

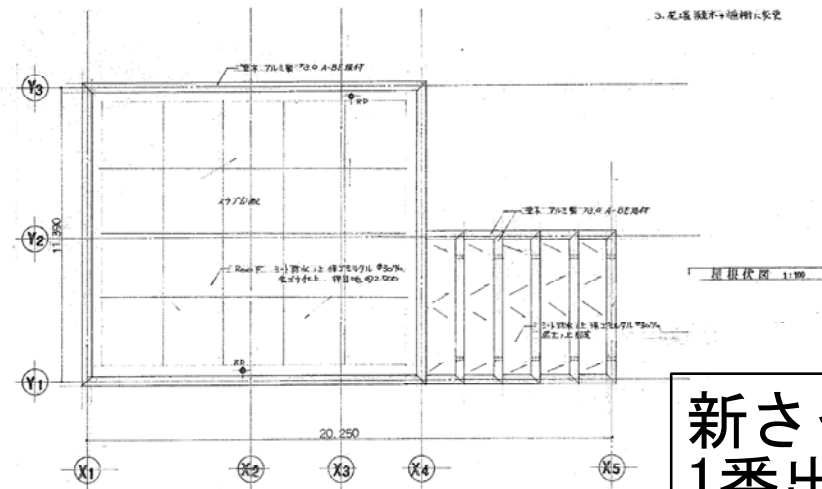
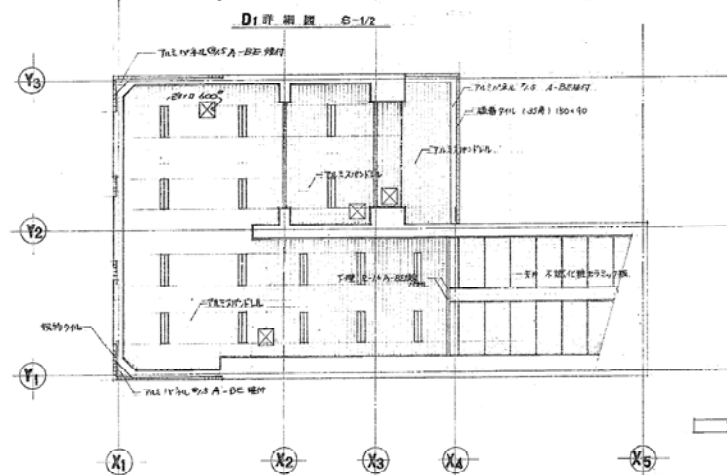
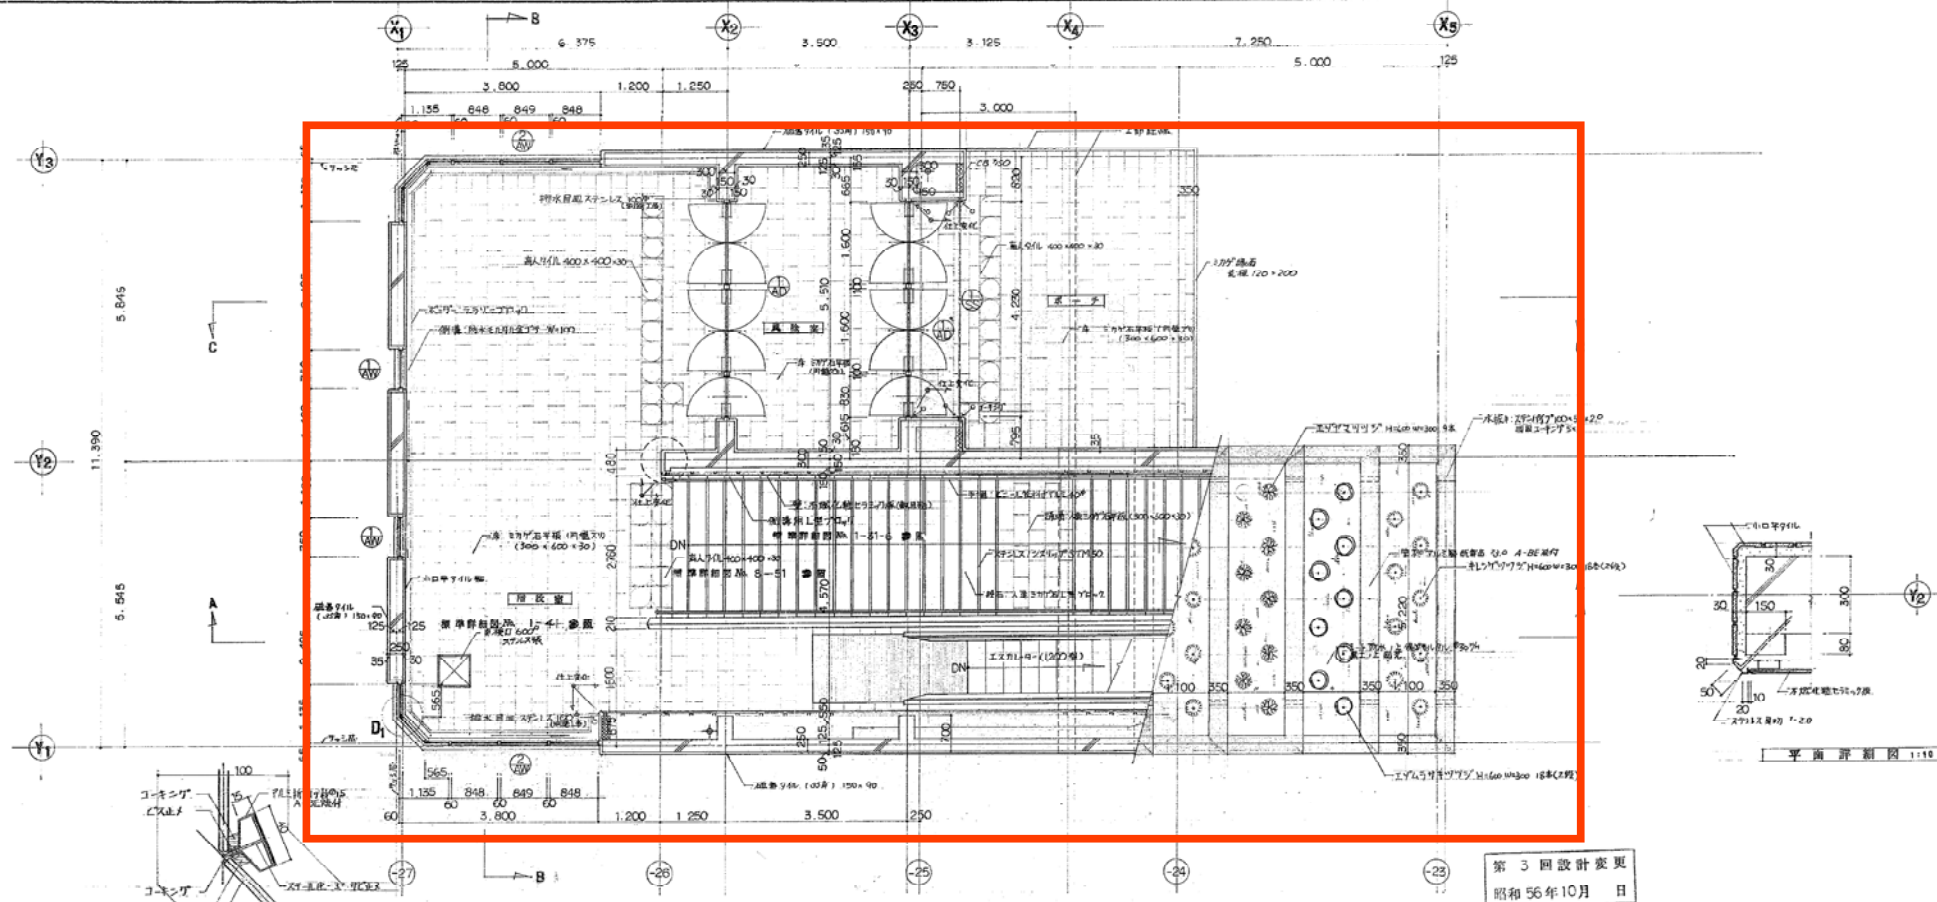





新さっぽろ駅
1番出入口 (1)



ロハフ	コナグー・コナグエ・エ シート排水・エ 係ゴモルタル ③30% (工機シート・O.砂層) 得意地②250
空 木	アル・架 既設部 ④ A-25 埋付
外 壁	珪 藻 土 (35%) ⑤ 150 × 90 一部化粧目地 (2-3727) シリコン系 10×15
マド 様	底コウ層不連続
光 ゲ ン	フレクリート・コナグエ・エ シート排水・エ 係ゴモルタル ③30% 左記7m2部 水通しあり 既設部、252×20×30×220
ホー・ヤ	シタ石平部 ⑥ 300 × 600 × 20 (門前部) エ・ア・ヘ・ア ⑦ 150 × 60 × 20 既設部、252 × 60 × 20
南 口 部	アル・架 埋戻、A-25 埋付 ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿


	庄	市	木	量	天井	備考
風 車 庫	270石平置 300×600 (石置) 上			小口平 24石座	74石24石平口座	
階段 室	全 上	270石平置 1900		小口平 24石座 一段石置座付の場	74石24石平口座 一段石置座付の場	
階 段	段石 1人置270石平置270石	階石 1人置270石平置 300×600×30		段石 1人置270石平置座付 平付 1人置270石平置座付 50石		

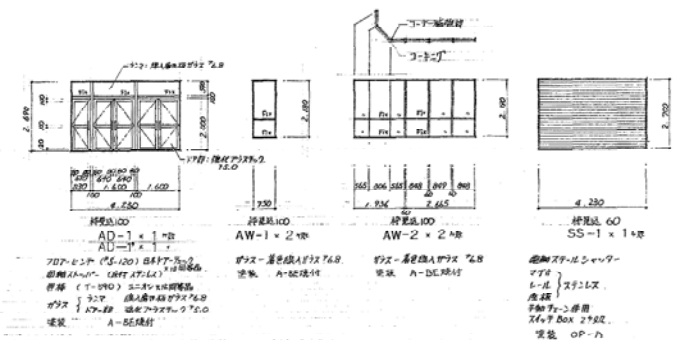

第 2 回設計変更
昭和56年4月 日

1. 外装壁紙 改修 7 月、新設
2. 内装壁紙 花紙 新設
3. 壁紙 7 月、新設
4. スタンション文字、新設
5. 屋根シート防水 保てられ新設

新さっぽろ駅 1番出入口 (2)




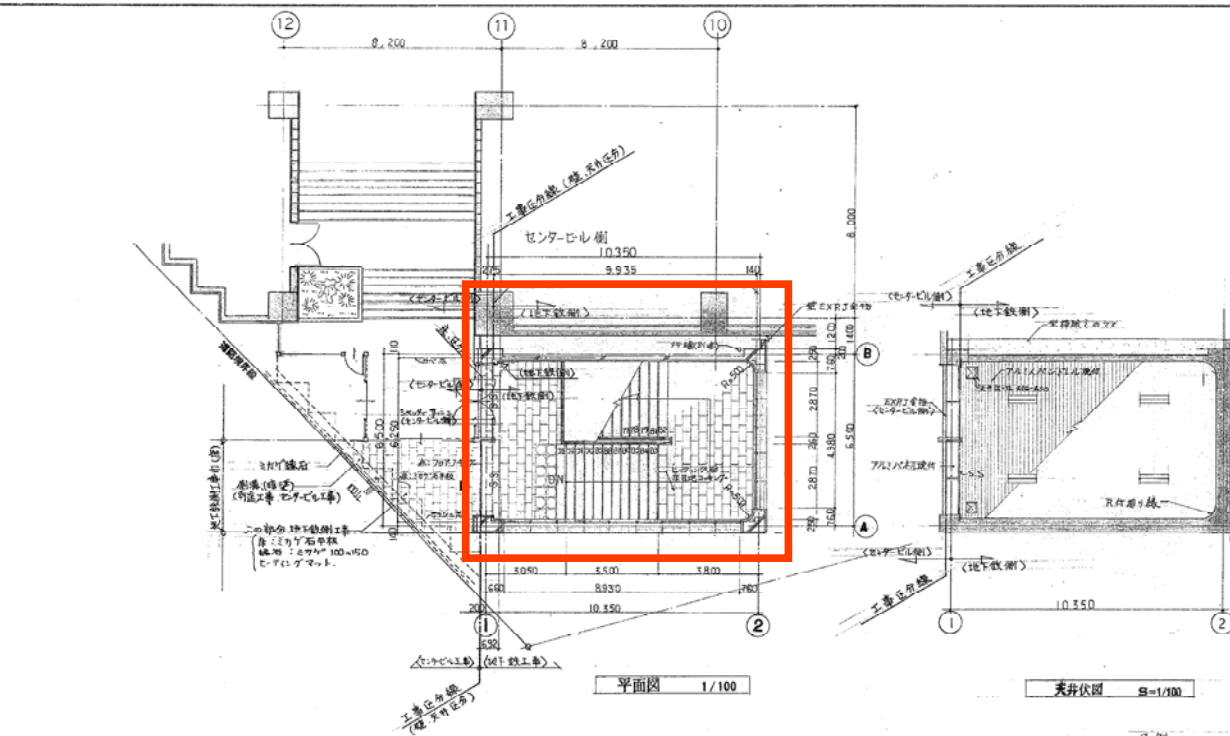


外部仕上表

屋根	コウクリートコテ調工、エントランス、工保ササリル③30% (1期工、2期工) 押目②2300
壁	アルミ製既製品⑦15 A-BE建付
外壁	磁器タイル150×90
マド	赤い石目木目④
開口部	アルミ製既製品 A-BE建付 電動スライドシャッター④14 OP

内部仕上表

	床	巾 木	壁	天 井	備 考
階段室	50×50×1000 (100mm厚) ②500		小口平タイル貼	70×70×100 (100mm厚)	
階段	段石①、タタキ②、タタキ③、タタキ④、タタキ⑤、タタキ⑥、タタキ⑦、タタキ⑧、タタキ⑨、タタキ⑩、タタキ⑪、タタキ⑫、タタキ⑬、タタキ⑭、タタキ⑮、タタキ⑯、タタキ⑰、タタキ⑱、タタキ⑲、タタキ⑳、タタキ㉑、タタキ㉒、タタキ㉓、タタキ㉔、タタキ㉕、タタキ㉖、タタキ㉗、タタキ㉘、タタキ㉙、タタキ㉚、タタキ㉛、タタキ㉜、タタキ㉝、タタキ㉞、タタキ㉟、タタキ㊱、タタキ㊲、タタキ㊳、タタキ㊴、タタキ㊵、タタキ㊶、タタキ㊷、タタキ㊸、タタキ㊹、タタキ㊺、タタキ㊻、タタキ㊼、タタキ㊽、タタキ㊾、タタキ㊿	板石①、タタキ②、タタキ③、タタキ④、タタキ⑤、タタキ⑥、タタキ⑦、タタキ⑧、タタキ⑨、タタキ⑩、タタキ⑪、タタキ⑫、タタキ⑬、タタキ⑭、タタキ⑮、タタキ⑯、タタキ⑰、タタキ⑱、タタキ⑲、タタキ⑳、タタキ㉑、タタキ㉒、タタキ㉓、タタキ㉔、タタキ㉕、タタキ㉖、タタキ㉗、タタキ㉘、タタキ㉙、タタキ㉚、タタキ㉛、タタキ㉜、タタキ㉝、タタキ㉞、タタキ㉟、タタキ㊱、タタキ㊲、タタキ㊳、タタキ㊴、タタキ㊵、タタキ㊶、タタキ㊷、タタキ㊸、タタキ㊹、タタキ㊺、タタキ㊻、タタキ㊼、タタキ㊽、タタキ㊾、タタキ㊿			

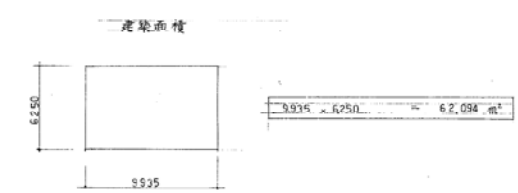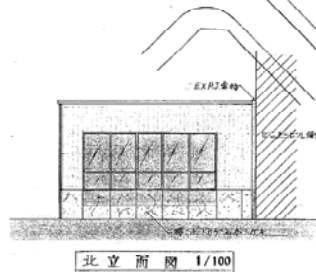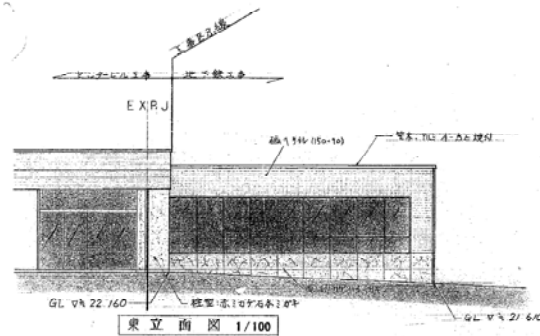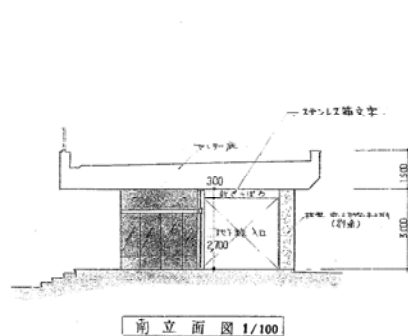



第2回設計変更
昭和56年11月 日



5. センタービル取付けの板石の変更
7. アルミ製既製品の壁の追加

第1回設計変更
昭和56年9月 日


1. 新設追加

新さっぽろ駅 2番出入口 (1)

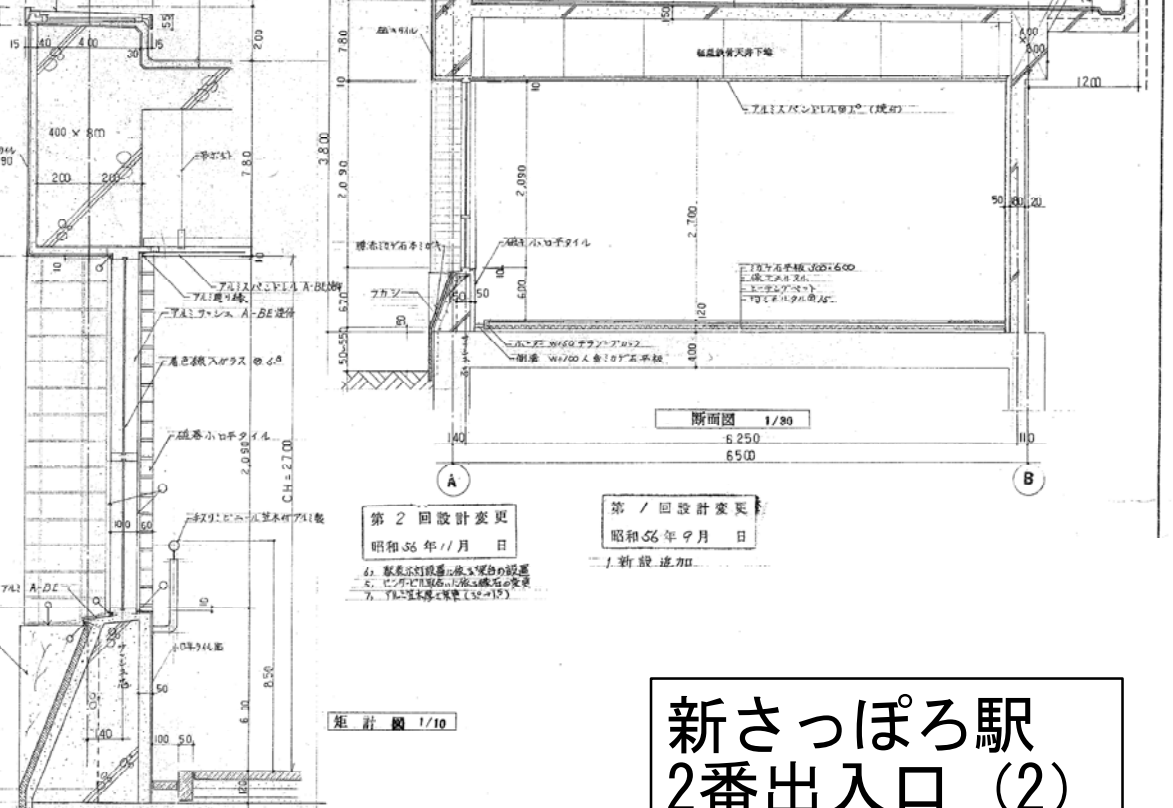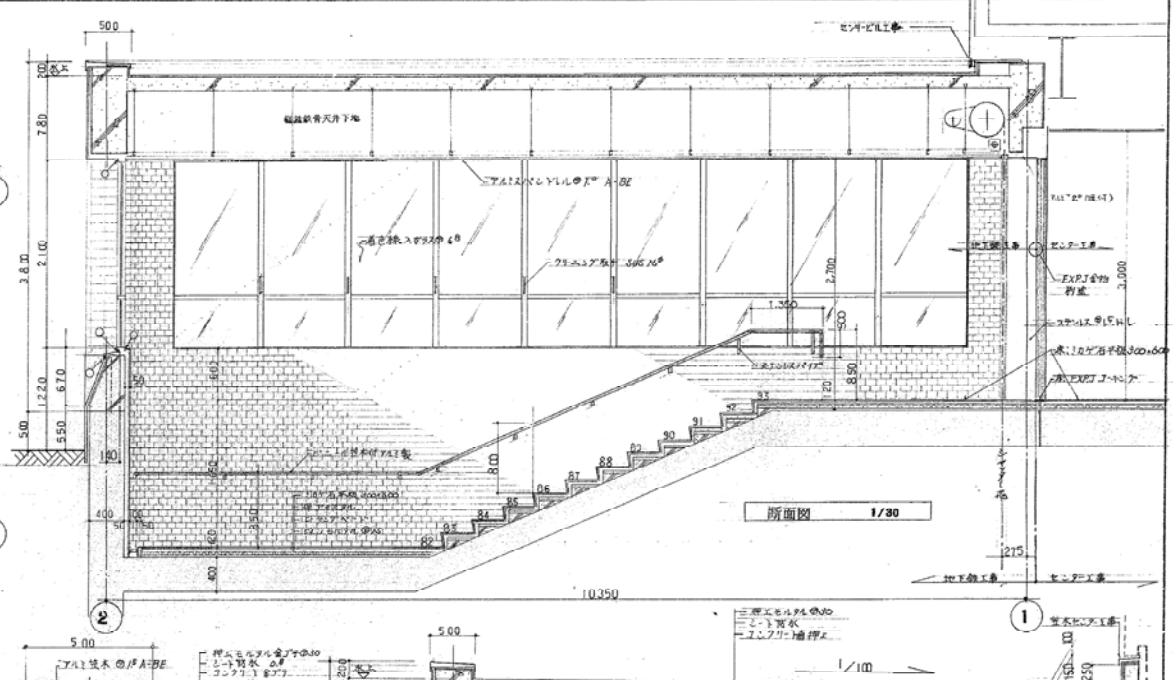

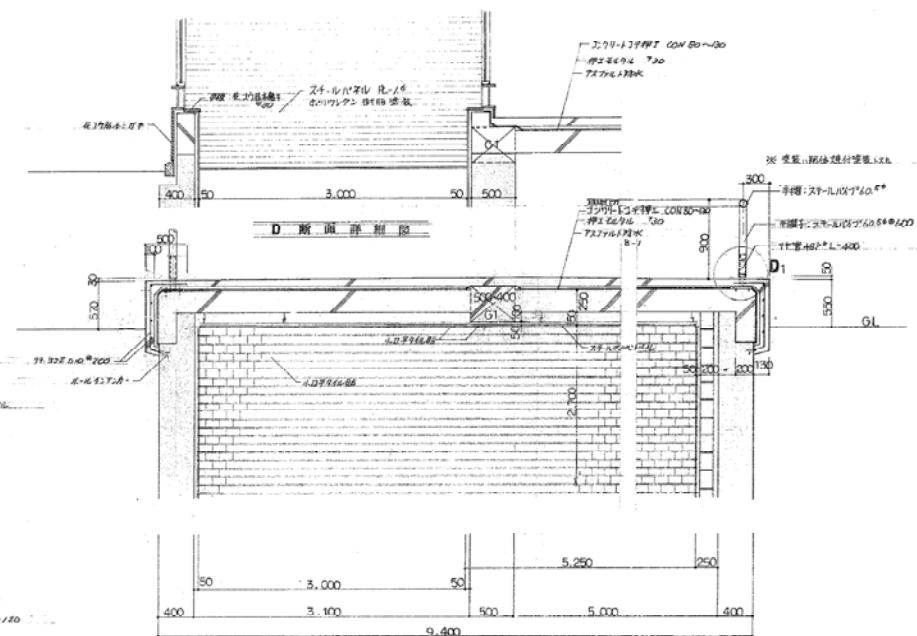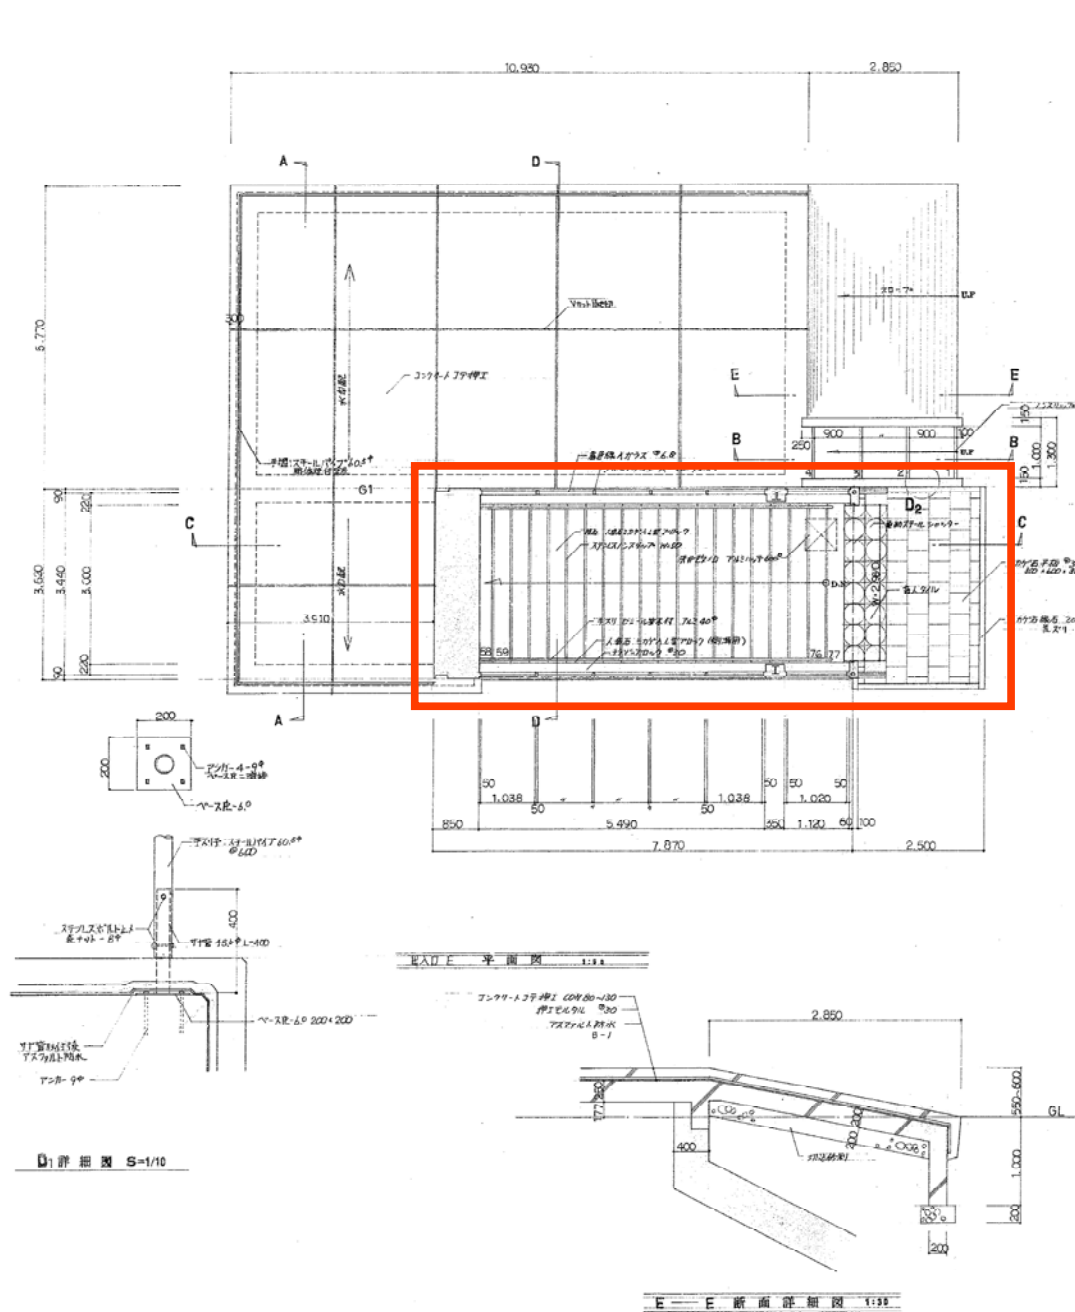




A-A 断面詳細図 1:10

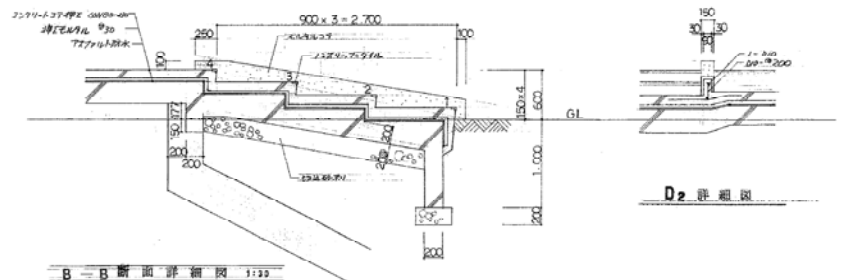

第2回設計変更
昭和56年11月 日

4. 出入口階段段数変更(76→77)1段増




新さっぽろ駅 4番出入口 (1)

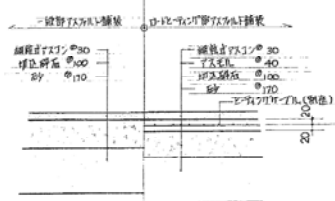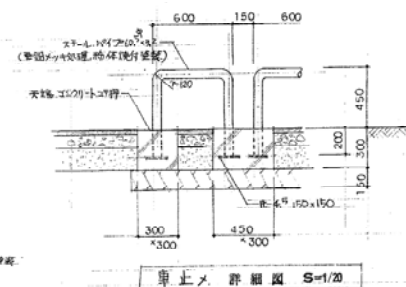

アスファルト舗装 詳細図 S-1/10

34. 駢名籍文字個數變更


新さっぽろ駅 4番出入口 (2)

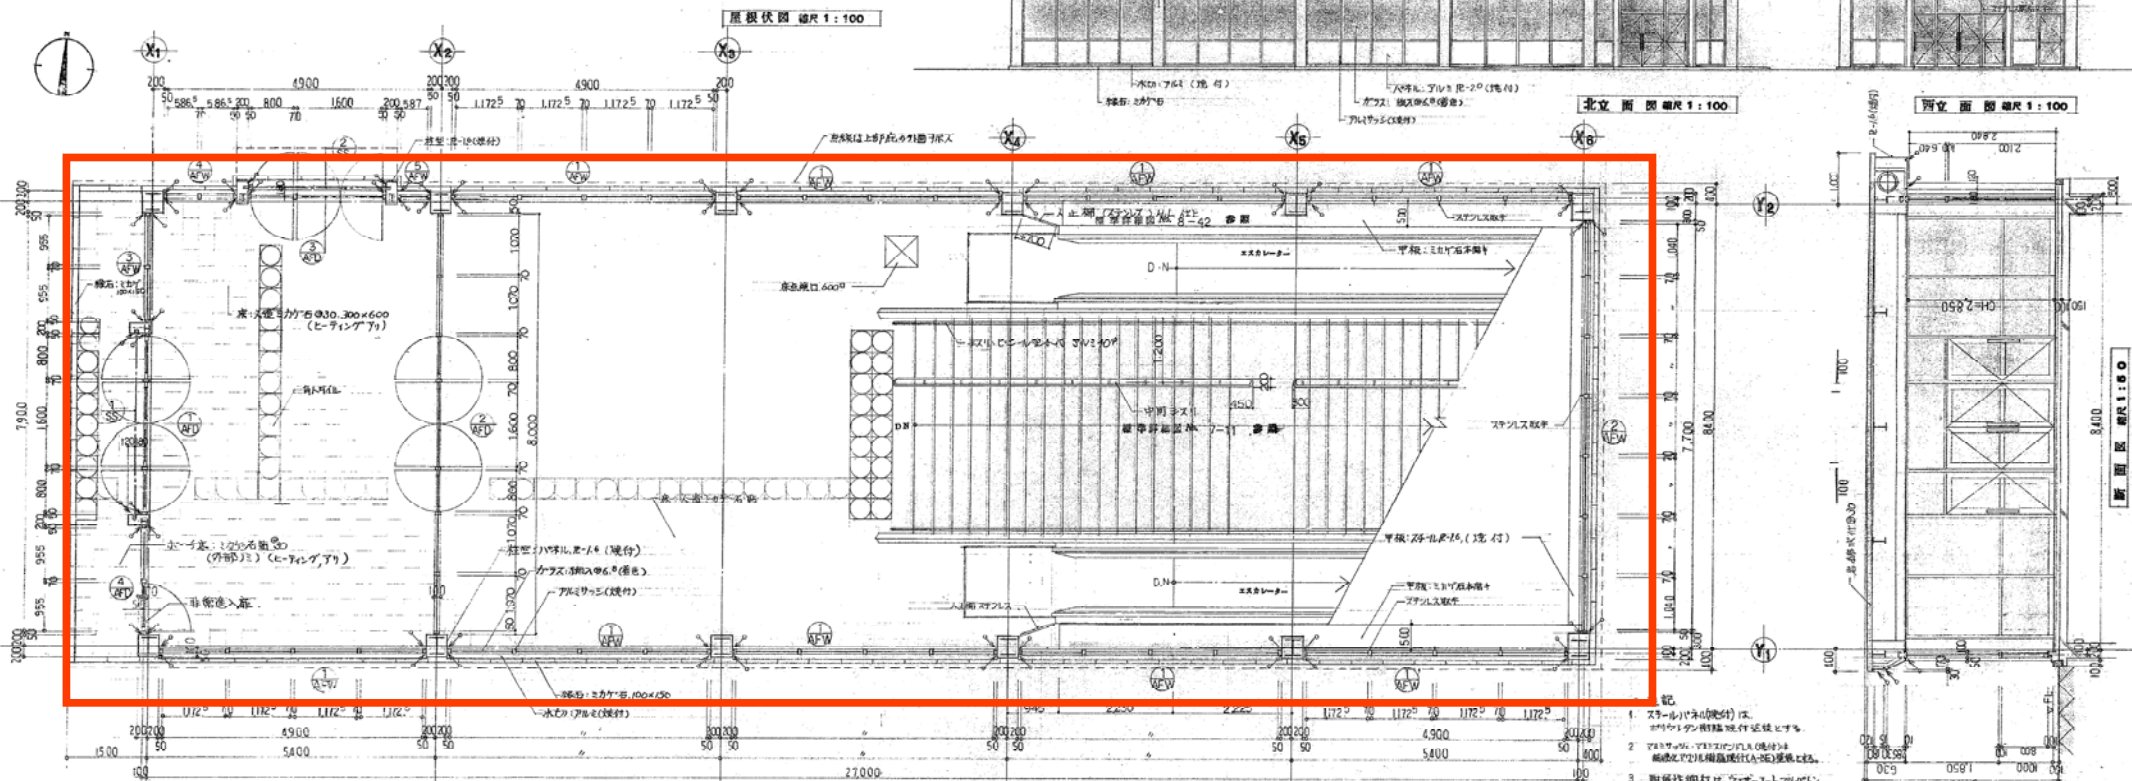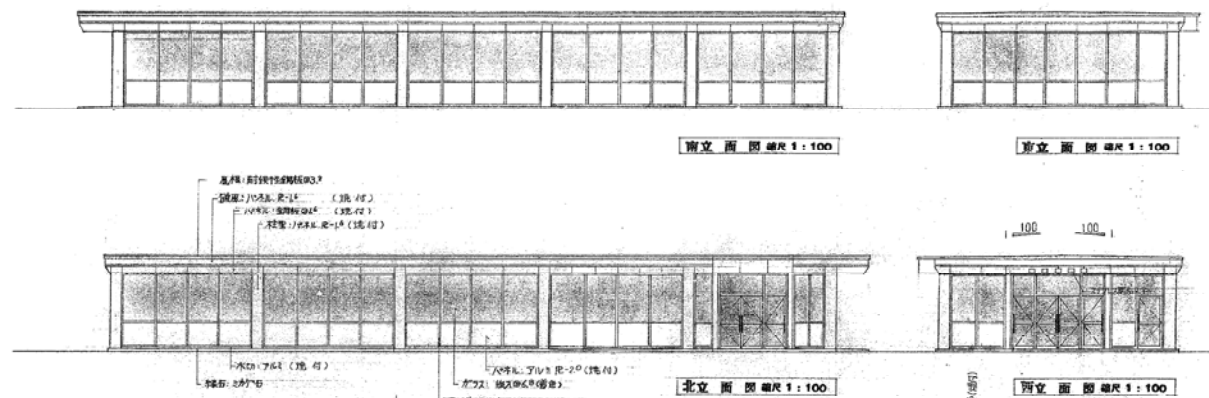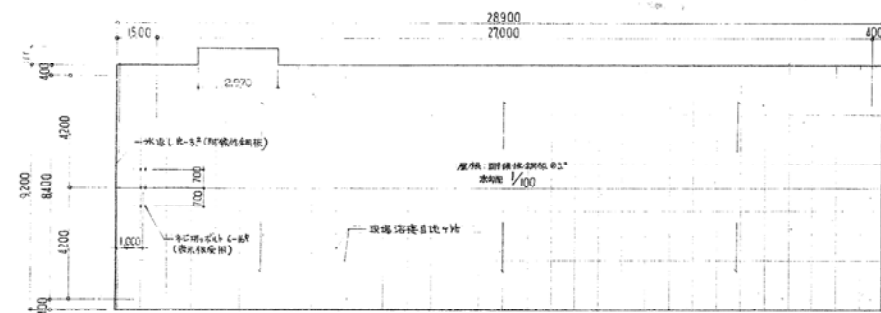

第 1 回設計変更
昭和 56 年 9 月 日
2 出入口上乗車新設

2 出入口上架台新設

2 出入口上架台新設



おれがレタン衛門臨死付返後とする。

2. マネジメント・システム/システム (規格) への適合性

● 株式会社(株) 日本経済新聞社(以下「本紙」)は、本紙に掲載の広告料を、本紙の発行所である株式会社(株) 日本経済新聞社(以下「本紙」)に納入するものとします。

3. 照候性銀灯は、ウエー-ユ-トアレバ

物理S. 仁上. 73.

4. 試驗系統: 860°C , 27.30°C , 227.92°C

90° 80° 60° 40° 20° 0°

2299

【強】強：ハ、ホ、ヘ、フ（疑問）

7. 1

100

ハナハチ金銀器のL6 (規付)

2

840

第 2 页

尺寸: 1/2" (12.7 mm)

改定版「アムス」(改定版)

800

【本】

1

2

WHS: 1776, 100K41







100

— 藝 壇 —

.....

新さっぽろ駅
5番出入口


5番出入口

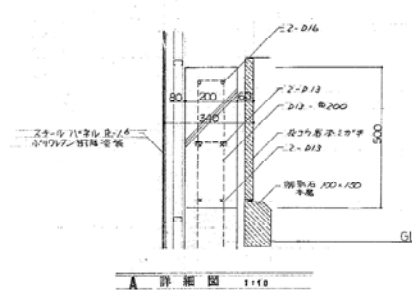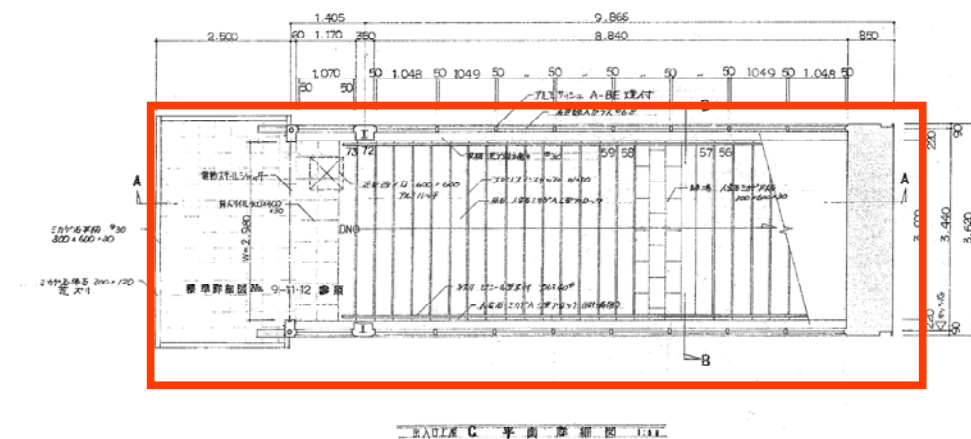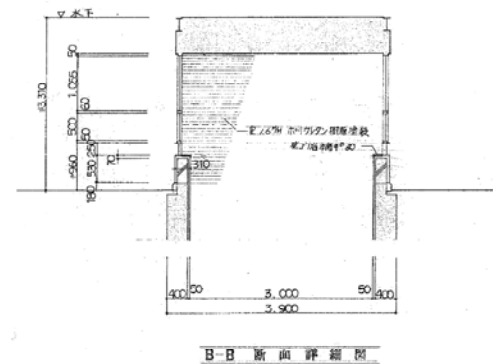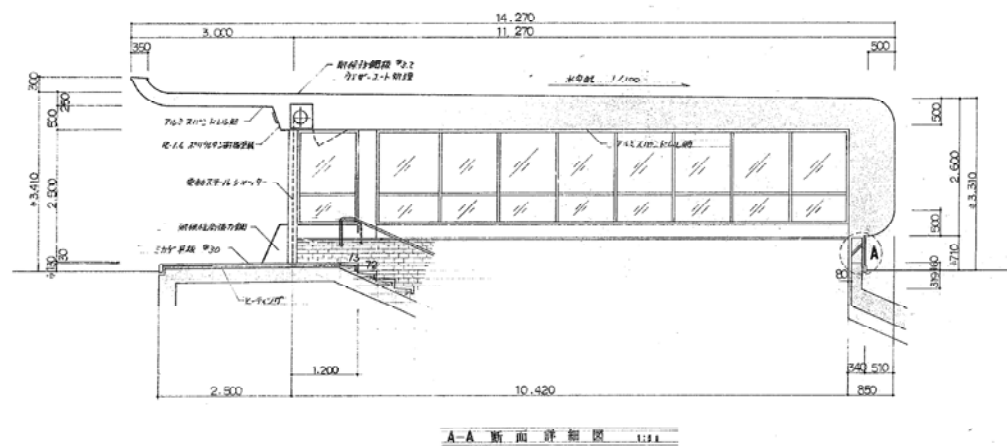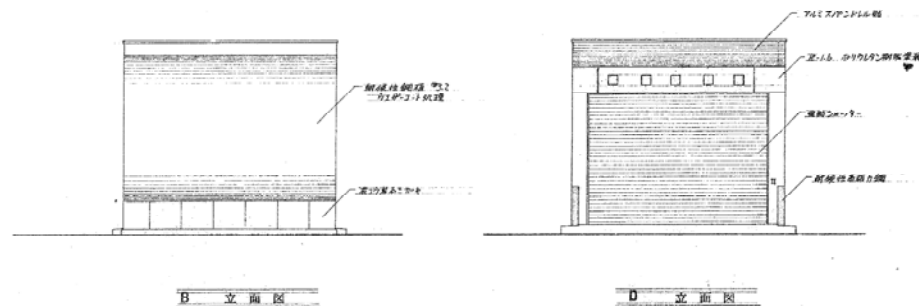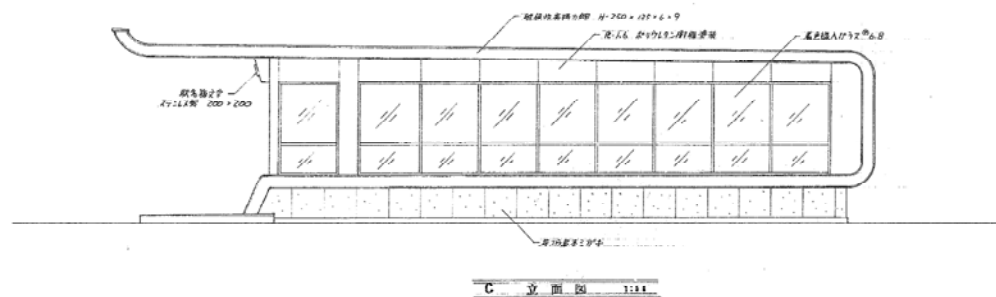
$$\begin{aligned} \text{建築面積} & 3.44 \times 13.270 = 45.649 \text{ m}^2 \\ \text{庫面積} & 3.44 \times 11.270 = 38.769 \text{ m}^2 \end{aligned}$$


第 / 回設計変更
昭和56年 9 月 日

第 2 回設計変更
昭和 56 年 11 月 日


4. 出入口簡便指數表 (15-173) 2 版



新さっぽろ駅 6番出入口

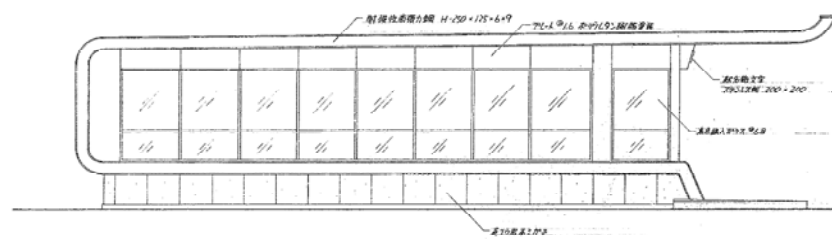


C 立面図 1/100

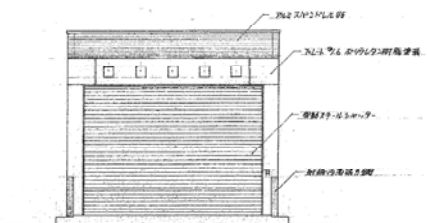


B 立面図




D 立面図

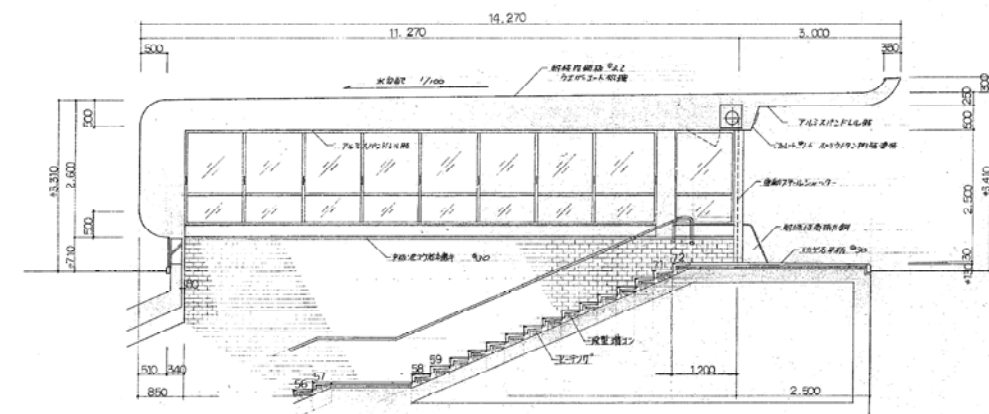


A-A 断面詳細図 1/100

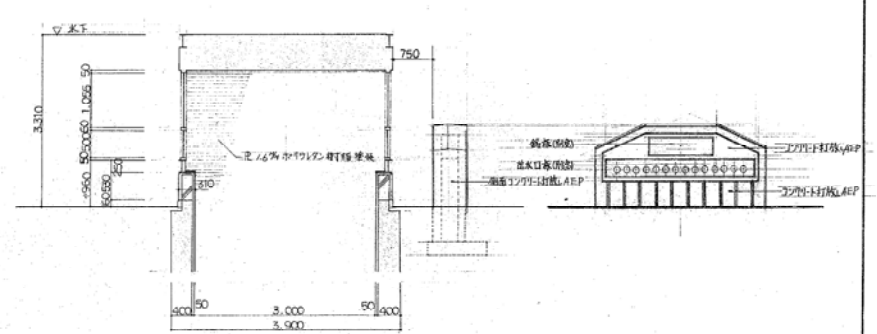

B-B 断面詳細図

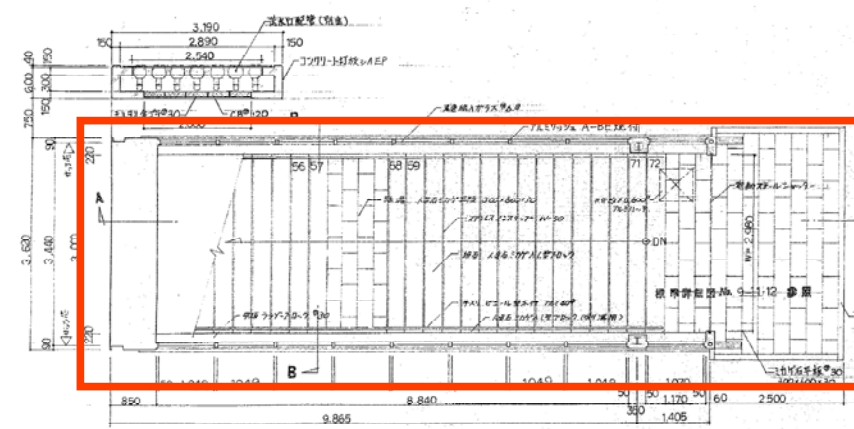

B 平面詳細図 1/100

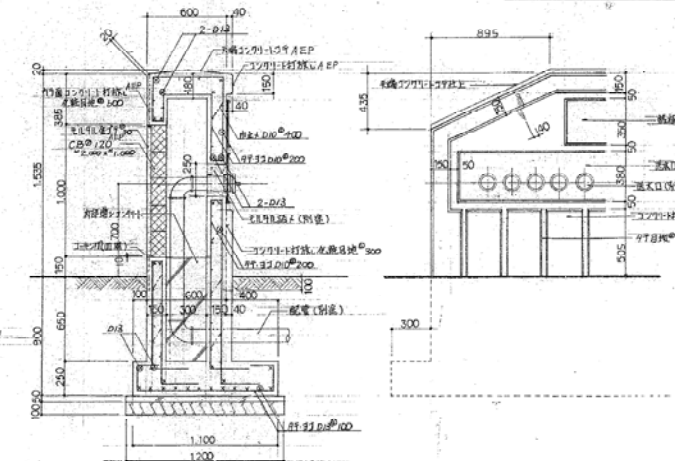

建物の水口詳細図 1/200

建築面積 $3.44 \times 13.270 = 45.649^{m^2}$
床面積 $3.44 \times 13.270 = 45.649^{m^2}$

第2回設計変更
昭和56年11月日

第1回設計変更
昭和56年9月日

新さっぽろ駅
7番出入口