


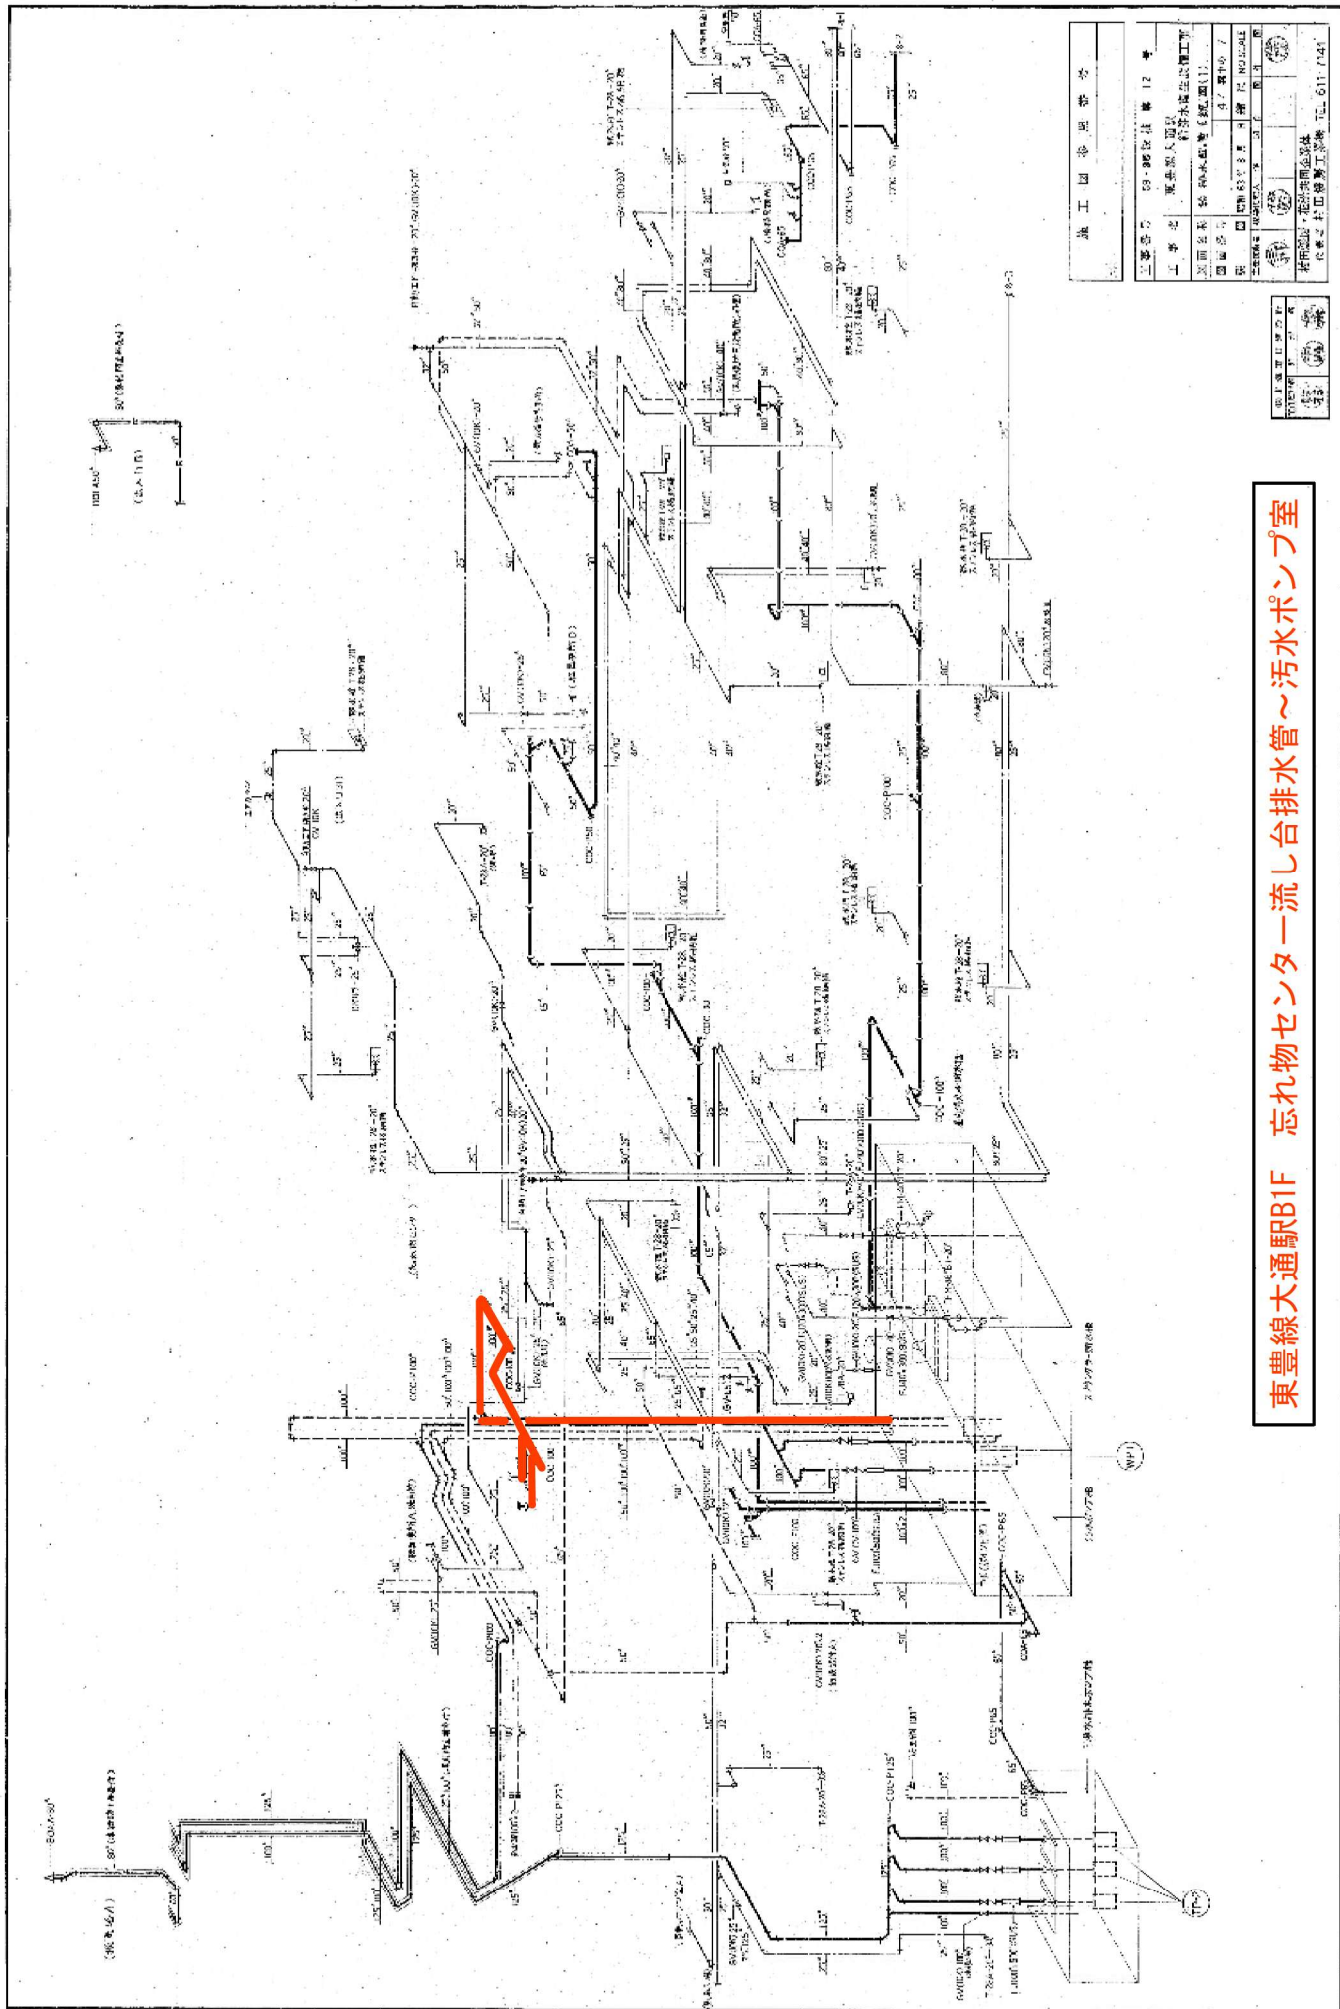

竣工図 台 図 番 号	
工事番号	59-建設法 第 12 号
工事名	東武池袋線 新大塚駅 新大塚駅 新大塚駅
支店名	新大塚駅 新大塚駅 新大塚駅
図面番号	59-建設法 第 12 号
作成者	新大塚駅 新大塚駅 新大塚駅
承認者	新大塚駅 新大塚駅 新大塚駅
作成日	1999.11.11
承認日	1999.11.11
作成場所	新大塚駅 新大塚駅 新大塚駅
承認場所	新大塚駅 新大塚駅 新大塚駅

東豊線大通駅B1F 忘れ物センター流し台排水管～汚水ポンプ室


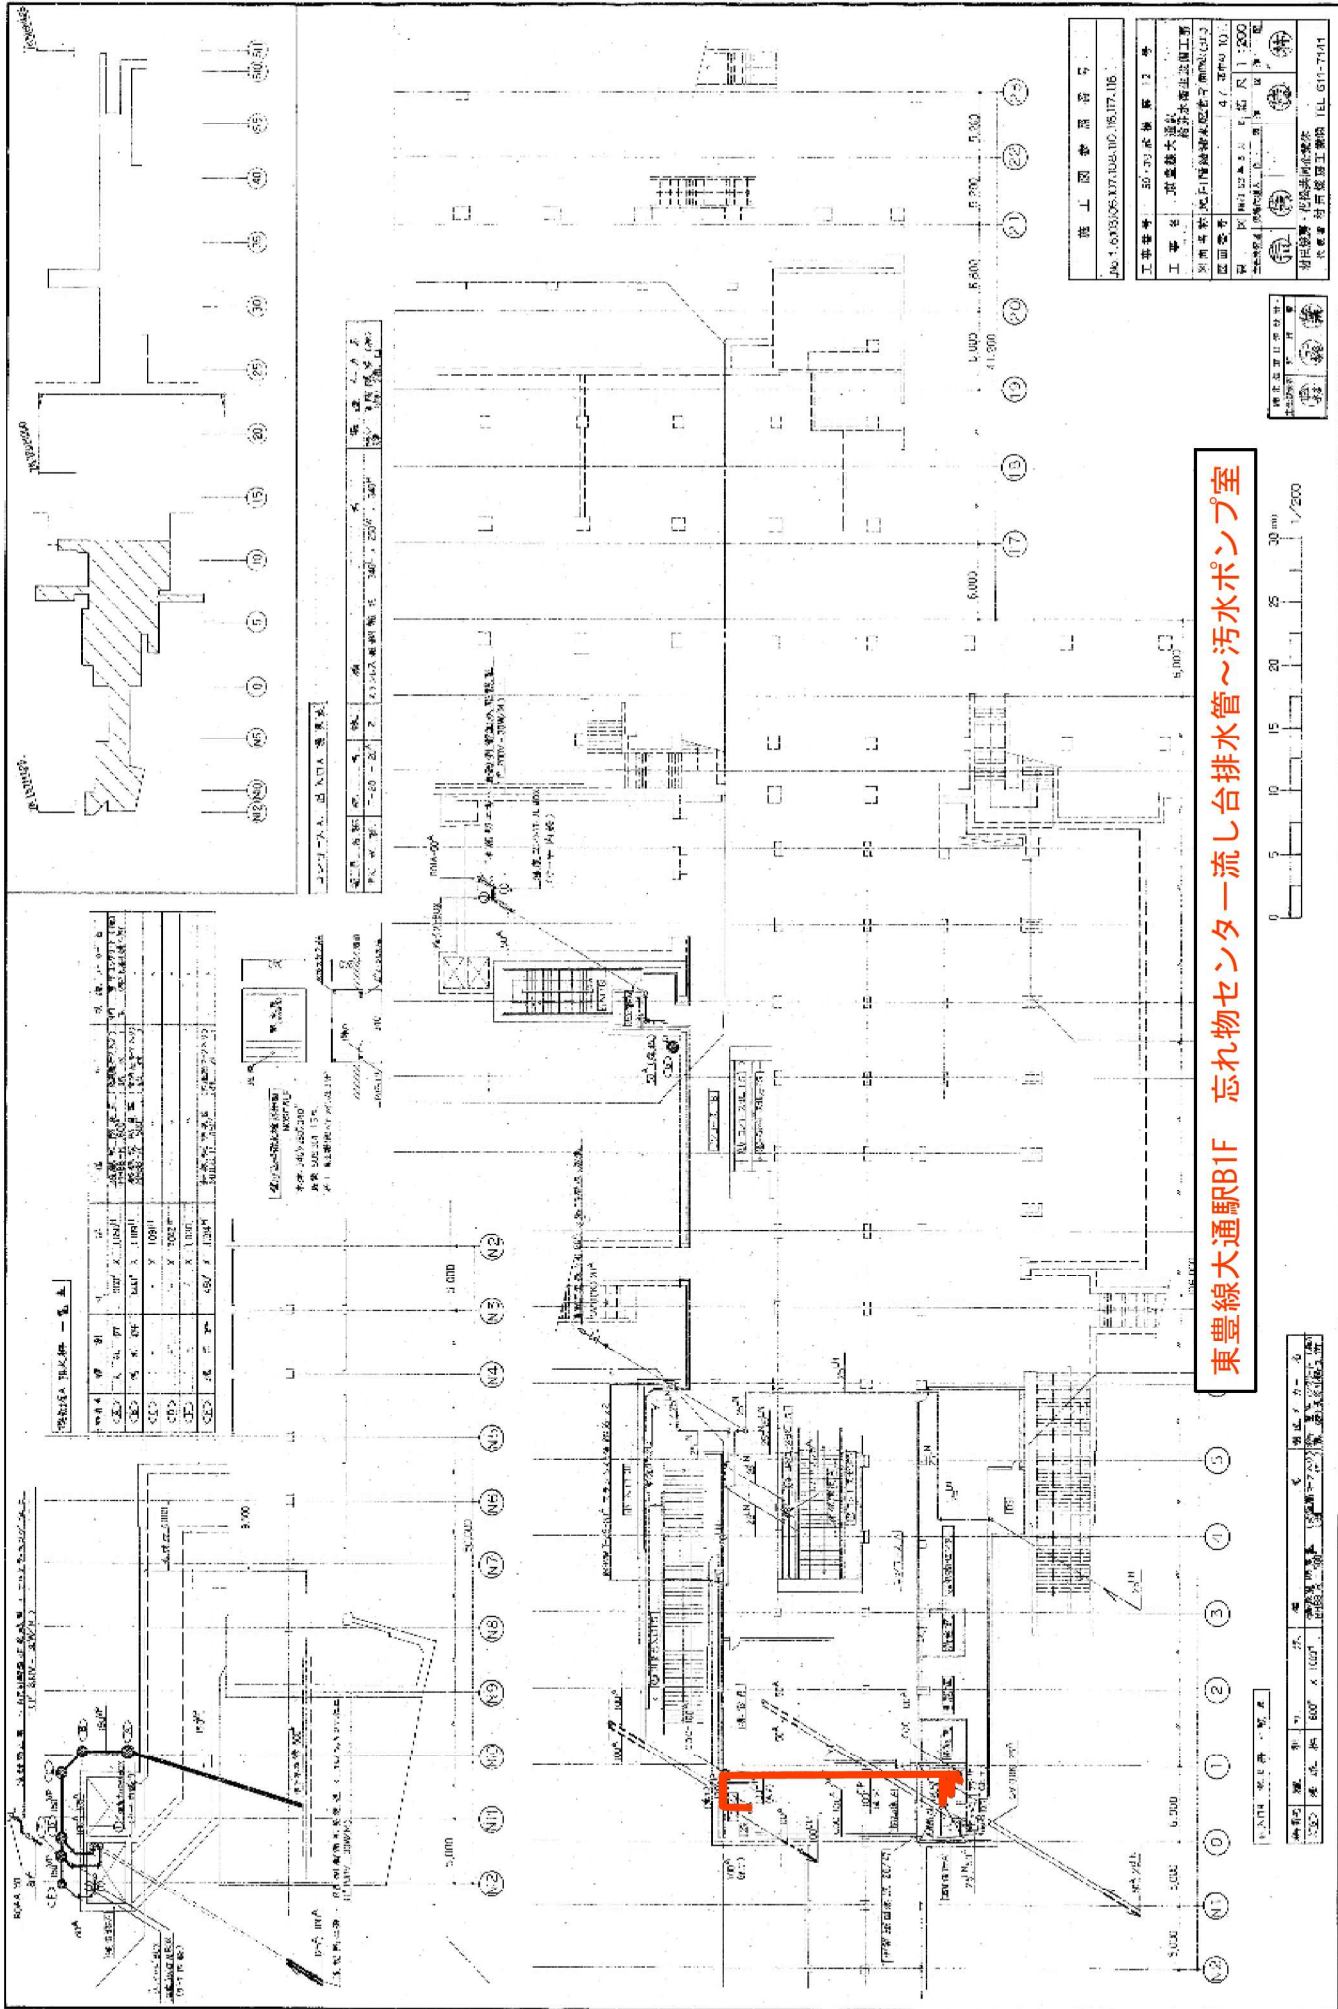


図 表

記号	機器名	仕様	数量	型式・メーカー
(R-1)	排水ポンプ	排水ポンプ	2	東芝
(P)	汚水ポンプ	汚水ポンプ	1	東芝
(S)	スポンジポンプ	スポンジポンプ	1	東芝


図 表

記号	機器名	仕様	数量	型式・メーカー
(R-1)	排水ポンプ	排水ポンプ	2	東芝
(P)	汚水ポンプ	汚水ポンプ	1	東芝
(S)	スポンジポンプ	スポンジポンプ	1	東芝

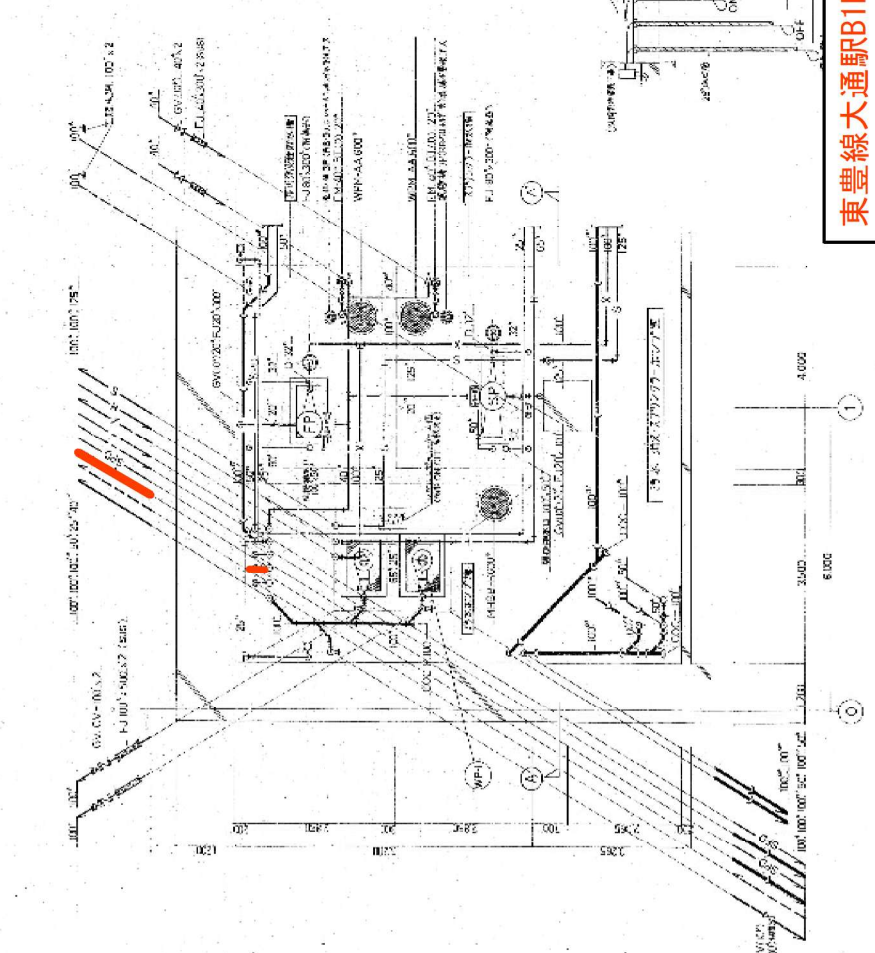

排水・汚水・スポンジポンプ室 平面詳細図 S=1/50

排水ポンプ	1000
汚水ポンプ	2000
スポンジポンプ	3000

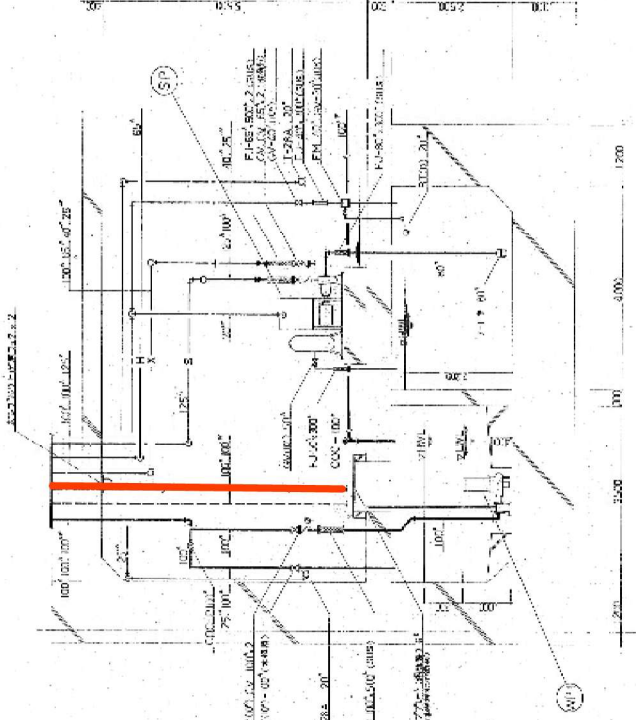


(A)~(A) 断面図 S=1/50

東豊線大通駅B1F 忘れ物センター一流し台排水管～汚水ポンプ室

地上図参照番号	№.501.61.62
1. 名称	排水ポンプ室
2. 用途	排水ポンプ室
3. 構造	鉄骨コンクリート造
4. 面積	47.50㎡
5. 容積	11.50㎡
6. 用途	排水ポンプ室
7. 用途	排水ポンプ室
8. 用途	排水ポンプ室
9. 用途	排水ポンプ室
10. 用途	排水ポンプ室




1/50

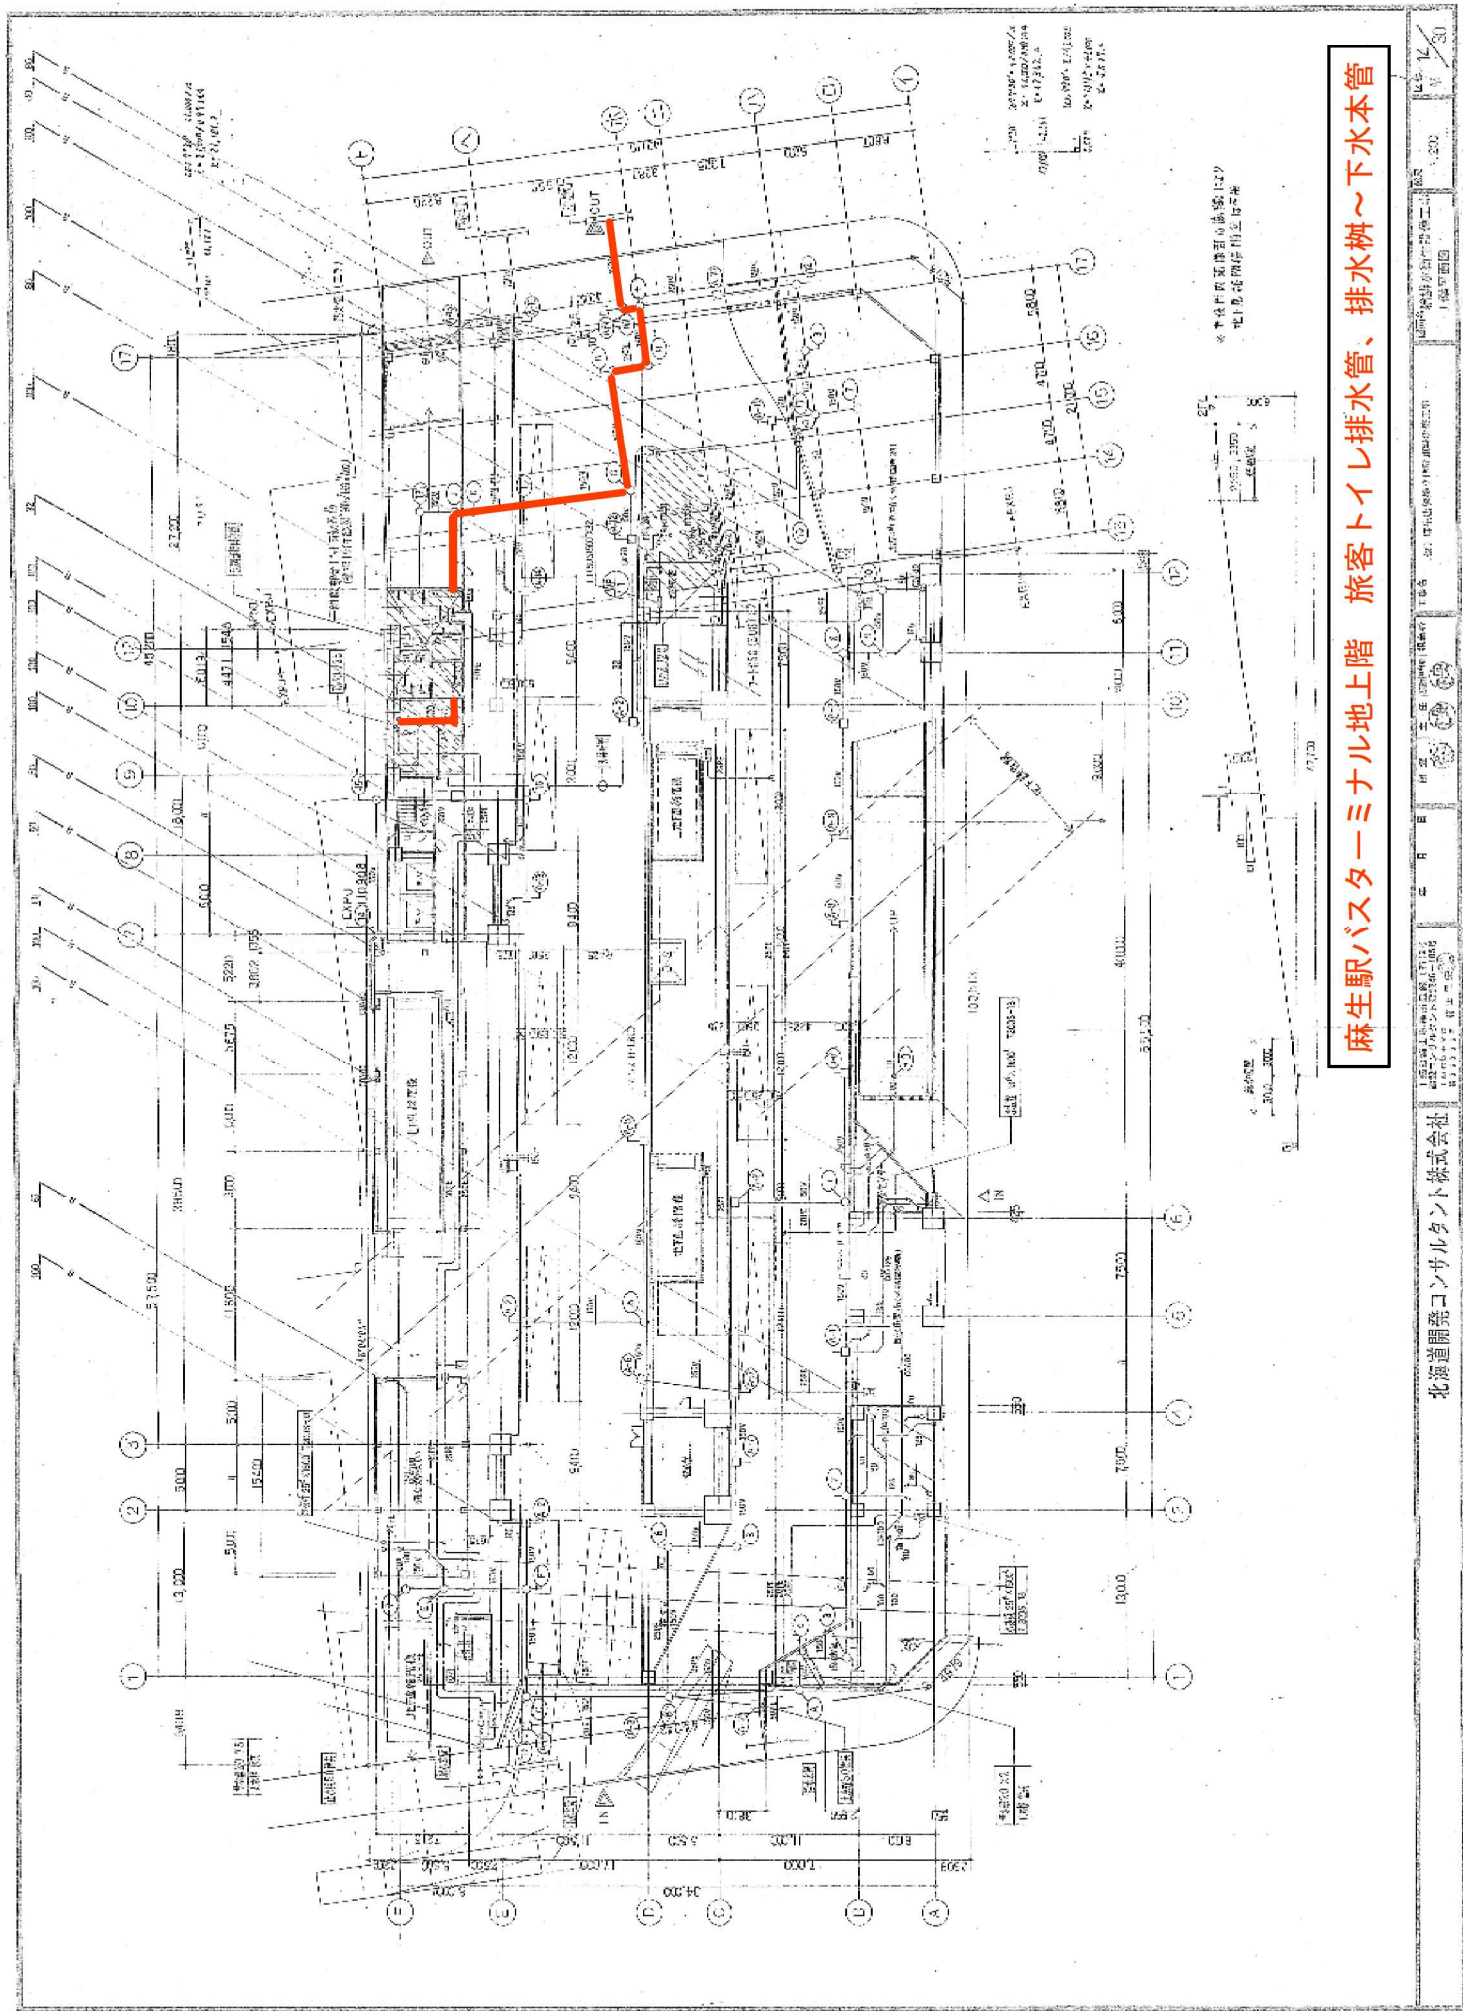

麻生駅バスターミナル地上階 旅客トイレ排水管、排水樹～下水本管

※本図は概略図であり、実際の施工には、
電機設備関係の図面を参照してください。

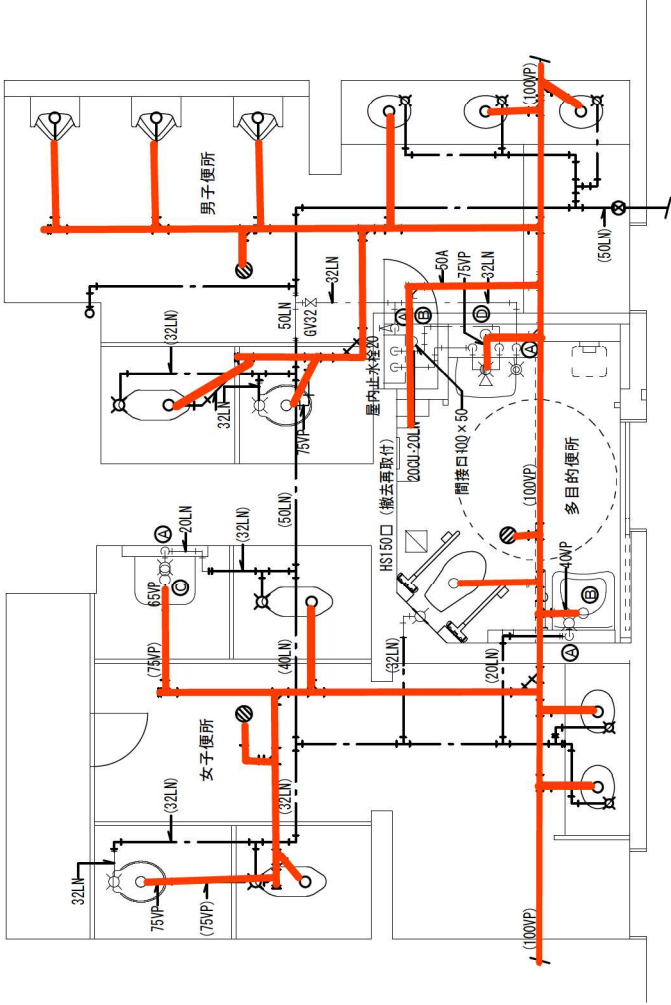

麻生バスターミナル多目的便所詳細図（改修後）S=1:50

女子便所（改修後）

名称	仕様（参考品番）	数量	備考
洗面大便秘器	C21・TV750	1	節水型フラッシュバルブ
掃除流し	SK22A・T23AE20	1	ストラップ

男子便所（改修後）

名称	仕様（参考品番）	数量	備考
洗面大便秘器	C21・TV750	1	節水型フラッシュバルブ

多目的便所（改修後）


名称	仕様（参考品番）	数量	備考
車いす用大便秘器	C480A（既設のま）	1	自動フラッシュバルブ
	足踏式操作弁・レバー式操作弁		
車いす用洗面器	L103A・TEL70AX	1	自動排水栓 Pトラップ
化粧鏡	TS119FR20 600×900	1	
汚物流し	SK35	1	押込みフラッシュバルブ
	TWG40WQV18R（付排水栓）		排水水
	YH51R（紙巻器）		
汚物入	YKB102	1	
窓見鏡	TS119RCR2 300×1200	1	

P S


名称	仕様（参考品番）	数量	備考
電気温水器	床置型 貯湯量5.4L 缶体SUS304	1	1φ200V1.5kW
	漏れ防止弁 安全弁 プローコック		
	ウィークリータイマー付		

しゅん功 図			
工 事 名	新さっぽろ駅他駅オストミेट改修機設備工事		
図 面 名 称	麻生バスターミナル改修平面図	縮 尺	1/50
請 負 人	株式会社 みずのほ設備	TEL (011) 841-3854	
工 期	着手 平成17年12月16日	竣工 平成18年 3月17日	図 3/4


平岸駅

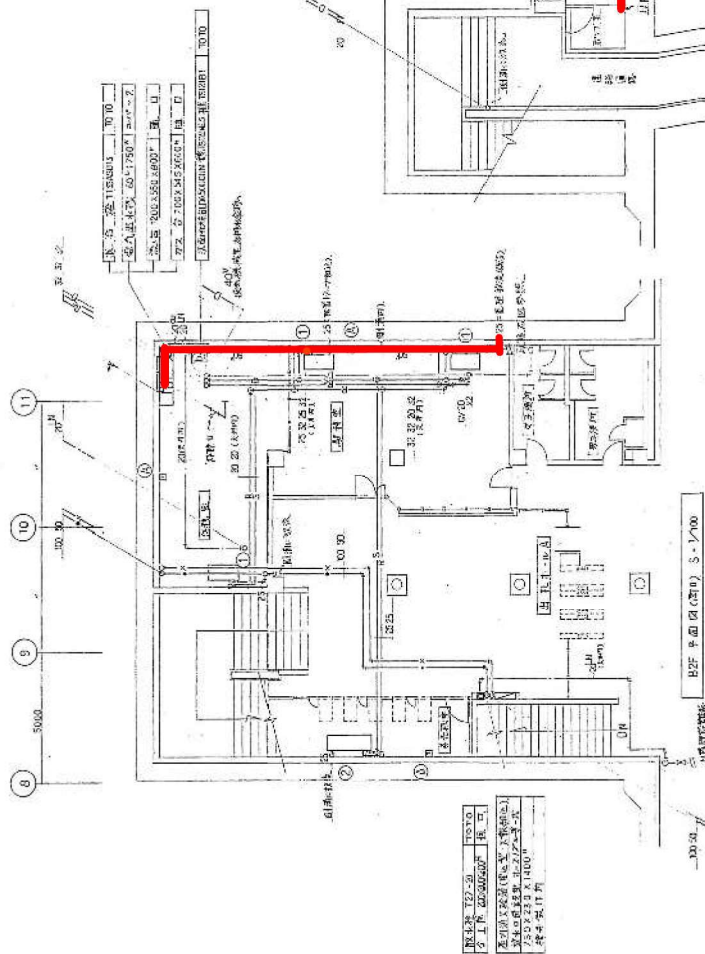

図面番号	図面内容	図面比例
B2F-1	B2F 平面図 (2/100)	1/100
B2F-2	B2F 断面図 (2/100)	1/100
B2F-3	B2F 設備配置図 (2/100)	1/100
B2F-4	B2F 配管配置図 (2/100)	1/100

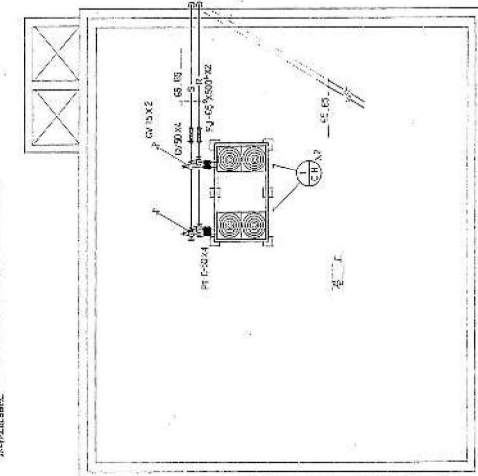

番号	名称	仕様	数量	単位
①	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 10m	1	m
②	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 5m	1	m
③	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 3m	1	m
④	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 2m	1	m
⑤	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 1m	1	m
⑥	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 0.5m	1	m


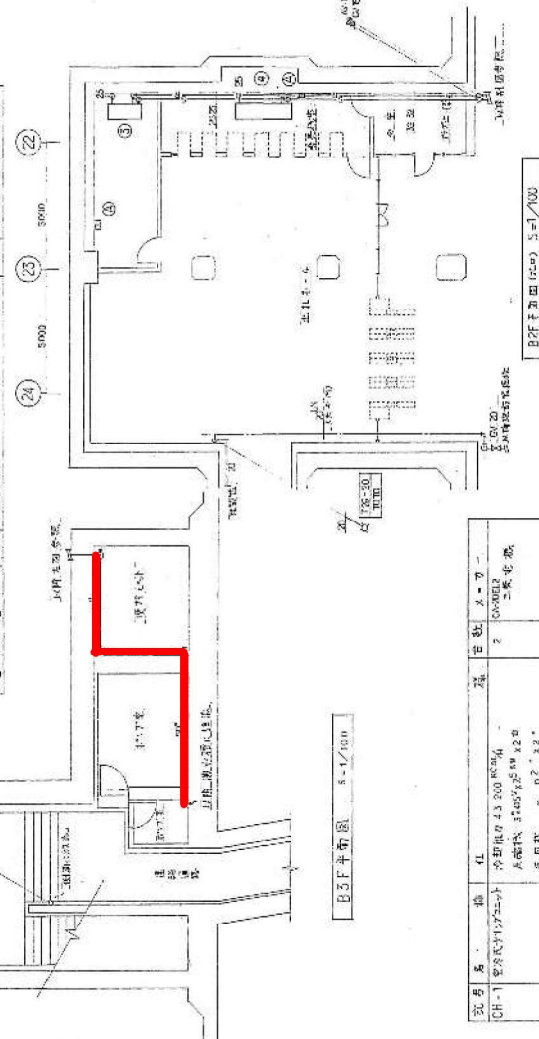


記号	品名	仕様	数量	単位
CH-1	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 10m	1	m
CH-2	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 5m	1	m
CH-3	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 3m	1	m
CH-4	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 2m	1	m
CH-5	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 1m	1	m
CH-6	排水パイプ (PVC)	径 100mm 長さ 0.5m	1	m


平岸駅B2F 駅務室流し台排水管～汚水ポンプ室

しゅん功図

工事名	平岸駅駅務室流し台排水管～汚水ポンプ室工事
設計者	設計者
監理者	監理者
施工者	施工者
図面番号	図面番号
図面内容	図面内容
図面比例	図面比例

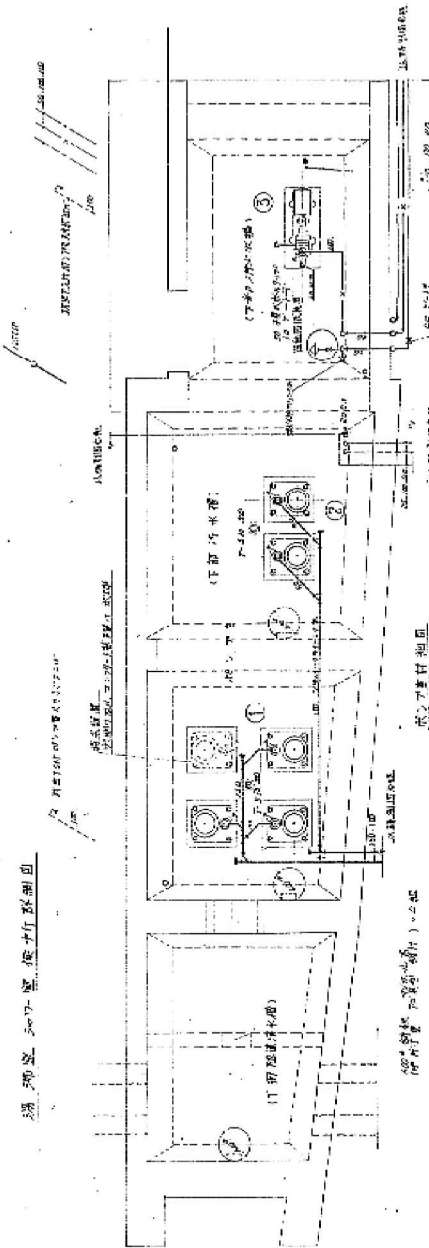[illegible][illegible]

北24条駅B1F 旅客トイレ排水管～汚水ポンプ室

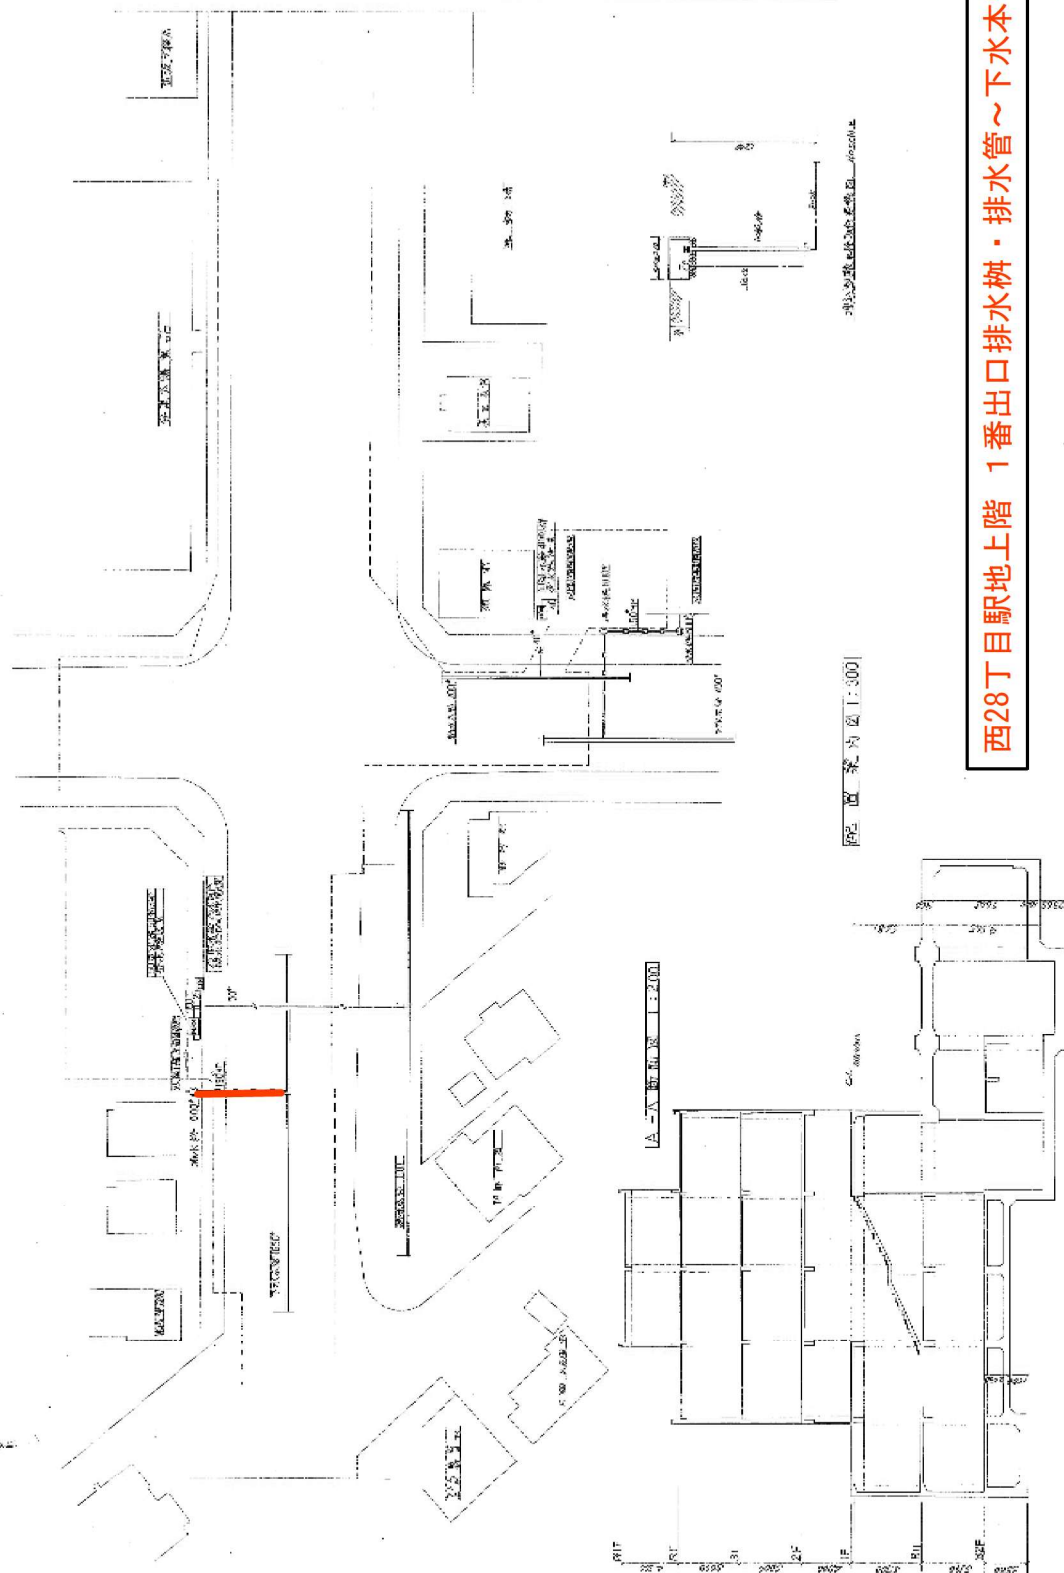

المجلس الأعلى للدراسات والبحوث في جامعة القاهرة


[illegible]

※ 使用時間はAと決まらず

※ 標本管理は7-7-74-8845

[illegible]


西28丁目駅地上階 1 番出口排水樹・排水管～下水本管

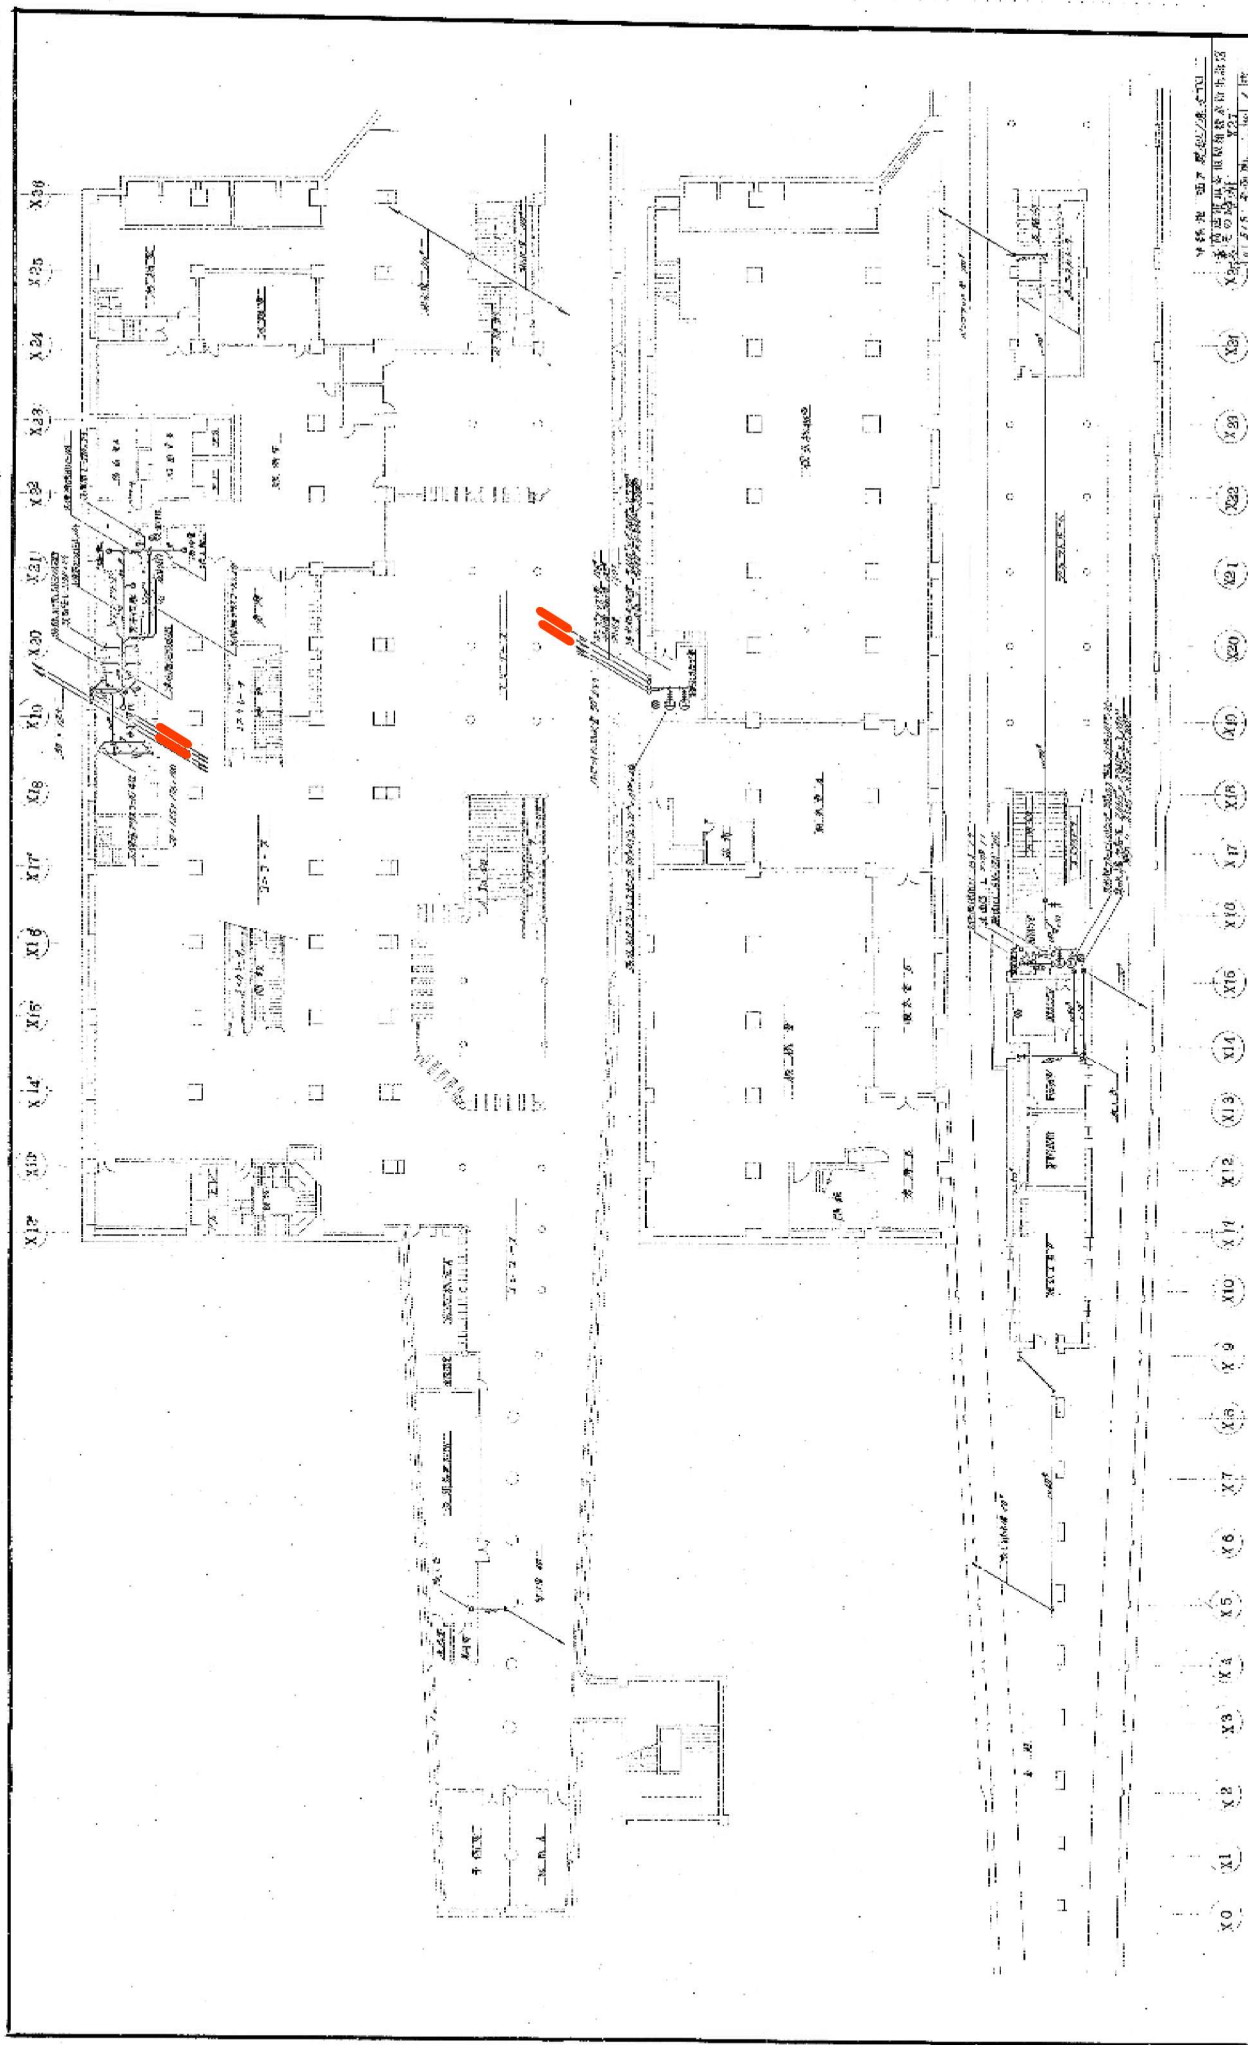

琴似駅B1F 旅客トイレ・駅務室排水管～汚水ポンプ室

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1132

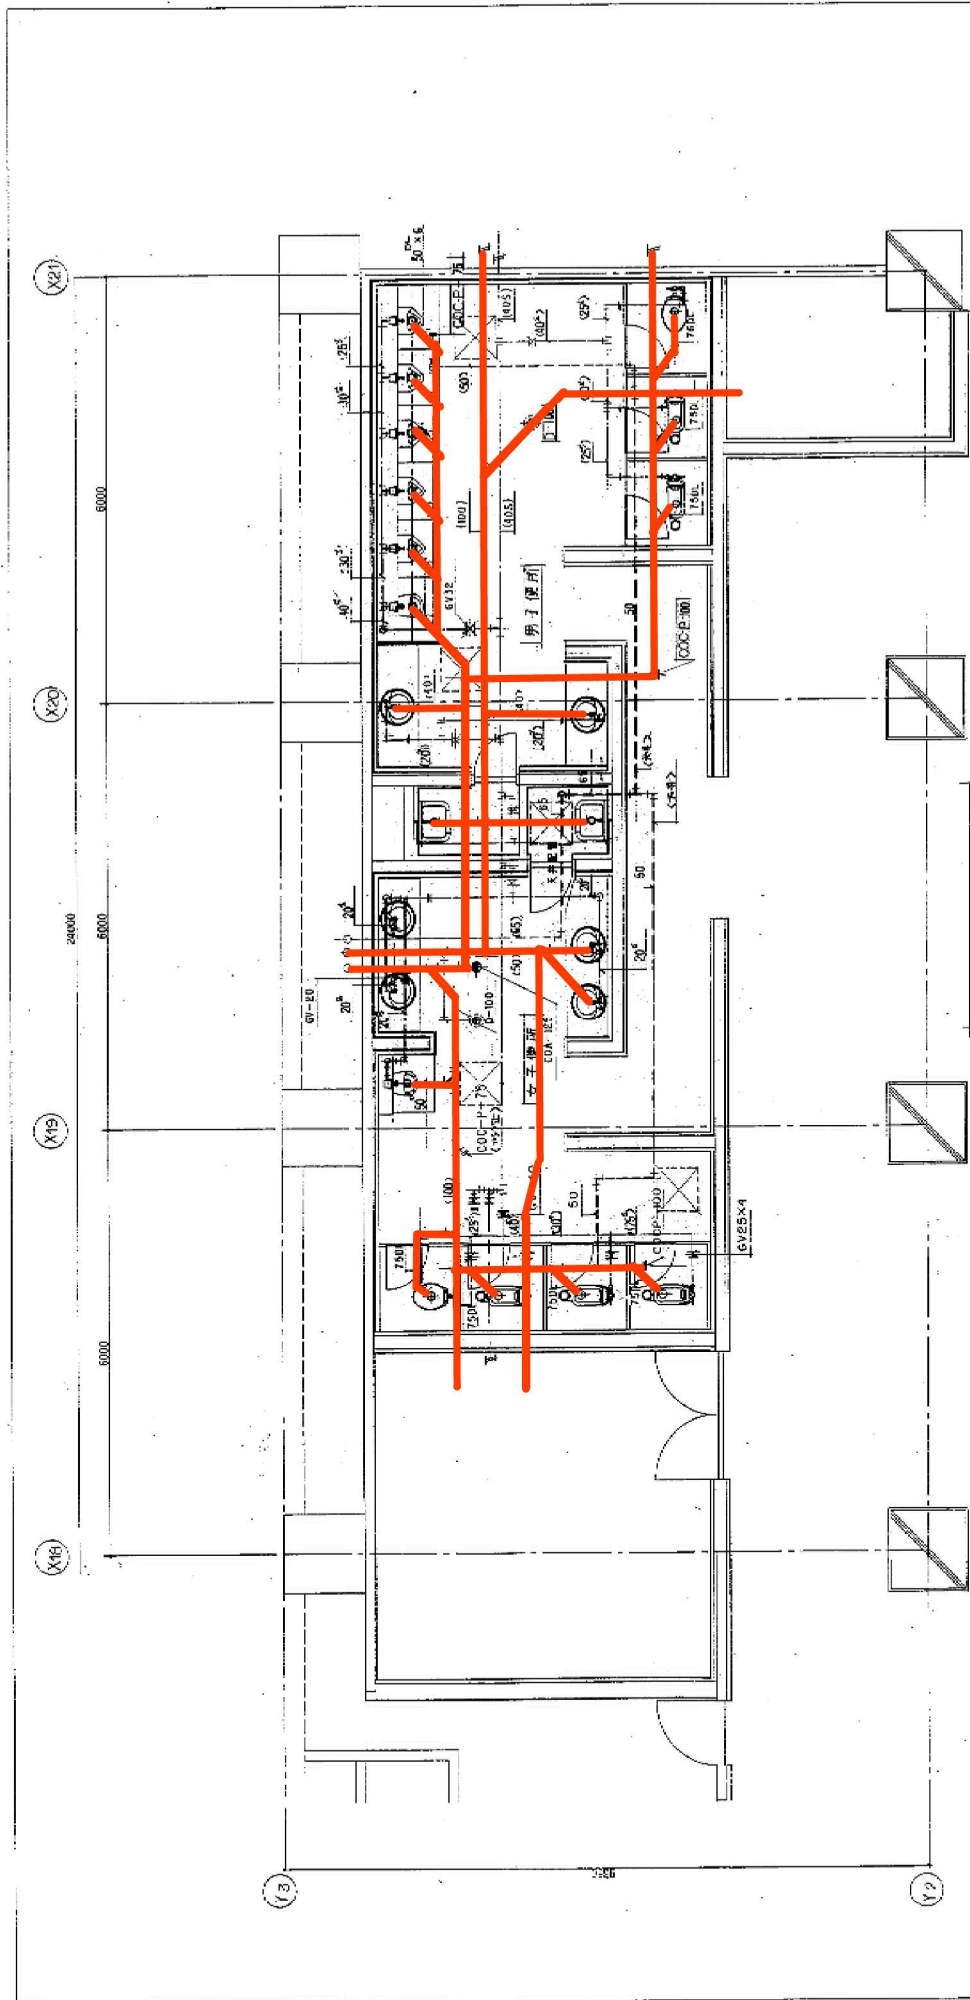

便所詳細図(改修図) S=1/50

器具表

名称	型式	付風品	男子便所	女子便所	備考
洋風大便器	C-21	フラッシュ弁	1	1	再使用(東陶)
和風大便器	C-750VC	節水フラッシュ弁 TV750CR	2	3	東陶
洗面器	L507A	立水栓 TL605A ストラップ	2	4	#
掃除流し	SK22A	ストラップ	1	1	既存のまま(東陶)
スツール小便器	U307	樹脂感知フラッシュバルブ ステップレス仕上 TEA 99	5		東陶
#	U309C	#	1	1	#

琴似駅B1F 旅客トイレ・駅務室排水管～汚水ポンプ室

● 原管と排水管の接続にはビニールケーブル継手を使用する



竣工図

図面名称 便所詳細図(改修図)

工務名 琴似駅トイレ改修工事

設計者 丸の内建設工業株式会社

現場代理人 大田 昭博

竣工 平成7年9月13日

竣工 平成7年11月20日

1/50

Architectural floor plan showing a highlighted red path. The path starts at the bottom left, goes right, then up, then right again, and finally up to a room labeled "女子更衣" (Women's Changing Room). Other rooms include "多機能使用" (Multi-functional Use) and "分給室" (Distribution Room). Dimensions are provided along the walls.

工 種 名	屋外埋設配線工		工 種 名	屋外埋設配線工	
図面名称	多相配線図(埋設) 200V 3線 3線 3線		図面名称	多相配線図(埋設) 200V 3線 3線 3線	
部 門	配電課		部 門	配電課	
工 期	2007.10.10~10.15		工 期	2007.10.10~10.15	
工 場	大阪工場		工 場	大阪工場	

琴似駅B1F 旅客トイレ・駅務室排水管～汚水ポンプ室

既設と示す
新設と示す

.....MS-320
(Type 4000)



350 = 200 (Bq/g) + 200 (Bq/g)

全球室 冷库、低温设备平面图 $S=1/50$ (A部外)

神保 代理人

2001