

令和元年度

札幌市水道
水量水質年報

札幌市水道局

目 次

1 水量年報

(1) 基本情報

ア	浄水場別給水区域図	1
イ	給水区域及び施設位置図	3
ウ	配水系統図	6
エ	配水施設別給水区域図	9
オ	配水幹線系統図	11
カ	掲載項目の定義及び表示単位	13
キ	令和元年度 浄・送・配水施設運営状況	14

(2) 配水量の概要

	配水量の概要	17
--	--------	----

(3) 水量統計

ア	令和元年度 年間配水量一覧表	21
イ	令和元年度 取水量・原水量統計表	
	(ア) 札幌水道	22
	(イ) 藻岩浄水場	22
	(ウ) 白川浄水場	23
	(エ) 西野浄水場・宮町浄水場・定山溪浄水場	23
ウ	札幌水道・浄水場日配水量経年統計表	
	(ア) 札幌水道	24
	(イ) 藻岩浄水場	26
	(ウ) 白川浄水場	28
	(エ) 西野浄水場	30
	(オ) 宮町浄水場	32
	(カ) 定山溪浄水場	34
エ	配水施設日配水量・時間最大配水量経年統計表	
	(ア) 札幌水道	36
	(イ) 藻岩浄水場	36
	(ウ) 白川浄水場	37
	(エ) 西野浄水場	42
	(オ) 宮町浄水場	43
	(カ) 定山溪浄水場	43
オ	配水幹線時間最大流量経年統計表	44
カ	札幌水道・浄水場別日配水量上位10傑経年一覧表	
	(ア) 札幌水道	48
	(イ) 藻岩浄水場	49

(ウ)	白川浄水場	-----	50
(エ)	西野浄水場	-----	51
(オ)	宮町浄水場	-----	52
(カ)	定山溪浄水場	-----	53
キ	給水人口・配水量等経年統計表	-----	54

(4) 動力使用状況

ア	札幌水道動力使用状況	-----	59
イ	浄水場別動力使用状況		
(ア)	藻岩浄水場	-----	59
(イ)	白川浄水場	-----	60
(ウ)	西野浄水場・宮町浄水場	-----	60
(エ)	定山溪浄水場	-----	61
ウ	藻岩浄水場水力発電及び配水センター太陽光発電稼働状況	-----	61
エ	ポンプ場別動力使用状況	-----	62

(5) 薬品使用状況

ア	札幌水道薬品使用状況	-----	69
イ	浄水場別薬品使用状況		
(ア)	藻岩浄水場	-----	70
(イ)	白川浄水場	-----	70
(ウ)	西野浄水場	-----	71
(エ)	宮町浄水場	-----	71
(オ)	定山溪浄水場	-----	72

(6) 浄水場別ろ過池使用状況

ア	藻岩浄水場	-----	73
イ	白川浄水場	-----	73
ウ	西野浄水場	-----	74
エ	宮町浄水場	-----	74
オ	定山溪浄水場	-----	75

2 水質年報

(1) 水質基準及び検査方法

ア	水道により供給される水の水質基準	-----	77
イ	札幌市で検査する水質管理目標設定項目	-----	78
ウ	札幌市で検査する農薬類(水質管理目標設定項目)の対象リスト	-----	79
エ	検査方法及び定量下限値	-----	80
オ	水質基準項目等の説明	-----	82
カ	令和元年度水質検査計画	-----	84

(2) 原水及び給水栓の水質概要

ア	原水水質の概要	89
イ	給水栓水質の概要	91

(3) 水源水質試験結果

ア	河川流域図及び採水地点	95
イ	水系別試験結果	
(ア)	石狩川水系豊平川	96
(イ)	新川水系琴似発寒川	112
(ウ)	星置川水系	124
(エ)	ダム調査	128

(4) 浄水場水質試験結果

ア	浄水場の概要	135
イ	浄水場別年集計表	
(ア)	藻岩浄水場	136
(イ)	白川浄水場	138
(ウ)	西野浄水場	140
(エ)	宮町浄水場	142
(オ)	定山溪浄水場	144
ウ	浄水場別水質検査結果	
(ア)	藻岩浄水場	146
(イ)	白川浄水場	158
(ウ)	西野浄水場	174
(エ)	宮町浄水場	186
(オ)	定山溪浄水場	198
エ	浄水管理項目水質試験結果(各浄水場実施)	
(ア)	藻岩浄水場	210
(イ)	白川浄水場	211
(ウ)	西野浄水場	213
(エ)	宮町浄水場	214
(オ)	定山溪浄水場	215

(5) 給水栓水検査結果(残留塩素及び色・濁り)

ア	観測地点	217
イ	残留塩素及び色・濁り	
(ア)	藻岩浄水場系	219
(イ)	白川浄水場系	219
(ウ)	西野浄水場系	220
(エ)	宮町浄水場系	221
(オ)	定山溪浄水場系	221

(6) その他の試験・調査結果

ア	放射性物質検査結果	-----	223
イ	クリプトスポリジウム・ジアルジア検査結果	-----	224
ウ	水源事故	-----	225
エ	水質相談	-----	226
オ	浄水場使用薬品品質検査	-----	228
カ	新設配水池及び新設配水管等通水前試験件数	-----	229
キ	豊平川河川流量	-----	230
ク	各浄水場原水濁度 度数分布(令和元年度)		
	(ア) 藻岩浄水場	-----	232
	(イ) 白川浄水場	-----	232
	(ウ) 西野浄水場	-----	232
	(エ) 宮町浄水場	-----	233
	(オ) 定山溪浄水場	-----	233
ケ	藻岩・白川浄水場原水濁度 年度別度数分布(過去10年間)	-----	234

1 水量年報


1-(1) 基本情報

1-(1)-ア 浄水場別給水区域図

S=1/100,000

凡 例	
給 水 区 域	白川浄水場系
	平岸配水池系
	清田配水池系
	西部配水池系
	その他
	藻岩浄水場系
	西野浄水場系
	宮町浄水場系
	定山溪浄水場系

(令和2年3月末現在)

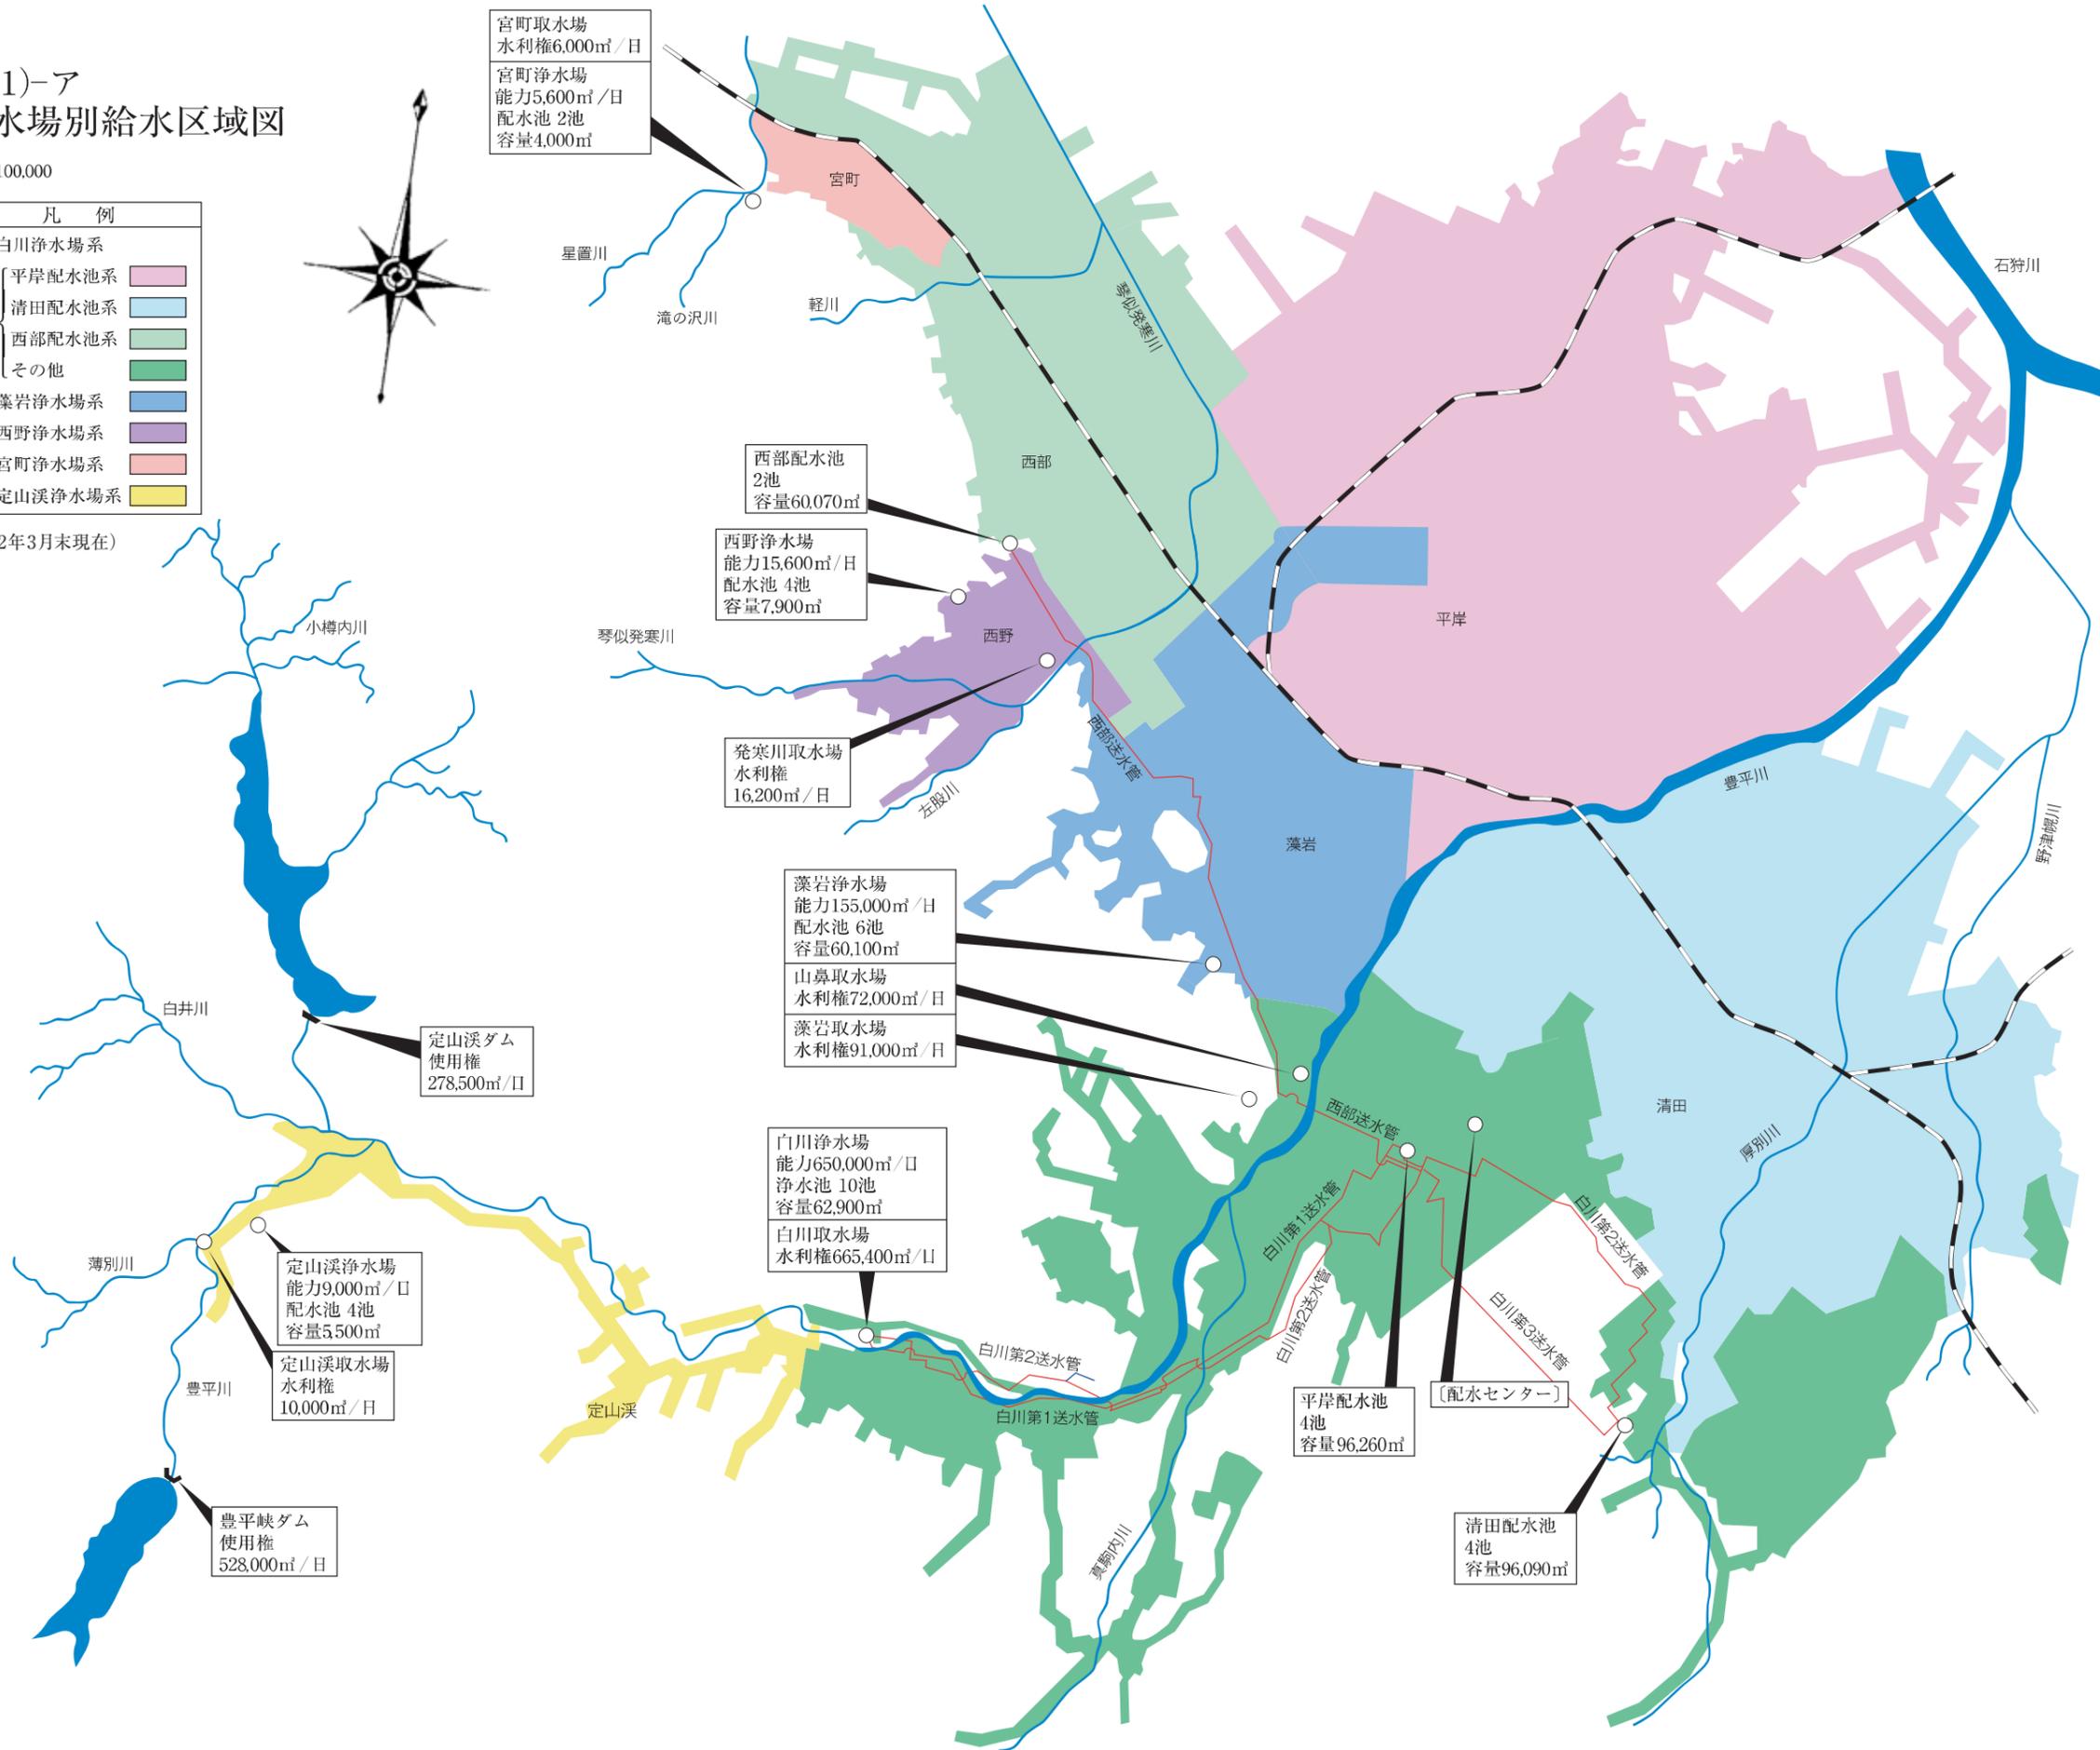


1-(1)-イ
給水区域及び施設位置図

S=1/100,000

- 給水区域
- ポンプ場・高区配水池

(令和2年3月末現在)

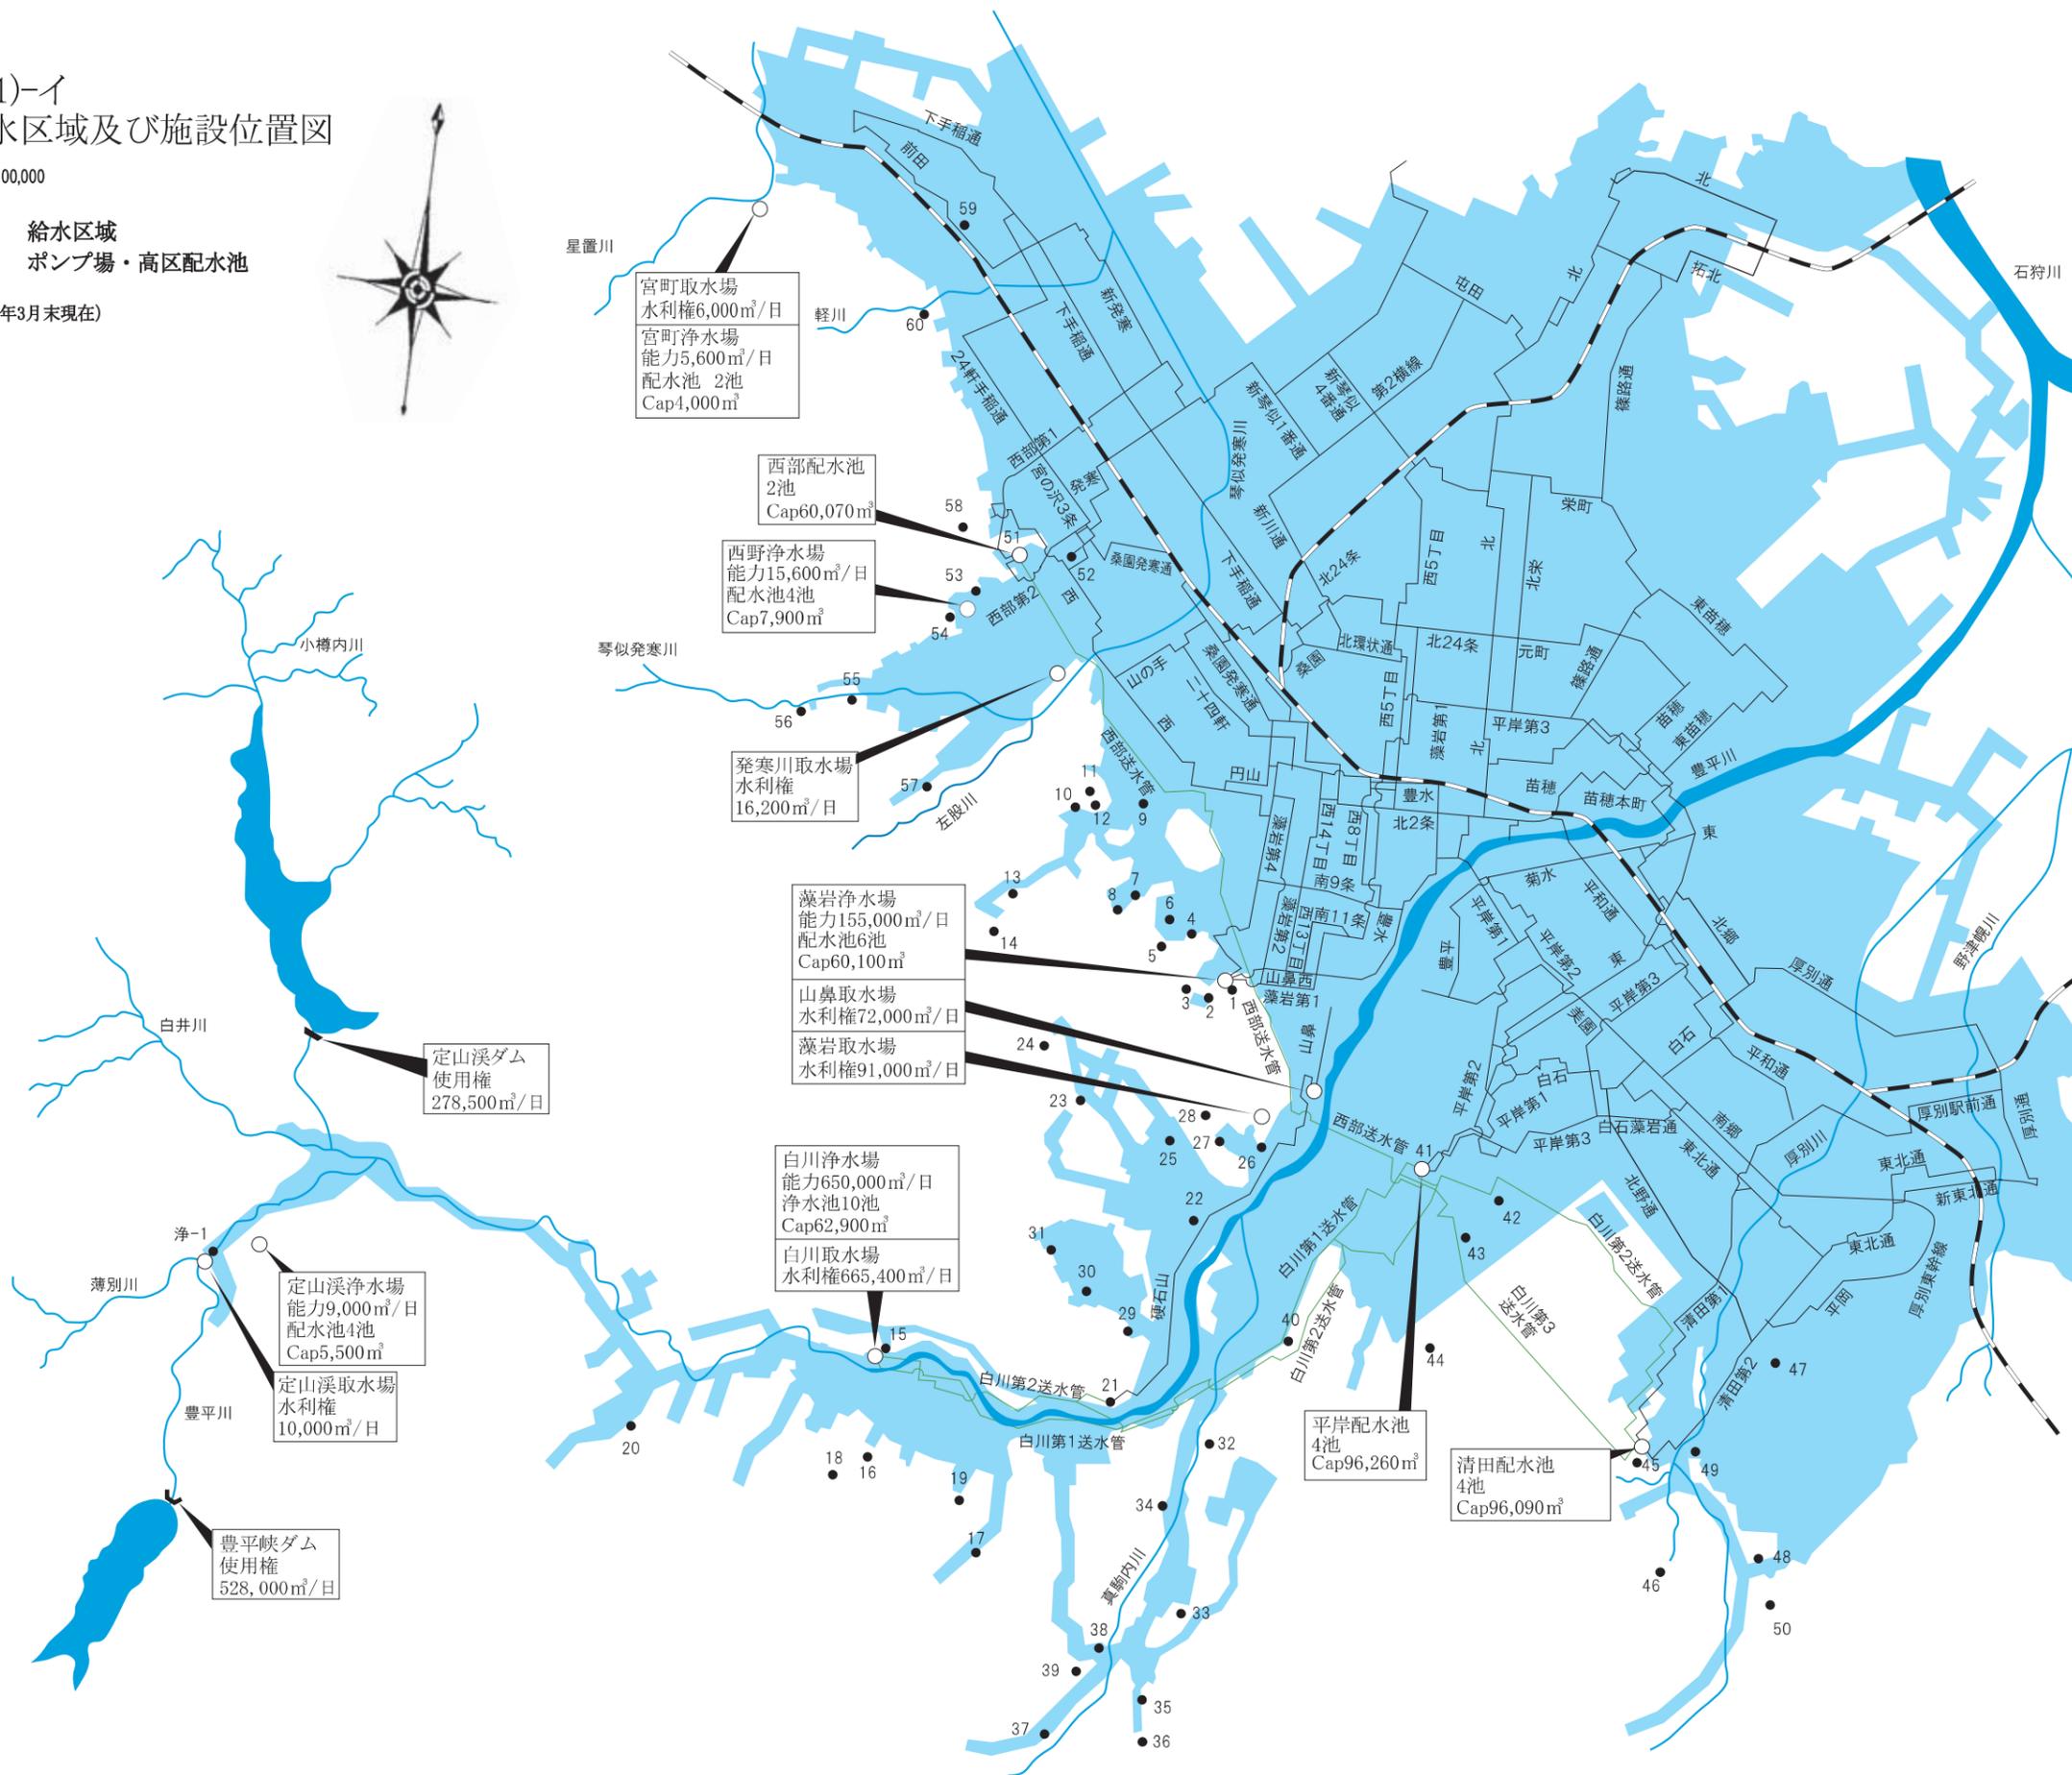


施設番号表

No.	施設名
1	藻岩PS
2	伏見PS・SR
3	伏見高台PS・SR
4	旭ヶ丘PS
5	界川PS・SR
6	旭山SR
7	円山西町PS
8	円山西町高台PS・SR
9	宮の森PS
10	大倉山SR
11	宮の森高台SR
12	大倉山PS
13	盤溪SR
14	盤溪PS
15	白川総合PS
16	藤野高台PS・SR
17	オカバルンPS
18	藤舞SR
19	藤野沢SR
20	豊滝PS・SR
21	硬石山SR
22	北ノ沢第1PS
23	北ノ沢第2PS・SR
24	北ノ沢第3SR
25	北ノ沢高台SR
26	藻岩下第1PS
27	藻岩下第2PS・SR
28	藻岩下第3SR
29	南沢第1PS
30	南沢第2PS・SR
31	南沢第3SR
32	真駒内南町PS
33	常盤公園PS・SR
34	石山東SR
35	常盤高台SR
36	滝野PS
37	常盤二区PS
38	芸術の森PS
39	芸術の森高台SR
40	真駒内SR
41	平岸SR
42	西岡PS・SR
43	西岡高台PS・SR
44	羊ヶ丘SR
45	清田PS・SR
46	清田高台SR
47	平岡PS
48	里塚SR
49	真栄PS
50	有明SR
51	西部PS・SR
52	西町南PS
53	宮の丘SR
54	西野PS
55	平和PS・SR
56	平和高台PS・SR
57	福井PS
58	宮の沢高台SR
59	曙PS
60	手稲本町PS・SR
※-1	定山溪PS

1-(1)-エ

配水施設別給水区域図

S=1/100,000
(令和2年3月現在)

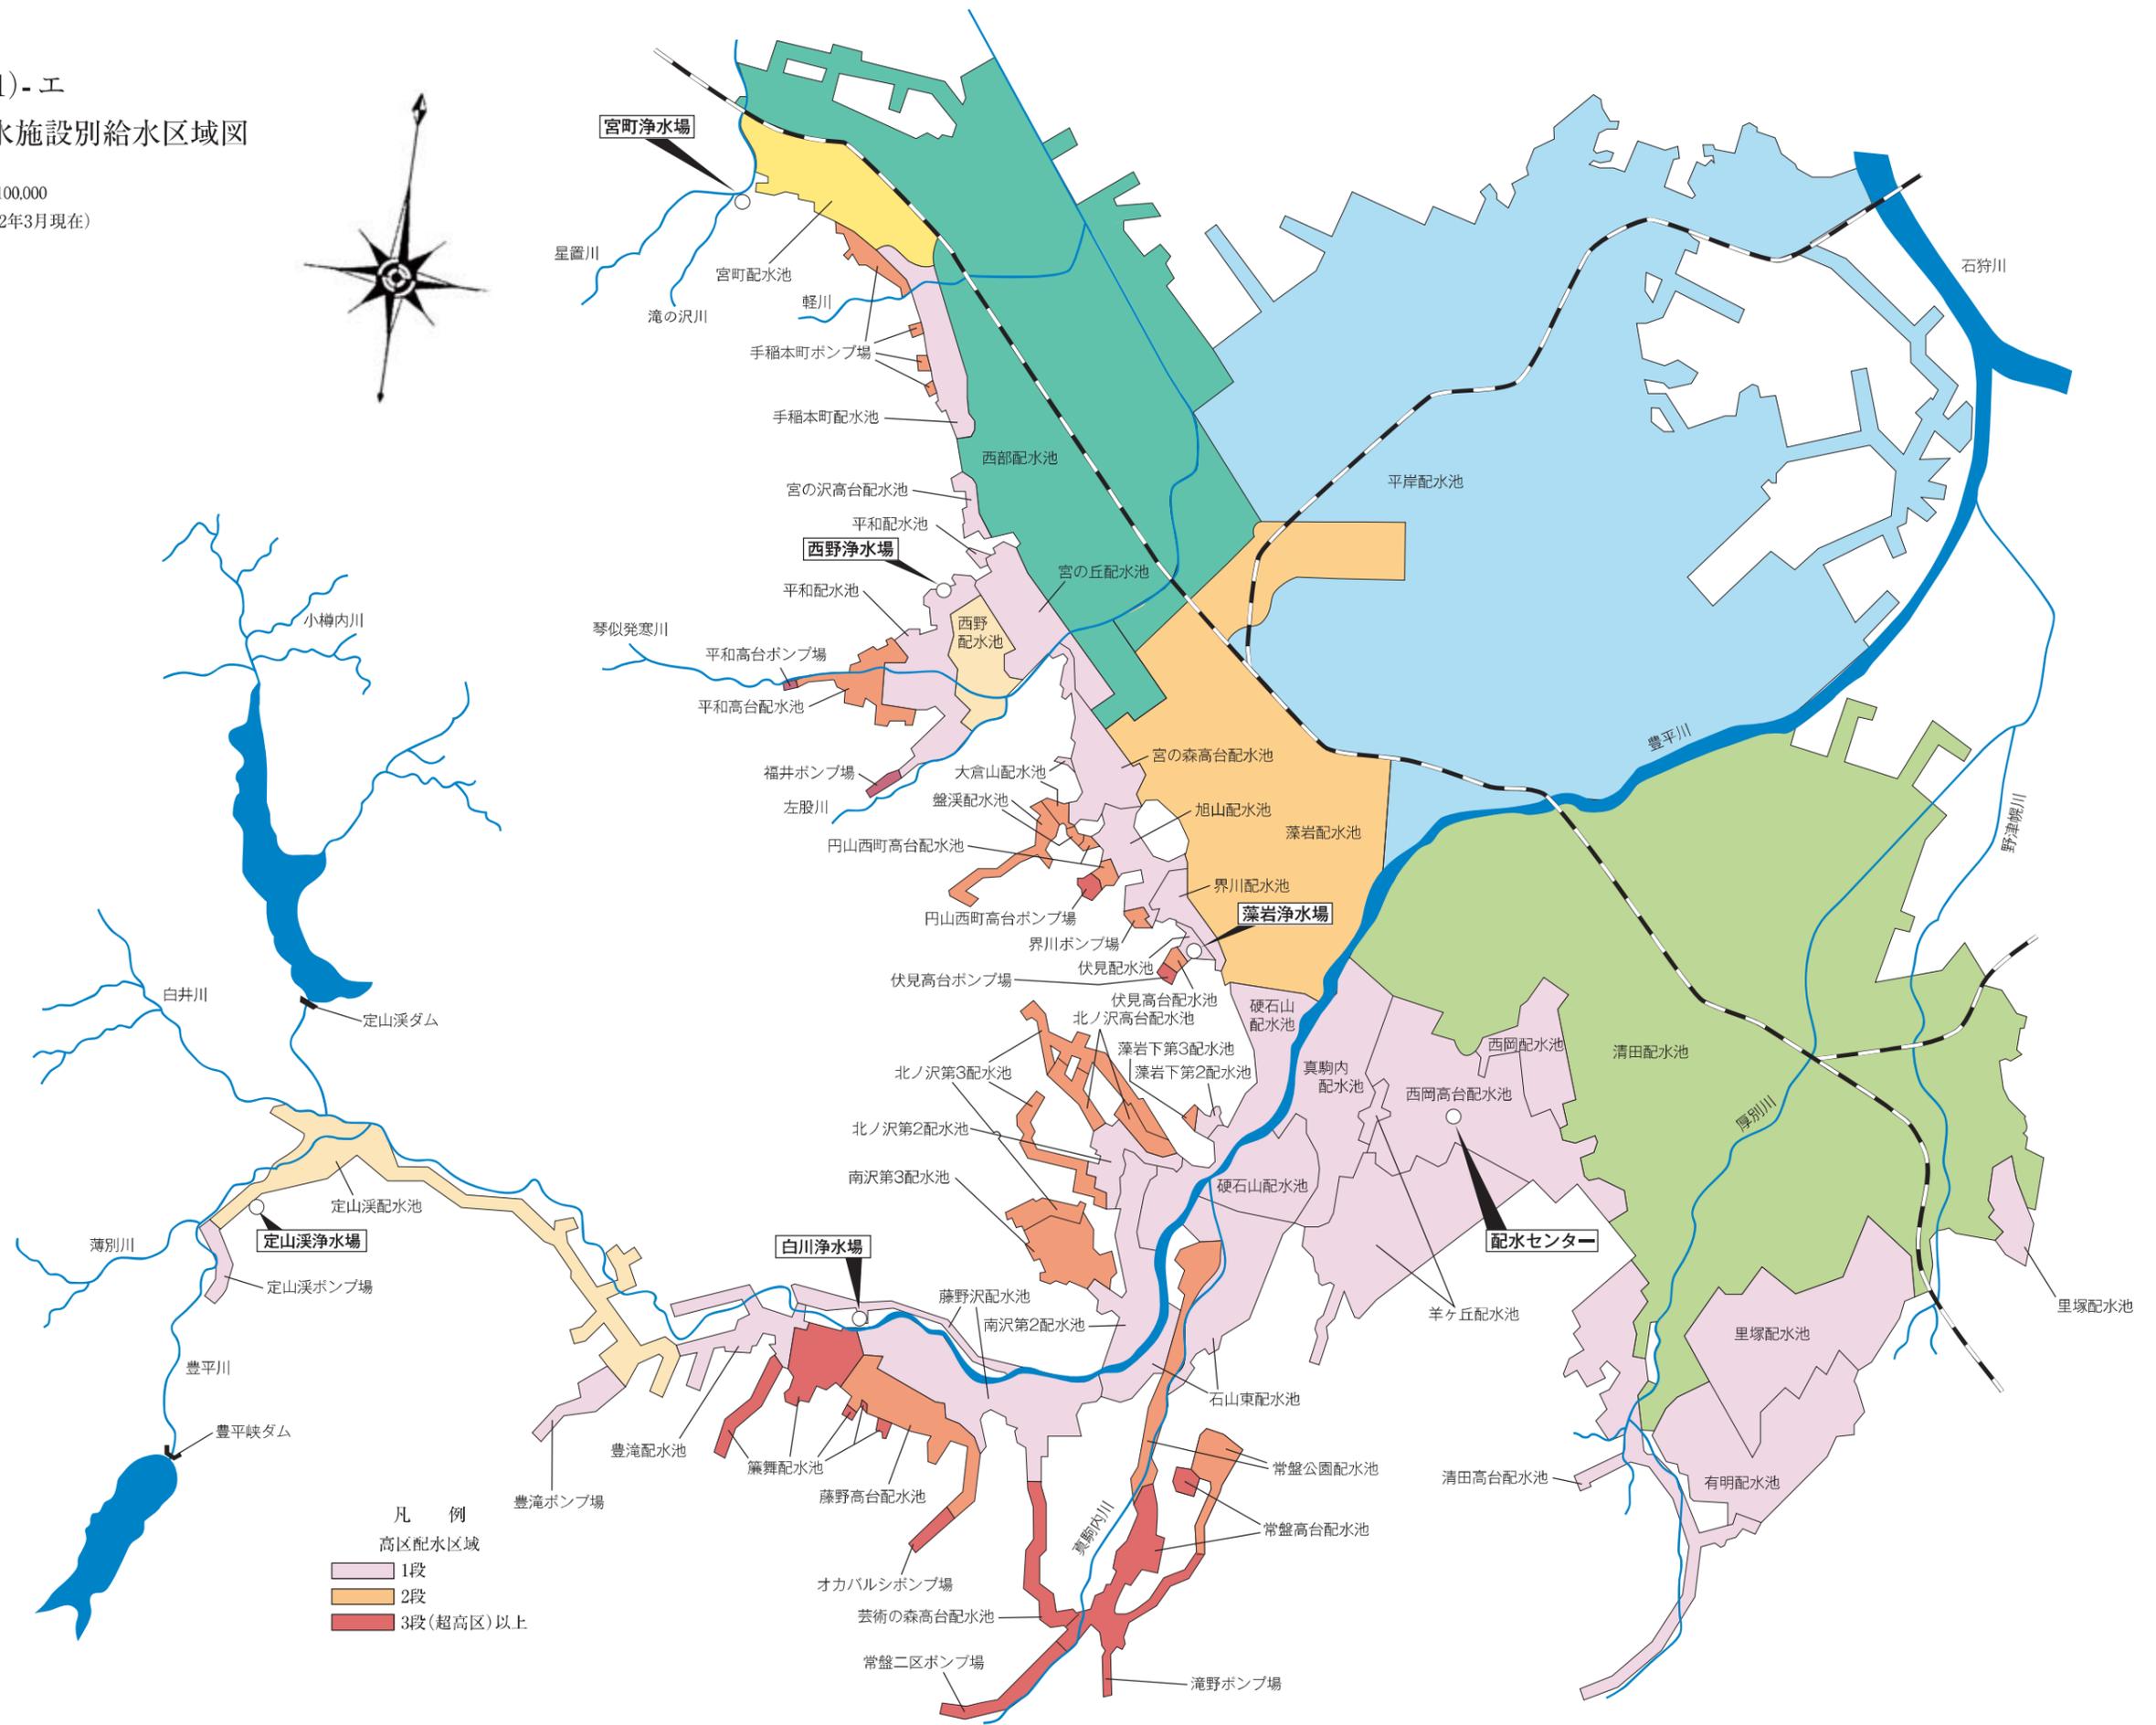


- 凡 例
- 高区配水区域
- 1段
 - 2段
 - 3段(超高区)以上

1-(1)-才 配水幹線系統図
(令和2年3月現在)



凡例			
—	藻岩配水池系幹線	99	幹線流量計
—	平岸配水池系幹線	⊗	配水調整バルブ
—	清田配水池系幹線	□	浄水場・配水池
—	西部配水池系幹線	○	高区施設
●	幹線起点	←	流向 (←: 流量計正方向)
▼	幹線終点	↔	(↔: 流量計逆方向)
		↔	(↔: 流向が変化する流量計)

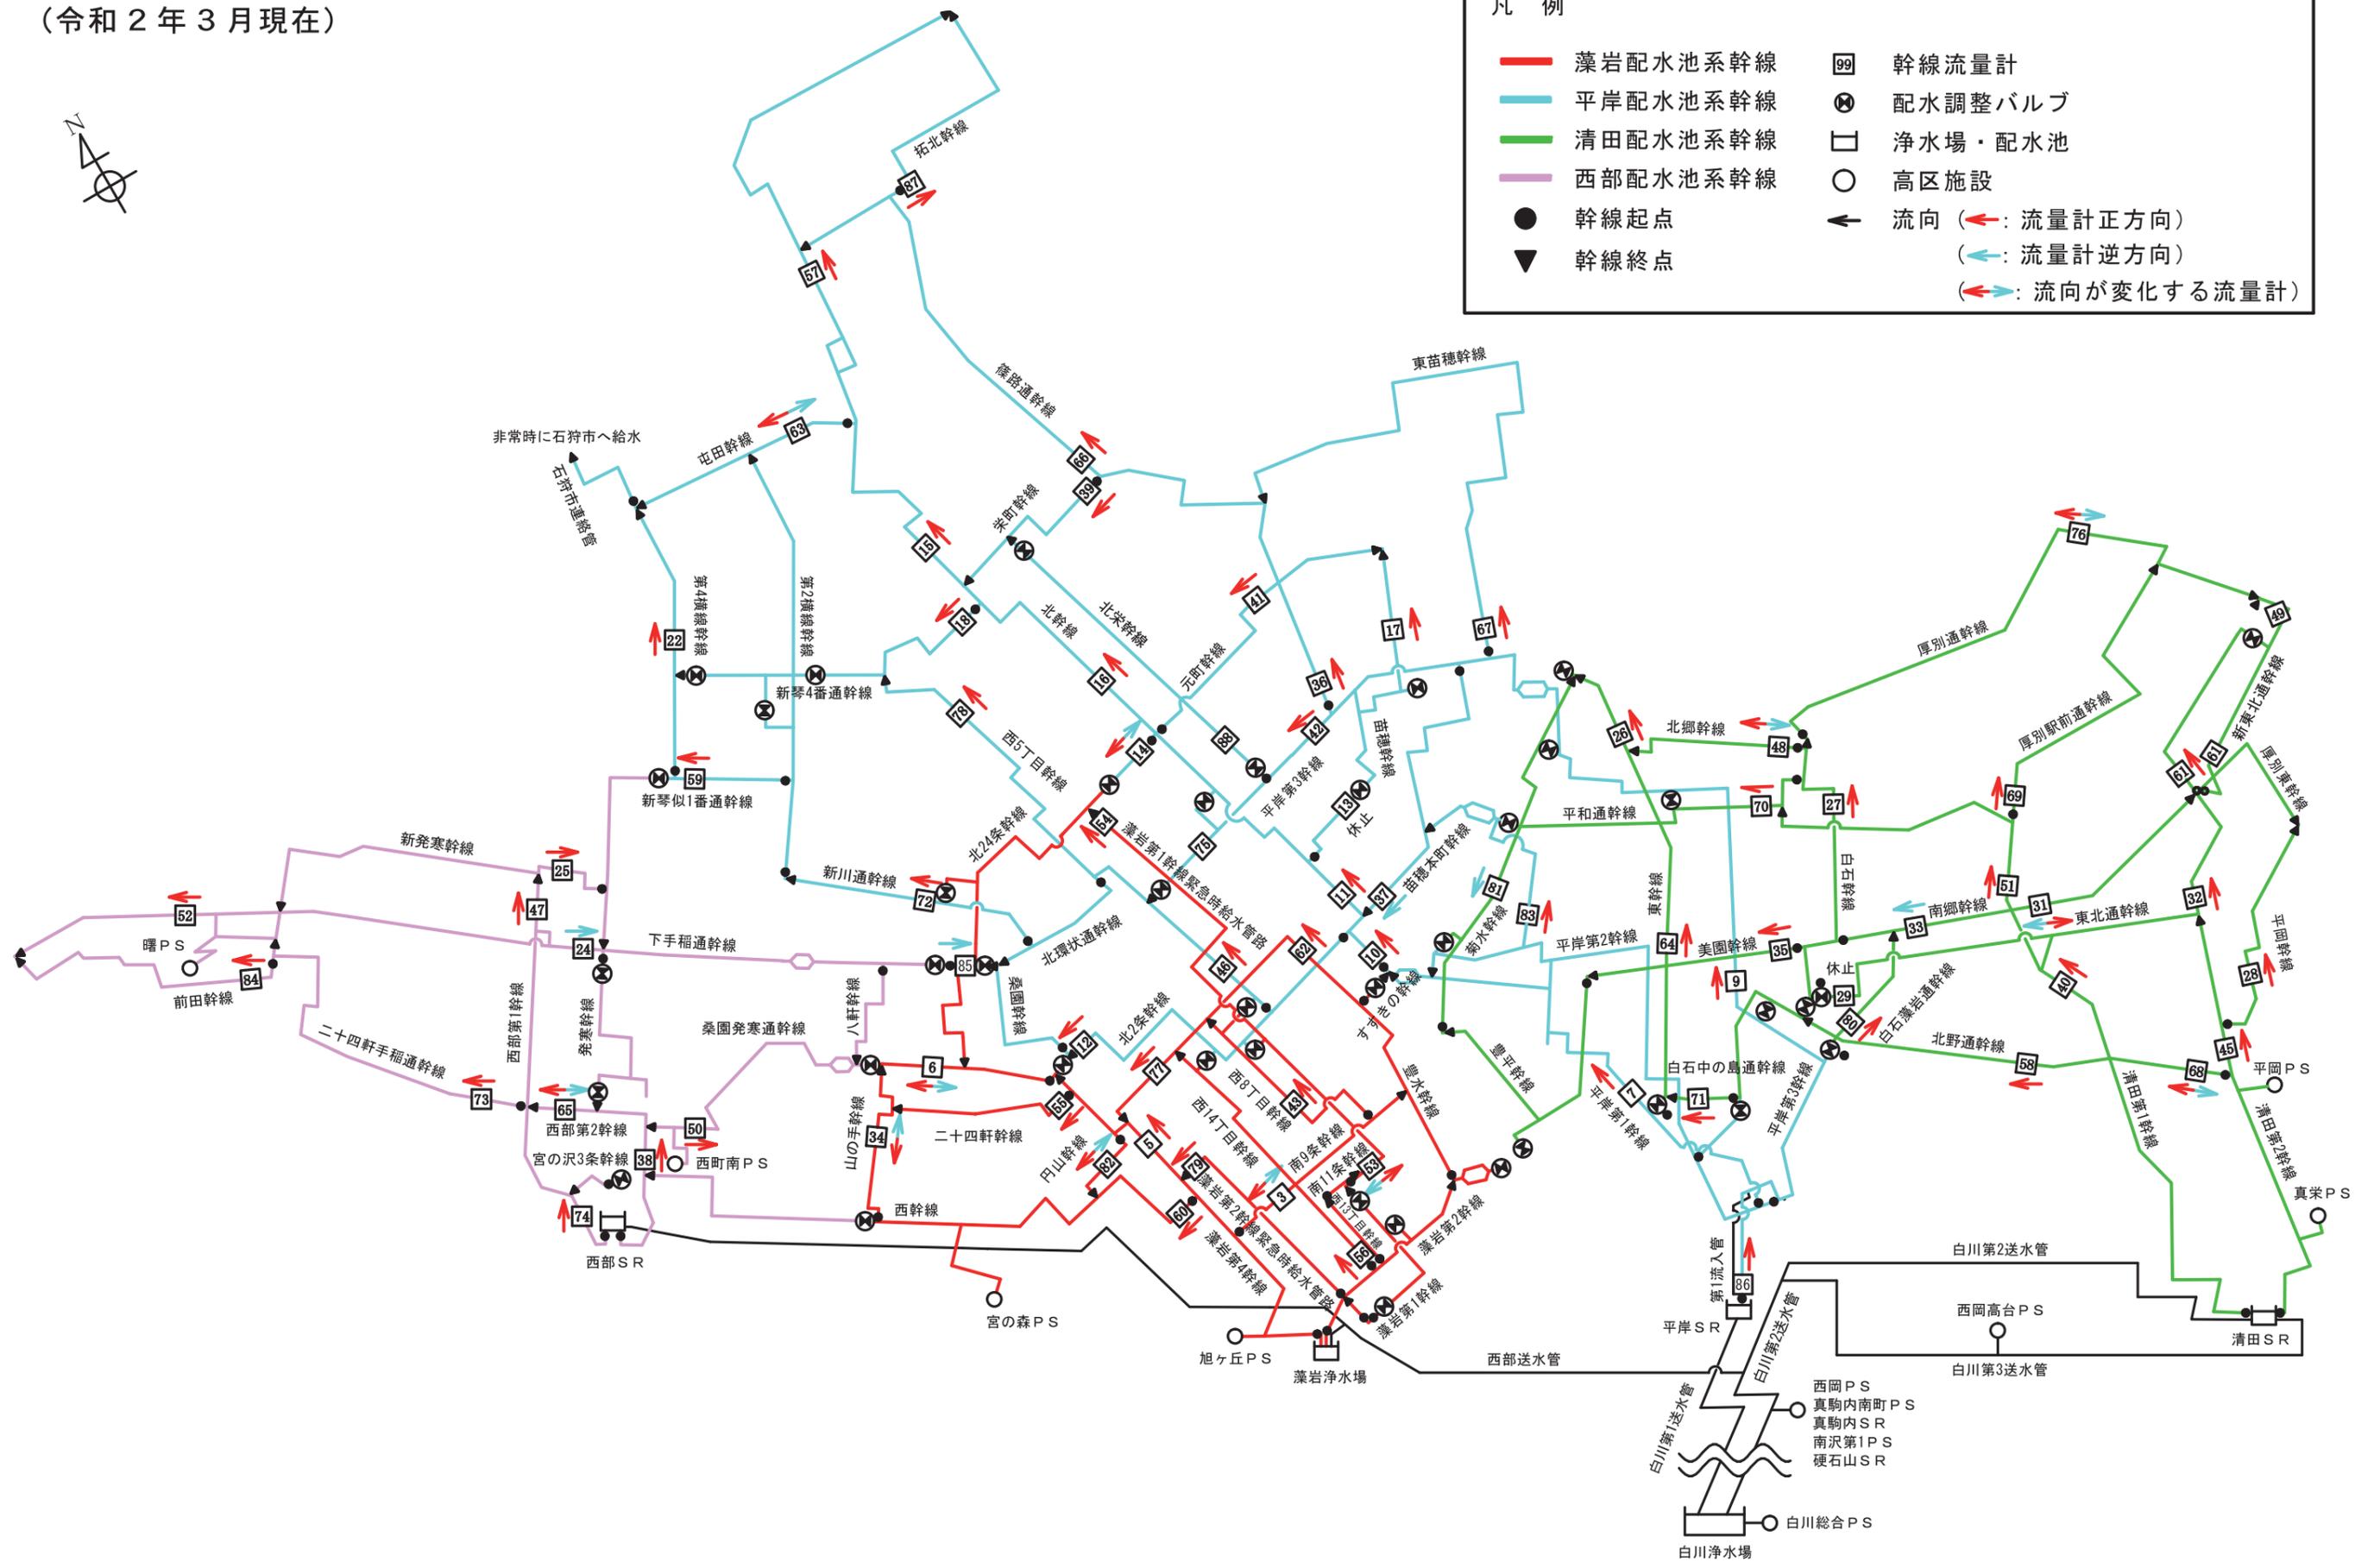

1-(1)-カ 掲載項目の定義及び表示単位

項 目	定 義	単 位	表示最小単位
(3) 水量統計			
1日水量	0時から24時までの積算水量	m ³	10
時間最大・最小水量	1日で最大・最小の10分間平均水量(但し西野配水池・宮町浄水場・定山溪浄水場の配水量は瞬時値)	m ³ /h	1(10m ³ /h未満) 10(10m ³ /h以上)
月計	1日水量の月合計値	m ³	10
年計	4月から翌年3月までの月計の合計値	m ³	10
累計	4月から該当月までの月計の合計値	m ³	10
1日平均(月)	月計/データ日数	m ³	1
1日平均(年)	年計/データ日数	m ³	1
1月平均(年)	年計/データ月数	m ³	1
1日最大・最小(月)	1日水量の月の最大・最小値(但し同じ値が複数ある場合は月初めに近い方を最大・最小の記録日とする)	m ³	10
1日最大・最小(年)	1日水量の年の最大・最小値(但し同じ値が複数ある場合は年度初めに近い方を最大・最小の記録日とする)	m ³	10
前年比(月)	(本年月計/前年同月の月計)×100	%	0.1
前年比(年)	(本年年計/前年年計)×100	%	0.1
前年比(累計)	(本年累計/前年累計)×100	%	0.1
時間平均	1日水量/24	m ³ /h	1
時間最大・最小(月)	時間最大・最小の月の最大・最小(1日最大・最小(月)の但し書きに同じ)	m ³ /h	1(10m ³ /h未満) 10(10m ³ /h以上)
時間最大・最小(年)	時間最大・最小の年の最大・最小(1日最大・最小(年)の但し書きに同じ)	m ³ /h	1(10m ³ /h未満) 10(10m ³ /h以上)
流速	流量/管内断面積(管内断面積=πD ² /4,D:公称口径)	m/s	0.01
(4) 動力使用状況			
平均	年計/12	kWh	1
水量1m ³ 当り(月)	動力使用量月計/水量月計	kWh/m ³	0.001
水量1m ³ 当り(年)	動力使用量年計/水量年計	kWh/m ³	0.001
(5) 薬品使用状況			
注入率(月)	薬品使用量月計/水量月計	g/m ³	1~0.01
注入率(年)	薬品使用量年計/水量年計	g/m ³	1~0.01
(札幌水道の内訳)			
ポリ塩化アルミニウム	(総使用量/全浄水場合計原水量)×1,000	g/m ³	1
消石灰	(総使用量/藻岩・白川浄水場合計原水量)×1,000	g/m ³	0.1
ソーダ灰	(総使用量/西野・宮町・定山溪浄水場合計原水量)×1,000	g/m ³	0.1
次亜塩素酸ナトリウム	{有効塩素分(=総使用量×0.11)/全浄水場合計ろ過水量}×1,000	g/m ³	0.1

数字の端数整理: 表示最小桁の下位の桁で四捨五入する。

例: 1日平均配水量 123.49 → 123

123.50 → 124

1-(1)-キ 令和元年度 浄・送・配水施設運営状況

配水センター関連

年月日	事項	備考
高区施設・幹線関連		
R.元.5.15～.6.17	南沢第2PS・SR 池清掃	
R.元.6.18～12.2	豊滝PS・SR No.2池運用休止	耐震改修工事のため
R.元.6.21～	苗穂・東1 2流量計 運用休止	苗穂幹線仕切のため
R.元.6.24～6.25	藻岩下第3SR 池清掃	
～R.元.8.6	藤野沢SR No.3池運用復帰	緊急遮断弁工事のため
R.元.8.27～9.9	常盤公園PS・SR 池清掃	
R.元.10.3～10.10	真栄PS 池清掃	
R.元.10.7～	東北通・もみじ台西1流量計 運用開始	
R.元.10.7～	東北通・厚別南1流量計 運用開始	
R.元.10.9～	北栄・東10流量計 運用休止	北栄幹線運用延期のため
R.元.10.11～11.25	円山西町高台PS・SR 池清掃	
R.元.10.28～10.31	常盤公園PS・SR 配水エリア再編	
R.元.11.5～R2.2.10	藻岩第1・北2 2流量計 運用休止	通信設備更新のため
R.元.11.18～12.25	平岡・3 7流量計 運用休止	通信設備更新のため
R.元.11.20～12.25	東・北郷3流量計 運用休止	通信設備更新のため
R.元.11.26～12.25	北2 4条・東6流量計 運用休止	通信設備更新のため
R.元.12.2～	豊滝PS・SR No.1池休止	耐震改修工事のため
R.元.12.18～R2.1.10	平和PS・SR 池清掃	
R.元.12.23～R2.1.31	清田SR 池清掃	
R.元.12.23～12.25	藻岩第1・南1 1流量計 運用休止	通信設備更新のため
～R2.2.18	石山東SR No.2池 運用復帰	

白川浄水場関連

年月日	事項	備考
R2.1.7	白川浄水場高圧電気設備保守点検業務	第3浄水場浄水処理停止 (13:00～16:30) 配水池及び浄水池事前貯留にて対応
R2.1.28	白川浄水場直流電源設備整備修繕及び第2浄水場停止訓練	第2浄水場浄水処理停止 (9:00～15:30) 配水池及び浄水池事前貯留にて対応
R2.2.4	白川浄水場直流電源設備整備修繕及び第2浄水場停止訓練	第2浄水場浄水処理停止 (9:00～15:00) 配水池及び浄水池事前貯留にて対応

藻岩浄水場関連

年月日	事項	備考
R1. 10. 12	伏見系流入配管漏水	プラント給水をブースターポンプに切り換えて給水継続。 浄水処理異常なし 12月19日に伏見系流入配管修繕完了後、通水開始。
R1. 11. 11～18	藻岩導水管路点検に伴う、取水停止	停止期間中、白川 BU にて配水継続
R1. 11. 20	停電発生のため水力発電停止	バイパス取水への切替えにて対応 ※6:18 ～ 4:34
R2. 1. 24	NTT 専用回線工事に伴う水力発電停止	バイパス取水への切替えにて対応 ※12:10 ～ 13:46
R2. 2. 5	山鼻取水場制御電源断により、山鼻導水ポンプ緊急停止	手動にて復電作業後、施設点検及び山鼻導水ポンプ試運転実施。 浄水処理ともに特に異常なし。
R2. 3. 9	NTT 専用回線工事に伴う水力発電停止	バイパス取水への切替えにて対応 ※10:35 ～11:50

西野浄水場関連

年月日	事項	備考
H31. 4. 1～4. 5	昭和砕石工業の構内水放流対応	浄水処理停止※4/1 10:15 ～ 4/5 14:20
R1. 6. 5	アンモニア異常対応	浄水処理停止※6/5 12:20 ～ 20:30
R1. 6. 14	発寒川取水場瞬間停電	浄水処理半量※6/14 9:16 ～ 9:34
R1. 7. 9～7. 10	PAC 原液注入試験	浄水処理半量※7/9 10:10 ～ 7/10 16:00
R1. 7. 10～7. 11	配水連絡管調査	浄水処理半量※7/10 16:00 ～ 7/11 11:30
R1. 7. 17～	耐震改修工事	浄水処理停止※7/17 10:00～ R3. 4月まで浄水処理停止

※白川浄水場からのバックアップにて対応

宮町浄水場関連

年月日	事項	備考
R1. 6. 12～R2. 2. 21	ろ過池流入弁更新工事	浄水処理停止※10/31 9:20～R2/2/3
R1. 10. 30～R2. 5. 25	取水施設ほか改修工事	浄水処理停止※上記 R2/2/3 から R2/6/16 まで

※白川浄水場からのバックアップにて対応

定山溪浄水場関連


年月日	事項	備考
R1. 9. 11	着水井、薬品混和池清掃	浄水処理停止 13:30～15:00
R1. 9. 19	高低圧電気設備保守点検	浄水処理停止 10:00～16:00

1-(2) 配水量の概要

1 年度別の年計配水量の推移

令和元年度は約1億9千万 m³となり、直近5年の平均をとるような配水量となった。

令和元年度の年間配水量の構成比率は、藻岩浄水場16.9%、白川浄水場79.2%、西野浄水場2.2%、宮町浄水場0.8%、定山溪浄水場0.9%となっている。

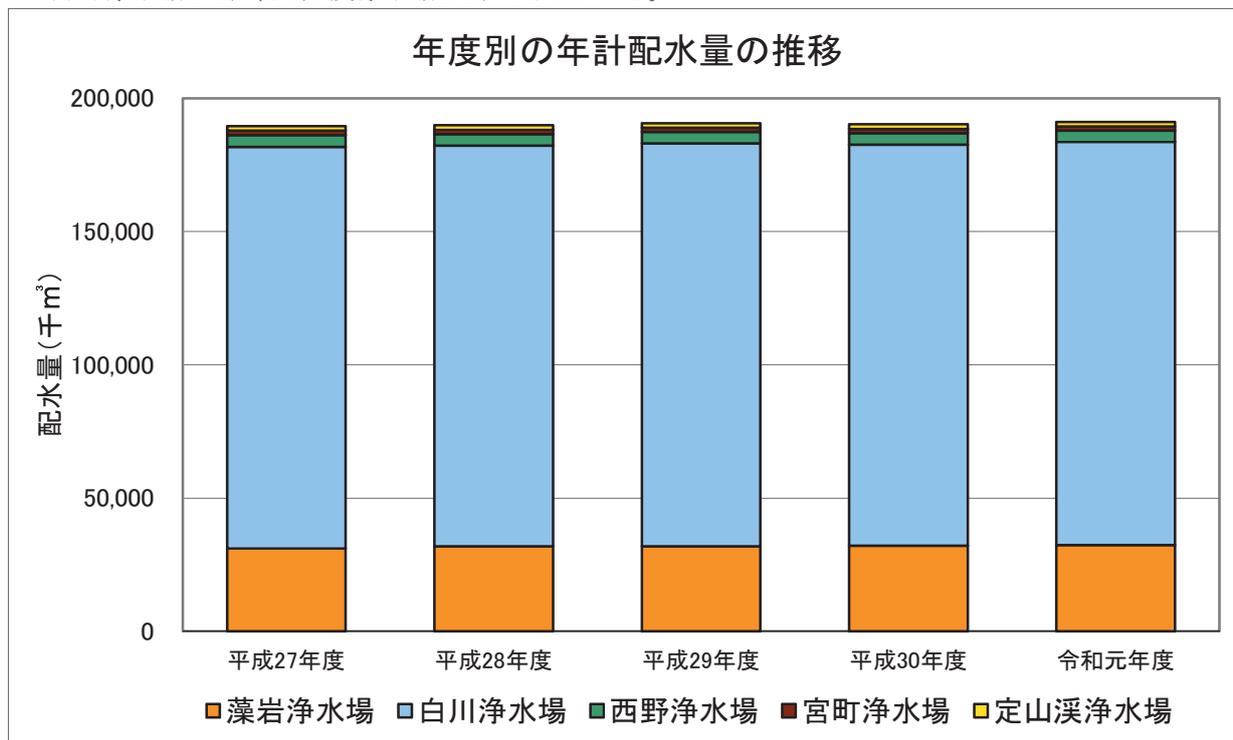


2 年度別の1日最大配水量・1日平均配水量・施設利用状況

1日最大配水量は、平成27～令和元年度において60万 m³を下回り、令和元年度は約57万 m³であった。

過去最大値は平成18年度の66万7千 m³であり、令和元年度は平成18年度と比較すると、14.3%減であった。

1日平均配水量は、平成27～令和元年度にかけて51～52万 m³台で推移している。

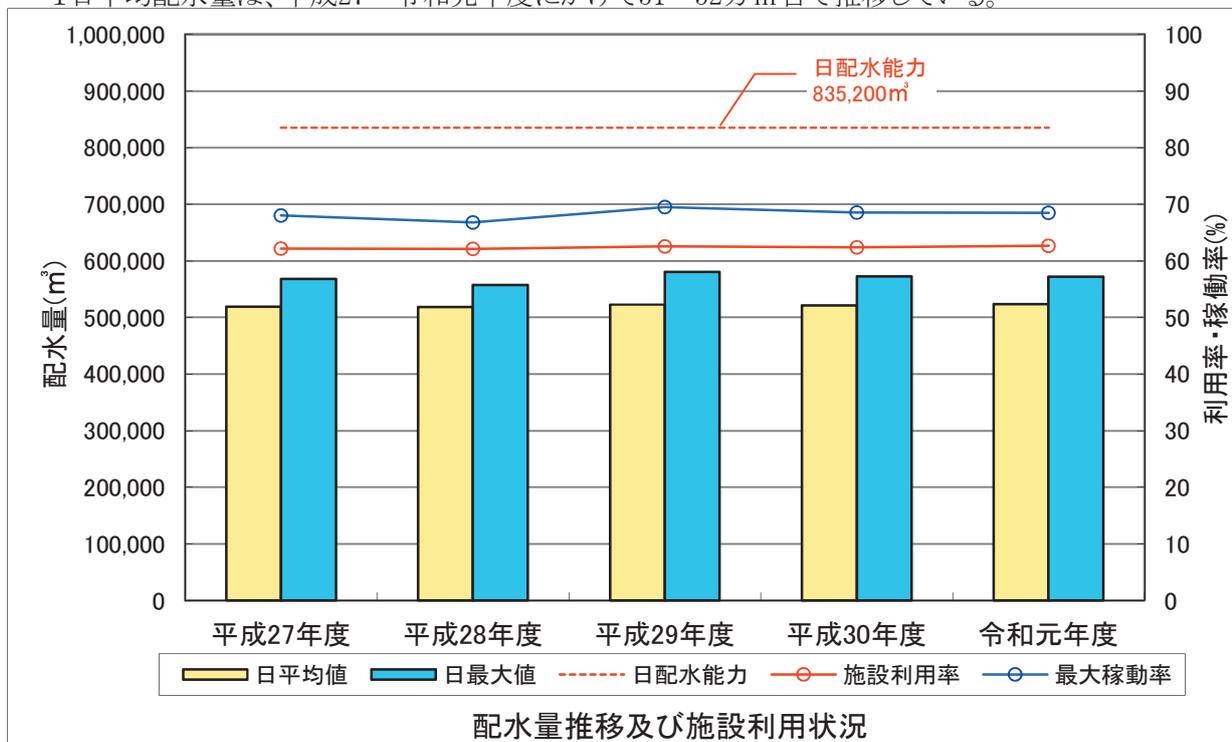


$$\text{施設利用率 (\%)} = \frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$$

$$\text{最大稼働率 (\%)} = \frac{\text{1日最大配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$$


3 令和元年度の月別1日最大配水量・1日平均配水量・施設利用状況

令和元年度の月別1日平均配水量は、7月に比較的高い傾向を示した。
 それぞれの最大値は、1日最大配水量が57万2千 m^3 (7月)、1日平均配水量が53万4千 m^3 (7月)であった。

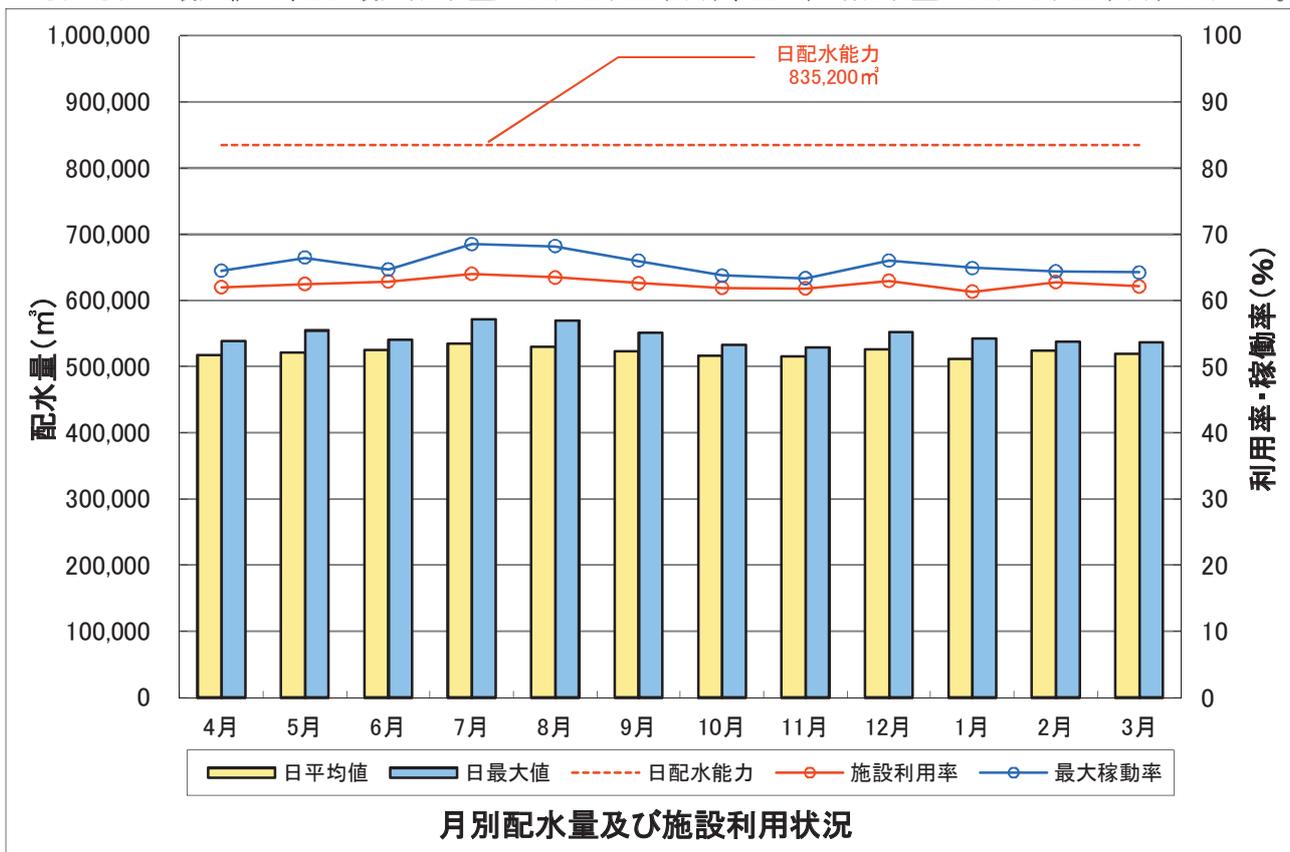

4 給水人口・給水普及率の推移


令和元年度の給水人口は約196万3千人となり、給水普及率は99.9%に達している。

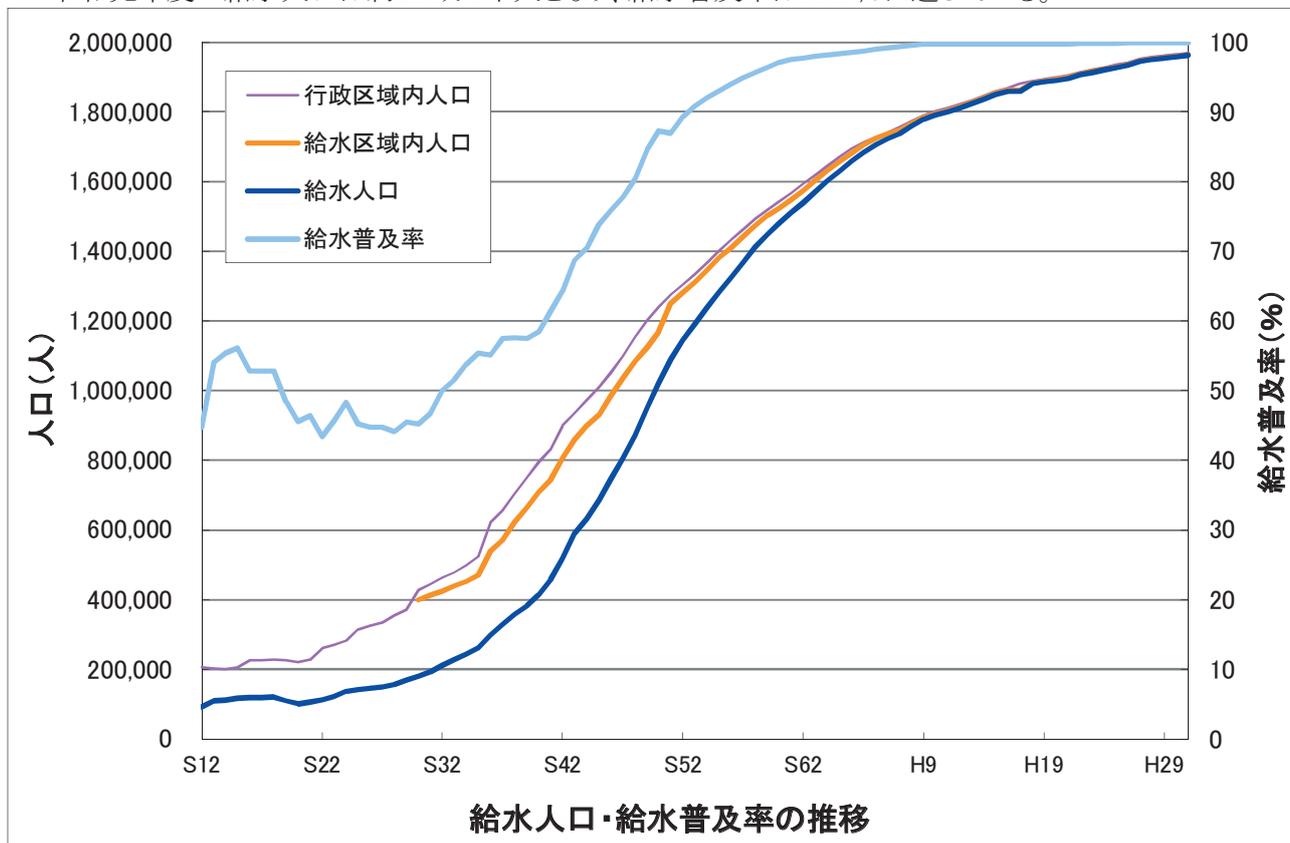

$$\text{給水普及率(\%)} = \frac{\text{給水人口}}{\text{給水区域内人口}} \times 100$$


5 曜日別の配水量の推移(週末)

土曜日、日曜日は、金曜日と比較して午前の配水量ピークが約1時間遅い。
 日曜日は、16～24時までの積算配水量が、1週間の中で最も多い。

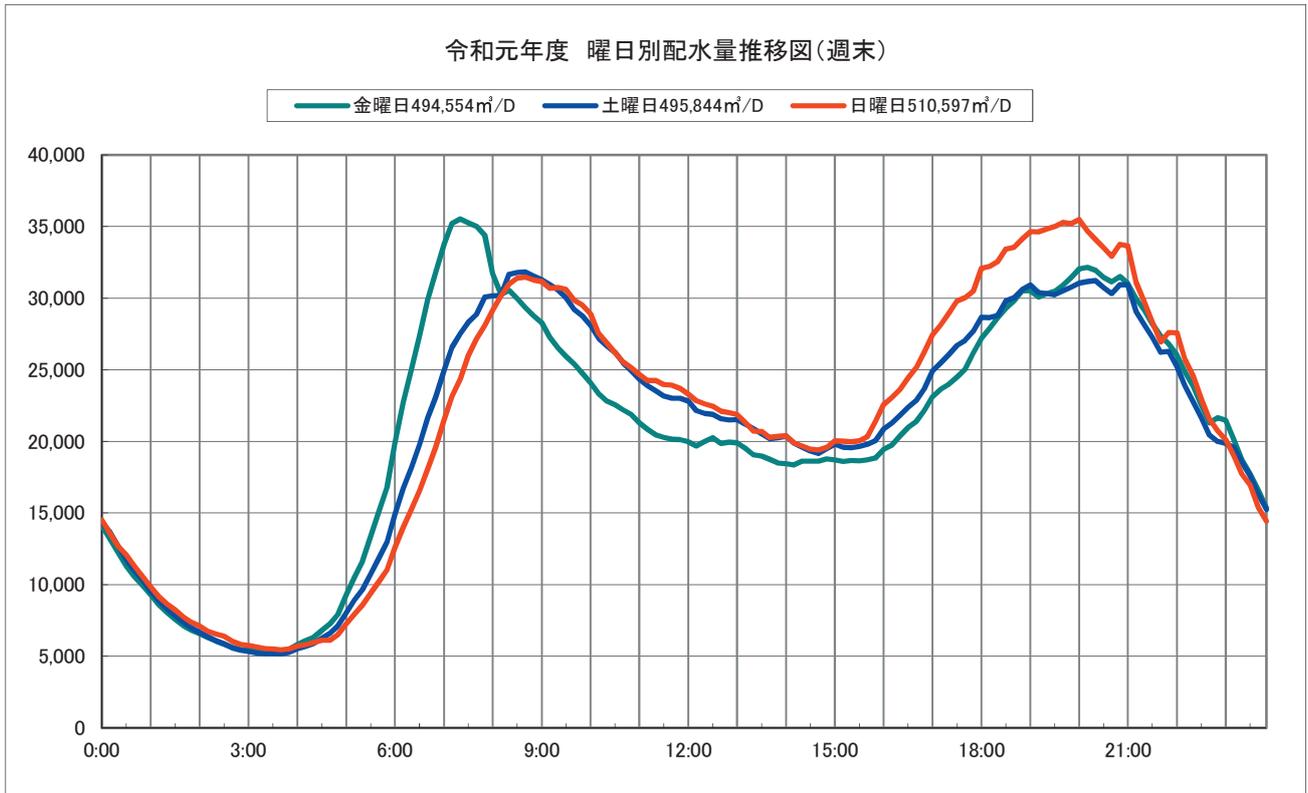


6 曜日別の配水量の推移(平日)

月～木曜日は、配水量の推移に大きな違いは見られない。
 金曜日は、16～24時までの積算配水量が、1週間の中で最も少ない。

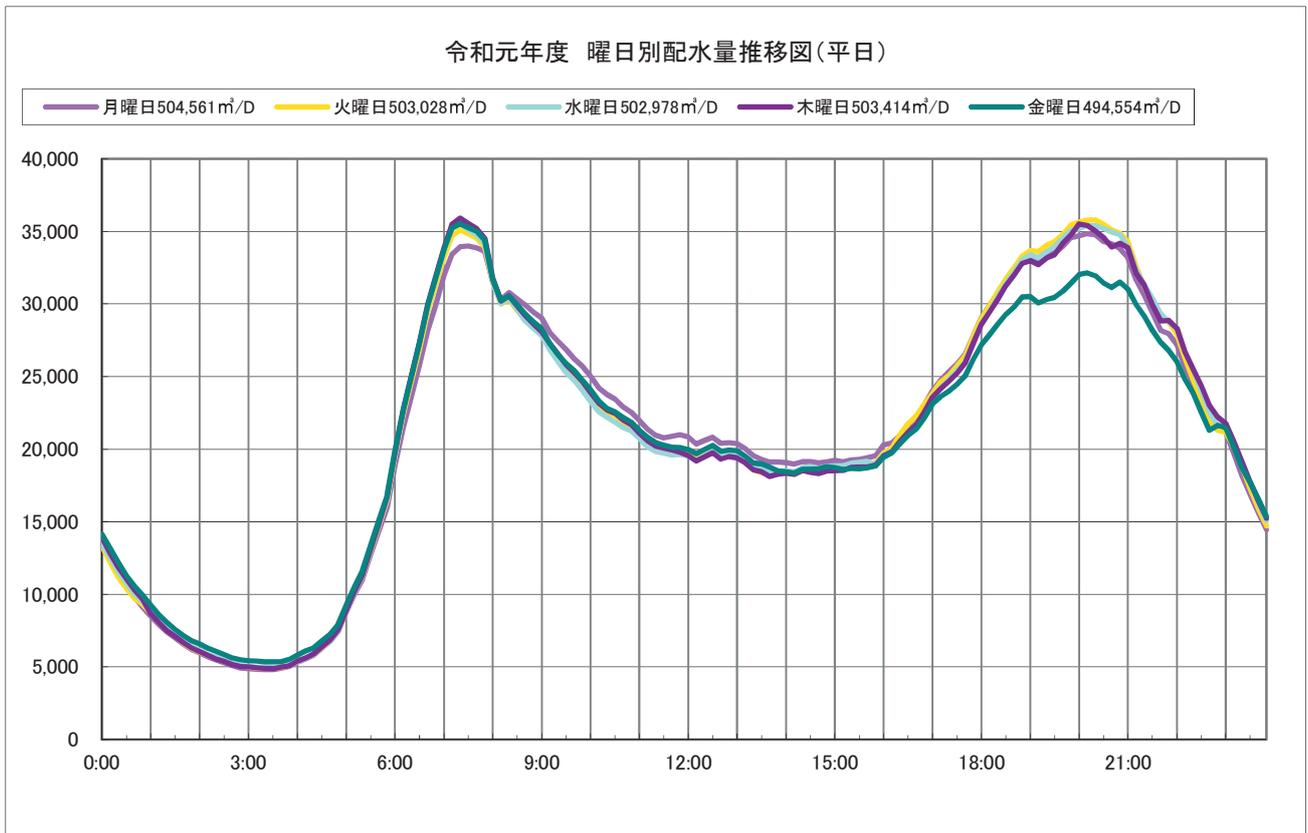

7 特異日 ラグビーW杯 日本VSスコットランド (2019年10月13日)

ラグビー日本代表がW杯の舞台でスコットランドと対戦した10月13日午後の配水量は11月3日の12日午後と同等であったが、試合中の19時45分から20時30分の間と20時50分から21時40分の間は配水量が低下し、前半終了時には約6,500m³/h、試合終了時には約10,500m³/hの配水量差が生じた。

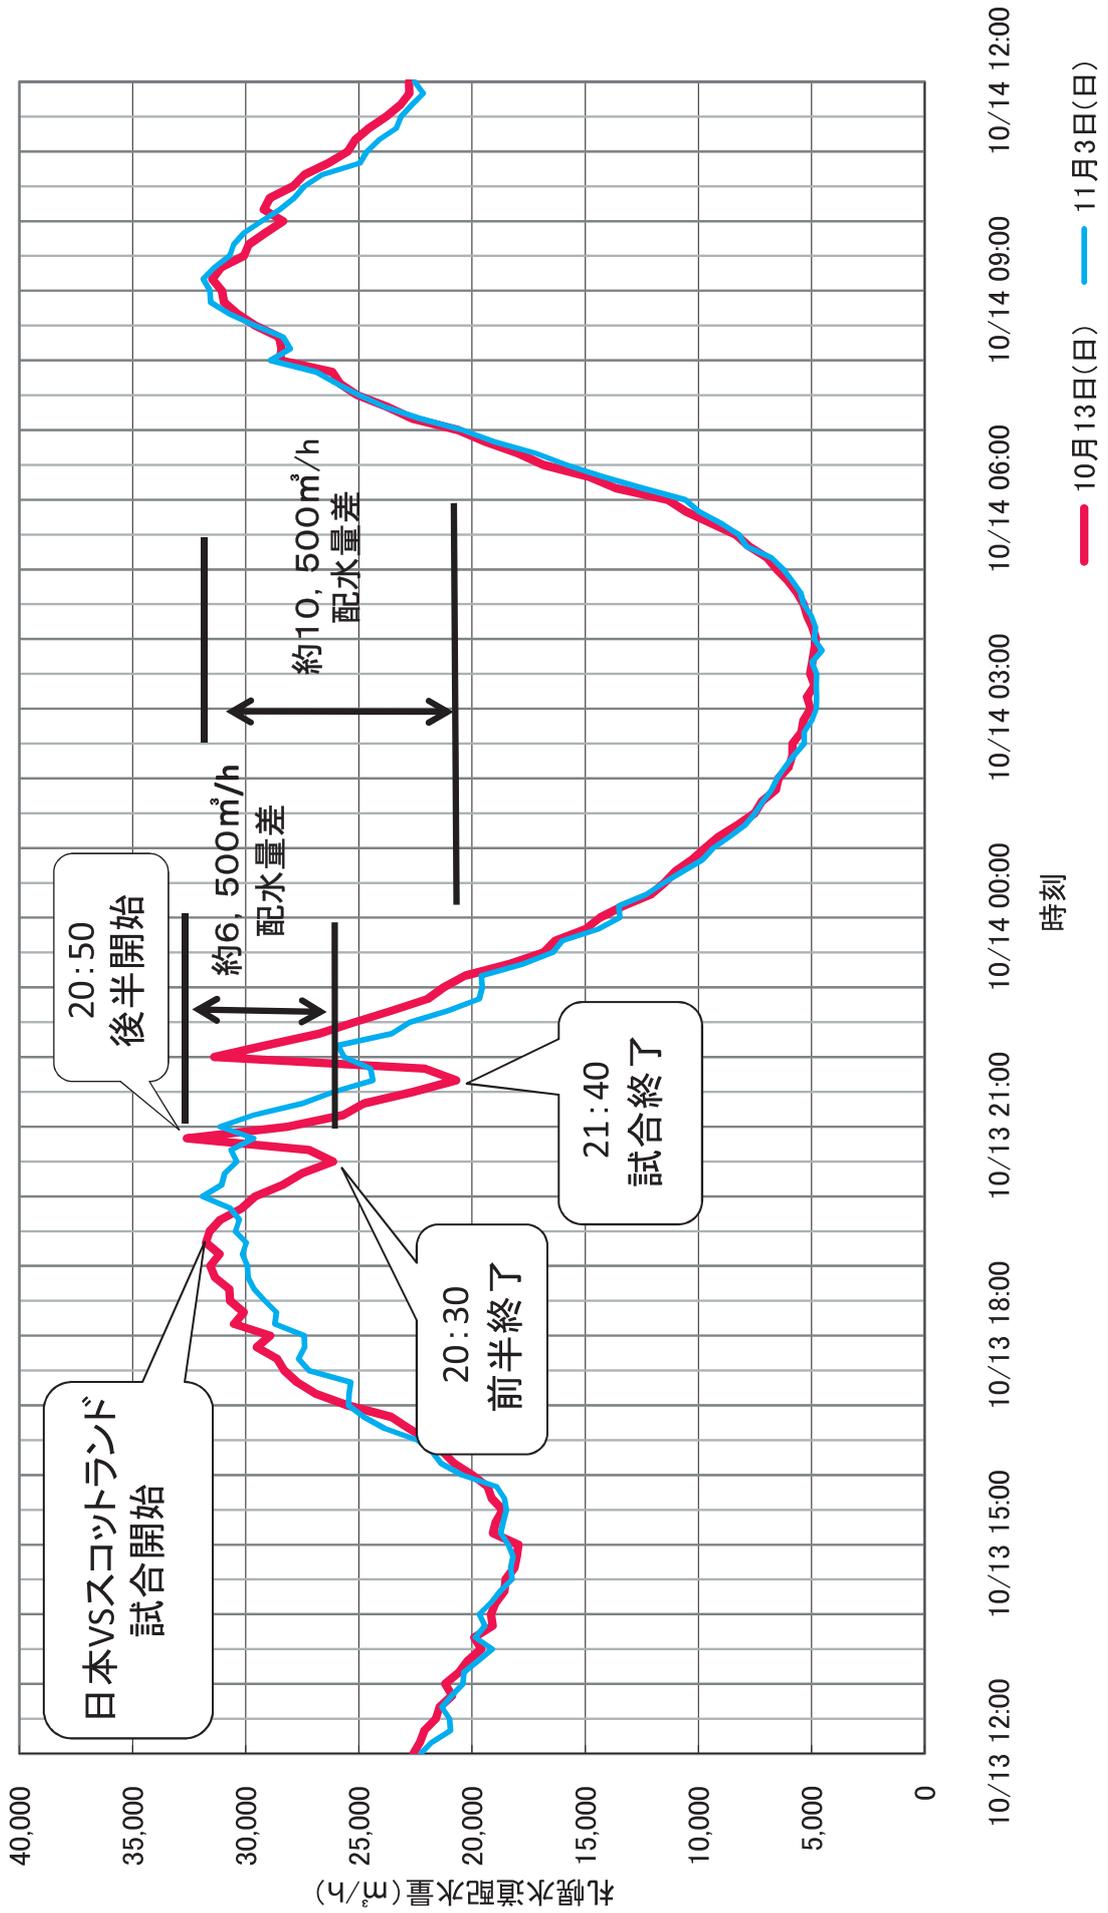

1-(3) 水量統計

1-(3)-ア 令和元年度 年間配水量一覧表

	単位(m ³)		単位(m ³)
札幌水道総合	191,113,710	平岸配水池総合	49,261,810
藻岩浄水場総合	32,270,810	平岸配水池自然流下	49,261,810
白川浄水場総合	151,366,780	石狩分水	0
西野浄水場総合	4,229,320	清田配水池総合	50,832,670
宮町浄水場総合	1,585,110	清田配水池自然流下	43,980,130
定山溪浄水場総合	1,661,690	清田高台配水池	1,536,240
藻岩浄水場総合	32,270,810	里塚配水池	2,964,610
藻岩配水池自然流下	29,912,450	有明配水池	2,351,690
藻岩系高区総合	2,358,360	西部配水池総合	25,032,140
伏見配水池	134,970	西部配水池自然流下	24,046,270
伏見高台配水池	33,050	宮の沢高台配水池	155,290
伏見高台ポンプ場	560	手稲本町配水池	729,200
旭山配水池	532,040	手稲本町ポンプ場(直送系)	101,380
界川配水池	240,860	西野浄水場総合	4,229,320
界川ポンプ場	37,560	西野配水池	1,026,450
円山西町高台配水池	52,740	平和配水池	1,223,450
円山西町高台ポンプ場	201,790	福井ポンプ場	4,480
盤溪配水池	242,450	平和高台配水池	454,330
盤溪ポンプ場	8,930	平和高台ポンプ場	310
宮の森高台配水池	748,480	宮の丘配水池	1,525,090
大倉山配水池	134,420	宮町浄水場総合	1,585,110
白川浄水場総合	151,366,780	定山溪浄水場総合	1,661,690
白川送水管高区総合	26,240,160	定山溪浄水場自然流下	1,235,600
藤野系総合	2,251,500	定山溪ポンプ場	13,470
藤野高台配水池	604,650	豊滝配水池	426,090
オカバルシポンプ場	9,580	豊滝ポンプ場	14,050
簾舞配水池	240,550	白川浄水場からのバックアップ水量	5,025,430
藤野沢配水池	1,406,300	藻岩配水池白川系流入量	864,760
硬石山配水池系総合	4,388,220	西町南ポンプ場総合送水量	3,432,920
硬石山配水池	3,048,290	曙ポンプ場宮町系送水量	727,750
藻岩下第2配水池	41,250		
藻岩下第3配水池	23,300		
北ノ沢第2配水池	614,940		
北ノ沢第3配水池	460,830		
北ノ沢高台配水池	199,610		
南沢第1ポンプ場系総合	1,708,480		
南沢第2配水池	1,072,220		
南沢第3配水池	636,260		
真駒内南町ポンプ場系総合	3,058,910		
石山東配水池	1,776,000		
常盤公園配水池	619,080		
常盤高台配水池	621,410		
常盤二区ポンプ場	9,880		
滝野ポンプ場	31,080		
芸術の森高台配水池	42,420		
真駒内配水池系総合	4,160,380		
真駒内配水池	3,996,800		
柏丘高台配水池	163,580		
西岡系総合	10,672,670		
西岡配水池	1,766,550		
西岡高台配水池	5,511,770		
羊ヶ丘配水池	3,394,350		

※ 藻岩浄水場総合、西野浄水場総合、宮町浄水場総合は、白川浄水場からのバックアップ水量を含んでいる。

1-(3)-イ 令和元年度 取水量・原水量統計表

1-(3)-イ-(ア) 札幌水道

項目 年月	取水量 m ³			返送水量 m ³		原水量 m ³	
	取水量 m ³	返送水量 m ³	原水量 m ³	返送水量 m ³	原水量 m ³		
平成31年 4月	15,643,630	296,433	15,932,593				
令和元年 5月	16,272,680	322,957	16,594,527				
6月	15,870,430	304,669	16,174,379				
7月	16,697,640	340,278	17,036,868				
8月	16,540,610	341,046	16,880,666				
9月	15,792,070	326,025	16,117,525				
10月	16,151,650	328,463	16,478,943				
11月	15,576,560	368,408	15,944,218				
12月	16,346,920	308,010	16,654,140				
令和2年 1月	16,016,480	304,222	16,319,782				
2月	15,299,600	312,782	15,611,412				
3月	16,208,290	311,673	16,519,133				
合計	192,416,560	3,864,966	196,264,186				
月平均	16,034,713	322,081	16,355,349				
日平均	525,728	10,560	536,241				

- 備考 1. 西野、宮町浄水場は取水量＝原水量
 2. 返送水量＝藻岩、白川、定山溪浄水場の合計
 3. 定山溪浄水場が原水池使用のため、取水量＋返送水量＝原水量とならない。
 4. 月平均:合計/12、日平均:合計/366

1-(3)-イ-(イ) 藻岩浄水場

項目 年月	取水量 m ³			返送水量 m ³	原水量 m ³
	藻岩取水場	山鼻取水場	合計		
平成31年 4月	2,679,430	5,880	2,685,310	0	2,685,310
令和元年 5月	2,765,650	55,930	2,821,580	0	2,821,580
6月	2,705,380	75,790	2,781,170	0	2,781,170
7月	2,798,230	145,290	2,943,520	0	2,943,520
8月	2,786,600	126,910	2,913,510	0	2,913,510
9月	2,689,980	72,540	2,762,520	0	2,762,520
10月	2,766,530	38,610	2,805,140	0	2,805,140
11月	2,033,890	13,020	2,046,910	0	2,046,910
12月	2,789,750	42,480	2,832,230	0	2,832,230
令和2年 1月	2,727,780	16,190	2,743,970	0	2,743,970
2月	2,609,090	24,550	2,633,640	0	2,633,640
3月	2,684,800	5,940	2,690,740	0	2,690,740
合計	32,037,110	623,130	32,660,240	0	32,660,240
月平均	2,669,759	51,928	2,721,687	0	2,721,687
日平均	87,533	1,703	89,236	0	89,236

- 備考 1. 月平均:合計/12、日平均:合計/366

1-(3)-イ-(ウ) 白川浄水場

項目 年月	取水量 m ³	返送水量 m ³	原水量 m ³			
			第1浄水場	第2浄水場	第3浄水場	合計
平成31年 4月	12,480,840	293,033	4,710,859	4,384,215	3,678,799	12,773,873
令和元年 5月	12,918,180	322,957	4,857,341	4,665,227	3,718,569	13,241,137
6月	12,572,860	304,669	4,804,748	4,401,269	3,671,512	12,877,529
7月	13,345,740	340,258	5,035,338	4,792,332	3,858,328	13,685,998
8月	13,333,340	341,046	5,005,320	4,839,823	3,829,243	13,674,386
9月	12,749,320	323,965	4,764,017	4,654,496	3,654,772	13,073,285
10月	13,057,350	326,853	4,860,940	4,721,814	3,801,449	13,384,203
11月	13,382,250	368,408	5,059,322	4,929,327	3,762,009	13,750,658
12月	13,365,950	308,010	5,001,852	4,856,562	3,815,546	13,673,960
令和2年 1月	13,119,180	304,222	4,967,124	4,705,868	3,750,410	13,423,402
2月	12,525,540	312,782	4,722,140	4,561,000	3,555,182	12,838,322
3月	13,384,070	311,673	5,046,582	4,862,778	3,786,383	13,695,743
合計	156,234,620	3,857,876	58,835,583	56,374,711	44,882,202	160,092,496
月平均	13,019,552	321,490	4,902,965	4,697,893	3,740,184	13,341,041
日平均	426,871	10,541	160,753	154,029	122,629	437,411

備考 1. 月平均:合計/12、日平均:合計/366

1-(3)-イ-(エ) 西野浄水場・宮町浄水場・定山溪浄水場

項目 年月	西野浄水場	宮町浄水場	定山溪浄水場		
	取水量 m ³	取水量 m ³	取水量 m ³	返送水量 m ³	原水量 m ³
平成31年 4月	207,210	129,860	140,410	3,400	136,340
令和元年 5月	254,270	135,760	142,890	0	141,780
6月	248,810	129,680	137,910	0	137,190
7月	126,780	129,930	151,670	20	150,640
8月	180	129,800	163,780	0	162,790
9月	0	128,870	151,360	2,060	152,850
10月	0	128,000	161,160	1,610	161,600
11月	0	370	147,030	0	146,280
12月	0	1,120	147,620	0	146,830
令和2年 1月	0	270	153,060	0	152,140
2月	0	680	139,740	0	138,770
3月	0	560	132,920	0	132,090
合計	837,250	914,900	1,769,550	7,090	1,759,300
月平均	69,771	76,242	147,463	591	146,608
日平均	2,288	2,500	4,835	19	4,807

備考 1. 定山溪浄水場は原水池使用のため、取水量+返送水量=原水量とならない。

2. 月平均:合計/12、日平均:合計/366

1-(3)-ウ 札幌水道・浄水場日配水量経年統計表

1-(3)-ウ-(ア) 札幌水道

年度・項目		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
27 年 度	月 計 (m ³)	15,363,390	16,001,640	15,678,450	16,557,840	16,465,590	15,515,320
	前年同月比 (%)	99.8	100.6	99.4	99.8	101.4	100.2
	累 計 (m ³)	15,363,390	31,365,030	47,043,480	63,601,320	80,066,910	95,582,230
	前年度累計比 (%)	99.8	100.2	99.9	99.9	100.2	100.2
	日 最大日 (曜日)	26日(日曜日)	24日(日曜日)	17日(水曜日)	27日(月曜日)	5日(水曜日)	2日(水曜日)
	日 最大値 (m ³)	530,720	535,410	546,230	564,190	568,060	544,950
	日 最小日 (曜日)	3日(金曜日)	4日(月曜日)	5日(金曜日)	19日(日曜日)	15日(土曜日)	21日(月曜日)
	日 最小値 (m ³)	490,390	479,430	501,670	499,360	479,660	491,510
	日 平均値 (m ³)	512,113	516,182	522,615	534,124	531,148	517,177
28 年 度	月 計 (m ³)	15,430,640	16,100,610	15,660,410	16,443,930	16,544,470	15,696,140
	前年同月比 (%)	100.4	100.6	99.9	99.3	100.5	101.2
	累 計 (m ³)	15,430,640	31,531,250	47,191,660	63,635,590	80,180,060	95,876,200
	前年度累計比 (%)	100.4	100.5	100.3	100.1	100.1	100.3
	日 最大日 (曜日)	5日(火曜日)	22日(日曜日)	29日(水曜日)	31日(日曜日)	8日(月曜日)	1日(木曜日)
	日 最大値 (m ³)	555,840	551,720	550,090	549,460	557,810	555,820
	日 最小日 (曜日)	30日(土曜日)	4日(水曜日)	25日(土曜日)	17日(日曜日)	13日(土曜日)	18日(日曜日)
	日 最小値 (m ³)	491,390	472,420	496,320	488,840	495,820	493,180
	日 平均値 (m ³)	514,355	519,375	522,014	530,449	533,693	523,205
29 年 度	月 計 (m ³)	15,591,440	16,174,450	15,684,250	16,797,320	16,356,250	15,714,420
	前年同月比 (%)	101.0	100.5	100.2	102.1	98.9	100.1
	累 計 (m ³)	15,591,440	31,765,890	47,450,140	64,247,460	80,603,710	96,318,130
	前年度累計比 (%)	101.0	100.7	100.5	101.0	100.5	100.5
	日 最大日 (曜日)	24日(月曜日)	18日(木曜日)	18日(日曜日)	13日(木曜日)	23日(水曜日)	5日(火曜日)
	日 最大値 (m ³)	536,610	540,940	545,400	580,670	557,790	536,960
	日 最小日 (曜日)	7日(金曜日)	6日(土曜日)	10日(土曜日)	16日(日曜日)	12日(土曜日)	17日(日曜日)
	日 最小値 (m ³)	504,470	491,400	497,680	505,630	477,220	495,650
	日 平均値 (m ³)	519,715	521,756	522,808	541,849	527,621	523,814
30 年 度	月 計 (m ³)	15,646,800	16,091,730	15,795,690	16,634,300	16,276,180	15,476,160
	前年同月比 (%)	100.4	99.5	100.7	99.0	99.5	98.5
	累 計 (m ³)	15,646,800	31,738,530	47,534,220	64,168,520	80,444,700	95,920,860
	前年度累計比 (%)	100.4	99.9	100.2	99.9	99.8	99.6
	日 最大日 (曜日)	22日(日曜日)	20日(日曜日)	4日(月曜日)	31日(火曜日)	1日(水曜日)	8日(土曜日)
	日 最大値 (m ³)	538,630	539,050	553,730	572,750	552,220	551,350
	日 最小日 (曜日)	6日(金曜日)	5日(土曜日)	8日(金曜日)	15日(日曜日)	14日(火曜日)	6日(木曜日)
	日 最小値 (m ³)	503,650	483,940	503,750	487,100	488,060	483,440
	日 平均値 (m ³)	521,560	519,088	526,523	536,590	525,038	515,872
元 年 度	月 計 (m ³)	15,529,500	16,173,050	15,752,180	16,567,350	16,428,860	15,691,140
	前年同月比 (%)	99.3	100.5	99.7	99.6	100.9	101.4
	累 計 (m ³)	15,529,500	31,702,550	47,454,730	64,022,080	80,450,940	96,142,080
	前年度累計比 (%)	99.3	99.9	99.8	99.8	100.0	100.2
	日 最大日 (曜日)	14日(日曜日)	26日(日曜日)	10日(月曜日)	30日(火曜日)	1日(木曜日)	9日(月曜日)
	日 最大値 (m ³)	538,570	555,100	540,080	572,110	569,620	551,230
	日 最小日 (曜日)	30日(火曜日)	1日(水曜日)	22日(土曜日)	14日(日曜日)	12日(月曜日)	15日(日曜日)
	日 最小値 (m ³)	496,640	487,310	501,960	498,280	499,890	491,830
	日 平均値 (m ³)	517,650	521,711	525,073	534,431	529,963	523,038

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
15,941,850	15,377,040	16,001,450	15,699,900	14,980,980	15,940,910	
100.6	101.1	100.6	101.9	105.0	101.2	
111,524,080	126,901,120	142,902,570	158,602,470	173,583,450	189,524,360	
100.3	100.4	100.4	100.5	100.9	100.9	
6日(火曜日)	23日(月曜日)	31日(木曜日)	31日(日曜日)	9日(火曜日)	2日(水曜日)	8月 5日(水)
529,120	527,860	554,860	527,510	535,050	559,720	568,060
11日(日曜日)	2日(月曜日)	18日(金曜日)	1日(金曜日)	13日(土曜日)	25日(金曜日)	1月 1日(金)
489,730	497,500	499,840	435,430	503,700	495,560	435,430
514,253	512,568	516,176	506,448	516,586	514,223	517,826
15,998,800	15,380,420	16,118,360	15,834,540	14,610,320	16,030,690	
100.4	100.0	100.7	100.9	97.5	100.6	
111,875,000	127,255,420	143,373,780	159,208,320	173,818,640	189,849,330	
100.3	100.3	100.3	100.4	100.1	100.2	
18日(火曜日)	16日(水曜日)	31日(土曜日)	23日(月曜日)	5日(日曜日)	5日(日曜日)	8月 8日(月)
534,390	531,860	555,350	535,930	534,960	532,240	557,810
9日(日曜日)	22日(火曜日)	2日(金曜日)	1日(日曜日)	24日(金曜日)	24日(金曜日)	1月 1日(日)
497,750	495,510	503,900	435,610	509,380	500,450	435,610
516,090	512,681	519,947	510,792	521,797	517,119	520,135
16,113,970	15,488,710	16,301,340	15,817,360	14,615,860	16,072,600	
100.7	100.7	101.1	99.9	100.0	100.3	
112,432,100	127,920,810	144,222,150	160,039,510	174,655,370	190,727,970	
100.5	100.5	100.6	100.5	100.5	100.5	
1日(日曜日)	29日(水曜日)	31日(日曜日)	28日(日曜日)	4日(日曜日)	4日(日曜日)	7月13日(木)
535,670	529,470	557,100	531,850	536,090	533,360	580,670
8日(日曜日)	3日(金曜日)	15日(金曜日)	1日(月曜日)	23日(金曜日)	20日(火曜日)	1月 1日(月)
501,900	501,420	505,180	440,020	508,930	498,450	440,020
519,805	516,290	525,850	510,237	521,995	518,471	522,542
15,981,780	15,456,770	16,246,360	15,855,300	14,718,190	16,071,040	
99.2	99.8	99.7	100.2	100.7	100.0	
111,902,640	127,359,410	143,605,770	159,461,070	174,179,260	190,250,300	
99.5	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	
4日(木曜日)	4日(日曜日)	31日(月曜日)	27日(日曜日)	24日(日曜日)	3日(日曜日)	7月31日(火)
528,980	526,850	550,390	530,450	540,370	537,370	572,750
7日(日曜日)	9日(金曜日)	7日(金曜日)	1日(火曜日)	1日(金曜日)	29日(金曜日)	1月 1日(火)
491,170	501,690	504,810	442,120	512,450	499,650	422,120
515,541	515,226	524,076	511,461	525,650	518,421	521,234
16,019,910	15,481,690	16,302,050	15,872,480	15,204,650	16,090,850	
100.2	100.2	100.3	100.1	103.3	100.1	
112,161,990	127,643,680	143,945,730	159,818,210	175,022,860	191,113,710	
100.2	100.2	100.2	100.2	100.5	100.5	
6日(日曜日)	17日(日曜日)	31日(火曜日)	20日(月曜日)	9日(日曜日)	29日(日曜日)	7月30日(月)
532,500	528,950	551,680	541,900	537,610	536,630	572,110
4日(金曜日)	3日(日曜日)	20日(金曜日)	1日(水曜日)	23日(日曜日)	20日(金曜日)	1月 1日(水)
498,740	498,670	510,560	445,000	510,980	506,650	445,000
516,771	516,056	525,873	512,015	524,298	519,060	522,169

1-(3)-ウ-(イ) 藻岩浄水場

年度・項目		月					
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
27 年 度	月 計 (m ³)	2,431,000	2,516,420	2,478,840	2,649,500	2,648,900	2,584,520
	前年同月比 (%)	99.3	99.4	98.3	99.2	100.9	104.3
	累 計 (m ³)	2,431,000	4,947,420	7,426,260	10,075,760	12,724,660	15,309,180
	前年度累計比 (%)	99.3	99.3	99.0	99.0	99.4	100.2
	日 最 大 日 (曜日)	30日(木曜日)	29日(金曜日)	18日(木曜日)	27日(月曜日)	5日(水曜日)	16日(水曜日)
	日 最 大 値 (m ³)	83,560	85,320	86,160	90,530	92,480	90,730
	日 最 小 日 (曜日)	5日(日曜日)	4日(月曜日)	28日(日曜日)	19日(日曜日)	15日(土曜日)	21日(月曜日)
	日 最 小 値 (m ³)	78,740	74,590	79,460	78,380	76,320	81,340
日 平 均 値 (m ³)	81,033	81,175	82,628	85,468	85,448	86,151	
28 年 度	月 計 (m ³)	2,561,480	2,685,340	2,639,280	2,787,740	2,800,600	2,639,270
	前年同月比 (%)	105.4	106.7	106.5	105.2	105.7	102.1
	累 計 (m ³)	2,561,480	5,246,820	7,886,100	10,673,840	13,474,440	16,113,710
	前年度累計比 (%)	105.4	106.1	106.2	105.9	105.9	105.3
	日 最 大 日 (曜日)	27日(水曜日)	19日(木曜日)	29日(水曜日)	21日(木曜日)	2日(火曜日)	1日(木曜日)
	日 最 大 値 (m ³)	88,040	89,880	93,210	93,100	94,390	93,760
	日 最 小 日 (曜日)	30日(土曜日)	4日(水曜日)	4日(土曜日)	17日(日曜日)	14日(日曜日)	18日(日曜日)
	日 最 小 値 (m ³)	82,350	78,270	85,070	81,570	82,710	81,870
日 平 均 値 (m ³)	85,383	86,624	87,976	89,927	90,342	87,976	
29 年 度	月 計 (m ³)	2,578,370	2,683,250	2,634,110	2,831,190	2,773,340	2,641,410
	前年同月比 (%)	100.7	99.9	99.8	101.6	99.0	100.1
	累 計 (m ³)	2,578,370	5,261,620	7,895,730	10,726,920	13,500,260	16,141,670
	前年度累計比 (%)	100.7	100.3	100.1	100.5	100.2	100.2
	日 最 大 日 (曜日)	24日(月曜日)	29日(月曜日)	30日(金曜日)	14日(金曜日)	23日(水曜日)	7日(木曜日)
	日 最 大 値 (m ³)	87,570	90,190	91,330	98,410	94,000	91,020
	日 最 小 日 (曜日)	30日(日曜日)	5日(金曜日)	4日(日曜日)	16日(日曜日)	13日(日曜日)	17日(日曜日)
	日 最 小 値 (m ³)	84,080	80,860	83,920	84,040	79,420	81,860
日 平 均 値 (m ³)	85,946	86,556	87,804	91,329	89,463	88,047	
30 年 度	月 計 (m ³)	2,597,490	2,686,610	2,660,540	2,830,230	2,781,650	2,585,850
	前年同月比 (%)	100.7	100.1	101.0	100.0	100.3	97.9
	累 計 (m ³)	2,597,490	5,284,100	7,944,640	10,774,870	13,556,520	16,142,370
	前年度累計比 (%)	100.7	100.4	100.6	100.4	100.4	100.0
	日 最 大 日 (曜日)	17日(火曜日)	29日(火曜日)	6日(水曜日)	31日(火曜日)	3日(金曜日)	7日(金曜日)
	日 最 大 値 (m ³)	88,660	89,970	92,050	97,950	95,200	93,090
	日 最 小 日 (曜日)	29日(日曜日)	5日(土曜日)	9日(土曜日)	15日(日曜日)	14日(火曜日)	6日(木曜日)
	日 最 小 値 (m ³)	83,210	79,890	85,930	81,820	82,490	70,760
日 平 均 値 (m ³)	86,583	86,665	88,685	91,298	89,731	86,195	
元 年 度	月 計 (m ³)	2,610,700	2,738,390	2,697,250	2,846,540	2,822,470	2,675,070
	前年同月比 (%)	100.5	101.9	101.4	100.6	101.5	103.5
	累 計 (m ³)	2,610,700	5,349,090	8,046,340	10,892,880	13,715,350	16,390,420
	前年度累計比 (%)	100.5	101.2	101.3	101.1	101.2	101.5
	日 最 大 日 (曜日)	18日(木曜日)	27日(月曜日)	10日(月曜日)	30日(火曜日)	2日(金曜日)	9日(月曜日)
	日 最 大 値 (m ³)	90,010	94,080	92,380	98,890	99,480	93,600
	日 最 小 日 (曜日)	30日(火曜日)	1日(水曜日)	16日(日曜日)	14日(日曜日)	12日(月曜日)	15日(日曜日)
	日 最 小 値 (m ³)	83,620	81,760	87,030	84,810	83,550	83,550
日 平 均 値 (m ³)	87,023	88,335	89,908	91,824	91,047	89,169	

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
2,690,110	2,582,780	2,704,330	2,608,420	2,520,150	2,647,360	
107.3	107.6	107.1	107.3	110.2	105.1	
17,999,290	20,582,070	23,286,400	25,894,820	28,414,970	31,062,330	
101.2	102.0	102.5	103.0	103.6	103.7	
22日(木曜日)	12日(木曜日)	29日(火曜日)	29日(金曜日)	8日(月曜日)	17日(木曜日)	8月 5日(水)
88,700	91,030	89,840	87,690	89,090	86,980	92,480
11日(日曜日)	22日(日曜日)	31日(木曜日)	1日(金曜日)	21日(日曜日)	20日(日曜日)	1月 1日(金)
81,290	81,760	82,660	65,680	84,690	81,200	65,680
86,778	86,093	87,236	84,143	86,902	85,399	84,870
2,681,280	2,564,850	2,720,700	2,639,880	2,457,180	2,664,480	
99.7	99.3	100.6	101.2	97.5	100.6	
18,794,990	21,359,840	24,080,540	26,720,420	29,177,600	31,842,080	
104.4	103.8	103.4	103.2	102.7	102.5	
27日(木曜日)	28日(月曜日)	21日(水曜日)	26日(木曜日)	6日(月曜日)	9日(木曜日)	8月 2日(火)
88,960	87,930	92,850	89,520	89,950	88,650	94,390
9日(日曜日)	3日(木曜日)	31日(土曜日)	1日(日曜日)	26日(日曜日)	19日(日曜日)	1月 1日(日)
81,920	82,770	82,970	65,030	85,020	82,300	65,030
86,493	85,495	87,765	85,157	87,756	85,951	87,239
2,690,050	2,582,910	2,729,270	2,616,340	2,462,940	2,672,240	
100.3	100.7	100.3	99.1	100.2	100.3	
18,831,720	21,414,630	24,143,900	26,760,240	29,223,180	31,895,420	
100.2	100.3	100.3	100.1	100.2	100.2	
5日(木曜日)	30日(木曜日)	13日(水曜日)	24日(水曜日)	6日(火曜日)	29日(木曜日)	7月14日(金)
89,250	90,770	91,360	88,260	90,460	87,330	98,410
8日(日曜日)	3日(金曜日)	31日(日曜日)	1日(月曜日)	11日(日曜日)	20日(火曜日)	1月 1日(月)
82,300	82,800	82,390	65,350	85,540	84,380	65,350
86,776	86,097	88,041	84,398	87,962	86,201	87,385
2,688,740	2,597,450	2,746,560	2,650,780	2,506,360	2,708,570	
100.0	100.6	100.6	101.3	101.8	101.4	
18,831,110	21,428,560	24,175,120	26,825,900	29,332,260	32,040,830	
100.0	100.1	100.1	100.2	100.4	100.5	
4日(木曜日)	15日(木曜日)	27日(木曜日)	31日(木曜日)	21日(木曜日)	14日(木曜日)	7月31日(火)
89,240	88,340	91,780	89,640	91,870	89,760	97,950
7日(日曜日)	23日(金曜日)	31日(月曜日)	1日(火曜日)	17日(日曜日)	21日(木曜日)	1月1日(火)
81,080	85,100	83,640	66,820	87,210	84,670	66,820
86,734	86,582	88,599	85,509	89,513	87,373	87,783
2,711,620	2,595,240	2,749,400	2,655,720	2,558,730	2,609,680	
100.9	99.9	100.1	100.2	102.1	96.3	
19,102,040	21,697,280	24,446,680	27,102,400	29,661,130	32,270,810	
101.4	101.3	101.1	101.0	101.1	100.7	
3日(木曜日)	28日(木曜日)	27日(金曜日)	23日(木曜日)	6日(木曜日)	26日(木曜日)	8月2日(金)
93,530	88,100	91,890	89,710	90,910	85,820	99,480
13日(日曜日)	3日(日曜日)	31日(火曜日)	1日(水曜日)	23日(日曜日)	20日(金曜日)	1月1日(水)
83,430	82,180	83,260	67,460	83,830	80,910	67,460
87,472	86,508	88,690	85,668	88,232	84,183	88,172

1-(3)-ウ-(ウ) 白川浄水場

年度・項目		月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
27 年 度	月 計 (m ³)		12,316,460	12,838,170	12,571,530	13,237,560	13,126,260	12,304,340
	前年同月比 (%)		99.8	100.8	99.6	99.9	101.4	99.3
	累 計 (m ³)		12,316,460	25,154,630	37,726,160	50,963,720	64,089,980	76,394,320
	前年度累計比 (%)		99.8	100.3	100.1	100.0	100.3	100.1
	日 最大日 (曜日)		26日(日曜日)	24日(日曜日)	21日(日曜日)	12日(日曜日)	5日(水曜日)	2日(水曜日)
	日 最大値 (m ³)		427,980	432,400	439,910	451,680	452,170	440,960
	日 最小日 (曜日)		3日(金曜日)	4日(月曜日)	13日(土曜日)	19日(日曜日)	15日(土曜日)	21日(月曜日)
	日 最小値 (m ³)		390,650	383,770	400,480	399,820	381,990	388,960
日 平均値 (m ³)		410,549	414,135	419,051	427,018	423,428	410,145	
28 年 度	月 計 (m ³)		12,252,070	12,751,840	12,390,150	12,985,440	13,054,790	12,417,190
	前年同月比 (%)		99.5	99.3	98.6	98.1	99.5	100.9
	累 計 (m ³)		12,252,070	25,003,910	37,394,060	50,379,500	63,434,290	75,851,480
	前年度累計比 (%)		99.5	99.4	99.1	98.9	99.0	99.3
	日 最大日 (曜日)		5日(火曜日)	22日(日曜日)	29日(水曜日)	31日(日曜日)	8日(月曜日)	1日(木曜日)
	日 最大値 (m ³)		449,690	439,300	434,790	435,020	441,170	439,360
	日 最小日 (曜日)		30日(土曜日)	4日(水曜日)	25日(土曜日)	17日(日曜日)	13日(土曜日)	18日(日曜日)
	日 最小値 (m ³)		388,530	373,240	390,450	385,970	389,130	390,590
日 平均値 (m ³)		408,402	411,350	413,005	418,885	421,122	413,906	
29 年 度	月 計 (m ³)		12,402,710	12,854,870	12,439,990	13,301,140	12,914,430	12,443,160
	前年同月比 (%)		101.2	100.8	100.4	102.4	98.9	100.2
	累 計 (m ³)		12,402,710	25,257,580	37,697,570	50,998,710	63,913,140	76,356,300
	前年度累計比 (%)		101.2	101.0	100.8	101.2	100.8	100.7
	日 最大日 (曜日)		16日(日曜日)	21日(日曜日)	18日(日曜日)	13日(木曜日)	23日(水曜日)	26日(火曜日)
	日 最大値 (m ³)		428,700	431,050	435,010	459,280	441,470	426,250
	日 最小日 (曜日)		22日(土曜日)	6日(土曜日)	10日(土曜日)	28日(金曜日)	12日(土曜日)	17日(日曜日)
	日 最小値 (m ³)		399,340	389,960	393,270	397,720	376,040	393,060
日 平均値 (m ³)		413,424	414,673	414,666	429,069	416,595	414,772	
30 年 度	月 計 (m ³)		12,430,530	12,753,710	12,501,390	13,127,490	12,819,000	12,265,540
	前年同月比 (%)		100.2	99.2	100.5	98.7	99.3	98.6
	累 計 (m ³)		12,430,530	25,184,240	37,685,630	50,813,120	63,632,120	75,897,660
	前年度累計比 (%)		100.2	99.7	100.0	99.6	99.6	99.4
	日 最大日 (曜日)		22日(日曜日)	20日(日曜日)	4日(月曜日)	31日(火曜日)	20日(月曜日)	8日(土曜日)
	日 最大値 (m ³)		430,140	429,620	440,330	451,380	434,900	443,440
	日 最小日 (曜日)		6日(金曜日)	5日(土曜日)	8日(金曜日)	15日(日曜日)	14日(火曜日)	22日(土曜日)
	日 最小値 (m ³)		398,400	382,760	397,020	384,070	383,970	387,780
日 平均値 (m ³)		414,351	411,410	416,713	423,467	413,516	408,851	
元 年 度	月 計 (m ³)		12,315,990	12,799,710	12,446,300	13,082,840	12,955,340	12,394,160
	前年同月比 (%)		99.1	100.4	99.6	99.7	101.1	101.0
	累 計 (m ³)		12,315,990	25,115,700	37,562,000	50,644,840	63,600,180	75,994,340
	前年度累計比 (%)		99.1	99.7	99.7	99.7	99.9	100.1
	日 最大日 (曜日)		14日(日曜日)	26日(日曜日)	2日(日曜日)	30日(火曜日)	1日(木曜日)	8日(日曜日)
	日 最大値 (m ³)		429,590	441,620	430,460	451,140	449,060	435,990
	日 最小日 (曜日)		30日(火曜日)	1日(水曜日)	22日(土曜日)	14日(日曜日)	13日(火曜日)	15日(日曜日)
	日 最小値 (m ³)		392,490	385,370	394,880	393,460	394,950	387,830
日 平均値 (m ³)		410,533	412,894	414,877	422,027	417,914	413,139	

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
12,610,190	12,182,040	12,652,980	12,446,910	11,848,990	12,647,020	
99.2	99.8	99.3	100.8	103.9	100.4	
89,004,510	101,186,550	113,839,530	126,286,440	138,135,430	150,782,450	
100.0	100.0	99.9	100.0	100.3	100.3	
6日(火曜日)	23日(月曜日)	31日(木曜日)	31日(日曜日)	9日(火曜日)	2日(水曜日)	3月 2日(水)
419,810	422,210	446,990	420,020	425,620	452,360	452,360
11日(日曜日)	6日(金曜日)	18日(金曜日)	1日(金曜日)	13日(土曜日)	25日(金曜日)	1月 1日(金)
387,450	392,580	393,050	349,140	397,770	390,570	349,140
406,780	406,068	408,161	401,513	408,586	407,968	411,974
12,682,790	12,218,820	12,769,410	12,561,470	11,574,090	12,725,640	
100.6	100.3	100.9	100.9	97.7	100.6	
88,534,270	100,753,090	113,522,500	126,083,970	137,658,060	150,383,700	
99.5	99.6	99.7	99.8	99.7	99.7	
18日(火曜日)	16日(水曜日)	31日(土曜日)	23日(月曜日)	5日(日曜日)	5日(日曜日)	4月 5日(火)
425,990	425,890	447,880	427,690	426,230	425,330	449,690
8日(土曜日)	22日(火曜日)	9日(金曜日)	1日(日曜日)	10日(金曜日)	24日(金曜日)	1月 1日(日)
394,830	393,100	395,330	350,310	402,070	395,500	350,310
409,122	407,294	411,916	405,209	413,360	410,505	412,010
12,784,430	12,297,320	12,927,590	12,539,720	11,561,720	12,754,620	
100.8	100.6	101.2	99.8	99.9	100.2	
89,140,730	101,438,050	114,365,640	126,905,360	138,467,080	151,221,700	
100.7	100.7	100.7	100.7	100.6	100.6	
1日(日曜日)	19日(日曜日)	31日(日曜日)	28日(日曜日)	4日(日曜日)	4日(日曜日)	7月 13日(木)
427,780	422,650	449,770	422,970	426,060	425,110	459,280
7日(土曜日)	24日(金曜日)	15日(金曜日)	1日(月曜日)	23日(金曜日)	20日(火曜日)	1月 1日(月)
397,880	396,500	397,490	353,990	401,000	394,040	353,990
412,401	409,911	417,019	404,507	412,919	411,439	414,306
12,659,500	12,256,070	12,872,300	12,573,110	11,628,300	12,727,820	
99.0	99.7	99.6	100.3	100.6	99.8	
88,557,160	100,813,230	113,685,530	126,258,640	137,886,940	150,614,760	
99.3	99.4	99.4	99.5	99.6	99.6	
21日(日曜日)	4日(日曜日)	31日(月曜日)	6日(日曜日)	24日(日曜日)	3日(日曜日)	7月 31日(火)
420,160	420,310	442,930	423,350	429,540	428,530	451,380
7日(日曜日)	9日(金曜日)	7日(金曜日)	1日(火曜日)	1日(金曜日)	29日(金曜日)	1月 1日(火)
389,780	395,280	398,610	355,320	403,850	394,010	355,320
408,371	408,536	415,235	405,584	415,296	410,575	412,643
12,667,520	12,275,860	12,922,990	12,587,660	12,053,660	12,864,750	
100.1	100.2	100.4	100.1	103.7	101.1	
88,661,860	100,937,720	113,860,710	126,448,370	138,502,030	151,366,780	
100.1	100.1	100.2	100.2	100.4	100.5	
6日(日曜日)	17日(日曜日)	31日(火曜日)	20日(月曜日)	16日(日曜日)	29日(日曜日)	7月 30日(火)
423,740	421,600	444,250	433,740	428,020	431,340	451,140
4日(金曜日)	3日(日曜日)	20日(金曜日)	1日(水曜日)	10日(月曜日)	13日(金曜日)	1月 1日(水)
392,830	395,450	401,500	357,230	404,160	403,830	357,230
408,630	409,195	416,871	406,054	415,643	414,992	413,570

1-(3)-ウ-(エ) 西野浄水場

年度・項目		月					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月
27 年 度	月計 (m ³)	356,180	373,100	365,740	385,970	388,340	354,900
	前年同月比 (%)	101.6	102.4	101.3	101.9	104.8	101.6
	累計 (m ³)	356,180	729,280	1,095,020	1,480,990	1,869,330	2,224,230
	前年度累計比 (%)	101.6	102.0	101.8	101.8	102.4	102.3
	日最大日 (曜日)	26日(日曜日)	24日(日曜日)	21日(日曜日)	12日(日曜日)	5日(水曜日)	1日(火曜日)
	日最大値 (m ³)	12,500	12,780	13,190	13,430	13,290	12,320
	日最小日 (曜日)	3日(金曜日)	4日(月曜日)	5日(金曜日)	4日(土曜日)	15日(土曜日)	4日(金曜日)
	日最小値 (m ³)	11,150	11,470	11,520	11,490	11,680	11,330
日平均値 (m ³)	11,873	12,035	12,191	12,451	12,527	11,830	
28 年 度	月計 (m ³)	358,450	379,310	364,630	384,630	391,110	362,010
	前年同月比 (%)	100.6	101.7	99.7	99.7	100.7	102.0
	累計 (m ³)	358,450	737,760	1,102,390	1,487,020	1,878,130	2,240,140
	前年度累計比 (%)	100.6	101.2	100.7	100.4	100.5	100.7
	日最大日 (曜日)	24日(日曜日)	22日(日曜日)	30日(木曜日)	24日(日曜日)	18日(木曜日)	5日(月曜日)
	日最大値 (m ³)	12,710	13,360	12,820	13,160	13,190	12,810
	日最小日 (曜日)	30日(土曜日)	4日(水曜日)	25日(土曜日)	27日(水曜日)	26日(金曜日)	23日(金曜日)
	日最小値 (m ³)	11,480	11,290	11,450	11,710	11,760	11,240
日平均値 (m ³)	11,948	12,236	12,154	12,407	12,616	12,067	
29 年 度	月計 (m ³)	351,110	364,480	350,610	375,790	372,810	355,750
	前年同月比 (%)	98.0	96.1	96.2	97.7	95.3	98.3
	累計 (m ³)	351,110	715,590	1,066,200	1,441,990	1,814,800	2,170,550
	前年度累計比 (%)	98.0	97.0	96.7	97.0	96.6	96.9
	日最大日 (曜日)	9日(日曜日)	21日(日曜日)	18日(日曜日)	13日(木曜日)	20日(日曜日)	8日(金曜日)
	日最大値 (m ³)	12,370	12,430	12,610	13,300	12,770	12,570
	日最小日 (曜日)	7日(金曜日)	27日(土曜日)	10日(土曜日)	28日(金曜日)	12日(土曜日)	23日(土曜日)
	日最小値 (m ³)	11,300	11,180	11,050	11,020	11,110	11,240
日平均値 (m ³)	11,704	11,757	11,687	12,122	12,026	11,858	
30 年 度	月計 (m ³)	356,480	368,780	355,200	372,900	369,950	349,230
	前年同月比 (%)	101.5	101.2	101.3	99.2	99.2	98.2
	累計 (m ³)	356,480	725,260	1,080,460	1,453,360	1,823,310	2,172,540
	前年度累計比 (%)	101.5	101.4	101.3	100.8	100.5	100.1
	日最大日 (曜日)	22日(日曜日)	20日(日曜日)	4日(月曜日)	25日(水曜日)	3日(金曜日)	8日(土曜日)
	日最大値 (m ³)	12,680	12,540	12,660	13,410	12,860	12,880
	日最小日 (曜日)	3日(火曜日)	3日(木曜日)	29日(金曜日)	7日(土曜日)	31日(金曜日)	7日(金曜日)
	日最小値 (m ³)	11,380	11,270	11,140	11,090	11,310	10,640
日平均値 (m ³)	11,883	11,896	11,840	12,029	11,934	11,641	
元 年 度	月計 (m ³)	346,060	365,500	350,140	360,890	362,790	350,530
	前年同月比 (%)	97.1	99.1	98.6	96.8	98.1	100.4
	累計 (m ³)	346,060	711,560	1,061,700	1,422,590	1,785,380	2,135,910
	前年度累計比 (%)	97.1	98.1	98.3	97.9	97.9	98.3
	日最大日 (曜日)	21日(日曜日)	26日(日曜日)	9日(日曜日)	28日(日曜日)	4日(日曜日)	8日(日曜日)
	日最大値 (m ³)	12,310	12,940	12,440	12,420	12,470	12,570
	日最小日 (曜日)	5日(金曜日)	1日(水曜日)	21日(金曜日)	12日(金曜日)	23日(金曜日)	15日(日曜日)
	日最小値 (m ³)	10,950	11,210	10,960	10,920	11,130	11,170
日平均値 (m ³)	11,535	11,790	11,671	11,642	11,703	11,684	

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
363,440	349,650	367,200	365,580	349,390	367,760	
102.4	103.0	102.7	104.9	109.7	102.9	
2,587,670	2,937,320	3,304,520	3,670,100	4,019,490	4,387,250	
102.3	102.4	102.4	102.7	103.2	103.2	
4日(日曜日)	23日(月曜日)	31日(木曜日)	31日(日曜日)	14日(日曜日)	13日(日曜日)	12月31日(木)
12,160	12,180	14,310	12,520	12,610	12,330	14,310
24日(土曜日)	6日(金曜日)	18日(金曜日)	8日(金曜日)	10日(水曜日)	25日(金曜日)	4月 3日(金)
11,320	11,190	11,210	11,290	11,670	11,440	11,150
11,724	11,655	11,845	11,793	12,048	11,863	11,987
359,370	338,590	356,530	355,950	326,810	364,740	
98.9	96.8	97.1	97.4	93.5	99.2	
2,599,510	2,938,100	3,294,630	3,650,580	3,977,390	4,342,130	
100.5	100.0	99.7	99.5	99.0	99.0	
2日(日曜日)	27日(日曜日)	31日(土曜日)	29日(日曜日)	5日(日曜日)	5日(日曜日)	12月31日(土)
12,230	11,830	13,900	12,170	12,200	12,320	13,900
28日(金曜日)	22日(火曜日)	9日(金曜日)	13日(金曜日)	3日(金曜日)	24日(金曜日)	11月22日(火)
11,020	10,520	10,940	10,980	11,190	11,310	10,520
11,593	11,286	11,501	11,482	11,672	11,766	11,896
363,470	343,800	362,840	375,720	332,950	363,560	
101.1	101.5	101.8	105.6	101.9	99.7	
2,534,020	2,877,820	3,240,660	3,616,380	3,949,330	4,312,890	
97.5	97.9	98.4	99.1	99.3	99.3	
1日(日曜日)	19日(日曜日)	31日(日曜日)	28日(日曜日)	4日(日曜日)	11日(日曜日)	12月31日(日)
12,220	12,030	14,360	13,090	13,190	12,320	14,360
20日(金曜日)	24日(金曜日)	15日(金曜日)	12日(金曜日)	23日(金曜日)	20日(火曜日)	11月24日(金)
11,260	10,860	11,010	11,450	11,350	11,250	10,860
11,725	11,460	11,705	12,120	11,891	11,728	11,816
356,550	340,500	354,800	351,180	323,640	354,090	
98.1	99.0	97.8	93.5	97.2	97.4	
2,529,090	2,869,590	3,224,390	3,575,570	3,899,210	4,253,300	
99.8	99.7	99.5	98.9	98.7	98.6	
14日(日曜日)	4日(日曜日)	31日(月曜日)	27日(日曜日)	24日(日曜日)	3日(日曜日)	12月31日(月)
12,100	12,020	13,550	11,910	12,320	12,170	13,550
27日(土曜日)	30日(金曜日)	14日(金曜日)	11日(金曜日)	13日(水曜日)	29日(金曜日)	9月7日(金)
10,940	10,860	10,790	10,900	11,020	10,850	10,640
11,502	11,350	11,445	11,328	11,559	11,422	11,653
359,100	340,980	353,380	349,570	333,350	357,030	
100.7	100.1	99.6	99.5	103.0	100.8	
2,495,010	2,835,990	3,189,370	3,538,940	3,872,290	4,229,320	
98.7	98.8	98.9	99.0	99.3	99.4	
6日(日曜日)	10日(日曜日)	31日(火曜日)	10日(金曜日)	24日(月曜日)	29日(日曜日)	12月31日(火)
12,270	12,010	13,620	11,970	12,100	12,150	13,620
25日(金曜日)	29日(金曜日)	13日(金曜日)	17日(金曜日)	7日(金曜日)	27日(金曜日)	1月17日(金)
11,070	10,910	10,900	10,880	10,990	11,160	10,880
11,584	11,366	11,399	11,276	11,495	11,517	11,556

1-(3)-ウ-(オ) 宮町浄水場

年度・項目		月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
27 年 度	月 計 (m ³)		136,350	140,280	132,010	138,200	137,500	128,560
	前年同月比 (%)		102.0	101.2	95.1	97.4	98.6	96.5
	累 計 (m ³)		136,350	276,630	408,640	546,840	684,340	812,900
	前年度累計比 (%)		102.0	101.6	99.4	98.9	98.8	98.4
	日 最 大 日 (曜日)		8日(水曜日)	27日(水曜日)	21日(日曜日)	12日(日曜日)	4日(火曜日)	7日(月曜日)
	日 最 大 値 (m ³)		6,490	6,000	4,850	4,770	4,700	4,470
	日 最 小 日 (曜日)		3日(金曜日)	4日(月曜日)	27日(土曜日)	4日(土曜日)	15日(土曜日)	12日(土曜日)
	日 最 小 値 (m ³)		4,150	4,170	4,140	4,140	4,120	4,090
日 平 均 値 (m ³)		4,545	4,525	4,400	4,458	4,435	4,285	
28 年 度	月 計 (m ³)		133,480	135,520	129,440	135,530	137,280	129,690
	前年同月比 (%)		97.9	96.6	98.1	98.1	99.8	100.9
	累 計 (m ³)		133,480	269,000	398,440	533,970	671,250	800,940
	前年度累計比 (%)		97.9	97.2	97.5	97.6	98.1	98.5
	日 最 大 日 (曜日)		6日(水曜日)	22日(日曜日)	21日(火曜日)	14日(木曜日)	24日(水曜日)	12日(月曜日)
	日 最 大 値 (m ³)		6,350	4,650	4,620	4,570	4,700	4,750
	日 最 小 日 (曜日)		15日(金曜日)	4日(水曜日)	25日(土曜日)	27日(水曜日)	5日(金曜日)	17日(土曜日)
	日 最 小 値 (m ³)		4,080	4,110	4,030	4,030	4,170	4,060
日 平 均 値 (m ³)		4,449	4,372	4,315	4,372	4,428	4,323	
29 年 度	月 計 (m ³)		129,540	135,310	130,170	138,140	136,660	130,630
	前年同月比 (%)		97.0	99.8	100.6	101.9	99.5	100.7
	累 計 (m ³)		129,540	264,850	395,020	533,160	669,820	800,450
	前年度累計比 (%)		97.0	98.5	99.1	99.8	99.8	99.9
	日 最 大 日 (曜日)		9日(日曜日)	7日(日曜日)	18日(日曜日)	9日(日曜日)	6日(日曜日)	5日(火曜日)
	日 最 大 値 (m ³)		4,570	4,540	4,730	4,760	4,640	4,560
	日 最 小 日 (曜日)		22日(土曜日)	27日(土曜日)	10日(土曜日)	28日(金曜日)	12日(土曜日)	17日(日曜日)
	日 最 小 値 (m ³)		4,080	4,150	4,090	4,120	4,070	4,170
日 平 均 値 (m ³)		4,318	4,365	4,339	4,456	4,408	4,354	
30 年 度	月 計 (m ³)		130,250	134,930	138,130	145,840	144,550	136,420
	前年同月比 (%)		100.5	99.7	106.1	105.6	105.8	104.4
	累 計 (m ³)		130,250	265,180	403,310	549,150	693,700	830,120
	前年度累計比 (%)		100.5	100.1	102.1	103.0	103.6	103.7
	日 最 大 日 (曜日)		22日(日曜日)	20日(日曜日)	4日(月曜日)	30日(月曜日)	6日(月曜日)	6日(木曜日)
	日 最 大 値 (m ³)		4,510	4,540	4,990	5,530	4,970	4,860
	日 最 小 日 (曜日)		6日(金曜日)	18日(金曜日)	8日(金曜日)	7日(土曜日)	25日(土曜日)	22日(土曜日)
	日 最 小 値 (m ³)		4,180	4,150	4,360	4,300	4,450	4,290
日 平 均 値 (m ³)		4,342	4,353	4,604	4,705	4,663	4,547	
元 年 度	月 計 (m ³)		128,770	135,170	128,600	134,630	134,330	127,800
	前年同月比 (%)		98.9	100.2	93.1	92.3	92.9	93.7
	累 計 (m ³)		128,770	263,940	392,540	527,170	661,500	789,300
	前年度累計比 (%)		98.9	99.5	97.3	96.0	95.4	95.1
	日 最 大 日 (曜日)		14日(日曜日)	26日(日曜日)	2日(日曜日)	30日(火曜日)	4日(日曜日)	8日(日曜日)
	日 最 大 値 (m ³)		4,510	4,670	4,560	4,680	4,610	4,530
	日 最 小 日 (曜日)		5日(金曜日)	1日(水曜日)	21日(金曜日)	14日(日曜日)	24日(土曜日)	15日(日曜日)
	日 最 小 値 (m ³)		4,120	4,170	4,050	4,020	4,090	4,040
日 平 均 値 (m ³)		4,292	4,360	4,287	4,343	4,333	4,260	

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
132,270	127,680	134,480	132,930	125,110	135,790	
97.7	97.9	98.8	100.7	103.6	101.3	
945,170	1,072,850	1,207,330	1,340,260	1,465,370	1,601,160	
98.3	98.3	98.3	98.6	99.0	99.2	
6日(火曜日)	23日(月曜日)	31日(木曜日)	4日(月曜日)	28日(日曜日)	28日(月曜日)	4月 8日(水)
4,410	4,410	5,100	4,450	4,500	5,890	6,490
11日(日曜日)	6日(金曜日)	18日(金曜日)	1日(金曜日)	10日(水曜日)	19日(土曜日)	11月 6日(金)
4,100	4,080	4,130	4,110	4,140	4,120	4,080
4,267	4,256	4,338	4,288	4,314	4,380	4,375
131,090	127,160	134,340	134,060	123,480	135,210	
99.1	99.6	99.9	100.9	98.7	99.6	
932,030	1,059,190	1,193,530	1,327,590	1,451,070	1,586,280	
98.6	98.7	98.9	99.1	99.0	99.1	
2日(日曜日)	27日(日曜日)	31日(土曜日)	22日(日曜日)	19日(日曜日)	5日(日曜日)	4月 6日(水)
4,380	4,410	5,100	4,500	4,560	4,540	6,350
8日(土曜日)	5日(土曜日)	17日(土曜日)	1日(日曜日)	3日(金曜日)	24日(金曜日)	6月25日(土)
4,080	4,040	4,160	4,060	4,250	4,150	4,030
4,229	4,239	4,334	4,325	4,410	4,362	4,346
134,000	129,580	136,910	135,600	124,750	135,460	
102.2	101.9	101.9	101.1	101.0	100.2	
934,450	1,064,030	1,200,940	1,336,540	1,461,290	1,596,750	
100.3	100.5	100.6	100.7	100.7	100.7	
1日(日曜日)	19日(日曜日)	31日(日曜日)	21日(日曜日)	18日(日曜日)	4日(日曜日)	12月31日(日)
4,490	4,490	5,090	4,530	4,700	4,580	5,090
7日(土曜日)	3日(金曜日)	15日(金曜日)	1日(月曜日)	3日(土曜日)	20日(火曜日)	1月 1日(月)
4,180	4,150	4,220	4,060	4,300	4,190	4,060
4,323	4,319	4,416	4,374	4,455	4,370	4,375
138,230	129,060	135,350	136,860	124,550	134,280	
103.2	99.6	98.9	100.9	99.8	99.1	
968,350	1,097,410	1,232,760	1,369,620	1,494,170	1,628,450	
103.6	103.1	102.6	102.5	102.3	102.0	
8日(月曜日)	4日(日曜日)	31日(月曜日)	16日(水曜日)	24日(日曜日)	3日(日曜日)	7月30日(月)
4,660	4,500	5,130	4,670	4,610	4,580	5,530
6日(土曜日)	24日(土曜日)	14日(金曜日)	1日(火曜日)	15日(金曜日)	29日(金曜日)	11月24日(土)
4,210	4,110	4,120	4,190	4,310	4,120	4,110
4,459	4,302	4,366	4,415	4,448	4,332	4,462
129,450	129,940	137,970	134,970	127,940	135,540	
93.6	100.7	101.9	98.6	102.7	100.9	
918,750	1,048,690	1,186,660	1,321,630	1,449,570	1,585,110	
94.9	95.6	96.3	96.5	97.0	97.3	
6日(日曜日)	1日(金曜日)	31日(火曜日)	5日(日曜日)	24日(月曜日)	29日(日曜日)	12月31日(火)
4,330	4,670	5,160	4,500	4,550	4,560	5,160
26日(土曜日)	29日(金曜日)	7日(土曜日)	25日(土曜日)	1日(土曜日)	13日(金曜日)	10月26日(土)
4,000	4,200	4,240	4,200	4,280	4,240	4,000
4,176	4,331	4,451	4,354	4,412	4,372	4,331

1-(3)-ウ-(カ) 定山溪浄水場

年度・項目		月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
27 年 度	月 計 (m ³)		123,400	133,670	130,330	146,610	164,590	143,000
	前年同月比 (%)		99.4	103.3	100.3	100.6	107.6	106.4
	累 計 (m ³)		123,400	257,070	387,400	534,010	698,600	841,600
	前年度累計比 (%)		99.4	101.4	101.0	100.9	102.4	103.1
	日 最 大 日 (曜日)		26日(日曜日)	4日(月曜日)	21日(日曜日)	26日(日曜日)	9日(日曜日)	21日(月曜日)
	日 最 大 値 (m ³)		4,850	5,430	5,040	5,430	6,040	5,500
	日 最 小 日 (曜日)		21日(火曜日)	19日(火曜日)	4日(木曜日)	1日(水曜日)	27日(木曜日)	30日(水曜日)
	日 最 小 値 (m ³)		3,640	3,950	3,830	3,960	4,600	4,360
日 平 均 値 (m ³)		4,113	4,312	4,344	4,729	5,309	4,767	
28 年 度	月 計 (m ³)		125,160	148,600	136,910	150,590	160,690	147,980
	前年同月比 (%)		101.4	111.2	105.0	102.7	97.6	103.5
	累 計 (m ³)		125,160	273,760	410,670	561,260	721,950	869,930
	前年度累計比 (%)		101.4	106.5	106.0	105.1	103.3	103.4
	日 最 大 日 (曜日)		30日(土曜日)	4日(水曜日)	26日(日曜日)	31日(日曜日)	13日(土曜日)	3日(土曜日)
	日 最 大 値 (m ³)		4,890	5,510	5,380	5,900	5,680	6,630
	日 最 小 日 (曜日)		13日(水曜日)	25日(水曜日)	1日(水曜日)	20日(水曜日)	30日(火曜日)	28日(水曜日)
	日 最 小 値 (m ³)		3,760	4,280	4,020	4,290	4,500	4,080
日 平 均 値 (m ³)		4,172	4,794	4,564	4,859	5,184	4,933	
29 年 度	月 計 (m ³)		129,710	136,540	129,370	151,060	159,010	143,470
	前年同月比 (%)		103.6	91.9	94.5	100.3	99.0	97.0
	累 計 (m ³)		129,710	266,250	395,620	546,680	705,690	849,160
	前年度累計比 (%)		103.6	97.3	96.3	97.4	97.7	97.6
	日 最 大 日 (曜日)		23日(日曜日)	5日(金曜日)	24日(土曜日)	9日(日曜日)	21日(月曜日)	23日(土曜日)
	日 最 大 値 (m ³)		5,150	5,370	4,900	5,570	5,630	5,340
	日 最 小 日 (曜日)		11日(火曜日)	11日(木曜日)	1日(木曜日)	3日(月曜日)	31日(木曜日)	27日(水曜日)
	日 最 小 値 (m ³)		3,820	3,890	3,810	4,210	4,420	4,410
日 平 均 値 (m ³)		4,324	4,405	4,312	4,873	5,129	4,782	
30 年 度	月 計 (m ³)		132,050	147,700	140,430	157,840	161,030	139,120
	前年同月比 (%)		101.8	108.2	108.5	104.5	101.3	97.0
	累 計 (m ³)		132,050	279,750	420,180	578,020	739,050	878,170
	前年度累計比 (%)		101.8	105.1	106.2	105.7	104.7	103.4
	日 最 大 日 (曜日)		29日(日曜日)	4日(金曜日)	23日(土曜日)	16日(月曜日)	17日(金曜日)	23日(日曜日)
	日 最 大 値 (m ³)		5,170	5,950	5,150	5,810	5,910	5,520
	日 最 小 日 (曜日)		25日(水曜日)	31日(木曜日)	14日(木曜日)	2日(月曜日)	30日(木曜日)	6日(木曜日)
	日 最 小 値 (m ³)		3,770	4,260	4,340	4,360	4,610	3,840
日 平 均 値 (m ³)		4,402	4,765	4,681	5,092	5,195	4,637	
元 年 度	月 計 (m ³)		127,980	134,280	129,890	142,450	153,930	143,580
	前年同月比 (%)		96.9	90.9	92.5	90.2	95.6	103.2
	累 計 (m ³)		127,980	262,260	392,150	534,600	688,530	832,110
	前年度累計比 (%)		96.9	93.7	93.3	92.5	93.2	94.8
	日 最 大 日 (曜日)		29日(月曜日)	4日(土曜日)	29日(土曜日)	28日(日曜日)	3日(土曜日)	22日(日曜日)
	日 最 大 値 (m ³)		4,870	5,070	4,700	5,380	5,430	5,360
	日 最 小 日 (曜日)		25日(木曜日)	28日(火曜日)	6日(木曜日)	3日(水曜日)	30日(金曜日)	3日(火曜日)
	日 最 小 値 (m ³)		3,820	3,970	4,020	4,160	4,410	4,290
日 平 均 値 (m ³)		4,266	4,332	4,330	4,595	4,965	4,786	

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
145,840	134,890	142,460	146,060	137,340	142,980	
103.2	99.1	101.5	100.8	104.0	97.9	
987,440	1,122,330	1,264,790	1,410,850	1,548,190	1,691,170	
103.1	102.6	102.5	102.3	102.4	102.0	
11日(日曜日)	22日(日曜日)	31日(木曜日)	11日(月曜日)	15日(月曜日)	20日(日曜日)	8月 9日(日)
5,550	5,160	5,800	5,270	5,640	5,230	6,040
27日(火曜日)	11日(水曜日)	1日(火曜日)	21日(木曜日)	29日(月曜日)	2日(水曜日)	4月21日(火)
4,170	4,000	4,050	4,240	4,310	4,180	3,640
4,705	4,496	4,595	4,712	4,736	4,612	4,621
144,270	131,000	137,380	143,180	128,760	140,620	
98.9	97.1	96.4	98.0	93.8	98.3	
1,014,200	1,145,200	1,282,580	1,425,760	1,554,520	1,695,140	
102.7	102.0	101.4	101.1	100.4	100.2	
9日(日曜日)	27日(日曜日)	31日(土曜日)	1日(日曜日)	11日(土曜日)	19日(日曜日)	9月 3日(土)
5,260	4,870	5,500	5,170	5,000	5,290	6,630
27日(木曜日)	29日(火曜日)	1日(木曜日)	25日(水曜日)	28日(火曜日)	2日(木曜日)	12月 1日(木)
4,110	3,980	3,750	4,170	4,190	4,060	3,750
4,654	4,367	4,432	4,619	4,599	4,536	4,644
142,020	135,100	144,730	149,980	133,500	146,720	
98.4	103.1	105.4	104.7	103.7	104.3	
991,180	1,126,280	1,271,010	1,420,990	1,554,490	1,701,210	
97.7	98.3	99.1	99.7	100.0	100.4	
8日(日曜日)	3日(金曜日)	31日(日曜日)	2日(火曜日)	24日(土曜日)	25日(日曜日)	8月21日(月)
5,240	5,500	5,490	5,260	5,290	5,260	5,630
31日(火曜日)	1日(水曜日)	4日(月曜日)	22日(月曜日)	1日(木曜日)	13日(火曜日)	6月 1日(木)
4,080	4,010	4,260	4,520	4,400	4,370	3,810
4,581	4,503	4,669	4,838	4,768	4,733	4,661
138,760	133,690	137,350	143,370	135,340	146,280	
97.7	99.0	94.9	95.6	101.4	99.7	
1,016,930	1,150,620	1,287,970	1,431,340	1,566,680	1,712,960	
102.6	102.2	101.3	100.7	100.8	100.7	
8日(月曜日)	24日(土曜日)	31日(月曜日)	14日(月曜日)	23日(土曜日)	9日(土曜日)	5月4日(金)
4,900	4,860	5,140	4,940	5,360	5,070	5,950
31日(水曜日)	1日(木曜日)	4日(火曜日)	9日(水曜日)	7日(木曜日)	7日(木曜日)	4月25日(水)
3,970	3,970	4,040	4,360	4,450	4,390	3,770
4,476	4,456	4,431	4,625	4,834	4,719	4,693
152,220	139,670	138,310	144,560	130,970	123,850	
109.7	104.5	100.7	100.8	96.8	84.7	
984,330	1,124,000	1,262,310	1,406,870	1,537,840	1,661,690	
96.8	97.7	98.0	98.3	98.2	97.0	
21日(月曜日)	5日(火曜日)	31日(火曜日)	3日(金曜日)	15日(土曜日)	21日(土曜日)	10月21日(月)
5,830	5,510	5,390	5,330	4,980	4,360	5,830
31日(木曜日)	26日(火曜日)	4日(水曜日)	29日(水曜日)	26日(水曜日)	25日(水曜日)	12月4日(水)
4,200	3,920	3,690	4,050	4,020	3,790	3,690
4,910	4,656	4,462	4,663	4,516	3,995	4,540

1-(3)-エ 配水施設日配水量・時間最大配水量経年統計表

1-(3)-エ-(ア) 札幌水道

施設名	項目	年 度	年計 (m ³)	日平均 (m ³)	日最大		日最小		時間最大	
					月日 (曜日)	最大値 (m ³)	月日 (曜日)	最小値 (m ³)	月日 (曜日)	最大値 (m ³ /h)
					札幌水道	27	189,524,360	517,826	8/5(水)	568,060
	28	189,849,330	520,135	8/8(月)	557,810	1/1(日)	435,610			
	29	190,727,970	522,542	7/13(木)	580,670	1/1(月)	440,020			
総 合	30	190,250,300	521,234	7/31(火)	572,750	1/1(火)	442,120			
	元	191,113,710	522,169	7/30(火)	572,110	1/1(水)	445,000			
藻岩浄水場	27	31,062,330	84,870	8/5(水)	92,480	1/1(金)	65,680			
	28	31,842,080	87,239	8/2(火)	94,390	1/1(日)	65,030			
	29	31,895,420	87,385	7/14(金)	98,410	1/1(月)	65,350			
総 合	30	32,040,830	87,783	7/31(火)	97,950	1/1(火)	66,820			
	元	32,270,810	88,172	8/2(金)	99,480	1/1(水)	67,460			
白川浄水場	27	150,782,450	411,974	3/2(水)	452,360	1/1(金)	349,140			
	28	150,383,700	412,010	4/5(火)	449,690	1/1(日)	350,310			
	29	151,221,700	414,306	7/13(木)	459,280	1/1(月)	353,990			
総 合	30	150,614,760	412,643	7/31(火)	451,380	1/1(火)	355,320			
	元	151,366,780	413,570	7/30(火)	451,140	1/1(水)	357,230			
西野浄水場	27	4,387,250	11,987	12/31(木)	14,310	4/3(金)	11,150			
	28	4,342,130	11,896	12/31(土)	13,900	11/22(火)	10,520			
	29	4,312,890	11,816	12/31(日)	14,360	11/24(金)	10,860			
総 合	30	4,253,300	11,653	12/31(月)	13,550	9/7(金)	10,640			
	元	4,229,320	11,556	12/31(火)	13,620	1/17(金)	10,880			
宮町浄水場	27	1,601,160	4,375	4/8(水)	6,490	11/6(金)	4,080			
	28	1,586,280	4,346	4/6(水)	6,350	6/25(土)	4,030			
	29	1,596,750	4,375	12/31(日)	5,090	1/1(月)	4,060			
総 合	30	1,628,450	4,462	7/30(月)	5,530	11/24(土)	4,110			
	元	1,585,110	4,331	12/31(火)	5,160	10/26(土)	4,000			
定山溪浄水場	27	1,691,170	4,621	8/9(日)	6,040	4/21(火)	3,640			
	28	1,695,140	4,644	9/3(土)	6,630	12/1(木)	3,750			
	29	1,701,210	4,661	8/21(月)	5,630	6/1(木)	3,810			
総 合	30	1,712,960	4,693	5/4(金)	5,950	4/25(水)	3,770			
	元	1,661,690	4,540	10/21(月)	5,830	12/4(水)	3,690			

1-(3)-エ-(イ) 藻岩浄水場

藻岩浄水場	27	31,062,330	84,870	8/5(水)	92,480	1/1(金)	65,680		
	28	31,842,080	87,239	8/2(火)	94,390	1/1(日)	65,030		
	29	31,895,420	87,385	7/14(金)	98,410	1/1(月)	65,350		
総 合	30	32,040,830	87,783	7/31(火)	97,950	1/1(火)	66,820		
	元	32,270,810	88,172	8/2(金)	99,480	1/1(水)	67,460		
藻岩配水池	27	28,627,750	78,218	8/5(水)	85,130	1/1(金)	59,620	9/14(月)	5,920
	28	29,363,530	80,448	8/2(火)	86,840	1/1(日)	58,720	7/21(木)	6,180
	29	29,562,430	80,993	7/14(金)	91,410	1/1(月)	59,590	7/14(金)	6,560
自然流下	30	29,676,070	81,304	7/31(火)	90,660	1/1(火)	60,810	2/21(木)	7,570
	元	29,912,450	81,728	8/2(金)	92,160	1/1(火)	61,950	8/1(木)	6,340
伏見配水池	27	138,400	378	1/4(月)	520	8/24(月)	280	8/14(金)	40
	28	145,130	398	12/4(日)	460	11/23(水)	140	8/21(日)	40
	29	144,780	397	6/20(火)	470	10/13(金)	280	6/23(金)	40
	30	143,720	394	9/7(金)	460	10/22(月)	320	9/6(木)	40
	元	134,970	369	1/23(木)	520	1/10(金)	50	10/6(日)	40
伏見高台配水池	27	32,460	89	1/3(日)	120	10/16(金)	70	5/25(月)	10
	28	33,820	93	10/30(日)	220	4/1(金)	70	10/27(木)	10
	29	32,490	89	12/12(火)	150	3/20(火)	70	8/7(月)	10
	30	33,880	93	10/28(日)	140	8/13(月)	70	5/9(水)	10
	元	33,050	90	5/19(日)	110	11/29(金)	70	8/2(金)	10
<伏見高台 ポンプ場>	27	730	2						
	28	750	2						
	29	740	2						
	30	650	2						
	元	560	2						

施設名	項目	年 度	年計 (m ³)	日平均 (m ³)	日最大		日最小		時間最大	
					月日	最大値	月日	最小値	月日	最大値
					(曜日)	(m ³)	(曜日)	(m ³)	(曜日)	(m ³ /h)
旭山配水池		27	458,710	1,253	7/27(月)	1,590	11/25(水)	1,080	5/29(金)	170
		28	486,800	1,334	7/24(日)	1,820	6/25(土)	1,130	10/11(火)	180
		29	522,980	1,433	10/9(月)	1,970	12/10(日)	1,210	5/4(木)	180
		30	542,620	1,487	8/1(水)	2,060	7/15(日)	1,230	8/1(水)	200
	元	532,040	1,454	7/9(火)	2,130	2/29(土)	1,020	9/3(火)	190	
界川配水池		27	255,610	698	7/11(土)	770	1/1(金)	590	6/29(月)	70
		28	253,070	693	12/27(火)	770	1/2(月)	590	10/19(水)	70
		29	253,500	695	1/30(火)	800	7/16(日)	600	5/29(月)	80
		30	241,150	661	4/16(月)	740	9/6(木)	460	9/7(金)	80
	元	240,860	658	8/1(木)	740	1/1(水)	550	8/7(水)	70	
界川ポンプ場		27	35,660	97	12/31(木)	130	11/13(金)	80	12/15(火)	10
		28	36,080	99	12/31(土)	180	4/13(水)	80	2/7(土)	10
		29	38,290	105	7/14(金)	150	4/14(金)	90	7/15(土)	10
		30	38,290	105	12/31(月)	140	8/13(月)	90	9/6(木)	20
	元	37,560	103	12/31(火)	140	4/5(金)	90	1/15(水)	10	
円山西町高台 配水池		27	70,050	191	1/3(日)	250	4/6(月)	170	5/20(水)	20
		28	59,580	163	5/22(日)	230	7/27(水)	130	4/10(日)	20
		29	53,680	147	12/10(日)	220	9/1(金)	120	12/10(日)	20
		30	52,740	144	9/7(金)	180	12/14(金)	120	10/13(土)	20
	元	52,740	144	5/26(日)	200	10/4(金)	120	5/26(日)	20	
円山西町高台 ポンプ場		27	200,750	548	4/15(水)	640	1/1(金)	440	4/17(金)	80
		28	197,710	542	4/14(木)	670	10/9(日)	460	4/15(金)	80
		29	190,110	521	6/12(月)	810	1/1(月)	430	12/16(土)	80
		30	195,110	535	1/7(月)	660	9/6(木)	400	3/4(月)	80
	元	201,790	551	4/10(水)	630	9/1(日)	470	2/24(月)	80	
盤溪配水池		27	273,030	746	6/16(火)	910	10/24(土)	640	6/6(土)	120
		28	268,160	735	7/1(金)	1,070	3/25(土)	490	7/18(月)	100
		29	217,130	595	6/2(金)	730	4/1(土)	490	7/8(土)	90
		30	239,380	656	9/3(月)	910	4/7(日)	530	6/3(日)	90
	元	242,450	662	6/17(月)	960	11/30(土)	480	4/26(金)	90	
<盤溪ポンプ場>		27	16,680	46						
		28	13,350	37						
		29	10,480	29						
		30	10,950	30						
	元	8,930	24							
宮の森高台 配水池		27	853,220	2,331	12/31(木)	2,580	8/15(土)	2,190	7/15(水)	190
		28	881,770	2,416	12/31(土)	2,700	3/25(土)	2,000	7/18(月)	200
		29	760,250	2,083	7/15(土)	2,340	8/12(土)	1,920	7/13(木)	190
		30	752,000	2,060	7/31(火)	2,340	9/6(木)	1,490	5/6(日)	190
	元	748,480	2,045	7/10(水)	2,310	1/12(日)	1,810	4/30(火)	180	
大倉山配水池		27	116,690	319	8/9(日)	460	11/2(月)	270	5/26(火)	80
		28	116,430	319	7/24(日)	460	1/12(木)	260	7/24(日)	90
		29	119,780	328	12/5(火)	540	4/28(金)	280	8/18(金)	90
		30	125,870	345	12/15(土)	710	9/6(木)	290	9/4(火)	100
	元	134,420	367	1/10(金)	630	12/17(火)	220	9/20(金)	90	

1-(3)-エ-(ウ) 白川浄水場

白川浄水場総合	27	150,782,450	411,974	3/2(水)	452,360	1/1(金)	349,140		
	28	150,383,700	412,010	4/5(火)	449,690	1/1(日)	350,310		
	29	151,221,700	414,306	7/13(木)	459,280	1/1(月)	353,990		
	30	150,614,760	412,643	7/31(火)	451,380	1/1(火)	355,320		
	元	151,366,780	414,704	7/30(火)	451,140	1/1(水)	357,230		
白川送水管高区総合	27	26,196,950	71,576	12/31(木)	79,610	1/1(金)	63,110		
	28	26,169,010	71,696	12/31(土)	79,320	1/1(日)	63,230		
	29	26,262,700	71,953	7/13(木)	80,230	1/1(月)	63,160		
	30	26,271,070	71,976	12/31(月)	79,550	1/1(火)	65,130		
	元	26,240,160	71,694	12/31(火)	78,810	1/1(水)	64,270		

施設名	項目	年 度	年計 (m ³)	日平均 (m ³)	日最大		日最小		時間最大	
					月日 (曜日)	最大値 (m ³)	月日 (曜日)	最小値 (m ³)	月日 (曜日)	最大値 (m ³ /h)
藤野系総合		27	2,281,460	6,233	12/31(木)	7,870	11/20(金)	5,790		
		28	2,262,970	6,200	12/31(土)	7,740	7/27(水)	5,740		
		29	2,281,600	6,251	12/31(日)	7,790	7/28(金)	5,810		
		30	2,265,130	6,206	12/31(月)	7,650	9/7(金)	5,430		
	元		2,251,500	6,152	12/31(火)	7,730	10/4(金)	5,660		
藤野高台配水池		27	586,900	1,604	12/31(木)	1,990	11/6(金)	1,450	12/31(木)	170
		28	572,760	1,569	12/31(土)	1,950	9/9(金)	1,460	12/31(土)	170
		29	577,520	1,582	12/31(日)	1,940	11/17(金)	1,470	7/19(水)	160
		30	570,070	1,562	12/31(月)	1,980	9/7(金)	1,270	9/7(金)	180
	元		604,650	1,652	12/31(火)	2,000	7/12(金)	1,520	12/31(火)	160
<オカバルシ ポンプ場>		27	11,410	31						
		28	8,750	24						
		29	10,640	29						
		30	10,390	28						
	元		9,580	26						
簾舞配水池		27	250,910	686	12/31(木)	870	11/27(金)	600	9/7(月)	50
		28	244,540	670	12/31(土)	850	10/21(金)	600	7/13(水)	60
		29	246,050	674	12/31(日)	880	11/10(金)	600	12/31(日)	50
		30	244,710	670	12/31(月)	850	8/24(金)	600	9/7(金)	60
	元		240,550	657	12/31(火)	810	10/4(金)	590	12/31(火)	60
藤野沢配水池		27	1,443,650	3,944	12/31(木)	5,010	1/15(金)	3,640	12/31(木)	360
		28	1,445,670	3,961	12/31(土)	4,940	7/27(水)	3,650	12/31(土)	370
		29	1,458,030	3,995	12/31(日)	4,970	6/10(土)	3,690	12/31(日)	360
		30	1,450,350	3,974	12/31(月)	4,820	9/6(木)	3,480	12/31(月)	360
	元		1,406,300	3,842	12/31(火)	4,920	10/4(金)	3,520	12/31(火)	350
硬石山配水池系総合		27	4,391,170	11,998	7/27(月)	13,450	1/1(金)	10,460		
		28	4,344,330	11,902	9/1(木)	14,030	1/1(日)	10,490		
		29	4,434,560	12,149	11/30(木)	15,850	1/1(月)	10,690		
		30	4,481,950	12,279	10/16(火)	14,810	9/6(木)	10,850		
	元		4,388,220	11,990	7/29(月)	13,230	1/1(水)	10,520		
硬石山配水池		27	3,082,070	8,421	7/27(月)	9,580	1/1(金)	6,970	7/3(金)	730
		28	3,031,040	8,304	3/16(木)	9,130	1/1(日)	6,970	7/26(火)	750
		29	3,060,950	8,386	7/13(木)	9,560	1/1(月)	6,990	7/7(金)	740
		30	3,120,990	8,551	1/22(火)	10,110	7/15(日)	7,310	1/22(火)	740
	元		3,048,290	8,329	7/29(月)	9,360	1/1(水)	6,930	6/12(水)	710
藻岩下第2配水池		27	46,360	127	7/3(金)	180	4/16(木)	90	7/3(金)	10
		28	44,240	121	4/3(日)	160	4/7(木)	90	12/14(水)	20
		29	41,820	115	5/7(日)	160	6/13(火)	90	5/7(日)	10
		30	42,680	117	12/31(月)	210	10/10(水)	80	8/18(土)	20
	元		41,250	113	12/31(火)	160	6/19(水)	80	10/9(水)	20
藻岩下第3配水池		27	29,330	80	7/2(木)	190	4/1(水)	30	11/26(木)	10
		28	27,610	76	10/6(木)	200	4/1(金)	30	12/28(水)	10
		29	32,260	88	6/21(水)	200	4/4(火)	30	12/12(火)	10
		30	32,760	90	11/10(土)	170	4/6(金)	30	12/10(月)	10
	元		23,300	64	6/30(日)	210	8/28(水)	30	9/5(木)	10
北ノ沢第2配水池		27	528,840	1,445	12/31(木)	1,750	9/18(金)	1,330	7/15(水)	150
		28	563,270	1,543	12/31(土)	1,910	6/25(土)	1,360	9/21(水)	140
		29	635,150	1,740	12/31(日)	2,070	6/24(土)	1,560	7/7(金)	150
		30	629,360	1,724	12/31(月)	2,040	9/6(木)	1,510	3/5(火)	140
	元		614,940	1,680	12/31(火)	1,920	10/25(金)	1,520	5/27(月)	150
北ノ沢第3配水池		27	495,410	1,354	6/14(日)	1,530	3/25(金)	1,210	4/13(月)	160
		28	479,190	1,313	12/31(土)	1,530	2/24(金)	1,200	5/30(月)	170
		29	465,650	1,276	7/9(日)	1,500	8/13(日)	1,150	9/15(金)	160
		30	458,070	1,255	12/31(月)	1,460	9/6(木)	1,130	5/21(月)	170
	元		460,830	1,259	12/31(火)	1,490	8/16(金)	1,140	8/1(木)	150
北ノ沢高台配水池		27	209,160	571	12/31(木)	710	9/4(金)	510	7/16(木)	70
		28	198,980	545	4/10(日)	660	10/28(金)	490	7/8(金)	70
		29	198,730	544	12/31(日)	670	9/23(土)	470	4/18(火)	60
		30	198,090	543	12/31(月)	650	7/15(月)	470	4/21(土)	60
	元		199,610	545	2/13(木)	680	10/4(金)	470	4/9(火)	70

施設名	項目	年 度	年計 (m ³)	日平均 (m ³)	日最大		日最小		時間最大	
					月日 (曜日)	最大値 (m ³)	月日 (曜日)	最小値 (m ³)	月日 (曜日)	最大値 (m ³ /h)
南沢第1ポンプ場系 総合		27	1,848,820	5,051	1/14(木)	6,180	11/14(土)	4,600		
		28	1,783,520	4,886	12/31(土)	5,760	6/25(土)	4,470		
		29	1,779,590	4,876	12/31(日)	5,790	8/12(土)	4,390		
		30	1,737,180	4,759	10/19(土)	5,700	10/27(日)	4,280		
		元	1,708,480	4,668	12/31(火)	5,470	10/25(金)	4,280		
南沢第2配水池		27	1,170,540	3,198	8/4(火)	3,710	11/14(土)	2,900	7/17(金)	270
		28	1,124,360	3,080	12/31(土)	3,620	6/25(土)	2,810	8/24(水)	280
		29	1,134,980	3,110	7/13(木)	3,630	11/11(土)	2,810	9/1(金)	270
		30	1,105,420	3,029	12/31(月)	3,470	10/27(日)	2,760	7/20(金)	260
		元	1,072,220	2,930	12/31(火)	3,350	10/25(金)	2,690	8/1(木)	240
南沢第3配水池		27	678,280	1,853	12/31(木)	2,240	10/24(土)	1,680	7/27(月)	170
		28	659,160	1,806	12/31(土)	2,140	7/27(水)	1,640	7/21(木)	170
		29	644,610	1,766	12/31(日)	2,200	8/12(土)	1,530	7/14(金)	160
		30	631,760	1,731	12/31(月)	2,080	9/7(金)	1,490	12/31(月)	160
		元	636,260	1,738	12/31(火)	2,120	6/15(土)	1,530	5/27(月)	170
真駒内南町ポンプ場 系総合		27	2,939,560	8,032	2/3(水)	9,280	1/1(金)	7,280		
		28	2,936,260	8,045	9/19(月)	9,160	1/1(日)	7,170		
		29	2,888,510	7,914	12/31(日)	8,970	10/7(土)	7,100		
		30	2,981,150	8,168	2/24(日)	10,010	7/15(日)	7,100		
		元	3,058,910	8,358	12/31(火)	10,280	9/15(日)	7,070		
石山東配水池		27	1,792,860	4,899	12/31(木)	5,490	1/1(金)	4,320	7/15(水)	500
		28	1,788,650	4,900	9/26(月)	5,950	1/1(日)	4,100	6/29(水)	490
		29	1,729,790	4,739	7/13(木)	5,380	1/1(月)	4,070	7/13(木)	490
		30	1,783,820	4,887	2/24(日)	6,730	9/6(木)	4,120	9/6(木)	510
		元	1,776,000	4,852	12/31(火)	5,880	5/1(水)	4,090	2/2(日)	510
常盤公園配水池		27	491,410	1,343	6/22(月)	1,590	11/15(日)	1,090	6/18(木)	140
		28	492,940	1,351	6/15(水)	1,620	5/7(土)	1,100	7/13(水)	140
		29	487,300	1,335	8/25(金)	1,770	10/7(土)	1,070	8/28(月)	140
		30	537,870	1,474	9/6(木)	2,250	5/6(日)	1,060	12/31(月)	140
		元	619,080	1,691	2/20(木)	2,220	5/5(日)	1,180	2/20(木)	210
常盤高台配水池		27	607,430	1,660	12/31(木)	2,040	12/18(金)	1,520	12/31(木)	160
		28	604,230	1,655	12/31(土)	2,070	8/26(金)	1,510	12/31(土)	150
		29	619,600	1,698	12/31(日)	2,230	10/20(金)	1,510	12/31(日)	160
		30	608,550	1,667	12/31(月)	2,060	8/24(金)	1,520	9/6(木)	160
		元	621,410	1,698	12/31(火)	2,110	8/23(金)	1,530	12/31(火)	160
<常盤二区 ポンプ場>		27	7,030	19						
		28	6,190	17						
		29	7,490	21						
		30	10,950	30						
		元	9,880	27						
<滝野ポンプ場>		27	35,890	98						
		28	36,180	99						
		29	31,590	87						
		30	33,220	91						
		元	31,080	85						
芸術の森高台 配水池		27	47,860	131	4/9(木)	220	5/9(土)	110	3/9(水)	20
		28	50,440	138	7/21(木)	160	4/2(土)	120	9/17(土)	20
		29	51,820	142	12/16(土)	230	4/1(土)	130	8/7(月)	20
		30	50,910	139	6/26(火)	170	8/30(木)	120	6/26(火)	20
		元	42,420	116	3/12(木)	150	3/29(日)	90	6/7(金)	20
真駒内配水池 系総合		27	4,262,360	11,646	10/28(水)	14,680	1/1(金)	9,550		
		28	4,335,010	11,877	7/31(日)	12,850	1/1(日)	10,020		
		29	4,267,800	11,693	7/9(日)	13,290	1/1(月)	9,400		
		30	4,232,120	11,595	7/29(日)	12,700	1/1(火)	9,660		
		元	4,160,380	11,367	7/28(日)	12,890	1/1(水)	8,880		

施設名	項目	年 度	年計 (m ³)	日平均 (m ³)	日最大		日最小		時間最大	
					月日	最大値	月日	最小値	月日	最大値
					(曜日)	(m ³)	(曜日)	(m ³)	(曜日)	(m ³ /h)
真駒内配水池		27	3,969,890	10,847	7/12(日)	11,880	1/1(金)	8,700	7/24(金)	1,030
		28	4,024,010	11,025	7/31(日)	11,900	1/1(日)	9,160	9/1(木)	1,000
		29	3,976,550	10,895	7/9(日)	12,350	1/1(月)	8,640	7/14(金)	1,010
		30	3,950,040	10,822	7/29(日)	11,810	1/1(火)	8,870	7/6(金)	990
	元	3,996,800	10,920	7/28(日)	12,010	1/1(水)	8,880	5/27(月)	990	
柏丘高台配水池		27	292,470	799	12/31(木)	1,030	4/24(金)	700	3/13(日)	110
		28	311,000	852	12/31(土)	1,060	4/15(金)	740	10/13(木)	110
		29	291,250	798	12/31(日)	970	5/22(月)	720	6/13(火)	110
		30	282,080	773	12/31(月)	900	10/1(月)	700	7/18(水)	110
	元	163,580	447	7/28(日)	880	6/28(金)	680	7/3(水)	100	
西岡系総合		27	10,473,580	28,616	12/20(日)	32,120	1/1(金)	24,890		
		28	10,506,920	28,786	10/31(月)	33,510	1/1(日)	24,760		
		29	10,610,640	29,070	12/5(火)	34,420	1/1(月)	24,720		
		30	10,573,540	28,969	7/29(日)	31,880	1/1(火)	25,270		
	元	10,672,670	29,160	12/22(日)	32,580	1/1(水)	25,310			
西岡配水池		27	1,715,880	4,688	7/27(月)	5,120	1/1(金)	3,920	8/25(火)	470
		28	1,717,780	4,706	9/1(木)	5,180	1/1(日)	3,810	7/7(木)	470
		29	1,753,070	4,803	7/9(日)	5,330	1/1(月)	3,910	9/5(火)	480
		30	1,751,020	4,797	7/31(火)	5,260	1/1(火)	3,980	9/7(金)	590
	元	1,766,550	4,827	8/6(火)	5,240	1/1(水)	4,020	9/10(火)	460	
西岡高台配水池		27	5,421,230	14,812	12/20(日)	17,870	1/1(金)	12,520	7/17(金)	1,220
		28	5,419,310	14,847	12/22(木)	16,590	1/1(日)	12,400	7/12(火)	1,180
		29	5,461,660	14,963	12/20(水)	17,120	1/1(月)	12,380	7/7(金)	1,230
		30	5,437,050	14,896	7/29(日)	16,570	1/1(火)	12,600	9/7(金)	1,190
	元	5,511,770	15,059	12/22(日)	18,300	1/1(水)	12,720	7/11(木)	1,180	
羊ヶ丘配水池		27	3,336,470	9,116	12/31(木)	10,610	1/1(金)	8,450	7/10(金)	800
		28	3,369,830	9,232	12/31(土)	10,730	1/1(日)	8,550	8/24(水)	820
		29	3,395,910	9,304	12/31(日)	10,690	1/1(月)	8,430	7/13(木)	840
		30	3,385,470	9,275	12/31(月)	10,740	9/6(木)	8,480	6/6(水)	800
	元	3,394,350	9,274	12/31(火)	10,500	10/4(金)	8,520	5/27(月)	800	
平岸配水池総合		27	50,467,680	137,890	3/2(水)	175,010	1/1(金)	110,660		
		28	49,026,860	134,320	4/5(火)	172,330	1/1(日)	112,400		
		29	49,274,440	134,998	7/13(木)	149,260	1/1(月)	112,950		
		30	49,066,260	134,428	7/31(火)	147,280	1/1(火)	113,110		
	元	49,261,810	134,595	7/30(火)	146,770	1/1(水)	113,890			
平岸配水池 自然流下		27	50,467,680	137,890	8/5(水)	154,800	1/1(金)	110,660	7/17(金)	11,780
		28	49,026,860	134,320	12/31(土)	143,730	1/1(日)	112,400	8/24(水)	11,170
		29	49,274,440	134,998	7/13(木)	149,260	1/1(月)	112,950	7/14(金)	11,360
		30	49,066,260	134,428	7/31(火)	147,280	1/1(火)	113,110	1/26(土)	25,370
	元	49,261,810	134,595	7/30(火)	146,770	1/1(水)	113,890	5/27(水)	10,820	
<石狩分水> ※2		27								
		28								
		29								
		30								
	元									
清田配水池総合		27	50,695,430	138,512	7/12(日)	151,700	1/1(金)	117,670		
		28	50,721,760	138,964	12/31(土)	151,070	1/1(日)	117,440		
		29	50,994,130	139,710	7/9(日)	154,380	1/1(月)	119,730		
		30	50,564,400	138,533	12/18(火)	155,810	1/1(火)	118,300		
	元	50,832,670	138,887	8/1(木)	151,590	1/1(水)	118,870			
清田配水池自然流下		27	43,802,220	119,678	7/12(日)	130,500	1/1(金)	100,240	7/17(金)	10,280
		28	43,827,010	120,074	12/31(土)	128,820	1/1(日)	100,010	9/1(木)	10,500
		29	44,153,340	120,968	7/13(木)	133,430	1/1(月)	102,430	7/7(金)	10,440
		30	43,704,290	119,738	7/31(火)	129,950	1/1(火)	100,870	8/20(月)	10,130
	元	43,980,130	120,164	8/1(木)	131,300	1/1(水)	101,580	8/1(木)	10,020	

※1 令和元年10月31日より、施設運用休止

※2 平成25年4月1日より、石狩分水の札幌水道受け入れ停止。

施設名	項目	年 度	年計 (m ³)	日平均 (m ³)	日最大		日最小		時間最大		
					月日	最大値	月日	最小値	月日	最大値	
					(曜日)	(m ³)	(曜日)	(m ³)	(曜日)	(m ³ /h)	
清田高台配水池		27	1,519,990	4,153	12/31(木)	4,870	1/1(金)	3,800	7/17(金)	390	
		28	1,522,970	4,173	12/31(土)	4,920	1/1(日)	3,780	7/21(木)	410	
		29	1,518,520	4,160	12/31(日)	4,890	1/1(月)	3,780	6/9(金)	400	
		30	1,534,310	4,204	12/31(月)	4,970	4/6(金)	3,860	7/23(月)	400	
		元	1,536,240	4,197	12/31(火)	4,800	1/1(水)	3,810	5/27(月)	400	
	里塚配水池		27	3,040,010	8,306	12/31(木)	9,920	4/3(金)	7,780	9/16(水)	780
			28	3,040,180	8,329	12/31(土)	9,860	3/31(金)	7,710	8/24(水)	780
			29	2,999,420	8,218	12/31(日)	9,770	12/15(金)	7,650	7/14(金)	740
			30	2,974,330	8,149	12/31(月)	9,510	7/15(日)	7,540	6/6(水)	730
			元	2,964,610	8,100	12/31(火)	9,570	1/1(水)	7,530	5/19(日)	730
	有明配水池		27	2,333,210	6,375	12/31(木)	7,370	1/1(金)	5,730	7/3(金)	600
			28	2,331,600	6,388	12/31(土)	7,470	1/1(日)	5,860	8/24(水)	610
			29	2,322,850	6,364	12/31(日)	7,610	1/1(月)	5,850	7/13(木)	600
			30	2,351,470	6,442	9/8(土)	7,750	1/1(火)	5,800	9/8(土)	580
			元	2,351,690	6,425	12/31(火)	7,320	1/1(水)	5,830	5/19(日)	570
西部配水池総合		27	23,422,390	63,996	12/31(木)	73,970	8/15(土)	57,630			
		28	24,466,070	67,030	8/8(月)	78,290	1/1(日)	57,240			
		29	24,690,430	67,645	7/13(木)	75,580	1/1(月)	58,150			
		30	24,713,030	67,707	7/31(火)	75,370	1/1(火)	58,780			
		元	25,032,140	68,394	7/30(火)	75,320	1/1(水)	60,200			
西部配水池自然流下		27	22,450,160	61,339	12/31(木)	70,820	8/15(土)	55,060	7/10(金)	5,190	
		28	23,477,100	64,321	12/31(土)	70,500	1/1(日)	54,710	8/24(水)	5,660	
		29	23,679,880	64,876	7/13(木)	72,600	1/1(月)	55,510	7/14(金)	5,780	
		30	23,733,930	65,024	7/31(火)	72,420	1/1(火)	56,280	9/7(金)	6,090	
		元	24,046,270	65,700	7/30(火)	72,420	1/1(水)	57,640	9/9(月)	5,630	
宮の沢高台配水池		27	152,870	418	12/31(木)	500	3/25(金)	370	7/10(金)	50	
		28	152,540	418	12/31(土)	520	6/10(金)	380	7/7(木)	50	
		29	153,210	420	12/31(日)	550	3/16(金)	380	7/7(金)	50	
		30	152,050	417	12/31(月)	490	9/6(木)	370	7/17(火)	50	
		元	155,290	424	12/31(火)	520	4/5(金)	380	9/20(金)	50	
手稲本町配水池		27	712,600	1,947	12/31(木)	2,350	11/13(金)	1,760	7/17(金)	210	
		28	729,540	1,999	12/31(土)	2,430	4/15(金)	1,800	8/24(水)	200	
		29	749,790	2,054	12/31(日)	2,490	7/28(金)	1,840	9/5(火)	200	
		30	720,090	1,973	12/31(月)	2,320	11/9(金)	1,760	7/23(月)	210	
		元	729,200	1,992	12/31(火)	2,410	7/12(金)	1,800	9/17(火)	200	
手稲本町ポンプ場		27	106,760	292	5/25(月)	360	1/1(金)	250	6/15(月)	50	
		28	106,890	293	2/9(木)	370	1/1(日)	240	1/19(木)	50	
		29	107,550	295	4/28(金)	390	8/13(日)	250	5/1(月)	40	
		30	106,960	293	6/26(火)	340	7/15(日)	260	10/29(月)	50	
		元	101,380	277	7/31(火)	350	7/14(日)	240	8/7(水)	40	

1-(3)-エ-(工) 西野浄水場

施設名	項目	年 度	年計 (m ³)	日平均 (m ³)	日最大		日最小		時間最大	
					月日	最大値	月日	最小値	月日	最大値
					(曜日)	(m ³)	(曜日)	(m ³)	(曜日)	(m ³ /h)
西野浄水場総合		27	4,387,250	11,987	12/31(木)	14,310	4/3(金)	11,150		
		28	4,342,130	11,896	12/31(土)	13,900	11/22(火)	10,520		
		29	4,312,890	11,816	12/31(日)	14,360	11/24(金)	10,860		
		30	4,253,300	11,653	12/31(月)	13,550	9/7(金)	10,640		
	元	4,229,320	11,556	12/31(火)	13,620	1/17(金)	10,880			
西野浄水場 ※1※2		27	3,645,580	9,961	9/13(日)	11,090	9/2(水)	-950		
		28	3,342,340	9,157	7/17(日)	10,920	9/13(火)	-850		
		29	2,929,140	8,025	9/20(水)	9,350	9/12(火)	-950		
		30	2,827,720	7,747	9/7(金)	9,090	4/4(水)	-360		
	元	796,400	2,176	6/6(木)	8,290	2/26(水)	-1,070			
西町南ポンプ場		27	741,670	2,026	9/2(水)	12,530	12/15(火)	690	11/20(土)	830
		28	999,790	2,739	9/13(火)	12,720	10/31(月)	670	11/16(水)	820
		29	1,383,750	3,791	9/12(火)	12,500	9/17(日)	2,100	4/12(水)	820
		30	1,425,580	3,906	4/4(水)	11,900	9/7(金)	1,550	5/14(月)	810
	元	3,432,920	9,380	12/31(火)	12,920	6/22(土)	2,910	5/21(火)	880	
西野浄水場総合		27	4,387,250	11,987	12/31(木)	14,310	4/3(金)	11,150		
		28	4,342,130	11,896	12/31(土)	13,900	11/22(火)	10,520		
		29	4,312,890	11,816	12/31(日)	14,360	11/24(金)	10,860		
		30	4,253,300	11,653	12/31(月)	13,550	9/7(金)	10,640		
	元	4,229,320	11,556	12/31(火)	13,620	1/17(金)	10,880			
西野配水池		27	1,115,710	3,048	12/31(木)	3,860	7/4(土)	2,720	5/29(金)	280
		28	1,132,230	3,102	12/31(土)	3,830	11/22(火)	2,600	9/1(木)	290
		29	1,144,700	3,136	1/28(日)	4,240	5/12(金)	2,700	1/28(日)	310
		30	1,070,380	2,933	12/31(月)	3,430	2/13(水)	2,350	9/6(木)	310
	元	1,026,450	2,805	12/31(火)	3,450	7/12(金)	2,510	4/9(火)	260	
平和配水池		27	1,240,300	3,389	12/31(木)	4,110	12/5(土)	3,060	12/31(木)	320
		28	1,222,440	3,349	12/31(土)	4,060	11/22(火)	3,030	12/31(土)	310
		29	1,233,890	3,381	12/31(日)	4,240	12/8(金)	3,090	7/7(金)	320
		30	1,219,940	3,342	12/31(月)	4,100	9/7(金)	2,900	9/7(金)	360
	元	1,223,450	3,343	12/31(火)	4,000	4/5(金)	3,080	12/31(火)	310	
<福井ポンプ場>		27	3,750	10						
		28	3,940	11						
		29	5,700	16						
		30	8,960	25						
	元	4,480	12							
平和高台配水池		27	472,000	1,290	12/31(木)	1,560	4/3(金)	1,100	7/12(日)	140
		28	443,200	1,214	6/5(日)	1,620	11/5(土)	1,060	6/7(火)	150
		29	425,960	1,167	12/31(日)	1,450	7/28(金)	1,050	7/14(金)	130
		30	438,970	1,203	6/7(木)	1,420	9/6(木)	1,090	6/7(木)	130
	元	454,330	1,241	12/31(火)	1,460	4/5(金)	1,140	8/7(水)	130	
<平和高台 ポンプ場>		27	380	1						
		28	290	1						
		29	250	1						
		30	360	1						
	元	310	1							
宮の丘配水池		27	1,559,240	4,260	8/5(水)	4,820	1/1(金)	3,760	7/10(金)	390
		28	1,544,260	4,231	8/18(木)	5,030	1/1(日)	3,660	5/20(金)	400
		29	1,508,340	4,132	12/31(日)	4,650	1/1(月)	3,680	7/14(金)	390
		30	1,524,010	4,175	7/29(日)	4,610	1/1(火)	3,720	7/23(月)	370
	元	1,525,090	4,167	12/31(火)	4,710	4/5(金)	3,800	12/31(火)	390	

※1 配水池湛水量・作業水量等が含まれているため、浄水処理停止時は(-)値になる場合がある。
(浄水場配水量=日配水量-バックアップ値)

※2 西野浄水場耐震改修工事に伴う全量バックアップ(令和元年7月17日～令和3年3月31日)

1-(3)-エ-(オ) 宮町浄水場

施設名	項目	年 度	年計 (m ³)	日平均 (m ³)	日最大		日最小		時間最大	
					月日 (曜日)	最大値 (m ³)	月日 (曜日)	最小値 (m ³)	月日 (曜日)	最大値 (m ³ /h)
					宮町浄水場総合	27	1,601,160	4,375	4/8(水)	6,490
	28	1,586,280	4,346	4/6(水)	6,350	6/25(土)	4,030			
	29	1,596,750	4,375	12/31(日)	5,090	1/1(月)	4,060			
	30	1,628,450	4,462	7/30(月)	5,530	11/24(土)	4,110			
	元	1,585,110	4,331	12/31(火)	5,160	10/26(土)	4,000			
宮町配水池	27	1,490,310	4,072	6/21(日)	4,630	2/24(水)	2,600			
	28	1,480,240	4,055	12/31(土)	4,890	10/18(火)	2,750			
	29	1,360,760	3,728	12/31(日)	4,880	11/28(火)	1,790			
	30	828,450	2,270	12/31(月)	4,920	7/17(火)	-460			
※1 ※2	元	857,360	2,343	5/26(日)	4,460	2/4(火)	-450			
曙ポンプ場宮町系	27	110,850	303	4/8(水)	2,340	4/2(木)	210	7/15(水)	290	
	28	106,040	291	4/6(水)	2,020	4/2(土)	210	7/3(日)	290	
	29	235,990	647	11/28(火)	2,620	9/28(木)	190	5/6(土)	280	
送水量	30	800,000	2,192	7/31(火)	5,570	11/28(水)	0	7/27(金)	280	
※3 ※4 ※5	元	727,750	1,988	11/1(金)	5,030	6/21(金)	160	6/30(日)	280	

1-(3)-エ-(カ) 定山溪浄水場

定山溪浄水場総合	27	1,691,170	4,621	8/9(日)	6,040	4/21(火)	3,640		
	28	1,695,140	4,644	9/3(土)	6,630	12/1(木)	3,750		
	29	1,701,210	4,661	8/21(月)	5,630	6/1(木)	3,810		
	30	1,712,960	4,693	5/4(金)	5,950	4/25(水)	3,770		
	元	1,661,690	4,540	10/21(月)	5,830	12/4(水)	3,690		
定山溪浄水場 自然流下	27	1,263,090	3,451	8/9(日)	4,860	4/21(火)	2,500	5/6(水)	400
	28	1,288,670	3,531	9/3(土)	5,520	4/6(水)	2,640	9/3(土)	400
	29	1,282,030	3,512	8/14(月)	4,490	4/27(木)	2,680	8/13(日)	400
	30	1,291,580	3,539	5/4(金)	4,870	4/25(水)	2,740	9/3(月)	370
	元	1,235,600	3,376	10/12(土)	4,570	3/31(火)	2,490	11/30(土)	360
<定山溪ポンプ場>	27	14,310	39						
	28	14,810	41						
	29	12,230	34						
	30	12,910	35						
	元	13,470	37						
豊滝配水池	27	428,080	1,170	12/31(金)	1,580	11/6(金)	1,030	12/31(木)	120
	28	406,470	1,114	12/31(土)	1,400	10/21(金)	1,010	12/31(土)	110
	29	419,180	1,148	12/31(日)	1,540	9/20(水)	860	12/31(日)	110
	30	421,380	1,154	12/31(月)	1,520	9/7(金)	960	12/31(月)	110
	元	426,090	1,164	12/31(火)	1,560	10/25(金)	990	12/31(火)	110
<豊滝ポンプ場>	27	18,390	50						
	28	16,990	47						
	29	16,140	44						
	30	19,240	53						
	元	14,050	38						

※1 配水池湛水量・作業水量等が含まれているため、浄水処理停止時は(-)値になる場合がある。
(浄水場配水量=日配水量-バックアップ値)

※2 宮町浄水場計算機設備更新工事に伴う全量バックアップ(平成26年3月31日～12月17日)

※3 宮町浄水場沈降傾斜装置更新工事に伴うバックアップ時間の変更(平成29年11月16日～12月25日、1月11日～3月9日)

※4 宮町浄水場取水施設耐震改修工事に伴う全量バックアップ(平成30年6月1日～11月30日)

※5 宮町浄水場取水施設ほか改修工事及びろ過池流入弁更新工事に伴う全量バックアップ

(令和元年10月31日～令和2年6月16日)

1-(3)-才 配水幹線時間最大流量経年統計表

流量計 番号	施設名	管径 (mm)	時間最大					
			平成27年度			平成28年度		
			月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速
藻岩系幹線								
3	南9条幹線 西15(正)	800	8/7(金)	470	0.26	6/11(土)	470	0.26
3	南9条幹線 西15(逆)	800	3/27(日)	30	0.02	5/4(水)	50	0.03
5	藻岩第4幹線 北3(正) ※52	800	2/7(日)	780	0.43	7/12(火)	810	0.45
6	桑園発寒通幹線 1条(正) ※52	700	4/6(月)	100	0.07	6/29(水)	90	0.06
6	桑園発寒通幹線 1条(逆) ※52	700	10/7(水)	340	0.25	8/25(木)	360	0.26
34	山の手幹線 琴似(正) ※52	500	8/19(水)	110	0.16	6/29(水)	110	0.16
34	山の手幹線 琴似(逆) ※52	500	9/14(月)	350	0.50	8/4(木)	390	0.55
43	西8丁目幹線 南6(正)	700	8/7(金)	620	0.45	9/7(水)	620	0.45
53	藻岩第1幹線 南11(正)	250	7/27(月)	350	1.98	9/5(月)	290	1.64
53	藻岩第1幹線 南11(逆) ※52,58	250	7/7(火)	80	0.45	4/1(金)	0	0.00
54	藻岩第1幹線 北22(正)	250	7/27(月)	370	2.09	9/7(水)	290	1.64
55	二十四軒幹線 西21(正)	500	9/17(木)	390	0.55	6/28(火)	410	0.58
56	西14丁目幹線 南15(正)	1,000	9/14(月)	1,510	0.53	7/14(木)	1,780	0.63
60	西幹線 南4(正) ※52	700	9/14(月)	930	0.67	6/28(火)	930	0.67
62	豊水幹線 北4(正)	500	6/30(火)	220	0.31	8/1(月)	240	0.34
77	豊水幹線 西16(正) ※52	700	9/14(月)	870	0.63	9/1(木)	870	0.63
77	豊水幹線 西16(逆)	700	6/7(日)	0	0.00	4/1(金)	0	0.00
79	藻岩第2幹線 南4(正)	700	9/14(月)	650	0.47	7/12(火)	680	0.49
82	円山幹線 西21(正)	500	11/5(木)	60	0.08	6/5(日)	60	0.08
82	円山幹線 西21(逆)	500	7/16(木)	30	0.04	8/29(月)	30	0.04
85	北24条幹線 八軒東3(逆) ※7	700				3/28(火)	420	0.30
平岸系幹線								
7	平岸第1幹線 美園(正)	1,500	7/17(金)	4,680	0.74	9/1(木)	4,400	0.69
9	平岸第3幹線 月寒東(正)	1,500	7/24(金)	4,550	0.72	9/1(木)	4,310	0.68
10	北幹線 南3(正) ※62	1,800	8/5(水)	7,090	0.77	5/20(金)	6,750	0.74
11	北幹線 北2(正)	1,350	7/24(金)	3,040	0.59	8/24(水)	2,980	0.58
12	北2条幹線 西18(正) ※53	1,000	7/3(金)	1,190	0.42	9/1(木)	1,040	0.37
13	苗穂幹線 東12(正) ※65	1,000	8/24(月)	260	0.09	10/7(金)	280	0.10
13	苗穂幹線 東12(逆) ※65	1,000	12/12(土)	10	0.00	3/10(金)	20	0.01
14	北24条幹線 東6(正) ※54	700	7/18(土)	190	0.14	4/1(金)	0	0.00
14	北24条幹線 東6(逆) ※54	700	4/7(火)	60	0.04	4/1(金)	0	0.00
15	北幹線 北49(正) ※63	700	7/17(金)	920	0.66	9/1(木)	860	0.62
16	北幹線 北26(正) ※53,63	1,000	5/29(金)	2,760	0.98	5/20(金)	2,540	0.90
17	苗穂幹線 伏古(正)	800	7/3(金)	830	0.46	9/1(木)	820	0.45
18	新琴似4番通幹線 北42(正) ※63	800	4/27(月)	490	0.27	3/22(水)	330	0.18
18	新琴似4番通幹線 北42(逆) ※63	800						
22	第4横線幹線 新琴似10条(正)	500	12/3(木)	110	0.16	2/7(火)	120	0.17
22	第4横線幹線 新琴似10条(逆) ※53,63	500	7/16(木)	20	0.03	4/1(金)	0	0.00
36	篠路通幹線 北17(正)	1,000	7/3(金)	2,470	0.87	9/1(木)	2,410	0.85
37	苗穂本町幹線 東9(正) ※62	1,200	9/24(木)	610	0.15	8/25(木)	620	0.15
37	苗穂本町幹線 東9(逆) ※62	1,200	2/20(土)	10	0.00	3/8(水)	20	0.00
39	栄町幹線 東19(正)	700	7/9(木)	300	0.22	6/15(水)	230	0.17
39	栄町幹線 東19(逆)	700	8/31(月)	10	0.01	3/7(火)	30	0.02
41	元町幹線 東20(正)	700	8/5(水)	890	0.64	9/1(木)	830	0.60
42	平岸第3幹線 東16(正) ※1	1,500						
46	西5丁目幹線 北7(正) ※52,53	1,000	8/5(水)	2,310	0.82	8/24(水)	2,070	0.73
57	北幹線 篠路(正)	700	11/29(日)	550	0.40	9/1(木)	580	0.42

※1 令和元年9月10日運用再開

※2 令和元年10月8日運用再開

※3 平成26年1月27日運用開始

※4 平成26年9月19日運用停止

※5 平成27年3月3日運用再開

※6 平成28年11月15日運用開始

※7 平成29年3月10日運用開始

※8 平成29年10月31日運用開始

※9 平成30年11月12日運用開始

※10 運用開始未定

※11 令和元年10月8日運用開始

※ 平岸第1幹線、第2幹線、第3幹線は、幹線流量計として運用していないため令和元年度年報から削除

(単位:流量 m³/h、流速 m/s)

平成 29年度			平成 30年度			令和元年度		
月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速
7/28(金)	480	0.27	12/21(金)	500	0.28	8/5(月)	540	0.30
11/10(金)	30	0.02	10/5(金)	60	0.03	11/12(火)	30	0.02
7/14(金)	830	0.46	7/6(金)	830	0.46	8/2(金)	830	0.46
3/10(土)	60	0.04	4/11(水)	60	0.04	1/27(月)	60	0.04
8/2(水)	410	0.30	8/3(金)	410	0.30	8/27(火)	390	0.28
12/22(金)	60	0.08	9/23(日)	60	0.08	7/22(月)	60	0.08
9/5(火)	390	0.55	7/30(月)	410	0.58	8/27(火)	410	0.58
7/14(金)	620	0.45	7/20(金)	590	0.43	8/2(金)	610	0.44
9/1(金)	300	1.70	8/3(金)	290	1.64	8/1(木)	270	1.53
4/1(土)	0	0.00	4/1(日)	0	0.00	4/1(月)	0	0.00
9/1(金)	300	1.70	7/25(水)	290	1.64	8/27(火)	280	1.59
7/14(金)	390	0.55	7/6(金)	390	0.55	8/2(金)	390	0.55
7/14(金)	1,830	0.65	1/31(木)	1,710	0.61	12/10(火)	1,690	0.60
7/14(金)	860	0.62	7/6(金)	840	0.61	8/2(金)	820	0.59
7/14(金)	240	0.34	7/20(金)	260	0.37	8/5(月)	250	0.35
9/1(金)	870	0.63	8/23(木)	860	0.62	6/7(金)	810	0.58
4/1(土)	0	0.00	9/7(金)	10	0.01	4/1(月)	0	0.00
7/14(金)	690	0.50	8/23(木)	650	0.47	8/2(金)	650	0.47
4/16(日)	50	0.07	1/27(日)	50	0.07	3/8(日)	50	0.07
7/6(木)	30	0.04	8/23(木)	30	0.04	7/12(金)	30	0.04
6/6(火)	470	0.34	7/24(火)	460	0.33	8/2(金)	460	0.33
7/7(金)	4,440	0.70	8/23(木)	4,460	0.70	8/27(火)	4,380	0.69
7/14(金)	4,510	0.71	7/12(木)	4,090	0.64	5/27(月)	4,040	0.64
7/14(金)	6,610	0.72	4/20(金)	5,400	0.59	8/27(火)	5,360	0.59
7/13(木)	2,990	0.58	7/19(木)	2,880	0.56	5/27(月)	2,660	0.52
7/14(金)	1,040	0.37	6/5(火)	1,010	0.36	5/27(月)	1,020	0.36
8/3(木)	260	0.09	7/29(日)	230	0.08	6/3(月)	150	0.05
10/31(火)	30	0.01	8/30(木)	80	0.03	4/28(日)	90	0.03
4/1(土)	0	0.00	4/1(日)	0	0.00	4/1(月)	0	0.00
4/1(土)	0	0.00	4/1(日)	0	0.00	4/1(月)	0	0.00
7/14(金)	890	0.64	2/24(日)	1,030	0.74	8/27(火)	1,080	0.78
7/14(金)	2,570	0.91	1/20(日)	3,040	1.08	5/27(月)	2,460	0.87
7/7(金)	810	0.45	1/20(日)	800	0.44	8/27(火)	770	0.43
1/21(日)	340	0.19	1/27(日)	850	0.47	4/4(木)	120	0.07
			3/24(日)	130	0.07	12/31(火)	330	0.18
7/14(金)	120	0.17	5/8(火)	120	0.17	4/1(月)	0	0.00
4/1(土)	0	0.00	3/17(日)	120	0.17	8/7(水)	130	0.18
7/7(金)	2,460	0.87	1/20(日)	2,400	0.85	5/27(月)	2,280	0.81
9/8(金)	550	0.14	4/1(日)	0	0.00	3/23(月)	280	0.07
1/24(水)	600	0.15	9/7(金)	670	0.16	5/27(月)	650	0.16
7/27(木)	230	0.17	1/20(日)	360	0.26	7/30(火)	120	0.09
9/5(火)	20	0.01	3/7(木)	30	0.02	10/16(水)	70	0.05
7/14(金)	850	0.61	1/20(日)	890	0.64	9/9(月)	790	0.57
						3/29(日)	960	0.15
7/14(金)	2,140	0.76	9/6(木)	2,460	0.87	5/27(月)	2,030	0.72
8/25(金)	570	0.41	8/23(日)	640	0.46	3/15(日)	550	0.40

※52 No.16ブロックを平岸系から藻岩系へ変更し、北24条幹線(桑園発寒～No.17ブロック間)運用開始(平成27年9月11日～)

※53 No.13W・No.13Eブロックを平岸系～西部系へ変更(平成27年11月25日～)

※54 未供用区間のため現段階では運用していない

※57 79ブロックの注入点を増設(東北通幹線と厚別駅前幹線からの2点注入)したため、管内流入量が変化。(平成27年6月24日～)

※58 No.17ブロックと北24・6流入量計間のバルブを閉止したため管内流量が0となる。(平成27年9月11日～)

時間最大

流量計 番号	施設名	管径 (mm)	平成27年度			平成28年度		
			月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速
平岸系幹線								
59	新琴似1番通幹線 4横(正) ※63	500	9/14(月)	290	0.41	9/1(木)	120	0.17
63	屯田幹線 7条(正) ※52,63	700	5/28(木)	130	0.09	11/12(土)	50	0.04
63	屯田幹線 7条(逆) ※52	700	3/31(木)	90	0.06	7/14(木)	120	0.09
66	篠路通幹線 北42(正)	700	6/1(月)	840	0.61	9/1(木)	830	0.60
67	東苗穂幹線 環状通(正)	700	7/17(金)	1,300	0.94	9/1(木)	1,300	0.94
72	新川通幹線 西15(正) ※63	700	9/16(水)	1,250	0.90	8/24(水)	1,200	0.87
75	平岸第3幹線 西3(正) ※1	1,000						
78	西5丁目幹線 北36(正)	700	7/17(金)	1,200	0.87	8/24(水)	1,170	0.84
83	平岸第2幹線 東札幌3条(正) ※8	1,000						
86	平岸第3幹線 平岸7条(正) ※6	1,500				11/16(水)	6,330	1.00
87	拓北幹線・拓北2(正) ※9	500						
88	北栄幹線・東10 ※10	500						
清田系幹線								
26	東幹線 北郷3(正)	500	4/20(月)	100	0.14	9/13(火)	110	0.16
26	東幹線 北郷3(逆)	500	7/31(金)	10	0.01	1/1(土)	0	0.00
27	白石幹線 平和通(正)	600	7/17(金)	550	0.54	9/1(木)	540	0.53
28	平岡幹線 37(正)	500	6/17(水)	460	0.65	8/24(水)	470	0.67
29	東北通幹線 月寒東(正) ※4	700						
31	南郷幹線 南郷20(正) ※57	1,200	6/8(月)	440	0.11	6/12(日)	320	0.08
31	南郷幹線 南郷20(逆)	1,200	1/13(水)	40	0.01	10/4(火)	50	0.01
32	東北通幹線 大谷地(正)	700	6/17(水)	1,100	0.79	9/1(木)	1,100	0.79
33	南郷幹線 栄通14(逆)	1,200	7/17(金)	2,040	0.50	9/1(木)	2,080	0.51
35	美園幹線 南郷7(正)	1,000	7/17(金)	1,930	0.68	9/1(木)	1,970	0.70
40	清田第1幹線 北野通(正)	1,350	7/17(金)	4,960	0.96	8/24(水)	5,060	0.98
45	清田第2幹線 北野通(正)	1,000	7/17(金)	2,330	0.82	9/1(木)	2,370	0.84
48	北郷幹線 水源地通(正) ※64	500	7/14(火)	210	0.30	4/22(金)	190	0.27
48	北郷幹線 水源地通(逆) ※64	500	9/11(金)	50	0.07	11/11(金)	40	0.06
49	東北通幹線 もみじ台西1(正) ※2	700						
51	清田第1幹線 南郷通(正)	1,000	7/17(金)	2,940	1.04	9/1(木)	2,990	1.06
58	北野通幹線 吉田川(正)	1,000	7/17(金)	2,480	0.88	9/1(木)	2,540	0.90
61	東北通幹線 厚別南(正) ※57	700	6/17(水)	1,170	0.84	8/24(水)	1,020	0.74
61	東北通幹線 厚別南1(正)	700						
64	東幹線 南郷通1南(正)	700	7/17(金)	510	0.37	5/27(金)	530	0.38
68	北野通幹線 清田(正)	1,000	9/16(水)	2,150	0.76	7/12(火)	2,100	0.74
68	北野通幹線 清田(逆)	1,000	12/16(水)	190	0.07	5/23(月)	210	0.07
69	厚別駅前幹線 流通1(正)	500	7/17(金)	790	1.12	9/1(木)	790	1.12
70	平和通幹線 平和7北(正)	1,000	7/17(金)	1,420	0.50	9/1(木)	1,470	0.52
71	白石中の島通幹線 美園7(正)	700	7/17(金)	900	0.65	9/1(木)	920	0.66
76	厚別通幹線 厚別北(正) ※57	500	7/17(金)	30	0.04	7/29(金)	40	0.06
76	厚別通幹線 厚別北(逆) ※57	500	5/29(金)	140	0.20	2/20(土)	130	0.18
80	白石藻岩通幹線 月寒東(正) ※66	1,200	7/17(金)	1,110	0.27	8/24(水)	1,140	0.28
81	菊水幹線 菊水上町2(逆)	700	6/12(金)	620	0.45	8/24(水)	620	0.45
西部系幹線								
	西部第2幹線 流出量	1,200	9/1(火)	3,210	0.79	9/1(木)	3,450	0.85
24	下手稲通幹線 発寒13(逆) ※5	700	2/4(木)	610	0.44	9/26(月)	670	0.48
25	新発寒幹線 発寒(正)	700	11/26(木)	360	0.26	9/26(月)	420	0.30
25	新発寒幹線 発寒(逆)	700	4/16(木)	20	0.01	4/1(金)	0	0.00
38	西部第2幹線 西町南(正)	1,200	1/24(日)	2,480	0.61	9/1(木)	2,750	0.68
47	西部第1幹線 新発寒(正)	1,000	12/31(木)	1,300	0.46	9/1(木)	1,350	0.48
50	桑園発寒通幹線 西町北(正)	700	6/12(金)	1,080	0.78	8/25(木)	1,080	0.78
52	下手稲通幹線 前田15(正)	500	7/17(金)	570	0.81	6/5(日)	570	0.81
65	西部第2幹線 発寒(正) ※53	1,000	12/31(木)	830	0.29	12/31(土)	820	0.29
65	西部第2幹線 発寒(逆)	1,000	9/1(火)	380	0.13	7/5(火)	330	0.12
73	二十四軒手稲幹線 西宮の沢(正)	700	8/5(水)	1,320	0.95	9/1(木)	1,410	1.02
74	西部第1幹線 宮の沢(正)	1,350	7/15(水)	3,190	0.62	9/1(木)	2,480	0.48
84	前田幹線 前田11(正) ※3	400	8/5(水)	300	0.66	7/1(金)	300	0.66

※62 平和通幹線通水に伴い管内流量が変化。(平成29年10月31日～)

※63 新琴似4番通幹線漏水に伴いNo.10ブロックをNo.9、No.10ブロックに分割編入したため、管内流量が変化。(平成30年1月11日～)

※64 北郷幹線 水源地通 流量計ゼロ点調整実施(平成30年6月19日)

※65 苗穂幹線 東12 流量計ゼロ点調整実施(平成30年8月6日)

※66 白石藻岩通 月寒東 流量計ゼロ点調整実施(令和元年6月25日)

(単位:流量 m³/h、流速 m/s)

平成 29年度			平成 30年度			令和元年度		
月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速
7/7(金)	120	0.17	1/31(木)	260	0.37	9/10(火)	260	0.37
11/8(水)	60	0.04	3/17(日)	310	0.22	4/4(木)	320	0.23
9/1(金)	120	0.09	6/6(水)	130	0.09	10/18(金)	40	0.03
7/14(金)	850	0.61	2/24(日)	870	0.63	5/9(木)	900	0.65
7/13(木)	1,290	0.93	8/23(木)	1,280	0.92	8/27(火)	1,280	0.92
7/14(金)	1,210	0.87	1/20(日)	1,460	1.05	9/9(月)	1,300	0.94
						10/10(木)	990	0.35
7/13(木)	1,210	0.87	9/14(金)	1,150	0.83	10/2(水)	1,180	0.85
2/4(日)	1,230	0.44	7/12(木)	1,360	0.48	8/27(火)	1,370	0.48
7/14(金)	6,030	0.95	7/12(木)	5,840	0.92	8/27(火)	5,860	0.92
			3/7(木)	270	0.38	3/15(日)	290	0.41
5/29(月)	100	0.14	9/7(金)	100	0.14	10/25(金)	130	0.18
4/1(土)	0	0.00	12/30(日)	10	0.01	4/28(日)	20	0.03
7/7(金)	550	0.54	8/20(月)	520	0.51	5/27(月)	510	0.50
7/7(金)	460	0.65	6/5(火)	450	0.64	8/1(木)	450	0.64
5/7(日)	310	0.08	12/31(月)	290	0.07	6/5(水)	840	0.21
4/17(月)	40	0.01	2/18(月)	40	0.01	4/8(月)	50	0.01
7/7(金)	1,100	0.79	6/5(火)	1,080	0.78	11/13(水)	1,170	0.84
7/7(金)	2,070	0.51	9/7(金)	2,170	0.53	5/24(金)	2,080	0.51
7/7(金)	1,970	0.70	7/20(金)	1,910	0.68	5/27(月)	1,850	0.65
7/7(金)	5,020	0.97	8/20(月)	4,850	0.94	8/1(木)	4,730	0.92
7/7(金)	2,350	0.83	8/20(月)	2,300	0.81	7/10(水)	2,290	0.81
7/18(火)	200	0.28	9/6(木)	270	0.38	7/1(月)	300	0.42
5/3(水)	40	0.06	6/14(木)	50	0.07	4/1(月)	0	0.00
						2/2(日)	920	0.66
7/7(金)	2,980	1.05	8/20(月)	2,900	1.03	5/27(月)	2,790	0.99
7/14(金)	2,500	0.88	7/20(金)	2,390	0.85	8/1(木)	2,460	0.87
7/7(金)	1,030	0.74	9/7(金)	1,080	0.78	5/27(月)	950	0.69
						3/15(日)	1,120	0.81
7/7(金)	510	0.37	6/4(月)	490	0.35	5/27(月)	500	0.36
7/14(金)	2,140	0.76	8/23(木)	2,120	0.75	11/13(水)	2,160	0.76
10/26(木)	190	0.07	7/26(木)	200	0.07	6/6(木)	190	0.07
7/14(金)	790	1.12	8/20(月)	770	1.09	5/29(水)	730	1.03
7/7(金)	1,470	0.52	6/4(月)	1,420	0.50	8/1(木)	1,460	0.52
7/7(金)	920	0.66	7/20(金)	880	0.64	5/24(金)	860	0.62
6/30(金)	30	0.04	8/25(土)	30	0.04	5/12(日)	20	0.03
8/3(木)	120	0.17	1/26(土)	110	0.16	7/17(水)	340	0.48
7/13(木)	1,120	0.28	7/20(金)	1,090	0.27	8/1(木)	1,060	0.26
7/7(金)	640	0.46	6/15(金)	630	0.45	9/12(木)	700	0.51
7/11(火)	3,410	0.84	6/5(火)	3,440	0.85	8/7(水)	3,450	0.85
7/13(木)	710	0.51	7/25(水)	680	0.49	9/9(月)	690	0.50
7/13(木)	460	0.33	7/25(水)	400	0.29	8/2(金)	430	0.31
6/28(水)	10	0.01	9/19(水)	10	0.01	5/17(金)	10	0.01
7/11(火)	2,640	0.65	6/19(火)	2,750	0.68	2/2(日)	2,740	0.67
7/14(金)	1,370	0.48	9/7(金)	1,430	0.51	9/9(月)	1,360	0.48
7/14(金)	1,060	0.77	8/23(木)	1,080	0.78	9/2(月)	1,050	0.76
7/14(金)	600	0.85	5/8(火)	560	0.79	5/27(月)	570	0.81
6/30(金)	810	0.29	7/23(月)	830	0.29	12/31(火)	780	0.28
11/25(土)	320	0.11	4/4(水)	330	0.12	4/2(火)	330	0.12
7/14(金)	1,360	0.98	7/30(月)	1,410	1.02	9/9(月)	1,350	0.97
7/11(火)	3,320	0.64	9/6(木)	6,240	1.21	3/8(日)	3,380	0.66
7/7(金)	310	0.69	9/7(金)	320	0.71	12/31(火)	300	0.66

1-(3)-カ 札幌水道・浄水場別日配水量上位10傑経年一覧表

1-(3)-カ-(ア) 札幌水道

	項目	月 日 (曜日)	日配水量 (m ³)	天 気	平 均 気 温 (°C)	最 高 気 温 (°C)	日 照 時 間 (h)	降 水 量 (mm)
	順位							
27 年 度	1	8/5(水)	568,060	薄曇	27.9	34.5	6.5	-
	2	7/27(月)	564,190	晴	25.1	29.8	6.3	0.0
	3	7/12(日)	559,900	晴	24.8	31.3	11.3	-
	4	3/2(水)	559,720	薄曇	-3.3	0.4	4.2	1.5
	5	8/4(火)	556,690	薄曇	26.6	31.9	8.1	-
	6	3/14(月)	555,750	晴	2.1	7.5	6.4	1.0
	7	12/31(木)	554,860	薄曇	-1.6	1.6	3.5	0.0
	8	7/29(水)	554,320	薄曇	25.0	28.7	4.8	0.0
	9	7/14(火)	552,380	薄曇	25.5	30.9	6.4	1.0
	10	8/2(日)	548,700	晴	23.5	29.0	10.5	-
28 年 度	1	8/8(月)	557,810	晴	26.5	30.4	11.0	-
	2	4/5(火)	555,840	晴	8.5	15.0	10.5	1.5
	3	9/1(木)	555,820	晴	25.8	31.1	9.0	-
	4	12/31(土)	555,350	晴	-2.6	-0.4	2.3	2.0
	5	8/24(水)	553,740	晴	23.1	28.6	10.9	-
	6	8/2(火)	552,870	晴	25.1	29.3	9.2	12.0
	7	8/1(月)	552,790	薄曇	26.5	31.2	5.9	0.0
	8	5/22(日)	551,720	快晴	18.6	27.9	13.6	-
	9	8/29(月)	550,970	晴	25.8	31.9	11.6	-
	10	8/4(木)	550,870	薄曇	24.9	29.6	7.2	0.0
29 年 度	1	7/13(木)	580,670	快晴	26.8	33.1	13.3	-
	2	7/14(金)	572,250	快晴	27.7	34.9	13.8	-
	3	7/9(日)	570,220	晴	25.3	32.4	11.0	-
	4	7/10(月)	565,480	薄曇	26.4	33.2	5.0	0.0
	5	7/7(金)	562,560	快晴	25.3	33.2	14.1	-
	6	7/15(土)	561,920	晴	27.7	33.4	11.3	-
	7	7/6(木)	559,470	快晴	23.0	29.1	12.6	-
	8	7/12(水)	558,350	晴	24.2	28.3	7.1	0.0
	9	8/23(水)	557,790	晴	24.7	29.3	8.4	0.0
	10	12/31(日)	557,100	晴	-2.0	0.8	6.2	0.5
30 年 度	1	7/31(火)	572,750	晴	27.9	33.9	12.4	-
	2	7/30(月)	566,660	晴	27.1	31.8	11.9	-
	3	7/29(日)	565,550	晴	27.3	31.0	13.1	-
	4	7/26(木)	555,440	晴	24.6	30.4	9.7	-
	5	7/25(水)	555,230	快晴	24.0	29.7	13.1	-
	6	6/4(月)	553,730	快晴	22.0	30.7	13.4	-
	7	8/1(水)	552,220	薄曇	25.5	32.5	8.6	0.0
	8	6/6(水)	552,150	快晴	22.1	28.9	12.7	-
	9	9/8(土)	551,350	薄曇	21.3	24.9	4.3	0.0
	10	8/2(木)	551,230	快晴	24.5	29.6	12.3	-
元 年 度	1	7/30(火)	572,110	薄曇	29.8	33.5	5.4	0.0
	2	8/1(木)	569,620	晴	28.7	33.0	6.1	-
	3	7/31(水)	567,530	薄曇	28.9	32.4	2.6	-
	4	8/2(金)	567,230	晴	27.5	34.2	10.4	-
	5	7/28(日)	564,110	晴	24.6	29.9	12.4	-
	6	7/29(月)	562,220	薄曇	27.7	32.9	7.4	0.0
	7	8/6(火)	559,210	快晴	25.9	32.4	10.2	-
	8	8/5(月)	557,950	晴	25.5	32.0	10.8	-
	9	5/26(日)	555,100	快晴	23.8	32.0	12.7	-
	10	8/4(日)	554,820	晴	26.0	32.6	10.6	-

注:気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

1-(3)-カ-(イ) 藻岩浄水場

	項目	月 日 (曜日)	日配水量 (m ³)	天 気	平均 気温 (°C)	最高 気温 (°C)	日 照 時間 (h)	降 水 量 (mm)
	順位							
27 年 度	1	8/5(水)	92,480	薄曇	27.9	34.5	6.5	-
	2	11/12(木)	91,030	晴	5.3	9.1	4.7	2.0
	3	9/16(水)	90,730	快晴	18.4	24.0	10.3	0.0
	4	7/27(月)	90,530	晴	25.1	29.8	6.3	0.0
	5	8/4(火)	90,090	薄曇	26.6	31.9	8.1	-
	6	9/11(金)	89,930	薄曇	21.9	26.0	3.8	0.0
	7	9/17(木)	89,910	晴	18.8	23.1	11.3	-
	8	12/29(火)	89,840	晴	-4.6	-2.6	4.4	1.0
	9	9/14(月)	89,830	雨	15.7	21.6	6.2	6.5
	10	7/29(水)	89,690	薄曇	25.0	28.7	4.8	0.0
28 年 度	1	8/2(火)	94,390	晴	25.1	29.3	9.2	12.0
	2	8/1(月)	93,810	薄曇	26.5	31.2	5.9	0.0
	3	9/1(木)	93,760	晴	25.8	31.1	9.0	-
	4	8/4(木)	93,710	薄曇	24.9	29.6	7.2	0.0
		8/25(木)	93,710	晴	23.7	29.1	11.9	-
	6	8/8(月)	93,650	晴	26.5	30.4	11.0	-
	7	6/29(水)	93,210	晴	21.1	28.4	13.1	-
	8	8/29(月)	93,110	晴	25.8	31.9	11.6	-
	9	7/21(木)	93,100	薄曇	21.2	27.6	7.3	-
	10	8/3(水)	93,070	薄曇	25.0	30.0	3.3	0.0
29 年 度	1	7/14(金)	98,410	快晴	27.7	34.9	13.8	-
	2	7/13(木)	98,370	快晴	26.8	33.1	13.3	-
	3	7/10(月)	95,610	薄曇	26.4	33.2	5.0	0.0
	4	7/12(水)	95,190	晴	24.2	28.3	7.1	0.0
	5	7/7(金)	95,100	快晴	25.3	33.2	14.1	-
	6	7/15(土)	94,620	晴	27.7	33.4	11.3	-
	7	7/11(火)	94,090	曇雨	25.5	29.8	3.9	0.5
	8	8/23(水)	94,000	晴	24.7	29.3	8.4	0.0
	9	7/6(木)	93,460	快晴	23.0	29.1	12.6	-
	10	7/25(火)	93,310	薄曇	22.8	28.5	9.3	-
30 年 度	1	7/31(火)	97,950	晴	27.9	33.9	12.4	-
	2	7/30(月)	96,540	晴	27.1	31.8	11.9	-
	3	7/27(金)	96,290	快晴	24.8	31.9	12.5	-
	4	7/26(木)	95,930	晴	24.6	30.4	9.7	-
	5	8/3(金)	95,200	晴	23.1	28.7	9.8	0.0
	6	8/1(水)	95,180	薄曇	25.5	32.5	8.6	0.0
	7	7/20(金)	95,110	晴	25.1	29.3	11.2	-
	8	7/4(水)	94,890	曇	20.9	24.3	0.3	8.0
	9	7/25(水)	94,410	快晴	24.0	29.7	13.1	-
	10	7/6(金)	94,230	薄曇	14.7	19.3	8.2	-
元 年 度	1	8/2(金)	99,480	晴	27.5	34.2	10.4	-
	2	7/30(火)	98,890	薄曇	29.8	33.5	5.4	0.0
	3	8/1(木)	98,840	晴	28.7	33.0	6.1	-
	4	7/31(水)	97,370	薄曇	28.9	32.4	2.6	-
	5	7/29(月)	96,890	薄曇	27.7	32.9	7.4	0.0
	6	8/6(火)	96,520	快晴	25.9	32.4	10.2	-
	7	8/3(土)	96,290	快晴	25.8	30.2	12.3	-
	8	8/5(月)	95,990	晴	25.5	32.0	10.8	-
	9	8/7(水)	95,230	曇	25.3	30.4	2.6	-
	10	5/27(月)	94,080	快晴	24.8	34.2	13.3	-

1-(3)-カ-(ウ) 白川浄水場

	項目	月 日 (曜日)	日配水量 (m ³)	天 気	平 均 気 温 (°C)	最 高 気 温 (°C)	日 照 時 間 (h)	降 水 量 (mm)
	順位							
27 年 度	1	3/2(水)	452,360	薄曇	-3.3	0.4	4.2	1.5
	2	8/5(水)	452,170	薄曇	27.9	34.5	6.5	-
	3	7/12(日)	451,680	晴	24.8	31.3	11.3	-
	4	7/27(月)	450,560	晴	25.1	29.8	6.3	0.0
	5	3/14(月)	448,730	晴	2.1	7.5	6.4	1.0
	6	12/31(木)	446,990	薄曇	-1.6	1.6	3.5	0.0
	7	8/4(火)	443,270	薄曇	26.6	31.9	8.1	-
	8	7/14(火)	442,180	薄曇	25.5	30.9	6.4	1.0
	9	7/29(水)	442,050	薄曇	25.0	28.7	4.8	0.0
	10	9/2(水)	440,960	雨	19.6	21.9	0.0	85.0
28 年 度	1	4/5(火)	449,690	晴	8.5	15.0	10.5	1.5
	2	12/31(土)	447,880	晴	-2.6	-0.4	2.3	2.0
	3	8/8(月)	441,170	晴	26.5	30.4	11.0	-
	4	9/1(木)	439,360	晴	25.8	31.1	9.0	-
	5	5/22(日)	439,300	快晴	18.6	27.9	13.6	-
	6	8/24(水)	438,620	晴	23.1	28.6	10.9	-
	7	8/7(日)	436,580	快晴	25.9	31.7	13.3	-
	8	8/1(月)	436,350	薄曇	26.5	31.2	5.9	0.0
	9	8/2(火)	435,860	晴	25.1	29.3	9.2	12.0
	10	8/29(月)	435,640	晴	25.8	31.9	11.6	-
29 年 度	1	7/13(木)	459,280	快晴	26.8	33.1	13.3	-
	2	7/9(日)	455,150	晴	25.3	32.4	11.0	-
	3	7/14(金)	451,270	快晴	27.7	34.9	13.8	-
	4	12/31(日)	449,770	晴	-2.0	0.8	6.2	0.5
	5	7/10(月)	447,550	薄曇	26.4	33.2	5.0	0.0
	6	7/7(金)	445,700	快晴	25.3	33.2	14.1	-
	7	7/15(土)	444,620	晴	27.7	33.4	11.3	-
	8	7/6(木)	444,590	快晴	23.0	29.1	12.6	-
	9	8/23(水)	441,470	晴	24.7	29.3	8.4	0.0
	10	7/12(水)	441,320	晴	24.2	28.3	7.1	0.0
30 年 度	1	7/31(火)	451,380	晴	27.9	33.9	12.4	-
	2	7/29(日)	448,060	晴	27.3	31.0	13.1	-
	3	7/30(月)	446,270	晴	27.1	31.8	11.9	-
	4	9/8(土)	443,440	薄曇	21.3	24.9	4.3	0.0
	5	12/31(月)	442,930	雪	-1.2	0.5	0.1	3.5
	6	6/4(月)	440,330	快晴	22.0	30.7	13.4	-
	7	6/6(水)	438,010	快晴	22.1	28.9	12.7	-
	8	7/25(水)	437,840	快晴	24.0	29.7	13.1	-
	9	7/26(木)	437,040	晴	24.6	30.4	9.7	-
	10	8/20(月)	434,900	薄曇	22.3	27.9	7.7	-
元 年 度	1	7/30(火)	451,140	薄曇	29.8	33.5	5.4	0.0
	2	8/1(木)	449,060	晴	28.7	33.0	6.1	-
	3	7/31(水)	448,530	薄曇	28.9	32.4	2.6	-
	4	7/28(日)	447,930	晴	24.6	29.9	12.4	-
	5	8/2(金)	445,680	晴	27.5	34.2	10.4	-
	6	12/31(火)	444,250	曇雪	-1.1	8.1	3.8	3.5
	7	7/29(月)	443,460	薄曇	27.7	32.9	7.4	0.0
	8	5/26(日)	441,620	快晴	23.8	32.0	12.7	-
	9	8/6(火)	440,830	快晴	25.9	32.4	10.2	-
	10	8/4(日)	440,020	晴	26.0	32.6	10.6	-

注:気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

1-(3)-カ-(工) 西野浄水場

	項目	月 日 (曜日)	日配水量 (m ³)	天 気	平均 気温 (°C)	最高 気温 (°C)	日 照 時間 (h)	降 水 量 (mm)
	順位							
27 年 度	1	12/31(木)	14,310	薄曇	-1.6	1.6	3.5	0.0
	2	7/12(日)	13,430	晴	24.8	31.3	11.3	-
	3	7/30(木)	13,330	曇	25.4	29.9	3.5	0.0
	4	8/5(水)	13,290	薄曇	27.9	34.5	6.5	-
	5	7/27(月)	13,240	晴	25.1	29.8	6.3	0.0
	6	6/21(日)	13,190	晴	18.4	25.3	13.5	-
	7	8/9(日)	13,100	晴	24.0	27.8	10.6	-
	8	8/2(日)	13,050	晴	23.5	29.0	10.5	-
		8/4(火)	13,050	薄曇	26.6	31.9	8.1	-
	10	7/24(金)	13,030	薄曇	23.1	27.8	5.3	0.0
28 年 度	1	12/31(土)	13,900	晴	-2.6	-0.4	2.3	2.0
	2	5/22(日)	13,360	快晴	18.6	27.9	13.6	-
	3	8/18(木)	13,190	薄曇	24.5	29.3	6.8	-
	4	7/24(日)	13,160	快晴	20.6	26.5	13.5	-
	5	8/7(日)	13,090	快晴	25.9	31.7	13.3	-
	6	7/31(日)	13,050	薄曇	25.4	30.5	5.5	0.0
	7	8/8(月)	13,040	晴	26.5	30.4	11.0	-
	8	8/11(木)	13,030	快晴	23.4	29.0	11.1	-
	9	8/21(日)	13,000	曇雨	24.7	29.0	4.6	5.0
	10	8/29(月)	12,980	晴	25.8	31.9	11.6	-
29 年 度	1	12/31(日)	14,360	晴	-2.0	0.8	6.2	0.5
	2	7/13(木)	13,300	快晴	26.8	33.1	13.3	-
	3	2/4(日)	13,190	薄曇	-2.1	0.9	1.8	0.5
	4	7/9(日)	13,100	晴	25.3	32.4	11.0	-
	5	1/28(日)	13,090	曇	-3.9	-2.3	1.3	6.0
	6	12/30(土)	13,000	薄曇	-1.6	1.8	2.9	2.0
	7	1/21(日)	12,900	晴	-6.2	-1.2	2.2	1.0
	8	7/15(日)	12,790	晴	27.7	33.4	11.3	-
	9	8/20(日)	12,770	晴	21.5	26.6	11.5	-
	2/1(木)	12,770	晴	-5.5	-1.1	7.7	-	
30 年 度	1	12/31(月)	13,550	雪	-1.2	0.5	0.1	3.5
	2	7/25(水)	13,410	快晴	24.0	29.7	13.1	-
	3	7/29(日)	13,170	晴	27.3	31.0	13.1	-
	4	7/30(月)	12,890	晴	27.1	31.8	11.9	-
		7/31(火)	12,890	晴	27.9	33.9	12.4	-
	6	9/8(土)	12,880	薄曇	21.3	24.9	4.3	0.0
	7	8/3(金)	12,860	晴	23.1	28.7	9.8	0.0
	8	4/22(日)	12,680	曇	9.8	12.6	7.4	-
	9	6/4(月)	12,660	快晴	22.0	30.7	13.4	-
	10	7/26(木)	12,650	晴	24.6	30.4	9.7	-
元 年 度	1	12/31(火)	13,620	曇雪	-1.1	8.1	3.8	3.5
	2	5/26(日)	12,940	快晴	23.8	32.0	12.7	-
	3	5/19(日)	12,700	晴	18.8	26.4	13.4	-
	4	9/8(日)	12,570	晴	25.5	31.3	9.0	-
	5	5/27(月)	12,560	快晴	24.8	34.2	13.3	-
	6	8/4(日)	12,470	晴	26.0	32.6	10.6	-
	7	6/9(日)	12,440	薄曇	16.5	21.9	9.4	-
	8	6/2(日)	12,420	晴	18.9	23.9	9.9	0.0
		7/28(日)	12,420	晴	24.6	29.9	12.4	-
	10	12/30(月)	12,320	曇	1.5	7.4	1.6	1.0

注:気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

1-(3)-カ-(才) 宮町浄水場

	項目	月 日 (曜 日)	日配水量 (m ³)	天 気	平 均 気 温 (°C)	最 高 気 温 (°C)	日 照 時 間 (h)	降 水 量 (mm)
	順位							
27 年 度	1	4/8(水)	6,490	晴	2.2	5.8	9.2	0.0
	2	4/15(水)	6,220	雨	8.7	11.0	0.0	37.0
	3	5/27(水)	6,000	晴	14.4	21.7	11.8	0.0
	4	5/12(火)	5,920	曇	13.6	21.9	2.6	4.0
	5	3/28(月)	5,890	晴	5.7	8.2	10.0	0.0
	6	4/20(月)	5,620	曇雨	6.6	10.1	0.0	18.0
	7	5/8(金)	5,580	薄曇	12.4	20.2	5.2	0.0
	8	12/31(木)	5,100	薄曇	-1.6	1.6	3.5	0.0
	9	4/28(火)	5,040	薄曇	12.7	19.2	6.3	0.0
		5/26(火)	5,040	薄曇	13.9	21.2	7.3	0.0
28 年 度	1	4/6(水)	6,350	晴	9.0	13.2	10.6	0.0
	2	4/12(火)	5,690	晴	6.9	11.0	9.8	0.0
	3	4/27(水)	5,570	快晴	8.1	13.0	13.1	-
	4	12/31(土)	5,100	晴	-2.6	-0.4	2.3	2.0
	5	9/12(月)	4,750	晴	18.2	22.5	8.4	-
	6	8/24(水)	4,700	晴	23.1	28.6	10.9	-
	7	8/21(日)	4,680	曇雨	24.7	29.0	4.6	5.0
	8	5/22(日)	4,650	快晴	18.6	27.9	13.6	-
		9/11(日)	4,650	晴	18.3	21.9	8.2	3.5
	10	6/21(火)	4,620	晴	20.3	25.4	9.9	0.0
29 年 度	1	12/31(日)	5,090	晴	-2.0	0.8	6.2	0.5
	2	7/9(日)	4,760	晴	25.3	32.4	11.0	-
	3	6/18(日)	4,730	快晴	19.4	25.7	14.0	-
		7/13(木)	4,730	快晴	26.8	33.1	13.3	-
	5	2/18(日)	4,700	雪	-6.1	-4.1	2.5	5.0
	6	12/30(土)	4,690	薄曇	-1.6	1.8	2.9	2.0
	7	7/14(金)	4,650	快晴	27.7	34.9	13.8	-
	8	8/6(日)	4,640	晴	24.1	29.2	10.6	-
		8/27(日)	4,640	晴	22.0	26.0	9.2	-
		2/20(火)	4,640	曇雪	-4.9	-2.5	3.4	1.0
30 年 度	1	7/30(月)	5,530	晴	27.1	31.8	11.9	-
	2	7/31(火)	5,210	晴	27.9	33.9	12.4	-
	3	12/31(月)	5,130	雪	-1.2	0.5	0.1	3.5
	4	7/27(金)	5,030	快晴	24.8	31.9	12.5	-
	5	6/4(月)	4,990	快晴	22.0	30.7	13.4	-
	6	7/29(日)	4,980	晴	27.3	31.0	13.1	-
	7	8/6(月)	4,970	快晴	21.2	27.5	10.1	-
	8	6/3(日)	4,950	薄曇	19.6	23.5	6.4	0.0
	9	6/6(水)	4,910	快晴	22.1	28.9	12.7	-
	10	7/20(金)	4,900	晴	25.1	29.3	11.2	-
元 年 度	1	12/31(火)	5,160	曇雪	-1.1	8.1	3.8	3.5
	2	12/30(月)	4,790	曇	1.5	7.4	1.6	1.0
	3	7/30(火)	4,680	薄曇	29.8	33.5	5.4	0.0
	4	5/26(日)	4,670	快晴	23.8	32.0	12.7	-
		11/1(金)	4,670	薄曇	11.1	15.9	6.7	1.0
		12/29(日)	4,670	晴	-2.9	-0.3	5.3	-
	7	7/29(月)	4,620	薄曇	27.7	32.9	7.4	0.0
	8	8/4(日)	4,610	晴	26.0	32.6	10.6	-
	9	7/31(水)	4,590	薄曇	28.9	32.4	2.6	-
	10	8/2(金)	4,580	晴	27.5	34.2	10.4	-

注: 気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

1-(3)-カ-(力) 定山溪浄水場

	項目	月 日 (曜 日)	日配水量 (m ³)	天 気	平 均 気 温 (°C)	最 高 気 温 (°C)	日 照 時 間 (h)	降 水 量 (mm)
	順位							
27 年 度	1	8/9(日)	6,040	晴	24.0	27.8	10.6	-
	2	8/11(火)	5,910	曇雨	24.1	26.9	3.0	17.5
	3	8/14(金)	5,830	晴	24.0	28.7	10.3	-
	4	8/8(土)	5,820	快晴	23.1	26.7	11.6	-
	5	12/31(木)	5,800	薄曇	-1.6	1.6	3.5	0.0
	6	8/10(月)	5,680	曇	25.5	29.5	3.1	0.0
	7	2/15(月)	5,640	曇雪	-5.7	-0.9	2.1	2.5
	8	8/4(火)	5,580	薄曇	26.6	31.9	8.1	-
		8/12(水)	5,580	薄曇	23.6	27.8	4.7	0.0
	10	8/2(日)	5,570	晴	23.5	29.0	10.5	-
28 年 度	1	9/3(土)	6,630	薄曇	23.5	26.3	5.1	0.0
	2	7/31(日)	5,900	薄曇	25.4	30.5	5.5	0.0
	3	9/10(土)	5,870	曇雨	18.6	22.3	1.3	12.0
	4	7/30(土)	5,820	曇	24.6	28.5	1.9	-
	5	7/29(金)	5,800	曇雨	23.2	26.5	0.0	16.0
	6	9/4(日)	5,780	薄曇	22.8	26.3	4.1	-
	7	8/13(土)	5,680	快晴	24.2	30.1	12.9	-
		9/11(日)	5,680	晴	18.3	21.9	8.2	3.5
	9	8/12(金)	5,580	晴	24.1	30.0	10.0	-
	10	8/14(日)	5,560	晴	24.4	28.9	12.9	-
29 年 度	1	8/21(月)	5,630	晴	22.2	27.1	12.0	0.0
	2	7/9(日)	5,570	晴	25.3	32.4	11.0	-
		8/20(日)	5,570	晴	21.5	26.6	11.5	-
	4	8/14(月)	5,540	曇	20.9	23.8	3.5	0.0
	5	8/15(火)	5,530	薄曇	22.3	27.0	5.7	-
	6	7/16(日)	5,520	雨	23.7	27.3	2.5	32.0
	7	11/3(金)	5,500	曇	10.5	16.4	1.6	7.0
	8	12/31(日)	5,490	晴	-2.0	0.8	6.2	0.5
	9	8/12(土)	5,410	雨	18.4	21.1	0.0	27.5
	10	8/13(日)	5,390	曇	19.3	22.7	0.3	1.0
30 年 度	1	5/4(金)	5,950	薄曇	11.5	16.0	6.4	0.0
	2	8/17(金)	5,910	曇雨	16.0	19.9	3.5	7.0
	3	7/16(月)	5,810	曇	18.7	21.3	0.0	0.5
	4	5/5(土)	5,780	曇	9.3	12.6	0.9	0.0
	5	8/18(土)	5,760	晴	17.5	23.0	8.0	-
	6	7/15(日)	5,690	雨	20.3	22.9	0.3	6.5
	7	7/14(土)	5,630	薄曇	22.8	28.2	3.9	0.5
	8	7/8(日)	5,610	晴	18.6	24.2	9.9	-
	9	8/16(木)	5,570	雨	16.9	19.6	0.0	44.0
	10	9/23(日)	5,520	曇	18.5	22.0	7.3	0.0
元 年 度	1	10/21(月)	5,830	快晴	13.0	19.8	9.5	-
	2	10/12(土)	5,640	曇	15.2	17.2	0.2	-
	3	11/5(火)	5,510	薄曇	8.3	11.2	4.7	-
	4	10/13(日)	5,490	薄曇	11.3	13.9	2.1	-
	5	8/3(土)	5,430	快晴	25.8	30.2	12.3	-
	6	12/31(火)	5,390	曇雪	-1.1	8.1	3.8	3.5
	7	7/28(日)	5,380	晴	24.6	29.9	12.4	-
	8	8/15(木)	5,370	薄曇	23.9	27.1	6.8	0.0
8/16(金)		5,370	曇雨	25.2	26.9	0.0	16.5	
11/3(日)		5,370	晴	7.9	10.8	7.7	0.0	

注: 気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

1-(3)-キ 給水人口・配水量等経年統計表

区分 年度	行政区域内人口	給水区域内人口	給水人口	普及率(%)	給水件数 (件)	配水能力 (m^3 /日)
	(10月1日) A (人)	(10月1日) B (人)	(10月1日) C (人)	29年までC/A 30年～ C/B		
昭和12	204,628	-	91,680	44.8	18,365	35,800
13	201,561	-	109,090	54.1	19,463	35,800
14	200,010	-	110,870	55.4	19,612	35,800
15	206,103	-	115,676	56.1	19,847	35,800
16	224,729	-	118,651	52.8	20,099	35,800
17	225,457	-	119,116	52.8	20,301	35,800
18	226,695	-	119,696	52.8	20,386	35,800
19	225,842	-	109,339	48.4	20,415	35,800
20	220,139	-	100,325	45.6	19,418	35,800
21	227,223	-	105,464	46.4	19,508	35,800
22	259,602	-	112,686	43.4	20,315	35,800
23	269,136	-	122,695	45.6	20,344	35,800
24	281,754	-	136,155	48.3	21,271	35,800
25	313,850	-	141,884	45.2	22,094	35,800
26	324,466	-	145,354	44.8	23,095	35,800
27	334,462	-	149,939	44.8	23,998	35,800
28	354,891	-	156,670	44.1	26,717	35,800
29	370,951	-	168,729	45.5	29,127	35,800
30	426,620	398,838	180,436	45.2	31,543	35,800
31	444,582	411,671	192,689	46.8	33,944	35,800
32	462,908	424,017	211,403	49.9	36,782	35,800
33	478,389	439,627	226,665	51.6	39,385	35,800
34	497,133	452,987	243,042	53.7	43,636	84,750
35	523,839	471,278	261,056	55.4	48,699	84,750
36	620,987	539,955	297,258	55.1	58,672	86,800
37	656,173	570,867	328,146	57.5	65,647	86,800
38	705,037	622,836	358,449	57.6	72,639	90,400
39	750,315	663,451	381,497	57.5	80,061	104,400
40	794,908	707,589	413,819	58.5	88,320	108,600
41	830,153	742,056	455,850	61.4	100,997	171,020
42	898,025	803,987	517,198	64.3	113,348	171,020
43	935,902	858,591	589,526	68.7	131,005	172,300
44	973,832	898,675	632,542	70.4	145,611	215,400
45	1,010,123	929,373	685,441	73.8	161,349	225,800
46	1,051,928	983,561	746,707	75.9	181,887	303,200
47	1,099,102	1,035,000	805,000	77.8	209,021	304,200
48	1,152,377	1,084,700	871,200	80.3	237,777	339,200
49	1,201,498	1,124,000	951,000	84.6	270,707	339,200
50	1,240,613	1,170,000	1,021,000	87.3	296,065	481,600
51	1,275,548	1,251,000	1,088,700	87.0	322,153	481,600
52	1,305,692	1,281,900	1,144,100	89.3	346,211	481,600
53	1,333,713	1,310,300	1,190,900	90.9	368,501	484,400
54	1,367,124	1,345,600	1,237,600	92.0	391,565	587,200
55	1,401,757	1,381,600	1,284,300	93.0	416,353	587,200
56	1,432,394	1,411,400	1,326,100	94.0	437,717	587,200
57	1,463,076	1,443,000	1,369,400	94.9	454,398	590,200
58	1,493,367	1,474,400	1,411,700	95.7	470,268	685,200
59	1,519,764	1,503,100	1,449,300	96.4	487,043	685,200
60	1,542,979	1,522,900	1,478,800	97.1	501,195	685,200
61	1,566,871	1,547,700	1,510,100	97.6	513,812	685,200
62	1,593,205	1,574,900	1,540,200	97.8	525,151	685,200
63	1,618,861	1,604,400	1,572,400	98.0	536,880	785,200

配 水 量					有収水量 E (m ³)	有収率 (%) E/D	配水管延長 (m)	区 分 年度
1 人 1 日		1 日		年間配水量				
平均 (L)	最大 (L)	平均 (m ³)	最大 (m ³)	D (m ³)				
162	259	14,842	23,700	5,417,200	-	-	195,911	昭和12
151	225	16,485	24,500	6,016,900	-	-	195,911	13
164	265	18,170	29,400	6,650,200	-	-	195,911	14
185	302	21,381	34,900	7,804,000	-	-	222,417	15
229	441	27,220	52,300	9,935,400	-	-	222,417	16
210	268	25,070	31,900	9,150,600	-	-	222,417	17
215	290	25,761	34,700	9,428,500	-	-	222,417	18
258	411	28,253	44,900	10,312,300	-	-	222,417	19
366	515	36,757	51,700	13,416,200	-	-	222,417	20
409	469	43,165	49,500	15,755,400	-	-	222,417	21
377	473	42,448	53,300	15,536,000	-	-	222,417	22
351	404	43,060	49,600	15,717,000	-	-	224,970	23
318	386	43,236	52,600	15,781,000	-	-	237,236	24
311	374	44,185	53,100	16,127,500	-	-	251,449	25
308	365	44,741	53,000	16,375,300	-	-	264,629	26
302	366	45,296	54,900	16,533,200	-	-	274,357	27
285	336	44,721	52,700	16,323,200	-	-	291,862	28
272	304	45,883	51,300	16,747,200	-	-	303,050	29
254	282	45,826	50,800	16,772,200	-	-	306,111	30
241	261	46,347	50,200	16,916,600	10,867,850	64.2	308,452	31
222	250	47,026	52,900	17,164,600	11,582,505	67.5	310,886	32
196	260	44,400	58,900	16,206,170	12,857,571	79.3	323,400	33
192	247	46,545	60,100	17,035,300	13,667,925	80.2	342,096	34
204	261	53,282	68,200	19,448,000	14,632,009	75.2	359,261	35
222	280	66,112	83,124	24,131,015	17,064,199	70.7	416,885	36
230	275	75,479	90,146	27,549,953	18,981,173	68.9	448,451	37
245	299	87,904	107,181	32,173,026	21,593,715	67.1	479,224	38
249	295	94,881	112,586	34,631,722	24,276,913	70.1	517,705	39
244	298	101,050	123,251	36,883,415	26,460,013	71.7	553,331	40
248	302	112,872	137,850	41,198,403	29,608,155	71.9	680,100	41
254	305	131,234	157,943	48,031,715	34,652,603	72.1	733,938	42
252	309	148,562	182,206	54,225,126	39,183,556	72.3	827,976	43
256	294	161,923	186,057	59,101,844	43,001,894	72.8	871,354	44
259	307	177,774	210,106	64,887,422	47,526,726	73.2	920,350	45
262	325	195,431	242,680	71,527,630	52,472,539	73.4	1,022,996	46
281	344	226,210	276,840	82,566,750	60,736,135	73.6	1,214,618	47
290	342	252,396	297,710	92,124,380	68,910,931	74.8	1,448,424	48
298	352	283,009	334,280	103,298,140	78,535,397	76.0	1,666,573	49
301	356	307,464	363,250	112,531,770	86,536,931	76.9	1,830,634	50
302	380	328,566	413,980	119,926,460	93,092,857	77.6	1,996,572	51
301	362	344,712	413,980	125,819,950	98,517,030	78.3	2,161,894	52
309	384	367,477	457,360	134,129,230	105,924,787	79.0	2,373,407	53
306	346	378,753	428,260	138,623,700	110,898,960	80.0	2,573,580	54
307	350	394,533	449,120	144,004,400	116,752,530	81.1	2,784,119	55
307	371	407,084	491,360	148,585,600	121,383,690	81.7	2,989,808	56
307	363	420,834	497,480	153,604,560	125,950,983	82.0	3,211,541	57
307	369	432,829	521,030	158,415,270	130,471,748	82.4	3,417,444	58
313	389	453,965	563,760	165,697,220	137,609,728	83.0	3,604,019	59
313	379	462,128	560,450	168,676,640	140,540,073	83.3	3,763,873	60
311	380	470,258	574,220	171,644,040	143,513,393	83.6	3,882,913	61
309	344	476,270	529,690	174,314,830	146,116,158	83.8	4,030,382	62
311	362	489,439	569,660	178,645,220	150,286,479	84.1	4,168,890	63

区分 年度	行政区域内人口	給水区域内人口	給水人口	普及率(%)	給水件数 (件)	配水能力 (m^3 /日)
	(10月1日) A (人)	(10月1日) B (人)	(10月1日) C (人)	29年までC/A 30年～ C/B		
平成 元	1,645,095	1,632,500	1,603,000	98.2	549,835	785,200
2	1,671,742	1,656,800	1,630,300	98.4	563,102	785,200
3	1,694,988	1,683,200	1,658,800	98.6	570,115	785,200
4	1,714,488	1,705,630	1,684,380	98.8	577,468	785,200
5	1,728,466	1,723,810	1,705,920	99.0	586,523	785,200
6	1,740,534	1,737,110	1,722,360	99.2	597,472	785,200
7	1,756,968	1,749,090	1,737,810	99.4	606,959	785,200
8	1,774,540	1,766,690	1,759,140	99.6	615,552	785,200
9	1,791,211	1,783,894	1,779,494	99.8	623,234	835,200
10	1,803,546	1,796,085	1,792,171	99.8	630,518	835,200
11	1,812,029	1,804,429	1,800,596	99.8	639,185	835,200
12	1,822,300	1,815,308	1,811,598	99.8	649,498	835,200
13	1,834,684	1,827,895	1,824,120	99.8	662,101	835,200
14	1,848,276	1,840,399	1,836,629	99.8	676,695	835,200
15	1,862,361	1,853,399	1,849,667	99.8	693,973	835,200
16	1,872,703	1,862,653	1,859,253	99.8	711,816	835,200
17	1,880,875	1,875,239	1,872,050	99.8	731,109	835,200
18	1,888,687	1,883,071	1,879,942	99.8	749,515	835,200
19	1,894,344	1,888,728	1,885,703	99.8	766,701	835,200
20	1,898,473	1,892,857	1,889,918	99.8	781,324	835,200
21	1,904,278	1,898,662	1,895,814	99.8	789,618	835,200
22	1,914,434	1,908,818	1,906,190	99.9	796,815	835,200
23	1,921,935	1,916,319	1,913,949	99.9	804,350	835,200
24	1,928,776	1,923,160	1,920,858	99.9	812,101	835,200
25	1,936,189	1,930,573	1,928,460	99.9	820,515	835,200
26	1,942,648	1,937,032	1,935,050	99.9	829,890	835,200
27	1,953,784	1,948,168	1,946,171	99.9	838,991	835,200
28	1,958,405	1,952,789	1,950,852	99.9	848,827	835,200
29	1,962,918	1,957,302	1,955,465	99.9	858,766	835,200
30	1,965,940	1,960,324	1,958,665	99.9	868,986	835,200
令和 元	1,970,052	1,964,436	1,962,819	99.9	877,696	835,200

配 水 量					有収水量 E (m ³)	有収率 (%) E/D	配水管延長 (m)	区 分 年度
1 人 1 日		1 日		年間配水量				
平均 (L)	最大 (L)	平均 (m ³)	最大 (m ³)	D (m ³)				
317	377	508,319	604,310	185,536,560	157,569,574	84.9	4,313,559	平成 元
321	379	523,429	617,960	191,051,600	164,736,536	86.2	4,447,789	2
318	367	526,958	608,660	192,866,600	167,125,215	86.7	4,556,345	3
316	364	531,526	612,770	194,006,830	169,306,035	87.3	4,658,736	4
312	360	531,847	613,750	194,124,130	170,709,673	87.9	4,772,295	5
317	385	545,893	663,570	199,250,810	176,851,155	88.8	4,887,375	6
309	375	537,166	651,330	196,602,670	175,405,171	89.2	5,017,017	7
309	358	544,036	630,300	198,572,980	177,706,439	89.5	5,137,393	8
308	366	547,273	651,430	199,754,750	180,178,328	90.2	5,221,663	9
302	361	541,380	647,300	197,603,650	179,466,086	90.8	5,295,751	10
301	370	542,510	665,920	198,558,710	180,955,027	91.1	5,359,475	11
299	364	541,541	660,170	197,662,580	180,714,196	91.4	5,417,573	12
294	324	536,905	591,560	195,970,170	179,291,920	91.5	5,478,423	13
292	327	536,728	600,600	195,905,690	179,480,853	91.6	5,538,687	14
290	324	536,416	599,030	196,328,350	179,745,041	91.6	5,590,433	15
293	356	545,053	662,740	198,944,460	182,209,882	91.6	5,635,910	16
292	341	546,925	638,420	199,627,580	181,516,089	90.9	5,680,430	17
289	355	543,047	667,380	198,212,200	181,643,877	91.6	5,721,268	18
284	325	536,318	612,340	196,292,270	181,068,196	92.2	5,755,863	19
277	324	523,613	611,460	191,118,640	176,618,307	92.4	5,793,676	20
277	313	525,782	593,170	191,910,520	177,571,066	92.5	5,821,820	21
280	314	533,395	598,180	194,689,050	180,085,849	92.5	5,835,101	22
274	308	525,027	589,410	192,159,990	178,282,922	92.8	5,851,527	23
274	310	525,519	595,010	191,814,350	178,239,705	92.9	5,882,040	24
268	300	516,929	578,270	188,679,220	175,537,895	93.0	5,910,358	25
266	289	514,450	559,990	187,774,430	174,573,442	93.0	5,934,160	26
266	292	517,826	568,060	189,524,360	176,177,680	93.0	5,959,903	27
267	286	520,135	557,810	189,849,330	177,141,819	93.3	5,983,507	28
267	297	522,542	580,670	190,727,970	177,576,867	93.1	6,007,915	29
266	292	521,234	572,750	190,250,300	176,682,356	92.9	6,026,640	30
267	291	523,599	572,110	191,113,710	177,564,967	92.9	6,043,271	令和 元

1-(4) 動力使用状況

1-(4)-ア 札幌水道動力使用状況

(単位: kWh)

項目 年月	各浄水場						ポンプ場計		合計	
	浄水処理に係るもの		取水・導水に係るもの		合計		使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当				
平成31年 4月	633,037	0.041	481,191	0.031	1,114,228	0.072	907,055	0.058	2,021,283	0.130
令和元年 5月	603,309	0.037	517,237	0.032	1,120,546	0.069	883,918	0.055	2,004,464	0.124
6月	589,626	0.037	501,965	0.032	1,091,591	0.069	855,571	0.054	1,947,162	0.124
7月	643,489	0.039	471,435	0.028	1,114,924	0.067	934,627	0.056	2,049,551	0.124
8月	652,011	0.040	409,742	0.025	1,061,753	0.065	975,182	0.059	2,036,935	0.124
9月	596,550	0.038	381,867	0.024	978,417	0.062	920,072	0.059	1,898,489	0.121
10月	619,156	0.039	386,636	0.024	1,005,792	0.063	947,066	0.059	1,952,858	0.122
11月	661,107	0.043	361,203	0.023	1,022,310	0.066	981,581	0.063	2,003,891	0.129
12月	721,143	0.044	386,532	0.024	1,107,675	0.068	1,069,539	0.066	2,177,214	0.134
令和2年 1月	726,927	0.046	379,633	0.024	1,106,560	0.070	1,056,107	0.067	2,162,667	0.136
2月	673,135	0.044	357,319	0.023	1,030,454	0.068	1,001,811	0.066	2,032,265	0.134
3月	688,564	0.043	370,338	0.023	1,058,902	0.066	1,056,665	0.066	2,115,567	0.131
合計	7,808,054		5,005,098		12,813,152		11,589,194		24,402,346	
月平均	650,671	0.041	417,092	0.026	1,067,763	0.067	965,766	0.061	2,033,529	0.128
日平均	21,333		13,675		35,009		31,664		66,673	

備考 1. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)

2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

1-(4)-イ 浄水場別動力使用状況

1-(4)-イ-(ア) 藻岩浄水場

(単位: kWh)

項目 年月	藻岩浄水場								
	浄水場構内		取水・導水に係るもの				合計		
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量				取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
藻岩取水場			山鼻取水場	その他	小計				
平成31年 4月	182,703	0.070	0	5,222	367	5,589	0.002	188,292	0.072
令和元年 5月	169,049	0.062	0	15,104	342	15,446	0.005	184,495	0.067
6月	158,699	0.059	0	19,660	323	19,983	0.007	178,682	0.066
7月	178,126	0.063	0	36,136	384	36,520	0.012	214,646	0.075
8月	179,972	0.064	0	31,793	413	32,206	0.011	212,178	0.075
9月	160,021	0.060	0	19,015	399	19,414	0.007	179,435	0.067
10月	163,582	0.060	0	10,925	352	11,277	0.004	174,859	0.064
11月	158,439	0.061	535	6,391	313	7,239	0.004	165,678	0.064
12月	169,659	0.062	1,502	16,370	368	18,240	0.006	187,899	0.068
令和2年 1月	172,720	0.065	1,495	10,834	315	12,644	0.005	185,364	0.070
2月	160,707	0.063	1,367	12,371	291	14,029	0.005	174,736	0.068
3月	168,447	0.065	1,415	7,198	273	8,886	0.003	177,333	0.068
合計	2,022,124		6,314	191,019	4,140	201,473		2,223,597	
月平均	168,510	0.063	526	15,918	345	16,789	0.006	185,300	0.069
日平均	5,525		17	522	11	550		6,075	

備考 1. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)

2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

3. その他: 博善社前(電灯、動力)、河川放流施設(電灯、動力)

1-(4)-イ-(イ) 白川浄水場

(単位：kWh)

項目 年月	白川浄水場									
	浄水場構内		取水・導水に係るもの					合計		
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量			取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当		
			導水ポンプ	簾舞注水に 係るもの	小計					
平成31年 4月	376,896	0.031	303,930	6,770	310,700	0.025	687,596	0.056		
令和元年 5月	355,606	0.028	312,670	3,818	316,488	0.024	672,094	0.053		
6月	356,048	0.029	301,080	3,203	304,283	0.024	660,331	0.053		
7月	387,218	0.030	310,330	3,529	313,859	0.024	701,077	0.054		
8月	397,502	0.031	310,570	3,620	314,190	0.024	711,692	0.055		
9月	373,554	0.030	300,760	3,226	303,986	0.024	677,540	0.055		
10月	382,072	0.030	311,760	4,199	315,959	0.024	698,031	0.055		
11月	408,764	0.033	303,790	5,902	309,692	0.023	718,456	0.059		
12月	441,670	0.034	314,880	7,042	321,922	0.024	763,592	0.059		
令和2年 1月	442,206	0.035	313,090	6,411	319,501	0.024	761,707	0.061		
2月	414,102	0.034	292,920	6,216	299,136	0.024	713,238	0.059		
3月	434,624	0.034	313,200	6,370	319,570	0.024	754,194	0.059		
合計	4,770,262		3,688,980	60,306	3,749,286		8,519,548			
月平均	397,522	0.032	307,415	5,026	312,441	0.024	709,962	0.056		
日平均	13,034		10,079	165	10,244		23,277			

備考 1. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)

2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

1-(4)-イ-(ウ) 西野浄水場・宮町浄水場

(単位：kWh)

項目 年月	西野浄水場						宮町浄水場					
	浄水場構内		取水・導水に係るもの		合計		浄水場構内		取水・導水に係るもの		合計	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	18,001	0.052	109,517	0.529	127,518	0.368	16,587	0.129	15,251	0.117	31,838	0.247
令和元年 5月	18,596	0.051	132,100	0.520	150,696	0.412	14,568	0.108	15,634	0.115	30,202	0.223
6月	19,252	0.055	128,105	0.515	147,357	0.421	13,833	0.108	15,121	0.117	28,954	0.225
7月	18,109	0.050	67,660	0.534	85,769	0.238	16,162	0.120	15,394	0.118	31,556	0.234
8月	13,680	0.038	5,434	30.189	19,114	0.053	15,341	0.114	16,781	0.129	32,122	0.239
9月	10,228	0.029	4,413	-	14,641	0.042	14,996	0.117	15,105	0.117	30,101	0.236
10月	7,936	0.022	3,602	-	11,538	0.032	14,502	0.112	15,198	0.119	29,700	0.229
11月	10,902	0.032	3,538	-	14,440	0.042	11,353	0.087	1,515	-	12,868	0.099
12月	14,270	0.040	4,497	-	18,767	0.053	14,291	0.104	1,636	-	15,927	0.115
令和2年 1月	15,559	0.045	4,734	-	20,293	0.058	15,408	0.114	1,554	-	16,962	0.126
2月	15,231	0.046	4,621	-	19,852	0.060	14,522	0.114	1,522	-	16,044	0.125
3月	14,807	0.041	4,410	-	19,217	0.054	15,044	0.111	1,588	-	16,632	0.123
合計	176,571		472,631		649,202		176,607		116,299		292,906	
月平均	14,714	0.042	39,386	0.565	54,100	0.154	14,717	0.111	9,692	0.139	24,409	0.185
日平均	482		1,291		1,774		483		318		800	

備考 1. 西野、宮町浄水場における“取水導水に係るもの”とは、取水場の動力。

2. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)

3. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

1-(4)-イ-(エ) 定山溪浄水場

(単位: kWh)

項目 年月	定山溪浄水場					
	浄水場構内		取水・導水に係るもの		合計	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	取水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	38,850	0.304	40,134	0.286	78,984	0.617
令和元年 5月	45,490	0.339	37,569	0.263	83,059	0.619
6月	41,794	0.322	34,473	0.250	76,267	0.587
7月	43,874	0.308	38,002	0.251	81,876	0.575
8月	45,516	0.296	41,131	0.251	86,647	0.563
9月	37,751	0.263	38,949	0.257	76,700	0.534
10月	51,064	0.335	40,600	0.252	91,664	0.602
11月	71,649	0.513	39,219	0.267	110,868	0.794
12月	81,253	0.587	40,237	0.273	121,490	0.878
令和2年 1月	81,034	0.561	41,200	0.269	122,234	0.846
2月	68,573	0.524	38,011	0.272	106,584	0.814
3月	55,642	0.449	35,884	0.270	91,526	0.739
合計	662,490		465,409		1,127,899	
月平均	55,208	0.399	38,784	0.263	93,992	0.679
日平均	1,810		1,272		3,082	

備考 1. 定山溪浄水場における“取水導水に係るもの”とは、取水場の動力。

2. 月平均:合計/12、日平均:合計/366

3. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

1-(4)-ウ 藻岩浄水場水力発電及び配水センター太陽光発電稼働状況

(単位: kWh)

項目 年月	藻岩浄水場						配水センター	
	水力発電			売電 発電量 (%)	買電量	買電 総使用量 (%)	太陽光 発電量	
	発電量	売電量	消費量					
平成31年 4月	286,410	99,050	187,360	34.6	2,088	1.1	1,525	
令和元年 5月	295,560	122,206	173,354	41.3	912	0.5	1,618	
6月	287,690	124,258	163,432	43.2	1,032	0.6	1,287	
7月	297,190	115,282	181,908	38.8	2,496	1.4	1,339	
8月	296,650	113,306	183,344	38.2	3,144	1.7	1,206	
9月	286,810	122,762	164,048	42.8	1,224	0.7	1,360	
10月	294,170	126,410	167,760	43.0	744	0.4	1,118	
11月	187,330	78,425	108,905	41.9	54,072	33.2	860	
12月	292,310	118,788	173,522	40.6	3,648	2.1	631	
令和2年 1月	290,590	114,485	176,105	39.4	2,760	1.5	723	
2月	277,870	111,425	166,445	40.1	487	0.3	794	
3月	290,530	116,086	174,444	40.0	905	0.5	1,401	
合計	3,383,110	1,362,483	2,020,627		73,512		13,862	
月平均	281,926	113,540	168,386	40.3	6,126	3.5	1,155	
日平均	9,243	3,723	5,521		201		38	

備考 1. 藻岩浄水場電力使用量=買電量+水力発電消費量

2. 月平均:合計/12、日平均:合計/366

1-(4)-エ ポンプ場別動力使用状況

(単位：kWh)

項目 年月	藻 岩		伏 見		伏見高台		旭ヶ丘	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	6,745	0.465	1,074	0.411	507	10.140	34,190	0.371
令和元年 5月	5,217	0.338	881	0.314	340	5.667	33,792	0.346
6月	5,765	0.394	942	0.345	332	5.533	32,560	0.348
7月	6,278	0.405	1,087	0.381	357	5.950	35,057	0.352
8月	6,516	0.433	1,011	0.359	341	5.683	34,885	0.366
9月	5,251	0.358	886	0.311	351	5.850	32,568	0.363
10月	4,922	0.402	1,035	0.376	440	8.800	33,906	0.367
11月	4,538	0.499	1,139	0.441	648	16.200	30,472	0.368
12月	7,511	0.501	1,671	0.617	986	24.650	30,510	0.370
令和2年 1月	6,145	0.473	1,458	0.536	887	44.350	31,704	0.394
2月	6,225	0.447	1,277	0.464	808	26.933	30,150	0.393
3月	6,902	0.461	1,253	0.437	716	23.867	31,773	0.389
計	72,015		13,714		6,713		391,567	
平均	6,001	0.428	1,143	0.414	559	12.004	32,631	0.367

(単位：kWh)

項目 年月	界 川		円 山 西 町		円山西町高台			
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当		
平成31年 4月	8,472	2.769	5,325	0.248	5,517	0.327		
令和元年 5月	6,922	2.098	4,408	0.200	4,376	0.254		
6月	7,412	2.353	4,528	0.215	4,593	0.283		
7月	8,039	2.414	4,961	0.237	4,972	0.301		
8月	7,579	2.236	4,740	0.228	4,688	0.288		
9月	7,074	2.342	4,452	0.225	4,373	0.280		
10月	8,120	2.725	5,182	0.251	5,239	0.320		
11月	7,988	2.708	4,829	0.235	5,238	0.319		
12月	10,649	3.402	6,609	0.306	6,736	0.388		
令和2年 1月	9,610	3.070	5,800	0.266	6,127	0.347		
2月	8,355	2.852	5,349	0.253	5,672	0.332		
3月	7,883	2.471	5,105	0.225	5,417	0.299		
計	98,103		61,288		62,948			
平均	8,175	2.611	5,107	0.240	5,246	0.311		

(単位：kWh)

項目 年月	宮の森		大倉山		盤溪		白川総合	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ² 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	57,292	0.800	16,391	0.691	3,395	4.588	70,890	0.384
令和元年 5月	60,927	0.784	16,540	0.648	2,897	3.762	74,950	0.392
6月	59,317	0.793	16,476	0.648	2,836	3.781	74,350	0.405
7月	59,149	0.757	14,422	0.663	3,251	4.222	78,480	0.403
8月	58,091	0.751	13,605	0.670	2,954	3.739	78,360	0.402
9月	55,679	0.753	13,191	0.664	2,850	3.851	73,010	0.403
10月	56,087	0.742	12,915	0.657	3,211	4.281	74,690	0.405
11月	52,351	0.763	12,821	0.681	2,717	3.774	70,740	0.391
12月	53,680	0.757	12,557	0.754	3,395	4.588	75,460	0.380
令和2年 1月	54,492	0.759	12,821	0.760	2,802	3.786	73,250	0.388
2月	52,091	0.760	11,954	0.728	2,707	3.923	69,300	0.389
3月	55,723	0.753	12,014	0.690	2,909	3.985	73,690	0.388
計	674,879		165,707		35,924		887,170	
平均	56,240	0.764	13,809	0.683	2,994	4.023	73,931	0.394

(単位：kWh)

項目 年月	藤野高台		オカバルシ		南沢第1		南沢第2	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	10,015	0.510	1,035	1.163	38,392	0.271	13,575	0.259
令和元年 5月	9,006	0.430	790	0.888	36,554	0.250	13,017	0.240
6月	8,415	0.432	850	1.024	35,126	0.248	12,047	0.239
7月	8,860	0.432	949	1.043	33,784	0.230	11,671	0.219
8月	8,913	0.431	964	0.984	33,264	0.231	11,488	0.219
9月	8,402	0.431	819	1.011	33,000	0.237	11,408	0.222
10月	8,536	0.431	829	1.049	32,333	0.229	11,414	0.219
11月	9,308	0.494	664	0.922	33,229	0.246	12,109	0.236
12月	11,615	0.580	771	1.117	37,718	0.261	13,966	0.249
令和2年 1月	11,937	0.573	662	0.959	38,235	0.265	14,057	0.253
2月	11,136	0.571	712	1.079	36,276	0.263	13,228	0.251
3月	11,494	0.551	720	1.000	38,424	0.262	13,532	0.250
計	117,637		9,765		426,335		151,512	
平均	9,803	0.489	814	1.019	35,528	0.249	12,626	0.238

(単位：kWh)

項目 年月	北ノ沢第1		北ノ沢第2		藻岩下第1		藻岩下第2	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	45,551	0.429	33,061	0.606	3,444	0.776	700	0.476
令和元年 5月	47,103	0.428	31,355	0.552	2,893	0.622	596	0.380
6月	45,135	0.429	29,823	0.553	3,864	0.733	1,006	0.423
7月	47,419	0.430	31,190	0.553	4,968	0.662	1,414	0.307
8月	46,876	0.428	30,734	0.558	3,884	0.638	973	0.345
9月	44,218	0.427	29,298	0.553	3,395	0.693	687	0.443
10月	45,002	0.431	31,091	0.560	3,320	0.712	727	0.457
11月	43,381	0.428	31,366	0.593	3,124	0.658	615	0.410
12月	46,605	0.431	35,976	0.637	4,176	0.766	709	0.550
令和2年 1月	46,149	0.432	36,378	0.649	3,709	0.638	670	0.404
2月	43,616	0.432	34,260	0.647	3,768	0.688	655	0.431
3月	46,745	0.430	36,309	0.639	3,846	0.693	623	0.465
計	547,800		390,841		44,391		9,375	
平均	45,650	0.429	32,570	0.591	3,699	0.687	781	0.402

(単位：kWh)

項目 年月	真駒内南町		常盤公園		芸術の森		滝野	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	111,373	0.456	15,949	0.294	1,254	0.312	6,454	2.233
令和元年 5月	99,950	0.428	16,291	0.287	784	0.206	5,298	1.766
6月	95,722	0.409	14,781	0.277	805	0.225	5,454	2.199
7月	100,646	0.407	15,576	0.278	869	0.234	5,825	2.544
8月	102,854	0.418	15,519	0.280	879	0.242	6,015	2.734
9月	93,972	0.405	14,664	0.279	782	0.229	5,448	2.645
10月	100,060	0.422	14,978	0.279	889	0.248	6,211	2.862
11月	113,425	0.429	14,799	0.278	1,820	0.542	5,292	2.028
12月	125,925	0.436	16,360	0.283	2,500	0.733	6,238	2.189
令和2年 1月	123,429	0.438	16,335	0.285	2,335	0.695	5,680	1.972
2月	116,330	0.435	15,389	0.283	2,057	0.674	5,502	2.038
3月	122,194	0.433	16,694	0.283	1,831	0.523	5,684	1.927
計	1,305,880		187,335		16,805		69,101	
平均	108,823	0.426	15,611	0.282	1,400	0.396	5,758	2.223

(単位：kWh)

項目 年月	常盤二区		柏丘		西岡		西岡高台	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	962	1.046	10,247	0.456	11,349	0.263	73,795	0.267
令和元年 5月	762	0.740	9,254	0.393	10,825	0.232	76,943	0.263
6月	507	0.831	8,481	0.379	10,482	0.239	74,471	0.263
7月	754	0.898	8,985	0.383	6,921	0.307	77,778	0.263
8月	773	0.920	9,205	0.384	5,450	0.368	78,523	0.263
9月	698	0.841	8,352	0.378	4,975	0.400	75,527	0.261
10月	787	0.972	8,479	0.378	4,753	0.353	72,541	0.260
11月	683	0.865	1,404	0.431	5,909	0.474	72,569	0.270
12月	798	0.985	-	-	6,812	0.489	78,338	0.277
令和2年 1月	739	0.901	-	-	6,790	0.512	77,101	0.278
2月	710	0.922	-	-	6,365	0.510	73,934	0.278
3月	715	0.883	-	-	7,202	0.542	77,813	0.274
計	8,888		64,407		87,833		909,333	
平均	741	0.899	8,051	0.393	7,319	0.334	75,778	0.267

(単位：kWh)

項目 年月	清田		平岡		真栄		西部	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	40,667	0.324	54,982	0.231	62,823	0.326	5,732	0.460
令和元年 5月	41,751	0.314	56,491	0.224	65,909	0.326	4,969	0.376
6月	40,102	0.313	54,281	0.224	63,413	0.327	5,391	0.429
7月	41,073	0.311	56,973	0.224	65,773	0.324	5,753	0.435
8月	41,131	0.315	57,309	0.224	66,169	0.325	5,692	0.416
9月	38,777	0.310	54,727	0.224	63,367	0.327	5,121	0.395
10月	40,193	0.314	55,972	0.224	63,880	0.325	5,374	0.419
11月	39,597	0.320	54,971	0.230	61,711	0.327	4,868	0.392
12月	42,366	0.329	59,030	0.235	65,403	0.328	6,166	0.470
令和2年 1月	43,494	0.337	59,017	0.237	63,737	0.328	5,374	0.415
2月	41,153	0.334	56,122	0.237	60,800	0.329	5,027	0.406
3月	42,760	0.331	59,593	0.237	64,421	0.325	5,442	0.405
計	493,064		679,468		767,406		64,909	
平均	41,089	0.320	56,622	0.229	63,951	0.326	5,409	0.417

(単位：kWh)

項目 年月	曙		西町南		手稲本町		西野	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	33,944	0.460	64,258	0.427	6,874	0.779	37,600	0.277
令和元年 5月	34,049	0.443	51,068	0.411	5,596	0.642	40,360	0.276
6月	32,869	0.440	48,164	0.415	5,721	0.692	38,220	0.274
7月	37,336	0.447	95,186	0.396	6,478	0.732	40,260	0.275
8月	37,270	0.440	140,581	0.389	5,850	0.688	40,040	0.276
9月	33,299	0.442	135,825	0.389	5,673	0.688	37,730	0.274
10月	35,401	0.442	140,082	0.392	6,468	0.767	39,190	0.280
11月	87,061	0.440	134,465	0.395	5,846	0.724	36,240	0.271
12月	92,363	0.442	141,803	0.403	7,571	0.880	38,220	0.272
令和2年 1月	91,366	0.449	142,531	0.408	6,387	0.750	38,710	0.279
2月	87,150	0.450	136,232	0.409	6,173	0.777	36,900	0.280
3月	92,527	0.450	145,094	0.405	6,581	0.783	38,650	0.270
計	694,635		1,375,289		75,218		462,120	
平均	57,886	0.445	114,607	0.400	6,268	0.741	38,510	0.275

(単位：kWh)

項目 年月	平和		平和高台		福井		定山溪	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
平成31年 4月	9,300	0.255	105	1.750	249	0.293	526	0.478
令和元年 5月	8,035	0.205	67	1.675	189	0.242	590	0.513
6月	8,790	0.232	68	2.267	118	0.211	474	0.451
7月	9,310	0.237	67	1.675	121	0.448	615	0.480
8月	9,142	0.226	56	0.933	86	0.331	691	0.487
9月	8,039	0.213	56	2.800	77	0.321	498	0.449
10月	9,882	0.258	53	5.300	608	2.432	547	0.493
11月	10,064	0.274	51	5.100	1,306	5.023	518	0.489
12月	13,914	0.364	50	5.000	1,725	6.635	571	0.560
令和2年 1月	12,388	0.329	56	5.600	1,482	6.175	486	0.430
2月	10,918	0.310	55	5.500	1,273	5.092	454	0.450
3月	11,072	0.297	65	6.500	919	3.535	473	0.459
計	120,854		749		8,153		6,443	
平均	10,071	0.266	62	2.418	679	1.819	537	0.478

(単位：kWh)

項目 年月	平和高台		使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
	使用量	配水量 1m ³ 当						
平成31年 4月	3,041	1.653						
令和元年 5月	2,173	1.333						
6月	1,880	1.528						
7月	2,020	1.656						
8月	2,081	1.720						
9月	1,553	1.508						
10月	1,719	2.046						
11月	1,705	1.776						
12月	2,086	2.006						
令和2年 1月	1,777	1.742						
2月	1,728	1.763						
3月	1,857	1.769						
計	23,620							
平均	1,968	1.681						

1-(5) 薬品使用状況

1-(5)-ア 札幌水道薬品使用状況

項目 年月	ポリ塩化アルミニウム		消石灰	
	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³
平成31年 4月	423,069	26.6	30,115	1.9
令和元年 5月	501,625	30.2	44,696	2.8
6月	329,381	20.4	21,476	1.4
7月	448,610	26.3	21,639	1.3
8月	600,490	35.6	38,240	2.3
9月	473,376	29.4	20,980	1.3
10月	560,836	34.0	26,981	1.7
11月	398,618	25.0	18,820	1.2
12月	343,255	20.6	21,534	1.3
令和2年 1月	287,931	17.6	13,363	0.8
2月	286,911	18.4	18,703	1.2
3月	374,095	22.6	21,449	1.3
合計	5,028,197		297,996	
月平均	419,016	25.6	24,833	1.5
日平均	13,738		814	

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、消石灰の注入率は、原水量に対するものとする。
 2. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)
 3. 注入率(使用量/水量)

項目 年月	ソーダ灰		次亜塩素酸ナトリウム		活性炭
	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg
平成31年 4月	2,340	4.9	117,248	0.8	176
令和元年 5月	2,595	4.9	109,381	0.7	5,416
6月	1,628	3.2	125,255	0.9	321
7月	513	1.3	158,465	1.0	13,448
8月	631	2.2	193,849	1.3	14,517
9月	401	1.4	184,031	1.3	7,914
10月	523	1.8	167,074	1.1	19,783
11月	206	1.4	143,642	1.0	3,910
12月	8	0.1	127,849	0.8	5,763
令和2年 1月	0	0.0	119,204	0.8	1,094
2月	0	0.0	103,661	0.7	117
3月	0	0.0	110,895	0.7	7,638
合計	8,845		1,660,555		80,097
月平均	737	2.5	138,380	0.9	6,675
日平均	24		4,537		219

- 備考 1. ソーダ灰の注入率は、原水量に対するものとする。
 2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。(有効塩素濃度11%)
 3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
 4. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)
 5. 注入率(使用量/水量)

1-(5)-イ 浄水場別薬品使用状況

1-(5)-イ-(ア) 藻岩浄水場

項目 年月	ポリ塩化アルミニウム		消石灰		次亜塩素酸ナトリウム		活性炭
	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg
平成31年 4月	66,133	24.6	7,352	2.7	20,157	0.8	0
令和元年 5月	75,122	26.6	8,850	3.1	19,766	0.8	696
6月	46,723	16.8	3,904	1.4	21,965	0.9	5
7月	76,095	25.9	4,697	1.6	26,552	1.0	1,187
8月	92,455	31.7	6,418	2.2	31,023	1.2	1,365
9月	74,524	27.0	3,654	1.3	30,979	1.2	738
10月	87,186	31.1	5,120	1.8	28,525	1.1	2,159
11月	45,335	22.1	2,732	1.3	18,660	1.0	1,083
12月	67,798	23.9	7,191	2.5	21,718	0.8	3,436
令和2年 1月	48,956	17.8	4,323	1.6	18,955	0.8	1,094
2月	44,704	17.0	3,720	1.4	17,322	0.7	117
3月	56,018	20.8	3,522	1.3	18,032	0.7	1,254
合計	781,049		61,483		273,654		13,134
月平均	65,087	23.9	5,124	1.9	22,805	0.9	1,095
日平均	2,134		168		748		36

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、消石灰の注入率は、原水量に対するものとする。
 2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。(有効塩素濃度11%)
 3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
 4. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)
 5. 注入率(使用量/水量)

1-(5)-イ-(イ) 白川浄水場

項目 年月	ポリ塩化アルミニウム		消石灰		次亜塩素酸ナトリウム		活性炭
	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg
平成31年 4月	341,122	26.7	22,763	1.8	94,289	1.0	0
令和元年 5月	412,614	31.2	35,846	2.7	86,352	0.8	4,662
6月	267,404	20.8	17,572	1.4	99,207	1.0	0
7月	361,632	26.4	16,942	1.2	128,420	1.2	11,739
8月	499,809	36.6	31,822	2.3	159,973	1.5	13,152
9月	391,400	29.9	17,326	1.3	150,445	1.5	7,122
10月	465,689	34.8	21,861	1.6	135,954	1.3	17,501
11月	349,800	25.4	16,088	1.2	123,919	1.2	2,827
12月	272,428	19.9	14,343	1.0	105,219	1.0	2,327
令和2年 1月	235,416	17.5	9,040	0.7	99,425	1.0	0
2月	238,468	18.6	14,983	1.2	85,551	0.9	0
3月	314,256	22.9	17,927	1.3	92,025	0.9	6,384
合計	4,150,038		236,513		1,360,779		65,714
月平均	345,837	25.9	19,709	1.5	113,398	1.1	5,476
日平均	11,339		646		3,718		180

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、消石灰の注入率は、原水量に対するものとする。
 2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。(有効塩素濃度13%)
 3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
 4. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)
 5. 注入率(使用量/水量)

1-(5)-イ-(ウ) 西野浄水場

項目 年月	ポリ塩化アルミニウム		ソーダ灰		次亜塩素酸ナトリウム		活性炭
	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg
平成31年 4月	7,467	36.0	1,159	5.6	1,203	0.6	176
令和元年 5月	6,594	25.9	1,104	4.3	1,538	0.7	58
6月	9,066	36.4	922	3.7	1,919	0.9	316
7月	5,363	42.3	375	3.0	1,071	0.9	522
8月	0	-	0	-	0	-	0
9月	0	-	0	-	0	-	0
10月	0	-	0	-	0	-	0
11月	0	-	0	-	0	-	0
12月	0	-	0	-	0	-	0
令和2年 1月	0	-	0	-	0	-	0
2月	0	-	0	-	0	-	0
3月	0	-	0	-	0	-	0
合計	28,490		3,560		5,731		1,072
月平均	2,374	34.0	297	4.3	478	0.8	89
日平均	78		10		16		3

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、ソーダ灰の注入率は、原水量に対するものとする。
 2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。(有効塩素濃度11%)
 3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
 4. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)
 5. 注入率(使用量/水量)

1-(5)-イ-(エ) 宮町浄水場

項目 年月	ポリ塩化アルミニウム		ソーダ灰		次亜塩素酸ナトリウム		活性炭
	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg
平成31年 4月	3,428	26.4	914	7.0	726	0.6	0
令和元年 5月	2,943	21.7	710	5.2	861	0.7	0
6月	3,285	25.3	518	4.0	1,084	0.9	0
7月	2,526	19.4	134	1.0	1,106	0.9	0
8月	3,662	28.2	292	2.2	1,286	1.1	0
9月	3,627	28.1	257	2.0	1,194	1.0	54
10月	3,093	24.2	191	1.5	1,044	0.9	123
11月	0	-	0	-	0	-	0
12月	0	-	0	-	0	-	0
令和2年 1月	0	-	0	-	0	-	0
2月	0	-	0	-	0	-	0
3月	0	-	0	-	0	-	0
合計	22,564		3,016		7,301		177
月平均	1,880	25.0	251	3.3	608	0.7	15
日平均	62		8		20		0

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、ソーダ灰の注入率は、原水量に対するものとする。
 2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。(有効塩素濃度11%)
 3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
 4. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)
 5. 注入率(使用量/水量)

1-(5)-イ-(オ) 定山溪浄水場

項目 年月	ポリ塩化アルミニウム		ソーダ灰		次亜塩素酸ナトリウム		活性炭
	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg
平成31年 4月	4,919	36.1	267	2.0	873	0.7	0
令和元年 5月	4,352	30.7	781	5.5	864	0.7	0
6月	2,903	21.2	189	1.4	1,080	0.9	0
7月	2,994	19.9	4	0.0	1,316	1.0	0
8月	4,564	28.0	339	2.1	1,567	1.1	0
9月	3,825	25.0	144	0.9	1,413	1.0	0
10月	4,868	30.1	332	2.1	1,551	1.1	0
11月	3,483	23.8	206	1.4	1,063	0.8	0
12月	3,029	20.6	8	0.1	912	0.7	0
令和2年 1月	3,559	23.4	0	0.0	824	0.6	0
2月	3,739	26.9	0	0.0	788	0.6	0
3月	3,821	28.9	0	0.0	838	0.7	0
合計	46,056		2,269		13,090		0
月平均	3,838	26.2	189	1.3	1,091	0.8	0
日平均	126		6		36		0

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、ソーダ灰の注入率は、原水量に対するものとする。
 2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。(有効塩素濃度11%)
 3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
 4. 使用量(月平均:合計/12、日平均:合計/366)
 5. 注入率(使用量/水量)

1-(6) 浄水場別ろ過池使用状況

1-(6)-ア 藻岩浄水場

項目 年月	ろ過池洗浄		ろ過水量及び速度			洗浄水量 ろ過水量 %	ろ過平均 持続時間 時:分	平均 損失水頭 m
	回数	水量 m ³	月 m ³	一日平均 m ³	平均ろ速 m/D			
平成31年 4月	150	87,210	2,688,690	89,623	104.5	3.2	48:08	0.76
令和元年 5月	155	93,830	2,825,250	91,137	105.9	3.3	48:07	0.72
6月	150	95,610	2,784,640	92,821	107.9	3.4	48:07	0.87
7月	156	103,970	2,948,850	95,124	110.2	3.5	47:51	0.86
8月	155	108,000	2,918,470	94,144	109.6	3.7	48:08	0.75
9月	151	101,010	2,764,120	92,137	107.0	3.7	48:07	0.76
10月	155	100,260	2,810,440	90,659	105.3	3.6	48:10	0.69
11月	155	78,830	2,049,860	68,329	105.3	3.8	35:50	0.69
12月	156	90,530	2,835,880	91,480	106.7	3.2	47:52	1.01
令和2年 1月	155	89,540	2,747,670	88,635	103.1	3.3	48:08	0.95
2月	145	85,170	2,639,780	91,027	106.2	3.2	48:07	0.90
3月	155	88,490	2,695,210	86,942	101.2	3.3	48:08	0.82
合計	1,838	1,122,450	32,708,860					
月平均	153	93,538	2,725,738		106.1	3.4	47:02	0.81
日平均	5	3,067	89,368					

- 備考 1. 月平均:合計/12、日平均:合計/366
 2. 平均ろ速、ろ過平均持続時間、平均損失水頭の平均値は、加重平均とする。

1-(6)-イ 白川浄水場

項目 年月	ろ過池洗浄		ろ過水量及び速度			洗浄水量 ろ過水量 %	ろ過平均 持続時間 時:分	平均 損失水頭 m
	回数	水量 m ³	月 m ³	一日平均 m ³	平均ろ速 m/D			
平成31年 4月	343	224,538	12,751,360	425,045	114.6	1.8	71:19	0.94
令和元年 5月	383	255,367	13,216,760	426,347	114.5	1.9	66:38	0.91
6月	346	235,380	12,855,460	428,515	115.0	1.8	71:14	1.11
7月	377	261,594	13,662,010	440,710	117.2	1.9	68:14	0.94
8月	382	266,799	13,650,220	440,330	118.3	2.0	66:43	0.83
9月	366	254,466	13,049,220	434,974	116.7	2.0	67:38	0.85
10月	379	264,623	13,359,910	430,965	115.7	2.0	67:05	0.82
11月	459	306,228	13,722,300	457,410	121.0	2.2	57:03	0.99
12月	362	237,675	13,651,720	440,378	118.1	1.7	70:04	1.13
令和2年 1月	366	230,513	13,400,250	432,266	117.4	1.7	68:59	1.17
2月	382	243,447	12,814,590	441,883	118.9	1.9	62:19	1.03
3月	383	244,467	13,672,350	441,044	118.5	1.8	66:26	1.04
合計	4,528	3,025,097	159,806,150					
月平均	377	252,091	13,317,179		117.3	1.9	66:42	0.98
日平均	12	8,265	436,629					

- 備考 1. 月平均:合計/12、日平均:合計/366
 2. 平均ろ速、ろ過平均持続時間、平均損失水頭の平均値は、加重平均とする。

1-(6)-ウ 西野浄水場

項目 年月	ろ過池洗浄		ろ過水量及び速度			洗浄水量 ろ過水量 %	ろ過平均 持続時間 時:分	平均 損失水頭 m
	回数	水量 m ³	月 m ³	一日平均 m ³	平均ろ速 m/D			
平成31年 4月	68	9,550	204,280	6,809	79.0	4.7	45:56	0.63
令和元年 5月	77	10,700	251,120	8,101	81.0	4.3	48:00	0.70
6月	75	11,600	245,050	8,168	82.0	4.7	47:27	0.63
7月	41	5,710	125,180	4,038	82.0	4.6	44:19	0.52
8月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
9月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
10月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
11月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
12月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
令和2年 1月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
2月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
3月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
合計	261	37,560	825,630					
月平均	22	3,130	68,803		80.9	4.5	46:43	0.63
日平均	1	103	2,256					

備考 1. 月平均:合計/12、日平均:合計/366

2. 平均ろ速、ろ過平均持続時間、平均損失水頭の平均値は、加重平均とする。

1-(6)-エ 宮町浄水場

項目 年月	ろ過池洗浄		ろ過水量及び速度			洗浄水量 ろ過水量 %	ろ過平均 持続時間 時:分	平均 損失水頭 m
	回数	水量 m ³	月 m ³	一日平均 m ³	平均ろ速 m/D			
平成31年 4月	30	5,100	128,310	4,277	71.2	4.0	71:30	1.51
令和元年 5月	31	5,360	134,770	4,347	72.7	4.0	71:22	1.56
6月	30	5,390	128,350	4,278	71.4	4.2	71:26	1.19
7月	31	5,750	128,280	4,138	69.1	4.5	71:14	1.07
8月	31	5,580	127,950	4,127	69.0	4.4	71:31	0.91
9月	30	5,400	127,490	4,250	70.7	4.2	71:30	0.86
10月	30	5,400	126,960	4,095	67.4	4.3	69:14	0.89
11月	3	500	0	0	-	-	0:00	0.00
12月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
令和2年 1月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
2月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
3月	0	0	0	0	-	-	0:00	0.00
合計	216	38,480	902,110					
月平均	18	3,207	75,176			4.3	70:07	1.13
日平均	1	105	2,465					

備考 1. 月平均:合計/12、日平均:合計/366

2. 平均ろ速、ろ過平均持続時間、平均損失水頭の平均値は、加重平均とする。

1-(6)-才 定山溪浄水場

項目 年月	ろ過池洗浄		ろ過水量及び速度			洗浄水量 ろ過水量 %	ろ過平均 持続時間 時:分	平均 損失水頭 m
	回数	水量 m ³	月 m ³	一日平均 m ³	平均ろ速 m/D			
平成31年 4月	30	4,200	133,390	4,446	95.0	3.1	72 : 00	0.68
令和元年 5月	31	4,370	139,920	4,514	96.4	3.1	72 : 00	0.61
6月	30	4,500	135,390	4,513	96.4	3.3	72 : 00	0.71
7月	31	4,650	148,780	4,799	102.5	3.1	72 : 00	0.66
8月	33	4,960	159,910	5,158	110.2	3.1	72 : 00	0.63
9月	31	4,680	150,970	5,032	108.6	3.1	68 : 48	0.64
10月	31	4,650	159,740	5,153	110.1	2.9	72 : 00	0.70
11月	30	4,300	144,480	4,816	102.9	3.0	72 : 00	0.72
12月	32	4,480	143,990	4,645	99.2	3.1	70 : 07	0.69
令和2年 1月	31	4,340	150,280	4,848	103.5	2.9	72 : 6	0.77
2月	34	4,650	136,930	4,722	100.8	3.4	69 : 55	0.73
3月	31	4,370	129,270	4,170	86.3	3.4	72 : 00	0.60
合計	375	54,150	1,733,050					
月平均	31	4,513	144,421		101.1	3.1	71:23	0.68
日平均	1	148	4,735					

備考 1. 月平均:合計/12、日平均:合計/366

2. 平均ろ速、ろ過平均持続時間、平均損失水頭の平均値は、加重平均とする。