

令和5年度

札幌市水道
水量水質年報

札幌市水道局

目 次

○ 水量年報

1 掲載項目の定義及び表示単位	1
2 給水人口・配水量等経年統計表	2
3 配水量の概要	6
4 浄・送・配水施設運営状況	11
5 年間配水量	15
6 取水量・原水量統計表	
総計値（札幌水道）	16
藻岩浄水場	16
白川浄水場	17
西野浄水場・宮町浄水場・定山溪浄水場	17
7 5年間の日配水量	
総計値（札幌水道）	18
藻岩浄水場	20
白川浄水場	22
西野浄水場	24
宮町浄水場	26
定山溪浄水場	28
8 配水施設日配水量・時間最大配水量経年統計表	
総計値（札幌水道）	30
藻岩浄水場	30
白川浄水場	32
西野浄水場	36
宮町浄水場	37
定山溪浄水場	37

9 配水幹線時間最大流量経年統計表	38
10 日配水量上位10傑	
総計値（札幌水道）	42
藻岩浄水場	43
白川浄水場	44
西野浄水場	45
宮町浄水場	46
定山溪浄水場	47
11 動力使用状況	
総計値（札幌水道）	48
藻岩浄水場	48
白川浄水場	49
西野浄水場・宮町浄水場	49
定山溪浄水場	50
ポンプ場別動力使用状況	51
発電施設稼働状況	
(1) 藻岩浄水場水力発電	56
(2) 平岸配水池水力発電	56
(3) 太陽光発電稼働状況	57
12 薬品使用状況	
総計値（札幌水道）	58
藻岩浄水場	59
白川浄水場	59
西野浄水場	60
宮町浄水場	60
定山溪浄水場	61

1 3 ろ過池使用状況

藻岩浄水場.....	62
白川浄水場.....	62
西野浄水場.....	63
宮町浄水場.....	63
定山溪浄水場.....	64

○ 水質年報

1 水質基準 及び 検査方法

水道により供給される水の水質基準	65
札幌市で検査する水質管理目標設定項目	66
札幌市で検査する農薬類(水質管理目標設定項目)の対象リスト	67
札幌市の検査方法 及び 定量下限値	68
水質基準項目等の説明	70
令和 5 年度水質検査計画	72

2 原水 及び 給水栓の水質概要

原水水質の概要	76
給水栓水質の概要	78

3 水源水質試験結果（水系別）

石狩川水系豊平川	82
新川水系琴似発寒川	98
星置川水系	110
ダム調査	114

4 浄水場水質試験結果

(1) 浄水場の概要	121
(2) 浄水場別年集計表	
藻岩浄水場.....	122
白川浄水場.....	124

西野浄水場.....	126
宮町浄水場	128
定山溪浄水場	130
(3) 毎月水質検査結果	
藻岩浄水場	132
白川浄水場	144
西野浄水場	160
宮町浄水場	172
定山溪浄水場	184
(4) 浄水管理項目水質試験結果(各浄水場実施)	
藻岩浄水場	196
白川浄水場	197
西野浄水場	199
宮町浄水場	200
定山溪浄水場	201
5 給水栓水検査結果(残留塩素 及び 色・濁り)	
藻岩浄水場系	202
白川浄水場系	202
西野浄水場系	203
宮町浄水場系	204
定山溪浄水場系	204
6 水源事故件数	205
7 水質相談内容・件数	206
8 クリプトスポリジウム・ジアルジア検査結果	208
9 放射性物質検査結果	209
10 浄水場使用薬品品質検査	210
11 新設配水池、新設配水管の通水前試験件数等	211

1 2 各浄水場原水濁度 度数分布(令和 5 年度)

藻岩浄水場	212
白川浄水場	212
西野浄水場	212
宮町浄水場	213
定山溪浄水場	213

1 3 藻岩・白川浄水場原水濁度 年度別度数分布(過去 1 0 年間)

○ 図面

1 浄水場別給水区域図	215
2 給水区域及び施設位置図	216
3 配水系統図	217
4 配水方式別給水区域図	219
5 配水幹線系統図	220
6 河川流域図 及び 採水地点	221
7 観測地点図 (給水栓水の残留塩素 及び 色・濁り)	222

○ 水 量 年 報

○水量年報

1 掲載項目の定義及び表示単位

項 目		定 義	単 位	表示最小単位
水 量 統 計	1日水量	0時から24時までの積算水量	m ³	10
	時間最大・最小水量	1日で最大・最小の10分間平均水量(但し西野配水池・宮町浄水場・定山溪浄水場の配水量は瞬時値)	m ³ /h	1(10m ³ /h未満) 10(10m ³ /h以上)
	月計	1日水量の月合計値	m ³	10
	年計	4月から翌年3月までの月計の合計値	m ³	10
	累計	4月から該当月までの月計の合計値	m ³	10
	1日平均(月)	月計/データ日数	m ³	1
	1日平均(年)	年計/データ日数	m ³	1
	1日最大・最小(月)	1日水量の月の最大・最小値(但し同じ値が複数ある場合は月初めに近い方を最大・最小の記録日とする)	m ³	10
	1日最大・最小(年)	1日水量の年の最大・最小値(但し同じ値が複数ある場合は年度初めに近い方を最大・最小の記録日とする)	m ³	10
	前年比(月)	(本年月計/前年同月の月計)×100	%	0.1
	前年比(年)	(本年年計/前年年計)×100	%	0.1
	前年比(累計)	(本年累計/前年累計)×100	%	0.1
	時間最大・最小(月)	時間最大・最小の月の最大・最小 (1日最大・最小(月)の但し書きに同じ)	m ³ /h	1(10m ³ /h未満) 10(10m ³ /h以上)
	時間最大・最小(年)	時間最大・最小の年の最大・最小 (1日最大・最小(年)の但し書きに同じ)	m ³ /h	1(10m ³ /h未満) 10(10m ³ /h以上)
	流速	流量/管内断面積(管内断面積=πD ² /4, D:公称口径)	m/s	0.01
動 力	日平均	年計/データ日数	kWh	1
	水量1m ³ 当り(月)	動力使用量月計/水量月計	kWh/m ³	0.001
	水量1m ³ 当り(年)	動力使用量年計/水量年計	kWh/m ³	0.001
薬 品	注入率(月)	薬品使用量月計/水量月計	g/m ³	1~0.01
	注入率(年)	薬品使用量年計/水量年計	g/m ³	1~0.01
	札幌 幌 水 道 内 訳	ポリ塩化アルミニウム (総使用量/全浄水場合計原水量)×1,000	g/m ³	1
		消石灰 (総使用量/藻岩・白川浄水場合計原水量)×1,000	g/m ³	0.1
		ソーダ灰 (総使用量/西野・宮町・定山溪浄水場合計原水量)×1,000	g/m ³	0.1
		次亜塩素酸ナトリウム (総使用量×有効塩素濃度/全浄水場合計ろ過水量) ×1,000	g/m ³	0.1

数字の端数整理：表示最小桁の下位の桁で四捨五入する。

例：1日平均配水量 123.49 → 123
 123.50 → 124

2 給水人口・配水量等経年統計表

区 分 年 度	行政区域内人口 (10月1日) A (人)	給水区域内人口 (10月1日) B (人)	給 水 人 口 (10月1日) C (人)	普 及 率 (%) 29年までC/A 30年～ C/B	給水件数 (件)	配水能力 (m ³ /日)
昭和 12	204,628	-	91,680	44.8	18,365	35,800
13	201,561	-	109,090	54.1	19,463	35,800
14	200,010	-	110,870	55.4	19,612	35,800
15	206,103	-	115,676	56.1	19,847	35,800
16	224,729	-	118,651	52.8	20,099	35,800
17	225,457	-	119,116	52.8	20,301	35,800
18	226,695	-	119,696	52.8	20,386	35,800
19	225,842	-	109,339	48.4	20,415	35,800
20	220,139	-	100,325	45.6	19,418	35,800
21	227,223	-	105,464	46.4	19,508	35,800
22	259,602	-	112,686	43.4	20,315	35,800
23	269,136	-	122,695	45.6	20,344	35,800
24	281,754	-	136,155	48.3	21,271	35,800
25	313,850	-	141,884	45.2	22,094	35,800
26	324,466	-	145,354	44.8	23,095	35,800
27	334,462	-	149,939	44.8	23,998	35,800
28	354,891	-	156,670	44.1	26,717	35,800
29	370,951	-	168,729	45.5	29,127	35,800
30	426,620	398,838	180,436	45.2	31,543	35,800
31	444,582	411,671	192,689	46.8	33,944	35,800
32	462,908	424,017	211,403	49.9	36,782	35,800
33	478,389	439,627	226,665	51.6	39,385	35,800
34	497,133	452,987	243,042	53.7	43,636	84,750
35	523,839	471,278	261,056	55.4	48,699	84,750
36	620,987	539,955	297,258	55.1	58,672	86,800
37	656,173	570,867	328,146	57.5	65,647	86,800
38	705,037	622,836	358,449	57.6	72,639	90,400
39	750,315	663,451	381,497	57.5	80,061	104,400
40	794,908	707,589	413,819	58.5	88,320	108,600
41	830,153	742,056	455,850	61.4	100,997	171,020
42	898,025	803,987	517,198	64.3	113,348	171,020
43	935,902	858,591	589,526	68.7	131,005	172,300
44	973,832	898,675	632,542	70.4	145,611	215,400
45	1,010,123	929,373	685,441	73.8	161,349	225,800
46	1,051,928	983,561	746,707	75.9	181,887	303,200
47	1,099,102	1,035,000	805,000	77.8	209,021	304,200
48	1,152,377	1,084,700	871,200	80.3	237,777	339,200
49	1,201,498	1,124,000	951,000	84.6	270,707	339,200
50	1,240,613	1,170,000	1,021,000	87.3	296,065	481,600
51	1,275,548	1,251,000	1,088,700	87.0	322,153	481,600
52	1,305,692	1,281,900	1,144,100	89.3	346,211	481,600
53	1,333,713	1,310,300	1,190,900	90.9	368,501	484,400
54	1,367,124	1,345,600	1,237,600	92.0	391,565	587,200
55	1,401,757	1,381,600	1,284,300	93.0	416,353	587,200
56	1,432,394	1,411,400	1,326,100	94.0	437,717	587,200
57	1,463,076	1,443,000	1,369,400	94.9	454,398	590,200
58	1,493,367	1,474,400	1,411,700	95.7	470,268	685,200
59	1,519,764	1,503,100	1,449,300	96.4	487,043	685,200
60	1,542,979	1,522,900	1,478,800	97.1	501,195	685,200
61	1,566,871	1,547,700	1,510,100	97.6	513,812	685,200
62	1,593,205	1,574,900	1,540,200	97.8	525,151	685,200
63	1,618,861	1,604,400	1,572,400	98.0	536,880	785,200

配 水 量					有収水量 E (m³)	有収率 (%) E/D	配水管延長 (m)	区 分 年 度
1 人 1 日		1 日		年間配水量				
平 均 (L)	最 大 (L)	平均 (m³)	最大 (m³)	D (m³)				
162	259	14,842	23,700	5,417,200	－	－	195,911	昭和 12
151	225	16,485	24,500	6,016,900	－	－	195,911	13
164	265	18,170	29,400	6,650,200	－	－	195,911	14
185	302	21,381	34,900	7,804,000	－	－	222,417	15
229	441	27,220	52,300	9,935,400	－	－	222,417	16
210	268	25,070	31,900	9,150,600	－	－	222,417	17
215	290	25,761	34,700	9,428,500	－	－	222,417	18
258	411	28,253	44,900	10,312,300	－	－	222,417	19
366	515	36,757	51,700	13,416,200	－	－	222,417	20
409	469	43,165	49,500	15,755,400	－	－	222,417	21
377	473	42,448	53,300	15,536,000	－	－	222,417	22
351	404	43,060	49,600	15,717,000	－	－	224,970	23
318	386	43,236	52,600	15,781,000	－	－	237,236	24
311	374	44,185	53,100	16,127,500	－	－	251,449	25
308	365	44,741	53,000	16,375,300	－	－	264,629	26
302	366	45,296	54,900	16,533,200	－	－	274,357	27
285	336	44,721	52,700	16,323,200	－	－	291,862	28
272	304	45,883	51,300	16,747,200	－	－	303,050	29
254	282	45,826	50,800	16,772,200	－	－	306,111	30
241	261	46,347	50,200	16,916,600	10,867,850	64.2	308,452	31
222	250	47,026	52,900	17,164,600	11,582,505	67.5	310,886	32
196	260	44,400	58,900	16,206,170	12,857,571	79.3	323,400	33
192	247	46,545	60,100	17,035,300	13,667,925	80.2	342,096	34
204	261	53,282	68,200	19,448,000	14,632,009	75.2	359,261	35
222	280	66,112	83,124	24,131,015	17,064,199	70.7	416,885	36
230	275	75,479	90,146	27,549,953	18,981,173	68.9	448,451	37
245	299	87,904	107,181	32,173,026	21,593,715	67.1	479,224	38
249	295	94,881	112,586	34,631,722	24,276,913	70.1	517,705	39
244	298	101,050	123,251	36,883,415	26,460,013	71.7	553,331	40
248	302	112,872	137,850	41,198,403	29,608,155	71.9	680,100	41
254	305	131,234	157,943	48,031,715	34,652,603	72.1	733,938	42
252	309	148,562	182,206	54,225,126	39,183,556	72.3	827,976	43
256	294	161,923	186,057	59,101,844	43,001,894	72.8	871,354	44
259	307	177,774	210,106	64,887,422	47,526,726	73.2	920,350	45
262	325	195,431	242,680	71,527,630	52,472,539	73.4	1,022,996	46
281	344	226,210	276,840	82,566,750	60,736,135	73.6	1,214,618	47
290	342	252,396	297,710	92,124,380	68,910,931	74.8	1,448,424	48
298	352	283,009	334,280	103,298,140	78,535,397	76.0	1,666,573	49
301	356	307,464	363,250	112,531,770	86,536,931	76.9	1,830,634	50
302	380	328,566	413,980	119,926,460	93,092,857	77.6	1,996,572	51
301	362	344,712	413,980	125,819,950	98,517,030	78.3	2,161,894	52
309	384	367,477	457,360	134,129,230	105,924,787	79.0	2,373,407	53
306	346	378,753	428,260	138,623,700	110,898,960	80.0	2,573,580	54
307	350	394,533	449,120	144,004,400	116,752,530	81.1	2,784,119	55
307	371	407,084	491,360	148,585,600	121,383,690	81.7	2,989,808	56
307	363	420,834	497,480	153,604,560	125,950,983	82.0	3,211,541	57
307	369	432,829	521,030	158,415,270	130,471,748	82.4	3,417,444	58
313	389	453,965	563,760	165,697,220	137,609,728	83.0	3,604,019	59
313	379	462,128	560,450	168,676,640	140,540,073	83.3	3,763,873	60
311	380	470,258	574,220	171,644,040	143,513,393	83.6	3,882,913	61
309	344	476,270	529,690	174,314,830	146,116,158	83.8	4,030,382	62
311	362	489,439	569,660	178,645,220	150,286,479	84.1	4,168,890	63

区 分 年 度	行政区域内人口 (10月1日) A (人)	給水区域内人口 (10月1日) B (人)	給 水 人 口 (10月1日) C (人)	普 及 率 (%) 29年までC/A 30年～ C/B	給水件数 (件)	給水能力※ (m ³ /日)
平成 元	1,645,095	1,632,500	1,603,000	98.2	549,835	785,200
2	1,671,742	1,656,800	1,630,300	98.4	563,102	785,200
3	1,694,988	1,683,200	1,658,800	98.6	570,115	785,200
4	1,714,488	1,705,630	1,684,380	98.8	577,468	785,200
5	1,728,466	1,723,810	1,705,920	99.0	586,523	785,200
6	1,740,534	1,737,110	1,722,360	99.2	597,472	785,200
7	1,756,968	1,749,090	1,737,810	99.4	606,959	785,200
8	1,774,540	1,766,690	1,759,140	99.6	615,552	785,200
9	1,791,211	1,783,894	1,779,494	99.8	623,234	835,200
10	1,803,546	1,796,085	1,792,171	99.8	630,518	835,200
11	1,812,029	1,804,429	1,800,596	99.8	639,185	835,200
12	1,822,300	1,815,308	1,811,598	99.8	649,498	835,200
13	1,834,684	1,827,895	1,824,120	99.8	662,101	835,200
14	1,848,276	1,840,399	1,836,629	99.8	676,695	835,200
15	1,862,361	1,853,399	1,849,667	99.8	693,973	835,200
16	1,872,703	1,862,653	1,859,253	99.8	711,816	835,200
17	1,880,875	1,875,239	1,872,050	99.8	731,109	835,200
18	1,888,687	1,883,071	1,879,942	99.8	749,515	835,200
19	1,894,344	1,888,728	1,885,703	99.8	766,701	835,200
20	1,898,473	1,892,857	1,889,918	99.8	781,324	835,200
21	1,904,278	1,898,662	1,895,814	99.8	789,618	835,200
22	1,914,434	1,908,818	1,906,190	99.9	796,815	835,200
23	1,921,935	1,916,319	1,913,949	99.9	804,350	835,200
24	1,928,776	1,923,160	1,920,858	99.9	812,101	835,200
25	1,936,189	1,930,573	1,928,460	99.9	820,515	835,200
26	1,942,648	1,937,032	1,935,050	99.9	829,890	835,200
27	1,953,784	1,948,168	1,946,171	99.9	838,991	835,200
28	1,958,405	1,952,789	1,950,852	99.9	848,827	835,200
29	1,962,918	1,957,302	1,955,465	99.9	858,766	835,200
30	1,965,940	1,960,324	1,958,665	99.9	868,986	835,200
令和 元	1,970,052	1,964,436	1,962,819	99.9	877,696	835,200
2	1,972,960	1,967,344	1,965,831	99.9	887,073	835,200
3	1,973,331	1,967,715	1,966,252	99.9	895,453	835,200
4	1,973,011	1,967,395	1,965,989	99.9	902,987	699,600
5	1,969,912	1,964,296	1,962,954	99.9	912,733	699,600


※ 令和4年より配水能力（公称能力）（835,200m³/日）は給水能力（699,600m³/日）に変更

配 水 量					有収水量 E (m ³)	有収率 (%) E/D	配水管延長 (m)	区 分 年 度
1 人 1 日		1 日		年間配水量				
平 均 (L)	最 大 (L)	平均 (m ³)	最大 (m ³)	D (m ³)				
317	377	508,319	604,310	185,536,560	157,569,574	84.9	4,313,559	平成 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10
321	379	523,429	617,960	191,051,600	164,736,536	86.2	4,447,789	
318	367	526,958	608,660	192,866,600	167,125,215	86.7	4,556,345	
316	364	531,526	612,770	194,006,830	169,306,035	87.3	4,658,736	
312	360	531,847	613,750	194,124,130	170,709,673	87.9	4,772,295	
317	385	545,893	663,570	199,250,810	176,851,155	88.8	4,887,375	
309	375	537,166	651,330	196,602,670	175,405,171	89.2	5,017,017	
309	358	544,036	630,300	198,572,980	177,706,439	89.5	5,137,393	
308	366	547,273	651,430	199,754,750	180,178,328	90.2	5,221,663	
302	361	541,380	647,300	197,603,650	179,466,086	90.8	5,295,751	
301	370	542,510	665,920	198,558,710	180,955,027	91.1	5,359,475	11
299	364	541,541	660,170	197,662,580	180,714,196	91.4	5,417,573	12
294	324	536,905	591,560	195,970,170	179,291,920	91.5	5,478,423	13
292	327	536,728	600,600	195,905,690	179,480,853	91.6	5,538,687	14
290	324	536,416	599,030	196,328,350	179,745,041	91.6	5,590,433	15
293	356	545,053	662,740	198,944,460	182,209,882	91.6	5,635,910	16
292	341	546,925	638,420	199,627,580	181,516,089	90.9	5,680,430	17
289	355	543,047	667,380	198,212,200	181,643,877	91.6	5,721,268	18
284	325	536,318	612,340	196,292,270	181,068,196	92.2	5,755,863	19
277	324	523,613	611,460	191,118,640	176,618,307	92.4	5,793,676	20
277	313	525,782	593,170	191,910,520	177,571,066	92.5	5,821,820	21
280	314	533,395	598,180	194,689,050	180,085,849	92.5	5,835,101	22
274	308	525,027	589,410	192,159,990	178,282,922	92.8	5,851,527	23
274	310	525,519	595,010	191,814,350	178,239,705	92.9	5,882,040	24
268	300	516,929	578,270	188,679,220	175,537,895	93.0	5,910,358	25
266	289	514,450	559,990	187,774,430	174,573,442	93.0	5,934,160	26
266	292	517,826	568,060	189,524,360	176,177,680	93.0	5,959,903	27
267	286	520,135	557,810	189,849,330	177,141,819	93.3	5,983,507	28
267	297	522,542	580,670	190,727,970	177,576,867	93.1	6,007,915	29
266	292	521,234	572,750	190,250,300	176,682,356	92.9	6,026,640	30
267	291	523,599	572,110	191,113,710	177,564,967	92.9	6,043,271	令和 元 2 3 4 5
269	297	527,968	583,760	192,708,290	180,293,227	93.6	6,059,276	
268	294	526,007	578,560	191,992,680	180,365,600	93.9	6,073,128	
264	286	518,483	562,200	189,246,460	176,923,630	93.5	6,087,704	
266	292	522,414	572,300	191,203,450	179,149,151	93.7	6,097,390	

3 配水量の概要


1 年度別の年計配水量の推移

令和5年度は直近5年の最大配水量だった令和2年度よりも約1,500千 m^3 の減となった。
令和5年度の年間配水量の構成比率は、藻岩浄水場16.9%、白川浄水場79.0%、西野浄水場2.3%
宮町浄水場0.8%、定山溪浄水場1.0%となっている。

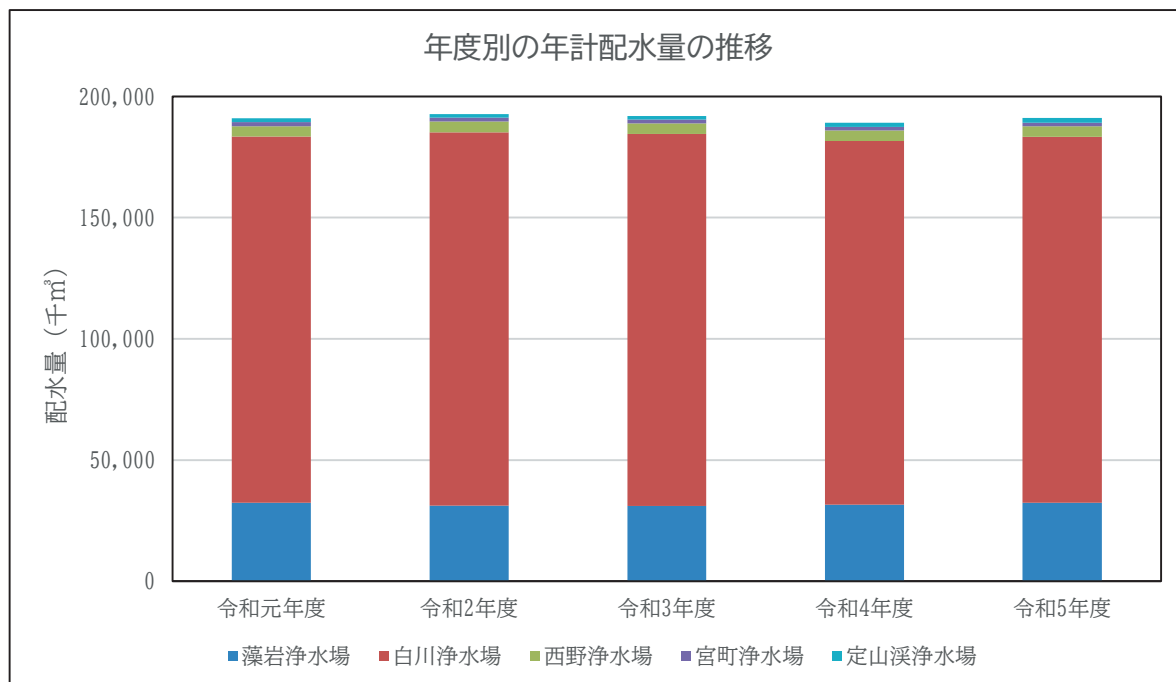

2 年度別の1日最大配水量・1日平均配水量・施設利用状況

1日最大配水量は、令和元～令和5年度において60万 m^3 を下回り、令和5年度は約57万2千 m^3 であった。
過去最大値は平成18年度の66万7千 m^3 であり、令和5年度は平成18年度と比較すると14.2%減であった。
1日平均配水量は、令和元～令和5年度にかけて51万 m^3 後半から52万 m^3 台で推移している。

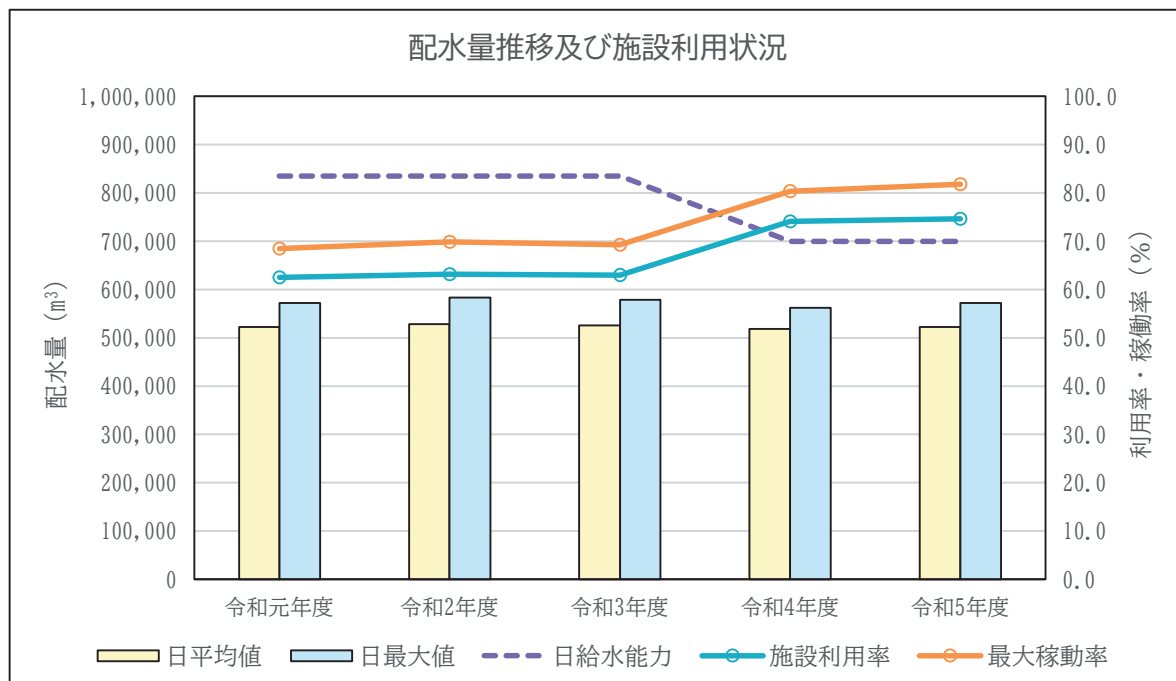


$$\text{施設利用率}(\%) = \frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日給水能力}} \times 100$$

$$\text{最大稼働率}(\%) = \frac{\text{1日最大配水量}}{\text{1日給水能力}} \times 100$$

3 令和5年度の月別1日最大配水量・1日平均配水量・施設利用状況


令和5年度の月別1日平均配水量は、8月に比較的高い傾向を示した。

それぞれの最大値は、1日最大配水量が57万2千 m^3 (8月)、1日平均配水量が53万8千 m^3 (8月)であった。

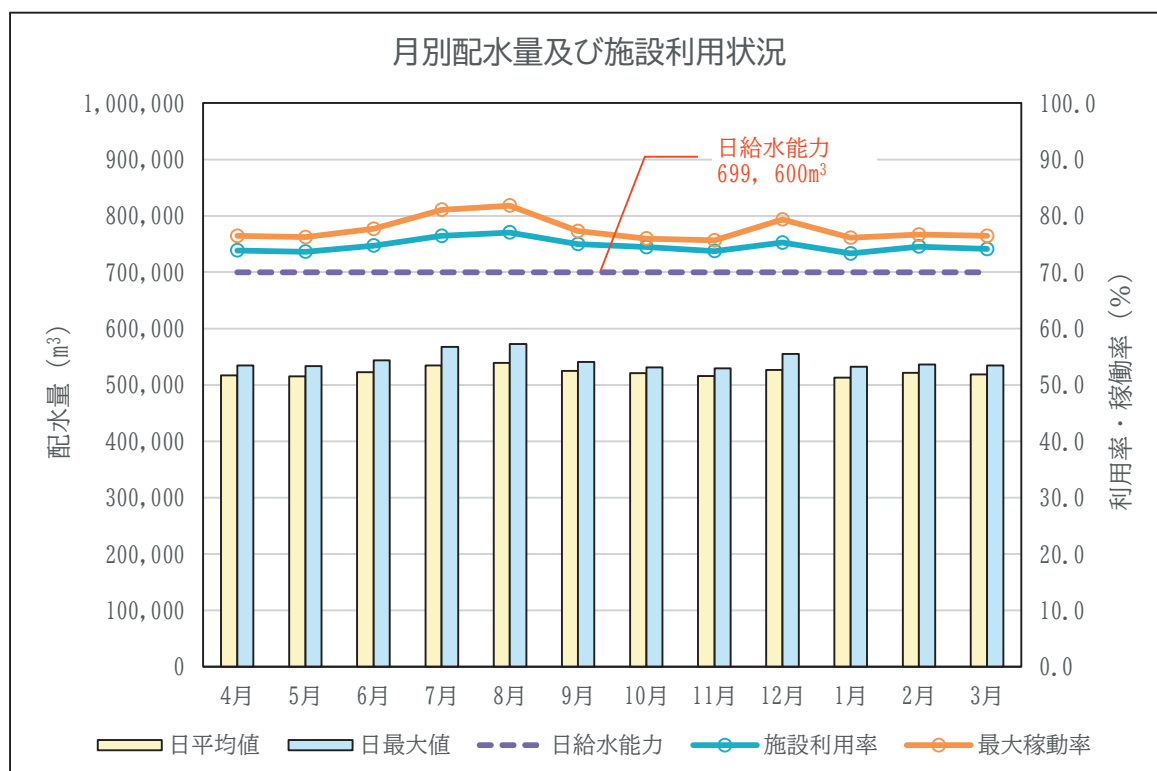

4 給水人口・給水普及率の推移

令和5年度の給水人口は約196万6千人となり、給水普及率は99.9%に達している。

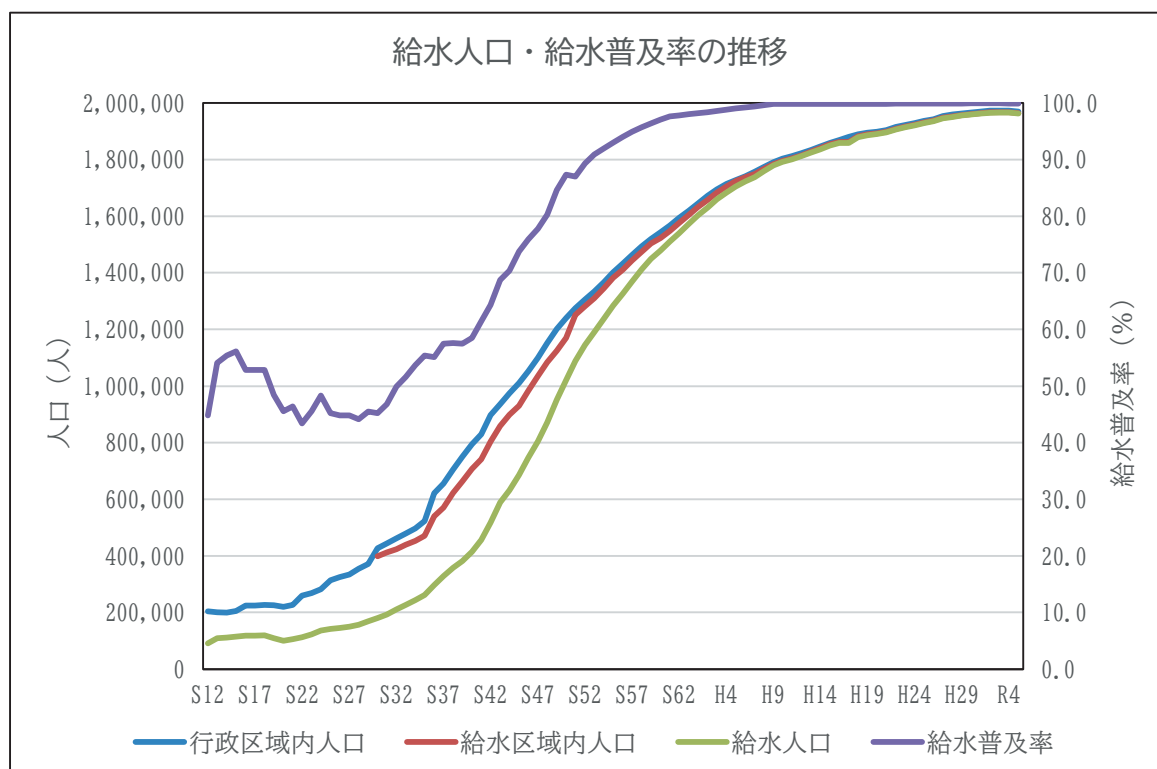


$$\text{給水普及率}(\%) = \frac{\text{給水人口}}{\text{給水区域内人口}} \times 100$$

5 曜日別の配水量の推移（週末）

土曜日、日曜日は、金曜日と比較して午前の配水量ピークが約1時間遅い。


日曜日は、16～24時までの積算配水量が、1週間の中で最も多い。

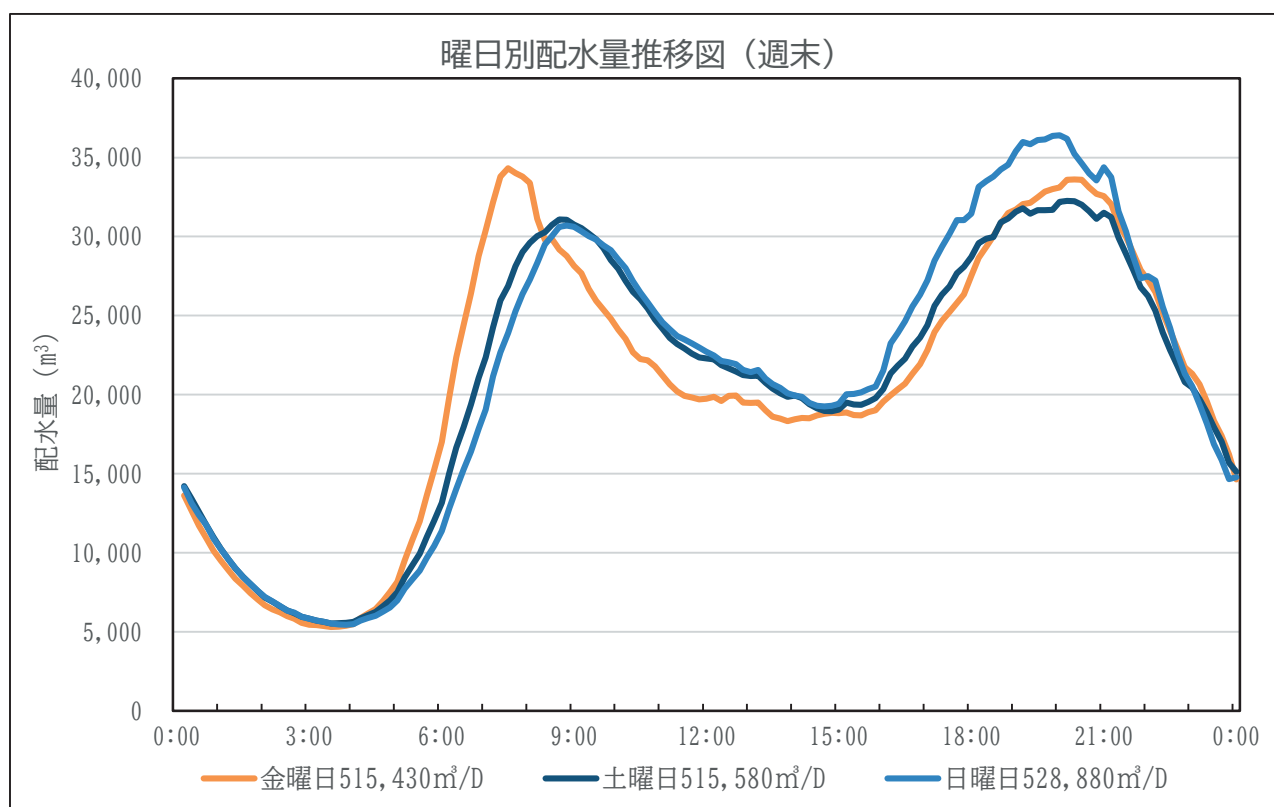

6 曜日別の配水量の推移（平日）

月～木曜日は、配水量の推移に大きな違いは見られない。

金曜日は、16～24時までの積算配水量が、1週間の中で最も少ない。

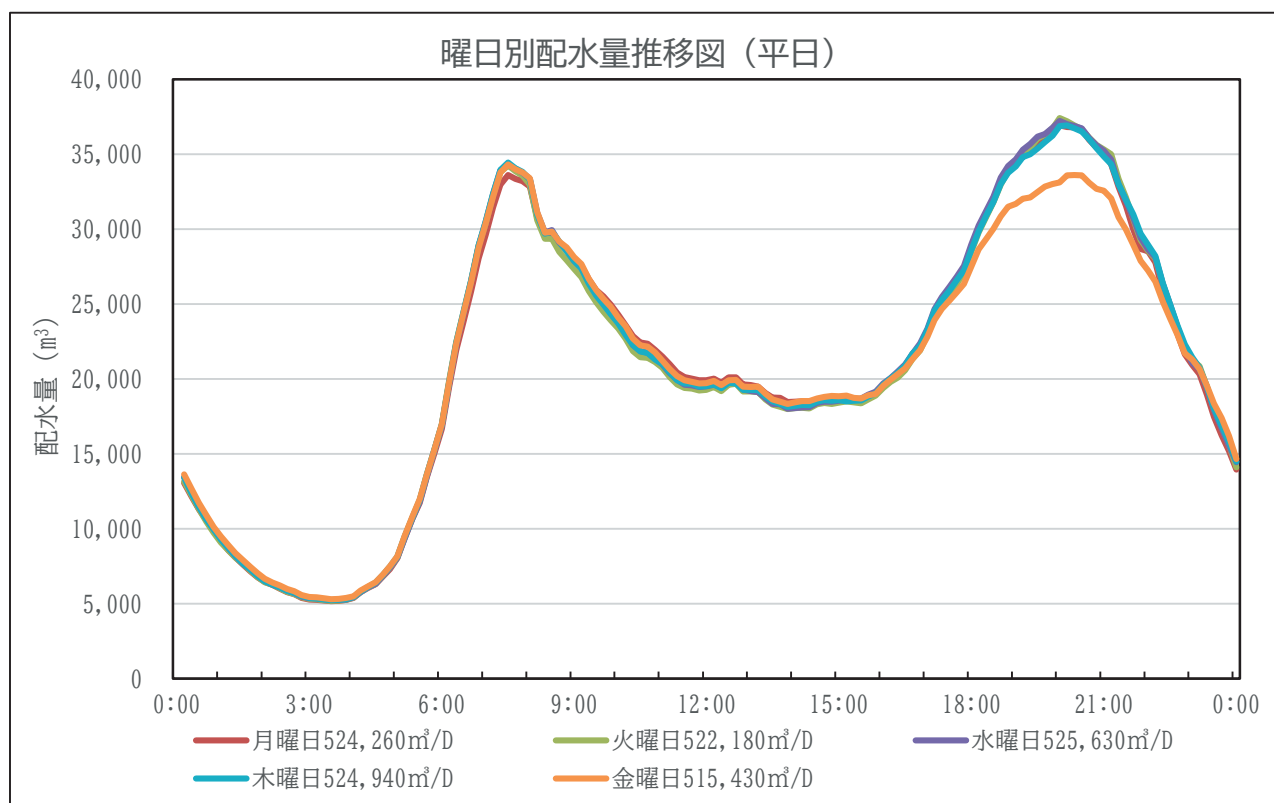

7 特異日 豊平川花火大会(2023年7月28日)

令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類に移行されてから、初めて開催された豊平川花火大会。約4千発の花火が札幌の夜空を彩った。下記の図1は、大会開催時の札幌水道総合配水量の推移図と、比較するため同じ金曜日で気象条件が近い(表1参照)同年8月25日を並べて示したものである。

18時ごろまでは同様に推移しているが、それから徐々に差が生まれ、最も差が広がったのが20時40分で、約4,300m³/hの差が見られた。

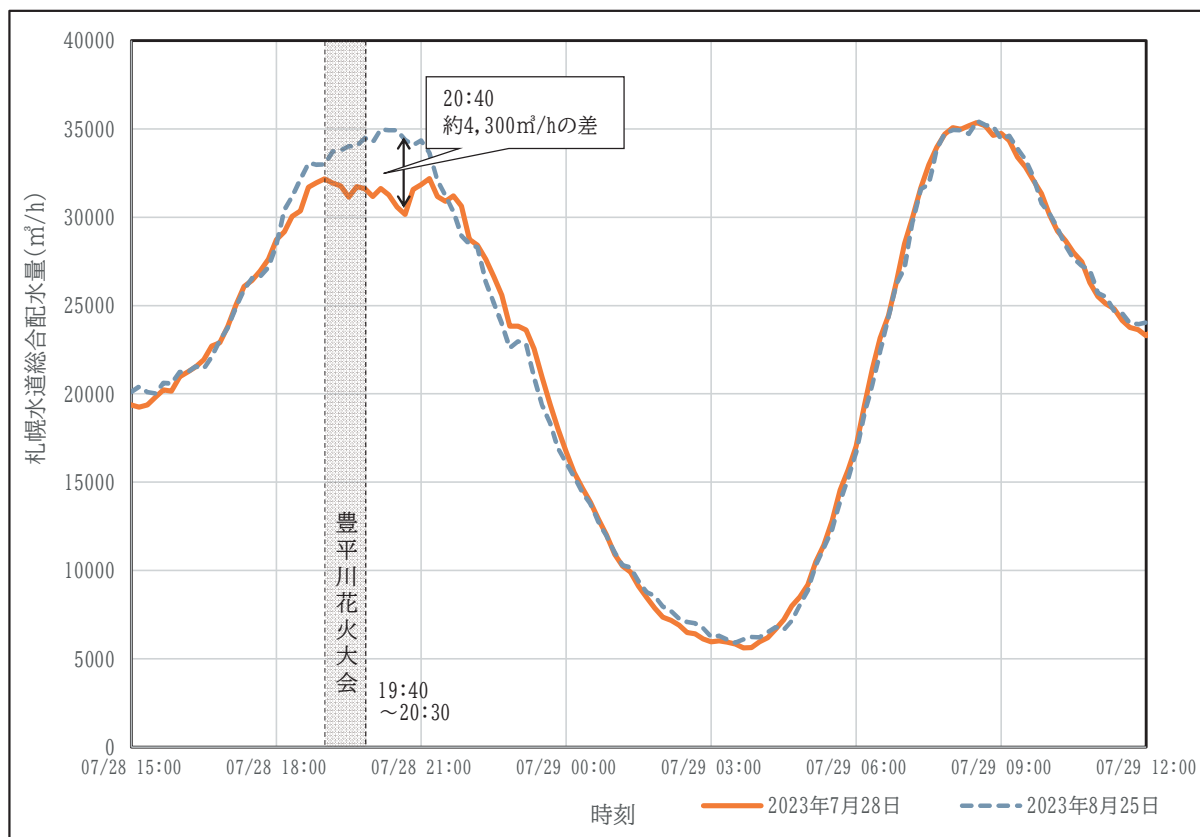


図1 豊平川花火大会開催時の札幌水道総合配水量の推移図

表1 気象条件の比較

	7月28日	7月29日	8月25日	8月26日
平均気温(℃)	28.2	29.7	29.7	29.8
最高気温(℃)	33.7	34.4	34.7	35.6
日照時間(h)	10.3	9.5	7.0	10.4
降水量(mm)	0.0	-	0.0	-
天気	晴	薄曇	晴	晴

※天気は配水センター、その他は気象庁から引用

4 浄・送・配水施設運営状況

配水センター関連（高区施設・幹線）

年 月 日	事 項	備 考
R5.5.18、19	北ノ沢第3配水池 No.1池 清掃	
R5.5.30～6.27	平岸第3幹線閉止作業	都心アクセス道路事業のため
R5.6.26～30	大倉山配水池 池清掃	
R5.7.4、5、19、20、31、8.1	西部配水池 No.2池 充水	耐震改修工事のため
R5.7.25～10.23	北ノ沢第1ポンプ場 No.2池 休止	北ノ沢第1ポンプ場 ポンプ流入弁 設備更新工事のため
R5.7.26～27	北ノ沢第2配水池 休止	
R5.8.21～31	羊ヶ丘配水池 No.1池 休止	池内部躯体調査のため
R5.8.24	西部配水池 No.2池 復帰	
R5.9.4～6、12	藻岩下第3配水池 池清掃・充水	水電解装置設置に伴う作業
R5.9.20～25	羊ヶ丘配水池 No.2池 休止	池内部躯体調査のため
R5.10.31～12.20	北ノ沢第1ポンプ場 No.1池 休止	北ノ沢第1ポンプ場 ポンプ流入弁 設備更新工事のため
R5.11.15～12.12	西町南ポンプ場 No.1池 休止	流入管取出し変更のため
R5.11.20～R6.1.29	硬石山配水池 No.2池 休止	耐震改修工事のため
R5.11.24、27～12.2、4～6、11	真駒内配水池 池清掃	
R6.1.29～	硬石山配水池 No.1池 休止	耐震改修工事のため

白川浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R5.9.27	白川浄水場高圧電気設備保守点検業務	第3浄水棟浄水処理停止（12:30～15:40） 配水池及び浄水池事前貯留にて対応

藻岩浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R5.7.5～7	円山変電所の点検のため水力発電停止	バイパス取水への切替により取水継続
R5.10.30～11.13	北電藻岩発電所リプレース工事対応に伴う取水停止のため浄水処理停止	白川浄水場からの全量バックアップにより配水継続
R5.10.27～11.13	上記対応のため水力発電停止	バイパス取水への切替により取水継続
R5.11.24～27	電気設備点検のため水力発電停止	バイパス取水への切替により取水継続
R5.12.4～15	No.6配水池運用停止	清掃作業のため
R6.3.11	停電訓練のため水力発電停止	バイパス取水への切替により取水継続

西野浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R5.6.29	ソーダ灰注入設備不具合対応	浄水処理半量 ※ 6/29 22:10~7/1 11:00
R5.7.1	ろ過水マンガン上昇対応	浄水処理半量 ※ 7/1 16:10~7/3 15:00
R5.7.19	ろ過水マンガン上昇対応	浄水処理半量 ※ 7/19 12:00~17:00
R5.7.26	取水場沈砂池・ポンプ井排泥	浄水処理半量 ※ 7/26 9:15~14:15
R5.9.1	カビ臭対応	浄水処理半量 ※ 9/1 13:30~9/4 14:00
R5.9.12	カビ臭対応	浄水処理半量 ※ 9/12 12:00~9/14 16:40
R5.9.29	カビ臭対応	浄水処理半量 ※ 9/29 15:00~10/10 17:00
R5.10.13	西野浄水場高圧設備点検 取水場沈砂池・ポンプ井排泥	浄水処理停止 ※ 10/13 8:55~20:50
R5.10.16	カビ臭対応	浄水処理半量 ※ 10/16 16:10~10/19 17:00
R5.10.25	発寒取水場高圧設備点検	浄水処理停止 ※ 10/25 9:00~17:45
R5.12.26	取水口水位低下対応	浄水処理半量 ※ 12/26 21:00~23:55
R6.1.8	取水口水位低下対応	浄水処理半量 ※ 1/8 9:45~12:15
R6.1.15	取水口水位低下対応	浄水処理半量 ※ 1/15 19:28~1/16 15:00
R6.3.11~4.12	白川浄水場計算機設備更新工事による対応	浄水処理半量 ※ 3/11 10:00~4/12 16:00

※白川浄水場からのバックアップにて対応

宮町浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R5.4.18~19	沈澱池排泥	No.1,2 沈殿池
R5.5.10、6.19	取水場集水溝排砂	
R5.8.23、25	沈澱池排泥	No.1,2 沈殿池
R5.8.29	薬品槽清掃	No.1 活性炭溶解槽
R5.9.26	取水場集水溝排砂	
R5.9.28	宮町浄水場電気設備点検業務	浄水処理停止 (9:00~17:15) ※
R5.9.27、28 R5.10.24、31	取水場集水溝排泥	
R5.10.10	着水井・混和池排泥	浄水処理停止 (9:00~14:50) ※
R5.10.23・27	取水場集水溝排砂	
R5.11.15・16	沈澱池排泥	No.1,2 沈殿池
R5.11.21	排水調整池排泥	排水調整池排泥

※白川浄水場からのバックアップにて対応

定山溪浄水場関連

年 月 日	事 項	備 考
R5.9.6	着水井、薬品混和池清掃	浄水处理停止 13:00～14:40
R5.12.19	直流電源整備修繕	浄水处理停止 10:15～11:15
R5.12.22	直流電源整備修繕	浄水处理停止 13:10～14:10
R5.12.26	高低圧電気設備保守点検	浄水处理停止 9:40～18:10

5 年間配水量

	単位 (m ³)		単位 (m ³)
札幌水道総合	191,203,450	平岸配水池総合	49,566,540
藻岩浄水場総合	32,304,240	平岸配水池自然流下	49,566,540
白川浄水場総合	151,040,080	石狩分水	50
西野浄水場総合	4,422,850	清田配水池総合	50,137,450
宮町浄水場総合	1,531,770	清田配水池自然流下	43,509,820
定山溪浄水場総合	1,904,510	清田高台配水池	1,514,080
藻岩浄水場総合	32,304,240	里塚配水池	2,806,860
藻岩配水池自然流下	30,182,890	有明配水池	2,306,690
藻岩系高区総合	2,121,350	西部配水池総合	25,211,730
伏見配水池	144,910	西部配水池自然流下	24,138,970
伏見高台配水池	36,150	宮の沢高台配水池	154,740
伏見高台ポンプ場	1,210	手稲本町配水池	818,790
旭山配水池	450,810	手稲本町ポンプ場（直送系）	99,230
界川配水池	235,340	西野浄水場総合	4,422,850
界川ポンプ場（直送系）	36,880	西野配水池	1,160,380
円山西町高台配水池	53,600	平和配水池	1,286,540
円山西町高台ポンプ場	165,650	福井ポンプ場	2,580
盤溪配水池	198,050	平和高台配水池	433,780
盤溪ポンプ場	16,730	平和高台ポンプ場	270
宮の森高台配水池	648,700	宮の丘配水池	1,542,150
大倉山配水池	151,260	宮町浄水場総合	1,531,770
白川浄水場総合	151,040,080	定山溪浄水場総合	1,904,510
白川送水管高区総合	26,124,360	定山溪配水池	1,452,520
藤野系総合	2,207,080	定山溪ポンプ場	13,280
藤野高台配水池	603,600	豊滝配水池	451,990
オカバルシポンプ場	10,640	豊滝ポンプ場	21,680
簾舞配水池	239,620	白川浄水場からのバックアップ水量	2,589,090
藤野沢配水池	1,363,860	藻岩配水池白川系流入量	1,504,730
硬石山配水池系総合	3,037,670	西町南ポンプ場総合送水量	993,940
硬石山配水池	2,955,190	曙ポンプ場宮町系送水量	90,420
藻岩下第2配水池	51,890	※ 藻岩浄水場総合、西野浄水場総合、宮町浄水場総合は、白川浄水場からのバックアップ水量を含んでいる。	
藻岩下第3配水池	30,590		
北ノ沢第1ポンプ場系総合	1,202,260		
北ノ沢第2配水池	558,650		
北ノ沢第3配水池	452,400		
北ノ沢高台配水池	191,210		
南沢第1ポンプ場系総合	1,836,560		
南沢第2配水池	1,168,420		
南沢第3配水池	668,140		
真駒内南町ポンプ場系総合	3,024,300		
石山東配水池	1,661,080		
常盤公園配水池	707,220		
常盤高台配水池	620,500		
常盤二区ポンプ場	10,950		
滝野ポンプ場	31,510		
芸術の森高台配水池	35,500		
真駒内配水池系総合	4,099,580		
真駒内配水池	4,099,580		
西岡系総合	10,716,910		
西岡配水池	1,731,940		
西岡高台配水池	5,582,880		
羊ヶ丘配水池	3,402,090		

6 取水量・原水量統計表

総計値（札幌水道）

項 目 年 月	取 水 量 m ³	返 送 水 量 m ³	原 水 量 m ³
令和5年 4月	15,557,860	300,665	15,861,245
5月	16,041,300	318,683	16,355,513
6月	15,784,100	318,729	16,101,959
7月	16,672,450	340,367	17,010,857
8月	16,776,280	357,575	17,133,005
9月	15,830,150	350,360	16,179,860
10月	16,270,570	381,694	16,651,144
11月	15,501,900	364,230	15,865,180
12月	16,389,790	338,040	16,726,990
令和6年 1月	16,023,330	346,459	16,368,729
2月	15,223,370	327,680	15,550,160
3月	16,190,230	323,236	16,512,586
合 計	192,261,330	4,067,718	196,317,228
日 平 均	525,304	11,114	536,386

- 備考 1. 西野、宮町浄水場は取水量＝原水量
2. 返送水量＝藻岩、白川、定山溪浄水場の合計
3. 定山溪浄水場が原水池使用のため、取水量＋返送水量＝原水量とならない。
4. 日平均：合計/366

藻岩浄水場

項 目 年 月	取 水 量 m ³			返 送 水 量 m ³	原 水 量 m ³
	藻 岩 取 水 場	山 鼻 取 水 場	合 計		
令和5年 4月	2,648,360	4,380	2,652,740	0	2,652,740
5月	2,739,800	14,420	2,754,220	0	2,754,220
6月	2,691,830	53,340	2,745,170	0	2,745,170
7月	2,786,880	138,740	2,925,620	0	2,925,620
8月	2,784,650	174,490	2,959,140	0	2,959,140
9月	2,670,980	93,370	2,764,350	0	2,764,350
10月	2,616,630	24,220	2,640,850	0	2,640,850
11月	1,557,320	9,520	1,566,840	0	1,566,840
12月	2,778,930	65,350	2,844,280	0	2,844,280
令和6年 1月	2,740,170	5,870	2,746,040	0	2,746,040
2月	2,597,290	31,140	2,628,430	0	2,628,430
3月	2,775,140	8,040	2,783,180	0	2,783,180
合 計	31,387,980	622,880	32,010,860	0	32,010,860
日 平 均	88,918	1,765	90,682	0	90,682

- 備考 1. 日平均：合計/353（北電藻岩発電所リブレース工事対応に伴う取水停止期間を除く）

白川浄水場

項 目 年 月	取 水 量 m ³	返 送 水 量 m ³	原 水 量 m ³			
			第 1 浄 水 棟	第 2 浄 水 棟	第 3 浄 水 棟	合 計
令和5年 4月	12,315,120	300,665	4,639,364	4,607,708	3,368,713	12,615,785
5月	12,669,950	318,673	4,641,950	4,788,882	3,557,791	12,988,623
6月	12,446,200	318,719	4,431,095	4,841,848	3,491,976	12,764,919
7月	13,128,080	340,367	4,648,267	5,106,986	3,713,194	13,468,447
8月	13,172,010	357,575	4,657,926	5,235,020	3,636,639	13,529,585
9月	12,483,210	348,790	4,461,770	5,031,145	3,339,085	12,832,000
10月	13,072,240	381,624	4,857,063	5,051,521	3,545,280	13,453,864
11月	13,341,880	363,300	4,815,568	5,330,737	3,558,875	13,705,180
12月	12,921,640	338,040	4,559,585	5,039,184	3,660,911	13,259,680
令和6年 1月	12,658,310	346,459	4,522,836	4,907,574	3,574,359	13,004,769
2月	12,012,950	327,680	4,283,231	4,743,493	3,313,906	12,340,630
3月	12,872,810	323,236	4,565,881	5,140,442	3,489,723	13,196,046
合 計	153,094,400	4,065,128	55,084,536	59,824,540	42,250,452	157,159,528
日 平 均	418,291	11,107	150,504	163,455	115,438	429,398

備考 1. 日平均：合計/366

西野浄水場・宮町浄水場・定山溪浄水場

項 目 年 月	西 野 浄 水 場	宮 町 浄 水 場	定 山 溪 浄 水 場		
	取 水 量 m ³	取 水 量 m ³	取 水 量 m ³	返 送 水 量 m ³	原 水 量 m ³
令和5年 4月	326,460	125,610	137,930	0	140,650
5月	328,270	130,180	158,680	10	154,220
6月	312,130	127,410	153,190	10	152,330
7月	316,790	127,550	174,410	0	172,450
8月	326,820	130,590	187,720	0	186,870
9月	283,310	126,770	172,510	1,570	173,430
10月	253,240	129,110	175,130	70	174,080
11月	304,360	126,330	162,490	930	162,470
12月	320,240	131,070	172,560	0	171,720
令和6年 1月	317,460	127,790	173,730	0	172,670
2月	301,140	119,790	161,060	0	160,170
3月	225,310	128,440	180,490	0	179,610
合 計	3,615,530	1,530,640	2,009,900	2,590	2,000,670
日 平 均	9,878	4,182	5,492	7	5,466

備考 1. 定山溪浄水場は原水池使用のため、取水量＋返送水量＝原水量とならない。

2. 日平均：合計/366

7 5年間の日配水量

総計値(札幌水道)

年度・項目 \ 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
元 年 度	月 計 (m ³)	15,529,500	16,173,050	15,752,180	16,567,350	16,428,860	15,691,140
	前年同月比 (%)	99.3	100.5	99.7	99.6	100.9	101.4
	累 計 (m ³)	15,529,500	31,702,550	47,454,730	64,022,080	80,450,940	96,142,080
	前年度累計比 (%)	99.3	99.9	99.8	99.8	100.0	100.2
	日 最 大 日	14日(日)	26日(日)	10日(月)	30日(火)	1日(木)	9日(月)
	日 最 大 値 (m ³)	538,570	555,100	540,080	572,110	569,620	551,230
	日 最 小 日	30日(火)	1日(水)	22日(土)	14日(日)	12日(月)	15日(日)
	日 最 小 値 (m ³)	496,640	487,310	501,960	498,280	499,890	491,830
	日 平 均 値 (m ³)	517,650	521,711	525,073	534,431	529,963	523,038
2 年 度	月 計 (m ³)	15,639,400	16,145,010	15,892,640	16,569,340	16,623,700	15,858,620
	前年同月比 (%)	100.7	99.8	100.9	100.0	101.2	101.1
	累 計 (m ³)	15,639,400	31,784,410	47,677,050	64,246,390	80,870,090	96,728,710
	前年度累計比 (%)	100.7	100.3	100.5	100.4	100.5	100.6
	日 最 大 日	12日(日)	31日(日)	10日(水)	30日(木)	27日(木)	8日(火)
	日 最 大 値 (m ³)	543,070	562,390	559,580	554,510	566,520	557,590
	日 最 小 日	28日(火)	16日(土)	26日(金)	23日(木)	14日(金)	20日(日)
	日 最 小 値 (m ³)	505,470	504,360	509,210	502,090	489,480	500,140
	日 平 均 値 (m ³)	521,313	520,807	529,755	534,495	536,248	528,621
3 年 度	月 計 (m ³)	15,864,070	16,158,630	15,983,200	16,921,070	16,475,860	15,679,820
	前年同月比 (%)	101.4	100.1	100.6	102.1	99.1	98.9
	累 計 (m ³)	15,864,070	32,022,700	48,005,900	64,926,970	81,402,830	97,082,650
	前年度累計比 (%)	101.4	100.7	100.7	101.1	100.7	100.4
	日 最 大 日	11日(日)	18日(火)	13日(日)	19日(月)	1日(日)	2日(木)
	日 最 大 値 (m ³)	550,030	540,280	561,390	578,560	566,580	534,350
	日 最 小 日	30日(金)	3日(月)	4日(金)	5日(月)	14日(土)	18日(土)
	日 最 小 値 (m ³)	508,300	499,340	499,380	514,690	495,780	501,780
	日 平 均 値 (m ³)	528,802	521,246	532,773	545,841	531,479	522,661
4 年 度	月 計 (m ³)	15,625,940	16,059,980	15,635,430	16,405,900	16,036,510	15,422,790
	前年同月比 (%)	98.5	99.4	97.8	97.0	97.3	98.4
	累 計 (m ³)	15,625,940	31,685,920	47,321,350	63,727,250	79,763,760	95,186,550
	前年度累計比 (%)	98.5	98.9	98.6	98.2	98.0	98.0
	日 最 大 日	3日(日)	25日(水)	26日(日)	3日(日)	21日(日)	7日(水)
	日 最 大 値 (m ³)	536,730	537,640	539,600	562,200	538,630	529,400
	日 最 小 日	30日(土)	4日(水)	24日(金)	17日(日)	14日(日)	18日(日)
	日 最 小 値 (m ³)	503,360	482,920	502,270	490,340	492,600	487,200
	日 平 均 値 (m ³)	520,865	518,064	521,181	529,223	517,307	514,093
5 年 度	月 計 (m ³)	15,502,440	15,963,400	15,679,380	16,572,650	16,703,500	15,739,730
	前年同月比 (%)	99.2	99.4	100.3	101.0	104.2	102.1
	累 計 (m ³)	15,502,440	31,465,840	47,145,220	63,717,870	80,421,370	96,161,100
	前年度累計比 (%)	99.2	99.3	99.6	100.0	100.8	101.0
	日 最 大 日	2日(日)	14日(日)	25日(日)	26日(水)	23日(水)	3日(日)
	日 最 大 値 (m ³)	534,710	533,220	543,570	567,290	572,300	540,890
	日 最 小 日	29日(土)	4日(木)	9日(金)	15日(土)	13日(日)	17日(日)
	日 最 小 値 (m ³)	499,380	483,030	497,350	493,360	505,830	501,570
	日 平 均 値 (m ³)	516,748	514,948	522,646	534,602	538,823	524,658

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
16,019,910	15,481,690	16,302,050	15,872,480	15,204,650	16,090,850	
100.2	100.2	100.3	100.1	103.3	100.1	
112,161,990	127,643,680	143,945,730	159,818,210	175,022,860	191,113,710	
100.2	100.2	100.2	100.2	100.5	100.5	
6日(日)	17日(日)	31日(火)	20日(月)	9日(日)	29日(日)	7月30日(火)
532,500	528,950	551,680	541,900	537,610	536,630	572,110
4日(金)	3日(日)	20日(金)	1日(水)	23日(日)	20日(金)	1月1日(水)
498,740	498,670	510,560	445,000	510,980	506,650	445,000
516,771	516,056	525,873	512,015	524,298	519,060	522,169
16,307,290	15,701,440	16,447,460	16,358,740	14,812,040	16,352,610	
101.8	101.4	100.9	103.1	97.4	101.6	
113,036,000	128,737,440	145,184,900	161,543,640	176,355,680	192,708,290	
100.8	100.9	100.9	101.1	100.8	100.8	
18日(日)	15日(日)	31日(木)	31日(日)	7日(日)	7日(日)	12月31日(木)
539,090	536,540	583,760	544,960	542,830	539,520	583,760
23日(金)	22日(日)	12日(土)	1日(金)	22日(月)	26日(金)	1月1日(金)
508,430	507,270	514,430	466,180	517,150	514,400	466,180
526,042	523,381	530,563	527,701	529,001	527,504	527,968
16,213,850	15,535,260	16,305,620	16,099,040	14,542,640	16,213,620	
99.4	98.9	99.1	98.4	98.2	99.2	
113,296,500	128,831,760	145,137,380	161,236,420	175,779,060	191,992,680	
100.2	100.1	100.0	99.8	99.7	99.6	
24日(日)	28日(日)	31日(金)	23日(日)	27日(日)	6日(日)	7月19日(月)
537,890	531,350	567,560	538,470	534,830	538,100	578,560
2日(土)	2日(火)	17日(金)	1日(土)	22日(火)	20日(日)	1月1日(土)
507,830	500,330	509,660	455,590	499,220	509,870	455,590
523,027	517,842	525,988	519,324	519,380	523,020	526,007
15,906,220	15,236,630	16,098,650	15,969,190	14,723,090	16,126,130	
98.1	98.1	98.7	99.2	101.2	99.5	
111,092,770	126,329,400	142,428,050	158,397,240	173,120,330	189,246,460	
98.1	98.1	98.1	98.2	98.5	98.6	
16日(日)	6日(日)	31日(土)	29日(日)	5日(日)	5日(日)	7月3日(日)
524,380	525,690	554,580	537,870	541,640	536,190	562,200
9日(日)	22日(火)	3日(土)	1日(日)	22日(水)	31日(金)	1月1日(日)
496,530	496,140	502,330	449,060	511,320	502,730	449,060
513,104	507,888	519,311	515,135	525,825	520,198	518,483
16,145,950	15,470,780	16,317,260	15,900,470	15,128,930	16,078,960	
101.5	101.5	101.4	99.6	102.8	99.7	
112,307,050	127,777,830	144,095,090	159,995,560	175,124,490	191,203,450	
101.1	101.1	101.2	101.0	101.2	101.0	
9日(月)	12日(日)	31日(日)	21日(日)	4日(日)	31日(日)	8月23日(水)
531,310	529,180	555,160	532,440	536,320	534,610	572,300
20日(金)	3日(金)	9日(土)	1日(月)	24日(土)	29日(金)	1月1日(月)
507,000	502,170	506,710	455,790	507,950	500,780	455,790
520,837	515,693	526,363	512,918	521,687	518,676	522,414

藻岩浄水場

年度・項目 \ 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
元 年 度	月 計 (m³)	2,610,700	2,738,390	2,697,250	2,846,540	2,822,470	2,675,070
	前年同月比 (%)	100.5	101.9	101.4	100.6	101.5	103.5
	累 計 (m³)	2,610,700	5,349,090	8,046,340	10,892,880	13,715,350	16,390,420
	前年度累計比 (%)	100.5	101.2	101.3	101.1	101.2	101.5
	日 最 大 日	18日(木)	27日(月)	10日(月)	30日(火)	2日(金)	9日(月)
	日 最 大 値 (m³)	90,010	94,080	92,380	98,890	99,480	93,600
	日 最 小 日	30日(火)	1日(水)	16日(日)	14日(日)	12日(月)	15日(日)
	日 最 小 値 (m³)	83,620	81,760	87,030	84,810	83,550	83,550
	日 平 均 値 (m³)	87,023	88,335	89,908	91,824	91,047	89,169
2 年 度	月 計 (m³)	2,490,780	2,520,380	2,569,400	2,720,790	2,737,780	2,600,610
	前年同月比 (%)	95.4	92.0	95.3	95.6	97.0	97.2
	累 計 (m³)	2,490,780	5,011,160	7,580,560	10,301,350	13,039,130	15,639,740
	前年度累計比 (%)	95.4	93.7	94.2	94.6	95.1	95.4
	日 最 大 日	8日(水)	31日(日)	10日(水)	30日(木)	27日(木)	7日(月)
	日 最 大 値 (m³)	86,170	85,370	88,200	92,000	94,880	92,230
	日 最 小 日	29日(水)	5日(火)	6日(土)	23日(木)	14日(金)	21日(月)
	日 最 小 値 (m³)	78,430	76,690	82,270	81,800	80,840	80,790
	日 平 均 値 (m³)	83,026	81,303	85,647	87,767	88,315	86,687
3 年 度	月 計 (m³)	2,562,520	2,550,850	2,552,810	2,754,740	2,656,500	2,502,140
	前年同月比 (%)	102.9	101.2	99.4	101.2	97.0	96.2
	累 計 (m³)	2,562,520	5,113,370	7,666,180	10,420,920	13,077,420	15,579,560
	前年度累計比 (%)	102.9	102.0	101.1	101.2	100.3	99.6
	日 最 大 日	12日(月)	6日(木)	29日(火)	19日(月)	5日(木)	6日(月)
	日 最 大 値 (m³)	87,230	85,640	87,920	94,930	93,310	85,500
	日 最 小 日	30日(金)	4日(火)	4日(金)	5日(月)	14日(土)	19日(日)
	日 最 小 値 (m³)	82,610	78,620	79,900	83,650	78,830	79,900
	日 平 均 値 (m³)	85,417	82,285	85,094	88,863	85,694	83,405
4 年 度	月 計 (m³)	2,546,690	2,639,710	2,613,230	2,768,690	2,705,140	2,602,680
	前年同月比 (%)	99.4	103.5	102.4	100.5	101.8	104.0
	累 計 (m³)	2,546,690	5,186,400	7,799,630	10,568,320	13,273,460	15,876,140
	前年度累計比 (%)	99.4	101.4	101.7	101.4	101.5	101.9
	日 最 大 日	14日(木)	26日(木)	25日(土)	7日(木)	25日(木)	7日(水)
	日 最 大 値 (m³)	87,030	89,050	89,990	93,520	90,530	89,100
	日 最 小 日	30日(土)	3日(火)	4日(土)	17日(日)	14日(日)	23日(金)
	日 最 小 値 (m³)	82,720	79,520	85,040	82,130	81,750	82,150
	日 平 均 値 (m³)	84,890	85,152	87,108	89,313	87,263	86,756
5 年 度	月 計 (m³)	2,580,320	2,670,350	2,667,840	2,831,350	2,871,820	2,672,630
	前年同月比 (%)	101.3	101.2	102.1	102.3	106.2	102.7
	累 計 (m³)	2,580,320	5,250,670	7,918,510	10,749,860	13,621,680	16,294,310
	前年度累計比 (%)	101.3	101.2	101.5	101.7	102.6	102.6
	日 最 大 日	27日(木)	25日(木)	27日(火)	28日(金)	23日(水)	4日(月)
	日 最 大 値 (m³)	88,670	89,250	92,680	96,680	98,390	92,470
	日 最 小 日	29日(土)	5日(金)	3日(土)	15日(土)	13日(日)	17日(日)
	日 最 小 値 (m³)	83,900	80,990	85,050	85,080	85,240	84,480
	日 平 均 値 (m³)	86,011	86,140	88,928	91,334	92,639	89,088

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
2,711,620	2,595,240	2,749,400	2,655,720	2,558,730	2,609,680	
100.9	99.9	100.1	100.2	102.1	96.3	
19,102,040	21,697,280	24,446,680	27,102,400	29,661,130	32,270,810	
101.4	101.3	101.1	101.0	101.1	100.7	
3日(木)	28日(木)	27日(金)	23日(木)	6日(木)	26日(木)	8月2日(金)
93,530	88,100	91,890	89,710	90,910	85,820	99,480
13日(日)	3日(日)	31日(火)	1日(水)	23日(日)	20日(金)	1月1日(水)
83,430	82,180	83,260	67,460	83,830	80,910	67,460
87,472	86,508	88,690	85,668	88,232	84,183	88,172
2,664,540	2,528,650	2,628,530	2,615,810	2,394,610	2,655,440	
98.3	97.4	95.6	98.5	93.6	101.8	
18,304,280	20,832,930	23,461,460	26,077,270	28,471,880	31,127,320	
95.8	96.0	96.0	96.2	96.0	96.5	
30日(金)	25日(水)	23日(水)	25日(月)	17日(水)	17日(水)	8月27日(木)
87,100	89,020	87,260	87,030	87,240	86,920	94,880
3日(土)	22日(日)	12日(土)	1日(金)	11日(木)	20日(土)	1月1日(金)
83,830	79,310	81,830	69,900	83,460	83,610	69,900
85,953	84,288	84,791	84,381	85,522	85,659	85,280
2,628,260	2,546,010	2,688,870	2,594,940	2,316,370	2,606,070	
98.6	100.7	102.3	99.2	96.7	98.1	
18,207,820	20,753,830	23,442,700	26,037,640	28,354,010	30,960,080	
99.5	99.6	99.9	99.8	99.6	99.5	
21日(木)	25日(木)	29日(水)	6日(木)	3日(木)	24日(木)	7月19日(月)
86,740	86,360	89,680	86,700	84,040	86,110	94,930
2日(土)	2日(火)	5日(日)	1日(土)	22日(火)	20日(日)	1月1日(土)
82,400	82,180	85,250	67,280	80,080	80,850	67,280
84,783	84,867	86,738	83,708	82,728	84,067	84,822
2,659,360	2,543,860	2,702,000	2,630,870	2,461,640	2,686,930	
101.2	99.9	100.5	101.4	106.3	103.1	
18,535,500	21,079,360	23,781,360	26,412,230	28,873,870	31,560,800	
101.8	101.6	101.4	101.4	101.8	101.9	
14日(金)	11日(金)	28日(水)	30日(月)	9日(木)	2日(木)	7月7日(木)
87,730	86,070	90,330	88,530	90,340	88,030	93,520
9日(日)	22日(火)	3日(土)	1日(日)	23日(木)	21日(火)	1月1日(日)
81,950	83,260	84,600	67,760	85,750	84,420	67,760
85,786	84,795	87,161	84,867	87,916	86,675	86,468
2,709,140	2,591,870	2,781,480	2,662,630	2,561,220	2,703,590	
101.9	101.9	102.9	101.2	104.0	100.6	
19,003,450	21,595,320	24,376,800	27,039,430	29,600,650	32,304,240	
102.5	102.4	102.5	102.4	102.5	102.4	
12日(木)	13日(月)	14日(木)	30日(火)	6日(火)	14日(木)	8月23日(水)
88,780	90,020	92,770	88,270	91,500	88,800	98,390
8日(日)	3日(金)	31日(日)	1日(月)	11日(日)	19日(火)	1月1日(月)
84,350	83,700	86,140	70,590	85,630	84,870	70,590
87,392	86,396	89,725	85,891	88,318	87,213	88,263

白川浄水場

年度・項目 \ 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
元 年 度	月 計 (m³)	12,315,990	12,799,710	12,446,300	13,082,840	12,955,340	12,394,160
	前年同月比 (%)	99.1	100.4	99.6	99.7	101.1	101.0
	累 計 (m³)	12,315,990	25,115,700	37,562,000	50,644,840	63,600,180	75,994,340
	前年度累計比 (%)	99.1	99.7	99.7	99.7	99.9	100.1
	日 最 大 日	14日(日)	26日(日)	2日(日)	30日(火)	1日(木)	8日(日)
	日 最 大 値 (m³)	429,590	441,620	430,460	451,140	449,060	435,990
	日 最 小 日	30日(火)	1日(水)	22日(土)	14日(日)	13日(火)	15日(日)
	日 最 小 値 (m³)	392,490	385,370	394,880	393,460	394,950	387,830
	日 平 均 値 (m³)	410,533	412,894	414,877	422,027	417,914	413,139
2 年 度	月 計 (m³)	12,563,030	13,011,400	12,726,510	13,217,550	13,234,750	12,637,040
	前年同月比 (%)	102.0	101.7	102.3	101.0	102.2	102.0
	累 計 (m³)	12,563,030	25,574,430	38,300,940	51,518,490	64,753,240	77,390,280
	前年度累計比 (%)	102.0	101.8	102.0	101.7	101.8	101.8
	日 最 大 日	19日(日)	31日(日)	10日(水)	20日(月)	27日(木)	8日(火)
	日 最 大 値 (m³)	439,610	455,300	450,650	442,300	449,810	444,280
	日 最 小 日	28日(火)	16日(土)	26日(金)	23日(木)	14日(金)	20日(日)
	日 最 小 値 (m³)	406,600	406,350	405,510	400,270	388,640	398,340
	日 平 均 値 (m³)	418,768	419,723	424,217	426,373	426,927	421,235
3 年 度	月 計 (m³)	12,711,850	13,006,950	12,840,900	13,516,360	13,168,780	12,567,970
	前年同月比 (%)	101.2	100.0	100.9	102.3	99.5	99.5
	累 計 (m³)	12,711,850	25,718,800	38,559,700	52,076,060	65,244,840	77,812,810
	前年度累計比 (%)	101.2	100.6	100.7	101.1	100.8	100.5
	日 最 大 日	11日(日)	18日(火)	13日(日)	19日(月)	1日(日)	5日(日)
	日 最 大 値 (m³)	443,610	436,070	454,230	461,680	454,170	429,210
	日 最 小 日	30日(金)	3日(月)	4日(金)	5日(月)	14日(土)	18日(土)
	日 最 小 値 (m³)	406,650	400,710	401,460	412,050	396,430	400,810
	日 平 均 値 (m³)	423,728	419,579	428,030	436,012	424,799	418,932
4 年 度	月 計 (m³)	12,468,530	12,785,870	12,404,130	12,990,350	12,686,060	12,202,400
	前年同月比 (%)	98.1	98.3	96.6	96.1	96.3	97.1
	累 計 (m³)	12,468,530	25,254,400	37,658,530	50,648,880	63,334,940	75,537,340
	前年度累計比 (%)	98.1	98.2	97.7	97.3	97.1	97.1
	日 最 大 日	3日(日)	25日(水)	26日(日)	3日(日)	21日(日)	4日(日)
	日 最 大 値 (m³)	430,060	428,170	430,150	448,040	428,330	421,190
	日 最 小 日	30日(土)	4日(水)	24日(金)	17日(日)	13日(土)	18日(日)
	日 最 小 値 (m³)	400,450	383,410	396,100	388,130	389,360	384,310
	日 平 均 値 (m³)	415,618	412,447	413,471	419,044	409,228	406,747
5 年 度	月 計 (m³)	12,306,730	12,650,930	12,381,520	13,067,070	13,133,500	12,408,800
	前年同月比 (%)	98.7	98.9	99.8	100.6	103.5	101.7
	累 計 (m³)	12,306,730	24,957,660	37,339,180	50,406,250	63,539,750	75,948,550
	前年度累計比 (%)	98.7	98.8	99.2	99.5	100.3	100.5
	日 最 大 日	2日(日)	14日(日)	25日(日)	26日(水)	23日(水)	3日(日)
	日 最 大 値 (m³)	426,990	424,500	431,340	448,220	450,380	427,520
	日 最 小 日	29日(土)	4日(木)	9日(金)	15日(土)	13日(日)	17日(日)
	日 最 小 値 (m³)	395,120	381,290	391,600	387,940	398,030	395,230
	日 平 均 値 (m³)	410,224	408,095	412,717	421,518	423,661	413,627

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
12,667,520	12,275,860	12,922,990	12,587,660	12,053,660	12,864,750	
100.1	100.2	100.4	100.1	103.7	101.1	
88,661,860	100,937,720	113,860,710	126,448,370	138,502,030	151,366,780	
100.1	100.1	100.2	100.2	100.4	100.5	
6日(日)	17日(日)	31日(火)	20日(月)	16日(日)	29日(日)	7月30日(火)
423,740	421,600	444,250	433,740	428,020	431,340	451,140
4日(金)	3日(日)	20日(金)	1日(水)	10日(月)	13日(金)	1月1日(水)
392,830	395,450	401,500	357,230	404,160	403,830	357,230
408,630	409,195	416,871	406,054	415,643	414,992	413,570
13,002,460	12,559,450	13,183,690	13,100,640	11,860,890	13,078,420	
102.6	102.3	102.0	104.1	98.4	101.7	
90,392,740	102,952,190	116,135,880	129,236,520	141,097,410	154,175,830	
102.0	102.0	102.0	102.2	101.9	101.9	
18日(日)	29日(日)	31日(木)	31日(日)	7日(日)	7日(日)	12月31日(木)
432,030	431,760	473,970	438,900	437,780	434,200	473,970
23日(金)	2日(月)	11日(金)	1日(金)	22日(月)	26日(金)	1月1日(金)
402,930	404,950	411,480	375,900	412,550	409,270	375,900
419,434	418,648	425,280	422,601	423,603	421,885	422,400
12,956,810	12,383,440	12,989,200	12,873,120	11,670,110	12,975,380	
99.6	98.6	98.5	98.3	98.4	99.2	
90,769,620	103,153,060	116,142,260	129,015,380	140,685,490	153,660,870	
100.4	100.2	100.0	99.8	99.7	99.7	
24日(日)	28日(日)	31日(金)	30日(日)	27日(日)	6日(日)	7月19日(月)
431,550	424,810	458,190	433,740	430,950	433,340	461,680
15日(金)	2日(火)	17日(金)	1日(土)	22日(火)	20日(日)	1月1日(土)
404,750	398,760	403,870	368,340	399,870	408,620	368,340
417,962	412,781	419,006	415,262	416,790	418,561	420,989
12,617,140	12,088,390	12,755,910	12,696,440	11,671,900	12,787,120	
97.4	97.6	98.2	98.6	100.0	98.5	
88,154,480	100,242,870	112,998,780	125,695,220	137,367,120	150,154,240	
97.1	97.2	97.3	97.4	97.6	97.7	
16日(日)	6日(日)	31日(土)	29日(日)	5日(日)	5日(日)	7月3日(日)
417,580	419,080	445,540	429,140	431,200	427,950	448,040
15日(土)	26日(土)	2日(金)	1日(日)	22日(水)	31日(金)	1月1日(日)
393,950	392,750	397,240	361,050	404,540	396,450	361,050
407,005	402,946	411,481	409,563	416,854	412,488	411,381
12,763,640	12,243,450	12,864,420	12,571,470	11,942,920	12,705,630	
101.2	101.3	100.9	99.0	102.3	99.4	
88,712,190	100,955,640	113,820,060	126,391,530	138,334,450	151,040,080	
100.6	100.7	100.7	100.6	100.7	100.6	
9日(月)	12日(日)	31日(日)	21日(日)	4日(日)	31日(日)	8月23日(水)
422,480	420,510	444,350	422,880	425,280	425,280	450,380
20日(金)	10日(金)	9日(土)	1日(月)	24日(土)	29日(金)	1月1日(月)
398,250	396,470	398,020	363,920	399,830	393,650	363,920
411,730	408,115	414,981	405,531	411,825	409,859	412,678

西野浄水場

年度・項目 \ 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
元 年 度	月 計 (m³)	346,060	365,500	350,140	360,890	362,790	350,530
	前年同月比 (%)	97.1	99.1	98.6	96.8	98.1	100.4
	累 計 (m³)	346,060	711,560	1,061,700	1,422,590	1,785,380	2,135,910
	前年度累計比 (%)	97.1	98.1	98.3	97.9	97.9	98.3
	日 最 大 日	21日(日)	26日(日)	9日(日)	28日(日)	4日(日)	8日(日)
	日 最 大 値 (m³)	12,310	12,940	12,440	12,420	12,470	12,570
	日 最 小 日	5日(金)	1日(水)	21日(金)	12日(金)	23日(金)	15日(日)
	日 最 小 値 (m³)	10,950	11,210	10,960	10,920	11,130	11,170
	日 平 均 値 (m³)	11,535	11,790	11,671	11,642	11,703	11,684
2 年 度	月 計 (m³)	349,820	366,520	354,730	369,540	376,810	361,510
	前年同月比 (%)	101.1	100.3	101.3	102.4	103.9	103.1
	累 計 (m³)	349,820	716,340	1,071,070	1,440,610	1,817,420	2,178,930
	前年度累計比 (%)	101.1	100.7	100.9	101.3	101.8	102.0
	日 最 大 日	19日(日)	31日(日)	21日(日)	19日(日)	26日(水)	6日(日)
	日 最 大 値 (m³)	12,550	13,120	12,410	12,600	12,900	12,610
	日 最 小 日	3日(金)	27日(水)	26日(金)	23日(木)	14日(金)	12日(土)
	日 最 小 値 (m³)	11,310	11,330	11,140	11,250	11,230	11,580
	日 平 均 値 (m³)	11,661	11,823	11,824	11,921	12,155	12,050
3 年 度	月 計 (m³)	363,230	371,190	366,450	389,970	390,000	367,230
	前年同月比 (%)	103.8	101.3	103.3	105.5	103.5	101.6
	累 計 (m³)	363,230	734,420	1,100,870	1,490,840	1,880,840	2,248,070
	前年度累計比 (%)	103.8	102.5	102.8	103.5	103.5	103.2
	日 最 大 日	11日(日)	18日(火)	13日(日)	18日(日)	1日(日)	5日(日)
	日 最 大 値 (m³)	12,890	12,400	13,360	13,430	13,270	12,720
	日 最 小 日	28日(水)	28日(金)	4日(金)	5日(月)	10日(火)	22日(水)
	日 最 小 値 (m³)	11,520	11,310	11,210	11,570	11,990	11,640
	日 平 均 値 (m³)	12,108	11,974	12,215	12,580	12,581	12,241
4 年 度	月 計 (m³)	354,980	365,610	354,580	366,890	362,900	348,280
	前年同月比 (%)	97.7	98.5	96.8	94.1	93.1	94.8
	累 計 (m³)	354,980	720,590	1,075,170	1,442,060	1,804,960	2,153,240
	前年度累計比 (%)	97.7	98.1	97.7	96.7	96.0	95.8
	日 最 大 日	24日(日)	22日(日)	19日(日)	3日(日)	21日(日)	4日(日)
	日 最 大 値 (m³)	12,420	12,410	12,530	12,830	12,440	12,060
	日 最 小 日	1日(金)	27日(金)	24日(金)	16日(土)	27日(土)	23日(金)
	日 最 小 値 (m³)	11,300	10,970	11,000	10,990	11,340	10,950
	日 平 均 値 (m³)	11,833	11,794	11,819	11,835	11,706	11,609
5 年 度	月 計 (m³)	357,470	366,220	358,740	377,850	385,380	368,860
	前年同月比 (%)	100.7	100.2	101.2	103.0	106.2	105.9
	累 計 (m³)	357,470	723,690	1,082,430	1,460,280	1,845,660	2,214,520
	前年度累計比 (%)	100.7	100.4	100.7	101.3	102.3	102.8
	日 最 大 日	2日(日)	7日(日)	25日(日)	9日(日)	23日(水)	24日(日)
	日 最 大 値 (m³)	12,570	12,450	12,760	12,970	13,170	12,810
	日 最 小 日	7日(金)	6日(土)	9日(金)	15日(土)	5日(土)	1日(金)
	日 最 小 値 (m³)	11,500	11,290	11,160	11,230	11,880	11,860
	日 平 均 値 (m³)	11,916	11,814	11,958	12,189	12,432	12,295

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
359,100	340,980	353,380	349,570	333,350	357,030	
100.7	100.1	99.6	99.5	103.0	100.8	
2,495,010	2,835,990	3,189,370	3,538,940	3,872,290	4,229,320	
98.7	98.8	98.9	99.0	99.3	99.4	
6日(日)	10日(日)	31日(火)	10日(金)	24日(月)	29日(日)	12月31日(火)
12,270	12,010	13,620	11,970	12,100	12,150	13,620
25日(金)	29日(金)	13日(金)	17日(金)	7日(金)	27日(金)	1月17日(金)
11,070	10,910	10,900	10,880	10,990	11,160	10,880
11,584	11,366	11,399	11,276	11,495	11,517	11,556
374,940	360,230	378,000	376,340	337,500	373,450	
104.4	105.6	107.0	107.7	101.2	104.6	
2,553,870	2,914,100	3,292,100	3,668,440	4,005,940	4,379,390	
102.4	102.8	103.2	103.7	103.5	103.5	
11日(日)	8日(日)	31日(木)	31日(日)	14日(日)	14日(日)	12月31日(木)
12,660	12,600	14,520	12,710	12,570	12,560	14,520
23日(金)	27日(金)	11日(金)	1日(金)	19日(金)	12日(金)	6月26日(金)
11,670	11,520	11,620	11,610	11,640	11,740	11,140
12,095	12,008	12,194	12,140	12,054	12,047	11,998
374,090	356,180	365,720	365,350	328,220	363,780	
99.8	98.9	96.8	97.1	97.3	97.4	
2,622,160	2,978,340	3,344,060	3,709,410	4,037,630	4,401,410	
102.7	102.2	101.6	101.1	100.8	100.5	
17日(日)	28日(日)	31日(金)	30日(日)	6日(日)	6日(日)	12月31日(金)
12,640	12,380	13,860	12,330	12,240	12,320	13,860
29日(金)	2日(火)	17日(金)	1日(土)	18日(金)	25日(金)	6月4日(金)
11,620	11,450	11,210	11,240	11,380	11,380	11,210
12,067	11,873	11,797	11,785	11,722	11,735	12,059
358,680	343,190	359,410	360,690	332,320	368,050	
95.9	96.4	98.3	98.7	101.2	101.2	
2,511,920	2,855,110	3,214,520	3,575,210	3,907,530	4,275,580	
95.8	95.9	96.1	96.4	96.8	97.1	
16日(日)	6日(日)	31日(土)	29日(日)	19日(日)	19日(日)	12月31日(土)
12,000	11,900	13,630	12,330	12,330	12,380	13,630
29日(土)	25日(金)	3日(土)	1日(日)	10日(金)	24日(金)	9月23日(金)
11,200	11,090	11,030	11,130	11,490	11,500	10,950
11,570	11,440	11,594	11,635	11,869	11,873	11,714
377,800	356,300	378,330	373,470	351,640	370,790	
105.3	103.8	105.3	103.5	105.8	100.7	
2,592,320	2,948,620	3,326,950	3,700,420	4,052,060	4,422,850	
103.2	103.3	103.5	103.5	103.7	103.4	
15日(日)	5日(日)	31日(日)	21日(日)	25日(日)	3日(日)	12月31日(日)
12,670	12,310	14,010	12,540	12,610	12,580	14,010
27日(金)	17日(金)	9日(土)	27日(土)	16日(金)	19日(火)	6月9日(金)
11,760	11,560	11,610	11,700	11,730	11,480	11,160
12,187	11,877	12,204	12,047	12,126	11,961	12,084

宮町浄水場

年度・項目 \ 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
元 年 度	月 計 (m³)	128,770	135,170	128,600	134,630	134,330	127,800
	前年同月比 (%)	98.9	100.2	93.1	92.3	92.9	93.7
	累 計 (m³)	128,770	263,940	392,540	527,170	661,500	789,300
	前年度累計比 (%)	98.9	99.5	97.3	96.0	95.4	95.1
	日 最 大 日	14日(日)	26日(日)	2日(日)	30日(火)	4日(日)	8日(日)
	日 最 大 値 (m³)	4,510	4,670	4,560	4,680	4,610	4,530
	日 最 小 日	5日(金)	1日(水)	21日(金)	14日(日)	24日(土)	15日(日)
	日 最 小 値 (m³)	4,120	4,170	4,050	4,020	4,090	4,040
	日 平 均 値 (m³)	4,292	4,360	4,287	4,343	4,333	4,260
2 年 度	月 計 (m³)	132,790	143,140	137,460	137,850	138,650	132,300
	前年同月比 (%)	103.1	105.9	106.9	102.4	103.2	103.5
	累 計 (m³)	132,790	275,930	413,390	551,240	689,890	822,190
	前年度累計比 (%)	103.1	104.5	105.3	104.6	104.3	104.2
	日 最 大 日	19日(日)	31日(日)	10日(水)	6日(月)	2日(日)	7日(月)
	日 最 大 値 (m³)	4,650	5,010	4,930	4,680	4,700	4,660
	日 最 小 日	10日(金)	1日(金)	20日(土)	23日(木)	14日(金)	26日(土)
	日 最 小 値 (m³)	4,290	4,350	4,250	4,170	4,190	4,230
	日 平 均 値 (m³)	4,426	4,617	4,582	4,447	4,473	4,410
3 年 度	月 計 (m³)	130,910	134,190	132,490	141,090	137,810	129,660
	前年同月比 (%)	98.6	93.7	96.4	102.4	99.4	98.0
	累 計 (m³)	130,910	265,100	397,590	538,680	676,490	806,150
	前年度累計比 (%)	98.6	96.1	96.2	97.7	98.1	98.0
	日 最 大 日	11日(日)	6日(木)	13日(日)	19日(月)	1日(日)	2日(木)
	日 最 大 値 (m³)	4,550	4,510	4,670	4,870	4,800	4,500
	日 最 小 日	17日(土)	21日(金)	4日(金)	7日(水)	18日(水)	18日(土)
	日 最 小 値 (m³)	4,180	4,160	4,160	4,220	4,230	4,120
	日 平 均 値 (m³)	4,364	4,329	4,416	4,551	4,445	4,322
4 年 度	月 計 (m³)	128,570	134,850	129,420	135,750	133,790	129,500
	前年同月比 (%)	98.2	100.5	97.7	96.2	97.1	99.9
	累 計 (m³)	128,570	263,420	392,840	528,590	662,380	791,880
	前年度累計比 (%)	98.2	99.4	98.8	98.1	97.9	98.2
	日 最 大 日	14日(木)	15日(日)	26日(日)	3日(日)	22日(月)	4日(日)
	日 最 大 値 (m³)	4,430	4,550	4,470	4,640	4,500	4,580
	日 最 小 日	22日(金)	28日(土)	11日(土)	16日(土)	20日(土)	18日(日)
	日 最 小 値 (m³)	4,160	4,090	4,110	4,060	4,080	4,090
	日 平 均 値 (m³)	4,286	4,350	4,314	4,379	4,316	4,317
5 年 度	月 計 (m³)	124,320	129,500	126,270	132,150	133,600	126,320
	前年同月比 (%)	96.7	96.0	97.6	97.3	99.9	97.5
	累 計 (m³)	124,320	253,820	380,090	512,240	645,840	772,160
	前年度累計比 (%)	96.7	96.4	96.8	96.9	97.5	97.5
	日 最 大 日	2日(日)	25日(木)	20日(火)	26日(水)	23日(水)	7日(木)
	日 最 大 値 (m³)	4,330	4,340	4,420	4,490	4,680	4,390
	日 最 小 日	7日(金)	6日(土)	9日(金)	15日(土)	5日(土)	17日(日)
	日 最 小 値 (m³)	3,970	3,980	4,020	3,900	4,060	4,020
	日 平 均 値 (m³)	4,144	4,177	4,209	4,263	4,310	4,211

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
129,450	129,940	137,970	134,970	127,940	135,540	
93.6	100.7	101.9	98.6	102.7	100.9	
918,750	1,048,690	1,186,660	1,321,630	1,449,570	1,585,110	
94.9	95.6	96.3	96.5	97.0	97.3	
6日(日)	1日(金)	31日(火)	5日(日)	24日(月)	29日(日)	12月31日(火)
4,330	4,670	5,160	4,500	4,550	4,560	5,160
26日(土)	29日(金)	7日(土)	25日(土)	1日(土)	13日(金)	10月26日(土)
4,000	4,200	4,240	4,200	4,280	4,240	4,000
4,176	4,331	4,451	4,354	4,412	4,372	4,331
134,650	131,850	137,280	137,560	123,360	136,200	
104.0	101.5	99.5	101.9	96.4	100.5	
956,840	1,088,690	1,225,970	1,363,530	1,486,890	1,623,090	
104.1	103.8	103.3	103.2	102.6	102.4	
18日(日)	15日(日)	31日(木)	24日(日)	21日(日)	7日(日)	12月31日(木)
4,490	4,520	5,180	4,570	4,520	4,530	5,180
23日(金)	21日(土)	5日(土)	1日(金)	27日(土)	26日(金)	1月1日(金)
4,170	4,220	4,220	4,160	4,250	4,260	4,160
4,344	4,395	4,428	4,437	4,406	4,394	4,447
132,300	126,940	133,650	135,860	121,520	137,820	
98.3	96.3	97.4	98.8	98.5	101.2	
938,450	1,065,390	1,199,040	1,334,900	1,456,420	1,594,240	
98.1	97.9	97.8	97.9	98.0	98.2	
24日(日)	28日(日)	31日(金)	30日(日)	27日(日)	13日(日)	12月31日(金)
4,440	4,410	5,100	4,580	4,590	4,660	5,100
2日(土)	2日(火)	11日(土)	1日(土)	10日(木)	30日(水)	11月2日(火)
4,120	4,100	4,120	4,140	4,240	4,270	4,100
4,268	4,231	4,311	4,383	4,340	4,446	4,368
129,110	123,000	129,680	128,630	116,700	129,190	
97.6	96.9	97.0	94.7	96.0	93.7	
920,990	1,043,990	1,173,670	1,302,300	1,419,000	1,548,190	
98.1	98.0	97.9	97.6	97.4	97.1	
2日(日)	6日(日)	31日(土)	26日(木)	5日(日)	19日(日)	12月31日(土)
4,280	4,280	4,890	4,290	4,290	4,280	4,890
29日(土)	22日(火)	9日(金)	1日(日)	22日(水)	4日(土)	1月1日(日)
4,010	3,970	3,990	3,960	4,010	4,040	3,960
4,165	4,100	4,183	4,149	4,168	4,167	4,242
129,000	124,460	130,900	127,700	119,630	127,920	
99.9	101.2	100.9	99.3	102.5	99.0	
901,160	1,025,620	1,156,520	1,284,220	1,403,850	1,531,770	
97.8	98.2	98.5	98.6	98.9	98.9	
1日(日)	5日(日)	31日(日)	4日(木)	4日(日)	31日(日)	12月31日(日)
4,280	4,300	4,870	4,360	4,240	4,290	4,870
28日(土)	22日(水)	9日(土)	27日(土)	17日(土)	29日(金)	7月15日(土)
4,020	4,010	4,010	4,000	3,970	3,950	3,900
4,161	4,149	4,223	4,119	4,125	4,126	4,185

定山溪浄水場

年度・項目 \ 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
元 年 度	月 計 (m³)	127,980	134,280	129,890	142,450	153,930	143,580
	前年同月比 (%)	96.9	90.9	92.5	90.2	95.6	103.2
	累 計 (m³)	127,980	262,260	392,150	534,600	688,530	832,110
	前年度累計比 (%)	96.9	93.7	93.3	92.5	93.2	94.8
	日 最 大 日	29日(月)	4日(土)	29日(土)	28日(日)	3日(土)	22日(日)
	日 最 大 値 (m³)	4,870	5,070	4,700	5,380	5,430	5,360
	日 最 小 日	25日(木)	28日(火)	6日(木)	3日(水)	30日(金)	3日(火)
	日 最 小 値 (m³)	3,820	3,970	4,020	4,160	4,410	4,290
	日 平 均 値 (m³)	4,266	4,332	4,330	4,595	4,965	4,786
2 年 度	月 計 (m³)	102,980	103,570	104,540	123,610	135,710	127,160
	前年同月比 (%)	80.5	77.1	80.5	86.8	88.2	88.6
	累 計 (m³)	102,980	206,550	311,090	434,700	570,410	697,570
	前年度累計比 (%)	80.5	78.8	79.3	81.3	82.8	83.8
	日 最 大 日	5日(日)	13日(水)	21日(日)	24日(金)	10日(月)	20日(日)
	日 最 大 値 (m³)	3,980	3,940	3,920	4,750	4,710	4,720
	日 最 小 日	28日(火)	10日(日)	18日(木)	1日(水)	3日(月)	28日(月)
	日 最 小 値 (m³)	3,080	3,040	3,180	3,350	3,970	3,860
	日 平 均 値 (m³)	3,433	3,341	3,485	3,987	4,378	4,239
3 年 度	月 計 (m³)	95,560	95,450	90,550	118,910	122,770	112,820
	前年同月比 (%)	92.8	92.2	86.6	96.2	90.5	88.7
	累 計 (m³)	95,560	191,010	281,560	400,470	523,240	636,060
	前年度累計比 (%)	92.8	92.5	90.5	92.1	91.7	91.2
	日 最 大 日	3日(土)	2日(日)	27日(日)	21日(水)	1日(日)	19日(日)
	日 最 大 値 (m³)	3,620	3,620	3,470	4,920	4,570	4,160
	日 最 小 日	8日(木)	27日(木)	4日(金)	5日(月)	31日(火)	2日(木)
	日 最 小 値 (m³)	2,880	2,810	2,650	3,120	3,280	3,400
	日 平 均 値 (m³)	3,185	3,079	3,018	3,836	3,960	3,761
4 年 度	月 計 (m³)	127,170	133,940	134,070	144,220	148,620	139,930
	前年同月比 (%)	133.1	140.3	148.1	121.3	121.1	124.0
	累 計 (m³)	127,170	261,110	395,180	539,400	688,020	827,950
	前年度累計比 (%)	133.1	136.7	140.4	134.7	131.5	130.2
	日 最 大 日	3日(日)	3日(火)	25日(土)	31日(日)	13日(土)	24日(土)
	日 最 大 値 (m³)	4,790	4,610	4,980	5,020	5,230	5,070
	日 最 小 日	14日(木)	19日(木)	1日(水)	21日(木)	31日(水)	21日(水)
	日 最 小 値 (m³)	3,940	3,990	4,030	4,260	4,210	4,180
	日 平 均 値 (m³)	4,239	4,231	4,469	4,652	4,794	4,664
5 年 度	月 計 (m³)	133,600	146,400	145,010	164,230	179,200	163,120
	前年同月比 (%)	105.1	109.3	108.2	113.9	120.6	116.6
	累 計 (m³)	133,600	280,000	425,010	589,240	768,440	931,560
	前年度累計比 (%)	105.1	107.2	107.5	109.2	111.7	112.5
	日 最 大 日	1日(土)	4日(木)	25日(日)	29日(土)	11日(金)	2日(土)
	日 最 大 値 (m³)	4,890	5,300	5,360	5,870	6,160	5,930
	日 最 小 日	19日(水)	11日(木)	7日(水)	19日(水)	29日(火)	13日(水)
	日 最 小 値 (m³)	3,990	4,320	4,470	4,890	5,430	5,120
	日 平 均 値 (m³)	4,453	4,723	4,834	5,298	5,781	5,437

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
152,220	139,670	138,310	144,560	130,970	123,850	
109.7	104.5	100.7	100.8	96.8	84.7	
984,330	1,124,000	1,262,310	1,406,870	1,537,840	1,661,690	
96.8	97.7	98.0	98.3	98.2	97.0	
21日(月)	5日(火)	31日(火)	3日(金)	15日(土)	21日(土)	10月21日(月)
5,830	5,510	5,390	5,330	4,980	4,360	5,830
31日(木)	26日(火)	4日(水)	29日(水)	26日(水)	25日(水)	12月4日(水)
4,200	3,920	3,690	4,050	4,020	3,790	3,690
4,910	4,656	4,462	4,663	4,516	3,995	4,540
130,700	121,260	119,960	128,390	95,680	109,100	
85.9	86.8	86.7	88.8	73.1	88.1	
828,270	949,530	1,069,490	1,197,880	1,293,560	1,402,660	
84.1	84.5	84.7	85.1	84.1	84.4	
10日(土)	20日(金)	31日(木)	1日(金)	1日(月)	28日(日)	12月31日(木)
4,520	4,780	4,850	4,610	3,580	3,810	4,850
27日(火)	25日(水)	9日(水)	19日(火)	4日(木)	3日(水)	5月10日(日)
3,960	3,680	3,390	3,760	3,230	3,160	3,040
4,216	4,042	3,870	4,142	3,417	3,519	3,843
122,390	122,690	128,180	129,770	106,420	130,570	
93.6	101.2	106.9	101.1	111.2	119.7	
758,450	881,140	1,009,320	1,139,090	1,245,510	1,376,080	
91.6	92.8	94.4	95.1	96.3	98.1	
30日(土)	20日(土)	31日(金)	1日(土)	26日(土)	27日(日)	7月21日(水)
4,300	4,590	4,890	4,590	4,320	4,710	4,920
5日(火)	9日(火)	1日(水)	31日(月)	16日(水)	16日(水)	6月4日(金)
3,590	3,730	3,780	3,680	3,480	3,860	2,650
3,948	4,090	4,135	4,186	3,801	4,212	3,770
141,930	138,190	151,650	152,560	140,530	154,840	
116.0	112.6	118.3	117.6	132.1	118.6	
969,880	1,108,070	1,259,720	1,412,280	1,552,810	1,707,650	
127.9	125.8	124.8	124.0	124.7	124.1	
9日(日)	20日(日)	31日(土)	2日(月)	25日(土)	25日(土)	12月31日(土)
4,900	5,050	5,620	5,360	5,300	5,400	5,620
12日(水)	9日(水)	1日(木)	19日(木)	2日(木)	16日(木)	4月14日(木)
4,210	4,010	4,370	4,570	4,700	4,570	3,940
4,578	4,606	4,892	4,921	5,019	4,995	4,678
166,370	154,700	162,130	165,200	153,520	171,030	
117.2	111.9	106.9	108.3	109.2	110.5	
1,097,930	1,252,630	1,414,760	1,579,960	1,733,480	1,904,510	
113.2	113.0	112.3	111.9	111.6	111.5	
8日(日)	3日(金)	31日(日)	6日(土)	24日(土)	15日(金)	8月11日(金)
5,930	5,580	5,790	5,850	5,640	6,010	6,160
11日(水)	29日(水)	13日(水)	24日(水)	8日(木)	7日(木)	4月19日(水)
4,950	4,200	4,720	4,950	5,030	5,080	3,990
5,367	5,157	5,230	5,329	5,294	5,517	5,204

8 配水施設日配水量・時間最大配水量経年統計表

総計値(札幌水道)

施 設 名	項 目	年 度	年計 (m³)	日平均 (m³)	日最大		日最小		時間最大	
					月日 (曜日)	最大値 (m³)	月日 (曜日)	最小値 (m³)	月日 (曜日)	最大値 (m³/h)
札幌水道	総 合	元	191,113,710	522,169	7/30(火)	572,110	1/1(水)	445,000		
		2	192,708,290	527,968	12/31(木)	583,760	1/1(金)	466,180		
		3	191,992,680	525,949	7/19(月)	578,560	1/1(土)	455,590		
		4	189,246,460	518,516	7/3(日)	562,200	1/1(日)	449,060		
		5	191,203,450	522,414	8/23(水)	572,300	1/1(月)	455,790		
藻岩浄水場	総 合	元	32,270,810	88,172	8/2(金)	99,480	1/1(水)	67,460		
		2	31,127,320	85,280	8/27(木)	94,880	1/1(金)	69,900		
		3	30,960,080	84,804	7/19(月)	94,930	1/1(土)	67,280		
		4	31,560,800	86,473	7/7(木)	93,520	1/1(日)	67,760		
		5	32,304,240	88,263	8/23(水)	98,390	1/1(月)	70,590		
白川浄水場	総 合	元	151,366,780	413,570	7/30(火)	451,140	1/1(水)	357,230		
		2	154,175,830	422,400	12/31(木)	473,970	1/1(金)	375,900		
		3	153,660,870	420,954	7/19(月)	461,680	1/1(土)	368,340		
		4	150,154,240	411,407	7/3(日)	448,040	1/1(日)	361,050		
		5	151,040,080	412,678	8/23(水)	450,380	1/1(月)	363,920		
西野浄水場	総 合	元	4,229,320	11,556	12/31(火)	13,620	1/17(金)	10,880		
		2	4,379,390	11,998	12/31(木)	14,520	6/26(金)	11,140		
		3	4,401,410	12,056	12/31(金)	13,860	6/4(金)	11,210		
		4	4,275,580	11,715	12/31(土)	13,630	9/23(金)	10,950		
		5	4,422,850	12,084	12/31(日)	14,010	6/9(金)	11,160		
宮町浄水場	総 合	元	1,585,110	4,331	12/31(火)	5,160	10/26(土)	4,000		
		2	1,623,090	4,447	12/31(木)	5,180	1/1(金)	4,160		
		3	1,594,240	4,367	12/31(金)	5,100	11/2(火)	4,100		
		4	1,548,190	4,241	12/31(土)	4,890	1/1(日)	3,960		
		5	1,531,770	4,185	12/31(日)	4,870	7/15(土)	3,900		
定山溪浄水場	総 合	元	1,661,690	4,540	10/21(月)	5,830	12/4(水)	3,690		
		2	1,402,660	3,843	12/31(木)	4,850	5/10(日)	3,040		
		3	1,376,080	3,768	7/21(水)	4,920	6/4(金)	2,650		
		4	1,707,650	4,679	12/31(土)	5,620	4/14(木)	3,940		
		5	1,904,510	5,204	8/11(金)	6,160	4/19(水)	3,990		

藻岩浄水場

藻岩浄水場	総 合	元	32,270,810	88,172	8/2(金)	99,480	1/1(水)	67,460		
		2	31,127,320	85,280	8/27(木)	94,880	1/1(金)	69,900		
		3	30,960,080	84,804	7/19(月)	94,930	1/1(土)	67,280		
		4	31,560,800	86,473	7/7(木)	93,520	1/1(日)	67,760		
		5	32,304,240	88,263	8/23(水)	98,390	1/1(月)	70,590		
藻岩配水池	自然流下	元	29,912,450	81,728	8/2(金)	92,160	1/1(火)	61,950	8/1(木)	6,340
		2	28,891,370	79,154	8/27(木)	88,090	1/1(金)	64,130	10/15(木)	6,080
		3	28,777,770	78,827	7/19(月)	88,090	1/1(土)	61,570	7/16(金)	6,060
		4	29,428,280	80,631	7/7(木)	87,110	1/1(日)	62,250	2/2(木)	6,230
		5	30,182,890	82,467	8/23(水)	92,090	1/1(月)	65,070	7/26(水)	6,220
伏見配水池		元	134,970	369	1/23(木)	520	1/10(金)	50	10/6(日)	40
		2	141,980	389	11/20(金)	450	4/18(土)	270	1/14(日)	30
		3	144,070	395	5/13(木)	430	10/21(木)	190	4/8(木)	40
		4	150,770	413	7/6(水)	480	11/8(火)	210	9/20(火)	50
		5	144,910	396	8/29(火)	480	11/10(金)	270	8/15(火)	40
伏見高台配水池		元	33,050	90	5/19(日)	110	11/29(金)	70	8/2(金)	10
		2	35,840	98	12/31(木)	120	8/13(木)	80	5/23(土)	10
		3	41,410	113	7/25(日)	300	11/19(金)	80	7/26(月)	20
		4	34,360	94	6/14(火)	130	4/15(金)	80	6/7(火)	10
		5	36,150	99	7/28(金)	150	6/7(水)	80	5/9(火)	10
<伏見高台 ポンプ場>		元	560	2						
		2	330	1						
		3	380	1						
		4	1,240	3						
		5	1,210	3						

施 設 名	項 目	年 度	年 計 (m³)	日 平 均 (m³)	日 最 大		日 最 小		時 間 最 大	
					月 日 (曜日)	最 大 値 (m³)	月 日 (曜日)	最 小 値 (m³)	月 日 (曜日)	最 大 値 (m³/h)
	旭山配水池	元	532,040	1,454	7/9(火)	2,130	2/29(土)	1,020	9/3(火)	190
		2	451,520	1,237	11/13(金)	1,910	11/21(土)	1,030	9/22(火)	180
		3	452,490	1,239	8/5(木)	1,840	4/3(土)	1,050	8/5(木)	180
		4	438,450	1,201	7/28(木)	1,720	11/22(火)	1,020	7/28(木)	160
		5	450,810	1,232	9/13(水)	1,790	2/14(水)	1,060	10/9(月)	180
	界川配水池	元	240,860	658	8/1(木)	740	1/1(水)	550	8/7(水)	70
		2	239,570	656	6/24(水)	750	5/10(日)	560	6/30(火)	70
		3	246,640	676	1/18(火)	760	5/30(日)	580	7/28(水)	70
		4	239,900	657	12/27(火)	770	10/9(日)	540	5/27(金)	70
		5	235,340	643	11/11(土)	750	1/1(月)	530	5/31(水)	70
	界川ポンプ場	元	37,560	103	12/31(火)	140	4/5(金)	90	1/15(水)	10
		2	40,400	111	3/21(日)	170	12/11(金)	90	5/31(日)	10
		3	40,850	112	5/9(日)	180	11/2(火)	90	4/29(木)	20
		4	36,500	100	6/13(月)	130	4/1(金)	90	5/22(日)	10
		5	36,880	101	12/31(日)	180	9/29(金)	80	12/20(水)	10
	円山西町高台 配水池	元	52,740	144	5/26(日)	200	10/4(金)	120	5/26(日)	20
		2	55,120	151	12/31(木)	190	9/18(金)	130	10/4(日)	20
		3	55,080	151	1/3(月)	200	4/9(金)	130	2/13(日)	20
		4	54,560	149	2/14(火)	200	10/14(金)	130	2/14(火)	20
		5	53,600	146	5/7(日)	180	7/15(土)	130	10/23(月)	20
	円山西町高台 ポンプ場	元	201,790	551	4/10(水)	630	9/1(日)	470	2/24(月)	80
		2	209,690	574	12/29(火)	680	9/20(日)	460	12/18(金)	80
		3	170,450	467	4/8(木)	730	5/9(日)	370	4/14(水)	80
		4	163,640	448	4/8(金)	550	11/20(日)	370	4/8(金)	80
		5	165,650	453	4/6(木)	580	2/18(日)	350	4/7(金)	80
	盤溪配水池	元	242,450	662	6/17(月)	960	11/30(土)	480	4/26(金)	90
		2	207,390	568	11/29(日)	720	4/25(土)	480	7/4(土)	80
		3	198,680	544	7/28(水)	840	4/17(土)	470	11/18(木)	80
		4	197,280	540	7/5(火)	680	4/23(土)	480	7/22(金)	80
		5	198,050	541	8/22(火)	670	1/1(月)	470	6/30(金)	70
	<盤溪ポンプ場>	元	8,930	24						
		2	9,090	25						
		3	9,330	26						
		4	11,800	32						
		5	16,730	46						
	宮の森高台 配水池	元	748,480	2,045	7/10(水)	2,310	1/12(日)	1,810	4/30(火)	180
		2	712,110	1,951	12/31(木)	2,310	9/20(日)	1,810	11/23(月)	170
		3	685,600	1,878	7/31(土)	2,260	11/14(日)	1,740	7/25(日)	170
		4	670,670	1,837	12/31(土)	2,190	7/17(日)	1,680	9/19(月)	170
		5	648,700	1,772	7/4(火)	2,050	2/24(土)	1,630	8/11(金)	170
	大倉山配水池	元	134,420	367	1/10(金)	630	12/17(火)	220	9/20(金)	90
		2	142,330	390	12/20(日)	630	9/18(金)	220	9/24(木)	100
		3	147,040	403	12/18(土)	920	12/3(金)	360	6/29(火)	100
		4	146,390	401	12/18(日)	600	7/15(金)	350	6/1(水)	90
		5	151,260	413	10/29(日)	610	11/21(火)	370	5/19(金)	90

白川浄水場

施 設 名	項 目	年 度	年 計 (m³)	日 平 均 (m³)	日 最 大		日 最 小		時 間 最 大	
					月 日 (曜日)	最 大 値 (m³)	月 日 (曜日)	最 小 値 (m³)	月 日 (曜日)	最 大 値 (m³/h)
白川浄水場総合		元	151,366,780	414,704	7/30(火)	451,140	1/1(水)	357,230		
		2	154,175,830	422,400	12/31(木)	473,970	1/1(金)	375,900		
		3	153,660,870	420,954	7/19(月)	461,680	1/1(土)	368,340		
		4	150,154,240	411,407	7/3(日)	448,040	1/1(日)	361,050		
		5	151,040,080	412,678	8/23(水)	450,380	1/1(月)	363,920		
白川送水管高区総合		元	26,240,160	71,694	12/31(火)	78,810	1/1(水)	64,270		
		2	26,817,800	73,473	12/31(木)	83,420	1/1(金)	67,020		
		3	26,404,690	72,336	12/31(金)	79,770	1/1(土)	64,740		
		4	25,896,990	70,952	12/31(土)	78,680	1/1(日)	64,130		
		5	26,124,360	71,378	12/31(日)	78,360	1/1(月)	65,090		
藤野系総合		元	2,251,500	6,152	12/31(火)	7,730	10/4(金)	5,660		
		2	2,298,840	6,298	12/31(木)	7,840	10/23(金)	5,830		
		3	2,264,260	6,203	12/31(金)	7,590	11/22(月)	5,800		
		4	2,203,590	6,037	12/31(土)	7,360	9/23(金)	5,630		
		5	2,207,080	6,030	12/31(日)	7,370	7/15(土)	5,550		
藤野高台配水池		元	604,650	1,652	12/31(火)	2,000	7/12(金)	1,520	12/31(火)	160
		2	635,040	1,740	12/31(木)	2,190	6/26(金)	1,590	12/31(木)	180
		3	628,190	1,721	12/31(金)	2,060	10/29(金)	1,590	12/31(金)	150
		4	612,840	1,679	12/31(土)	2,000	10/28(金)	1,540	3/14(火)	150
		5	603,600	1,649	12/31(日)	2,000	3/15(金)	1,510	4/9(日)	150
<オカバルシ ポンプ場>		元	9,580	26						
		2	11,200	31						
		3	11,620	32						
		4	11,710	32						
		5	10,640	29						
簾舞配水池		元	240,550	657	12/31(火)	810	10/4(金)	590	12/31(火)	60
		2	247,100	677	12/31(木)	900	10/23(金)	590	12/31(木)	70
		3	244,150	669	3/13(日)	860	12/3(金)	590	7/19(月)	60
		4	238,010	652	7/31(日)	800	10/28(金)	560	7/24(日)	60
		5	239,620	655	12/31(日)	870	6/9(金)	580	12/31(日)	60
藤野沢配水池		元	1,406,300	3,842	12/31(火)	4,920	10/4(金)	3,520	12/31(火)	350
		2	1,416,700	3,881	12/31(木)	4,750	10/23(金)	3,600	12/31(木)	370
		3	1,391,920	3,813	12/31(金)	4,720	7/5(月)	3,540	12/31(金)	340
		4	1,352,740	3,706	12/31(土)	4,560	11/11(金)	3,460	12/31(土)	330
		5	1,363,860	3,726	12/31(日)	4,500	7/15(土)	3,390	12/31(日)	310
硬石山配水池系総合		元	4,388,220	11,990	7/29(月)	13,230	1/1(水)	10,520		
		2	4,396,910	12,046	7/29(月)	13,300	1/1(水)	10,280		
		3	4,229,210	11,587	7/28(水)	13,650	1/1(土)	10,220		
		4	4,163,730	11,409	12/31(土)	12,270	1/1(日)	10,300		
		5	3,037,670	8,300	8/10(木)	9,400	5/4(木)	7,060		
硬石山配水池		元	3,048,290	8,329	7/29(月)	9,360	1/1(水)	6,930	6/12(水)	710
		2	3,063,750	8,394	8/27(木)	9,560	1/1(金)	6,700	9/9(水)	690
		3	2,920,720	8,002	7/19(月)	8,860	1/1(土)	6,660	5/6(木)	690
		4	2,893,430	7,928	7/6(水)	8,590	1/1(日)	6,630	11/29(火)	660
		5	2,955,190	8,074	8/23(水)	9,090	5/4(木)	6,880	1/15(月)	660
藻岩下第2配水池		元	41,250	113	12/31(火)	160	6/19(水)	80	10/9(水)	20
		2	43,590	119	8/10(月)	160	4/10(金)	90	8/10(月)	20
		3	43,290	119	1/23(日)	170	4/7(水)	90	10/6(水)	20
		4	44,430	122	12/3(土)	160	7/13(水)	90	11/24(木)	10
		5	51,890	142	1/8(月)	210	4/7(金)	100	9/15(金)	20
藻岩下第3配水池		元	23,300	64	6/30(日)	210	8/28(水)	30	9/5(木)	10
		2	27,690	76	9/4(金)	140	4/1(水)	40	1/16(土)	10
		3	23,070	63	7/18(日)	100	4/1(木)	40	11/22(月)	10
		4	35,950	98	11/8(火)	180	4/6(水)	50	11/8(火)	10
		5	30,590	84	1/27(土)	130	11/24(金)	50	12/28(木)	10

※1 北ノ沢第1ポンプ場の流入管切替に伴い、流入管が硬石山流出から白川第3送水管へ移設。(令和3年12月20日)

施 設 名	項 目	年 度	年 計 (m³)	日 平 均 (m³)	日 最 大		日 最 小		時 間 最 大	
					月 日 (曜日)	最 大 値 (m³)	月 日 (曜日)	最 小 値 (m³)	月 日 (曜日)	最 大 値 (m³/h)
	北ノ沢第1ポンプ場	元								
		2								
		3								
		4								
		5	1,202,260	3,285	7/27(木)	3,900	6/9(金)	3,010		
	系総合	元	614,940	1,680	12/31(火)	1,920	10/25(金)	1,520	5/27(月)	150
		2	570,970	1,564	7/19(日)	1,890	10/30(金)	1,360	7/9(木)	150
		3	541,140	1,483	12/31(金)	1,780	4/28(水)	1,370	7/19(月)	140
		4	538,090	1,474	12/31(土)	1,790	9/23(金)	1,350	12/31(土)	130
		5	558,650	1,526	12/31(日)	1,800	4/22(土)	1,360	11/15(水)	130
	北ノ沢第2配水池	元	460,830	1,259	12/31(火)	1,490	8/16(金)	1,140	8/1(木)	150
		2	486,040	1,332	12/31(木)	1,560	8/14(金)	1,210	9/13(日)	150
		3	500,920	1,373	8/1(日)	1,550	3/30(火)	1,190	8/1(日)	150
		4	454,780	1,246	12/31(土)	1,500	11/26(土)	1,150	3/20(月)	140
		5	452,400	1,236	12/31(日)	1,390	3/8(金)	1,140	4/17(月)	150
	北ノ沢第3配水池	元	199,610	545	2/13(木)	680	10/4(金)	470	4/9(火)	70
		2	204,870	561	12/31(木)	700	6/19(金)	500	1/6(水)	70
		3	200,070	548	12/31(金)	670	11/2(火)	470	7/14(水)	60
		4	197,050	540	12/31(土)	720	5/27(金)	460	10/19(水)	60
		5	191,210	522	8/23(水)	630	6/2(金)	450	4/9(日)	60
	北ノ沢高台配水池	元	1,708,480	4,668	12/31(火)	5,470	10/25(金)	4,280		
		2	1,746,480	4,785	12/31(木)	5,750	4/20(月)	4,360		
		3	1,752,470	4,801	12/31(金)	5,650	11/2(火)	4,450		
		4	1,758,430	4,818	12/31(土)	5,720	7/23(土)	4,430		
		5	1,836,560	5,018	12/31(日)	5,750	11/10(金)	4,640		
	系総合	元	1,072,220	2,930	12/31(火)	3,350	10/25(金)	2,690	8/1(木)	240
		2	1,092,030	2,992	12/31(木)	3,510	6/26(金)	2,780	11/11(水)	250
		3	1,078,660	2,955	12/31(金)	3,400	4/30(金)	2,760	7/18(日)	245
		4	1,086,010	2,975	12/31(土)	3,490	7/17(日)	2,730	4/24(日)	240
		5	1,168,420	3,192	9/25(月)	3,610	12/9(土)	2,980	7/23(日)	250
	南沢第2配水池	元	636,260	1,738	12/31(火)	2,120	6/15(土)	1,530	5/27(月)	170
		2	654,450	1,793	12/31(木)	2,240	4/20(月)	1,560	12/31(木)	180
		3	673,810	1,846	12/31(金)	2,250	10/29(金)	1,650	12/31(金)	170
		4	672,420	1,843	12/31(土)	2,230	6/24(金)	1,670	1/18(水)	170
		5	668,140	1,826	12/31(日)	2,210	7/15(土)	1,580	4/9(日)	160
	南沢第3配水池	元	3,058,910	8,358	12/31(火)	10,280	9/15(日)	7,070		
		2	3,240,940	8,879	2/17(水)	10,770	10/3(土)	8,090		
		3	3,134,980	8,588	5/18(火)	10,080	3/20(日)	7,950		
		4	3,052,080	8,362	12/31(土)	9,530	9/18(日)	7,700		
		5	3,024,300	8,263	12/31(日)	9,530	5/6(土)	7,520		
	系総合	元	1,776,000	4,852	12/31(火)	5,880	5/1(水)	4,090	2/2(日)	510
		2	1,831,260	5,017	12/31(木)	5,980	9/20(日)	4,420	4/22(水)	500
		3	1,743,160	4,775	4/4(日)	5,420	1/1(土)	4,140	7/19(月)	510
		4	1,672,610	4,582	12/31(土)	5,160	1/1(日)	4,160	2/15(水)	470
		5	1,661,080	4,538	12/31(日)	5,130	5/4(木)	4,150	7/29(土)	470
	石山東配水池	元	619,080	1,691	2/20(木)	2,220	5/5(日)	1,180	2/20(木)	210
		2	733,720	2,010	12/31(木)	2,320	5/10(日)	1,690	8/27(木)	190
		3	717,300	1,965	8/6(金)	2,280	5/22(土)	1,710	7/24(土)	180
		4	697,000	1,910	8/26(金)	2,180	10/15(土)	1,630	2/19(日)	190
		5	707,220	1,932	9/4(月)	2,240	5/6(土)	1,630	5/21(日)	170
	常盤公園配水池	元	621,410	1,698	12/31(火)	2,110	8/23(金)	1,530	12/31(火)	160
		2	643,690	1,764	12/31(木)	2,240	10/23(金)	1,590	12/31(木)	170
		3	639,150	1,751	12/31(金)	2,170	11/2(火)	1,570	7/19(月)	160
		4	646,530	1,772	12/31(土)	2,180	11/11(金)	1,570	4/3(日)	160
		5	620,500	1,695	12/31(日)	2,070	6/9(金)	1,550	1/30(火)	150
	常盤高台配水池	元	9,880	27						
		2	9,440	26						
		3	9,630	26						
		4	13,130	36						
		5	10,950	30						
	<常盤二区 ポンプ場>	元								
		2								
		3								
		4								
		5								

※1 北ノ沢第1ポンプ場の流入管切替に伴い、流入管が硬石山流出から白川第3送水管へ移設。(令和3年12月20日)

施 設 名	項 目	年 度	年 計 (m³)	日 平 均 (m³)	日 最 大		日 最 小		時 間 最 大	
					月 日 (曜日)	最 大 値 (m³)	月 日 (曜日)	最 小 値 (m³)	月 日 (曜日)	最 大 値 (m³/h)
	<滝野ポンプ場>	元	31,080	85						
		2	34,770	95						
		3	36,020	99						
		4	44,070	121						
		5	31,510	86						
	芸術の森高台 配水池	元	42,420	116	3/12(木)	150	3/29(日)	90	6/7(金)	20
		2	32,270	88	8/10(月)	120	9/27(日)	70	5/8(金)	20
		3	35,370	97	1/2(日)	160	4/6(火)	80	6/2(水)	10
		4	35,940	98	4/7(木)	110	5/3(火)	90	4/1(金)	10
		5	35,500	97	4/8(土)	120	4/1(土)	90	5/18(木)	10
	真駒内配水池 系総合	元	4,160,380	11,367	7/28(日)	12,890	1/1(水)	8,880		
		2	4,145,130	11,357	12/31(木)	12,500	1/1(金)	9,880		
		3	4,107,640	11,252	7/18(日)	12,500	1/1(土)	9,430		
		4	4,026,570	11,032	7/3(日)	12,070	1/1(日)	9,360		
		5	4,099,580	11,201	8/23(水)	12,040	1/1(月)	9,330		
	真駒内配水池	元	3,996,800	10,920	7/28(日)	12,010	1/1(水)	8,880	5/27(月)	990
		2	4,145,130	11,357	12/31(木)	12,500	1/1(金)	9,880	12/15(火)	980
		3	4,107,640	11,252	7/18(日)	12,500	1/1(土)	9,430	6/1(火)	1,000
		4	4,026,570	11,032	7/3(日)	12,070	1/1(日)	9,360	5/8(日)	960
		5	4,099,580	11,201	8/23(水)	12,040	1/1(月)	9,330	3/18(月)	980
	柏丘高台配水池 ※1	元	163,580	447	7/28(日)	880	6/28(金)	680	7/3(水)	100
		2								
		3								
		4								
		5								
	西岡系総合	元	10,672,670	29,160	12/22(日)	32,580	1/1(水)	25,310		
		2	10,989,500	30,108	10/5(月)	34,690	1/1(金)	27,160		
		3	10,916,130	29,905	7/18(日)	32,940	1/1(土)	26,200		
		4	10,692,590	29,294	7/3(日)	32,600	1/1(日)	25,810		
		5	10,716,910	29,281	8/30(水)	32,550	1/1(月)	26,020		
	西岡配水池	元	1,766,550	4,827	8/6(火)	5,240	1/1(水)	4,020	9/10(火)	460
		2	1,831,920	5,019	4/19(日)	5,420	1/1(金)	4,310	7/3(金)	460
		3	1,787,020	4,896	7/25(日)	5,430	1/1(土)	4,896	10/1(金)	450
		4	1,723,680	4,723	7/3(日)	5,260	1/1(日)	4,000	2/7(火)	440
		5	1,731,940	4,732	8/23(水)	5,210	1/1(月)	3,910	2/21(水)	430
	西岡高台配水池	元	5,511,770	15,059	12/22(日)	18,300	1/1(水)	12,720	7/11(木)	1,180
		2	5,701,080	15,619	12/20(日)	18,760	1/1(金)	13,890	9/7(月)	1,160
		3	5,678,960	15,557	12/19(日)	17,550	1/1(土)	13,270	7/25(日)	1,140
		4	5,563,190	15,241	12/21(水)	17,550	1/1(日)	13,110	10/26(水)	1,260
		5	5,582,880	15,254	12/20(水)	17,670	1/1(月)	13,320	8/23(水)	1,400
	羊ヶ丘配水池	元	3,394,350	9,274	12/31(火)	10,500	10/4(金)	8,520	5/27(月)	800
		2	3,456,500	9,470	12/31(木)	11,200	8/14(金)	8,820	12/31(木)	840
		3	3,450,150	9,452	12/31(金)	10,840	1/1(土)	8,780	2/1(火)	830
		4	3,405,720	9,331	12/31(土)	10,650	9/23(金)	8,670	4/19(火)	790
		5	3,402,090	9,295	12/31(日)	10,580	7/15(土)	8,480	4/11(火)	760
	平岸配水池総合	元	49,261,810	134,595	7/30(火)	146,770	1/1(水)	113,890		
		2	50,139,870	137,370	12/31(木)	152,060	1/1(金)	120,330		
		3	50,096,250	137,244	7/19(月)	150,160	1/1(土)	119,430		
		4	49,110,160	134,568	7/3(日)	144,860	1/1(日)	117,040		
		5	49,566,540	135,428	8/23(水)	147,080	1/1(月)	117,830		
	平岸配水池 自然流下	元	49,261,810	134,595	7/30(火)	146,770	1/1(水)	113,890	5/27(水)	10,820
		2	50,139,870	137,370	12/31(木)	152,060	1/1(金)	120,330	9/9(水)	10,750
		3	50,096,250	137,244	7/19(月)	150,160	1/1(土)	119,430	2/1(火)	11,030
		4	49,110,160	134,568	7/3(日)	144,860	1/1(日)	117,040	1/24(火)	10,660
		5	49,566,540	135,428	8/23(水)	147,080	1/1(月)	117,830	1/31(水)	10,600
	<石狩分水> ※2	元								
		2								
		3	110	0	10/15(金)	110	4/1(木)	0		
		4								
		5	50	0	11/21(火)	20	4/1(土)	0		

※1 令和元年10月31日より、施設運用休止

※2 平成25年4月1日より、石狩分水の札幌水道受け入れ停止

令和3年10月15日(金) 石狩市緊急連絡管使用訓練

令和5年11月21日(火) 石狩市緊急連絡管使用訓練

施 設 名	項 目	年 度	年計 (m³)	日平均 (m³)	日最大		日最小		時間最大	
					月日 (曜日)	最大値 (m³)	月日 (曜日)	最小値 (m³)	月日 (曜日)	最大値 (m³/h)
清田配水池総合	清田配水池総合	元	50,832,670	138,887	8/1(木)	151,590	1/1(水)	118,870		
		2	51,617,770	141,419	6/10(水)	161,700	1/1(金)	126,190		
		3	51,428,420	140,884	7/19(月)	155,000	1/1(土)	122,100		
		4	50,007,120	137,008	7/3(日)	150,350	1/1(日)	119,650		
		5	50,137,450	136,988	8/23(水)	150,110	1/1(月)	120,440		
	清田配水池	元	43,980,130	120,164	8/1(木)	131,300	1/1(水)	101,580	8/1(木)	10,020
		2	44,647,490	122,322	12/31(木)	136,420	1/1(金)	108,220	9/9(水)	9,910
		3	44,568,010	122,093	7/19(月)	133,840	1/1(土)	104,500	6/1(火)	9,770
		4	43,313,110	118,671	7/3(日)	129,830	1/1(日)	102,300	7/7(木)	9,700
		5	43,509,820	118,879	8/23(水)	129,730	1/1(月)	103,130	8/25(金)	9,720
	清田高台配水池	元	1,536,240	4,197	12/31(火)	4,800	1/1(水)	3,810	5/27(月)	400
		2	1,583,270	4,338	12/31(木)	5,170	8/25(火)	3,910	12/31(木)	410
		3	1,573,770	4,310	7/18(日)	5,110	2/25(金)	3,880	5/9(日)	420
		4	1,531,700	4,195	12/31(土)	4,790	3/31(木)	3,780	4/3(日)	390
		5	1,514,080	4,137	5/14(日)	4,840	3/19(火)	3,480	5/17(水)	380
	里塚配水池	元	2,964,610	8,100	12/31(火)	9,570	1/1(水)	7,530	5/19(日)	730
		2	2,983,570	8,174	12/31(木)	9,890	1/14(金)	7,680	12/31(木)	810
		3	2,916,530	7,989	12/31(金)	9,520	2/22(火)	7,360	6/22(火)	740
		4	2,849,120	7,805	12/31(土)	9,430	5/27(金)	7,330	12/31(土)	719
		5	2,806,860	7,669	12/31(日)	9,030	3/29(金)	7,110	7/26(水)	710
	有明配水池	元	2,351,690	6,425	12/31(火)	7,320	1/1(水)	5,830	5/19(日)	570
		2	2,403,440	6,585	12/31(木)	7,800	1/1(金)	6,160	12/31(木)	630
		3	2,370,110	6,492	12/31(金)	7,500	1/1(土)	5,970	5/30(日)	600
		4	2,313,190	6,337	12/31(土)	7,290	1/1(日)	5,880	12/6(火)	580
		5	2,306,690	6,302	12/31(日)	7,250	3/29(金)	5,800	4/16(日)	580
	西部配水池総合	元	25,032,140	68,394	7/30(火)	75,320	1/1(水)	60,200		
		2	25,600,390	70,138	12/31(木)	79,210	1/1(金)	62,360		
		3	25,731,510	70,489	12/31(金)	77,640	1/1(土)	62,070		
		4	25,139,970	68,879	7/7(木)	80,350	1/1(日)	60,230		
		5	25,211,730	68,885	7/26(水)	81,390	1/1(月)	60,560		
	西部配水池	元	24,046,270	65,700	7/30(火)	72,420	1/1(水)	57,640	9/9(月)	5,630
		2	24,555,560	67,276	12/31(木)	75,800	1/1(金)	59,640	12/31(木)	5,690
		3	24,667,440	67,575	7/19(月)	74,410	1/1(土)	59,300	6/1(火)	5,660
		4	24,082,700	65,983	7/7(木)	77,270	1/1(日)	57,470	4/19(火)	5,430
		5	24,138,970	65,953	8/23(水)	72,230	1/1(月)	57,820	2/20(火)	5,470
	宮の沢高台配水池	元	155,290	424	12/31(火)	520	4/5(金)	380	9/20(金)	50
		2	162,160	444	12/31(火)	530	4/5(金)	400	7/10(金)	50
		3	156,960	430	12/31(金)	510	10/15(金)	390	7/19(月)	50
		4	152,940	419	12/31(土)	500	12/16(金)	380	7/11(月)	40
		5	154,740	423	12/31(日)	500	12/8(金)	370	8/23(水)	40
	手稲本町配水池	元	729,200	1,992	12/31(火)	2,410	7/12(金)	1,800	9/17(火)	200
		2	779,970	2,137	12/31(木)	2,580	11/6(金)	1,920	12/31(木)	210
		3	806,960	2,211	12/31(金)	2,590	4/2(金)	1,950	8/6(金)	200
		4	808,480	2,215	12/31(土)	2,640	11/22(火)	2,010	10/10(月)	220
		5	818,790	2,237	10/15(日)	2,600	12/15(金)	2,030	4/9(日)	200
	手稲本町ポンプ場	元	101,380	277	7/31(火)	350	7/14(日)	240	8/7(水)	40
		2	102,700	281	8/19(水)	340	8/14(金)	250	4/7(火)	40
		3	100,150	274	5/29(土)	320	2/4(金)	230	5/13(木)	40
		4	95,850	263	8/3(水)	300	11/25(金)	210	8/3(水)	50
		5	99,230	271	11/1(水)	330	4/7(金)	240	8/22(火)	40

西野浄水場

施 設 名	項 目	年 度	年計 (m^3)	日平均 (m^3)	日最大		日最小		時間最大	
					月日 (曜日)	最大値 (m^3)	月日 (曜日)	最小値 (m^3)	月日 (曜日)	最大値 (m^3/h)
西野浄水場総合		元	4,229,320	11,556	12/31(火)	13,620	1/17(金)	10,880		
		2	4,379,390	11,998	12/31(木)	14,520	6/26(金)	11,140		
		3	4,401,410	12,056	12/31(金)	13,860	6/4(金)	11,210		
		4	4,275,580	11,715	12/31(土)	13,630	9/23(金)	10,950		
		5	4,422,850	12,084	12/31(日)	14,010	6/9(金)	11,160		
浄水場内訳	西野浄水場	元	796,400	2,176	6/6(木)	8,290	2/26(水)	-1,070		
		2	-6,590	-18	12/9(水)	1,070	3/25(木)	-1,370		
		3	-32,210	-88	3/8(火)	1,920	3/9(水)	-1,670		
		4	142,200	386	3/29(水)	10,930	3/24(金)	-2,790		
		5	3,428,910	9,369	4/1(土)	10,970	10/18(水)	4,480		
	西町南ポンプ場	元	3,432,920	9,380	12/31(火)	12,920	6/22(土)	2,910	5/21(火)	880
		2	4,385,980	12,016	12/31(木)	13,770	12/9(火)	11,010	4/13(月)	810
		3	4,433,620	12,145	7/21(水)	13,930	3/8(火)	10,030	1/18(火)	810
		4	4,133,380	11,329	3/24(金)	14,290	3/31(金)	950	3/10(金)	880
		5	993,940	2,716	10/18(水)	7,840	4/29(土)	750	1/16(火)	890
	総合送水量 ※2	元	1,026,450	2,805	12/31(火)	3,450	7/12(金)	2,510	4/9(火)	260
		2	1,041,220	2,853	12/31(木)	3,590	11/27(金)	2,260	12/31(木)	280
		3	1,095,750	3,002	12/31(金)	3,680	6/4(金)	2,670	4/20(火)	270
		4	1,123,310	3,078	12/31(土)	3,650	5/13(金)	2,750	4/17(日)	280
		5	1,160,380	3,170	12/4(月)	4,130	5/12(金)	2,840	12/19(火)	290
系統別内訳	西野配水池	元	1,223,450	3,343	12/31(火)	4,000	4/5(金)	3,080	12/31(火)	310
		2	1,359,780	3,725	12/31(木)	4,550	6/26(金)	3,310	12/31(木)	350
		3	1,329,550	3,641	6/13(日)	4,270	2/25(金)	3,160	5/19(水)	310
		4	1,234,590	3,382	12/31(土)	4,130	12/16(金)	3,130	12/31(土)	290
		5	1,286,540	3,515	12/31(日)	4,180	6/9(金)	3,170	2/21(水)	300
	<福井ポンプ場>	元	4,480	12						
		2	3,030	8						
		3	3,040	8						
		4	2,780	8						
		5	2,580	7						
	平和配水池	元	454,330	1,241	12/31(火)	1,460	4/5(金)	1,140	8/7(水)	130
		2	455,280	1,247	12/31(木)	1,440	7/23(木)	1,120	7/6(月)	120
		3	462,420	1,267	7/21(水)	1,570	11/13(土)	1,080	7/25(日)	140
		4	429,890	1,178	12/31(土)	1,440	7/23(土)	1,070	4/10(日)	120
		5	433,780	1,185	7/26(水)	1,380	11/1(水)	1,050	6/27(火)	130
	<平和高台 ポンプ場>	元	310	1						
		2	320	1						
		3	250	1						
		4	270	1						
		5	270	1						
	宮の丘配水池	元	1,525,090	4,167	12/31(火)	4,710	4/5(金)	3,800	12/31(火)	390
		2	1,523,110	4,173	12/31(木)	4,940	1/1(金)	3,900	8/26(水)	380
		3	1,513,690	4,146	12/31(金)	4,720	1/1(土)	3,740	3/13(日)	370
		4	1,487,790	4,076	6/19(日)	4,460	1/1(日)	3,510	6/5(日)	360
		5	1,542,150	4,214	12/31(日)	4,620	1/1(月)	3,870	3/14(木)	380

※1 配水池湛水量・作業水量等が含まれているため、浄水処理停止時は(-)値になる場合がある。
(浄水場配水量=日配水量-バックアップ値)

※2 西野浄水場耐震改修工事に伴う全量バックアップ(令和元年7月17日～令和5年3月28日)

宮町浄水場

施 設 名	項 目	年 度	年計 (m^3)	日平均 (m^3)	日最大		日最小		時間最大	
					月日 (曜日)	最大値 (m^3)	月日 (曜日)	最小値 (m^3)	月日 (曜日)	最大値 (m^3/h)
宮町浄水場総合		元	1,585,110	4,331	12/31(火)	5,160	10/26(土)	4,000		
		2	1,623,090	4,447	12/31(木)	5,180	1/1(金)	4,160		
		3	1,594,240	4,367	12/31(金)	5,100	11/2(火)	4,100		
		4	1,548,190	4,241	12/31(土)	4,890	1/1(日)	3,960		
		5	1,531,770	4,185	12/31(日)	4,870	7/15(土)	3,900		
	宮町配水池	元	857,360	2,343	5/26(日)	4,460	2/4(火)	-450		
		2	1,216,120	3,332	12/31(木)	4,970	5/12(火)	-390		
		3	1,553,370	4,255	12/31(金)	4,900	3/3(木)	2,560		
		4	1,457,910	3,994	12/31(土)	4,690	12/7(水)	2,520		
		※1	1,441,350	3,938	12/31(日)	4,670	9/28(木)	2,450		
	曙ポンプ場宮町系	元	727,750	1,988	11/1(金)	5,030	6/21(金)	160	6/30(日)	280
		2	406,970	1,115	5/28(木)	5,230	7/30(木)	0	4/30(木)	280
		3	40,870	112	3/3(木)	1,900	6/5(土)	0	5/6(木)	280
	送水量 ※2	4	90,280	247	12/7(水)	1,600	5/25(水)	0	7/25(月)	260
		5	90,420	247	9/28(木)	1,720	4/13(木)	190	7/19(水)	260

定山溪浄水場

定山溪浄水場総合		元	1,661,690	4,540	10/21(月)	5,830	12/4(水)	3,690		
		2	1,402,660	3,843	12/31(木)	4,850	5/10(日)	3,040		
		3	1,376,080	3,768	7/21(水)	4,920	6/4(金)	2,650		
		4	1,707,650	4,679	12/31(土)	5,620	4/14(木)	3,940		
		5	1,904,510	5,204	8/11(金)	6,160	4/19(水)	3,990		
	定山溪配水池	元	1,235,600	3,376	10/12(土)	4,570	3/31(火)	2,490	11/30(土)	360
		2	949,690	2,602	7/24(金)	3,620	3/2(火)	1,760	10/8(木)	390
		3	924,150	2,529	7/21(水)	3,670	6/4(金)	1,520	9/1(水)	310
		4	1,253,090	3,433	8/13(土)	4,090	4/1(金)	2,600	12/13(火)	350
		5	1,452,520	3,969	8/11(金)	4,910	11/29(水)	2,870	9/2(土)	370
	<定山溪ポンプ場>	元	13,470	37						
		2	12,100	33						
		3	11,134	31						
		4	12,870	35						
		5	13,280	36						
	豊滝配水池	元	426,090	1,164	12/31(火)	1,560	10/25(金)	990	12/31(火)	110
		2	452,970	1,241	12/31(木)	1,800	6/26(金)	1,050	12/31(木)	130
		3	451,930	1,238	12/31(金)	1,600	11/2(火)	1,040	12/31(金)	110
		4	454,560	1,246	12/31(土)	1,660	7/15(金)	1,070	12/31(土)	110
		5	451,990	1,235	12/31(日)	1,590	6/9(金)	1,040	12/31(日)	120
	<豊滝ポンプ場>	元	14,050	38						
		2	12,690	35						
		3	17,714	49						
		4	21,330	58						
		5	21,680	59						

※1 配水池湛水量・作業水量等が含まれているため、浄水処理停止時は(-)値になる場合がある。
(浄水場配水量=日配水量-バックアップ値)

※2 宮町浄水場取水施設ほか改修工事及びろ過池流入弁更新工事に伴う全量バックアップ
(令和元年10月31日～令和2年6月16日)

9 配水幹線時間最大流量経年統計表

系統	流量計 番号	施設名	管径 (mm)	令和元年度			令和2年度		
				月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速
藻 岩 系 幹 線	3	南9条幹線 西15(正)	800	8/5(月)	540	0.30	8/27(木)	450	0.25
	3	南9条幹線 西15(逆)	800	11/12(火)	30	0.02	11/20(金)	50	0.03
	5	藻岩第4幹線 北3(正)	800	8/2(金)	830	0.46	3/23(火)	830	0.46
	6	桑園発寒通幹線 1条(正)	700	1/27(月)	60	0.04	4/23(木)	60	0.04
	6	桑園発寒通幹線 1条(逆)	700	8/27(火)	390	0.28	8/3(月)	380	0.27
	34	山の手幹線 琴似(正)	500	7/22(月)	60	0.08	11/27(金)	100	0.14
	34	山の手幹線 琴似(逆)	500	8/27(火)	410	0.58	7/30(木)	390	0.55
	43	西8丁目幹線 南6(正) ※7	700	8/2(金)	610	0.44	9/8(火)	520	0.38
	53	藻岩第1幹線 南11(正)	250	8/1(木)	270	1.53	4/15(水)	270	1.53
	53	藻岩第1幹線 南11(逆)	250	4/1(月)	0	0.00	4/1(水)	0	0.00
	54	藻岩第1幹線 北22(正)	250	8/27(火)	280	1.59	8/27(木)	270	1.53
	55	二十四軒幹線 西21(正)	500	8/2(金)	390	0.55	8/12(水)	380	0.54
	56	西14丁目幹線 南15(正)	1,000	12/10(火)	1,690	0.60	10/15(木)	1,740	0.62
	60	西幹線 南4(正)	700	8/2(金)	820	0.59	3/3(水)	810	0.58
	62	豊水幹線 北4(正) ※7	500	8/5(月)	250	0.35	8/26(水)	230	0.33
	77	豊水幹線 西16(正)	700	6/7(金)	810	0.58	8/25(火)	840	0.61
	77	豊水幹線 西16(逆)	700	4/1(月)	0	0.00	4/1(水)	0	0.00
	79	藻岩第2幹線 南4(正)	700	8/2(金)	650	0.47	2/3(水)	660	0.48
	82	円山幹線 西21(正)	500	3/8(日)	50	0.07	6/8(月)	50	0.07
	82	円山幹線 西21(逆)	500	7/12(金)	30	0.04	8/28(金)	30	0.04
	85	北24条幹線 八軒東3(逆)	700	8/2(金)	460	0.33	2/24(水)	440	0.32
平 岸 系 幹 線	7	平岸第1幹線 美園(正)	1,500	8/27(火)	4,380	0.69	7/17(金)	4,220	0.66
	9	平岸第3幹線 月寒東(正) ※14	1,500	5/27(月)	4,040	0.64	12/31(木)	4,100	0.64
	10	北幹線 南3(正) ※14	1,800	8/27(火)	5,360	0.59	2/4(木)	5,310	0.58
	11	北幹線 北2(正) ※14	1,350	5/27(月)	2,660	0.52	7/30(木)	2,550	0.50
	12	北2条幹線 西18(正) ※8	1,000	5/27(月)	1,020	0.36	12/31(木)	950	0.34
	13	苗穂幹線 東12(正) ※1	1,000	6/3(月)	150	0.05	-	-	-
	13	苗穂幹線 東12(逆) ※1	1,000	4/28(日)	90	0.03	-	-	-
	15	北幹線 北49(正) ※12	700	8/27(火)	1,080	0.78	12/31(木)	1,180	0.85
	16	北幹線 北26(正) ※12,14	1,000	5/27(月)	2,460	0.87	12/31(木)	2,490	0.88
	17	苗穂幹線 伏古(正)	800	8/27(火)	770	0.43	12/31(木)	750	0.41
	18	新琴似4番通幹線 北42(正) ※8,12	800	4/4(木)	120	0.07	10/31(土)	70	0.04
	18	新琴似4番通幹線 北42(逆) ※8,12	800	12/31(火)	330	0.18	12/31(木)	380	0.21
	22	第4横線幹線 新琴似10条(正) ※12,13	500	4/1(月)	0	0.00	4/1(水)	0	0.00
	22	第4横線幹線 新琴似10条(逆) ※12,13	500	8/7(水)	130	0.18	12/31(木)	140	0.20
	36	篠路通幹線 北17(正)	1,000	5/27(月)	2,280	0.81	12/31(木)	2,190	0.77
	37	苗穂本町幹線 東9(正) ※5,8,14	1,200	3/23(月)	280	0.07	6/30(火)	280	0.07
	37	苗穂本町幹線 東9(逆) ※5,8,14	1,200	5/27(月)	650	0.16	4/1(水)	0	0.00
	39	栄町幹線 東19(正) ※14	700	7/30(火)	120	0.09	10/7(水)	240	0.17
	39	栄町幹線 東19(逆) ※14	700	10/16(水)	70	0.05	10/27(火)	70	0.05
	41	元町幹線 東20(正) ※14	700	9/9(月)	790	0.57	2/4(木)	710	0.51
	42	平岸第3幹線 東16(正) ※5,8,14	1,500	3/29(日)	960	0.15	2/3(水)	1,010	0.16
	46	西5丁目幹線 北7(正) ※8	1,000	5/27(月)	2,030	0.72	2/4(木)	1,360	0.48
	57	北幹線 篠路(正) ※12,14	700	3/15(日)	550	0.40	12/31(木)	570	0.41
	59	新琴似1番通幹線 4横(正) ※12	500	9/10(火)	260	0.37	12/31(木)	280	0.40
	63	屯田幹線 7条(正) ※9,12	700	4/4(木)	320	0.23	4/9(木)	310	0.22
	63	屯田幹線 7条(逆) ※9,12	700	10/18(金)	40	0.03	7/9(木)	50	0.04

※1 幹線流量計の運用開始・停止

- ・苗穂幹線 東12 運用停止(R元.6.21)
- ・東北通幹線 厚別南1 運用開始(R元.10.7)
- ・東北通幹線 もみじ台西1 運用開始(R元.10.7)
- ・北栄幹線 東10 運用開始(R4.8.31)

※2 TM更新及び流量計更新、ゼロ点調節

- ・白石藻岩通幹線 月寒東 ゼロ点調節(R元.6.25)
- ・美園幹線 南郷7 ゼロ点調整(R2.9.28)
- ・篠路通幹線 北42 流量計更新(R5.6.23)
- ・北郷幹線 水源地通 流量計更新(R5.9.16)

(単位：流量 m^3/h 、流速 m/s)

令和3年度			令和4年度			令和5年度			施設名
月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速	
7/21(水)	460	0.25	7/2(土)	480	0.27	8/4(金)	530	0.29	南9条幹線 西15(正)
10/11(月)	50	0.03	8/1(月)	30	0.02	1/15(月)	30	0.02	南9条幹線 西15(逆)
2/2(水)	820	0.45	1/30(月)	830	0.46	2/1(木)	860	0.48	藻岩第4幹線 北3(正)
6/2(水)	60	0.04	12/19(月)	60	0.04	7/12(水)	70	0.05	桑園発寒通幹線 1条(正)
8/5(木)	370	0.27	8/5(金)	350	0.25	7/20(木)	400	0.29	桑園発寒通幹線 1条(逆)
7/28(水)	90	0.13	6/27(月)	90	0.13	7/12(水)	110	0.16	山の手幹線 琴似(正)
8/5(木)	350	0.50	4/8(金)	330	0.47	8/24(木)	360	0.51	山の手幹線 琴似(逆)
7/19(月)	530	0.38	2/4(土)	610	0.44	8/10(木)	700	0.51	西8丁目幹線 南6(正)
7/15(木)	270	1.53	7/19(火)	250	1.42	7/20(木)	270	1.53	藻岩第1幹線 南11(正)
4/1(木)	0	0.00	4/1(金)	0	0.00	4/1(土)	0	0.00	藻岩第1幹線 南11(逆)
7/15(木)	270	1.53	7/19(火)	260	1.47	7/20(木)	270	1.53	藻岩第1幹線 北22(正)
7/16(金)	370	0.52	10/14(金)	370	0.52	8/25(金)	370	0.52	二十四軒幹線 西21(正)
5/11(火)	1,730	0.61	12/15(木)	1,760	0.62	2/6(火)	1,860	0.66	西14丁目幹線 南15(正)
7/15(木)	830	0.60	7/11(月)	780	0.56	8/31(木)	810	0.58	西幹線 南4(正)
7/26(月)	230	0.33	7/11(月)	230	0.33	4/1(土)	0	0.00	豊水幹線 北4(正)
6/1(火)	840	0.61	7/21(木)	810	0.58	8/25(金)	810	0.58	豊水幹線 西16(正)
4/1(木)	0	0.00	4/1(金)	0	0.00	4/1(土)	0	0.00	豊水幹線 西16(逆)
7/15(木)	650	0.47	1/30(月)	660	0.48	8/29(火)	680	0.49	藻岩第2幹線 南4(正)
5/23(日)	50	0.07	5/10(火)	50	0.07	4/10(月)	40	0.06	円山幹線 西21(正)
7/19(月)	30	0.04	6/13(月)	30	0.04	8/25(金)	40	0.06	円山幹線 西21(逆)
3/13(日)	440	0.32	4/10(日)	440	0.32	2/18(日)	430	0.31	北24条幹線 八軒東3(逆)
6/1(火)	4,170	0.66	7/7(木)	4,140	0.65	8/25(金)	4,250	0.67	平岸第1幹線 美園(正)
2/1(火)	4,180	0.66	1/24(火)	4,050	0.64	2/6(火)	4,040	0.64	平岸第3幹線 月寒東(正)
2/1(火)	5,320	0.58	2/7(火)	5,250	0.57	2/6(火)	5,290	0.58	北幹線 南3(正)
10/17(日)	2,540	0.49	7/1(金)	2,460	0.48	7/4(火)	2,200	0.43	北幹線 北2(正)
2/27(日)	930	0.33	4/14(木)	900	0.32	1/31(水)	1,050	0.37	北2条幹線 西18(正)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	苗穂幹線 東12(正)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	苗穂幹線 東12(逆)
5/11(火)	1,110	0.80	2/2(木)	1,170	0.84	1/31(水)	1,200	0.87	北幹線 北49(正)
2/1(火)	2,440	0.86	4/14(木)	2,350	0.83	1/31(水)	2,270	0.80	北幹線 北26(正)
2/1(火)	740	0.41	4/27(水)	720	0.40	8/22(火)	670	0.37	苗穂幹線 伏古(正)
12/28(火)	50	0.03	9/19(月)	50	0.03	1/16(火)	80	0.04	新琴似4番通幹線 北42(正)
10/18(月)	350	0.19	6/8(水)	340	0.19	5/23(火)	330	0.18	新琴似4番通幹線 北42(逆)
4/1(木)	0	0.00	11/10(木)	20	0.03	12/7(木)	20	0.03	第4横線幹線 新琴似10条(正)
12/31(金)	130	0.18	10/5(水)	130	0.18	10/1(日)	50	0.07	第4横線幹線 新琴似10条(逆)
2/1(火)	2,200	0.78	5/10(火)	2,140	0.76	5/9(火)	1,950	0.69	篠路通幹線 北17(正)
6/15(火)	280	0.07	1/24(火)	400	0.10	4/12(水)	380	0.09	苗穂本町幹線 東9(正)
4/1(木)	0	0.00	4/1(金)	0	0.00	6/27(火)	290	0.07	苗穂本町幹線 東9(逆)
4/16(金)	70	0.05	5/9(月)	70	0.05	12/19(火)	50	0.04	栄町幹線 東19(正)
6/17(木)	80	0.06	11/24(木)	220	0.16	4/4(火)	190	0.14	栄町幹線 東19(逆)
1/30(日)	700	0.51	4/14(木)	680	0.49	8/23(水)	580	0.42	元町幹線 東20(正)
4/18(日)	1,010	0.16	2/7(火)	1,340	0.21	4/19(水)	1,380	0.22	平岸第3幹線 東16(正)
7/19(月)	1,410	0.50	10/5(水)	1,390	0.49	1/31(水)	1,970	0.70	西5丁目幹線 北7(正)
5/13(木)	560	0.40	5/9(月)	570	0.41	5/7(日)	510	0.37	北幹線 篠路(正)
6/1(火)	270	0.38	4/19(火)	260	0.37	1/16(火)	210	0.30	新琴似1番通幹線 4横(正)
10/15(金)	170	0.12	2/19(日)	270	0.19	2/19(月)	290	0.21	屯田幹線 7条(正)
10/14(木)	50	0.04	7/14(木)	40	0.03	4/1(土)	0	0.00	屯田幹線 7条(逆)

※4 東北通幹線運用開始(R元. 6.5)、旧東北通幹線全閉(R3. 12.1)

※5 平岸第3幹線運用再開(R元. 9.10)

※6 西部第1幹線閉止(R4. 4.14~6.22)

※7 豊水幹線 一部区間閉止(R4. 11.30, R5. 10.11)

※8 平岸第3幹線 一部区間休止(R5. 5.30)

※9 屯田幹線 7条 No7ブロック注入点変更(R2. 5.22)

系統	番号	施設名	管径 (mm)	令和元年度			令和2年度		
				月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速
平岸系幹線	66	篠路通幹線 北42(正) ※12, 14	700	5/9(木)	900	0.65	12/31(木)	970	0.70
	67	東苗穂幹線 環状通(正)	700	8/27(火)	1,280	0.92	9/9(水)	1,220	0.88
	72	新川通幹線 西15(正) ※12	700	9/9(月)	1,300	0.94	12/31(木)	1,420	1.03
	75	平岸第3幹線 西3(正) ※1, 8	1,000	10/10(木)	990	0.35	10/15(木)	1,030	0.36
	78	西5丁目幹線 北36(正) ※8, 12, 14	700	10/2(水)	1,180	0.00	12/31(木)	1,260	0.91
	83	平岸第2幹線 東札幌3条(正)	1,000	8/27(火)	1,370	0.00	9/9(水)	1,380	0.49
	86	平岸第3幹線 平岸7条(正)	1,500	8/27(火)	5,860	0.92	2/4(木)	5,890	0.93
	87	拓北幹線 拓北2(正)	500	3/15(日)	290	0.41	12/17(木)	300	0.41
	88	北栄幹線 東10 ※1, 14	500	-	-	-	-	-	-
清田系幹線	26	東幹線 北郷3(正)	500	10/25(金)	130	0.18	10/30(金)	120	0.17
	26	東幹線 北郷3(逆)	500	4/28(日)	20	0.03	4/1(水)	0	0.00
	27	白石幹線 平和通(正)	600	5/27(月)	510	0.50	7/3(金)	420	0.41
	28	平岡幹線 37(正)	500	8/1(木)	450	0.64	8/28(金)	480	0.68
	31	南郷幹線 南郷20(正) ※4	1,200	6/5(水)	840	0.21	12/31(木)	730	0.18
	31	南郷幹線 南郷20(逆) ※4	1,200	4/8(月)	50	0.01	4/1(水)	0	0.00
	32	東北通幹線 大谷地(正)	700	11/13(水)	1,170	0.84	8/28(金)	1,280	0.92
	33	南郷幹線 栄通14(逆)	1,200	5/24(金)	2,080	0.51	7/17(金)	1,880	0.46
	35	美園幹線 南郷7(正) ※2	1,000	5/27(月)	1,850	0.65	7/17(金)	1,800	0.64
	40	清田第1幹線 北野通(正)	1,350	8/1(木)	4,730	0.92	9/9(水)	4,990	0.97
	45	清田第2幹線 北野通(正)	1,000	7/10(水)	2,290	0.81	7/9(木)	1,880	0.67
	48	北郷幹線 水源地通(正) ※2	500	7/1(月)	300	0.42	1/27(水)	290	0.41
	48	北郷幹線 水源地通(逆) ※2	500	4/1(月)	0	0.00	4/1(水)	0	0.00
	49	東北通幹線 もみじ台西1(正) ※1	700	2/2(日)	920	0.66	12/31(木)	1,010	0.73
	51	清田第1幹線 南郷通(正)	1,000	5/27(月)	2,790	0.99	7/17(金)	2,410	0.85
	58	北野通幹線 吉田川(正)	1,000	8/1(木)	2,460	0.87	7/17(金)	2,420	0.86
	61	東北通幹線 厚別南(正) ※4, 10	700	5/27(月)	950	0.69	5/6(水)	390	0.28
	61	東北通幹線 厚別南1(正) ※1, 4, 10	700	3/15(日)	1,120	0.81	12/31(木)	1,280	0.92
	64	東幹線 南郷通1南(正)	700	5/27(月)	500	0.36	12/8(火)	420	0.30
	68	北野通幹線 清田(正)	1,000	11/13(水)	2,160	0.76	8/28(金)	2,350	0.83
	68	北野通幹線 清田(逆)	1,000	6/6(木)	190	0.07	4/17(金)	170	0.06
	69	厚別駅前幹線 流通1(正)	500	5/29(水)	730	1.03	12/31(木)	430	0.61
	70	平和通幹線 平和7北(正)	1,000	8/1(木)	1,460	0.52	7/3(金)	1,440	0.51
	71	白石中の島通幹線 美園7(正)	700	5/24(金)	860	0.62	7/17(金)	840	0.61
	76	厚別通幹線 厚別北(正) ※4	500	5/12(日)	20	0.03	4/1(水)	0	0.00
	76	厚別通幹線 厚別北(逆) ※4	500	7/17(水)	340	0.48	2/3(水)	350	0.50
	80	白石藻岩通幹線 月寒東(正) ※2	1,200	8/1(木)	1,060	0.26	9/9(水)	1,080	0.27
	81	菊水幹線 菊水上町2(逆)	700	9/12(木)	700	0.51	7/10(金)	720	0.52
西部系幹線	-	西部第2幹線 流出量 ※6	1,200	8/7(水)	3,450	0.85	9/9(水)	3,500	0.86
	24	下手稲通幹線 発寒13(逆) ※11	700	9/9(月)	690	0.50	9/9(水)	680	0.49
	25	新発寒幹線 発寒(正)	700	8/2(金)	430	0.31	9/7(月)	430	0.31
	25	新発寒幹線 発寒(逆)	700	5/17(金)	10	0.01	4/8(水)	10	0.01
	38	西部第2幹線 西町南(正) ※6	1,200	2/2(日)	2,740	0.67	12/31(木)	2,890	0.71
	47	西部第1幹線 新発寒(正)	1,000	9/9(月)	1,360	0.48	12/31(木)	1,420	0.50
	50	桑園発寒通幹線 西町北(正)	700	9/2(月)	1,050	0.76	2/7(日)	1,040	0.75
	52	下手稲通幹線 前田15(正) ※11	500	5/27(月)	570	0.81	12/31(木)	630	0.89
	65	西部第2幹線 発寒(正) ※6	1,000	12/31(火)	780	0.28	12/31(木)	830	0.29
	65	西部第2幹線 発寒(逆) ※6	1,000	4/2(火)	330	0.12	2/24(水)	320	0.11
	73	二十四軒手稲幹線 西宮の沢(正)	700	9/9(月)	1,350	0.97	12/31(木)	1,420	1.03
	74	西部第1幹線 宮の沢(正) ※6	1,350	3/8(日)	3,380	0.66	12/31(木)	3,550	0.69
	84	前田幹線 前田11(正) ※11	400	12/31(火)	300	0.66	12/31(木)	310	0.69

※10 東北通幹線ブロック注入点変更 No81ブロック(R元.9.25)：旧東北通幹線→新東北通幹線

No79ブロック(R3.7.16)：旧東北通幹線→新東北通幹線

No98ブロック(R3.7.9)：旧東北通幹線→新東北通幹線

※11 曙PSの流入管引込変更(R3.10.19)：下手稲通幹線→前田幹線

※12 No10ブロック注入点変更(R4.10.28)：新琴似4番通幹線→第2横線幹線

※13 No9ブロック注入点変更(R5.11.9)：幹線の変更なし

(単位：流量 m³/h、流速 m/s)

令和3年度			令和4年度			令和5年度			施設名
月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速	月日(曜)	流量	流速	
2/27(日)	930	0.67	2/2(木)	950	0.69	1/31(水)	1,050	0.76	篠路通幹線 北42(正)
7/19(月)	1,200	0.87	6/1(水)	1,160	0.84	9/7(木)	1,110	0.80	東苗穂幹線 環状通(正)
5/11(火)	1,360	0.98	4/14(木)	1,330	0.96	5/9(火)	1,320	0.95	新川通幹線 西15(正)
7/25(日)	1,030	0.36	6/6(月)	1,010	0.36	4/11(火)	810	0.29	平岸第3幹線 西3(正)
2/1(火)	1,240	0.90	5/9(月)	1,220	0.88	5/9(火)	1,060	0.77	西5丁目幹線 北36(正)
2/1(火)	1,370	0.48	1/24(火)	1,330	0.47	5/9(火)	1,330	0.47	平岸第2幹線 東札幌3条(正)
5/18(火)	5,970	0.94	4/5(火)	5,730	0.90	2/1(木)	5,710	0.90	平岸第3幹線 平岸7条(正)
1/30(日)	300	0.41	5/9(月)	300	0.42	6/14(水)	300	0.42	拓北幹線 拓北2(正)
-	-	-	1/24(火)	590	0.84	1/31(水)	1,030	1.46	北栄幹線 東10
8/19(木)	120	0.17	11/25(金)	120	0.17	8/22(火)	120	0.17	東幹線 北郷3(正)
4/1(木)	0	0.00	4/1(金)	0	0.00	4/1(土)	0	0.00	東幹線 北郷3(逆)
7/19(月)	420	0.41	7/7(木)	410	0.40	8/25(金)	410	0.40	白石幹線 平和通(正)
5/12(水)	470	0.67	7/7(木)	470	0.67	8/25(金)	470	0.67	平岡幹線 37(正)
6/6(日)	670	0.16	12/31(土)	610	0.15	5/17(水)	600	0.15	南郷幹線 南郷20(正)
4/1(木)	0	0.00	4/1(金)	0	0.00	4/1(土)	0	0.00	南郷幹線 南郷20(逆)
5/12(水)	1,220	0.88	7/7(木)	1,240	0.90	8/25(金)	1,190	0.86	東北通幹線 大谷地(正)
5/11(火)	1,820	0.45	2/7(火)	1,840	0.45	8/25(金)	1,820	0.45	南郷幹線 栄通14(逆)
7/16(金)	1,730	0.61	7/8(金)	1,730	0.61	8/25(金)	1,730	0.61	美園幹線 南郷7(正)
6/1(火)	4,960	0.96	7/7(木)	4,920	0.96	8/25(金)	4,990	0.97	清田第1幹線 北野通(正)
7/20(火)	1,880	0.67	7/7(木)	1,860	0.66	8/23(水)	1,830	0.65	清田第2幹線 北野通(正)
4/5(月)	290	0.41	7/7(木)	300	0.42	8/25(金)	300	0.42	北郷幹線 水源地通(正)
4/1(木)	0	0.00	4/1(金)	0	0.00	4/1(土)	0	0.00	北郷幹線 水源地通(逆)
6/1(火)	960	0.69	4/14(木)	910	0.66	2/6(火)	900	0.65	東北通幹線 もみじ台西1(正)
7/19(月)	2,400	0.85	7/7(木)	2,390	0.85	8/25(金)	2,410	0.85	清田第1幹線 南郷通(正)
7/19(月)	2,410	0.85	7/7(木)	2,380	0.84	8/25(金)	2,340	0.83	北野通幹線 吉田川(正)
5/10(月)	310	0.22	-	-	-	-	-	-	東北通幹線 厚別南(正)
2/1(火)	1,380	1.00	4/14(木)	1,380	1.00	8/23(水)	1,380	1.00	東北通幹線 厚別南1(正)
3/9(水)	430	0.31	4/27(水)	420	0.30	2/27(火)	410	0.30	東幹線 南郷通1南(正)
7/19(月)	2,330	0.82	7/7(木)	2,330	0.82	8/25(金)	2,380	0.84	北野通幹線 清田(正)
11/18(木)	160	0.06	12/21(水)	160	0.06	5/16(火)	140	0.05	北野通幹線 清田(逆)
2/1(火)	450	0.64	4/14(金)	450	0.64	3/7(木)	430	0.61	厚別駅前幹線 流通1(正)
10/21(木)	1,420	0.50	7/8(金)	1,370	0.48	8/25(金)	1,410	0.50	平和通幹線 平和7北(正)
7/20(火)	830	0.60	2/1(水)	820	0.59	8/25(金)	840	0.61	白石中の島通幹線 美園7(正)
4/1(木)	0	0.00	4/1(金)	0	0.00	4/1(土)	0	0.00	厚別通幹線 厚別北(正)
4/13(火)	320	0.45	1/24(火)	320	0.45	1/22(月)	310	0.44	厚別通幹線 厚別北(逆)
6/1(火)	1,060	0.26	1/25(水)	1,050	0.26	8/25(金)	1,050	0.26	白石藻岩通幹線 月寒東(正)
4/20(火)	620	0.45	7/14(木)	590	0.43	8/23(水)	600	0.43	菊水幹線 菊水上町2(逆)
4/22(木)	3,470	0.85	5/9(月)	6,510	1.60	2/18(日)	3,190	0.78	西部第2幹線 流出量
5/13(木)	670	0.48	4/5(火)	630	0.45	4/23(日)	610	0.44	下手稲通幹線 発寒13(逆)
9/10(金)	440	0.32	7/22(金)	430	0.31	8/25(金)	440	0.32	新発寒幹線 発寒(正)
6/4(金)	10	0.01	4/1(金)	0	0.00	4/1(土)	0	0.00	新発寒幹線 発寒(逆)
4/22(木)	2,820	0.69	5/15(日)	5,870	1.44	4/11(火)	2,550	0.63	西部第2幹線 西町南(正)
4/22(木)	1,390	0.49	5/15(日)	1,310	0.46	4/13(木)	1,280	0.45	西部第1幹線 新発寒(正)
2/6(日)	1,040	0.75	5/15(日)	1,100	0.79	2/6(火)	1,060	0.77	桑園発寒通幹線 西町北(正)
10/24(日)	680	0.96	5/15(日)	680	0.96	4/16(日)	670	0.95	下手稲通幹線 前田15(正)
5/11(火)	770	0.27	5/15(日)	3,500	1.24	12/31(日)	780	0.28	西部第2幹線 発寒(正)
10/28(木)	330	0.12	4/14(木)	340	0.12	7/3(月)	270	0.10	西部第2幹線 発寒(逆)
7/18(日)	1,360	0.98	5/25(水)	1,330	0.96	4/16(日)	1,310	0.95	二十四軒手稲幹線 西宮の沢(正)
4/22(木)	3,440	0.67	5/5(木)	3,270	0.63	2/20(火)	3,120	0.61	西部第1幹線 宮の沢(正)
12/28(火)	560	1.24	5/5(木)	540	1.19	4/16(日)	530	1.17	前田幹線 前田11(正)

※14 北栄幹線ブロック注入点変更 No24ブロック(R4.9.26)：北幹線→北栄幹線
No21ブロック(R4.9.30)：栄町幹線→北栄幹線
No23ブロック(R4.12.20)：北幹線→北栄幹線
No27ブロック(R5.9.22)：元町幹線→北栄幹線
No26ブロック(R5.11.20)：北幹線→北栄幹線

10 日配水量上位10傑

総計値(札幌水道)

	項目 順位	月 日 (曜日)	日配水量 (m ³)	天 気	平 均 温 (℃)	最 高 温 (℃)	日 照 間 (h)	降 水 量 (mm)
元 年 度	1	7/30(火)	572,110	薄曇	29.8	33.5	5.4	0.0
	2	8/1(木)	569,620	晴	28.7	33.0	6.1	-
	3	7/31(水)	567,530	薄曇	28.9	32.4	2.6	-
	4	8/2(金)	567,230	晴	27.5	34.2	10.4	-
	5	7/28(日)	564,110	晴	24.6	29.9	12.4	-
	6	7/29(月)	562,220	薄曇	27.7	32.9	7.4	0.0
	7	8/6(火)	559,210	快晴	25.9	32.4	10.2	-
	8	8/5(月)	557,950	晴	25.5	32.0	10.8	-
	9	5/26(日)	555,100	快晴	23.8	32.0	12.7	-
	10	8/4(日)	554,820	晴	26.0	32.6	10.6	-
2 年 度	1	12/31(木)	583,760	薄曇	-9.3	-4.3	4.9	1.0
	2	8/27(木)	566,520	晴	26.3	32.6	9.6	-
	3	8/26(水)	563,710	快晴	26.3	31.5	9.9	-
	4	5/31(日)	562,390	快晴	19.9	27.7	14.1	-
	5	8/19(水)	562,050	晴	27.4	34.3	9.2	-
	6	6/10(水)	559,580	薄曇	22.0	27.5	5.8	-
	7	9/8(火)	557,590	薄曇	27.5	32.7	4.3	0.0
	8	8/28(金)	557,210	晴	27.3	33.1	10.3	-
	9	7/30(木)	554,510	快晴	22.1	26.8	13.3	-
	10	9/7(月)	554,410	薄曇	25.7	29.8	8.2	0.0
3 年 度	1	7/19(月)	578,560	快晴	27.8	35.0	13.5	-
	2	7/18(日)	571,990	快晴	27.3	34.3	13.8	-
	3	7/20(火)	568,450	快晴	25.6	29.9	11.5	-
	4	12/31(金)	567,560	晴	-7.2	-4.8	6.4	0.0
	5	8/1(日)	566,580	曇	28.6	32.6	1.2	0.0
	6	7/31(土)	564,830	晴	27.5	34.7	13.3	-
	7	7/28(水)	564,530	晴	27.9	35.1	12.8	-
	8	8/3(火)	564,400	薄曇	27.9	34.4	5.5	-
	9	6/13(日)	561,390	晴	21.5	28.2	12.6	-
	10	8/6(金)	561,330	薄曇	29.2	35.0	11.1	0.0
4 年 度	1	7/3(日)	562,200	晴	25.9	32.0	10.9	-
	2	7/7(木)	557,920	晴	25.0	30.4	12.3	-
	3	12/31(土)	554,580	薄曇	0.3	2.6	1.2	0.0
	4	7/6(水)	554,040	快晴	24.8	30.8	13.7	-
	5	7/31(日)	546,690	薄曇	26.0	32.9	9.9	0.0
	6	7/14(木)	545,860	薄曇	22.9	26.4	10.0	-
	7	7/4(月)	542,880	薄曇	24.8	31.5	4.7	0.0
	8	7/11(月)	542,850	薄曇	24.3	29.0	5.5	0.0
	9	2/5(日)	541,640	薄曇	-3.6	0.1	4.2	2.5
	10	6/26(日)	539,600	晴	24.0	28.1	3.6	0.0
5 年 度	1	8/23(水)	572,300	晴	30.4	36.3	11.1	-
	2	7/26(水)	567,290	晴	27.7	32.7	10.7	-
	3	8/22(火)	562,850	晴	28.7	33.2	12.2	-
	4	8/24(木)	559,930	薄曇	29.1	35.0	6.7	3.0
	5	7/27(木)	559,740	薄曇	27.7	32.9	7.7	-
	6	8/25(金)	556,140	晴	29.7	34.7	7.0	0.0
	7	12/31(日)	555,160	雪	-1.9	-0.5	0.0	6.5
	8	8/26(土)	553,940	晴	29.8	35.6	10.4	-
	9	7/9(日)	553,010	晴	25.6	31.4	9.9	0.0
	10	8/2(水)	552,550	晴	29.1	34.0	8.8	-

注：気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

藻岩浄水場

	項目 順位	月 日 (曜日)	日配水量 (m ³)	天 気	平 均 温 気 温 (℃)	最 高 温 気 温 (℃)	日 照 間 時 間 (h)	降 水 量 (mm)
元 年 度	1	8/2(金)	99,480	晴	27.5	34.2	10.4	-
	2	7/30(火)	98,890	薄曇	29.8	33.5	5.4	0.0
	3	8/1(木)	98,840	晴	28.7	33.0	6.1	-
	4	7/31(水)	97,370	薄曇	28.9	32.4	2.6	-
	5	7/29(月)	96,890	薄曇	27.7	32.9	7.4	0.0
	6	8/6(火)	96,520	快晴	25.9	32.4	10.2	-
	7	8/3(土)	96,290	快晴	25.8	30.2	12.3	-
	8	8/5(月)	95,990	晴	25.5	32.0	10.8	-
	9	8/7(水)	95,230	曇	25.3	30.4	2.6	-
	10	5/27(月)	94,080	快晴	24.8	34.2	13.3	-
2 年 度	1	8/27(木)	94,880	晴	26.3	32.6	9.6	-
	2	8/28(金)	93,930	晴	27.3	33.1	10.3	-
	3	8/19(水)	93,260	晴	27.4	34.3	9.2	-
	4	8/26(水)	92,950	快晴	26.3	31.5	9.9	-
	5	9/7(月)	92,230	薄曇	25.7	29.8	8.2	0.0
	6	7/30(木)	92,000	快晴	22.1	26.8	13.3	-
	7	9/8(火)	91,920	薄曇	27.5	32.7	4.3	0.0
	8	8/5(水)	91,120	薄曇	26.2	30.2	2.0	7.5
	9	7/31(金)	91,100	晴	22.6	29.0	12.0	-
	10	7/7(火)	91,070	曇雨	21.9	27.0	1.0	25.5
3 年 度	1	7/19(月)	94,930	快晴	27.8	35.0	13.5	-
	2	7/20(火)	93,400	快晴	25.6	29.9	11.5	-
	3	8/5(木)	93,310	薄曇	28.2	33.4	9.2	0.0
	4	7/21(水)	92,880	晴	25.5	31.2	10.2	-
	5	8/3(火)	92,670	薄曇	27.9	34.4	5.5	-
	6	8/6(金)	92,590	薄曇	29.2	35.0	11.1	0.0
	7	7/28(水)	92,520	晴	27.9	35.1	12.8	-
	8	7/16(金)	92,490	晴	25.1	32.3	13.3	-
	9	7/30(金)	92,370	晴	26.5	31.0	11.5	-
	10	7/15(木)	91,670	快晴	23.4	29.9	13.9	-
4 年 度	1	7/7(木)	93,520	晴	25.0	30.4	12.3	-
	2	7/6(水)	93,420	快晴	24.8	30.8	13.7	-
	3	7/3(日)	91,810	晴	25.9	32.0	10.9	-
	4	7/11(月)	91,790	薄曇	24.3	29.0	5.5	0.0
	5	7/14(木)	91,760	薄曇	22.9	26.4	10.0	-
	6	7/30(土)	91,570	快晴	25.3	30.8	13.0	-
	7	7/8(金)	91,230	晴	23.2	27.2	14.1	-
	8	7/4(月)	91,210	薄曇	24.8	31.5	4.7	0.0
	9	7/29(金)	90,850	晴	24.3	28.9	9.6	-
	10	7/5(火)	90,750	薄曇	23.6	27.5	4.9	0.0
5 年 度	1	8/23(水)	98,390	晴	30.4	36.3	11.1	-
	2	8/24(木)	97,490	薄曇	29.1	35.0	6.7	3.0
	3	8/25(金)	97,200	晴	29.7	34.7	7.0	0.0
	4	8/22(火)	96,910	晴	28.7	33.2	12.2	-
	5	8/26(土)	96,730	晴	29.8	35.6	10.4	-
	6	7/28(金)	96,680	晴	28.2	33.7	10.3	0.0
	7	7/26(水)	96,320	晴	27.7	32.7	10.7	-
	8	7/27(木)	96,190	薄曇	27.7	32.9	7.7	-
	9	7/29(土)	95,870	薄曇	29.7	34.4	9.5	-
	10	8/2(水)	95,720	晴	29.1	34.0	8.8	-

注：気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

白川浄水場

	項目 順位	月 日 (曜日)	日配水量 (m ³)	天 気	平 均 温 (℃)	最 高 温 (℃)	日 照 間 時 間 (h)	降 水 量 (mm)
元 年 度	1	7/30(火)	451,140	薄曇	29.8	33.5	5.4	0.0
	2	8/1(木)	449,060	晴	28.7	33.0	6.1	-
	3	7/31(水)	448,530	薄曇	28.9	32.4	2.6	-
	4	7/28(日)	447,930	晴	24.6	29.9	12.4	-
	5	8/2(金)	445,680	晴	27.5	34.2	10.4	-
	6	12/31(火)	444,250	曇雪	-1.1	8.1	3.8	3.5
	7	7/29(月)	443,460	薄曇	27.7	32.9	7.4	0.0
	8	5/26(日)	441,620	快晴	23.8	32.0	12.7	-
	9	8/6(火)	440,830	快晴	25.9	32.4	10.2	-
	10	8/4(日)	440,020	晴	26.0	32.6	10.6	-
2 年 度	1	12/31(木)	473,970	薄曇	-9.3	-4.3	4.9	1.0
	2	5/31(日)	455,300	快晴	19.9	27.7	14.1	-
	3	6/10(水)	450,650	薄曇	22.0	27.5	5.8	-
	4	8/27(木)	449,810	晴	26.3	32.6	9.6	-
	5	8/26(水)	448,730	快晴	26.3	31.5	9.9	-
	6	8/19(水)	447,230	晴	27.4	34.3	9.2	-
	7	9/8(火)	444,280	薄曇	27.5	32.7	4.3	0.0
	8	8/2(日)	443,680	晴	24.3	28.8	12.8	-
	9	6/22(月)	443,100	曇	16.7	18.5	0.0	0.0
	10	7/20(月)	442,300	薄曇	23.9	28.9	10.3	-
3 年 度	1	7/19(月)	461,680	快晴	27.8	35.0	13.5	-
	2	7/18(日)	459,390	快晴	27.3	34.3	13.8	-
	3	12/31(金)	458,190	晴	-7.2	-4.8	6.4	0.0
	4	6/13(日)	454,230	晴	21.5	28.2	12.6	-
	5	8/1(日)	454,170	曇	28.6	32.6	1.2	0.0
	6	7/20(火)	452,930	快晴	25.6	29.9	11.5	-
	7	7/31(土)	451,000	晴	27.5	34.7	13.3	-
	8	7/28(水)	450,140	晴	27.9	35.1	12.8	-
	9	8/3(火)	449,750	薄曇	27.9	34.4	5.5	-
	10	7/25(日)	448,980	快晴	27.0	32.5	13.3	-
4 年 度	1	7/3(日)	448,040	晴	25.9	32.0	10.9	-
	2	12/31(土)	445,540	薄曇	0.3	2.6	1.2	0.0
	3	7/7(木)	442,760	晴	25.0	30.4	12.3	-
	4	7/6(水)	438,840	快晴	24.8	30.8	13.7	-
	5	7/31(日)	434,680	薄曇	26.0	32.9	9.9	0.0
	6	7/14(木)	432,930	薄曇	22.9	26.4	10.0	-
	7	2/5(日)	431,200	薄曇	-3.6	0.1	4.2	2.5
	8	7/4(月)	430,730	薄曇	24.8	31.5	4.7	0.0
	9	6/26(日)	430,150	晴	24.0	28.1	3.6	0.0
	10	4/3(日)	430,060	晴	8.0	12.2	11.5	-
5 年 度	1	8/23(水)	450,380	晴	30.4	36.3	11.1	-
	2	7/26(水)	448,220	晴	27.7	32.7	10.7	-
	3	12/31(日)	444,350	雪	-1.9	-0.5	0.0	6.5
	4	8/22(火)	442,770	晴	28.7	33.2	12.2	-
	5	7/27(木)	441,120	薄曇	27.7	32.9	7.7	-
	6	8/24(木)	439,790	薄曇	29.1	35.0	6.7	3.0
	7	7/9(日)	438,370	晴	25.6	31.4	9.9	0.0
	8	8/25(金)	435,930	晴	29.7	34.7	7.0	0.0
	9	7/10(月)	435,300	曇	24.1	28.4	1.0	0.0
	10	8/2(水)	434,300	晴	29.1	34.0	8.8	-

注：気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

西野浄水場

	項目 順位	月 日 (曜日)	日配水量 (m ³)	天 気	平 均 温 (℃)	最 高 温 (℃)	日 照 間 時 間 (h)	降 水 量 (mm)
元 年 度	1	12/31(火)	13,620	曇雪	-1.1	8.1	3.8	3.5
	2	5/26(日)	12,940	快晴	23.8	32.0	12.7	-
	3	5/19(日)	12,700	晴	18.8	26.4	13.4	-
	4	9/8(日)	12,570	晴	25.5	31.3	9.0	-
	5	5/27(月)	12,560	快晴	24.8	34.2	13.3	-
	6	8/4(日)	12,470	晴	26.0	32.6	10.6	-
	7	6/9(日)	12,440	薄曇	16.5	21.9	9.4	-
	8	6/2(日)	12,420	晴	18.9	23.9	9.9	0.0
	9	7/28(日)	12,420	晴	24.6	29.9	12.4	-
	10	12/30(月)	12,320	曇	1.5	7.4	1.6	1.0
2 年 度	1	12/31(木)	14,520	薄曇	-9.3	-4.3	4.9	1.0
	2	5/31(日)	13,120	快晴	19.9	27.7	14.1	-
	3	12/30(水)	13,070	雪	-7.2	-4.5	0.2	2.5
	4	8/26(水)	12,900	快晴	26.3	31.5	9.9	-
	5	8/27(木)	12,860	晴	26.3	32.6	9.6	-
	6	8/23(日)	12,840	快晴	20.9	27.3	12.2	-
	7	8/2(日)	12,770	晴	24.3	28.8	12.8	-
	8	8/19(水)	12,750	晴	27.4	34.3	9.2	-
	9	1/31(日)	12,710	晴	-4.4	-0.9	8.5	0.0
	10	10/11(日)	12,660	晴	16.7	20.8	9.7	-
3 年 度	1	12/31(金)	13,860	晴	-7.2	-4.8	6.4	0.0
	2	7/18(日)	13,430	快晴	27.3	34.3	13.8	-
	3	7/25(日)	13,400	快晴	27.0	32.5	13.3	-
	4	6/13(日)	13,360	晴	21.5	28.2	12.6	-
	5	7/19(月)	13,320	快晴	27.8	35.0	13.5	-
	6	8/1(日)	13,270	曇	28.6	32.6	1.2	0.0
	7	7/31(土)	13,170	晴	27.5	34.7	13.3	-
	8	8/7(土)	13,120	晴	28.0	31.9	12.2	-
	9	7/20(火)	13,100	快晴	25.6	29.9	11.5	-
	10	7/24(土)	13,030	晴	26.9	32.1	13.1	-
4 年 度	1	12/31(土)	13,630	薄曇	0.3	2.6	1.2	0.0
	2	7/3(日)	12,830	晴	25.9	32.0	10.9	-
	3	7/6(水)	12,630	快晴	24.8	30.8	13.7	-
	4	7/7(木)	12,560	晴	25.0	30.4	12.3	-
	5	6/19(日)	12,530	曇雨	20.8	24.3	2.0	8.0
	6	12/30(金)	12,480	薄曇	-1.8	0.4	3.1	0.0
	7	6/12(日)	12,460	晴	13.5	16.4	9.9	0.0
	8	8/21(日)	12,440	晴	22.9	29.2	10.9	-
	9	4/24(日)	12,420	晴	10.9	16.7	10.8	-
	10	5/22(日)	12,410	薄曇	18.3	22.7	6.3	1.5
5 年 度	1	12/31(日)	14,010	雪	-1.9	-0.5	0.0	6.5
	2	8/23(水)	13,170	晴	30.4	36.3	11.1	-
	3	12/30(土)	13,100	薄曇	0.3	3.0	4.7	0.0
	4	12/4(月)	12,990	薄曇	2.9	7.0	4.9	-
	5	7/9(日)	12,970	晴	25.6	31.4	9.9	0.0
	6	8/22(火)	12,900	晴	28.7	33.2	12.2	-
	7	8/21(月)	12,830	薄曇	26.5	32.4	6.0	0.0
	8	9/24(日)	12,810	快晴	16.8	22.7	10.9	-
	9	7/23(日)	12,770	晴	24.6	28.3	9.3	-
	10	7/26(水)	12,770	晴	27.7	32.7	10.7	-

注：気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

宮町浄水場

	項目 順位	月 日 (曜日)	日配水量 (m ³)	天 気	平 均 気 温 (℃)	最 高 気 温 (℃)	日 照 時 間 (h)	降 水 量 (mm)
元 年 度	1	12/31(火)	5,160	曇雪	-1.1	8.1	3.8	3.5
	2	12/30(月)	4,790	曇	1.5	7.4	1.6	1.0
	3	7/30(火)	4,680	薄曇	29.8	33.5	5.4	0.0
	4	5/26(日)	4,670	快晴	23.8	32.0	12.7	-
	5	11/1(金)	4,670	薄曇	11.1	15.9	6.7	1.0
	6	12/29(日)	4,670	晴	-2.9	-0.3	5.3	-
	7	7/29(月)	4,620	薄曇	27.7	32.9	7.4	0.0
	8	8/4(日)	4,610	晴	26.0	32.6	10.6	-
	9	7/31(水)	4,590	薄曇	28.9	32.4	2.6	-
	10	8/2(金)	4,580	晴	27.5	34.2	10.4	-
2 年 度	1	12/31(木)	5,180	薄曇	-9.3	-4.3	4.9	1.0
	2	5/31(日)	5,010	快晴	19.9	27.7	14.1	-
	3	5/14(木)	4,960	晴	14.1	18.6	9.6	0.0
	4	6/10(水)	4,930	薄曇	22.0	27.5	5.8	-
	5	5/28(木)	4,900	薄曇	13.3	17.5	3.5	-
	6	6/9(火)	4,900	晴	19.7	26.5	9.9	-
	7	6/4(木)	4,880	薄曇	19.2	25.0	9.4	4.5
	8	6/15(月)	4,860	薄曇	20.4	25.0	5.6	0.0
	9	6/12(金)	4,850	薄曇	21.4	26.1	8.5	-
	10	5/22(金)	4,840	薄曇	10.1	14.4	7.5	0.0
3 年 度	1	12/31(金)	5,100	晴	-7.2	-4.8	6.4	0.0
	2	7/19(月)	4,870	快晴	27.8	35.0	13.5	-
	3	7/25(日)	4,810	快晴	27.0	32.5	13.3	-
	4	8/1(日)	4,800	曇	28.6	32.6	1.2	0.0
	5	7/31(土)	4,770	晴	27.5	34.7	13.3	-
	6	8/2(月)	4,740	薄曇	26.9	31.3	5.1	0.0
	7	7/18(日)	4,730	快晴	27.3	34.3	13.8	-
	8	7/24(土)	4,720	晴	26.9	32.1	13.1	-
	9	8/3(火)	4,720	薄曇	27.9	34.4	5.5	-
	10	7/20(火)	4,710	快晴	25.6	29.9	11.5	-
4 年 度	1	12/31(土)	4,890	薄曇	0.3	2.6	1.2	0.0
	2	7/3(日)	4,640	晴	25.9	32.0	10.9	-
	3	7/14(木)	4,620	薄曇	22.9	26.4	10.0	-
	4	7/6(水)	4,590	快晴	24.8	30.8	13.7	-
	5	7/31(日)	4,590	薄曇	26.0	32.9	9.9	0.0
	6	9/4(日)	4,580	晴	20.5	26.1	10.1	-
	7	7/7(木)	4,570	晴	25.0	30.4	12.3	-
	8	7/4(月)	4,560	薄曇	24.8	31.5	4.7	0.0
	9	5/15(日)	4,550	晴	13.1	18.6	6.5	0.0
	10	5/25(水)	4,550	快晴	20.4	27.0	13.1	-
5 年 度	1	12/31(日)	4,870	雪	-1.9	-0.5	0.0	6.5
	2	8/23(水)	4,680	晴	30.4	36.3	11.1	-
	3	12/30(土)	4,550	薄曇	0.3	3.0	4.7	0.0
	4	7/26(水)	4,490	晴	27.7	32.7	10.7	-
	5	8/28(月)	4,470	薄曇	25.1	27.8	6.5	0.0
	6	7/9(日)	4,450	晴	25.6	31.4	9.9	0.0
	7	8/31(木)	4,440	薄曇	26.9	31.1	6.0	0.0
	8	7/23(日)	4,430	晴	24.6	28.3	9.3	-
	9	6/20(火)	4,420	快晴	18.6	23.6	13.3	-
	10	7/27(木)	4,420	薄曇	27.7	32.9	7.7	-

注：気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

定山溪浄水場

	項目 順位	月 日 (曜日)	日配水量 (m ³)	天 気	平 均 温 気 温 (℃)	最 高 温 気 温 (℃)	日 照 間 時 間 (h)	降 水 量 (mm)
元 年 度	1	10/21(月)	5,830	快晴	13.0	19.8	9.5	-
	2	10/12(土)	5,640	曇	15.2	17.2	0.2	-
	3	11/5(火)	5,510	薄曇	8.3	11.2	4.7	-
	4	10/13(日)	5,490	薄曇	11.3	13.9	2.1	-
	5	8/3(土)	5,430	快晴	25.8	30.2	12.3	-
	6	12/31(火)	5,390	曇雪	-1.1	8.1	3.8	3.5
	7	7/28(日)	5,380	晴	24.6	29.9	12.4	-
	8	8/15(木)	5,370	薄曇	23.9	27.1	6.8	0.0
	9	8/16(金)	5,370	曇雨	25.2	26.9	0.0	16.5
	10	11/3(日)	5,370	晴	7.9	10.8	7.7	0.0
2 年 度	1	12/31(木)	4,850	薄曇	-9.3	-4.3	4.9	1.0
	2	11/20(金)	4,780	曇	11.5	15.3	0.0	7.5
	3	7/24(金)	4,750	薄曇	20.6	23.7	7.1	0.0
	4	9/20(日)	4,720	薄曇	18.8	24.4	6.2	1.5
	5	8/10(月)	4,710	曇雨	23.1	24.8	0.3	0.0
	6	9/21(月)	4,700	薄曇	18.1	22.7	4.0	0.0
	7	8/11(火)	4,690	薄曇	26.9	31.2	4.1	1.5
	8	8/15(土)	4,690	晴	23.1	28.7	7.1	14.0
	9	8/13(木)	4,670	晴	24.2	28.6	10.8	-
	10	12/30(水)	4,660	雪	-7.2	-4.5	0.2	2.5
3 年 度	1	7/21(水)	4,920	晴	25.5	31.2	10.2	-
	2	12/31(金)	4,890	晴	-7.2	-4.8	6.4	0.0
	3	7/22(木)	4,790	晴	25.1	30.6	9.8	-
	4	3/27(日)	4,710	晴	7.2	11.8	7.9	1.0
	5	12/29(水)	4,640	曇雪	-2.9	0.3	4.7	0.5
	6	11/20(土)	4,590	薄曇	5.4	7.6	2.3	0.5
	7	12/30(木)	4,590	薄曇	-3.3	0.2	0.8	0.5
	8	1/1(土)	4,590	雪	-7.7	-2.3	0.0	10.5
	9	1/3(月)	4,590	雪	-6.9	-5.1	0.3	2.5
	10	1/4(火)	4,580	曇雪	-6.3	-3.3	0.4	4.0
4 年 度	1	12/31(土)	5,620	薄曇	0.3	2.6	1.2	0.0
	2	3/25(土)	5,400	薄曇	3.8	9.1	7.1	-
	3	1/2(月)	5,360	曇雪	-6.7	-4.8	6.4	0.0
	4	1/3(火)	5,360	晴	-5.9	-3.7	5.6	0.0
	5	3/19(日)	5,360	晴	5.4	10.7	10.8	-
	6	12/30(金)	5,340	薄曇	-1.8	0.4	3.1	0.0
	7	2/25(土)	5,300	雪	-2.1	0.7	2.2	6.5
	8	2/26(日)	5,300	雪	-4.1	-0.9	1.0	10.5
	9	2/19(日)	5,280	曇	-0.1	2.2	0.0	3.5
	10	12/25(日)	5,270	曇	1.7	3.4	1.6	15.5
5 年 度	1	8/11(金)	6,160	晴	27.8	32.3	12.5	0.0
	2	8/12(土)	6,080	快晴	27.1	32.0	11.6	-
	3	8/13(日)	6,080	薄曇	26.9	30.5	3.9	0.0
	4	8/14(月)	6,060	薄曇	26.7	30.7	3.3	0.0
	5	3/15(金)	6,010	曇	1.8	5.2	4.9	8.0
	6	8/25(金)	6,000	晴	29.7	34.7	7.0	0.0
	7	8/19(土)	5,970	薄曇	26.8	32.2	3.8	0.5
	8	8/26(土)	5,950	晴	29.8	35.6	10.4	-
	9	8/15(火)	5,940	薄曇	25.5	30.0	6.9	0.0
	10	9/2(土)	5,930	薄曇	24.3	29.1	6.9	0.0

注：気象データのうち、天気は配水センター観測データ、その他は気象台観測値

11 動力使用状況 総計値（札幌水道）

（単位：kWh）

項 目 年 月	各 浄 水 場						ポ ン プ 場 計		合 計	
	浄水処理に係るもの		取水・導水に係るもの		合 計		使用量	配水量 1 m ³ 当	使用量	配水量 1 m ³ 当
	使用量	配水量 1 m ³ 当	使用量	取水量 1 m ³ 当	使用量	配水量 1 m ³ 当				
令和5年 4月	619,349	0.040	505,313	0.032	1,124,662	0.073	785,775	0.051	1,910,437	0.123
5月	586,631	0.037	521,137	0.032	1,107,768	0.069	807,900	0.051	1,915,668	0.120
6月	576,278	0.037	509,407	0.032	1,085,685	0.069	792,983	0.051	1,878,668	0.120
7月	633,880	0.038	545,939	0.033	1,179,819	0.071	840,633	0.051	2,020,452	0.122
8月	681,228	0.041	562,440	0.034	1,243,668	0.074	859,686	0.051	2,103,354	0.126
9月	610,270	0.039	507,838	0.032	1,118,108	0.071	821,331	0.052	1,939,439	0.123
10月	598,730	0.037	493,485	0.030	1,092,215	0.068	849,790	0.053	1,942,005	0.120
11月	648,023	0.042	508,304	0.033	1,156,327	0.075	786,586	0.051	1,942,913	0.126
12月	767,168	0.047	550,327	0.034	1,317,495	0.081	852,855	0.052	2,170,350	0.133
令和6年 1月	757,618	0.048	535,270	0.033	1,292,888	0.081	845,044	0.053	2,137,932	0.134
2月	707,815	0.047	505,787	0.033	1,213,602	0.080	791,436	0.052	2,005,038	0.133
3月	737,994	0.046	492,260	0.030	1,230,254	0.077	858,522	0.053	2,088,776	0.130
合 計	7,924,984		6,237,507		14,162,491		9,892,541		24,055,032	
日 平 均	21,653	0.041	17,042	0.032	38,695	0.074	27,029	0.052	65,724	0.125

備考 1. 使用量（日平均：合計/366）
2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

藻岩浄水場

（単位：kWh）

項 目 年 月	藻 岩 浄 水 場								
	浄 水 場 構 内		取 水 ・ 導 水 に 係 る も の					合 計	
	使 用 量	配水量 1 m ³ 当	使 用 量				取水量 1 m ³ 当	使 用 量	配水量 1 m ³ 当
			藻岩取水場	山鼻取水場	そ の 他	小 計			
令和5年 4月	161,089	0.063	1,070	3,142	194	4,406	0.002	165,495	0.065
5月	150,423	0.057	1,067	5,029	126	6,222	0.002	156,645	0.059
6月	146,993	0.056	1,245	14,228	140	15,613	0.006	162,606	0.062
7月	175,444	0.062	1,083	35,077	216	36,376	0.012	211,820	0.075
8月	193,141	0.068	1,025	44,084	189	45,298	0.015	238,439	0.084
9月	162,557	0.061	921	24,434	174	25,529	0.009	188,086	0.071
10月	147,601	0.058	1,109	7,603	139	8,851	0.003	156,452	0.062
11月	139,577	0.095	1,351	5,375	135	6,861	0.004	146,438	0.099
12月	167,558	0.061	1,437	21,734	196	23,367	0.008	190,925	0.069
令和6年 1月	171,819	0.065	1,370	7,004	172	8,546	0.003	180,365	0.068
2月	162,132	0.064	1,139	9,908	173	11,220	0.004	173,352	0.068
3月	176,530	0.066	1,191	4,256	149	5,596	0.002	182,126	0.068
合 計	1,954,864		14,008	181,874	2,003	197,885		2,152,749	
日 平 均	5,341	0.063	38	497	5	541	0.006	5,882	0.070

備考 1. 使用量（日平均：合計/366）
2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。
3. その他：博善社前（電灯、動力）、河川放流施設（電灯、動力）

白川浄水場

(単位 : kWh)

項 目 年 月	白 川 浄 水 場							
	浄 水 場 構 内		取 水 ・ 導 水 に 係 る も の				合 計	
	使 用 量	配水量 1 m ³ 当	使 用 量			取水量 1 m ³ 当	使 用 量	配水量 1 m ³ 当
			導水ポンプ	簾舞注水に 係るもの	小 計			
令和5年 4月	361,974	0.029	302,110	4,925	307,035	0.025	669,009	0.054
5月	352,988	0.028	312,000	1,887	313,887	0.025	666,875	0.052
6月	351,086	0.028	300,600	2,118	302,718	0.024	653,804	0.052
7月	373,688	0.028	310,500	2,090	312,590	0.024	686,278	0.052
8月	398,208	0.030	309,980	2,168	312,148	0.024	710,356	0.054
9月	366,426	0.029	297,900	2,146	300,046	0.024	666,472	0.053
10月	366,614	0.028	310,800	1,724	312,524	0.024	679,138	0.052
11月	370,338	0.028	301,230	4,770	306,000	0.023	676,338	0.050
12月	414,318	0.032	312,820	6,323	319,143	0.025	733,461	0.057
令和6年 1月	420,050	0.033	313,030	4,901	317,931	0.025	737,981	0.058
2月	394,230	0.033	292,790	5,251	298,041	0.025	692,271	0.058
3月	417,492	0.032	312,090	5,523	317,613	0.025	735,105	0.057
合 計	4,587,412		3,675,850	43,826	3,719,676		8,307,088	
日 平 均	12,534	0.030	10,043	120	10,163	0.024	22,697	0.054

- 備考 1. 使用量(日平均:合計/366)
2. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

西野浄水場・宮町浄水場

(単位 : kWh)

項 目 年 月	西 野 浄 水 場						宮 町 浄 水 場					
	浄 水 場 構 内		取 水 ・ 導 水 に 係 る も の		合 計		浄 水 場 構 内		取 水 ・ 導 水 に 係 る も の		合 計	
	使用量	配水量 1 m ³ 当	使用量	取水量 1 m ³ 当	使用量	配水量 1 m ³ 当	使用量	配水量 1 m ³ 当	使用量	取水量 1 m ³ 当	使用量	配水量 1 m ³ 当
令和5年 4月	18,627	0.060	141,935	0.435	160,562	0.515	22,676	0.192	15,087	0.120	37,763	0.320
5月	18,694	0.060	144,616	0.441	163,310	0.520	15,195	0.123	15,562	0.120	30,757	0.250
6月	18,129	0.061	137,254	0.440	155,383	0.523	14,231	0.119	15,085	0.118	29,316	0.244
7月	21,222	0.071	138,188	0.436	159,410	0.532	15,573	0.130	15,286	0.120	30,859	0.258
8月	22,605	0.074	142,692	0.437	165,297	0.538	16,812	0.139	15,441	0.118	32,253	0.266
9月	19,934	0.075	124,623	0.440	144,557	0.544	14,893	0.126	14,805	0.117	29,698	0.250
10月	18,726	0.079	113,155	0.447	131,881	0.555	15,307	0.126	15,287	0.118	30,594	0.252
11月	20,057	0.069	138,337	0.455	158,394	0.548	20,942	0.177	14,969	0.118	35,911	0.304
12月	24,244	0.080	145,220	0.453	169,464	0.556	23,566	0.189	15,668	0.120	39,234	0.315
令和6年 1月	25,189	0.083	145,120	0.457	170,309	0.559	23,668	0.195	15,544	0.122	39,212	0.324
2月	23,706	0.082	137,632	0.457	161,338	0.559	21,860	0.192	14,504	0.121	36,364	0.320
3月	25,687	0.123	104,916	0.466	130,603	0.623	23,146	0.191	15,430	0.120	38,576	0.318
合 計	256,820		1,613,688		1,870,508		227,869		182,668		410,537	
日 平 均	702	0.075	4,409	0.446	5,111	0.546	623	0.158	499	0.119	1,122	0.285

- 備考 1. 西野、宮町浄水場における”取水導水に係るもの”とは、取水場の動力。
2. 使用量(日平均:合計/366)
3. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

定山溪浄水場

(単位 : kWh)

項目 年月	定 山 溪 浄 水 場					
	浄 水 場 構 内		取 水 ・ 導 水 に 係 る も の		合 計	
	使 用 量	配水量 1 m ³ 当	使 用 量	取水量 1 m ³ 当	使 用 量	配水量 1 m ³ 当
令和5年 4月	54,983	0.412	36,850	0.267	91,833	0.687
5月	49,331	0.337	40,850	0.257	90,181	0.616
6月	45,839	0.316	38,737	0.253	84,576	0.583
7月	47,953	0.292	43,499	0.249	91,452	0.557
8月	50,462	0.282	46,861	0.250	97,323	0.543
9月	46,460	0.285	42,835	0.248	89,295	0.547
10月	50,482	0.303	43,668	0.249	94,150	0.566
11月	97,109	0.628	42,137	0.259	139,246	0.900
12月	137,482	0.848	46,929	0.272	184,411	1.137
令和6年 1月	116,892	0.708	48,129	0.277	165,021	0.999
2月	105,887	0.690	44,390	0.276	150,277	0.979
3月	95,139	0.556	48,705	0.270	143,844	0.841
合 計	898,019		523,590		1,421,609	
日 平 均	2,454	0.472	1,431	0.261	3,884	0.746

- 備考 1. 定山溪浄水場における”取水導水に係るもの”とは、取水場の動力。
 2. 使用量（日平均：合計/366）
 3. 水量当りの使用量は、使用量/水量とする。

ポンプ場別動力使用状況

(単位：kWh)

項 目 年 月	藻 岩		伏 見		伏 見 高 台		旭 ケ 丘	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和5年 4月	5,786	0.393	1,108	0.393	390	7.800	27,210	0.349
5月	6,179	0.392	1,004	0.339	471	4.710	28,303	0.348
6月	5,976	0.385	879	0.297	482	2.008	29,110	0.357
7月	5,520	0.341	1,062	0.330	482	2.295	29,823	0.351
8月	7,769	0.463	1,093	0.319	458	1.696	28,627	0.343
9月	5,921	0.376	1,063	0.352	398	4.975	26,305	0.339
10月	6,005	0.396	978	0.320	390	7.800	27,053	0.346
11月	5,185	0.382	932	0.319	570	11.400	25,286	0.340
12月	5,238	0.349	1,878	0.598	817	20.425	27,864	0.356
令和6年 1月	7,511	0.510	1,534	0.516	789	26.300	30,556	0.387
2月	6,084	0.452	1,389	0.501	858	21.450	27,694	0.391
3月	5,333	0.371	1,081	0.375	700	14.000	28,476	0.379
合 計	72,507		14,001		6,805		336,307	
日 平 均	198	0.400	38	0.387	19	5.623	919	0.356

備考 1. 日平均：合計/366

2. 配水量1m³当の平均値は、加重平均とする

(単位：kWh)

項 目 年 月	界 川		円 山 西 町		円 山 西 町 高 台		宮 の 森	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和5年 4月	7,672	2.618	4,633	0.243	4,102	0.280	47,719	0.592
5月	7,931	2.534	4,576	0.237	3,891	0.267	50,451	0.596
6月	6,948	2.347	3,993	0.208	3,404	0.231	50,408	0.600
7月	8,072	2.638	4,606	0.241	4,004	0.276	51,441	0.594
8月	7,803	2.446	4,360	0.230	3,812	0.263	51,931	0.593
9月	7,923	2.742	4,350	0.247	3,718	0.281	49,666	0.593
10月	7,834	2.739	4,042	0.222	3,380	0.250	50,637	0.600
11月	7,226	2.581	3,799	0.224	3,449	0.273	47,329	0.592
12月	10,655	3.437	5,214	0.282	3,242	0.231	50,016	0.596
令和6年 1月	9,108	2.442	4,504	0.243	3,970	0.281	48,687	0.593
2月	8,138	2.444	4,215	0.252	3,504	0.277	46,113	0.594
3月	7,192	2.480	4,301	0.253	3,673	0.293	49,173	0.594
合 計	96,502		52,593		44,149		593,571	
日 平 均	264	2.616	144	0.239	121	0.266	1,622	0.594

備考 1. 日平均：合計/366

2. 配水量1m³当の平均値は、加重平均とする

(単位：kWh)

項 目 年 月	大 倉 山		盤 溪		白 川 総 合		藤 野 高 台	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和5年 4月	9,626	0.613	3,386	2.508	69,650	0.386	8,670	0.449
5月	10,363	0.609	3,494	2.514	72,610	0.386	9,286	0.450
6月	10,209	0.608	2,996	2.203	70,780	0.389	8,608	0.445
7月	10,320	0.606	3,241	2.282	75,310	0.399	8,976	0.443
8月	10,506	0.613	3,383	2.416	78,970	0.410	9,017	0.442
9月	9,989	0.612	3,414	2.510	71,460	0.400	8,376	0.442
10月	10,368	0.611	3,357	2.364	73,900	0.399	8,673	0.448
11月	9,905	0.604	3,124	2.264	68,940	0.393	8,320	0.446
12月	10,519	0.629	3,767	2.653	74,300	0.396	10,305	0.505
令和6年 1月	10,650	0.662	3,008	2.118	74,160	0.399	12,336	0.578
2月	10,416	0.669	3,023	2.191	70,510	0.398	11,291	0.561
3月	10,679	0.654	3,251	2.273	73,560	0.397	10,581	0.506
合 計	123,550		39,444		874,150		114,439	
日 平 均	338	0.623	108	2.357	2,388	0.396	313	0.477

備考 1. 日平均：合計/366

2. 配水量1m³当の平均値は、加重平均とする

(単位：kWh)

項 目 年 月	オ カ バ ル シ		南 沢 第 1		南 沢 第 2		北 ノ 沢 第 1	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和5年 4月	1,074	1.043	34,620	0.233	12,360	0.221	41,818	0.430
5月	1,203	1.094	35,299	0.230	12,374	0.220	43,169	0.433
6月	1,015	0.931	35,630	0.233	12,008	0.220	41,549	0.434
7月	1,122	0.753	36,957	0.235	12,405	0.228	44,132	0.433
8月	1,842	1.535	37,763	0.236	12,106	0.221	43,901	0.430
9月	1,035	1.344	37,270	0.239	11,741	0.218	42,335	0.435
10月	715	1.100	35,520	0.234	12,259	0.226	43,624	0.435
11月	604	1.007	35,595	0.244	11,950	0.224	45,015	0.459
12月	826	1.377	37,336	0.238	14,018	0.235	47,664	0.454
令和6年 1月	831	0.857	37,953	0.245	14,773	0.253	46,731	0.450
2月	628	1.142	36,042	0.249	13,717	0.249	42,794	0.438
3月	684	1.159	37,051	0.240	13,652	0.236	45,691	0.442
合 計	11,579		437,036		153,363		528,423	
日 平 均	32	1.088	1,194	0.237	419	0.229	1,444	0.439

備考 1. 日平均：合計/366

2. 配水量1m³当の平均値は、加重平均とする

(単位：kWh)

項 目 年 月	北 ノ 沢 第 2		藻 岩 下 第 1		藻 岩 下 第 2		真 駒 内 南 町	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和5年 4月	30,318	0.565	4,957	0.896	914	0.429	102,668	0.417
5月	30,660	0.554	4,248	0.749	887	0.401	101,056	0.408
6月	29,499	0.567	3,585	0.621	761	0.331	103,676	0.414
7月	30,811	0.564	4,067	0.629	861	0.311	107,564	0.410
8月	30,664	0.559	4,529	0.615	1,072	0.315	115,039	0.432
9月	29,495	0.561	5,089	0.695	1,212	0.351	103,354	0.415
10月	30,234	0.557	4,676	0.684	954	0.347	107,178	0.426
11月	28,682	0.549	4,328	0.685	713	0.390	107,099	0.440
12月	31,264	0.567	5,868	0.846	992	0.484	109,292	0.419
令和6年 1月	32,408	0.598	5,297	0.607	901	0.316	107,971	0.424
2月	30,123	0.592	5,293	0.666	951	0.362	101,417	0.425
3月	31,435	0.585	4,812	0.635	827	0.373	107,164	0.421
合 計	365,593		56,749		11,045		1,273,478	
日 平 均	999	0.568	155	0.688	30	0.361	3,479	0.421

備考 1. 日平均：合計/366

2. 配水量1m³当の平均値は、加重平均とする

(単位：kWh)

項 目 年 月	常 盤 公 園		芸 術 の 森		滝 野		常 盤 二 区	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和5年 4月	15,410	0.283	602	0.201	6,095	2.169	1,342	1.428
5月	15,468	0.279	563	0.184	6,037	2.659	1,273	1.340
6月	15,024	0.282	510	0.169	5,274	2.198	1,089	1.184
7月	15,689	0.278	571	0.186	5,827	2.119	1,138	1.388
8月	15,763	0.280	548	0.178	5,674	2.005	785	1.019
9月	15,162	0.284	565	0.198	5,853	2.200	1,083	1.041
10月	15,550	0.291	523	0.182	5,661	2.089	1,180	1.093
11月	15,238	0.293	477	0.169	5,484	2.101	1,218	1.088
12月	15,860	0.285	1,900	0.667	6,630	2.492	1,287	1.262
令和6年 1月	15,795	0.287	1,624	0.547	5,106	1.934	894	1.118
2月	15,080	0.285	1,693	0.600	5,479	2.200	667	0.914
3月	16,262	0.284	752	0.244	5,867	2.189	713	0.938
合 計	186,301		10,328		68,987		12,669	
日 平 均	509	0.283	28	0.290	188	2.189	35	1.156

備考 1. 日平均：合計/366

2. 配水量1m³当の平均値は、加重平均とする

(単位：kWh)

項 目 年 月	西 岡 高 台		清 田		平 岡		真 栄	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和5年 4月	72,517	0.260	40,164	0.328	52,916	0.229	61,613	0.328
5月	73,895	0.259	41,130	0.313	54,337	0.229	64,474	0.329
6月	72,415	0.261	39,810	0.310	53,103	0.230	62,677	0.329
7月	75,222	0.261	41,911	0.310	55,962	0.231	65,991	0.328
8月	76,417	0.258	42,062	0.303	57,137	0.232	66,508	0.328
9月	73,654	0.262	38,207	0.301	54,079	0.231	63,722	0.328
10月	76,094	0.264	39,330	0.308	54,972	0.230	64,776	0.331
11月	72,122	0.262	37,932	0.309	52,135	0.230	60,871	0.328
12月	77,709	0.266	39,704	0.311	55,744	0.235	64,447	0.331
令和6年 1月	76,161	0.266	40,393	0.320	55,901	0.240	62,995	0.332
2月	71,980	0.268	37,493	0.336	51,877	0.238	59,010	0.331
3月	74,953	0.263	39,382	0.343	54,011	0.234	63,019	0.330
合 計	893,139		477,518		652,174		760,103	
日 平 均	2,440	0.262	1,305	0.315	1,782	0.232	2,077	0.329

備考 1. 日平均：合計/366

2. 配水量1m³当の平均値は、加重平均とする

(単位：kWh)

項 目 年 月	西 部		曙		西 町 南		手 稲 本 町	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和5年 4月	5,395	0.435	34,468	0.428	21,419	0.469	6,595	0.836
5月	5,733	0.458	35,747	0.431	24,335	0.464	6,839	0.814
6月	4,777	0.389	35,113	0.434	27,889	0.451	5,645	0.699
7月	5,194	0.405	39,944	0.441	34,248	0.439	6,078	0.692
8月	5,802	0.429	42,268	0.451	33,725	0.432	6,092	0.730
9月	5,683	0.416	39,603	0.449	43,164	0.418	6,280	0.778
10月	5,838	0.409	40,336	0.441	57,742	0.412	6,015	0.704
11月	5,502	0.402	34,289	0.437	29,055	0.431	5,967	0.735
12月	6,173	0.475	36,364	0.442	32,443	0.440	7,876	0.937
令和6年 1月	4,838	0.388	37,013	0.453	31,954	0.463	6,470	0.775
2月	4,873	0.418	34,630	0.454	29,689	0.473	6,420	0.816
3月	5,568	0.445	36,198	0.444	67,288	0.417	6,154	0.735
合 計	65,376		445,973		432,951		76,431	
日 平 均	179	0.422	1,219	0.442	1,183	0.435	209	0.770

備考 1. 日平均：合計/366

2. 配水量1m³当の平均値は、加重平均とする

(単位：kWh)

項 目 年 月	西 野		平 和		平 和 高 台		福 井	
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当
令和5年 4月	36,520	0.265	8,248	0.230	69	3.450	733	3.332
5月	38,230	0.266	9,080	0.243	62	2.067	137	0.623
6月	37,400	0.264	7,844	0.210	60	3.000	116	0.527
7月	39,620	0.263	9,323	0.231	62	2.067	132	0.528
8月	40,090	0.263	9,045	0.234	64	1.067	117	0.532
9月	38,360	0.263	8,672	0.243	64	1.600	127	0.529
10月	38,920	0.264	8,088	0.227	57	2.850	128	0.533
11月	36,690	0.265	8,266	0.247	54	5.400	556	2.780
12月	38,370	0.266	12,766	0.363	53	5.300	1,421	7.105
令和6年 1月	38,290	0.269	10,510	0.296	55	5.500	762	4.233
2月	35,950	0.268	9,258	0.279	52	5.200	376	2.089
3月	37,910	0.267	8,180	0.229	64	6.400	145	0.690
合 計	456,350		109,280		716		4,750	
日 平 均	1,247	0.265	299	0.251	2	2.651	13	1.841

備考 1. 日平均：合計/366

2. 配水量1m³当の平均値は、加重平均とする

(単位：kWh)

項 目 年 月	定 山 溪		豊 滝					
	使用量	配水量 1m ³ 当	使用量	配水量 1m ³ 当				
令和5年 4月	666	0.640	2,322	1.319				
5月	749	0.657	2,356	1.240				
6月	571	0.529	2,150	1.229				
7月	571	0.488	2,374	1.249				
8月	620	0.488	2,324	1.186				
9月	508	0.466	2,541	1.469				
10月	554	0.504	2,249	1.249				
11月	487	0.447	2,192	1.238				
12月	494	0.470	2,539	1.411				
令和6年 1月	711	0.646	1,894	1.058				
2月	518	0.503	2,191	1.289				
3月	559	0.499	2,181	1.198				
合 計	7,008		27,313					
日 平 均	19	0.527	75	1.259				

備考 1. 日平均：合計/366

2. 配水量1m³当の平均値は、加重平均とする

発電施設稼働状況

(1) 藻岩浄水場水力発電

(単位 : kWh)

項 目 年 月	藻 岩 浄 水 場					
	水 力 発 電			売 電 量 発 電 量 (%)	買 電 量	買 電 量 総 使 用 量 (%)
	発 電 量	売 電 量	消 費 量			
令和5年 4月	284,700	118,910	165,790	41.8	1,085	0.7
5月	295,190	138,917	156,273	47.1	329	0.2
6月	287,450	135,199	152,251	47.0	718	0.5
7月	279,870	111,432	168,438	39.8	12,526	6.9
8月	296,650	102,566	194,084	34.6	6,826	3.4
9月	285,730	119,614	166,116	41.9	2,362	1.4
10月	253,720	120,670	133,050	47.6	20,556	13.4
11月	138,560	63,199	75,361	45.6	69,401	47.9
12月	296,240	123,713	172,527	41.8	269	0.2
令和6年 1月	295,200	116,597	178,603	39.5	727	0.4
2月	277,560	109,812	167,748	39.6	468	0.3
3月	295,100	114,737	180,363	38.9	1,500	0.8
合 計	3,285,970	1,375,366	1,910,604		116,767	
日 平 均	8,978	3,758	5,220	41.9	319	5.8

備考 1. 藻岩浄水場電力使用量＝買電量＋水力発電消費量

2. 電力量(日平均：合計/366)

(2) 平岸配水池水力発電

(単位 : kWh)

項 目 年 月	平 岸 配 水 池 水 力 発 電					
	水 力 発 電			売 電 量 発 電 量 (%)	買 電 量	買 電 量 総 使 用 量 (%)
	発 電 量	売 電 量	消 費 量			
令和5年 4月	344,035	337,585	6,450	98.1	57	0.9
5月	354,739	347,794	6,945	98.0	39	0.6
6月	191,469	187,526	3,943	97.9	1,253	24.1
7月	371,403	363,030	8,373	97.7	45	0.5
8月	367,677	352,780	14,897	95.9	131	0.9
9月	348,295	335,051	13,244	96.2	68	0.5
10月	355,824	346,681	9,143	97.4	80	0.9
11月	346,312	339,223	7,089	98.0	63	0.9
12月	355,677	348,925	6,752	98.1	113	1.6
令和6年 1月	352,823	345,817	7,006	98.0	72	1.0
2月	336,491	330,100	6,391	98.1	70	1.1
3月	361,181	354,265	6,916	98.1	52	0.7
合 計	4,085,926	3,988,777	97,149		2,043	
日 平 均	11,164	10,898	265	97.6	6	2.1

備考 1. 平岸配水池水力発電 電力使用量＝水力発電消費量＋買電量

2. 電力量(日平均：合計/366)

(3) 太陽光発電稼働状況

(単位 : kWh)

項 目 年 月	配 水 セ ン タ ー 発 電 量	川 沿 庁 舎 発 電 量	豊 平 庁 舎 発 電 量
令和5年 4月	1,280	2,849	1,812
5月	1,107	3,434	2,093
6月	1,121	3,065	1,866
7月	1,161	2,773	1,728
8月	1,171	2,831	1,798
9月	1,255	2,566	1,635
10月	1,096	3,005	1,874
11月	1,204	2,035	1,131
12月	749	1,937	1,272
令和6年 1月	764	1,493	937
2月	606	2,274	1,442
3月	1,013	3,284	2,106
合 計	12,527	31,545	19,693
日 平 均	34	86	54

備考 1. 日平均：合計/366

12 薬品使用状況 総計値（札幌水道）

年 月	項 目	ポリ塩化アルミニウム		消 石 灰	
		使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³
令和5年	4月	452,563	28.5	36,397	2.4
	5月	357,102	21.8	27,997	1.8
	6月	303,731	18.9	19,792	1.3
	7月	388,958	22.9	20,887	1.3
	8月	536,563	31.3	34,481	2.1
	9月	731,292	45.2	45,475	2.9
	10月	511,540	30.7	22,483	1.4
	11月	591,961	37.3	38,819	2.5
	12月	343,571	20.5	13,162	0.8
令和6年	1月	295,661	18.1	12,785	0.8
	2月	296,418	19.1	14,381	1.0
	3月	358,053	21.7	21,229	1.3
合 計		5,167,415		307,887	
日 平 均		14,119	26.3	841	1.6

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、消石灰の注入率は、原水量に対するものとする。
2. 使用量（日平均：合計/366）
3. 注入率（使用量/水量）

年 月	項 目	ソ ー ダ 灰		次亜塩素酸ナトリウム		活 性 炭
		使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg
令和5年	4月	3,446	5.8	114,042	0.8	2,457
	5月	2,609	4.3	110,703	0.7	123
	6月	2,836	4.8	134,949	0.9	7,314
	7月	2,271	3.7	171,157	1.1	5,538
	8月	3,135	4.9	209,143	1.3	85,216
	9月	2,949	5.1	207,897	1.4	60,344
	10月	2,160	3.9	167,083	1.1	14,162
	11月	2,493	4.2	148,530	1.0	18,769
	12月	968	1.6	131,375	0.9	143
令和6年	1月	430	0.7	125,164	0.8	663
	2月	1,036	1.8	110,436	0.8	2,670
	3月	916	1.7	121,293	0.8	1,772
合 計		25,248		1,751,771		199,172
日 平 均		69	3.5	4,786	1.0	544

- 備考 1. ソーダ灰の注入率は、原水量に対するものとする。
2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。
3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
4. 使用量（日平均：合計/366）
5. 注入率（使用量/水量）

藻岩浄水場

項 目 年 月	ポリ塩化アルミニウム		消 石 灰		次亜塩素酸ナトリウム		活 性 炭
	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg
令和5年 4月	67,040	25.3	8,119	3.1	19,819	0.8	329
5月	54,190	19.7	4,535	1.6	20,244	0.8	4
6月	45,158	16.4	2,000	0.7	23,429	0.9	817
7月	55,451	19.0	2,370	0.8	28,968	1.1	431
8月	77,875	26.3	4,152	1.4	36,108	1.3	6,023
9月	104,399	37.8	6,043	2.2	34,314	1.4	5,873
10月	75,249	28.5	3,630	1.4	26,979	1.1	1,758
11月	53,186	33.9	4,399	2.8	13,711	1.0	1,820
12月	53,587	18.8	2,590	0.9	24,279	0.9	6
令和6年 1月	45,264	16.5	2,881	1.0	22,159	0.9	42
2月	43,742	16.6	3,036	1.2	20,079	0.8	544
3月	51,646	18.6	3,817	1.4	21,508	0.8	184
合 計	726,787		47,571		291,596		17,831
日 平 均	2,059	22.7	135	1.5	797	1.0	51

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、消石灰の注入率は、原水量に対するものとする。
2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。
3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
4. ポリ塩化アルミニウム、消石灰、活性炭使用量(日平均：合計/353(北電藻岩発電所リプレース工事対応に伴う取水停止期間を除く))
5. 次亜塩素酸ナトリウム使用量(日平均：合計/366)
6. 注入率(使用量/水量)

白川浄水場

項 目 年 月	ポリ塩化アルミニウム		消 石 灰		次亜塩素酸ナトリウム		活 性 炭
	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg
令和5年 4月	366,544	29.1	28,278	2.2	90,486	0.9	1,967
5月	287,394	22.1	23,462	1.8	86,621	0.9	0
6月	239,249	18.7	17,792	1.4	106,870	1.1	4,751
7月	313,383	23.3	18,517	1.4	136,501	1.3	3,232
8月	435,581	32.2	30,329	2.2	166,472	1.6	75,847
9月	599,179	46.7	39,432	3.1	167,501	1.7	49,611
10月	413,912	30.8	18,853	1.4	135,622	1.3	9,516
11月	513,787	37.5	34,420	2.5	130,627	1.2	15,553
12月	275,163	20.8	10,572	0.8	103,600	1.0	0
令和6年 1月	238,131	18.3	9,904	0.8	99,525	1.0	490
2月	234,539	19.0	11,345	0.9	86,927	0.9	1,741
3月	292,541	22.2	17,412	1.3	96,650	1.0	1,197
合 計	4,209,402		260,316		1,407,402		163,905
日 平 均	11,501	26.8	711	1.7	3,845	1.2	448

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、消石灰の注入率は、原水量に対するものとする。
2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。
3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
4. 使用量(日平均：合計/366)
5. 注入率(使用量/水量)

西野浄水場

項 目 年 月	ポリ塩化アルミニウム		ソーダ灰		次亜塩素酸ナトリウム		活 性 炭
	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg
令和5年 4月	11,142	34.1	1,929	5.9	2,026	0.7	154
5月	8,255	25.1	1,160	3.5	1,934	0.7	119
6月	12,032	38.5	1,948	6.2	2,260	0.8	1,746
7月	12,338	38.9	1,538	4.9	2,789	1.0	1,875
8月	13,890	42.5	2,145	6.6	3,122	1.1	3,346
9月	16,609	58.6	1,582	5.6	2,586	1.0	4,836
10月	12,252	48.4	600	2.4	1,914	0.8	2,888
11月	14,953	49.1	781	2.6	2,094	0.8	1,382
12月	8,001	25.0	146	0.5	1,772	0.6	137
令和6年 1月	6,747	21.3	33	0.1	1,795	0.6	131
2月	11,852	39.4	549	1.8	1,786	0.7	385
3月	6,304	28.0	314	1.4	1,326	0.7	391
合 計	134,375		12,726		25,404		17,390
日 平 均	367	37.2	35	3.5	69	0.8	48

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、ソーダ灰の注入率は、原水量に対するものとする。
2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。
3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
4. 使用量（日平均：合計/366）
5. 注入率（使用量/水量）

宮町浄水場

項 目 年 月	ポリ塩化アルミニウム		ソーダ灰		次亜塩素酸ナトリウム		活 性 炭
	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg	注 入 率 g/m ³	使 用 量 kg
令和5年 4月	3,959	31.5	1,098	8.7	756	0.7	7.2
5月	2,747	21.1	606	4.7	925	0.8	0.0
6月	3,427	26.9	624	4.9	1,163	1.0	0.0
7月	3,457	27.1	591	4.6	1,282	1.1	0.0
8月	5,066	38.8	937	7.2	1,531	1.3	0.1
9月	5,113	40.3	942	7.4	1,337	1.2	24.4
10月	4,223	32.7	757	5.9	1,055	0.9	0.0
11月	3,589	28.4	809	6.4	954	0.8	14.1
12月	2,456	18.7	534	4.1	776	0.7	0.0
令和6年 1月	2,139	16.7	397	3.1	712	0.6	0.0
2月	2,287	19.1	487	4.1	707	0.7	0.0
3月	2,909	22.6	602	4.7	807	0.7	0.0
合 計	41,372		8,384		12,005		45.8
日 平 均	113	27.0	23	5.5	33	0.9	0.1

- 備考 1. ポリ塩化アルミニウム、ソーダ灰の注入率は、原水量に対するものとする。
2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。
3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
4. 使用量（日平均：合計/366）
5. 注入率（使用量/水量）

定山溪浄水場

項 目 年 月	ポリ塩化アルミニウム		ソーダ灰		次亜塩素酸ナトリウム		活性炭
	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg	注入率 g/m ³	使用量 kg
令和5年 4月	3,878	27.6	420	3.0	955	0.8	0
5月	4,516	29.3	843	5.5	979	0.7	0
6月	3,865	25.4	263	1.7	1,227	0.9	0
7月	4,329	25.1	141	0.8	1,617	1.0	0
8月	4,151	22.2	53	0.3	1,911	1.1	0
9月	5,992	34.6	425	2.5	2,159	1.4	0
10月	5,904	33.9	802	4.6	1,512	1.0	0
11月	6,447	39.7	903	5.6	1,144	0.8	0
12月	4,363	25.4	288	1.7	947	0.6	0
令和6年 1月	3,380	19.6	0	0.0	972	0.6	0
2月	3,999	25.0	0	0.0	937	0.7	0
3月	4,654	25.9	0	0.0	1,002	0.6	0
合 計	55,479		4,138		15,363		0
日 平 均	152	27.7	11	2.1	42	0.9	0

- 備考
1. ポリ塩化アルミニウム、ソーダ灰の注入率は、原水量に対するものとする。
 2. 次亜塩素酸ナトリウムの注入率は、ろ過水量に対するものとする。
 3. 活性炭の使用量は、ドライ換算量とする。
 4. 使用量（日平均：合計/366）
 5. 注入率（使用量/水量）

13 ろ過池使用状況

藻岩浄水場

項 目 年 月	ろ 過 池 洗 浄		ろ 過 水 量 及 び 速 度			洗浄水量 ろ過水量 %	ろ 過 平 均 持 続 時 間 時 : 分	平 均 損 失 水 頭 m
	回 数	水 量 m ³	月 m ³	1 日平均 m ³	平均ろ速 m/D			
令和5年 4月	150	86,720	2,657,250	88,575	103.0	3.3	48:08	0.71
5月	155	92,430	2,756,420	88,917	103.2	3.4	48:08	0.73
6月	150	93,850	2,748,080	91,603	106.2	3.4	48:07	0.85
7月	157	101,110	2,930,590	94,535	109.6	3.5	47:49	0.90
8月	154	105,920	2,963,700	95,603	110.5	3.6	48:09	0.82
9月	151	98,620	2,765,560	92,185	106.9	3.6	47:50	0.56
10月	158	99,620	2,645,380	85,335	105.0	3.8	46:15	0.59
11月	157	71,220	1,561,200	86,733	102.9	4.6	44:30	0.57
12月	155	88,870	2,849,040	91,905	107.0	3.1	48:07	0.78
令和6年 1月	155	86,010	2,752,170	88,780	103.2	3.1	48:07	0.82
2月	145	80,320	2,629,760	90,681	105.7	3.1	48:00	0.88
3月	155	85,810	2,784,800	89,832	104.5	3.1	48:15	0.87
合 計	1,842	1,090,500	32,043,950					
日 平 均	5	2,980	90,776		105.6	3.4	47:36	0.76

- 備考 1. ろ過池洗浄（日平均：合計/366）
 2. ろ過水量の平均値は、北電藻岩発電所リプレース工事対応に伴う取水停止期間を除く
 3. 平均ろ速、ろ過平均持続時間、平均損失水頭の平均値は、加重平均とする。

白川浄水場

項 目 年 月	ろ 過 池 洗 浄		ろ 過 水 量 及 び 速 度			洗浄水量 ろ過水量 %	ろ 過 平 均 持 続 時 間 時 : 分	平 均 損 失 水 頭 m
	回 数	水 量 m ³	月 m ³	1 日平均 m ³	平均ろ速 m/D			
令和5年 4月	355	233,259	12,592,760	419,759	113.4	1.9	69:49	0.95
5月	377	248,131	12,963,379	418,174	113.2	1.9	67:23	0.96
6月	371	249,875	12,740,031	424,668	114.0	2.0	66:59	1.26
7月	376	257,569	13,443,498	433,661	115.7	1.9	68:08	1.10
8月	390	270,874	13,504,180	435,619	116.0	2.0	66:22	0.99
9月	383	267,026	12,806,505	426,884	114.3	2.1	64:38	0.87
10月	442	304,271	13,426,197	433,103	115.5	2.3	58:59	0.77
11月	456	304,396	13,676,411	455,880	121.1	2.2	56:00	0.81
12月	406	264,941	13,233,100	426,874	114.8	2.0	63:15	0.94
令和6年 1月	433	271,965	12,976,205	418,587	113.2	2.1	59:08	0.93
2月	466	289,763	12,310,952	424,516	113.7	2.4	51:42	0.91
3月	462	287,639	13,165,337	424,688	113.9	2.2	55:37	0.93
合 計	4,917	3,249,709	156,838,555					
日 平 均	13	8,879	428,521		115.0	2.1	61:49	0.95

- 備考 1. 水量、洗浄回数（日平均：合計/366）
 2. 平均ろ速、ろ過平均持続時間、平均損失水頭の平均値は、加重平均とする。

西野浄水場

項 目 年 月	ろ 過 池 洗 浄		ろ 過 水 量 及 び 速 度			洗浄水量 ろ過水量 %	ろ 過 平 均 持 続 時 間 時 : 分	平 均 損 失 水 頭 m
	回 数	水 量 m ³	月 m ³	1 日平均 m ³	平均ろ速 m/D			
令和5年 4月	75	10,510	323,360	10,780	110.8	3.3	48:00	1.16
5月	77	10,800	325,120	10,490	107.8	3.3	47:59	1.14
6月	75	11,000	309,030	10,300	106.3	3.6	48:00	0.85
7月	78	12,950	313,640	10,120	103.5	4.1	47:59	0.68
8月	77	14,500	322,070	10,390	106.7	4.5	47:59	0.58
9月	75	12,350	280,210	9,340	97.5	4.4	47:59	0.50
10月	78	12,850	250,110	8,070	84.3	5.1	46:51	0.50
11月	75	11,910	301,260	10,040	103.5	4.0	48:00	0.80
12月	77	11,910	317,090	10,230	105.5	3.8	47:59	1.05
令和6年 1月	78	10,940	315,910	10,190	104.8	3.5	48:00	1.06
2月	72	10,090	299,290	10,320	106.0	3.4	47:59	1.10
3月	78	10,950	222,160	7,170	75.3	4.9	47:59	0.66
合 計	915	140,760	3,579,250					
日 平 均	3	385	9,779		100.9	3.9	47:53	0.84

- 備考 1. 水量、洗浄回数（日平均：合計/366）
2. 平均ろ速、ろ過平均持続時間、平均損失水頭の平均値は、加重平均とする。

宮町浄水場

項 目 年 月	ろ 過 池 洗 浄		ろ 過 水 量 及 び 速 度			洗浄水量 ろ過水量 %	ろ 過 平 均 持 続 時 間 時 : 分	平 均 損 失 水 頭 m
	回 数	水 量 m ³	月 m ³	1 日平均 m ³	平均ろ速 m/D			
令和5年 4月	31	5,270	124,210	4,140	69.1	4.2	69:20	1.46
5月	31	5,270	129,380	4,174	69.6	4.1	71:22	1.36
6月	30	5,210	126,100	4,203	70.0	4.1	71:34	1.13
7月	31	5,650	126,390	4,077	68.2	4.5	71:19	0.94
8月	31	6,500	128,530	4,146	69.2	5.1	71:21	0.80
9月	31	5,790	125,390	4,180	70.5	4.6	69:00	0.73
10月	31	5,580	127,920	4,126	69.3	4.4	70:39	0.81
11月	32	5,680	124,870	4,162	69.6	4.5	67:53	1.05
12月	31	5,320	130,630	4,214	70.2	4.1	71:01	1.27
令和6年 1月	31	5,260	127,490	4,113	68.9	4.1	71:34	1.21
2月	29	4,910	119,450	4,119	68.8	4.1	71:19	1.18
3月	32	5,440	127,850	4,124	68.7	4.3	69:04	1.22
合 計	371	65,880	1,518,210					
日 平 均	1	180	4,148		69.3	4.3	70:26	1.10

- 備考 1. 水量、洗浄回数（日平均：合計/366）
2. 平均ろ速、ろ過平均持続時間、平均損失水頭の平均値は、加重平均とする。

定山溪浄水場

項 目 年 月		ろ 過 池 洗 浄		ろ 過 水 量 及 び 速 度			洗浄水量 ろ過水量 %	ろ 過 平 均 持 続 時 間 時 : 分	平 均 損 失 水 頭 m
		回 数	水 量 m ³	月 m ³	1 日平均 m ³	平均ろ速 m/D			
令和5年	4月	30	4,240	138,850	99	99.6	3.1	72:06	0.76
	5月	31	4,460	152,360	105	106.2	2.9	72:00	0.73
	6月	30	4,380	150,530	107	107.4	2.9	72:00	0.77
	7月	31	4,520	169,700	117	116.8	2.7	72:00	0.74
	8月	31	4,530	185,010	128	128.3	2.4	72:00	0.90
	9月	32	4,630	170,680	122	122.1	2.7	71:48	0.80
	10月	32	4,610	172,200	119	119.1	2.7	69:36	0.75
	11月	31	4,400	160,650	111	112.4	2.7	72:30	0.85
	12月	31	4,340	168,890	118	117.2	2.6	71:00	0.89
令和6年	1月	31	4,340	170,810	118	118.7	2.5	72:00	1.03
	2月	29	4,060	158,430	117	116.7	2.6	72:00	1.08
	3月	31	4,340	176,850	122	122.3	2.5	72:00	1.19
合 計		370	52,850	1,974,960					
日 平 均		1	144	5,396		115.7	2.7	71:44	0.87


備考 1. 水量、洗浄回数（日平均：合計/366）

2. 平均ろ速、ろ過平均持続時間、平均損失水頭の平均値は、加重平均とする。

○ 図 面

1 浄水場別給水区域図
 S=1/100,000
 (令和6年3月末現在)

凡 例	
給 水 区 域	白川浄水系
	平岸配水池系
	清田配水池系
	西部配水池系
	その他
	藻岩浄水場系
	西野浄水場系
	宮町浄水場系
	定山溪浄水場系

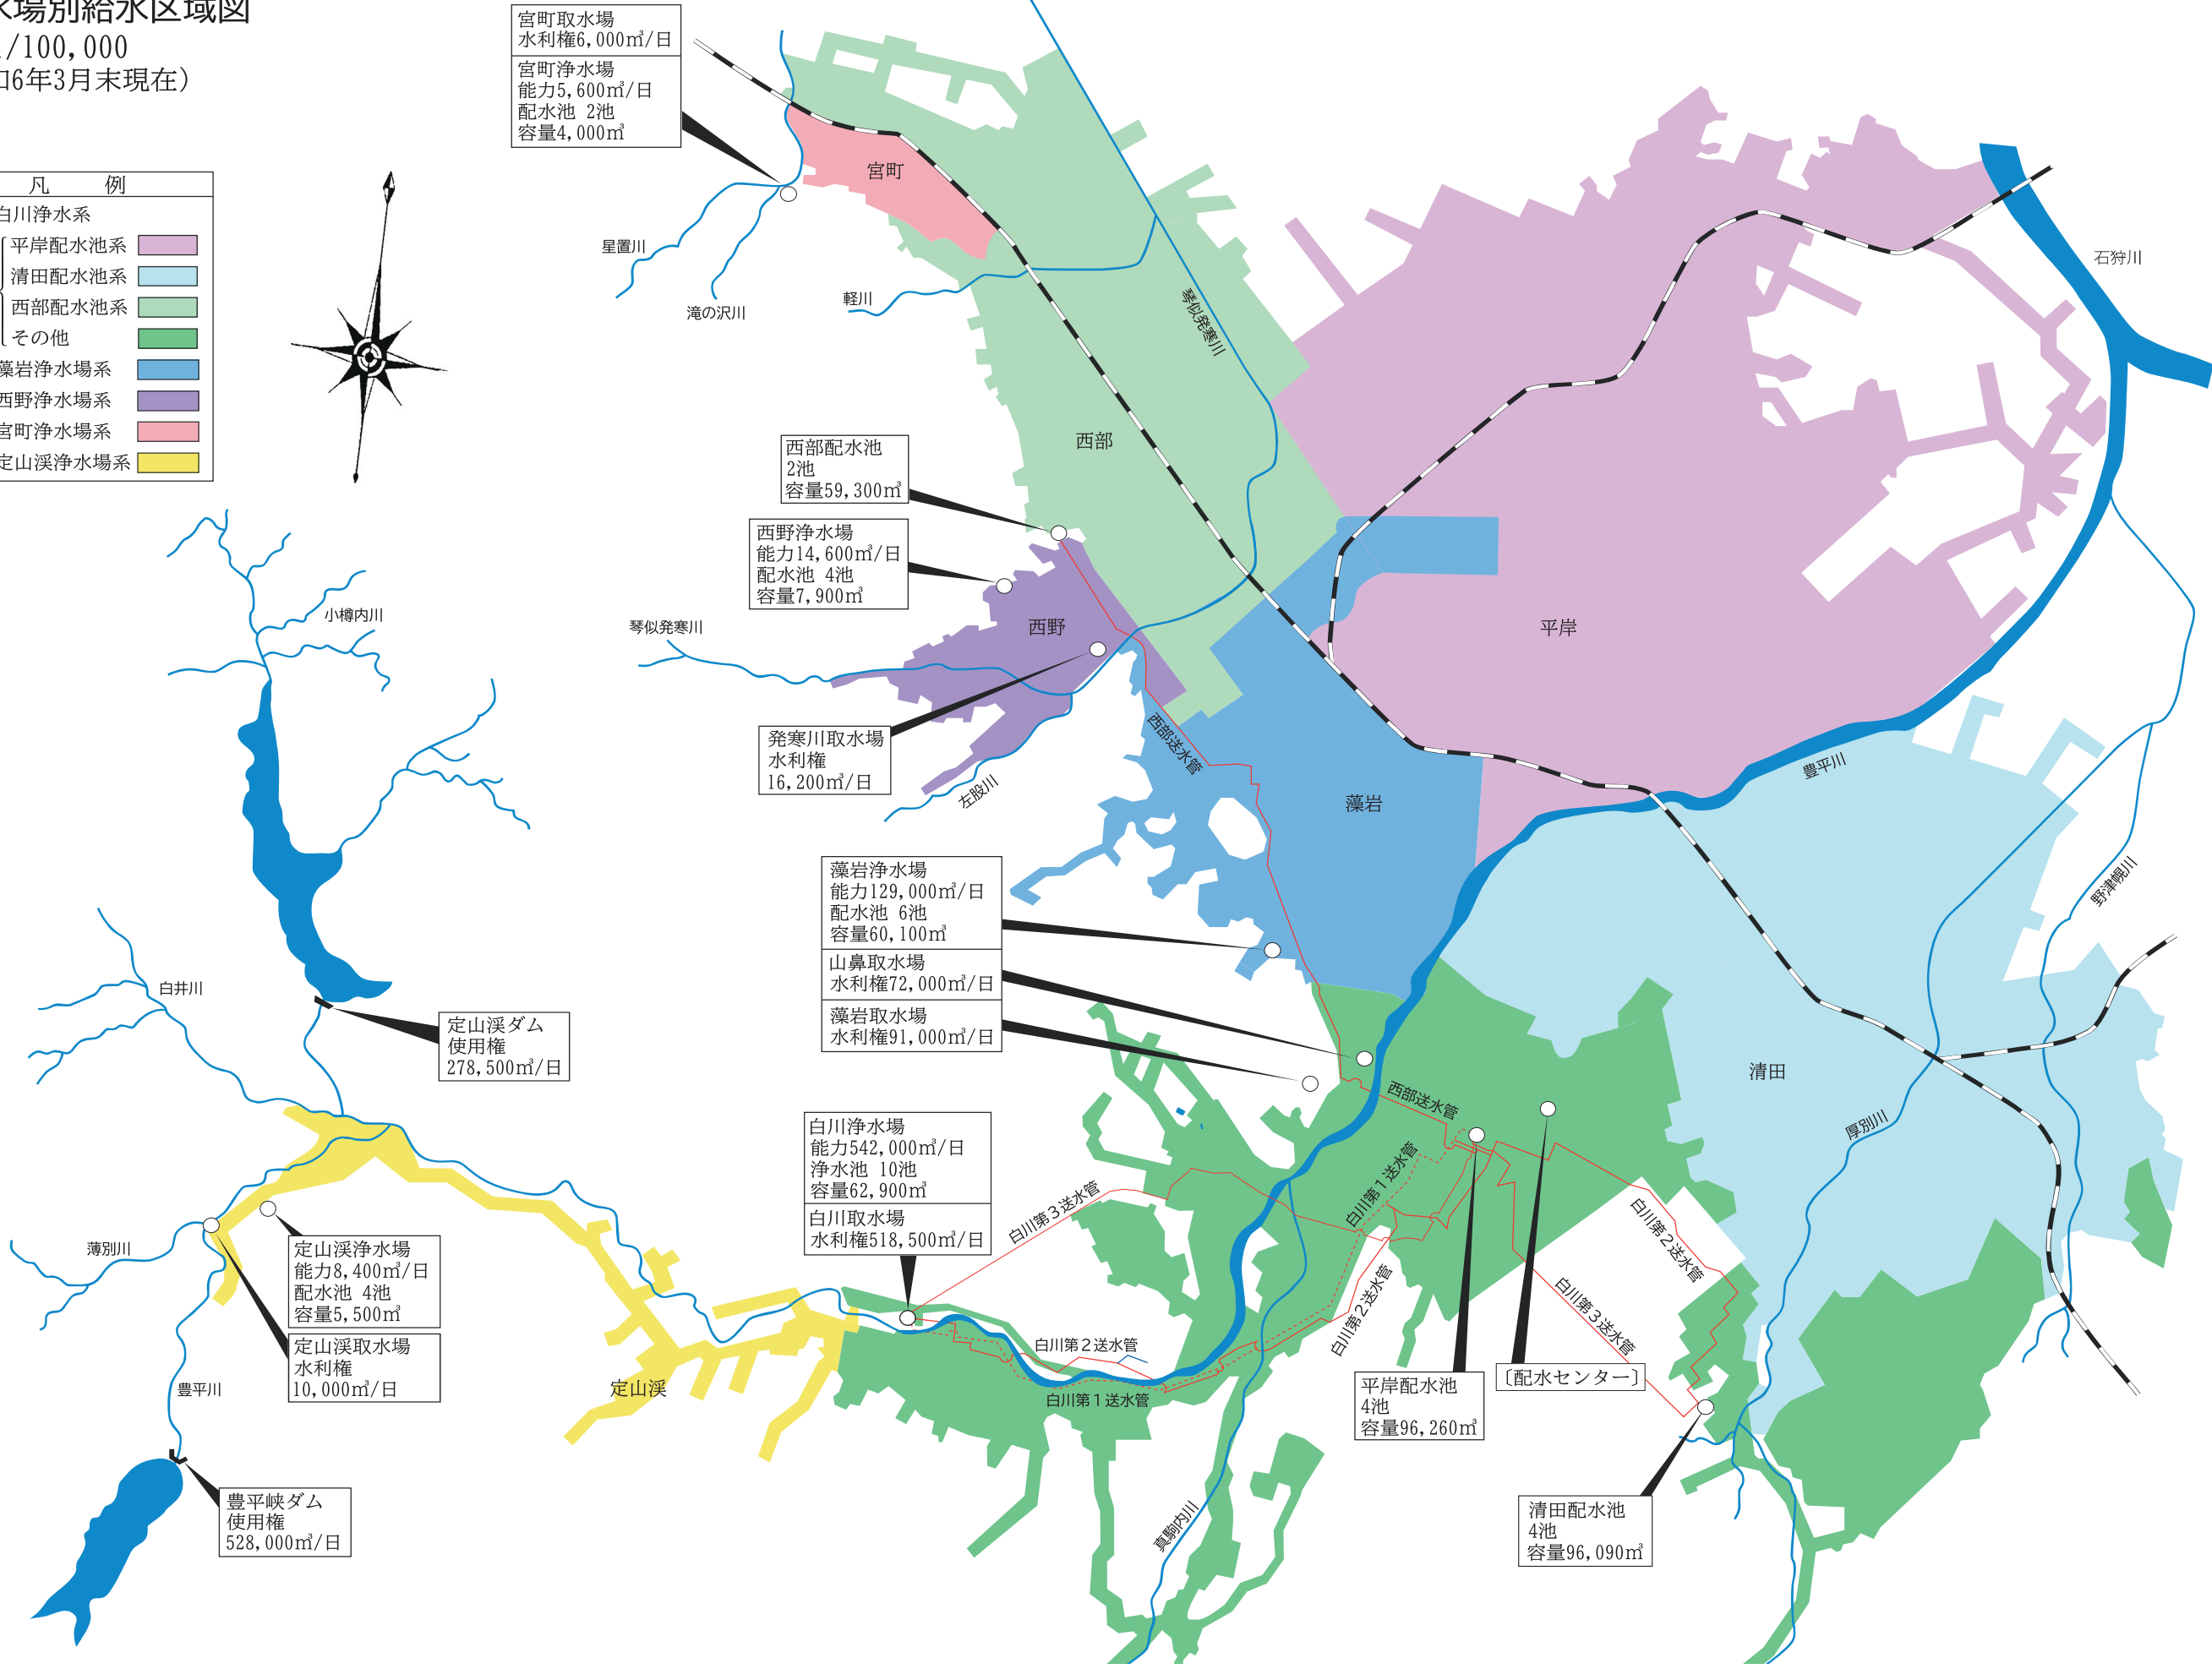


2 給水区域及び施設位置図

S=1/100,000

(令和6年3月末現在)

凡 例	
	給水区域
	ポンプ場・高区配水池

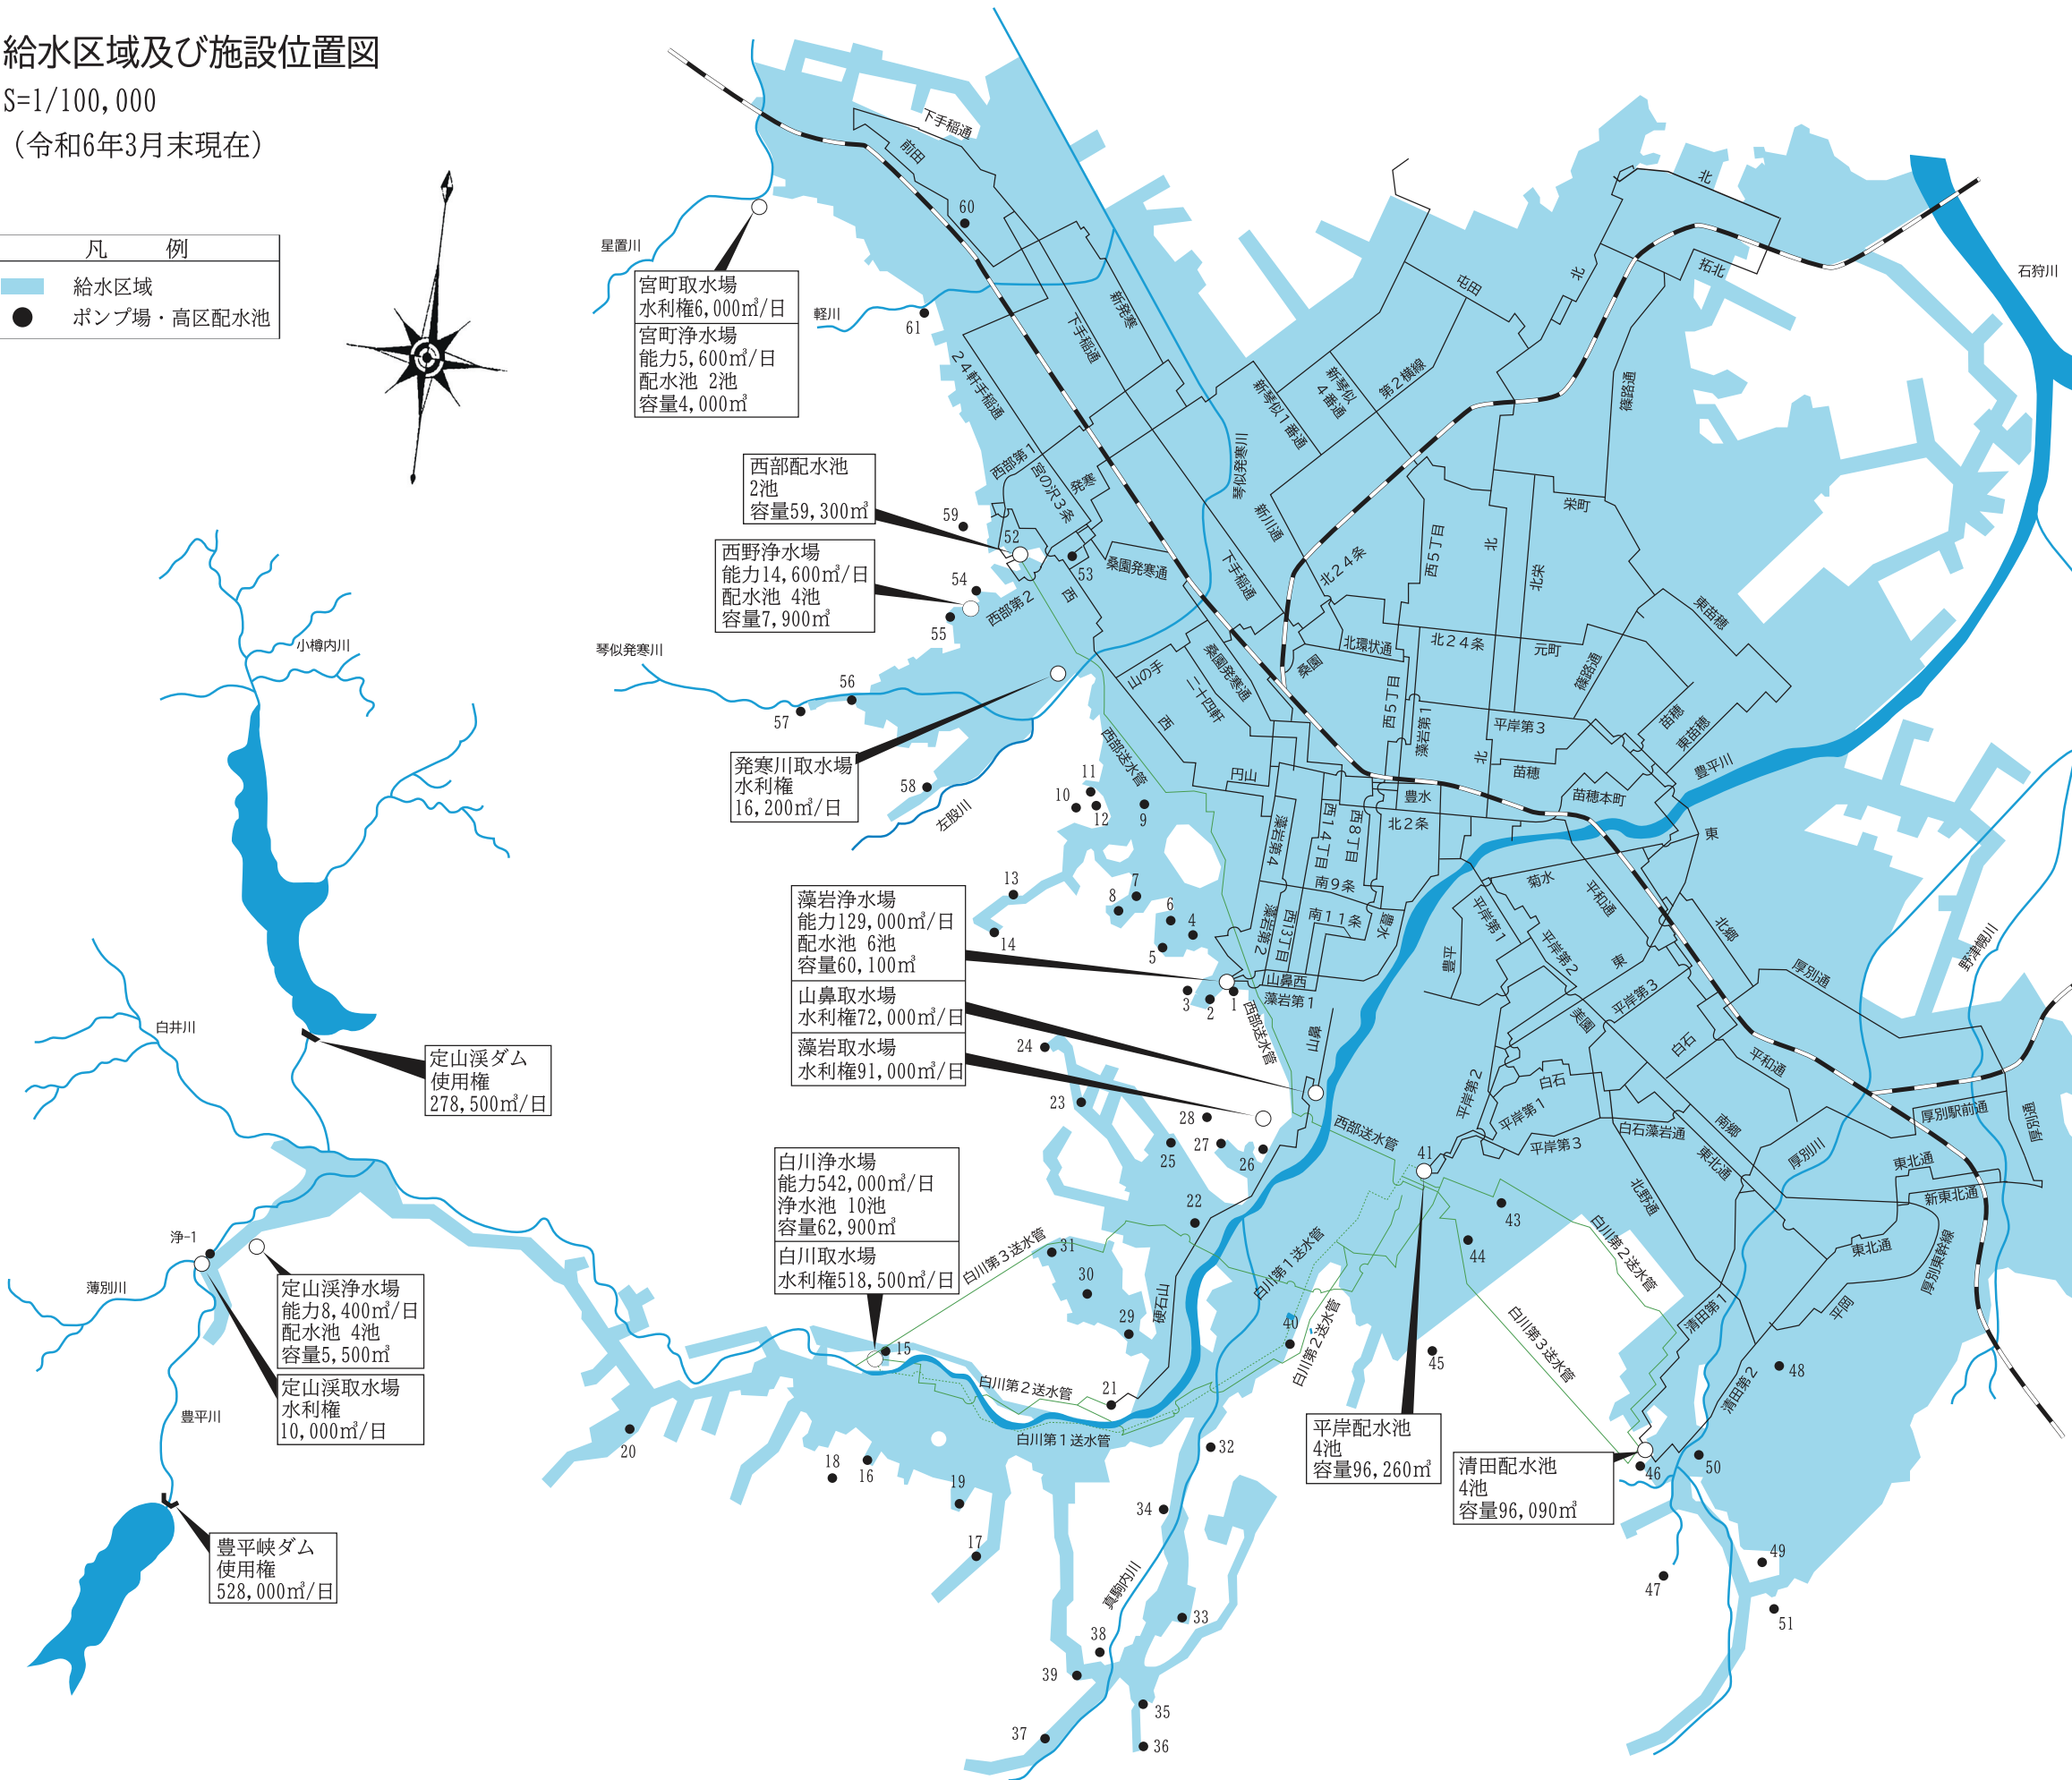



施設番号表	
No	施 設 名
1	藻岩PS
2	伏見PS・SR
3	伏見高台PS・SR
4	旭ヶ丘PS
5	界川PS・SR
6	旭山SR
7	円山西町PS
8	円山西町高台PS・PS
9	宮の森PS
10	大倉山SR
11	宮の森高台SR
12	大倉山PS
13	盤溪SR
14	盤溪PS
15	白川総合PS
16	藤野高台PS・SR
17	オカバルンPS
18	藤舞SR
19	藤野沢SR
20	豊滝PS・SR
21	硬石山SR
22	北ノ沢第1PS
23	北ノ沢第2PS・SR
24	北ノ沢第3SR
25	北ノ沢高台SR
26	藻岩下第1PS
27	藻岩下第2PS・SR
28	藻岩下第3SR
29	南沢第1PS
30	南沢第2PS・SR
31	南沢第3SR
32	真駒内南町PS
33	常盤公園PS・SR
34	石山東SR
35	常盤高台SR
36	滝野PS
37	常盤二区PS
38	芸術の森PS
39	芸術の森高台SR
40	真駒内SR
41	平岸SR
43	西岡SR
44	西岡高台PS・SR
45	羊ヶ丘SR
46	清田SR, PS
47	清田高台SR
48	平岡PS
49	里塚SR
50	真栄PS
51	有明SR
52	西部SR, PS
53	西町南PS
54	宮の丘SR
55	西野PS
56	平和PS・SR
57	平和高台PS・SR
58	福井PS
59	宮の沢高台SR
60	曙PS
61	手稲本町PS・SR
浄-1	定山溪PS

3 配水系統図
(令和6年3月末現在)

配水施設（稼働数）		全数	配水センター管理	◆浄水場管理
ポンプ場・配水池併設施設		16	16	0
単独ポンプ場		22	21	◆1
単独配水池		27	23	◆4

凡例
Ⓟ ポンプ場
× 配水調整バルブ

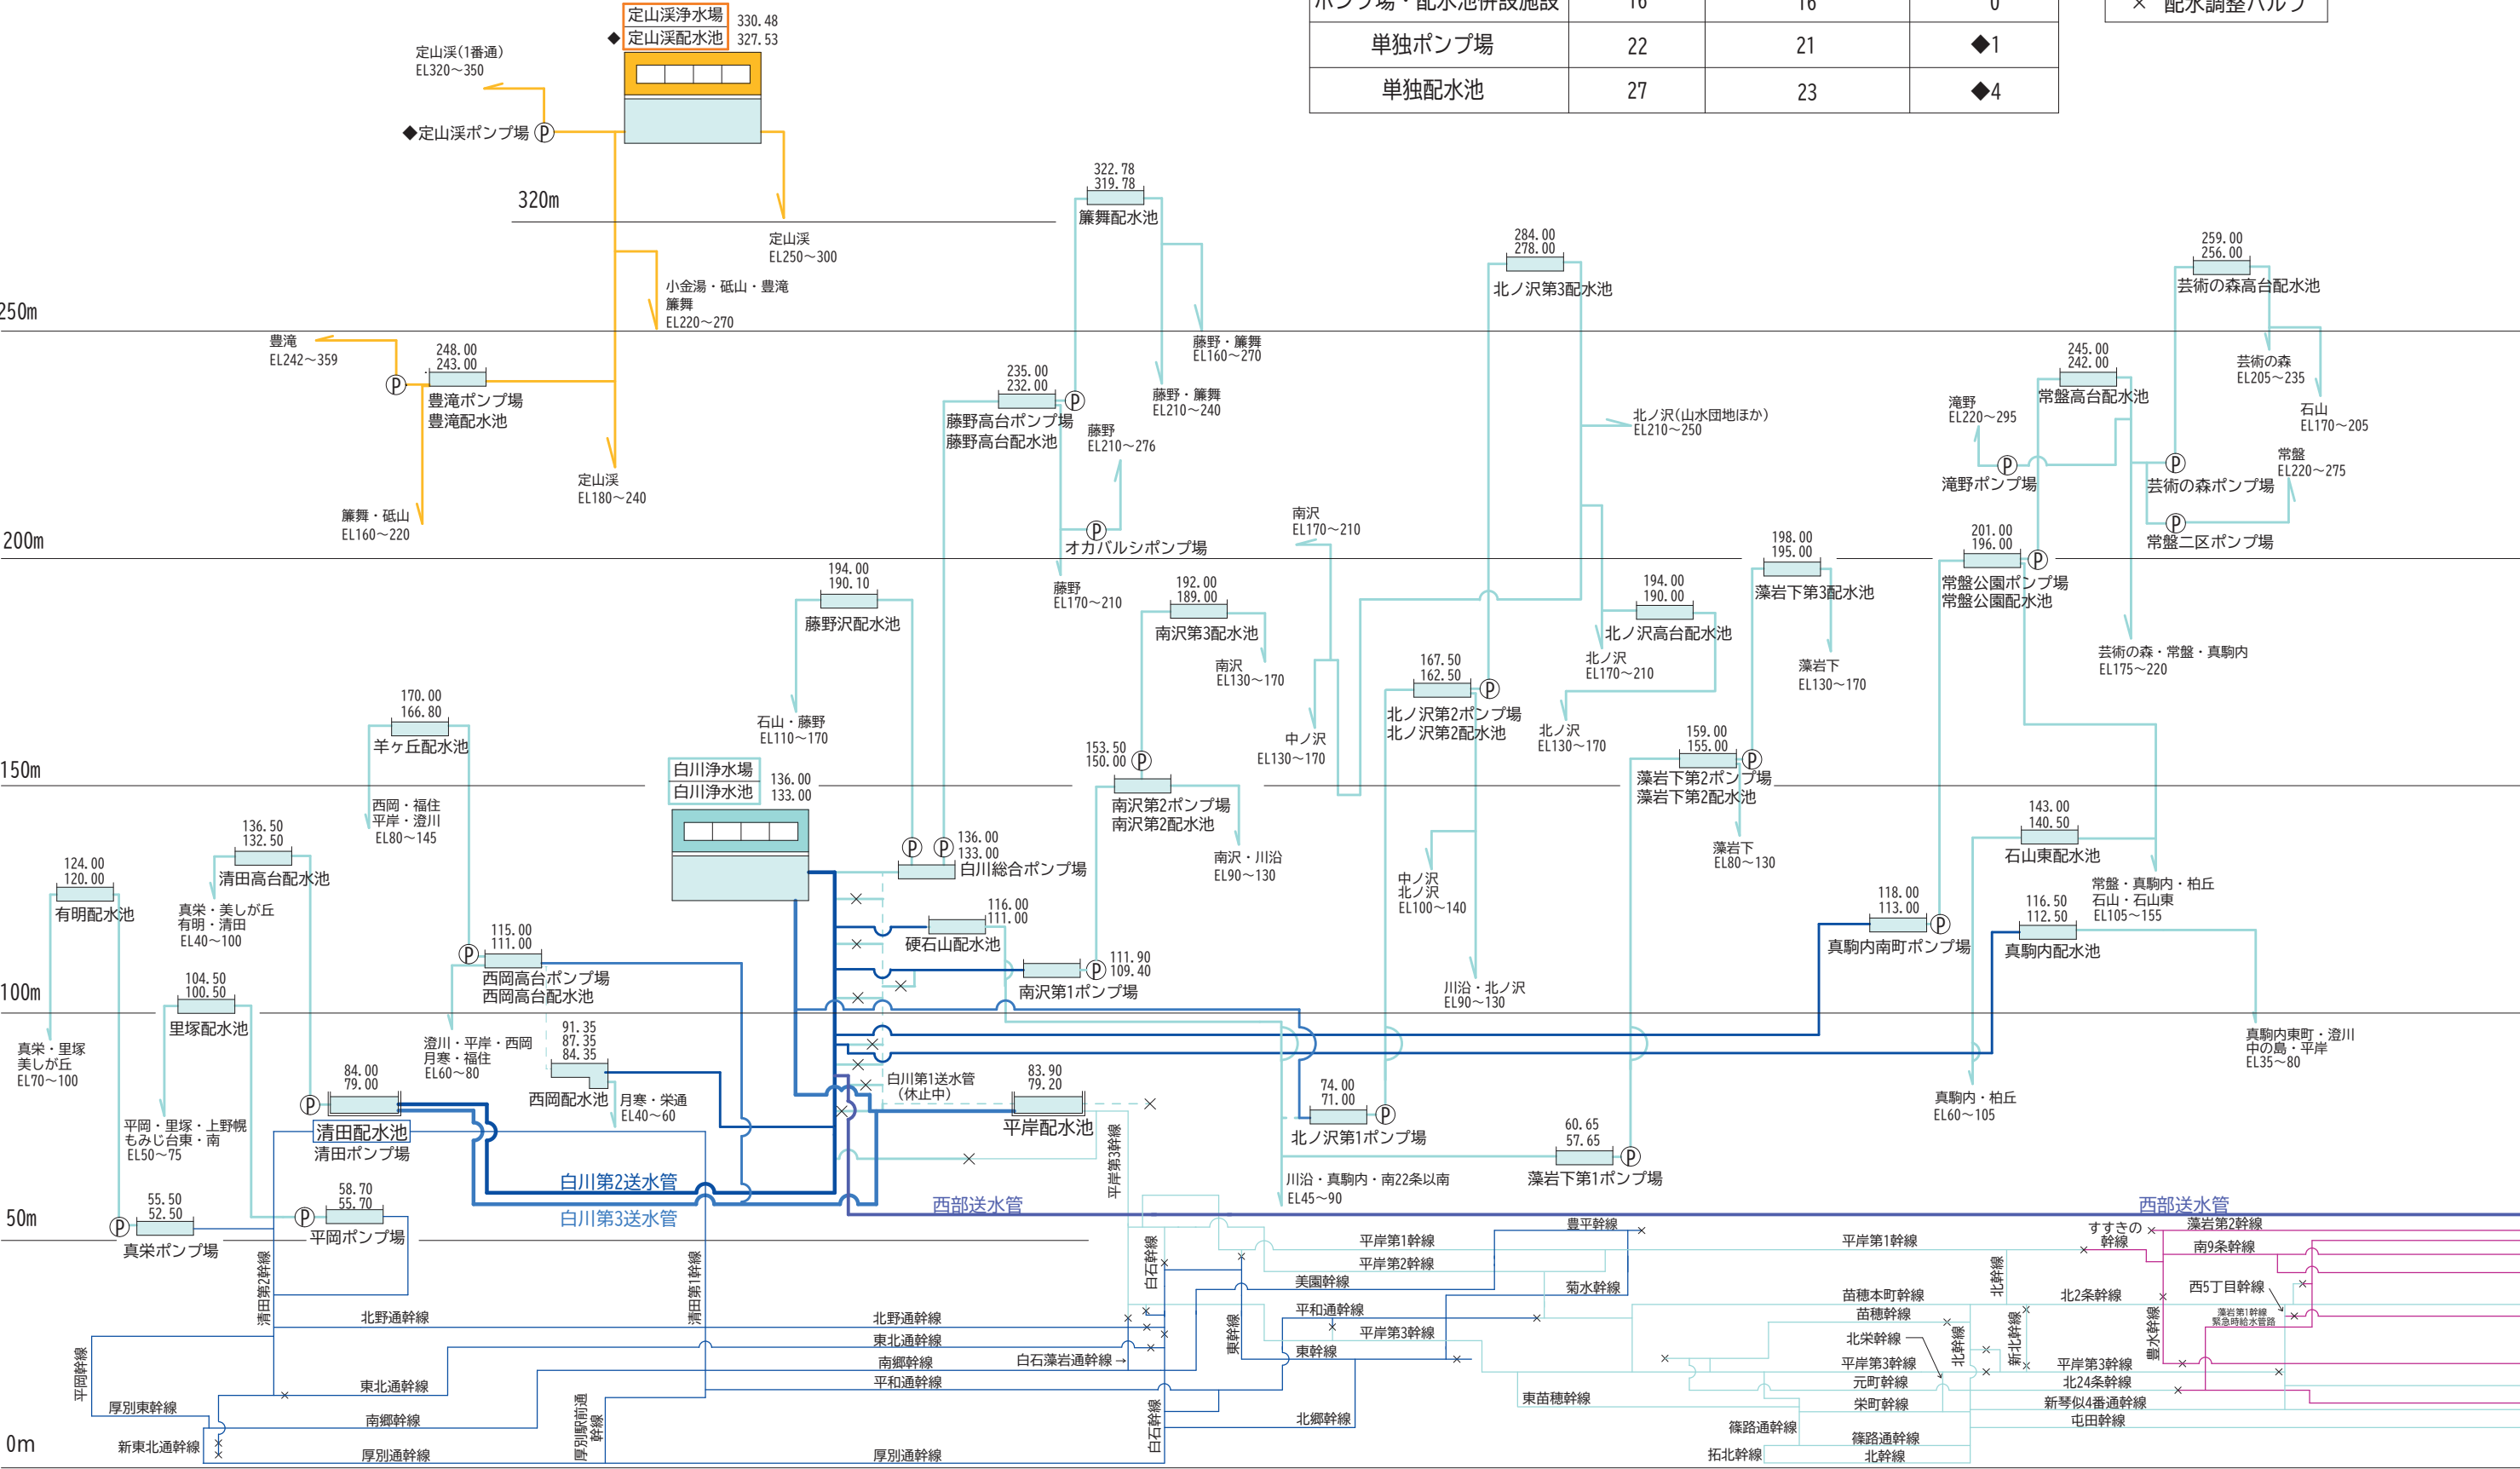

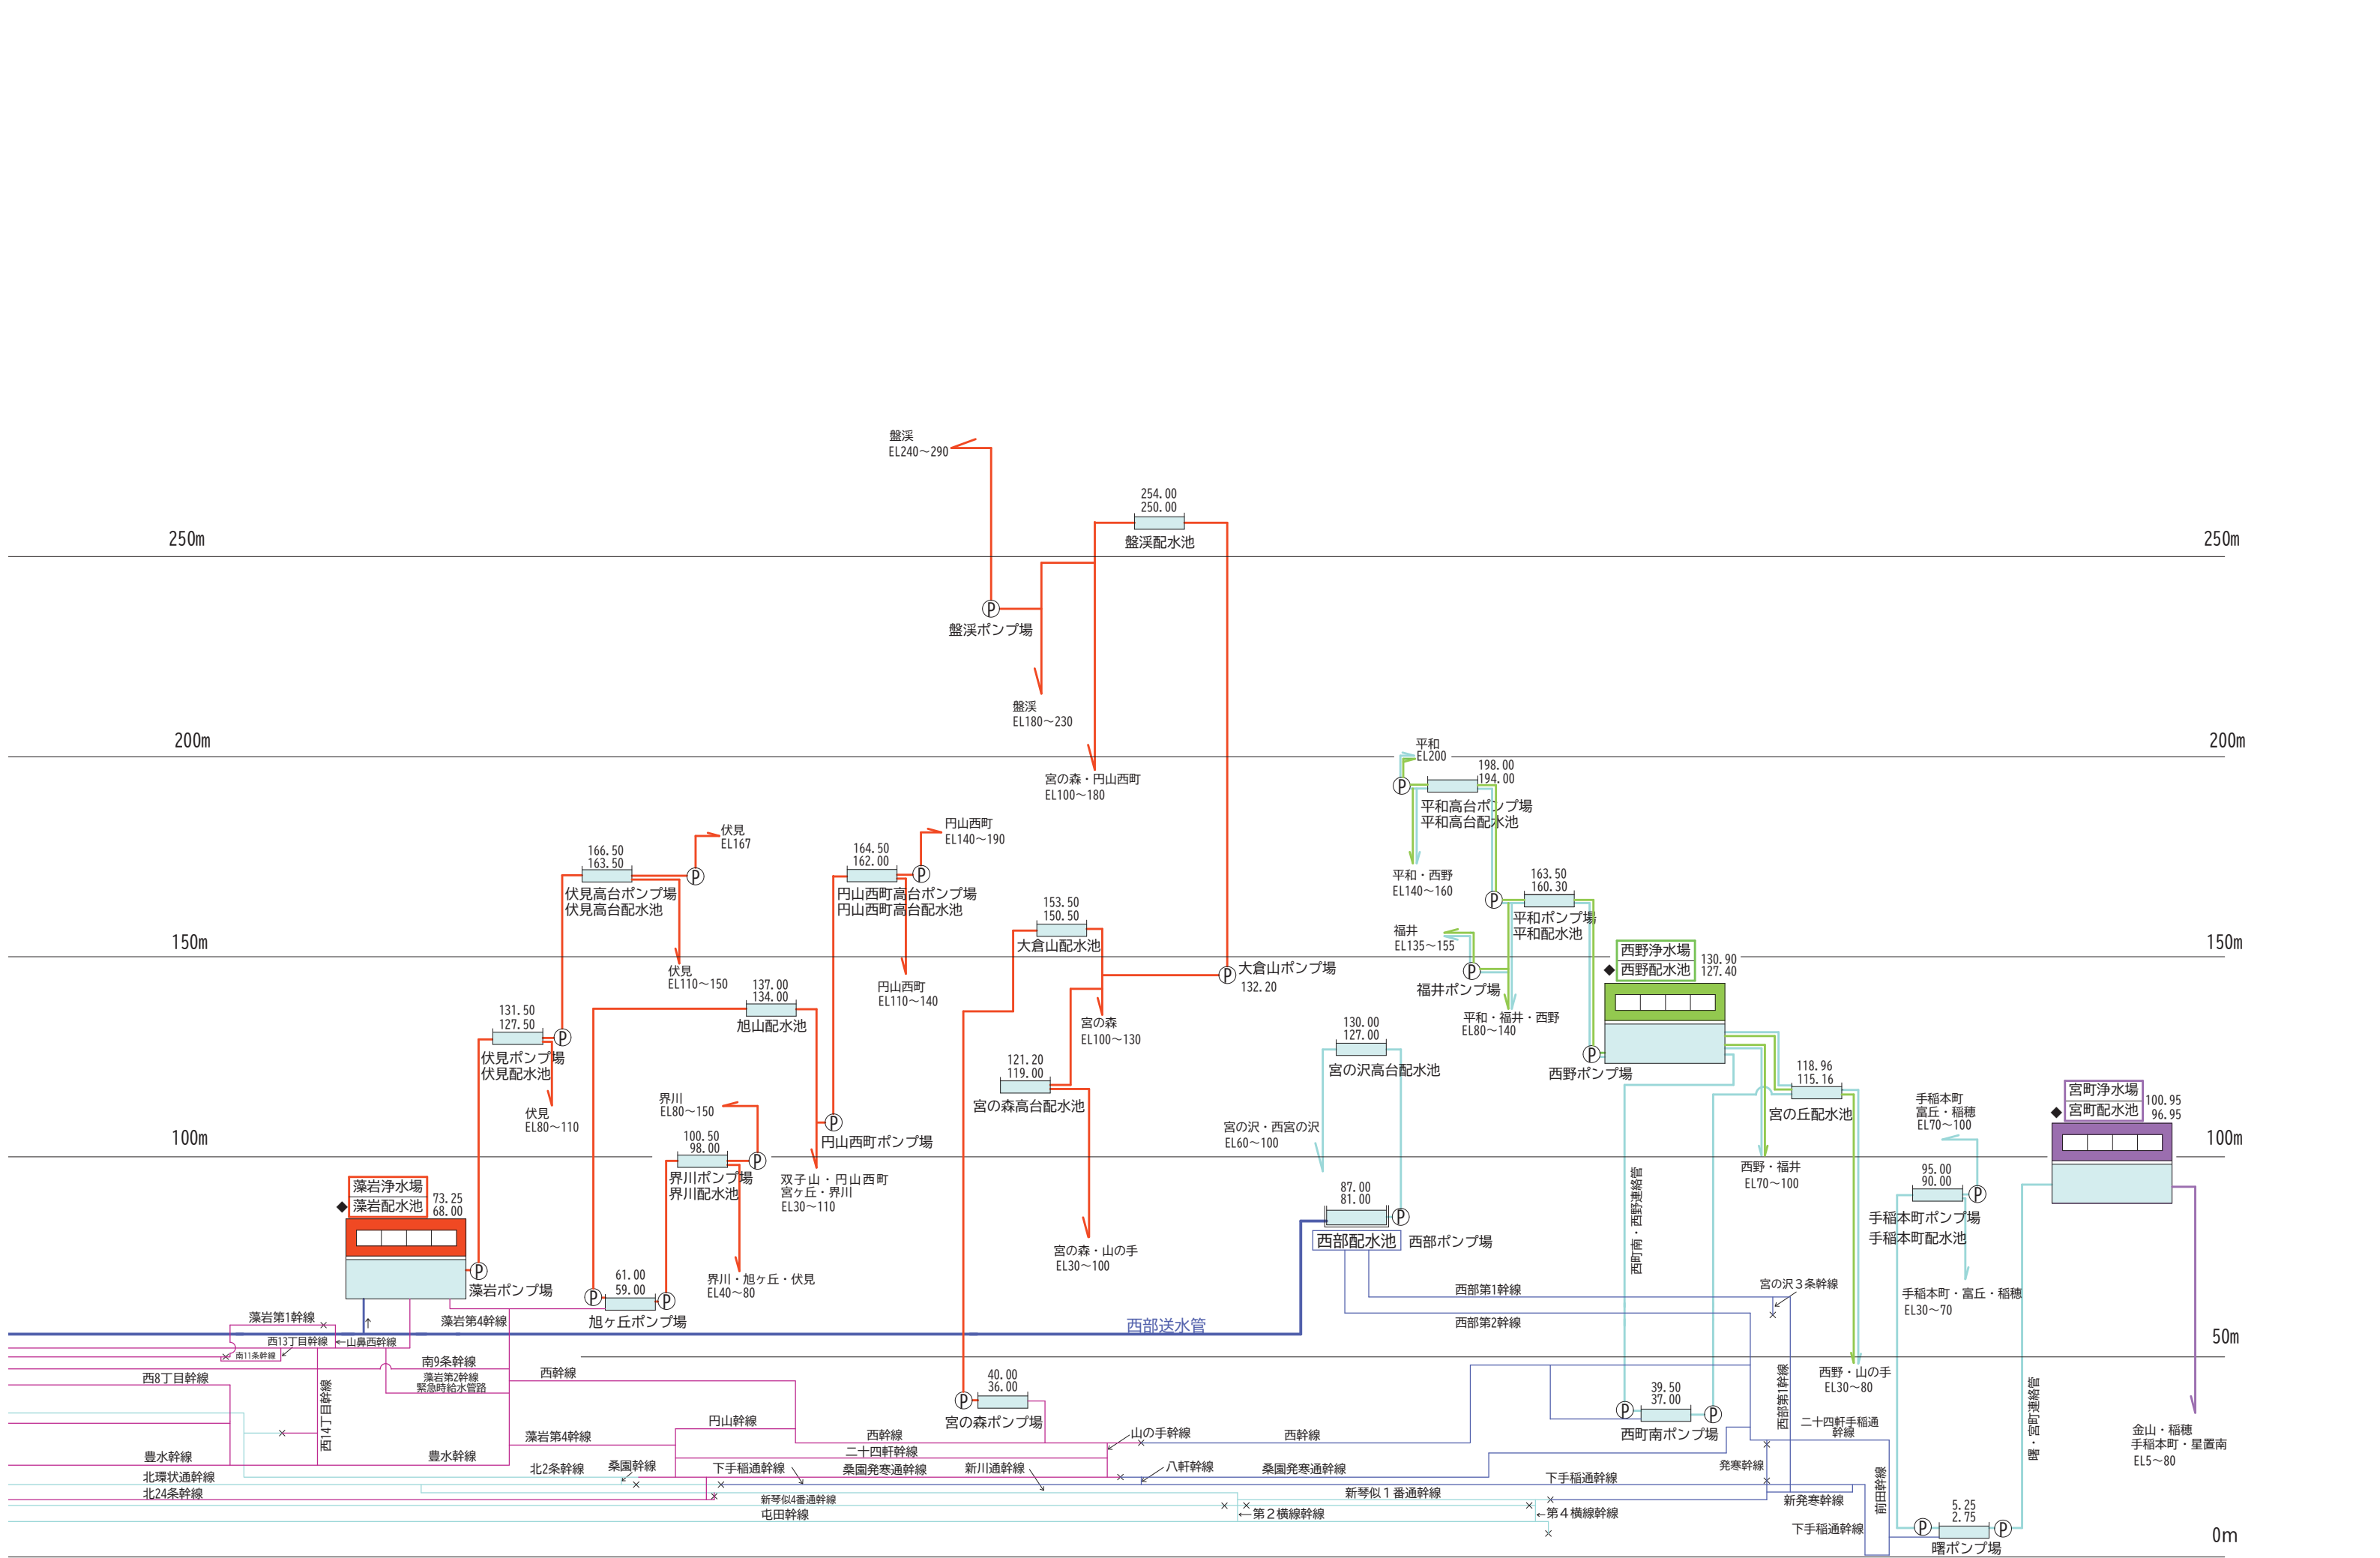


4 配水方式別給水区域図

S=1/100,000


(令和6年3月末現在)

凡 例	
	自然流下
	1 段
	2 段
	3 段

※ 1 段以上は送水ポンプを介して給水している区域

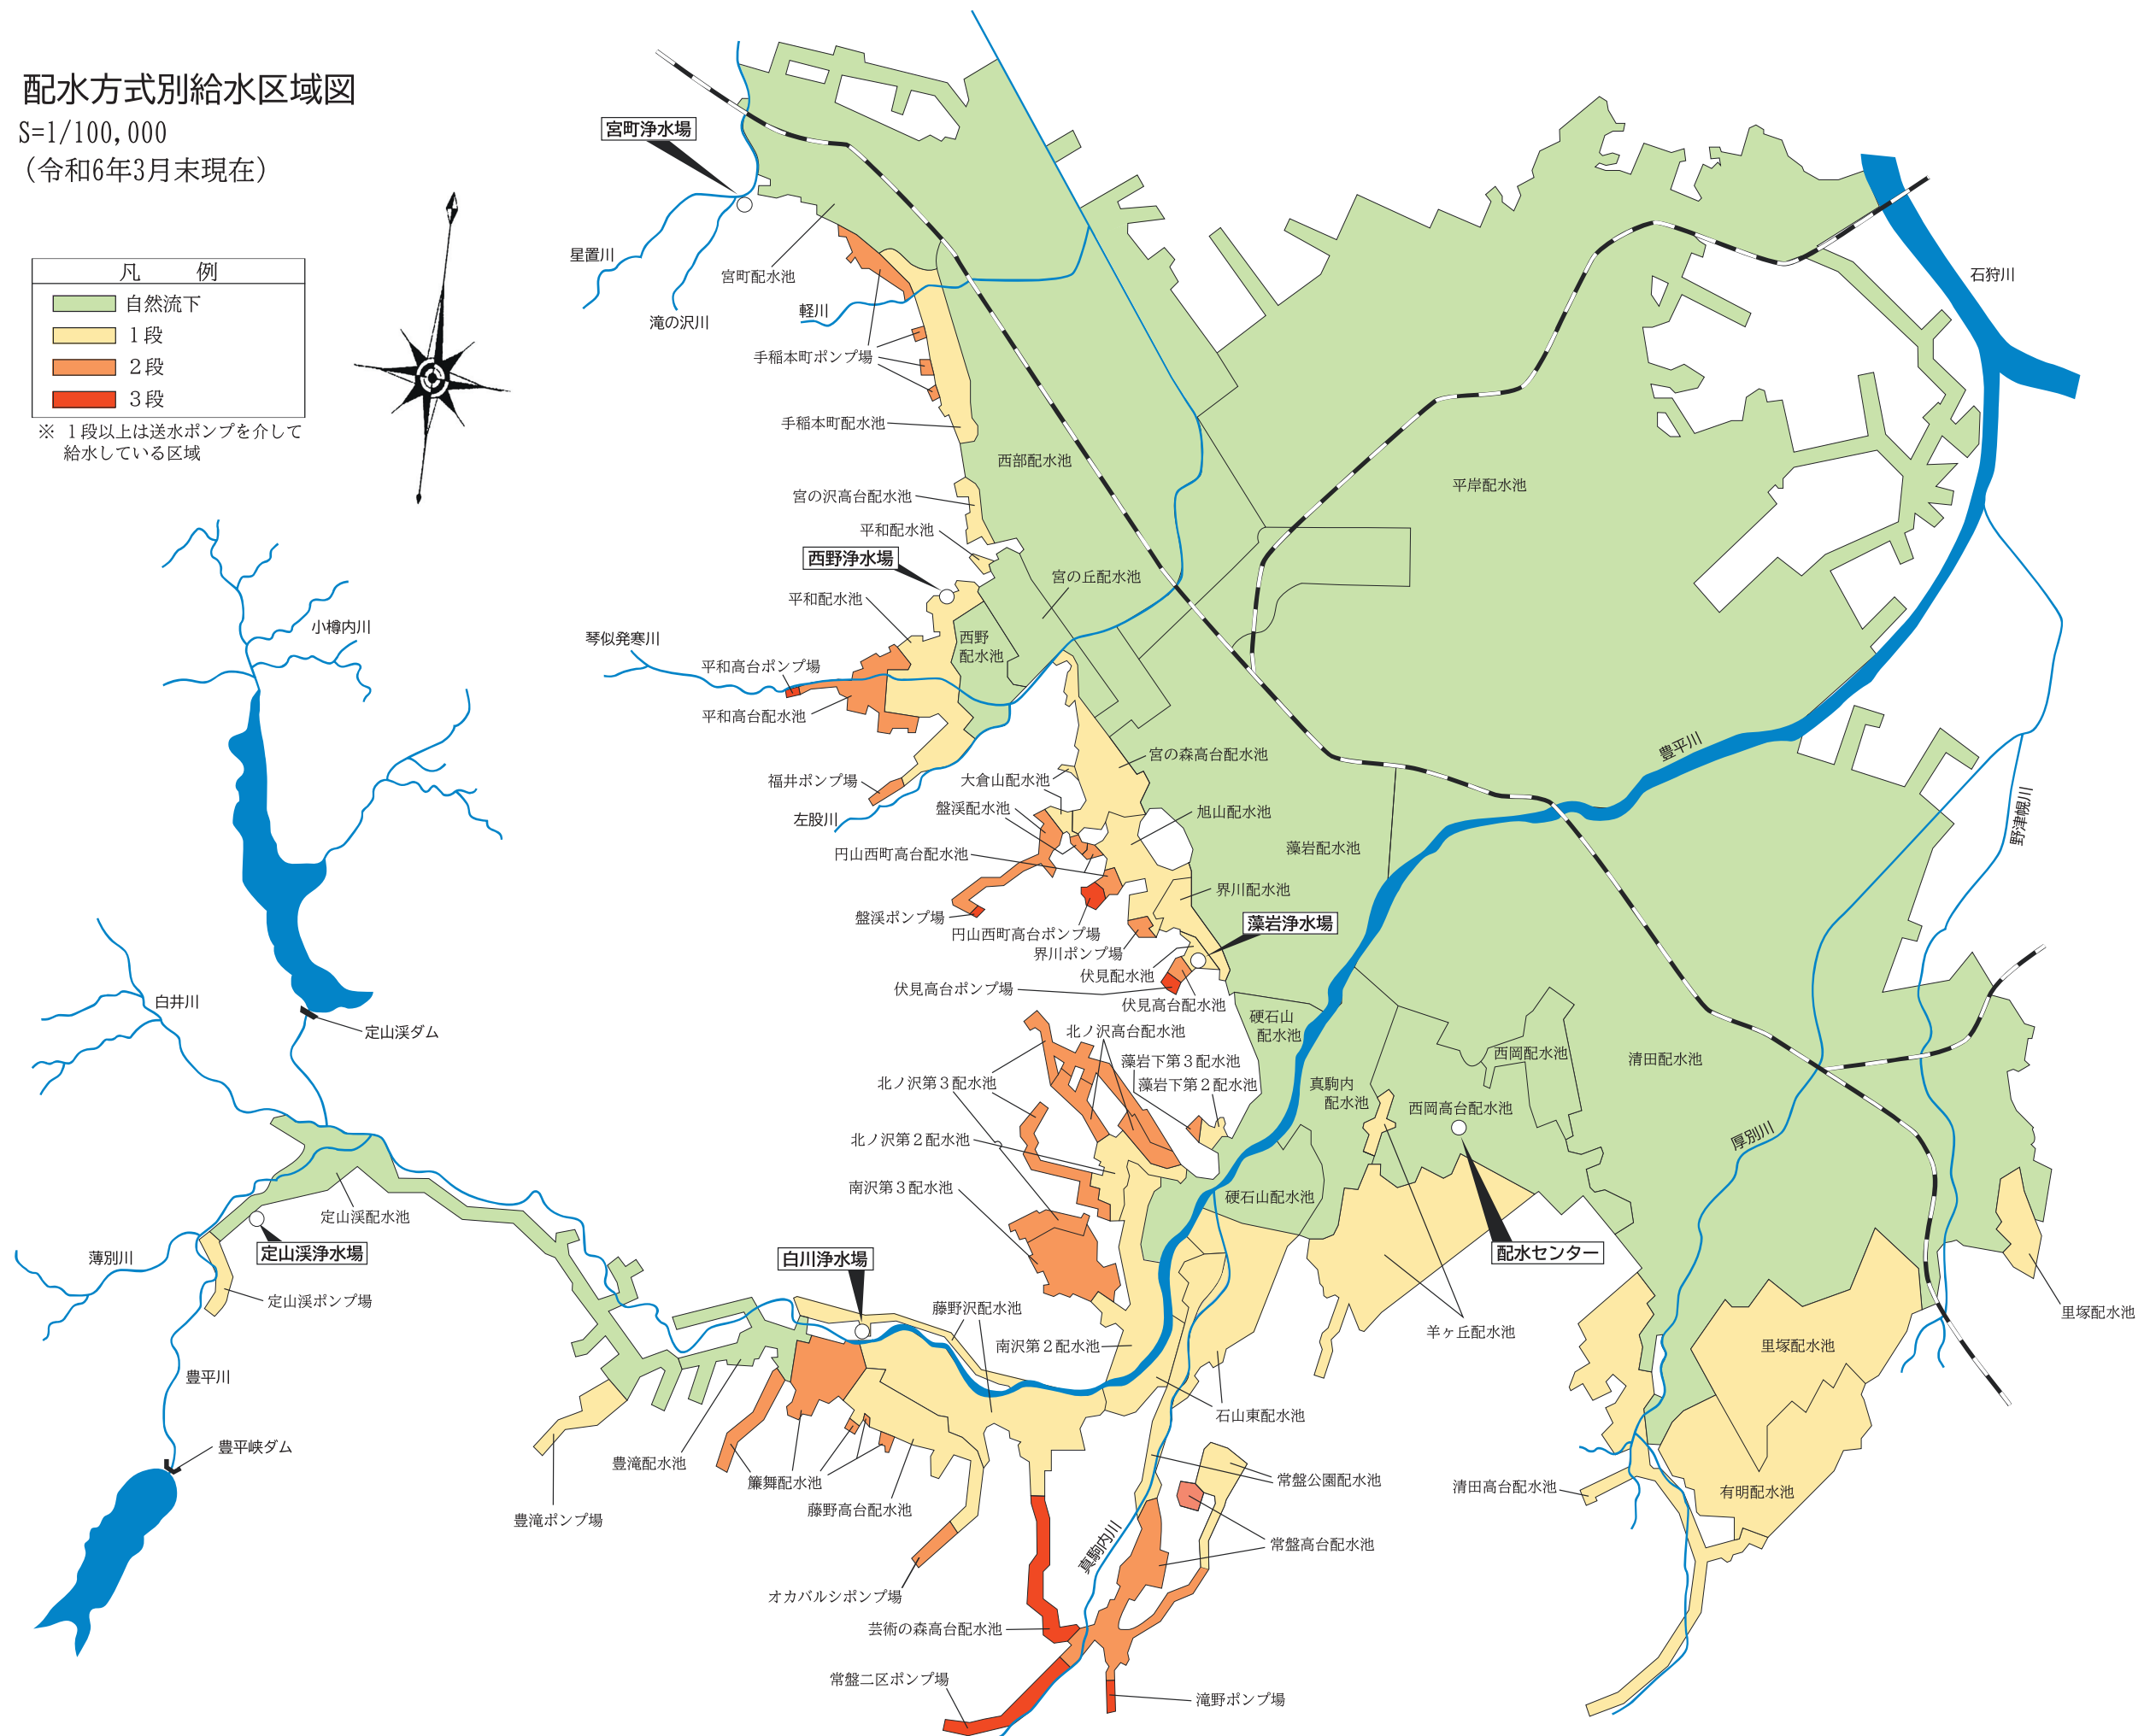


5 配水幹線系統図
(令和6年3月現在)

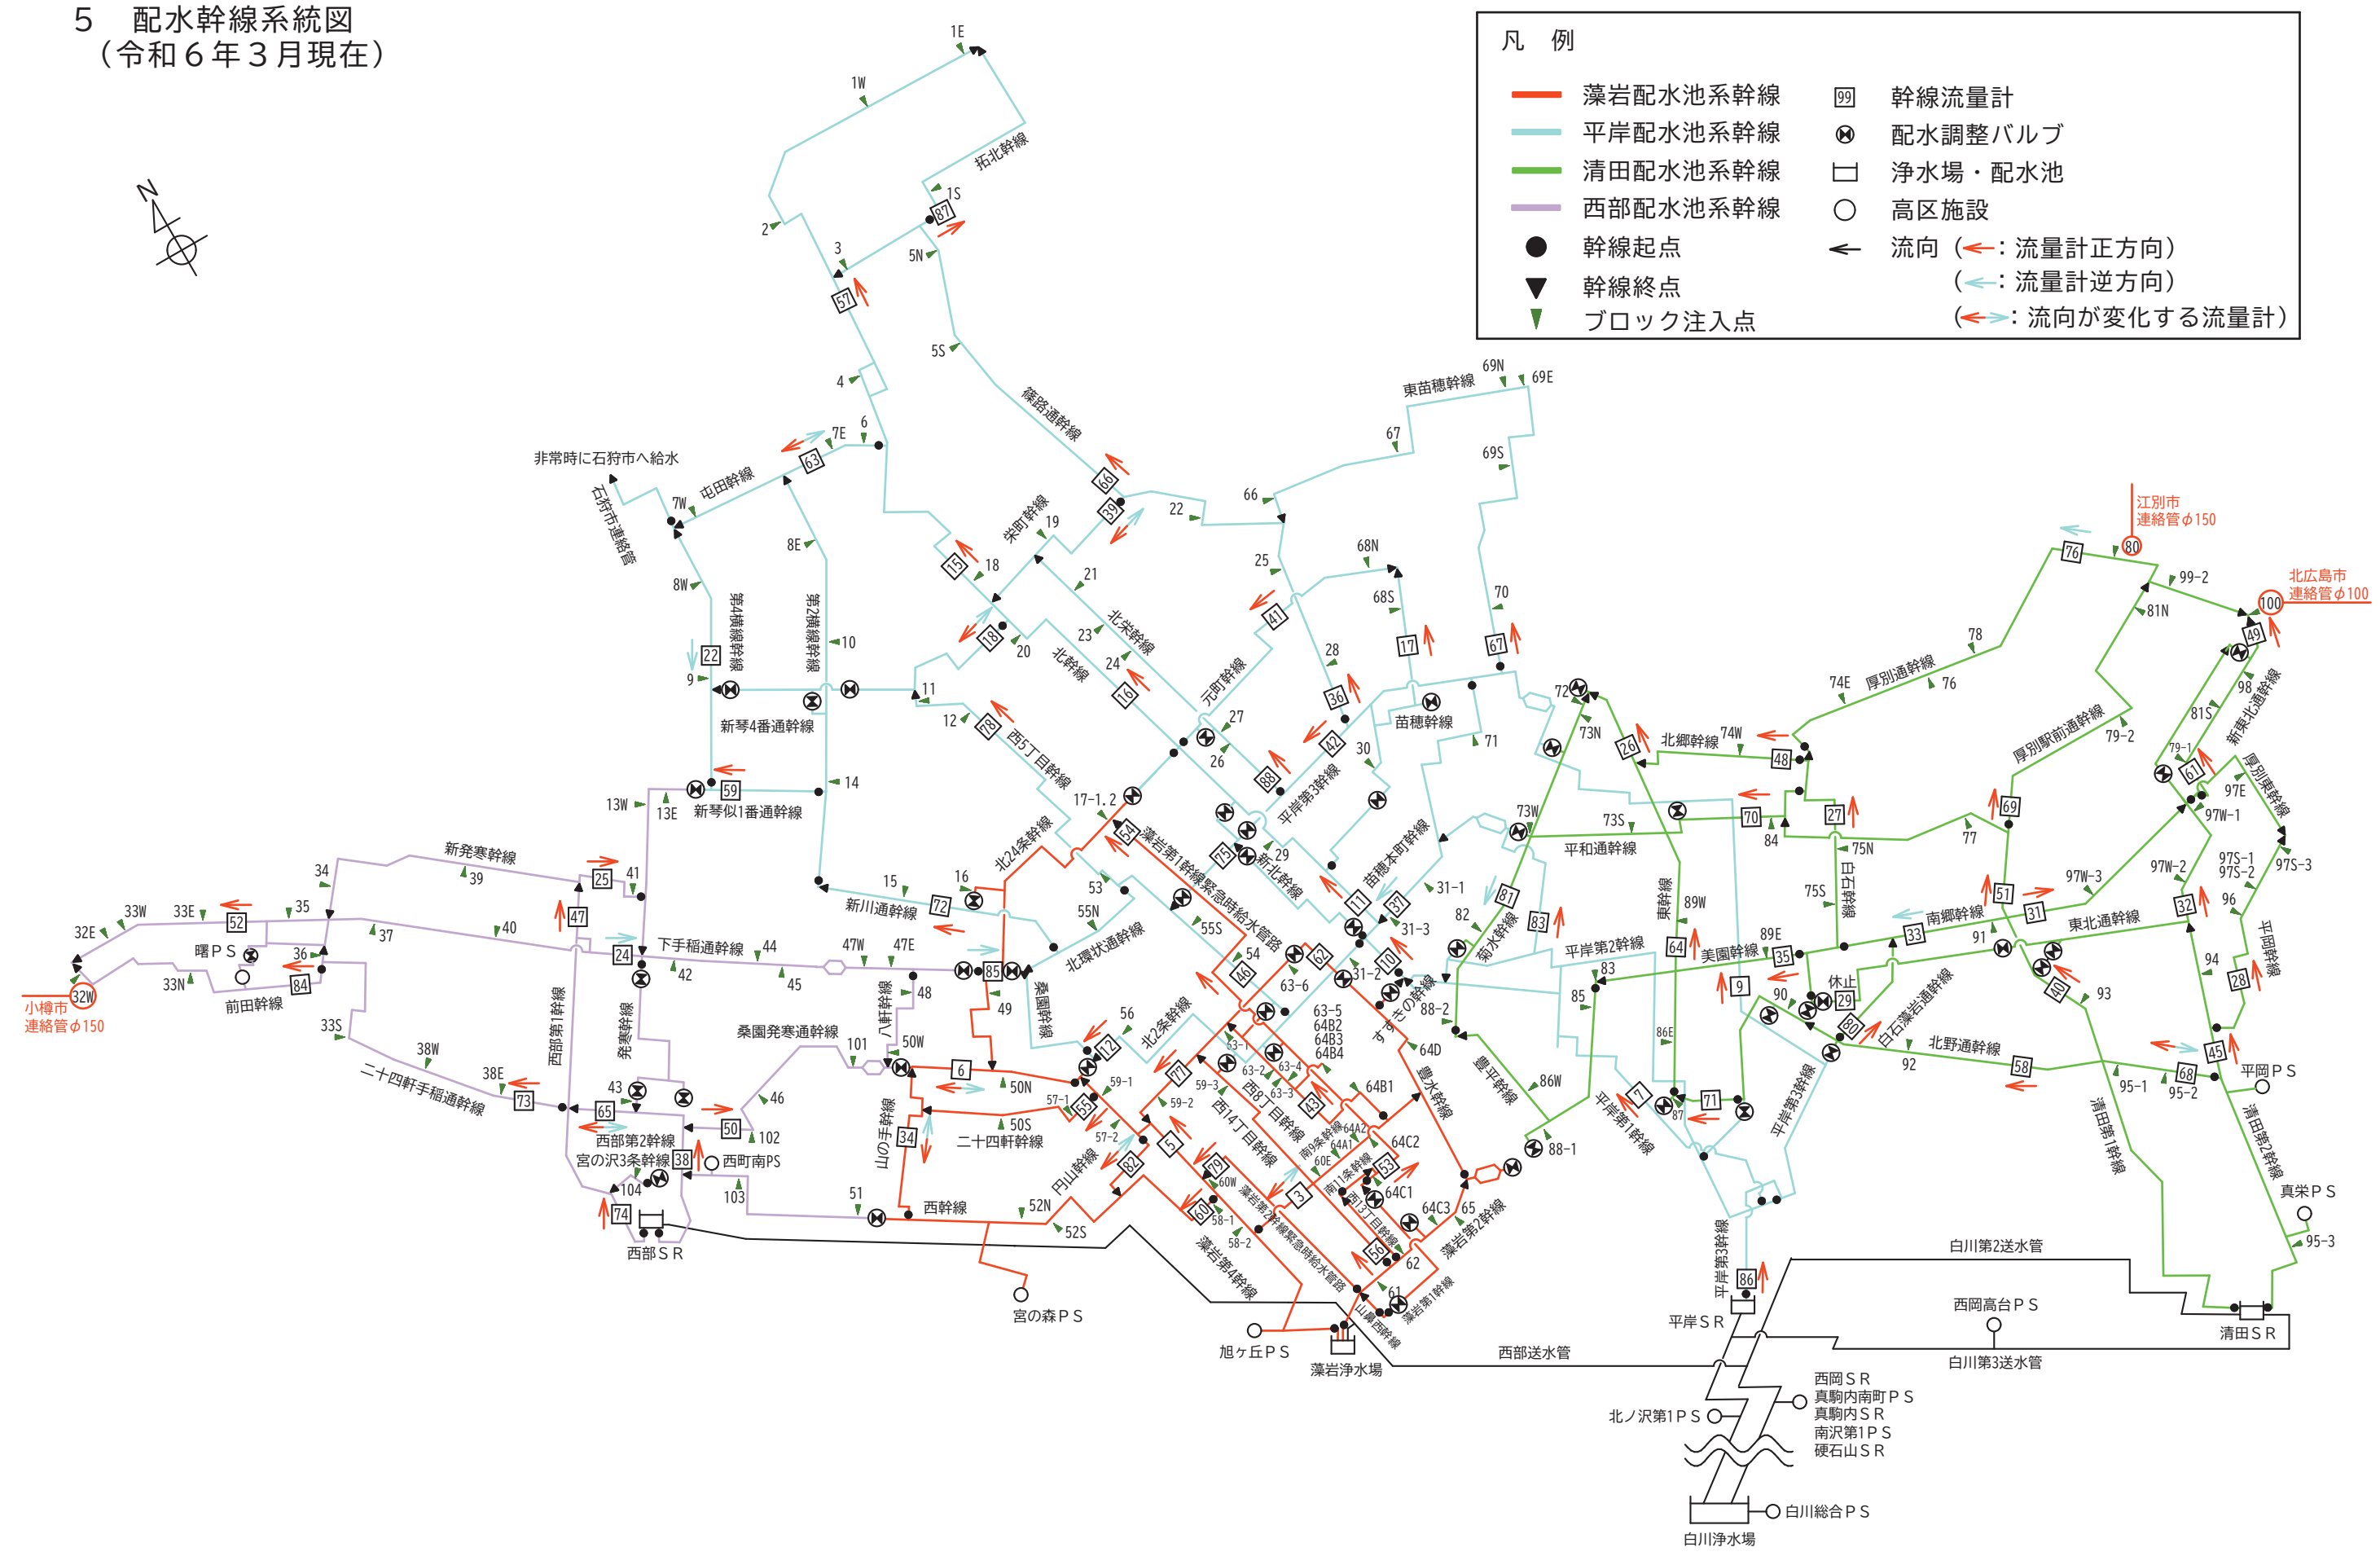

6 河川流域図及び採水地点

水源定期試験採水地点(毎月)

	採水地点			
豊平川	1	山	鳥	橋
	2	白	滝	橋
	3	紅	葉	橋
	4	薄	別	橋
	5	豊		橋
	6	玉	川	橋
	7	砥	山	ダム
	8	藻	岩	ダム
琴似発寒川	①	左股川盤溪川合流前		
	②	盤 溪 川		
	③	築 山 橋		
	④	錦 水 橋		
	⑤	山 子 橋		
	⑥	発寒川取水場		
星置川	①	星 置 川		
	②	滝の沢川		

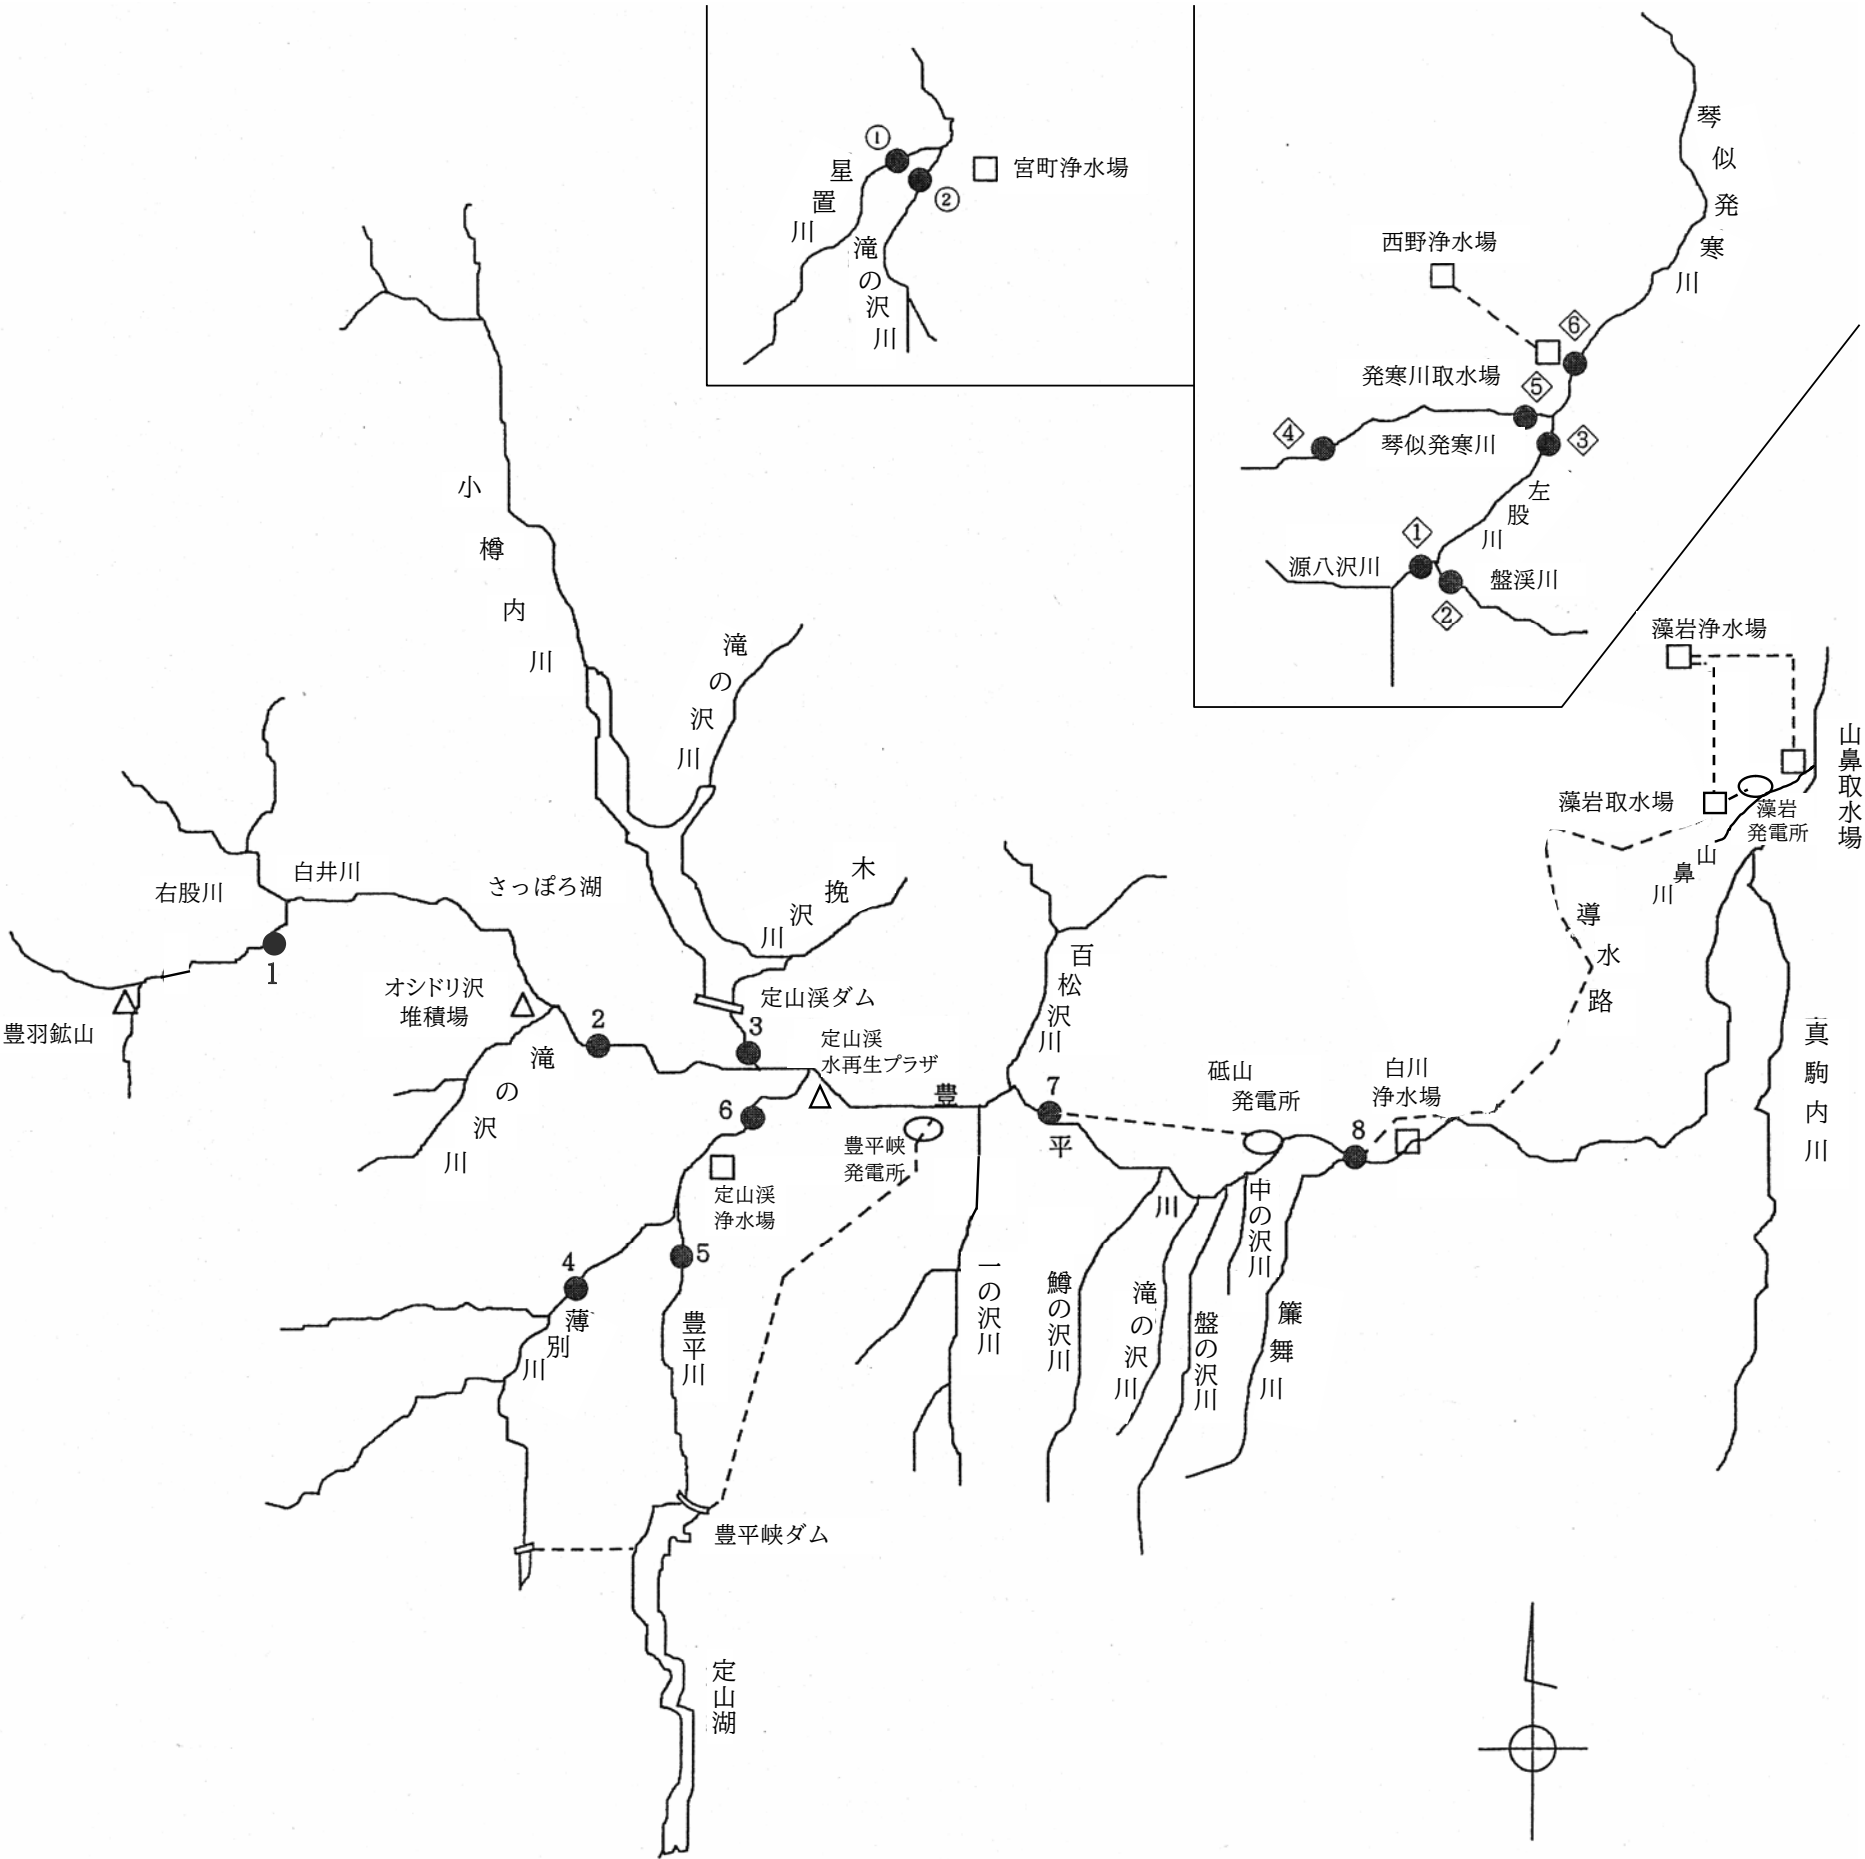

7 観測地点図(給水栓水の残留塩素及び色・濁り)

