


2-(4) 浄水場水質試験結果

2-(4)-ア 浄水場の概要

札幌市の浄水場の概要

浄水場名	藻岩浄水場	白川浄水場	西野浄水場	宮町浄水場	定山渓浄水場
通水年月	昭和12年4月	昭和46年7月	昭和46年4月	昭和33年1月	昭和32年12月
水源	豊平川表流水	豊平峡ダム貯留水 定山渓ダム貯留水	琴似発寒川表流水	星置川表流水 滝の沢川表流水	豊平川表流水 豊平峡ダム貯留水
ダム使用权・水利権 ($\text{m}^3/\text{日}$)	163,000	840,000(665,400)※	16,200	6,000	10,000
給水能力($\text{m}^3/\text{日}$)	155,000	650,000	15,600	5,600	9,000
主な給水区域	市街地中心部	市内周辺住宅地区	市内住宅地区 (西野・平和・福井地区)	市内住宅地区 (稲穂・金山地区)	定山渓温泉街
主な浄水処理方式	薬品沈澱 中間塩素処理 急速ろ過 (マンガン接触ろ過) 塩素消毒	薬品沈澱 中間塩素処理 急速ろ過 (マンガン接触ろ過) 塩素消毒	薬品沈澱 中間塩素処理 急速ろ過 (マンガン接触ろ過) 塩素消毒	薬品沈澱 中間塩素処理 急速ろ過 (マンガン接触ろ過) 塩素消毒	薬品沈澱 中間塩素処理 急速ろ過 (マンガン接触ろ過) 塩素消毒
主な浄水処理使用薬品					
凝集剤	ポリ塩化アルミニウム	ポリ塩化アルミニウム	ポリ塩化アルミニウム	ポリ塩化アルミニウム	ポリ塩化アルミニウム
アルカリ剤	消石灰	消石灰	ソーダ灰	ソーダ灰	ソーダ灰
消毒剤	次亜塩素酸ナトリウム	次亜塩素酸ナトリウム	次亜塩素酸ナトリウム	次亜塩素酸ナトリウム	次亜塩素酸ナトリウム

※ () 内数値はR08までの水利権

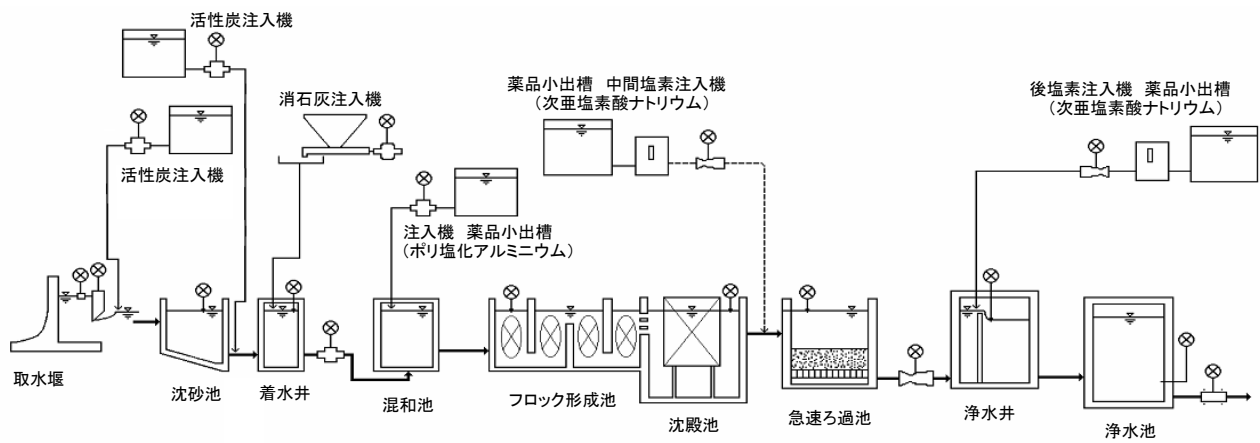

白川浄水場浄水処理フロー概要図

2-(4)-イ 浄水場別年集計表
2-(4)-イ-(ア) 藻岩浄水場

項目			原 水				配 水				給 水 栓 水			
			回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
水 質 基 準 項 目	健 康 に 関 連 す る 項 目	一般細菌	50	1200	21	270	50	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
		大腸菌	50	120	1.0	35	50	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
		カドミウム及びその化合物	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
		水銀及びその化合物	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
		セレン及びその化合物	2	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
		鉛及びその化合物	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
		ヒ素及びその化合物	12	0.021	0.004	0.011	-	-	-	-	12	0.003	<0.001	0.002
		六価クロム化合物	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
		亜硝酸態窒素	2	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	2	<0.004	<0.004	<0.004
		シアン化物イオン及び塩化シアン	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2	<1	<1	<1	-	-	-	-	2	<1	<1	<1
		フッ素及びその化合物	2	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	2	<0.08	<0.08	<0.08
		ホウ素及びその化合物	12	0.4	<0.1	0.2	-	-	-	-	12	0.4	<0.1	0.3
		四塩化炭素	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		1,4-ジオキサン	2	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	2	<0.005	<0.005	<0.005
		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	2	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	2	<0.004	<0.004	<0.004
		ジクロロメタン	2	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
		テトラクロロエチレン	2	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
		トリクロロエチレン	2	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
		ベンゼン	2	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
		塩素酸	-	-	-	-	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06
		クロロ酢酸	-	-	-	-	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
		クロロホルム	-	-	-	-	4	0.003	<0.001	0.002	12	0.008	0.001	0.003
		ジクロロ酢酸	-	-	-	-	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
		ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	4	0.007	0.001	0.004	12	0.006	0.001	0.003
		臭素酸	-	-	-	-	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
		総トリハロメタン	-	-	-	-	4	0.016	<0.004	0.009	12	0.020	0.005	0.010
		トリクロロ酢酸	-	-	-	-	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
		ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	4	0.005	0.002	0.003	12	0.008	0.002	0.004
		ブロモホルム	-	-	-	-	4	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド	-	-	-	-	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 連 す る 項 目	亜鉛及びその化合物	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
		アルミニウム及びその化合物	12	0.34	0.03	0.09	12	0.02	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
		鉄及びその化合物	2	0.09	0.09	0.09	2	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03
		銅及びその化合物	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
		ナトリウム及びその化合物	2	11	9.3	10	-	-	-	-	2	16	13	15
		マンガン及びその化合物	12	0.080	0.021	0.034	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
		塩化物イオン	12	24	7	12	4	31	16	24	12	25	12	19
		カルシウム, マグネシウム等(硬度)	4	34	30	32	-	-	-	-	4	41	32	36
		蒸発残留物	4	100	80	90	-	-	-	-	4	120	90	100
		陰イオン界面活性剤	2	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	2	<0.02	<0.02	<0.02
		ジェオスミン	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
		2-メチルイソボルネオール	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001

2-(4)-イ-(ア) 藻岩浄水場

項目			原 水				配 水				給 水 栓 水				
			回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	
水 質 基 準 項 目	水道水が有すべき性状に関連する項目	非イオン界面活性剤	2	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	2	<0.002	<0.002	<0.002	
		フェノール類	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	50	4.5	0.6	1.0	50	0.9	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.5	
		pH値	365	7.5	7.0	7.3	365	7.4	7.1	7.3	12	7.3	7.1	7.2	
		味	－	－				365	異常なし			12	異常なし		
		臭気 *1	365	*4				365	異常なし			12	異常なし		
		色度	12	6.9	2.6	4.2	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
		濁度	365	420	0.6	3.9	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物	2	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	2	<0.002	<0.002	<0.002	
		ウラン及びその化合物	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－	－	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
		ニッケル及びその化合物	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	
		1,2-ジクロロエタン	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	－	－	－	－	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
		トルエン	2	<0.040	<0.040	<0.040	－	－	－	－	2	<0.040	<0.040	<0.040	
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
		亜塩素酸	－	－	－	－	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	
		ジクロロアセトニトリル	－	－	－	－	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
		抱水クロラール	－	－	－	－	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
		農薬類 *2	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－	
		残留塩素	－	－	－	－	365	0.78	0.44	0.56	12	0.50	0.36	0.42	
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	34	30	32	－	－	－	－	4	41	32	36	
		マンガン及びその化合物	12	0.080	0.021	0.034	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	
		遊離炭酸	4	3.1	1.3	2.0	－	－	－	－	4	2.2	1.8	2.0	
		1,1,1-トリクロロエタン	2	<0.030	<0.030	<0.030	－	－	－	－	2	<0.030	<0.030	<0.030	
		メチル-tert-ブチルエーテル	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	50	4.5	0.6	1.0	50	0.9	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.5	
		臭気強度(TON) *3	4	10	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	
		蒸発残留物	4	100	80	90	－	－	－	－	4	120	90	100	
		濁度	365	420	0.6	3.9	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
		pH値	365	7.5	7.0	7.3	365	7.4	7.1	7.3	12	7.3	7.1	7.2	
		腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	－	－	－	－	4	-1.8	-2.2	-2.1	
		従属栄養細菌	12	24000	1700	9100	12	3	<1	<1	12	6	<1	2	
		1,1-ジクロロエチレン	2	<0.010	<0.010	<0.010	－	－	－	－	2	<0.010	<0.010	<0.010	
		アルミニウム及びその化合物	12	0.34	0.03	0.09	12	0.02	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	<0.01	
		PFOS及びPFOA	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	－	－	－	－	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
そ の 他 項 目		水温	365	18.5	1.6	8.1	365	19.5	2.0	8.8	12	19.1	3.6	10.8	
		電気伝導率	365	321	61	133	365	236	81	155	12	189	97	148	
		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	50	43	<1	5	－	－	－	－	－	－	－	－	
		アンモニア態窒素	50	<0.02	<0.02	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	
		溶存マンガン	12	0.073	0.007	0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	
		アルカリ度	4	22	19	20	－	－	－	－	4	23	17	21	
		カルシウム	4	9.8	8.6	9.3	－	－	－	－	4	12	9.8	11	
		マグネシウム	4	2.3	1.8	2.0	－	－	－	－	4	2.4	1.8	2.2	
		カリウム	4	1.9	1.2	1.6	－	－	－	－	4	2.6	1.3	2.1	
		紫外線吸光度(E260)	365	0.595	0.093	0.151	365	0.106	0.029	0.047	12	0.061	0.027	0.041	

*1 原水において、河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

*2 農薬類の値は、各「検出濃度／目標値」を合算したものである。

*3 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。

*4 異常なし361,底泥臭4

2-(4)-イ-(イ) 白川浄水場

項目			原 水				浄 水				配 水				給 水 栓 水			
			回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
水質基準項目	健康に 関連する 項目	一般細菌	50	1100	15	290	50	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
		大腸菌	50	190	3.0	37	50	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
		カドミウム及びその化合物	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
		水銀及びその化合物	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
		セレン及びその化合物	2	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.001	<0.001	<0.001
		鉛及びその化合物	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
		ヒ素及びその化合物	12	0.024	0.004	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0.003	0.001	0.002
		六価クロム化合物	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
		亜硝酸態窒素	2	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.004	<0.004	<0.004
		シアン化物イオン及び塩化シアン	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2	<1	<1	<1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<1	<1	<1
		フッ素及びその化合物	2	<0.08	<0.08	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.08	<0.08	<0.08
		ホウ素及びその化合物	12	0.4	<0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0.5	<0.1	0.3
		四塩化炭素	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		1,4-ジオキサン	2	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.005	<0.005	<0.005
		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	2	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.004	<0.004	<0.004
		ジクロロメタン	2	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.002	<0.002	<0.002
		テトラクロロエチレン	2	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.001	<0.001	<0.001
		トリクロロエチレン	2	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.001	<0.001	<0.001
		ベンゼン	2	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	—	—	—	—	4	0.07	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	
	クロロ酢酸	—	—	—	—	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
	クロロホルム	—	—	—	—	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.005	0.001	0.003	12	0.014	0.002	0.004	
	ジクロロ酢酸	—	—	—	—	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	
	ジブロモクロロメタン	—	—	—	—	4	0.002	0.001	0.002	4	0.006	0.003	0.004	12	0.009	0.002	0.005	
	臭素酸	—	—	—	—	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
	総トリハロメタン	—	—	—	—	4	0.007	<0.004	<0.004	4	0.017	0.007	0.012	12	0.030	0.008	0.016	
	トリクロロ酢酸	—	—	—	—	4	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	
	ブロモジクロロメタン	—	—	—	—	4	0.003	<0.001	0.002	4	0.006	0.003	0.004	12	0.011	0.003	0.006	
	ブロモホルム	—	—	—	—	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド	—	—	—	—	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
	水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
		アルミニウム及びその化合物	12	0.28	0.04	0.09	12	0.02	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
		鉄及びその化合物	2	0.09	0.08	0.09	2	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03
		銅及びその化合物	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
		ナトリウム及びその化合物	2	11	9.5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	15	17
マンガン及びその化合物		12	0.090	0.018	0.030	12	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン		12	27	7	13	4	26	20	22	4	27	18	23	12	32	12	22	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		4	33	26	31	—	—	—	—	—	—	—	—	4	42	36	39	
蒸発残留物		4	90	70	80	—	—	—	—	—	—	—	—	4	100	90	100	
陰イオン界面活性剤		2	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	2	<0.02	<0.02	<0.02	
ジェオスミン	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001		

2-(4)-イ-(イ) 白川浄水場

項目		原 水				浄 水				配 水				給 水 栓 水			
		回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
水 質 基 準 項 目	水道水が有すべき性状に関連する項目																
	非イオン界面活性剤	2	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	50	4.2	0.6	1.0	50	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6
	pH値	365	7.5	7.0	7.3	365	7.4	7.1	7.2	12	7.4	7.1	7.3	12	7.3	7.1	7.2
	味	-	-			365	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気 *1	365	*4			365	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度	12	6.1	2.6	3.8	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	365	530	0.6	3.9	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	2	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	2	<0.040	<0.040	<0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.040	<0.040	<0.040
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	-	-	-	-	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	-	-	-	-	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	-	-	-	-	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002
	農薬類 *2	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素	-	-	-	-	365	0.92	0.46	0.63	12	0.74	0.44	0.52	12	0.52	0.32	0.40
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	33	26	31	-	-	-	-	-	-	-	-	4	42	36	39
	マンガン及びその化合物	12	0.090	0.018	0.030	12	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	4	4.1	1.6	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.3	1.4	2.5
	1,1,1-トリクロロエタン	2	<0.030	<0.030	<0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.030	<0.030	<0.030
	メチル-tert-ブチルエーテル	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	50	4.2	0.6	1.0	50	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6
	臭気強度(TON) *3	1	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	4	90	70	80	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100	90	100
	濁度	365	530	0.6	3.9	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	365	7.5	7.0	7.3	365	7.4	7.1	7.2	12	7.4	7.1	7.3	12	7.3	7.1	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-1.8	-2.2	-2.1
	従属栄養細菌	12	47000	1800	15000	12	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	1	<1	<1
	1,1-ジクロロエチレン	2	<0.010	<0.010	<0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.010	<0.010	<0.010
	アルミニウム及びその化合物	12	0.28	0.04	0.09	12	0.02	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
	PFOS及びPFOA	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
そ の 他 項 目	水温	365	19.9	1.4	8.9	365	19.6	1.6	8.8	12	17.0	3.1	8.9	12	20.7	3.9	11.8
	電気伝導率	365	317	62	133	365	256	77	138	12	178	93	141	12	195	96	146
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	50	27	<1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	50	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶存マンガン	12	0.080	0.008	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルカリ度	4	21	9	17	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	11	17
	カルシウム	4	9.5	7.8	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	11	12
	マグネシウム	4	2.2	1.6	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.3	1.9	2.1
	カリウム	4	1.8	1.2	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.7	1.5	2.2
	紫外線吸光度(E260)	365	0.597	0.093	0.151	365	0.088	0.025	0.045	12	0.060	0.027	0.042	12	0.074	0.027	0.043

*1 原水において、河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

*2 農薬類の値は、各「検出濃度／目標値」を合算したものである。

*3 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。

*4 異常なし364,底泥臭1

2-(4)-イ-(ウ) 西野浄水場

項目		原 水				配 水				給 水 栓 水			
		回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
水質基準項目 健康に関連する項目	一般細菌	-	-	-	-	-	-	-	-	12	<1	<1	<1
	大腸菌	-	-	-	-	-	-	-	-	12	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.004	0.001	0.002
	六価クロム化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<1	<1	<1
	フッ素及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.5	<0.1	0.3
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	4	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.010	0.002	0.004
	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.005	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.007	0.002	0.005
	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.027	0.007	0.015
	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.004	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.010	0.003	0.006
	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.002	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-	-	4	<0.008	<0.008	<0.008
	水道水が有すべき性状に関連する項目												
	亜鉛及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.1	<0.1	<0.1
	ナトリウム及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	14	15
	マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	-	-	-	-	-	-	-	-	12	27	12	19
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	39	35	37
	蒸発残留物	-	-	-	-	-	-	-	-	4	120	90	110
	陰イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	-	-	-	-	-	-	-	-	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001

2-(4)-イ-(ウ) 西野浄水場

項目		原 水				配 水				給 水 栓 水			
		回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
水 質 基 準 項 目	水道水が有すべき性状に関連する項目												
	非イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.8	0.4	0.5
	pH値	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.4	7.1	7.3
	味	-	-	-	-	-	-	-	-	12	異常なし		
	臭気 *1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	異常なし		
	色度	-	-	-	-	-	-	-	-	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.040	<0.040	<0.040
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	-	-	-	-	-	-	-	-	4	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.003	<0.002	<0.002
	農薬類 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.50	0.34	0.41
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	39	35	37
	マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.6	1.8	2.0
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.030	<0.030	<0.030
	メチル-tert-ブチルエーテル	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.8	0.4	0.5
	臭気強度(TON) *3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	-	-	-	-	-	-	-	-	4	120	90	110
	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.4	7.1	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-1.7	-2.1	-1.9
	従属栄養細菌	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	<1	<1
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	<0.010	<0.010	<0.010
	アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.02	<0.01	<0.01
	PFOS及びPFOA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
そ の 他 項 目	水温	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19.5	3.3	11.5
	電気伝導率	-	-	-	-	-	-	-	-	12	189	102	156
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶存マンガン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルカリ度	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	19	20
	カルシウム	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	11	12
	マグネシウム	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.3	1.9	2.1
	カリウム	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.7	1.4	2.2
	紫外線吸光度(E260)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0.060	0.028	0.042

*1 原水において、河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

*2 農薬類の値は、各「検出濃度／目標値」を合算したものである。

*3 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。

※ 耐震改修工事に伴う浄水処理停止のため、原水・配水は欠測、給水栓水は白川浄水場より送水。

2-(4)-イ-(エ) 宮町浄水場

項目		原 水				配 水				給 水 栓 水			
		回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
健康に 関連する 水質基準 項目	一般細菌	41	1800	13	370	41	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	大腸菌	41	650	1.0	74	41	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	-	-	-	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	-	-	-	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	9	0.004	0.001	0.002	2	-	-	-	12	0.002	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	3	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	-	-	-	2	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	3	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2	<1	<1	<1	2	-	-	-	2	<1	<1	<1
	フッ素及びその化合物	2	<0.08	<0.08	<0.08	2	-	-	-	2	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	9	<0.1	<0.1	<0.1	2	-	-	-	12	0.2	<0.1	<0.1
	四塩化炭素	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	-	-	-	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	2	<0.005	<0.005	<0.005	2	-	-	-	2	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	2	<0.004	<0.004	<0.004	2	-	-	-	2	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	-	-	-	-	3	0.08	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	-	-	-	-	3	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	-	-	-	-	3	0.005	<0.001	0.003	12	0.008	<0.001	0.003
	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	3	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	3	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.001	0.002
	臭素酸	-	-	-	-	3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	-	-	-	-	3	0.011	<0.004	0.007	12	0.016	<0.004	0.008
	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	3	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	3	0.004	0.002	0.003	12	0.006	0.001	0.003
	ブロモホルム	-	-	-	-	3	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	3	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
	アルミニウム及びその化合物	9	0.08	0.04	0.06	9	0.03	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	2	0.13	0.07	0.10	2	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
	ナトリウム及びその化合物	2	7.4	6.8	7.1	2	-	-	-	2	9.0	8.8	8.9
	マンガン及びその化合物	9	0.033	0.021	0.025	9	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	9	9	7	8	3	11	9	10	12	18	8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3	42	35	40	2	-	-	-	4	46	34	39
	蒸発残留物	3	100	80	90	2	-	-	-	4	100	80	90
	陰イオン界面活性剤	2	<0.02	<0.02	<0.02	2	-	-	-	2	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	9	<0.000001	<0.000001	<0.000001	9	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	9	<0.000001	<0.000001	<0.000001	9	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001

2-(4)-イ-(エ) 宮町浄水場

項目		原 水				配 水				給 水 栓 水			
		回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
水 質 基 準 項 目	水道水が有すべき性状に関連する項目												
	非イオン界面活性剤	2	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	41	2.0	0.4	0.9	41	0.9	0.3	0.5	12	0.9	0.3	0.5
	pH値	289	7.6	7.0	7.5	289	7.4	7.1	7.2	12	7.5	7.2	7.3
	味	-	-			289	異常なし			12	異常なし		
	臭気 *1	289	*4			289	異常なし			12	異常なし		
	色度	9	6.1	1.7	3.3	9	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	濁度	289	120	0.3	1.6	289	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	アンチモン及びその化合物	2	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	-	-	-	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	2	<0.040	<0.040	<0.040	-	-	-	-	2	<0.040	<0.040	<0.040
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	3	<0.008	<0.008	<0.008	3	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	-	-	-	-	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	-	-	-	-	3	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	-	-	-	-	3	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類 *2	3	<0.1	<0.1	<0.1	3	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
	残留塩素	-	-	-	-	289	0.52	0.36	0.45	12	0.44	0.36	0.41
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	3	42	35	40	-	-	-	-	4	46	34	39
	マンガン及びその化合物	9	0.033	0.021	0.025	9	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	3	2.2	1.3	1.6	-	-	-	-	4	2.2	1.8	1.9
	1,1,1-トリクロロエタン	2	<0.030	<0.030	<0.030	-	-	-	-	2	<0.030	<0.030	<0.030
	メチルtertブチルエーテル	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	41	2.0	0.4	0.9	41	0.9	0.3	0.5	12	0.9	0.3	0.5
	臭気強度(TON) *3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	3	100	80	90	-	-	-	-	4	100	80	90
	濁度	289	120	0.3	1.6	289	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	289	7.6	7.0	7.5	289	7.4	7.1	7.2	12	7.5	7.2	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-1.5	-2.1	-1.9
	従属栄養細菌	9	26000	4400	11000	9	6	<1	1	12	54	2	14
	1,1-ジクロロエチレン	2	<0.010	<0.010	<0.010	-	-	-	-	2	<0.010	<0.010	<0.010
	アルミニウム及びその化合物	9	0.08	0.04	0.06	9	0.03	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
	PFOS及びPFOA	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-	-	-	-	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
そ の 他 項 目	水温	289	19.4	0.0	7.9	289	20.3	0.2	8.7	12	19.9	1.9	9.9
	電気伝導率	289	153	88	131	289	164	117	143	12	165	100	143
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	41	8	<1	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	41	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶存マンガン	9	0.030	0.014	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルカリ度	3	25	20	22	-	-	-	-	4	26	19	21
	カルシウム	3	13	11	12	-	-	-	-	4	14	10	12
	マグネシウム	3	2.5	2.1	2.3	-	-	-	-	4	2.6	2.0	2.3
	カリウム	3	0.99	0.65	0.78	-	-	-	-	4	1.5	0.68	0.97
	紫外線吸光度(E260)	289	0.567	0.058	0.123	289	0.084	0.025	0.041	12	0.071	0.026	0.040

*1 原水において、河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

*2 農薬類の値は、各「検出濃度／目標値」を合算したものである。

*3 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。

*4 異常なし286,底泥臭2,排ガス臭1

※ 6月15日まではろ過池流入弁更新工事に伴う浄水処理停止のため、原水・配水は欠測、給水栓水は白川浄水場より送水。

2-(4)-イ-(オ) 定山溪浄水場

項目			原 水				配 水				給 水 栓 水			
			回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
水 質 基 準 項 目	健康に 関 連 す る 項 目	一般細菌	50	1100	14	180	50	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
		大腸菌	50	96	1.0	14	50	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
		カドミウム及びその化合物	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
		水銀及びその化合物	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
		セレン及びその化合物	2	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
		鉛及びその化合物	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
		ヒ素及びその化合物	12	0.005	0.001	0.002	-	-	-	-	12	<0.001	<0.001	<0.001
		六価クロム化合物	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
		亜硝酸態窒素	2	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	2	<0.004	<0.004	<0.004
		シアン化物イオン及び塩化シアン	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2	<1	<1	<1	-	-	-	-	2	<1	<1	<1
		フッ素及びその化合物	2	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	2	<0.08	<0.08	<0.08
		ホウ素及びその化合物	12	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	12	0.1	<0.1	<0.1
		四塩化炭素	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		1,4-ジオキサン	2	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	2	<0.005	<0.005	<0.005
		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	2	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	2	<0.004	<0.004	<0.004
		ジクロロメタン	2	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	2	<0.002	<0.002	<0.002
		テトラクロロエチレン	2	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
		トリクロロエチレン	2	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
		ベンゼン	2	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	2	<0.001	<0.001	<0.001
		塩素酸	-	-	-	-	4	0.10	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06
		クロロ酢酸	-	-	-	-	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
		クロロホルム	-	-	-	-	4	0.007	<0.001	0.003	12	0.008	<0.001	0.003
		ジクロロ酢酸	-	-	-	-	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	4	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	
	臭素酸	-	-	-	-	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
	総トリハロメタン	-	-	-	-	4	0.010	<0.004	0.006	12	0.013	<0.004	0.005	
	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	4	0.007	<0.003	<0.003	4	0.008	<0.003	0.003	
	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	4	0.003	0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.002	
	ブロモホルム	-	-	-	-	4	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
	水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
		アルミニウム及びその化合物	12	0.22	0.11	0.15	12	0.02	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
		鉄及びその化合物	2	0.13	0.06	0.10	2	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03
		銅及びその化合物	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1
		ナトリウム及びその化合物	2	9.2	6.0	7.6	-	-	-	-	2	9.8	9.8	9.8
マンガン及びその化合物		12	0.049	0.010	0.019	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン		12	12	5	8	4	15	10	12	12	17	8	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		4	42	27	33	-	-	-	-	4	42	28	33	
蒸発残留物		4	90	60	80	-	-	-	-	4	90	50	70	
陰イオン界面活性剤		2	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	2	<0.02	<0.02	<0.02	
ジェオスミン		12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール		12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	

2-(4)-イ-(オ) 定山溪浄水場

項目			原 水				配 水				給 水 栓 水						
			回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均			
水 質 基 準 項 目	水道水が有すべき性状に関連する項目	非イオン界面活性剤	2	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	2	<0.002	<0.002	<0.002			
		フェノール類	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	－	－	－	－	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	50	1.5	0.5	0.9	50	0.8	0.3	0.5	12	0.8	0.4	0.5			
		pH値	365	7.6	7.1	7.4	365	7.4	7.1	7.2	12	7.4	7.2	7.3			
		味	－	－				365	異常なし				12	異常なし			
		臭気	*1	365	異常なし				365	異常なし				12	異常なし		
		色度	12	5.7	1.3	3.4	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5			
		濁度	365	10	0.4	1.5	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		アンチモン及びその化合物	2	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	－	－	2	<0.002	<0.002	<0.002			
		ウラン及びその化合物	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	－	－	－	－	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
		ニッケル及びその化合物	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002			
		1,2-ジクロロエタン	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	－	－	－	－	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004			
		トルエン	2	<0.040	<0.040	<0.040	－	－	－	－	2	<0.040	<0.040	<0.040			
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008			
		亜塩素酸	－	－	－	－	2	<0.06	<0.06	<0.06	2	<0.06	<0.06	<0.06			
		ジクロロアセトニトリル	－	－	－	－	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001			
		抱水クロラール	－	－	－	－	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002			
		農薬類	*2	4	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	－	－		
		残留塩素	－	－	－	－	365	0.74	0.36	0.50	12	0.64	0.36	0.46			
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	42	27	33	－	－	－	－	4	42	28	33			
		マンガン及びその化合物	12	0.049	0.010	0.019	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001			
		遊離炭酸	4	3.2	1.2	2.2	－	－	－	－	4	3.5	1.6	2.5			
		1,1,1-トリクロロエタン	2	<0.030	<0.030	<0.030	－	－	－	－	2	<0.030	<0.030	<0.030			
		メチル-tert-ブチルエーテル	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002			
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	50	1.5	0.5	0.9	50	0.8	0.3	0.5	12	0.8	0.4	0.5			
		臭気強度(TON)	*3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
		蒸発残留物	4	90	60	80	－	－	－	－	4	90	50	70			
		濁度	365	10	0.4	1.5	365	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1			
		pH値	365	7.6	7.1	7.4	365	7.4	7.1	7.2	12	7.4	7.2	7.3			
		腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	－	－	－	－	4	-1.9	-2.2	-2.0			
		従属栄養細菌	12	53000	4800	23000	12	2	<1	<1	12	2	<1	<1			
		1,1-ジクロロエチレン	2	<0.010	<0.010	<0.010	－	－	－	－	2	<0.010	<0.010	<0.010			
		アルミニウム及びその化合物	12	0.22	0.11	0.15	12	0.02	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	<0.01			
		PFOS及びPFOA	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	－	－	－	－	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005			
そ の 他 項 目		水温	365	19.3	1.0	8.4	365	22.5	2.6	10.6	12	18.9	3.4	10.6			
		電気伝導率	365	167	55	113	365	174	69	123	12	172	72	120			
		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	50	3	<1	<1	－	－	－	－	－	－	－	－			
		アンモニア態窒素	50	<0.02	<0.02	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－			
		溶存マンガン	12	0.016	0.004	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－			
		アルカリ度	4	27	10	20	－	－	－	－	4	26	12	21			
		カルシウム	4	11	7.3	8.7	－	－	－	－	4	11	7.5	8.8			
		マグネシウム	4	3.7	2.2	2.8	－	－	－	－	4	3.7	2.3	2.8			
		カリウム	4	1.5	0.91	1.2	－	－	－	－	4	1.5	0.96	1.1			
		紫外線吸光度(E260)	365	0.289	0.055	0.120	365	0.092	0.025	0.040	12	0.055	0.025	0.040			

*1 原水において、河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

*2 農薬類の値は、各「検出濃度／目標値」を合算したものである。

*3 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。

(1)藻岩浄水場原水

水道水が有すべき性状に関連する項目

(1) 藻岩浄水場原水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
450	240	340	210	79	140	59	49	55	55	38	46	110	37	69	110	25	64		一般細菌	健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目
110	12	45	20	4.1	15	41	5.2	17	49	14	30	27	14	21	22	4.1	13		大腸菌		
		-			-			-			<0.0003			-			-		カドミウム及びその化合物		
		-			-			-			<0.00005			-			-		水銀及びその化合物		
		-			-			-			<0.001			-			-		セレン及びその化合物		
		-			-			-			<0.001			-			-		鉛及びその化合物		
		0.016			0.006			0.005			0.012			0.021			0.009		ヒ素及びその化合物		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		六価クロム化合物		
		-			-			-			<0.004			-			-		亜硝酸態窒素		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		シアン化物イオン及び塩化シアン		
		-			-			-			<1			-			-		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		
		-			-			-			<0.08			-			-		フッ素及びその化合物		
		0.3			0.1			0.1			0.2			0.4			0.1		ホウ素及びその化合物		
		-			-			-			<0.0002			-			-		四塩化炭素		
		-			-			-			<0.005			-			-		1,4-ジオキサン		
		-			-			-			<0.004			-			-		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		
		-			-			-			<0.002			-			-		ジクロロメタン		
		-			-			-			<0.001			-			-		テトラクロロエチレン		
		-			-			-			<0.001			-			-		トリクロロエチレン		
		-			-			-			<0.001			-			-		ベンゼン		
		-			-			-			-			-			-		塩素酸		
		-			-			-			-			-			-		クロロ酢酸		
		-			-			-			-			-			-		クロロホルム		
		-			-			-			-			-			-		ジクロロ酢酸		
		-			-			-			-			-			-		ジブロモクロロメタン		
		-			-			-			-			-			-		臭素酸		
		-			-			-			-			-			-		総トリハロメタン		
		-			-			-			-			-			-		トリクロロ酢酸		
		-			-			-			-			-			-		ブロモジクロロメタン		
		-			-			-			-			-			-		ブロモホルム		
		-			-			-			-			-			-		ホルムアルデヒド		
		-			-			-			<0.1			-			-		亜鉛及びその化合物	水道水が有すべき性状に 関連する項目	
		0.10			0.07			0.06			0.05			0.03			0.04		アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			0.09			-			-		鉄及びその化合物		
		-			-			-			<0.1			-			-		銅及びその化合物		
		-			-			-			9.3			-			-		ナトリウム及びその化合物		
		0.027			0.029			0.024			0.024			0.026			0.028		マンガン及びその化合物		
		12			10			9			13			24			11		塩化物イオン		
		33			-			-			30			-			-		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		
		80			-			-			100			-			-		蒸発残留物		
		-			-			-			<0.02			-			-		陰イオン界面活性剤		
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		ジェオスミン		
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		2-メチルイソボルネオール		

(1)藻岩浄水場原水

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			<0.002			-			-
	フェノール類			-			-			-			<0.0005			-			-
	有機物(TOC)	4.5	0.8	1.9	0.9	0.8	0.8	1.1	0.6	0.8	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	1.0	1.3	1.0	1.1
	pH値	7.5	7.1	7.3	7.2	7.0	7.1	7.4	7.1	7.3	7.4	7.1	7.3	7.3	7.1	7.3	7.5	7.2	7.3
	味			-			-			-			-			-			-
	臭気 *1			異常なし			異常なし28,底泥臭3			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	色度			5.2			6.3			3.4			3.0			4.0			5.1
	濁度	32	1.1	3.8	56	3.3	11	4.0	1.1	1.8	4.8	1.2	1.8	9.0	1.2	2.0	11	1.5	2.4
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			<0.0002			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			<0.0004			-			-
	トルエン			-			-			-			<0.040			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			-			-			-
	ジクロロアセトニトリル			-			-			-			-			-			-
	抱水クロラール			-			-			-			-			-			-
	農薬類 *2			-			-			<0.1			-			<0.1			-
	残留塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			34			-			-			30			-			-
	マンガン及びその化合物			0.080			0.070			0.021			0.026			0.025			0.024
	遊離炭酸			3.1			-			-			1.3			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			<0.030			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-
	有機物(TOC)	4.5	0.8	1.9	0.9	0.8	0.8	1.1	0.6	0.8	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	1.0	1.3	1.0	1.1
	臭気強度(TON) *3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物			100			-			-			100			-			-
	濁度	32	1.1	3.8	56	3.3	11	4.0	1.1	1.8	4.8	1.2	1.8	9.0	1.2	2.0	11	1.5	2.4
	pH値	7.5	7.1	7.3	7.2	7.0	7.1	7.4	7.1	7.3	7.4	7.1	7.3	7.3	7.1	7.3	7.5	7.2	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			3000			5300			5100			24000			20000			13000
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.010			-			-
	アルミニウム及びその化合物			0.12			0.34			0.11			0.05			0.05			0.08
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温	6.3	3.6	4.8	7.8	5.0	6.1	13.4	8.3	10.9	15.6	11.6	13.6	18.5	13.5	16.0	18.0	12.8	15.9
	電気伝導率	197	96	154	112	67	78	175	74	121	160	81	115	213	94	122	216	103	142
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	43	<1	15	2	1	2	2	<1	<1	8	<1	3	9	4	7	14	4	8
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	溶存マンガ			0.073			0.019			0.011			0.009			0.007			0.007
	アルカリ度			22			-			-			19			-			-
	カルシウム			9.7			-			-			8.9			-			-
	マグネシウム			2.3			-			-			1.8			-			-
	カリウム			1.2			-			-			1.7			-			-
	紫外線吸光度(E260)	0.192	0.115	0.142	0.193	0.114	0.133	0.158	0.093	0.109	0.253	0.107	0.156	0.306	0.151	0.186	0.360	0.142	0.194

*1 河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

*2 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(1) 藻岩浄水場原水

10			11			12			1			2			3			月 項目	
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均		
		-			-			-			<0.002			-			-	非イオン界面活性剤	
		-			-			-			<0.0005			-			-	フェノール類	
1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.3	0.6	0.9	有機物(TOC)	
7.5	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3	7.5	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.1	7.3	pH値	
		-			-			-			-			-			-	味	
		異常なし			異常なし29,底泥臭1			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし	臭気 *1	
		6.9			3.6			3.9			3.2			2.8			2.6	色度	
6.4	0.9	1.6	420	1.1	17	1.8	0.9	1.2	1.4	0.7	0.8	2.4	0.6	0.8	29	0.6	3.5	濁度	
		-			-			-			<0.002			-			-	アンチモン及びその化合物	
		-			-			-			<0.0002			-			-	ウラン及びその化合物	
		-			-			-			<0.002			-			-	ニッケル及びその化合物	
		-			-			-			<0.0004			-			-	1,2-ジクロロエタン	
		-			-			-			<0.040			-			-	トルエン	
		<0.008			-			-			<0.008			-			-	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	
		-			-			-			-			-			-	亜塩素酸	
		-			-			-			-			-			-	ジクロロアセトニトリル	
		-			-			-			-			-			-	抱水クロラール	
		<0.1			-			<0.1			-			-			-	農薬類 *2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	残留塩素	
		33			-			-			30			-			-	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	
		0.027			0.029			0.024			0.024			0.026			0.028	マンガン及びその化合物	
		1.3			-			-			2.2			-			-	遊離炭酸	
		-			-			-			<0.030			-			-	1,1,1-トリクロロエタン	
		-			-			-			<0.002			-			-	メチルセーブチルエーテル	
1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.3	0.6	0.9	有機物(TOC)	
-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	臭気強度(TON) *3	
		80			-			-			100			-			-	蒸発残留物	
6.4	0.9	1.6	420	1.1	17	1.8	0.9	1.2	1.4	0.7	0.8	2.4	0.6	0.8	29	0.6	3.5	濁度	
7.5	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3	7.5	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.1	7.3	pH値	
		-			-			-			-			-			-	腐食性(ランゲリア指数)	
		18000			8200			4900			2200			3600			1700	従属栄養細菌	
		-			-			-			<0.010			-			-	1,1-ジクロロエチレン	
		0.10			0.07			0.06			0.05			0.03			0.04	アルミニウム及びその化合物	
		-			-			-			<0.000005			-			-	PFOS及びPFOA	
14.2	7.5	11.1	8.6	5.0	6.6	5.2	2.3	3.7	3.4	1.8	2.5	3.6	1.8	2.6	3.5	1.6	2.6	水温	
248	123	163	153	61	116	172	102	138	192	113	151	321	134	161	166	97	140	電気伝導率	
11	4	7	8	2	5	4	3	3	4	<1	2	3	<1	1	13	1	6	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	アンモニア態窒素	
		0.007			0.019			0.018			0.017			0.020			0.021	溶存マンガン	
		20			-			-			19			-			-	アルカリ度	
		9.8			-			-			8.6			-			-	カルシウム	
		2.0			-			-			2.0			-			-	マグネシウム	
		1.9			-			-			1.5			-			-	カリウム	
0.356	0.134	0.177	0.595	0.131	0.178	0.150	0.121	0.136	0.138	0.107	0.127	0.141	0.096	0.131	0.237	0.100	0.138	紫外線吸光度(E260)	

*3 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。

(2) 藻岩浄水場配水

項目		月	4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水質基準項目	健康に関する項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
		大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
		カドミウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		水銀及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		セレン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-
		ヒ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		六価クロム化合物			<0.002			-			-			<0.002			-			-
		亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-
		シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			-			-			<0.001			-			-
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-
		フッ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		ホウ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		四塩化炭素			-			-			-			-			-			-
		1,4-ジオキサン			-			-			-			-			-			-
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
		ジクロロメタン			-			-			-			-			-			-
		テトラクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
		トリクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
		ベンゼン			-			-			-			-			-			-
	塩素酸			<0.06			-			-			0.08			-			-	
	クロロ酢酸			<0.002			-			-			<0.002			-			-	
	クロロホルム			<0.001			-			-			0.003			-			-	
	ジクロロ酢酸			<0.003			-			-			<0.003			-			-	
	ジプロモクロロメタン			0.001			-			-			0.007			-			-	
	臭素酸			<0.001			-			-			<0.001			-			-	
	総トリハロメタン			<0.004			-			-			0.016			-			-	
	トリクロロ酢酸			<0.003			-			-			<0.003			-			-	
	ブロモジクロロメタン			0.002			-			-			0.005			-			-	
	ブロモホルム			<0.001			-			-			0.002			-			-	
	ホルムアルデヒド			<0.008			-			-			<0.008			-			-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-
アルミニウム及びその化合物				<0.01			<0.01			0.02			0.02			0.02			0.02	
鉄及びその化合物				-			-			-			<0.03			-			-	
銅及びその化合物				-			-			-			<0.1			-			-	
ナトリウム及びその化合物				-			-			-			-			-			-	
マンガン及びその化合物				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
塩化物イオン				16			-			-			31			-			-	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				-			-			-			-			-			-	
蒸発残留物				-			-			-			-			-			-	
陰イオン界面活性剤				-			-			-			-			-			-	
ジェオスミン				<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000002			0.000002			0.000001	
2-メチルイソボルネオール				<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	

(2) 藻岩浄水場配水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		一般細菌	健康に 関連 する 項目	水 質 基 準 項 目
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		大腸菌		
		-			-			-			-			-			-		カドミウム及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		水銀及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		セレン及びその化合物		
		-			-			-			<0.001			-			-		鉛及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ヒ素及びその化合物		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		六価クロム化合物		
		-			-			-			-			-			-		亜硝酸態窒素		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		シアン化物イオン及び塩化シアン		
		-			-			-			-			-			-		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		
		-			-			-			-			-			-		フッ素及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ホウ素及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		四塩化炭素		
		-			-			-			-			-			-		1,4-ジオキサン		
		-			-			-			-			-			-		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		
		-			-			-			-			-			-		ジクロロメタン		
		-			-			-			-			-			-		テトラクロロエチレン		
		-			-			-			-			-			-		トリクロロエチレン		
		-			-			-			-			-			-		ベンゼン		
		0.07			-			-			<0.06			-			-		塩素酸		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		クロロ酢酸		
		0.002			-			-			0.001			-			-		クロロホルム		
		<0.003			-			-			<0.003			-			-		ジクロロ酢酸		
		0.005			-			-			0.002			-			-		ジプロモクロロメタン		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		臭素酸		
		0.013			-			-			0.006			-			-		総トリハロメタン		
		<0.003			-			-			<0.003			-			-		トリクロロ酢酸		
		0.004			-			-			0.002			-			-		ブロモジクロロメタン		
		0.001			-			-			<0.001			-			-		ブロモホルム		
		<0.008			-			-			<0.008			-			-		ホルムアルデヒド		
		-			-			-			<0.1			-			-		亜鉛及びその化合物	水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	
		0.02			0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01		アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			<0.03			-			-		鉄及びその化合物		
		-			-			-			<0.1			-			-		銅及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ナトリウム及びその化合物		
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		マンガン及びその化合物		
		29			-			-			18			-			-		塩化物イオン		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		
		-			-			-			-			-			-		蒸発残留物		
		-			-			-			-			-			-		陰イオン界面活性剤		
		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		ジェオスミン		
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		2-メチルイソボルネオール		

(2) 藻岩浄水場配水

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			-			-			-
	フェノール類			-			-			-			-			-			-
	有機物(TOC)	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.9	0.6	0.7
	pH値	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2
	味	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
	臭気	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
	色度			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	トルエン			-			-			-			-			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			<0.06			-			-
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			-			-			<0.001			-			-
	抱水クロラール			<0.002			-			-			<0.002			-			-
	農薬類 *1			-			-			<0.1			-			<0.1			-
	残留塩素	0.50	0.46	0.48	0.54	0.50	0.52	0.54	0.50	0.52	0.66	0.54	0.61	0.78	0.58	0.66	0.72	0.64	0.68
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			-			-			-			-			-			-
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸			-			-			-			-			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-
	有機物(TOC)	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.9	0.6	0.7
	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物			-			-			-			-			-			-
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			<1			<1			<1			<1			<1			3
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.02			0.02			0.02			0.02
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温	8.1	4.5	5.8	10.3	6.0	7.7	13.6	9.8	11.8	16.6	12.5	14.5	19.4	13.7	16.5	19.5	14.3	16.8
	電気伝導率	206	114	161	145	81	95	176	92	136	214	105	164	212	116	166	236	156	190
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶存マンガ			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			-			-			-			-			-			-
	カルシウム			-			-			-			-			-			-
	マグネシウム			-			-			-			-			-			-
	カリウム			-			-			-			-			-			-
	紫外線吸光度(E260)	0.084	0.037	0.047	0.043	0.029	0.034	0.057	0.031	0.037	0.069	0.038	0.047	0.087	0.041	0.054	0.106	0.048	0.061

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(2) 藻岩浄水場配水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		-			-			-			-			-			-		非イオン界面活性剤		
		-			-			-			-			-			-		フェノール類		
0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6		有機物(TOC)		
7.3	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2	7.4	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3		pH値		
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし				味		
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし				臭気		
		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		色度		
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		濁度		
		-			-			-			-			-			-		アンチモン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ウラン及びその化合物		
		-			-			-			<0.002			-			-		ニッケル及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		1,2-ジクロロエタン		
		-			-			-			-			-			-		トルエン		
		<0.008			-			-			<0.008			-			-		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		
		-			-			-			<0.06			-			-		亜塩素酸		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		ジクロロアセトニトリル		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		抱水クロラール		
		<0.1			-			<0.1			-			-			-		農薬類 *1		
0.72	0.60	0.65	0.66	0.54	0.59	0.58	0.50	0.53	0.52	0.46	0.49	0.50	0.46	0.47	0.50	0.44	0.46		残留塩素		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム, マグネシウム等(硬度)		
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		マンガン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		遊離炭酸		
		-			-			-			-			-			-		1,1,1-トリクロロエタン		
		-			-			-			<0.002			-			-		メチルセーブチルエーテル		
0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6		有機物(TOC)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		臭気強度(TON)		
		-			-			-			-			-			-		蒸発残留物		
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		濁度		
7.3	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2	7.4	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3		pH値		
		-			-			-			-			-			-		腐食性(ランゲリア指数)		
		<1			<1			<1			<1			<1			<1		従属栄養細菌		
		-			-			-			-			-			-		1,1-ジクロロエチレン		
		0.02			0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01		アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		PFOS及びPFOA		
15.0	8.0	11.9	9.6	5.8	7.4	5.6	2.7	4.2	3.5	2.3	2.9	3.4	2.4	2.9	4.4	2.0	3.4		水温		
207	142	170	176	99	136	198	118	152	198	121	154	205	137	160	224	114	176		電気伝導率		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		アンモニア態窒素		
		-			-			-			-			-			-		溶存マンガン		
		-			-			-			-			-			-		アルカリ度		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム		
		-			-			-			-			-			-		マグネシウム		
		-			-			-			-			-			-		カリウム		
0.092	0.045	0.055	0.073	0.032	0.048	0.049	0.039	0.045	0.049	0.038	0.043	0.051	0.038	0.046	0.061	0.038	0.046		紫外線吸光度(E260)		

水質管理目標設定項目

その他項目

(3)藻岩浄水場給水(中央区北7条西15丁目)

項目			4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水質基準項目 水道水が有すべき性状に関連する項目	健康に関する項目	一般細菌			<1			<1			<1			<1			<1			<1
		大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出
		カドミウム及びその化合物			-			-			-			<0.0003			-			-
		水銀及びその化合物			-			-			-			<0.00005			-			-
		セレン及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-
		鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-
		ヒ素及びその化合物			0.001			<0.001			0.001			0.002			0.003			0.002
		六価クロム化合物			<0.002			-			-			<0.002			-			-
		亜硝酸態窒素			-			-			-			<0.004			-			-
		シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			-			-			<0.001			-			-
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			<1			-			-
		フッ素及びその化合物			-			-			-			<0.08			-			-
		ホウ素及びその化合物			0.2			<0.1			0.1			0.3			0.4			0.1
		四塩化炭素			-			-			-			<0.0002			-			-
		1,4-ジオキサン			-			-			-			<0.005			-			-
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.004			-			-
		ジクロロメタン			-			-			-			<0.002			-			-
		テトラクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-
		トリクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-
		ベンゼン			-			-			-			<0.001			-			-
	準項目	塩素酸			<0.06			-			-			0.07			-			-
		クロロ酢酸			<0.002			-			-			<0.002			-			-
		クロロホルム			0.001			0.002			0.002			0.003			0.006			0.008
		ジクロロ酢酸			<0.003			-			-			<0.003			-			-
		ジブロモクロロメタン			0.002			0.001			0.002			0.005			0.006			0.003
		臭素酸			<0.001			-			-			<0.001			-			-
		総トリハロメタン			0.006			0.005			0.007			0.013			0.020			0.016
		トリクロロ酢酸			<0.003			-			-			<0.003			-			-
		ブロモジクロロメタン			0.002			0.002			0.003			0.005			0.008			0.006
		ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド			<0.008			-			-			<0.008			-			-		
水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			0.01			0.02			0.02	
	鉄及びその化合物			-			-			-			<0.03			-			-	
	銅及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-	
	ナトリウム及びその化合物			-			-			-			13			-			-	
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン			17			12			12			19			23			17	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			37			-			-			32			-			-	
	蒸発残留物			90			-			-			100			-			-	
	陰イオン界面活性剤			-			-			-			<0.02			-			-	
ジェオスミン			<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000002			0.000001			0.000001		
2-メチルイソボルネオール			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		

(3) 藻岩浄水場給水(中央区北7条西15丁目)

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		<1			<1			<1			<1			<1			<1		健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目	水道水が有すべき性状に関連する項目
		不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出				
		-			-			-			<0.0003			-			-				
		-			-			-			<0.00005			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		0.003			0.001			0.001			0.003			0.003			0.002				
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				
		-			-			-			<0.004			-			-				
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<1			-			-				
		-			-			-			<0.08			-			-				
		0.4			0.2			0.2			0.4			0.4			0.3				
		-			-			-			<0.0002			-			-				
		-			-			-			<0.005			-			-				
		-			-			-			<0.004			-			-				
		-			-			-			<0.002			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		0.06			-			-			<0.06			-			-				
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				
		0.004			0.003			0.002			0.001			0.001			0.001				
		<0.003			-			-			<0.003			-			-				
		0.005			0.002			0.002			0.005			0.004			0.003				
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				
		0.015			0.008			0.007			0.011			0.009			0.007				
		<0.003			-			-			<0.003			-			-				
		0.005			0.003			0.003			0.003			0.003			0.003				
		0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001			<0.001				
		<0.008			-			-			<0.008			-			-				
		-			-			-			<0.1			-			-				
		0.02			0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01				
		-			-			-			<0.03			-			-				
		-			-			-			<0.1			-			-				
		-			-			-			16			-			-				
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
		21			18			14			25			25			21				
		35			-			-			41			-			-				
		90			-			-			120			-			-				
		-			-			-			<0.02			-			-				
		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				

(3) 藻岩浄水場給水(中央区北7条西15丁目)

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			<0.002			-			-
	フェノール類			-			-			-			<0.0005			-			-
	有機物(TOC)			0.5			0.5			0.3			0.5			0.6			0.8
	pH値			7.2			7.2			7.2			7.2			7.2			7.2
	味			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	色度			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			<0.0002			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			<0.0004			-			-
	トルエン			-			-			-			<0.040			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			<0.06			-			-
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			-			-			<0.001			-			-
	抱水クロラール			<0.002			-			-			<0.002			-			-
	農薬類 *1			-			-			-			-			-			-
	残留塩素			0.42			0.46			0.44			0.44			0.36			0.44
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			37			-			-			32			-			-
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸			1.8			-			-			2.2			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			<0.030			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-
	有機物(TOC)			0.5			0.5			0.3			0.5			0.6			0.8
	臭気強度(TON)			-			-			-			-			-			-
	蒸発残留物			90			-			-			100			-			-
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	pH値			7.2			7.2			7.2			7.2			7.2			7.2
	腐食性(ランゲリア指数)			-2.2			-			-			-2.1			-			-
	従属栄養細菌			1			5			<1			<1			3			6
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.010			-			-
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			0.01			0.02			0.02
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温			5.5			9.3			12.8			16.3			19.1			18.9
	電気伝導率			135			97			103			157			167			140
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)			-			-			-			-			-			-
	アンモニア態窒素			-			-			-			-			-			-
	溶存マンガ			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			22			-			-			17			-			-
	カルシウム			11			-			-			9.8			-			-
	マグネシウム			2.3			-			-			1.8			-			-
	カリウム			1.3			-			-			2.0			-			-
	紫外線吸光度(E260)			0.039			0.033			0.027			0.038			0.050			0.061

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(3) 藻岩浄水場給水(中央区北7条西15丁目)

10			11			12			1			2			3			項目
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	
		-			-			-			<0.002			-			-	非イオン界面活性剤
		-			-			-			<0.0005			-			-	フェノール類
		0.6			0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	有機物(TOC)
		7.3			7.2			7.1			7.2			7.2			7.2	pH値
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			味
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			臭気
		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	色度
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	濁度
		-			-			-			<0.002			-			-	アンチモン及びその化合物
		-			-			-			<0.0002			-			-	ウラン及びその化合物
		-			-			-			<0.002			-			-	ニッケル及びその化合物
		-			-			-			<0.0004			-			-	1,2-ジクロロエタン
		-			-			-			<0.040			-			-	トルエン
		<0.008			-			-			<0.008			-			-	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
		-			-			-			<0.06			-			-	亜塩素酸
		<0.001			-			-			<0.001			-			-	ジクロロアセトニトリル
		<0.002			-			-			<0.002			-			-	抱水クロラール
		-			-			-			-			-			-	農薬類 *1
		0.50			0.44			0.44			0.36			0.36			0.38	残留塩素
		35			-			-			41			-			-	カルシウム, マグネシウム等(硬度)
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	マンガン及びその化合物
		1.8			-			-			2.2			-			-	遊離炭酸
		-			-			-			<0.030			-			-	1,1,1-トリクロロエタン
		-			-			-			<0.002			-			-	メチルセーブチルエーテル
		0.6			0.5			0.5			0.5			0.5			0.5	有機物(TOC)
		-			-			-			-			-			-	臭気強度(TON)
		90			-			-			120			-			-	蒸発残留物
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	濁度
		7.3			7.2			7.1			7.2			7.2			7.2	pH値
		-1.8			-			-			-2.1			-			-	腐食性(ランゲリア指数)
		3			<1			<1			<1			<1			<1	従属栄養細菌
		-			-			-			<0.010			-			-	1,1-ジクロロエチレン
		0.02			0.01			0.01			0.01			<0.01			<0.01	アルミニウム及びその化合物
		-			-			-			<0.000005			-			-	PFOS及びPFOA
		16.4			11.0			8.1			4.7			3.6			3.7	水温
		169			144			131			189			184			164	電気伝導率
		-			-			-			-			-			-	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)
		-			-			-			-			-			-	アンモニア態窒素
		-			-			-			-			-			-	溶存マンガン
		23			-			-			20			-			-	アルカリ度
		11			-			-			12			-			-	カルシウム
		2.1			-			-			2.4			-			-	マグネシウム
		2.3			-			-			2.6			-			-	カリウム
		0.045			0.039			0.043			0.044			0.039			0.039	紫外線吸光度(E260)

(1) 白川浄水場原水

項目			月			4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
水質基準項目	健康に 関連 す る 項目	一般細菌	210	30	140	78	28	51	840	58	410	830	290	560	1000	440	730	1100	390	640			
		大腸菌	26	3.0	18	7.5	3.0	5.6	120	4.1	38	190	44	98	110	40	60	93	37	72			
		カドミウム及びその化合物			-			-			-			<0.0003			-			-			
		水銀及びその化合物			-			-			-			<0.00005			-			-			
		セレン及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-			
		鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-			
		ヒ素及びその化合物			0.007			0.004			0.004			0.013			0.019			0.013			
		六価クロム化合物			<0.002			-			-			<0.002			-			-			
		亜硝酸態窒素			-			-			-			<0.004			-			-			
		シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			-			-			<0.001			-			-			
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			<1			-			-			
		フッ素及びその化合物			-			-			-			<0.08			-			-			
		ホウ素及びその化合物			0.1			<0.1			<0.1			0.2			0.3			0.2			
		四塩化炭素			-			-			-			<0.0002			-			-			
		1,4-ジオキサン			-			-			-			<0.005			-			-			
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.004			-			-			
		ジクロロメタン			-			-			-			<0.002			-			-			
		テトラクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-			
		トリクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-			
		ベンゼン			-			-			-			<0.001			-			-			
		塩素酸			-			-			-			-			-			-			
		クロロ酢酸			-			-			-			-			-			-			
		クロロホルム			-			-			-			-			-			-			
		ジクロロ酢酸			-			-			-			-			-			-			
	ジブロモクロロメタン			-			-			-			-			-			-				
	臭素酸			-			-			-			-			-			-				
	総トリハロメタン			-			-			-			-			-			-				
	トリクロロ酢酸			-			-			-			-			-			-				
	ブロモジクロロメタン			-			-			-			-			-			-				
	ブロモホルム			-			-			-			-			-			-				
	ホルムアルデヒド			-			-			-			-			-			-				
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-			
アルミニウム及びその化合物				0.13			0.28			0.11			0.05			0.06			0.07				
鉄及びその化合物				-			-			-			0.09			-			-				
銅及びその化合物				-			-			-			<0.1			-			-				
ナトリウム及びその化合物				-			-			-			9.5			-			-				
マンガン及びその化合物				0.090			0.039			0.018			0.018			0.021			0.019				
塩化物イオン				12			8			7			14			19			14				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				33			-			-			26			-			-				
蒸発残留物				90			-			-			70			-			-				
陰イオン界面活性剤				-			-			-			<0.02			-			-				
ジェオスミン				<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000001			0.000001			0.000001				
2-メチルイソボルネオール				<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				

(1) 白川浄水場原水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
330	260	310	300	130	180	75	59	66	110	49	72	160	51	90	120	15	70		健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目	
80	12	42	19	4.1	11	55	8.5	25	66	25	37	28	12	19	19	3.1	11	一般細菌			
		-			-			-			<0.0003			-			-	大腸菌			
		-			-			-			<0.00005			-			-	カドミウム及びその化合物			
		-			-			-			<0.001			-			-	水銀及びその化合物			
		-			-			-			<0.001			-			-	セレン及びその化合物			
		-			-			-			<0.001			-			-	鉛及びその化合物			
		0.014			0.005			0.005			0.015			0.024			0.008	ヒ素及びその化合物			
		<0.002			-			-			<0.002			-			-	六価クロム化合物			
		-			-			-			<0.004			-			-	亜硝酸態窒素			
		<0.001			-			-			<0.001			-			-	シアン化物イオン及び塩化シアン			
		-			-			-			<1			-			-	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			
		-			-			-			<0.08			-			-	フッ素及びその化合物			
		0.2			0.1			<0.1			0.2			0.4			0.1	ホウ素及びその化合物			
		-			-			-			<0.0002			-			-	四塩化炭素			
		-			-			-			<0.005			-			-	1,4-ジオキサン			
		-			-			-			<0.004			-			-	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			
		-			-			-			<0.002			-			-	ジクロロメタン			
		-			-			-			<0.001			-			-	テトラクロロエチレン			
		-			-			-			<0.001			-			-	トリクロロエチレン			
		-			-			-			<0.001			-			-	ベンゼン			
		-			-			-			-			-			-	塩素酸			
		-			-			-			-			-			-	クロロ酢酸			
		-			-			-			-			-			-	クロロホルム			
		-			-			-			-			-			-	ジクロロ酢酸			
		-			-			-			-			-			-	ジブロモクロロメタン			
		-			-			-			-			-			-	臭素酸			
		-			-			-			-			-			-	総トリハロメタン			
		-			-			-			-			-			-	トリクロロ酢酸			
		-			-			-			-			-			-	ブロモジクロロメタン			
		-			-			-			-			-			-	ブロモホルム			
		-			-			-			-			-			-	ホルムアルデヒド			
		-			-			-			<0.1			-			-	亜鉛及びその化合物	水道水が有すべき性状に 関連する項目		
		0.13			0.07			0.07			0.04			0.05			0.04	アルミニウム及びその化合物			
		-			-			-			0.08			-			-	鉄及びその化合物			
		-			-			-			<0.1			-			-	銅及びその化合物			
		-			-			-			11			-			-	ナトリウム及びその化合物			
		0.034			0.028			0.021			0.024			0.024			0.028	マンガン及びその化合物			
		14			9			9			15			27			11	塩化物イオン			
		32			-			-			32			-			-	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			
		70			-			-			70			-			-	蒸発残留物			
		-			-			-			<0.02			-			-	陰イオン界面活性剤			
		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	ジェオスミン			
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	2-メチルイソボルネオール			

(1) 白川浄水場原水

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			<0.002			-			-
	フェノール類			-			-			-			<0.0005			-			-
	有機物(TOC)	4.2	0.7	1.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.8	0.9	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	1.2
	pH値	7.5	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.5	7.2	7.4
	味			-			-			-			-			-			-
	臭気 *1			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	色度			4.6			6.1			3.5			2.9			3.9			4.7
	濁度	26	1.2	3.2	39	2.5	8.9	2.9	0.8	1.5	4.9	0.9	1.6	6.3	0.9	1.5	5.9	1.3	2.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			<0.0002			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			<0.0004			-			-
	トルエン			-			-			-			<0.040			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			-			-			-
	ジクロロアセトニトリル			-			-			-			-			-			-
	抱水クロラール			-			-			-			-			-			-
	農薬類 *2			-			-			<0.1			-			<0.1			-
	残留塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			33			-			-			26			-			-
	マンガン及びその化合物			0.090			0.039			0.018			0.018			0.021			0.019
	遊離炭酸			4.1			-			-			3.5			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			<0.030			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-
	有機物(TOC)	4.2	0.7	1.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.8	0.9	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	1.2
	臭気強度(TON) *3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物			90			-			-			70			-			-
	濁度	26	1.2	3.2	39	2.5	8.9	2.9	0.8	1.5	4.9	0.9	1.6	6.3	0.9	1.5	5.9	1.3	2.1
	pH値	7.5	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.5	7.2	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			4600			8200			10000			47000			34000			21000
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.010			-			-
	アルミニウム及びその化合物			0.13			0.28			0.11			0.05			0.06			0.07
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温	6.8	3.5	5.4	8.7	5.8	7.2	14.3	9.0	12.0	17.7	12.7	15.0	19.9	14.7	17.5	19.1	14.2	17.1
	電気伝導率	198	96	151	104	70	79	190	69	122	196	81	115	192	94	129	208	100	137
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	27	<1	10	2	<1	1	1	<1	<1	4	<1	2	8	<1	4	6	2	5
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	溶存マンガ			0.080			0.022			0.011			0.010			0.008			0.010
	アルカリ度			19			-			-			9			-			-
	カルシウム			9.5			-			-			7.8			-			-
	マグネシウム			2.2			-			-			1.6			-			-
	カリウム			1.2			-			-			1.5			-			-
	紫外線吸光度(E260)	0.188	0.118	0.143	0.186	0.113	0.131	0.142	0.093	0.107	0.243	0.103	0.158	0.284	0.153	0.183	0.376	0.142	0.194

*1 河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

*2 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(1) 白川浄水場原水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		-			-			-			<0.002			-			-		水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	非イオン界面活性剤	
		-			-			-			<0.0005			-			-			フェノール類	
1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	1.4	0.6	0.9			有機物(TOC)	
7.5	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3	7.5	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.5	7.2	7.4	7.4	7.1	7.3			pH値	
		-			-			-			-			-			-			味	
		異常なし			異常なし	29,底泥臭1			異常なし			異常なし			異常なし					臭気 *1	
		4.7			3.7			3.5			2.9			3.0			2.6			色度	
8.1	0.7	1.7	530	0.9	20	1.6	0.8	1.1	1.0	0.7	0.8	2.1	0.6	0.8	24	0.6	3.1			濁度	
		-			-			-			<0.002			-			-		水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	
		-			-			-			<0.0002			-			-			ウラン及びその化合物	
		-			-			-			<0.002			-			-			ニッケル及びその化合物	
		-			-			-			<0.0004			-			-			1,2-ジクロロエタン	
		-			-			-			<0.040			-			-			トルエン	
		<0.008			-			-			<0.008			-			-			フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	
		-			-			-			-			-			-			亜塩素酸	
		-			-			-			-			-			-			ジクロロアセトニトリル	
		-			-			-			-			-			-			抱水クロラール	
		<0.1			-			<0.1			-			-			-			農薬類 *2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			残留塩素	
		32			-			-			32			-			-			カルシウム, マグネシウム等(硬度)	
		0.034			0.028			0.021			0.024			0.024			0.028			マンガン及びその化合物	
		1.6			-			-			2.1			-			-			遊離炭酸	
		-			-			-			<0.030			-			-			1,1,1-トリクロロエタン	
		-			-			-			<0.002			-			-			メチルセブチルエーテル	
1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	1.4	0.6	0.9			有機物(TOC)	
-	-	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			臭気強度(TON) *3	
		70			-			-			70			-			-			蒸発残留物	
8.1	0.7	1.7	530	0.9	20	1.6	0.8	1.1	1.0	0.7	0.8	2.1	0.6	0.8	24	0.6	3.1			濁度	
7.5	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3	7.5	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.5	7.2	7.4	7.4	7.1	7.3			pH値	
		-			-			-			-			-			-			腐食性(ランゲリア指数)	
		20000			13000			9200			2800			12000			1800			従属栄養細菌	
		-			-			-			<0.010			-			-			1,1-ジクロロエチレン	
		0.13			0.07			0.07			0.04			0.05			0.04			アルミニウム及びその化合物	
		-			-			-			<0.000005			-			-			PFOS及びPFOA	
15.1	8.1	11.9	10.0	5.5	7.2	6.0	2.1	4.3	3.4	1.9	2.8	3.6	2.1	2.9	4.3	1.4	3.0		そ の 他 項 目	水温	
202	118	157	155	62	115	245	101	143	289	101	148	317	142	163	166	100	143			電気伝導率	
5	2	3	7	1	4	7	<1	4	3	1	2	2	<1	1	15	<1	5			嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			アンモニア態窒素	
		0.016			0.018			0.017			0.017			0.015			0.024			溶存マンガン	
		21			-			-			17			-			-			アルカリ度	
		9.4			-			-			9.4			-			-			カルシウム	
		2.0			-			-			2.1			-			-			マグネシウム	
		1.7			-			-			1.8			-			-			カリウム	
0.430	0.131	0.175	0.597	0.133	0.179	0.147	0.116	0.137	0.141	0.106	0.130	0.144	0.098	0.132	0.238	0.106	0.142			紫外線吸光度(E260)	

*3 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。

(2) 白川浄水場浄水

項目		月	4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水質基準項目	健康に関する項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
		大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
		カドミウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		水銀及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		セレン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-
		ヒ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		六価クロム化合物			<0.002			-			-			<0.002			-			-
		亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-
		シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			-			-			<0.001			-			-
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-
		フッ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		ホウ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		四塩化炭素			-			-			-			-			-			-
		1,4-ジオキサン			-			-			-			-			-			-
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
		ジクロロメタン			-			-			-			-			-			-
		テトラクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
		トリクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
		ベンゼン			-			-			-			-			-			-
	塩素酸			<0.06			-			-			0.07			-			-	
	クロロ酢酸			<0.002			-			-			<0.002			-			-	
	クロロホルム			<0.001			-			-			0.001			-			-	
	ジクロロ酢酸			<0.003			-			-			<0.003			-			-	
	ジプロモクロロメタン			0.001			-			-			0.002			-			-	
	臭素酸			<0.001			-			-			<0.001			-			-	
	総トリハロメタン			<0.004			-			-			0.005			-			-	
	トリクロロ酢酸			<0.003			-			-			<0.003			-			-	
	ブロモジクロロメタン			<0.001			-			-			0.002			-			-	
	ブロモホルム			<0.001			-			-			<0.001			-			-	
	ホルムアルデヒド			<0.008			-			-			<0.008			-			-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物			-			-			-		<0.1			-			-	
アルミニウム及びその化合物				<0.01			<0.01			0.01		0.02			0.02			0.02		
鉄及びその化合物				-			-			-		<0.03			-			-		
銅及びその化合物				-			-			-		<0.1			-			-		
ナトリウム及びその化合物				-			-			-		-			-			-		
マンガン及びその化合物				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		
塩化物イオン				21			-			-		20			-			-		
カルシウム, マグネシウム等(硬度)				-			-			-		-			-			-		
蒸発残留物				-			-			-		-			-			-		
陰イオン界面活性剤				-			-			-		-			-			-		
ジェオスミン				<0.000001			<0.000001			<0.000001		0.000001			0.000001			0.000001		
2-メチルイソボルネオール				<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001		

(2) 白川浄水場浄水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		一般細菌	健康に 関連 する 項目	水 質 基 準 項 目
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		大腸菌		
		-			-			-			-			-			-		カドミウム及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		水銀及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		セレン及びその化合物		
		-			-			-			<0.001			-			-		鉛及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ヒ素及びその化合物		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		六価クロム化合物		
		-			-			-			-			-			-		亜硝酸態窒素		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		シアン化物イオン及び塩化シアン		
		-			-			-			-			-			-		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		
		-			-			-			-			-			-		フッ素及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ホウ素及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		四塩化炭素		
		-			-			-			-			-			-		1,4-ジオキサン		
		-			-			-			-			-			-		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		
		-			-			-			-			-			-		ジクロロメタン		
		-			-			-			-			-			-		テトラクロロエチレン		
		-			-			-			-			-			-		トリクロロエチレン		
		-			-			-			-			-			-		ベンゼン		
		<0.06			-			-			<0.06			-			-		塩素酸		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		クロロ酢酸		
		0.002			-			-			<0.001			-			-		クロロホルム		
		<0.003			-			-			<0.003			-			-		ジクロロ酢酸		
		0.002			-			-			0.002			-			-		ジブロモクロロメタン		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		臭素酸		
		0.007			-			-			<0.004			-			-		総トリハロメタン		
		<0.003			-			-			<0.003			-			-		トリクロロ酢酸		
		0.003			-			-			0.001			-			-		ブロモジクロロメタン		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		ブロモホルム		
		<0.008			-			-			<0.008			-			-		ホルムアルデヒド		
		-			-			-			<0.1			-			-		亜鉛及びその化合物	水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	
		0.01			<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.01		アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			<0.03			-			-		鉄及びその化合物		
		-			-			-			<0.1			-			-		銅及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ナトリウム及びその化合物		
		<0.001			<0.001			<0.001			0.002			<0.001			<0.001		マンガン及びその化合物		
		21			-			-			26			-			-		塩化物イオン		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		
		-			-			-			-			-			-		蒸発残留物		
		-			-			-			-			-			-		陰イオン界面活性剤		
		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		ジェオスミン		
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		2-メチルイソボルネオール		

(2) 白川浄水場浄水

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			-			-			-
	フェノール類			-			-			-			-			-			-
	有機物 (TOC)	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
	pH値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
	味	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
	臭気	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
	色度			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	トルエン			-			-			-			-			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			<0.06			-			-
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			-			-			<0.001			-			-
	抱水クロラール			<0.002			-			-			<0.002			-			-
	農薬類 *1			-			-			<0.1			-			<0.1			-
	残留塩素	0.60	0.52	0.56	0.58	0.50	0.53	0.60	0.52	0.56	0.84	0.56	0.70	0.92	0.70	0.79	0.92	0.70	0.83
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			-			-			-			-			-			-
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸			-			-			-			-			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-
	有機物 (TOC)	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7
	臭気強度 (TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物			-			-			-			-			-			-
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			<1			<1			<1			<1			<1			<1
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.02			0.02
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温	7.5	3.9	5.5	9.0	5.7	7.0	13.7	9.4	11.2	16.4	13.0	14.7	19.6	13.8	17.1	19.3	14.3	17.2
	電気伝導率	205	120	162	128	77	92	127	82	104	158	100	126	180	95	132	245	122	159
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶存マンガ			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			-			-			-			-			-			-
	カルシウム			-			-			-			-			-			-
	マグネシウム			-			-			-			-			-			-
	カリウム			-			-			-			-			-			-
	紫外線吸光度(E260)	0.088	0.035	0.046	0.039	0.025	0.032	0.038	0.028	0.033	0.066	0.038	0.046	0.072	0.044	0.054	0.077	0.047	0.056

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(2) 白川浄水場浄水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		-			-			-			-			-			-		非イオン界面活性剤		
		-			-			-			-			-			-		フェノール類		
0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6		有機物(TOC)		
7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3		pH値		
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし				味		
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし				臭気		
		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		色度		
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		濁度		
		-			-			-			-			-			-		アンチモン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ウラン及びその化合物		
		-			-			-			<0.002			-			-		ニッケル及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		1,2-ジクロロエタン		
		-			-			-			-			-			-		トルエン		
		<0.008			-			-			<0.008			-			-		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		
		-			-			-			<0.06			-			-		亜塩素酸		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		ジクロロアセトニトリル		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		抱水クロラール		
		<0.1			-			<0.1			-			-			-		農薬類 *1		
0.88	0.68	0.76	0.82	0.62	0.69	0.62	0.52	0.59	0.56	0.46	0.51	0.58	0.48	0.54	0.60	0.48	0.53		残留塩素		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム, マグネシウム等(硬度)		
		<0.001			<0.001			<0.001			0.002			<0.001			<0.001		マンガン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		遊離炭酸		
		-			-			-			-			-			-		1,1,1-トリクロロエタン		
		-			-			-			<0.002			-			-		メチルセーブチルエーテル		
0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6		有機物(TOC)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		臭気強度(TON)		
		-			-			-			-			-			-		蒸発残留物		
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		濁度		
7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3		pH値		
		-			-			-			-			-			-		腐食性(ランゲリア指数)		
		<1			<1			<1			<1			<1			<1		従属栄養細菌		
		-			-			-			-			-			-		1,1-ジクロロエチレン		
		0.01			<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.01		アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		PFOS及びPFOA		
15.3	8.6	12.0	10.0	5.8	7.4	5.6	2.6	4.4	3.6	1.9	2.9	3.4	2.1	2.9	3.9	1.6	2.9		水温		
256	136	182	176	98	131	209	107	139	242	112	154	173	113	130	178	124	145		電気伝導率		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		アンモニア態窒素		
		-			-			-			-			-			-		溶存マンガン		
		-			-			-			-			-			-		アルカリ度		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム		
		-			-			-			-			-			-		マグネシウム		
		-			-			-			-			-			-		カリウム		
0.084	0.042	0.052	0.066	0.030	0.048	0.047	0.036	0.043	0.048	0.037	0.042	0.046	0.035	0.042	0.061	0.037	0.044		紫外線吸光度(E260)		

(3) 白川浄水場配水(豊平区西岡2条2丁目)

項目			4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水質基準項目	健康に関連する項目	一般細菌			<1			<1			<1			<1			<1			<1
		大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出
		カドミウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		水銀及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		セレン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-
		ヒ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		六価クロム化合物			<0.002			-			-			<0.002			-			-
		亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-
		シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			-			-			<0.001			-			-
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-
		フッ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		ホウ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		四塩化炭素			-			-			-			-			-			-
	1,4-ジオキサン			-			-			-			-			-			-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-	
	ジクロロメタン			-			-			-			-			-			-	
	テトラクロロエチレン			-			-			-			-			-			-	
	トリクロロエチレン			-			-			-			-			-			-	
	ベンゼン			-			-			-			-			-			-	
	塩素酸			<0.06			-			-			0.08			-			-	
	クロロ酢酸			<0.002			-			-			<0.002			-			-	
	クロロホルム			0.002			-			-			0.005			-			-	
	ジクロロ酢酸			<0.003			-			-			0.004			-			-	
	ジブロモクロロメタン			0.003			-			-			0.005			-			-	
	臭素酸			<0.001			-			-			<0.001			-			-	
	総トリハロメタン			0.007			-			-			0.017			-			-	
	トリクロロ酢酸			<0.003			-			-			0.003			-			-	
	ブロモジクロロメタン			0.003			-			-			0.006			-			-	
	ブロモホルム			<0.001			-			-			<0.001			-			-	
	ホルムアルデヒド			<0.008			-			-			<0.008			-			-	
	水道水が有すべき性状に関連する項目	亜鉛及びその化合物			-			-			-		<0.1			-			-	
		アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01		0.02			0.02			0.02	
		鉄及びその化合物			-			-			-		<0.03			-			-	
銅及びその化合物				-			-			-		<0.1			-			-		
ナトリウム及びその化合物				-			-			-		-			-			-		
マンガン及びその化合物				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		
塩化物イオン				18			-			-		24			-			-		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				-			-			-		-			-			-		
蒸発残留物				-			-			-		-			-			-		
陰イオン界面活性剤				-			-			-		-			-			-		
ジェオスミン			<0.000001			<0.000001			<0.000001		0.000002			0.000002			<0.000001			
2-メチルイソボルネオール			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001			

(3) 白川浄水場配水(豊平区西岡2条2丁目)

10			11			12			1			2			3			月	項目
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均		
		<1			<1			<1			<1			<1			<1		一般細菌
		不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出		大腸菌
		-			-			-			-			-			-		カドミウム及びその化合物
		-			-			-			-			-			-		水銀及びその化合物
		-			-			-			-			-			-		セレン及びその化合物
		-			-			-			<0.001			-			-		鉛及びその化合物
		-			-			-			-			-			-		ヒ素及びその化合物
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		六価クロム化合物
		-			-			-			-			-			-		亜硝酸態窒素
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		シアン化物イオン及び塩化シアン
		-			-			-			-			-			-		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
		-			-			-			-			-			-		フッ素及びその化合物
		-			-			-			-			-			-		ホウ素及びその化合物
		-			-			-			-			-			-		四塩化炭素
		-			-			-			-			-			-		1,4-ジオキサン
		-			-			-			-			-			-		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
		-			-			-			-			-			-		ジクロロメタン
		-			-			-			-			-			-		テトラクロロエチレン
		-			-			-			-			-			-		トリクロロエチレン
		-			-			-			-			-			-		ベンゼン
		<0.06			-			-			<0.06			-			-		塩素酸
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		クロロ酢酸
		0.003			-			-			0.001			-			-		クロロホルム
		<0.003			-			-			<0.003			-			-		ジクロロ酢酸
		0.006			-			-			0.003			-			-		ジブロモクロロメタン
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		臭素酸
		0.015			-			-			0.008			-			-		総トリハロメタン
		<0.003			-			-			<0.003			-			-		トリクロロ酢酸
		0.005			-			-			0.003			-			-		ブロモジクロロメタン
		0.001			-			-			<0.001			-			-		ブロモホルム
		<0.008			-			-			<0.008			-			-		ホルムアルデヒド
		-			-			-			<0.1			-			-		亜鉛及びその化合物
		0.01			<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.01		アルミニウム及びその化合物
		-			-			-			<0.03			-			-		鉄及びその化合物
		-			-			-			<0.1			-			-		銅及びその化合物
		-			-			-			-			-			-		ナトリウム及びその化合物
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		マンガン及びその化合物
		27			-			-			21			-			-		塩化物イオン
		-			-			-			-			-			-		カルシウム、マグネシウム等(硬度)
		-			-			-			-			-			-		蒸発残留物
		-			-			-			-			-			-		陰イオン界面活性剤
		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		ジェオスミン
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		2-メチルイソボルネオール

健康に
関連する
水質基準
項目水道水が有すべき
性状に
関連する
項目

(3) 白川浄水場配水(豊平区西岡2条2丁目)

項目		月			4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			-			-			-			-
	フェノール類			-			-			-			-			-			-			-
	有機物(TOC)			0.6			0.5			0.4			0.6			0.7			0.8			0.8
	pH値			7.3			7.3			7.3			7.3			7.4			7.3			7.3
	味			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	色度			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			-			-			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			-			-			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			-			-			-			-
	トルエン			-			-			-			-			-			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			<0.06			-			-			-
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			-			-			<0.001			-			-			-
	抱水クロラール			<0.002			-			-			0.002			-			-			-
	農薬類 *1			-			-			-			-			-			-			-
	残留塩素			0.46			0.44			0.46			0.50			0.62			0.74			0.74
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			-			-			-			-			-			-			-
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸			-			-			-			-			-			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			-			-			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-			-
	有機物(TOC)			0.6			0.5			0.4			0.6			0.7			0.8			0.8
	臭気強度(TON)			-			-			-			-			-			-			-
	蒸発残留物			-			-			-			-			-			-			-
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	pH値			7.3			7.3			7.3			7.3			7.4			7.3			7.3
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			<1			<1			<1			<1			<1			<1			<1
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-			-
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.02			0.02			0.02
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温			4.5			6.9			9.6			15.6			17.0			15.3			15.3
	電気伝導率			137			95			93			154			156			139			139
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)			-			-			-			-			-			-			-
	アンモニア態窒素			-			-			-			-			-			-			-
	溶存マンガン			-			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			-			-			-			-			-			-			-
	カルシウム			-			-			-			-			-			-			-
	マグネシウム			-			-			-			-			-			-			-
	カリウム			-			-			-			-			-			-			-
	紫外線吸光度(E260)			0.042			0.029			0.027			0.045			0.050			0.060			0.060

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(3) 白川浄水場配水(豊平区西岡2条2丁目)

10			11			12			1			2			3			月			項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
		-			-			-			-			-			-			-	非イオン界面活性剤		
		-			-			-			-			-			-			-	フェノール類		
		0.5			0.6			0.6			0.5			0.5			0.5			0.5	有機物 (TOC)		
		7.2			7.2			7.3			7.3			7.2			7.1			7.1	pH値		
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			味		
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			臭気		
		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	色度		
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	濁度		
		-			-			-			-			-			-			-	アンチモン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-			-	ウラン及びその化合物		
		-			-			-			<0.002			-			-			-	ニッケル及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-			-	1,2-ジクロロエタン		
		-			-			-			-			-			-			-	トルエン		
		<0.008			-			-			<0.008			-			-			-	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		
		-			-			-			<0.06			-			-			-	亜塩素酸		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-			-	ジクロロアセトニトリル		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-			-	抱水クロラール		
		-			-			-			-			-			-			-	農薬類 *1		
		0.58			0.58			0.52			0.46			0.44			0.44			0.44	残留塩素		
		-			-			-			-			-			-			-	カルシウム, マグネシウム等(硬度)		
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	マンガン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-			-	遊離炭酸		
		-			-			-			-			-			-			-	1,1,1-トリクロロエタン		
		-			-			-			<0.002			-			-			-	メチルtertブチルエーテル		
		0.5			0.6			0.6			0.5			0.5			0.5			0.5	有機物 (TOC)		
		-			-			-			-			-			-			-	臭気強度 (TON)		
		-			-			-			-			-			-			-	蒸発残留物		
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	濁度		
		7.2			7.2			7.3			7.3			7.2			7.1			7.1	pH値		
		-			-			-			-			-			-			-	腐食性 (ランゲリア指数)		
		<1			<1			<1			<1			<1			<1			<1	従属栄養細菌		
		-			-			-			-			-			-			-	1,1-ジクロロエチレン		
		0.01			<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.01			0.01	アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-			-	PFOS及びPFOA		
		14.7			7.4			6.1			3.3			3.1			3.2			3.2	水温		
		178			147			128			159			154			148			148	電気伝導率		
		-			-			-			-			-			-			-	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌)		
		-			-			-			-			-			-			-	アンモニア態窒素		
		-			-			-			-			-			-			-	溶存マンガン		
		-			-			-			-			-			-			-	アルカリ度		
		-			-			-			-			-			-			-	カルシウム		
		-			-			-			-			-			-			-	マグネシウム		
		-			-			-			-			-			-			-	カリウム		
		0.041			0.049			0.043			0.041			0.038			0.042			0.042	紫外線吸光度 (E260)		

水質管理目標設定項目

その他項目

(4) 白川浄水場給水(北区篠路4条7丁目)

項目			月			4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
水質基準項目 水道水が有すべき性状に関連する項目	一般細菌				<1				<1				<1				<1					<1	
	大腸菌								不検出				不検出				不検出					不検出	
	カドミウム及びその化合物								-				-				<0.0003				-	-	
	水銀及びその化合物								-				-				<0.00005				-	-	
	セレン及びその化合物								-				-				<0.001				-	-	
	鉛及びその化合物								-				-				<0.001				-	-	
	ヒ素及びその化合物								0.002				0.001				0.003				0.003	0.003	
	六価クロム化合物								<0.002				-				<0.002				-	-	
	亜硝酸態窒素								-				-				<0.004				-	-	
	シアン化物イオン及び塩化シアン								<0.001				-				<0.001				-	-	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								-				-				<1				-	-	
	フッ素及びその化合物								-				-				<0.08				-	-	
	ホウ素及びその化合物								0.2				<0.1				0.1				0.5	0.3	
	四塩化炭素								-				-				<0.0002				-	-	
	1,4-ジオキサン								-				-				<0.005				-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン								-				-				<0.004				-	-	
	ジクロロメタン								-				-				<0.002				-	-	
	テトラクロロエチレン								-				-				<0.001				-	-	
	トリクロロエチレン								-				-				<0.001				-	-	
	ベンゼン								-				-				<0.001				-	-	
	塩素酸								<0.06				-				0.08				-	-	
	クロロ酢酸								<0.002				-				<0.002				-	-	
	クロロホルム								0.003				0.003				0.004				0.008	0.014	
	ジクロロ酢酸								<0.003				-				0.004				-	-	
	ジブロモクロロメタン								0.003				0.002				0.003				0.009	0.005	
	臭素酸								<0.001				-				<0.001				-	-	
	総トリハロメタン								0.010				0.008				0.011				0.024	0.030	
	トリクロロ酢酸								<0.003				-				0.004				-	-	
	ブロモジクロロメタン								0.004				0.003				0.004				0.010	0.011	
	ブロモホルム								<0.001				<0.001				0.001				0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド								<0.008				-				<0.008				-	-	
	亜鉛及びその化合物								-				-				<0.1				-	-	
アルミニウム及びその化合物								<0.01				<0.01				0.01				0.02	0.02		
鉄及びその化合物								-				-				<0.03				-	-		
銅及びその化合物								-				-				<0.1				-	-		
ナトリウム及びその化合物								-				-				18				-	-		
マンガン及びその化合物								<0.001				<0.001				<0.001				<0.001	<0.001		
塩化物イオン								19				12				32				32	26		
カルシウム, マグネシウム等(硬度)								36				-				39				-	-		
蒸発残留物								100				-				100				-	-		
陰イオン界面活性剤								-				-				<0.02				-	-		
ジェオスミン								<0.000001				<0.000001				<0.000001				0.000002	0.000001		
2-メチルイソボルネオール								<0.000001				<0.000001				<0.000001				<0.000001	<0.000001		

(4) 白川浄水場給水(北区篠路4条7丁目)

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		<1			<1			<1			<1			<1			<1		健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目	水道水が有すべき性状に関連する項目
		不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出				
		-			-			-			<0.0003			-			-				
		-			-			-			<0.00005			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		0.003			0.002			0.001			0.003			0.003			0.002				
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				
		-			-			-			<0.004			-			-				
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<1			-			-				
		-			-			-			<0.08			-			-				
		0.5			0.3			0.2			0.4			0.4			0.3				
		-			-			-			<0.0002			-			-				
		-			-			-			<0.005			-			-				
		-			-			-			<0.004			-			-				
		-			-			-			<0.002			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		<0.06			-			-			<0.06			-			-				
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				
		0.003			0.004			0.002			0.002			0.002			0.002				
		<0.003			-			-			<0.003			-			-				
		0.007			0.004			0.003			0.005			0.005			0.003				
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				
		0.019			0.013			0.010			0.012			0.012			0.009				
		<0.003			-			-			<0.003			-			-				
		0.006			0.005			0.004			0.004			0.004			0.003				
		0.002			<0.001			<0.001			0.001			0.001			<0.001				
		<0.008			-			-			<0.008			-			-				
		-			-			-			<0.1			-			-		水道水が有すべき性状に関連する項目		
		0.01			<0.01			<0.01			0.01			0.01			<0.01				
		-			-			-			<0.03			-			-				
		-			-			-			<0.1			-			-				
		-			-			-			15			-			-				
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
		29			20			17			23			26			20				
		42			-			-			39			-			-				
		90			-			-			90			-			-				
		-			-			-			<0.02			-			-				
		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				

(4) 白川浄水場給水(北区篠路4条7丁目)

項目		月			4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			<0.002			-			-			-
	フェノール類			-			-			-			<0.0005			-			-			-
	有機物(TOC)			0.6			0.4			0.4			0.6			0.9			0.9			0.9
	pH値			7.3			7.3			7.3			7.2			7.3			7.2			7.2
	味			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	色度			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			<0.0002			-			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			<0.0004			-			-			-
	トルエン			-			-			-			<0.040			-			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			<0.06			-			-			-
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			-			-			<0.001			-			-			-
	抱水クロラール			<0.002			-			-			0.003			-			-			-
	農薬類 *1			-			-			-			-			-			-			-
	残留塩素			0.38			0.40			0.32			0.36			0.46			0.52			0.52
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			36			-			-			39			-			-			-
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸			2.8			-			-			3.3			-			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			<0.030			-			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-			-
	有機物(TOC)			0.6			0.4			0.4			0.6			0.9			0.9			0.9
	臭気強度(TON)			-			-			-			-			-			-			-
	蒸発残留物			100			-			-			100			-			-			-
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	pH値			7.3			7.3			7.3			7.2			7.3			7.2			7.2
	腐食性(ランゲリア指数)			-2.1			-			-			-2.2			-			-			-
	従属栄養細菌			<1			<1			<1			<1			<1			<1			<1
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.010			-			-			-
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.02			0.02			0.02
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温			6.6			10.9			13.3			16.6			19.9			20.7			20.7
	電気伝導率			139			100			96			107			195			165			165
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)			-			-			-			-			-			-			-
	アンモニア態窒素			-			-			-			-			-			-			-
	溶存マンガン			-			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			19			-			-			11			-			-			-
	カルシウム			11			-			-			12			-			-			-
	マグネシウム			2.2			-			-			2.0			-			-			-
	カリウム			1.5			-			-			2.7			-			-			-
	紫外線吸光度(E260)			0.045			0.028			0.027			0.046			0.055			0.074			0.074

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(4) 白川浄水場給水(北区篠路4条7丁目)

10			11			12			1			2			3			項目
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	
		-			-			-			<0.002			-			-	非イオン界面活性剤
		-			-			-			<0.0005			-			-	フェノール類
		0.5			0.6			0.6			0.5			0.5			0.5	有機物(TOC)
		7.2			7.2			7.3			7.2			7.2			7.1	pH値
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			味
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			臭気
		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	色度
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	濁度
		-			-			-			<0.002			-			-	アンチモン及びその化合物
		-			-			-			<0.0002			-			-	ウラン及びその化合物
		-			-			-			<0.002			-			-	ニッケル及びその化合物
		-			-			-			<0.0004			-			-	1,2-ジクロロエタン
		-			-			-			<0.040			-			-	トルエン
		<0.008			-			-			<0.008			-			-	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
		-			-			-			<0.06			-			-	亜塩素酸
		<0.001			-			-			<0.001			-			-	ジクロロアセトニトリル
		<0.002			-			-			<0.002			-			-	抱水クロラール
		-			-			-			-			-			-	農薬類 *1
		0.44			0.38			0.44			0.38			0.34			0.34	残留塩素
		42			-			-			39			-			-	カルシウム, マグネシウム等(硬度)
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	マンガン及びその化合物
		1.4			-			-			2.5			-			-	遊離炭酸
		-			-			-			<0.030			-			-	1,1,1-トリクロロエタン
		-			-			-			<0.002			-			-	メチルセーブチルエーテル
		0.5			0.6			0.6			0.5			0.5			0.5	有機物(TOC)
		-			-			-			-			-			-	臭気強度(TON)
		90			-			-			90			-			-	蒸発残留物
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	濁度
		7.2			7.2			7.3			7.2			7.2			7.1	pH値
		-1.8			-			-			-2.2			-			-	腐食性(ランゲリア指数)
		1			<1			<1			<1			<1			<1	従属栄養細菌
		-			-			-			<0.010			-			-	1,1-ジクロロエチレン
		0.01			<0.01			<0.01			0.01			0.01			<0.01	アルミニウム及びその化合物
		-			-			-			<0.000005			-			-	PFOS及びPFOA
		17.1			13.1			9.6			5.1			4.6			3.9	水温
		186			146			136			171			167			149	電気伝導率
		-			-			-			-			-			-	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)
		-			-			-			-			-			-	アンモニア態窒素
		-			-			-			-			-			-	溶存マンガン
		22			-			-			17			-			-	アルカリ度
		14			-			-			12			-			-	カルシウム
		1.9			-			-			2.3			-			-	マグネシウム
		2.2			-			-			2.4			-			-	カリウム
		0.037			0.047			0.041			0.038			0.039			0.041	紫外線吸光度(E260)

(1) 西野浄水場原水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般細菌			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大腸菌			
		-			-			-			-			-			-	カドミウム及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	水銀及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	セレン及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	鉛及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	ヒ素及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	六価クロム化合物			
		-			-			-			-			-			-	亜硝酸態窒素			
		-			-			-			-			-			-	シアン化物イオン及び塩化シアン			
		-			-			-			-			-			-	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			
		-			-			-			-			-			-	フッ素及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	ホウ素及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	四塩化炭素			
		-			-			-			-			-			-	1,4-ジオキサン			
		-			-			-			-			-			-	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			
		-			-			-			-			-			-	ジクロロメタン			
		-			-			-			-			-			-	テトラクロロエチレン			
		-			-			-			-			-			-	トリクロロエチレン			
		-			-			-			-			-			-	ベンゼン			
		-			-			-			-			-			-	塩素酸			
		-			-			-			-			-			-	クロロ酢酸			
		-			-			-			-			-			-	クロロホルム			
		-			-			-			-			-			-	ジクロロ酢酸			
		-			-			-			-			-			-	ジブロモクロロメタン			
		-			-			-			-			-			-	臭素酸			
		-			-			-			-			-			-	総トリハロメタン			
		-			-			-			-			-			-	トリクロロ酢酸			
		-			-			-			-			-			-	ブロモジクロロメタン			
		-			-			-			-			-			-	ブロモホルム			
		-			-			-			-			-			-	ホルムアルデヒド			
		-			-			-			-			-			-	亜鉛及びその化合物	水道水が有すべき性状に 関連する項目		
		-			-			-			-			-			-	アルミニウム及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	鉄及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	銅及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	ナトリウム及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	マンガン及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	塩化物イオン			
		-			-			-			-			-			-	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			
		-			-			-			-			-			-	蒸発残留物			
		-			-			-			-			-			-	陰イオン界面活性剤			
		-			-			-			-			-			-	ジェオスミン			
		-			-			-			-			-			-	2-メチルイソボルネオール			

※ 浄水処理停止のため欠測。

(1) 西野浄水場原水

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			-			-			-
	フェノール類			-			-			-			-			-			-
	有機物(TOC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pH値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	味			-			-			-			-			-			-
	臭気 *1			-			-			-			-			-			-
	色度			-			-			-			-			-			-
	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	トルエン			-			-			-			-			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			-			-			-			-			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			-			-			-
	ジクロロアセトニトリル			-			-			-			-			-			-
	抱水クロラール			-			-			-			-			-			-
	農薬類 *2			-			-			-			-			-			-
	残留塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			-			-			-			-			-			-
	マンガン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	遊離炭酸			-			-			-			-			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			-			-			-
	有機物(TOC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON) *3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物			-			-			-			-			-			-
	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pH値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			-			-			-			-			-			-
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
	アルミニウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶存マンガ			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			-			-			-			-			-			-
	カルシウム			-			-			-			-			-			-
	マグネシウム			-			-			-			-			-			-
	カリウム			-			-			-			-			-			-
	紫外線吸光度(E260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

*2 農薬類の値は、各「検出値/目標値」の合算したものである。

(1) 西野浄水場原水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		-			-			-			-			-			-		水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		
		-			-			-			-			-			-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-		水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-		そ の 他 項 目		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
		-			-			-			-			-			-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

*3 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。

※ 浄水処理停止のため欠測。

(2) 西野浄水場配水

項目		月	4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水質基準項目 水道水が有すべき性状に関連する項目	一般細菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	大腸菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	カドミウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-	
	水銀及びその化合物			-			-			-			-			-			-	
	セレン及びその化合物			-			-			-			-			-			-	
	鉛及びその化合物			-			-			-			-			-			-	
	ヒ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-	
	六価クロム化合物			-			-			-			-			-			-	
	亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			-			-			-			-			-			-	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-	
	フッ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-	
	ホウ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-	
	四塩化炭素			-			-			-			-			-			-	
	1,4-ジオキサン			-			-			-			-			-			-	
	シス-1,2-シクロエチレン及びトランス-1,2-シクロエチレン			-			-			-			-			-			-	
	ジクロロメタン			-			-			-			-			-			-	
	テトラクロロエチレン			-			-			-			-			-			-	
	トリクロロエチレン			-			-			-			-			-			-	
	ベンゼン			-			-			-			-			-			-	
	塩素酸			-			-			-			-			-			-	
	クロロ酢酸			-			-			-			-			-			-	
	クロロホルム			-			-			-			-			-			-	
	ジクロロ酢酸			-			-			-			-			-			-	
	ジブロモクロロメタン			-			-			-			-			-			-	
	臭素酸			-			-			-			-			-			-	
	総トリハロメタン			-			-			-			-			-			-	
	トリクロロ酢酸			-			-			-			-			-			-	
	ブロモジクロロメタン			-			-			-			-			-			-	
	ブロモホルム			-			-			-			-			-			-	
	ホルムアルデヒド			-			-			-			-			-			-	
	亜鉛及びその化合物			-			-			-			-			-			-	
アルミニウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-		
鉄及びその化合物			-			-			-			-			-			-		
銅及びその化合物			-			-			-			-			-			-		
ナトリウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-		
マンガン及びその化合物			-			-			-			-			-			-		
塩化物イオン			-			-			-			-			-			-		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			-			-			-			-			-			-		
蒸発残留物			-			-			-			-			-			-		
陰イオン界面活性剤			-			-			-			-			-			-		
ジェオスミン			-			-			-			-			-			-		
2-メチルイソボルネオール			-			-			-			-			-			-		

(2) 西野浄水場配水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一般細菌			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	大腸菌			
		-			-			-			-			-			-	カドミウム及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	水銀及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	セレン及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	鉛及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	ヒ素及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	六価クロム化合物			
		-			-			-			-			-			-	亜硝酸態窒素			
		-			-			-			-			-			-	シアン化物イオン及び塩化シアン			
		-			-			-			-			-			-	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			
		-			-			-			-			-			-	フッ素及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	ホウ素及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	四塩化炭素			
		-			-			-			-			-			-	1,4-ジオキサン			
		-			-			-			-			-			-	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			
		-			-			-			-			-			-	ジクロロメタン			
		-			-			-			-			-			-	テトラクロロエチレン			
		-			-			-			-			-			-	トリクロロエチレン			
		-			-			-			-			-			-	ベンゼン			
		-			-			-			-			-			-	塩素酸			
		-			-			-			-			-			-	クロロ酢酸			
		-			-			-			-			-			-	クロロホルム			
		-			-			-			-			-			-	ジクロロ酢酸			
		-			-			-			-			-			-	ジブロモクロロメタン			
		-			-			-			-			-			-	臭素酸			
		-			-			-			-			-			-	総トリハロメタン			
		-			-			-			-			-			-	トリクロロ酢酸			
		-			-			-			-			-			-	ブロモジクロロメタン			
		-			-			-			-			-			-	ブロモホルム			
		-			-			-			-			-			-	ホルムアルデヒド			
		-			-			-			-			-			-	亜鉛及びその化合物	水道水が有すべき性状に 関連する項目		
		-			-			-			-			-			-	アルミニウム及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	鉄及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	銅及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	ナトリウム及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	マンガン及びその化合物			
		-			-			-			-			-			-	塩化物イオン			
		-			-			-			-			-			-	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			
		-			-			-			-			-			-	蒸発残留物			
		-			-			-			-			-			-	陰イオン界面活性剤			
		-			-			-			-			-			-	ジェオスミン			
		-			-			-			-			-			-	2-メチルイソボルネオール			

※ 浄水処理停止のため欠測。

(2) 西野浄水場配水

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			-			-			-
	フェノール類			-			-			-			-			-			-
	有機物 (TOC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pH値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	味			-			-			-			-			-			-
	臭気			-			-			-			-			-			-
	色度			-			-			-			-			-			-
	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	トルエン			-			-			-			-			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			-			-			-			-			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			-			-			-
	ジクロロアセトニトリル			-			-			-			-			-			-
	抱水クロラール			-			-			-			-			-			-
	農薬類 *1			-			-			-			-			-			-
	残留塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			-			-			-			-			-			-
	マンガン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	遊離炭酸			-			-			-			-			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			-			-			-
	有機物 (TOC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭気強度 (TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物			-			-			-			-			-			-
	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pH値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			-			-			-			-			-			-
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
	アルミニウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶存マンガ			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			-			-			-			-			-			-
	カルシウム			-			-			-			-			-			-
	マグネシウム			-			-			-			-			-			-
	カリウム			-			-			-			-			-			-
	紫外線吸光度(E260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(2) 西野浄水場配水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		-			-			-			-			-			-		非イオン界面活性剤		
		-			-			-			-			-			-		フェノール類		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		有機物(TOC)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		pH値		
		-			-			-			-			-			-		味		
		-			-			-			-			-			-		臭気		
		-			-			-			-			-			-		色度		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		濁度		
		-			-			-			-			-			-		アンチモン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ウラン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ニッケル及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		1,2-ジクロロエタン		
		-			-			-			-			-			-		トルエン		
		-			-			-			-			-			-		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		
		-			-			-			-			-			-		亜塩素酸		
		-			-			-			-			-			-		ジクロロアセトニトリル		
		-			-			-			-			-			-		抱水クロラール		
		-			-			-			-			-			-		農薬類 *1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		残留塩素		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム, マグネシウム等(硬度)		
		-			-			-			-			-			-		マンガン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		遊離炭酸		
		-			-			-			-			-			-		1,1,1-トリクロロエタン		
		-			-			-			-			-			-		メチル-tert-ブチルエーテル		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		有機物(TOC)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		臭気強度(TON)		
		-			-			-			-			-			-		蒸発残留物		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		濁度		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		pH値		
		-			-			-			-			-			-		腐食性(ランゲリア指数)		
		-			-			-			-			-			-		従属栄養細菌		
		-			-			-			-			-			-		1,1-ジクロロエチレン		
		-			-			-			-			-			-		アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		PFOS及びPFOA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		水温		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		電気伝導率		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		アンモニア態窒素		
		-			-			-			-			-			-		溶存マンガン		
		-			-			-			-			-			-		アルカリ度		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム		
		-			-			-			-			-			-		マグネシウム		
		-			-			-			-			-			-		カリウム		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		紫外線吸光度(E260)		

※ 浄水処理停止のため欠測。

(3) 西野浄水場給水(西区西野6条3丁目)

項目		月			4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
水質基準項目に関する健康に 関連する項目	一般細菌			<1			<1			<1			<1			<1			<1			
	大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			
	カドミウム及びその化合物			-			-			-			<0.0003			-			-			
	水銀及びその化合物			-			-			-			<0.00005			-			-			
	セレン及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-			
	鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-			
	ヒ素及びその化合物			0.002			0.001			0.001			0.003			0.003			0.003			
	六価クロム化合物			<0.002			-			-			<0.002			-			-			
	亜硝酸態窒素			-			-			-			<0.004			-			-			
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			-			-			<0.001			-			-			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			<1			-			-			
	フッ素及びその化合物			-			-			-			<0.08			-			-			
	ホウ素及びその化合物			0.2			<0.1			0.1			0.4			0.4			0.3			
	四塩化炭素			-			-			-			<0.0002			-			-			
	1,4-ジオキサン			-			-			-			<0.005			-			-			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.004			-			-			
	ジクロロメタン			-			-			-			<0.002			-			-			
	テトラクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-			
	トリクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-			
	ベンゼン			-			-			-			<0.001			-			-			
	塩素酸			<0.06			-			-			0.06			-			-			
	クロロ酢酸			<0.002			-			-			<0.002			-			-			
	クロロホルム			0.003			0.002			0.004			0.006			0.009			0.010			
	ジクロロ酢酸			<0.003			-			-			0.005			-			-			
	ジブロモクロロメタン			0.003			0.002			0.003			0.006			0.007			0.006			
	臭素酸			<0.001			-			-			<0.001			-			-			
	総トリハロメタン			0.010			0.007			0.010			0.020			0.027			0.026			
	トリクロロ酢酸			<0.003			-			-			0.004			-			-			
	ブロモジクロロメタン			0.004			0.003			0.004			0.008			0.010			0.010			
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001			<0.001			
ホルムアルデヒド			<0.008			-			-			<0.008			-			-				
水道水が有すべき性状に 関連する項目	亜鉛及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-			
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.02			0.02			
	鉄及びその化合物			-			-			-			<0.03			-			-			
	銅及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-			
	ナトリウム及びその化合物			-			-			-			14			-			-			
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
	塩化物イオン			19			12			13			22			27			24			
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			35			-			-			35			-			-			
	蒸発残留物			90			-			-			120			-			-			
	陰イオン界面活性剤			-			-			-			<0.02			-			-			
	ジェオスミン			<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000002			0.000002			0.000001			
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			

(3) 西野浄水場給水(西区西野6条3丁目)

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		<1			<1			<1			<1			<1			<1		健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目	一般細菌
		不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出				大腸菌
		-			-			-			<0.0003			-			-				カドミウム及びその化合物
		-			-			-			<0.00005			-			-				水銀及びその化合物
		-			-			-			<0.001			-			-				セレン及びその化合物
		-			-			-			<0.001			-			-				鉛及びその化合物
		0.003			0.002			0.001			0.003			0.004			0.002				ヒ素及びその化合物
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				六価クロム化合物
		-			-			-			<0.004			-			-				亜硝酸態窒素
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				シアン化物イオン及び塩化シアン
		-			-			-			<1			-			-				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
		-			-			-			<0.08			-			-				フッ素及びその化合物
		0.5			0.2			0.2			0.4			0.4			0.3				ホウ素及びその化合物
		-			-			-			<0.0002			-			-				四塩化炭素
		-			-			-			<0.005			-			-				1,4-ジオキサン
		-			-			-			<0.004			-			-				シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
		-			-			-			<0.002			-			-				ジクロロメタン
		-			-			-			<0.001			-			-				テトラクロロエチレン
		-			-			-			<0.001			-			-				トリクロロエチレン
		-			-			-			<0.001			-			-				ベンゼン
		<0.06			-			-			<0.06			-			-				塩素酸
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				クロロ酢酸
		0.003			0.004			0.003			0.002			0.002			0.002				クロロホルム
		<0.003			-			-			<0.003			-			-				ジクロロ酢酸
		0.007			0.004			0.003			0.005			0.005			0.004				ジブロモクロロメタン
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				臭素酸
		0.019			0.012			0.010			0.012			0.012			0.010				総トリハロメタン
		<0.003			-			-			<0.003			-			-				トリクロロ酢酸
		0.006			0.005			0.004			0.004			0.004			0.004				ブロモジクロロメタン
		0.002			<0.001			<0.001			0.001			0.001			<0.001				ブロモホルム
		<0.008			-			-			<0.008			-			-				ホルムアルデヒド
		-			-			-			<0.1			-			-		水道水が有すべき性状に関連する項目		亜鉛及びその化合物
		0.01			<0.01			<0.01			0.01			0.01			<0.01				アルミニウム及びその化合物
		-			-			-			<0.03			-			-				鉄及びその化合物
		-			-			-			<0.1			-			-				銅及びその化合物
		-			-			-			16			-			-				ナトリウム及びその化合物
		<0.001			<0.001			<0.001			0.001			<0.001			<0.001				マンガン及びその化合物
		22			15			15			20			24			19				塩化物イオン
		38			-			-			39			-			-				カルシウム、マグネシウム等(硬度)
		110			-			-			120			-			-				蒸発残留物
		-			-			-			<0.02			-			-				陰イオン界面活性剤
		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				ジェオスミン
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				2-メチルイソボルネオール

※ 浄水処理停止のため白川浄水場より送水。

(3) 西野浄水場給水(西区西野6条3丁目)

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			<0.002			-			-
	フェノール類			-			-			-			<0.0005			-			-
	有機物(TOC)			0.6			0.4			0.4			0.6			0.7			0.8
	pH値			7.3			7.2			7.2			7.4			7.3			7.3
	味			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	色度			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			<0.0002			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			<0.0004			-			-
	トルエン			-			-			-			<0.040			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			<0.06			-			-
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			-			-			<0.001			-			-
	抱水クロラール			<0.002			-			-			0.003			-			-
	農薬類 *1			-			-			-			-			-			-
	残留塩素			0.38			0.42			0.38			0.38			0.50			0.50
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			35			-			-			35			-			-
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸			1.8			-			-			1.8			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			<0.030			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-
	有機物(TOC)			0.6			0.4			0.4			0.6			0.7			0.8
	臭気強度(TON)			-			-			-			-			-			-
	蒸発残留物			90			-			-			120			-			-
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	pH値			7.3			7.2			7.2			7.4			7.3			7.3
	腐食性(ランゲリア指数)			-2.1			-			-			-1.8			-			-
	従属栄養細菌			<1			<1			<1			<1			1			6
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.010			-			-
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.02			0.02
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温			6.3			11.0			13.8			18.1			18.7			19.5
	電気伝導率			151			105			102			171			181			174
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)			-			-			-			-			-			-
	アンモニア態窒素			-			-			-			-			-			-
	溶存マンガン			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			19			-			-			19			-			-
	カルシウム			11			-			-			11			-			-
	マグネシウム			2.1			-			-			1.9			-			-
	カリウム			1.4			-			-			2.2			-			-
	紫外線吸光度(E260)			0.044			0.030			0.028			0.044			0.055			0.060

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(3) 西野浄水場給水(西区西野6条3丁目)

10			11			12			1			2			3			月 項目	
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均		
		-			-			-			<0.002			-			-	非イオン界面活性剤	
		-			-			-			<0.0005			-			-	フェノール類	
		0.5			0.6			0.5			0.5			0.4			0.5	有機物(TOC)	
		7.4			7.2			7.2			7.2			7.3			7.1	pH値	
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			味	
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			臭気	
		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	色度	
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	濁度	
		-			-			-			<0.002			-			-	アンチモン及びその化合物	
		-			-			-			<0.0002			-			-	ウラン及びその化合物	
		-			-			-			<0.002			-			-	ニッケル及びその化合物	
		-			-			-			<0.0004			-			-	1,2-ジクロロエタン	
		-			-			-			<0.040			-			-	トルエン	
		<0.008			-			-			<0.008			-			-	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	
		-			-			-			<0.06			-			-	亜塩素酸	
		<0.001			-			-			<0.001			-			-	ジクロロアセトニトリル	
		<0.002			-			-			<0.002			-			-	抱水クロラール	
		-			-			-			-			-			-	農薬類 *1	
		0.42			0.44			0.44			0.38			0.38			0.34	残留塩素	
		38			-			-			39			-			-	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	
		<0.001			<0.001			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	マンガン及びその化合物	
		1.8			-			-			2.6			-			-	遊離炭酸	
		-			-			-			<0.030			-			-	1,1,1-トリクロロエタン	
		-			-			-			<0.002			-			-	メチルセーブチルエーテル	
		0.5			0.6			0.5			0.5			0.4			0.5	有機物(TOC)	
		-			-			-			-			-			-	臭気強度(TON)	
		110			-			-			120			-			-	蒸発残留物	
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	濁度	
		7.4			7.2			7.2			7.2			7.3			7.1	pH値	
		-1.7			-			-			-2.1			-			-	腐食性(ランゲリア指数)	
		2			<1			<1			<1			<1			<1	従属栄養細菌	
		-			-			-			<0.010			-			-	1,1-ジクロロエチレン	
		0.01			<0.01			<0.01			0.01			0.01			<0.01	アルミニウム及びその化合物	
		-			-			-			<0.000005			-			-	PFOS及びPFOA	
		17.6			12.5			9.6			4.3			3.7			3.3	水温	
		189			144			134			188			180			150	電気伝導率	
		-			-			-			-			-			-	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	
		-			-			-			-			-			-	アンモニア態窒素	
		-			-			-			-			-			-	溶存マンガン	
		22			-			-			20			-			-	アルカリ度	
		12			-			-			12			-			-	カルシウム	
		2.1			-			-			2.3			-			-	マグネシウム	
		2.7			-			-			2.6			-			-	カリウム	
		0.040			0.045			0.040			0.039			0.037			0.040	紫外線吸光度(E260)	

※ 浄水処理停止のため白川浄水場より送水。

2-(4)-ウ-(エ) 宮町浄水場
(1)宮町浄水場原水

項目			4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 質 基 準 項 目	健康に 関 連 す る 項 目	一般細菌	-	-	-	-	-	-	740	380	560	400	270	320	1800	590	1100	1700	320	980
		大腸菌	-	-	-	-	-	-	270	100	180	650	34	220	410	38	150	120	20	61
	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 連 す る 項 目	カドミウム及びその化合物			-			-			-			<0.0003			-			-
		水銀及びその化合物			-			-			-			<0.00005			-			-
		セレン及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-
		鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-
		ヒ素及びその化合物			-			-			-			0.003			0.003			0.004
		六価クロム化合物			-			-			-			<0.002			-			-
		亜硝酸態窒素			-			-			-			<0.004			-			-
		シアン化物イオン及び塩化シアン			-			-			-			<0.001			-			-
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			<1			-			-
		フッ素及びその化合物			-			-			-			<0.08			-			-
		ホウ素及びその化合物			-			-			-			<0.1			<0.1			<0.1
		四塩化炭素			-			-			-			<0.0002			-			-
		1,4-ジオキサン			-			-			-			<0.005			-			-
		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.004			-			-
		ジクロロメタン			-			-			-			<0.002			-			-
		テトラクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-
		トリクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-
		ベンゼン			-			-			-			<0.001			-			-
		塩素酸			-			-			-			-			-			-
		クロロ酢酸			-			-			-			-			-			-
		クロロホルム			-			-			-			-			-			-
		ジクロロ酢酸			-			-			-			-			-			-
		ジブロモクロロメタン			-			-			-			-			-			-
		臭素酸			-			-			-			-			-			-
		総トリハロメタン			-			-			-			-			-			-
		トリクロロ酢酸			-			-			-			-			-			-
		ブロモジクロロメタン			-			-			-			-			-			-
		ブロモホルム			-			-			-			-			-			-
		ホルムアルデヒド			-			-			-			-			-			-
	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 連 す る 項 目	亜鉛及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-
		アルミニウム及びその化合物			-			-			-			0.05			0.04			0.08
		鉄及びその化合物			-			-			-			0.13			-			-
		銅及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-
		ナトリウム及びその化合物			-			-			-			6.8			-			-
		マンガン及びその化合物			-			-			-			0.021			0.021			0.029
		塩化物イオン			-			-			-			7			8			7
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)			-			-			-			35			-			-
		蒸発残留物			-			-			-			100			-			-
		陰イオン界面活性剤			-			-			-			<0.02			-			-
		ジェオスミン			-			-			-			<0.000001			<0.000001			<0.000001
		2-メチルイソボルネオール			-			-			-			<0.000001			<0.000001			<0.000001

(1)宮町浄水場原水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
700	92	380	110	47	68	35	13	24	27	15	22	470	23	140	78	24	44		一般細菌	健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目
340	7.4	120	45	4.1	17	25	3.1	14	5.2	1.0	2.3	24	4.1	14	11	1.0	6.9		大腸菌		
		-			-			-			<0.0003			-			-		カドミウム及びその化合物		
		-			-			-			<0.00005			-			-		水銀及びその化合物		
		-			-			-			<0.001			-			-		セレン及びその化合物		
		-			-			-			<0.001			-			-		鉛及びその化合物		
		0.002			0.002			0.002			0.001			0.002			0.002		ヒ素及びその化合物		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		六価クロム化合物		
		-			-			-			<0.004			-			-		亜硝酸態窒素		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		シアン化物イオン及び塩化シアン		
		-			-			-			<1			-			-		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		
		-			-			-			<0.08			-			-		フッ素及びその化合物		
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		ホウ素及びその化合物		
		-			-			-			<0.0002			-			-		四塩化炭素		
		-			-			-			<0.005			-			-		1,4-ジオキサン		
		-			-			-			<0.004			-			-		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		
		-			-			-			<0.002			-			-		ジクロロメタン		
		-			-			-			<0.001			-			-		テトラクロロエチレン		
		-			-			-			<0.001			-			-		トリクロロエチレン		
		-			-			-			<0.001			-			-		ベンゼン		
		-			-			-			-			-			-		塩素酸		
		-			-			-			-			-			-		クロロ酢酸		
		-			-			-			-			-			-		クロロホルム		
		-			-			-			-			-			-		ジクロロ酢酸		
		-			-			-			-			-			-		ジブロモクロロメタン		
		-			-			-			-			-			-		臭素酸		
		-			-			-			-			-			-		総トリハロメタン		
		-			-			-			-			-			-		トリクロロ酢酸		
		-			-			-			-			-			-		ブロモジクロロメタン		
		-			-			-			-			-			-		ブロモホルム		
		-			-			-			-			-			-		ホルムアルデヒド		
		-			-			-			<0.1			-			-		亜鉛及びその化合物	水道水が有すべき性状に 関連する項目	
		0.06			0.07			0.08			0.04			0.06			0.07		アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			0.07			-			-		鉄及びその化合物		
		-			-			-			<0.1			-			-		銅及びその化合物		
		-			-			-			7.4			-			-		ナトリウム及びその化合物		
		0.026			0.021			0.026			0.026			0.025			0.033		マンガン及びその化合物		
		7			9			8			8			9			9		塩化物イオン		
		42			-			-			42			-			-		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		
		80			-			-			90			-			-		蒸発残留物		
		-			-			-			<0.02			-			-		陰イオン界面活性剤		
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		ジェオスミン		
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		2-メチルイソボルネオール		

※ 6月15日までは浄水処理停止のため欠測。

(1)宮町浄水場原水

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			<0.002			-			-
	フェノール類			-			-			-			<0.0005			-			-
	有機物(TOC)	-	-	-	-	-	-	1.7	0.7	1.1	0.9	0.7	0.8	1.4	0.7	1.0	1.1	0.8	1.0
	pH値	-	-	-	-	-	-	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6
	味			-			-			-			-			-			-
	臭気 *1			-			-	異常なし			異常なし			異常なし30,底泥臭1			異常なし		
	色度			-			-			-			3.2			3.8			4.9
	濁度	-	-	-	-	-	-	15	0.7	2.3	11	0.6	1.2	120	0.6	4.9	2.6	0.6	1.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			<0.0002			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			<0.0004			-			-
	トルエン			-			-			-			<0.040			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			-			-			-			<0.008			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			-			-			-
	ジクロロアセトニトリル			-			-			-			-			-			-
	抱水クロラール			-			-			-			-			-			-
	農薬類 *2			-			-			-			-			<0.1			-
	残留塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			-			-			-			35			-			-
	マンガン及びその化合物			-			-			-			0.021			0.021			0.029
	遊離炭酸			-			-			-			1.3			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			<0.030			-			-
	メチルセブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-
	有機物(TOC)	-	-	-	-	-	-	1.7	0.7	1.1	0.9	0.7	0.8	1.4	0.7	1.0	1.1	0.8	1.0
	臭気強度(TON) *3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-
	蒸発残留物			-			-			-			100			-			-
	濁度	-	-	-	-	-	-	15	0.7	2.3	11	0.6	1.2	120	0.6	4.9	2.6	0.6	1.1
	pH値	-	-	-	-	-	-	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			-			-			-			6900			10000			10000
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.010			-			-
	アルミニウム及びその化合物			-			-			-			0.05			0.04			0.08
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温	-	-	-	-	-	-	13.9	11.3	12.9	17.3	12.8	15.1	19.4	15.3	17.7	19.4	12.3	16.2
	電気伝導率	-	-	-	-	-	-	127	94	117	134	99	118	149	104	138	149	130	142
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	-	-	-	-	-	-	2	<1	<1	3	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1
	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	溶存マンガ			-			-			-			0.016			0.014			0.022
	アルカリ度			-			-			-			21			-			-
	カルシウム			-			-			-			11			-			-
	マグネシウム			-			-			-			2.1			-			-
	カリウム			-			-			-			0.69			-			-
	紫外線吸光度(E260)	-	-	-	-	-	-	0.550	0.104	0.156	0.340	0.117	0.149	0.567	0.117	0.170	0.209	0.126	0.157

*1 河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

*2 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(1)宮町浄水場原水

10			11			12			1			2			3			月	項目	
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
		-			-			-			<0.002			-			-		非イオン界面活性剤	
		-			-			-			<0.0005			-			-		フェノール類	
1.1	0.8	1.0	1.1	0.9	1.0	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	2.0	0.5	0.9	1.1	0.6	0.9		有機物(TOC)	
7.6	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3		pH値	
		-			-			-			-			-			-		味	
		異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし27,排ガス臭1			異常なし30,底泥臭1		臭気 *1	
		6.1			3.8			2.5			1.9			2.2			1.7		色度	
1.8	0.4	0.7	15	0.3	1.1	1.5	0.4	0.5	1.1	0.3	0.5	13	0.4	1.0	35	0.5	3.0		濁度	
		-			-			-			<0.002			-			-		アンチモン及びその化合物	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目
		-			-			-			<0.0002			-			-		ウラン及びその化合物	
		-			-			-			<0.002			-			-		ニッケル及びその化合物	
		-			-			-			<0.0004			-			-		1,2-ジクロロエタン	
		-			-			-			<0.040			-			-		トルエン	
		<0.008			-			-			<0.008			-			-		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	
		-			-			-			-			-			-		亜塩素酸	
		-			-			-			-			-			-		ジクロロアセトニトリル	
		-			-			-			-			-			-		抱水クロラール	
		<0.1			-			<0.1			-			-			-		農薬類 *2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		残留塩素	
		42			-			-			42			-			-		カルシウム, マグネシウム等(硬度)	
		0.026			0.021			0.026			0.026			0.025			0.033		マンガン及びその化合物	
		1.3			-			-			2.2			-			-		遊離炭酸	
		-			-			-			<0.030			-			-		1,1,1-トリクロロエタン	
		-			-			-			<0.002			-			-		メチルセーブチルエーテル	
1.1	0.8	1.0	1.1	0.9	1.0	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	2.0	0.5	0.9	1.1	0.6	0.9		有機物(TOC)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1		臭気強度(TON) *3	
		80			-			-			90			-			-		蒸発残留物	
1.8	0.4	0.7	15	0.3	1.1	1.5	0.4	0.5	1.1	0.3	0.5	13	0.4	1.0	35	0.5	3.0		濁度	
7.6	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3		pH値	
		-			-			-			-			-			-		腐食性(ランゲリア指数)	
		26000			15000			5500			8700			10000			4400		従属栄養細菌	
		-			-			-			<0.010			-			-		1,1-ジクロロエチレン	
		0.06			0.07			0.08			0.04			0.06			0.07		アルミニウム及びその化合物	
		-			-			-			<0.000005			-			-		PFOS及びPFOA	
14.6	7.0	10.6	9.9	2.3	5.2	2.4	0.2	0.9	0.7	0.1	0.4	1.6	0.0	0.5	4.1	0.3	1.8		水温	そ の 他 項 目
153	130	145	137	93	120	134	113	124	143	133	137	147	118	141	148	88	125		電気伝導率	
2	<1	<1	3	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	8	<1	2	3	<1	<1		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		アンモニア態窒素	
		0.015			0.018			0.026			0.024			0.022			0.030		溶存マンガン	
		25			-			-			20			-			-		アルカリ度	
		13			-			-			13			-			-		カルシウム	
		2.5			-			-			2.4			-			-		マグネシウム	
		0.99			-			-			0.65			-			-		カリウム	
0.318	0.112	0.143	0.488	0.094	0.159	0.101	0.060	0.074	0.067	0.058	0.062	0.238	0.058	0.076	0.168	0.062	0.098		紫外線吸光度(E260)	

*3 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。

※ 6月15日までは浄水処理停止のため欠測。

(2)宮町浄水場配水

項目			月			4			5			6			7			8			9		
						最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水 質 基 準 項 目	健 康 に 関 連 す る 項 目	一般細菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
		大腸菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		カドミウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-			-
		水銀及びその化合物			-			-			-			-			-			-			-
		セレン及びその化合物			-			-			-			-			-			-			-
		鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-			-
		ヒ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-			-
		六価クロム化合物			-			-			-			<0.002			-			-			-
		亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-			-
		シアン化物イオン及び塩化シアン			-			-			-			<0.001			-			-			-
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-			-
		フッ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-			-
		ホウ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-			-
		四塩化炭素			-			-			-			-			-			-			-
		1,4-ジオキサン			-			-			-			-			-			-			-
		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-			-
		ジクロロメタン			-			-			-			-			-			-			-
		テトラクロロエチレン			-			-			-			-			-			-			-
		トリクロロエチレン			-			-			-			-			-			-			-
		ベンゼン			-			-			-			-			-			-			-
		塩素酸			-			-			-			0.08			-			-			-
		クロロ酢酸			-			-			-			<0.002			-			-			-
		クロロホルム			-			-			-			0.005			-			-			-
		ジクロロ酢酸			-			-			-			0.004			-			-			-
		ジブロモクロロメタン			-			-			-			0.002			-			-			-
		臭素酸			-			-			-			<0.001			-			-			-
		総トリハロメタン			-			-			-			0.011			-			-			-
		トリクロロ酢酸			-			-			-			0.004			-			-			-
		ブロモジクロロメタン			-			-			-			0.004			-			-			-
		ブロモホルム			-			-			-			<0.001			-			-			-
		ホルムアルデヒド			-			-			-			<0.008			-			-			-
	水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 連 す る 項 目	亜鉛及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-			-
		アルミニウム及びその化合物			-			-			-			0.02			0.02			-			0.03
		鉄及びその化合物			-			-			-			<0.03			-			-			-
		銅及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-			-
		ナトリウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-			-
		マンガン及びその化合物			-			-			-			<0.001			<0.001			-			<0.001
		塩化物イオン			-			-			-			9			-			-			-
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)			-			-			-			-			-			-			-
		蒸発残留物			-			-			-			-			-			-			-
		陰イオン界面活性剤			-			-			-			-			-			-			-
		ジェオスミン			-			-			-			<0.000001			<0.000001			-			0.000001
		2-メチルイソボルネオール			-			-			-			<0.000001			<0.000001			-			<0.000001

(2)宮町浄水場配水

10			11			12			1			2			3			月	項目	
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		一般細菌	健康に 関連 する 項目 基準 項目
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		大腸菌	
		-			-			-			-			-			-		カドミウム及びその化合物	
		-			-			-			-			-			-		水銀及びその化合物	
		-			-			-			-			-			-		セレン及びその化合物	
		-			-			-			<0.001			-			-		鉛及びその化合物	
		-			-			-			-			-			-		ヒ素及びその化合物	
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		六価クロム化合物	
		-			-			-			-			-			-		亜硝酸態窒素	
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		シアン化物イオン及び塩化シアン	
		-			-			-			-			-			-		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	
		-			-			-			-			-			-		フッ素及びその化合物	
		-			-			-			-			-			-		ホウ素及びその化合物	
		-			-			-			-			-			-		四塩化炭素	
		-			-			-			-			-			-		1,4-ジオキサン	
		-			-			-			-			-			-		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	
		-			-			-			-			-			-		ジクロロメタン	
		-			-			-			-			-			-		テトラクロロエチレン	
		-			-			-			-			-			-		トリクロロエチレン	
		-			-			-			-			-			-		ベンゼン	
		<0.06			-			-			<0.06			-			-		塩素酸	
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		クロロ酢酸	
		0.004			-			-			<0.001			-			-		クロロホルム	
		<0.003			-			-			<0.003			-			-		ジクロロ酢酸	
		0.002			-			-			0.002			-			-		ジブロモクロロメタン	
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		臭素酸	
		0.010			-			-			<0.004			-			-		総トリハロメタン	
		<0.003			-			-			<0.003			-			-		トリクロロ酢酸	
		0.004			-			-			0.002			-			-		ブロモジクロロメタン	
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		ブロモホルム	
		<0.008			-			-			<0.008			-			-		ホルムアルデヒド	
		-			-			-			<0.1			-			-		亜鉛及びその化合物	水道水が有すべき 性状に 関連する 項目
		0.02			0.01			0.01			<0.01			<0.01			<0.01		アルミニウム及びその化合物	
		-			-			-			<0.03			-			-		鉄及びその化合物	
		-			-			-			<0.1			-			-		銅及びその化合物	
		-			-			-			-			-			-		ナトリウム及びその化合物	
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		マンガン及びその化合物	
		11			-			-			10			-			-		塩化物イオン	
		-			-			-			-			-			-		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	
		-			-			-			-			-			-		蒸発残留物	
		-			-			-			-			-			-		陰イオン界面活性剤	
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		ジェオスミン	
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		2-メチルイソボルネオール	

※ 6月15日までは浄水処理停止のため欠測。

(2)宮町浄水場配水

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			-			-			-
	フェノール類			-			-			-			-			-			-
	有機物(TOC)	-	-	-	-	-	-	0.9	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9	0.6	0.7
	pH値	-	-	-	-	-	-	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
	味			-			-	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
	臭気			-			-	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
	色度			-			-			-			<0.5			<0.5			<0.5
	濁度	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	トルエン			-			-			-			-			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			-			-			-			<0.008			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			<0.06			-			-
	ジクロロアセトニトリル			-			-			-			<0.001			-			-
	抱水クロラール			-			-			-			<0.002			-			-
	農薬類 *1			-			-			-			-			<0.1			-
	残留塩素	-	-	-	-	-	-	0.44	0.40	0.41	0.50	0.42	0.48	0.52	0.42	0.48	0.52	0.42	0.48
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			-			-			-			-			-			-
	マンガン及びその化合物			-			-			-			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸			-			-			-			-			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-
	有機物(TOC)	-	-	-	-	-	-	0.9	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9	0.6	0.7
	臭気強度(TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物			-			-			-			-			-			-
	濁度	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	-	-	-	-	-	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			-			-			-			6			<1			3
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
	アルミニウム及びその化合物			-			-			-			0.02			0.02			0.03
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温	-	-	-	-	-	-	14.6	12.8	13.7	17.7	14.4	16.2	19.9	17.4	18.8	20.3	14.2	17.5
	電気伝導率	-	-	-	-	-	-	148	123	131	142	117	130	158	140	150	160	144	154
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶存マンガ			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			-			-			-			-			-			-
	カルシウム			-			-			-			-			-			-
	マグネシウム			-			-			-			-			-			-
	カリウム			-			-			-			-			-			-
	紫外線吸光度(E260)	-	-	-	-	-	-	0.075	0.033	0.041	0.071	0.037	0.048	0.084	0.038	0.048	0.069	0.041	0.051

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(2)宮町浄水場配水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		-			-			-			-			-			-		非イオン界面活性剤		
		-			-			-			-			-			-		フェノール類		
0.8	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.4	0.5		有機物(TOC)		
7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2		pH値		
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし				味		
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし				臭気		
		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		色度		
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		濁度		
		-			-			-			-			-			-		アンチモン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ウラン及びその化合物		
		-			-			-			<0.002			-			-		ニッケル及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		1,2-ジクロロエタン		
		-			-			-			-			-			-		トルエン		
		<0.008			-			-			<0.008			-			-		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		
		-			-			-			<0.06			-			-		亜塩素酸		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		ジクロロアセトニトリル		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		抱水クロラール		
		<0.1			-			<0.1			-			-			-		農薬類 *1		
0.48	0.42	0.45	0.52	0.44	0.47	0.46	0.40	0.44	0.44	0.38	0.41	0.44	0.38	0.41	0.46	0.36	0.43		残留塩素		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		マンガン及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		遊離炭酸		
		-			-			-			-			-			-		1,1,1-トリクロロエタン		
		-			-			-			<0.002			-			-		メチルセーブチルエーテル		
0.8	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.4	0.5		有機物(TOC)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		臭気強度(TON)		
		-			-			-			-			-			-		蒸発残留物		
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		濁度		
7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2		pH値		
		-			-			-			-			-			-		腐食性(ランゲリア指数)		
		<1			<1			<1			<1			<1			<1		従属栄養細菌		
		-			-			-			-			-			-		1,1-ジクロロエチレン		
		0.02			0.01			0.01			<0.01			<0.01			<0.01		アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		PFOS及びPFOA		
15.3	9.3	12.1	9.9	3.8	6.6	4.1	0.7	1.6	1.3	0.3	0.6	1.0	0.2	0.5	3.9	0.3	1.7		水温		
164	142	156	153	117	135	141	119	132	153	139	145	158	145	151	163	128	145		電気伝導率		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		アンモニア態窒素		
		-			-			-			-			-			-		溶存マンガン		
		-			-			-			-			-			-		アルカリ度		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム		
		-			-			-			-			-			-		マグネシウム		
		-			-			-			-			-			-		カリウム		
0.061	0.041	0.048	0.081	0.041	0.054	0.036	0.026	0.030	0.032	0.025	0.027	0.045	0.025	0.031	0.045	0.028	0.036		紫外線吸光度(E260)		

※ 6月15日までは浄水処理停止のため欠測。

(3)宮町浄水場給水(手稲区稲穂3条5丁目)

項目			月			4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
水質基準項目	健康に 関連 する 項目	一般細菌			<1			<1			<1			<1			<1			<1			
		大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			
		カドミウム及びその化合物			-			-			-			<0.0003			-			-			
		水銀及びその化合物			-			-			-			<0.00005			-			-			
		セレン及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-			
		鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-			
		ヒ素及びその化合物			0.002			0.001			0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
		六価クロム化合物			<0.002			-			-			<0.002			-			-			
		亜硝酸態窒素			-			-			-			<0.004			-			-			
		シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			-			-			<0.001			-			-			
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			<1			-			-			
		フッ素及びその化合物			-			-			-			<0.08			-			-			
		ホウ素及びその化合物			0.2			<0.1			0.1			<0.1			<0.1			<0.1			
		四塩化炭素			-			-			-			<0.0002			-			-			
		1,4-ジオキサン			-			-			-			<0.005			-			-			
		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.004			-			-			
		ジクロロメタン			-			-			-			<0.002			-			-			
		テトラクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-			
		トリクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-			
		ベンゼン			-			-			-			<0.001			-			-			
	準 項目	塩素酸			<0.06			-			-			0.08			-			-			
		クロロ酢酸			<0.002			-			-			<0.002			-			-			
		クロロホルム			0.003			0.003			0.004			0.006			0.006			0.008			
		ジクロロ酢酸			<0.003			-			-			0.004			-			-			
		ジブロモクロロメタン			0.004			0.002			0.003			0.002			0.003			0.002			
		臭素酸			<0.001			-			-			<0.001			-			-			
		総トリハロメタン			0.010			0.008			0.011			0.012			0.014			0.016			
		トリクロロ酢酸			<0.003			-			-			0.004			-			-			
		ブロモジクロロメタン			0.004			0.003			0.004			0.004			0.005			0.006			
		ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
		ホルムアルデヒド			<0.008			-			-			<0.008			-			-			
		水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	亜鉛及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-		
アルミニウム及びその化合物				<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.02			0.02				
鉄及びその化合物				-			-			-			<0.03			-			-				
銅及びその化合物				-			-			-			<0.1			-			-				
ナトリウム及びその化合物				-			-			-			8.8			-			-				
マンガン及びその化合物				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
塩化物イオン				18			12			13			10			11			13				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				36			-			-			34			-			-				
蒸発残留物				80			-			-			90			-			-				
陰イオン界面活性剤				-			-			-			<0.02			-			-				
ジェオスミン			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000001					
2-メチルイソボルネオール			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					

(3) 宮町浄水場給水(手稲区稲穂3条5丁目)

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		<1			<1			<1			<1			<1			<1		健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目	一般細菌
		不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出				大腸菌
		-			-			-			<0.0003			-			-				カドミウム及びその化合物
		-			-			-			<0.00005			-			-				水銀及びその化合物
		-			-			-			<0.001			-			-				セレン及びその化合物
		-			-			-			<0.001			-			-				鉛及びその化合物
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				ヒ素及びその化合物
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				六価クロム化合物
		-			-			-			<0.004			-			-				亜硝酸態窒素
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				シアン化物イオン及び塩化シアン
		-			-			-			<1			-			-				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
		-			-			-			<0.08			-			-				フッ素及びその化合物
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				ホウ素及びその化合物
		-			-			-			<0.0002			-			-				四塩化炭素
		-			-			-			<0.005			-			-				1,4-ジオキサン
		-			-			-			<0.004			-			-				シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
		-			-			-			<0.002			-			-				ジクロロメタン
		-			-			-			<0.001			-			-				テトラクロロエチレン
		-			-			-			<0.001			-			-				トリクロロエチレン
		-			-			-			<0.001			-			-				ベンゼン
		<0.06			-			-			<0.06			-			-				塩素酸
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				クロロ酢酸
		0.004			0.004			0.001			<0.001			<0.001			<0.001				クロロホルム
		<0.003			-			-			<0.003			-			-				ジクロロ酢酸
		0.002			0.001			0.002			0.002			0.002			0.001				ジブロモクロロメタン
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				臭素酸
		0.010			0.008			0.005			<0.004			<0.004			<0.004				総トリハロメタン
		0.003			-			-			<0.003			-			-				トリクロロ酢酸
		0.004			0.003			0.002			0.002			0.002			0.001				ブロモジクロロメタン
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				ブロモホルム
		<0.008			-			-			<0.008			-			-				ホルムアルデヒド
		-			-			-			<0.1			-			-		水道水が有すべき性状に 関連する項目		亜鉛及びその化合物
		0.02			0.01			0.01			<0.01			<0.01			<0.01				アルミニウム及びその化合物
		-			-			-			<0.03			-			-				鉄及びその化合物
		-			-			-			<0.1			-			-				銅及びその化合物
		-			-			-			9.0			-			-				ナトリウム及びその化合物
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				マンガン及びその化合物
		11			13			8			10			11			11				塩化物イオン
		46			-			-			41			-			-				カルシウム、マグネシウム等(硬度)
		80			-			-			100			-			-				蒸発残留物
		-			-			-			<0.02			-			-				陰イオン界面活性剤
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				ジェオスミン
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				2-メチルイソボルネオール

※ 6月15日までは浄水処理停止のため白川浄水場より送水。

(3) 宮町浄水場給水(手稲区稲穂3条5丁目)

項目		月			4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			<0.002			-			-			-
	フェノール類			-			-			-			<0.0005			-			-			-
	有機物(TOC)			0.5			0.4			0.4			0.6			0.6			0.9			0.9
	pH値			7.3			7.2			7.2			7.4			7.2			7.3			7.3
	味			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	色度			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			<0.0002			-			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			<0.0004			-			-			-
	トルエン			-			-			-			<0.040			-			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			<0.06			-			-			-
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			-			-			<0.001			-			-			-
	抱水クロラール			<0.002			-			-			<0.002			-			-			-
	農薬類 *1			-			-			-			-			-			-			-
	残留塩素			0.40			0.38			0.36			0.40			0.42			0.42			0.42
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			36			-			-			34			-			-			-
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸			1.8			-			-			1.8			-			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			<0.030			-			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-			-
	有機物(TOC)			0.5			0.4			0.4			0.6			0.6			0.9			0.9
	臭気強度(TON)			-			-			-			-			-			-			-
	蒸発残留物			80			-			-			90			-			-			-
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	pH値			7.3			7.2			7.2			7.4			7.2			7.3			7.3
	腐食性(ランゲリア指数)			-2.1			-			-			-1.9			-			-			-
	従属栄養細菌			2			16			54			46			9			12			12
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.010			-			-			-
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			0.02			0.02			0.02			0.02
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温			5.9			8.8			13.1			15.9			19.1			19.9			19.9
	電気伝導率			154			106			100			132			152			159			159
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)			-			-			-			-			-			-			-
	アンモニア態窒素			-			-			-			-			-			-			-
	溶存マンガ			-			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			19			-			-			19			-			-			-
	カルシウム			11			-			-			10			-			-			-
	マグネシウム			2.2			-			-			2.0			-			-			-
	カリウム			1.5			-			-			0.74			-			-			-
	紫外線吸光度(E260)			0.045			0.030			0.028			0.044			0.043			0.071			0.071

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(3) 宮町浄水場給水(手稲区稲穂3条5丁目)

10			11			12			1			2			3			月	項目			
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均					
		-			-			-			<0.002			-			-			非イオン界面活性剤		
		-			-			-			<0.0005			-			-			フェノール類		
		0.6			0.7			0.5			0.3			0.4			0.4			有機物(TOC)		
		7.5			7.2			7.2			7.3			7.3			7.2			pH値		
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			味				
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			臭気				
		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			色度		
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			濁度		
		-			-			-			<0.002			-			-			アンチモン及びその化合物	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	
		-			-			-			<0.0002			-			-			ウラン及びその化合物		
		-			-			-			<0.002			-			-			ニッケル及びその化合物		
		-			-			-			<0.0004			-			-			1,2-ジクロロエタン		
		-			-			-			<0.040			-			-			トルエン		
		<0.008			-			-			<0.008			-			-			フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		
		-			-			-			<0.06			-			-			亜塩素酸		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-			ジクロロアセトニトリル		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-			抱水クロラール		
		-			-			-			-			-			-			農薬類 *1		
		0.44			0.42			0.42			0.40			0.40			0.40			残留塩素		
		46			-			-			41			-			-			カルシウム, マグネシウム等(硬度)		
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			マンガン及びその化合物		
		1.8			-			-			2.2			-			-			遊離炭酸		
		-			-			-			<0.030			-			-			1,1,1-トリクロロエタン		
		-			-			-			<0.002			-			-			メチルセーブチルエーテル		
		0.6			0.7			0.5			0.3			0.4			0.4			有機物(TOC)		
		-			-			-			-			-			-			臭気強度(TON)		
		80			-			-			100			-			-			蒸発残留物		
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			濁度		
		7.5			7.2			7.2			7.3			7.3			7.2			pH値		
		-1.5			-			-			-2.0			-			-			腐食性(ランゲリア指数)		
		6			2			3			4			2			14			従属栄養細菌		
		-			-			-			<0.010			-			-			1,1-ジクロロエチレン		
		0.02			0.01			0.01			<0.01			<0.01			<0.01			アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			<0.000005			-			-			PFOS及びPFOA		
		15.7			9.1			4.9			1.9			1.9			2.6			水温	そ の 他 項 目	
		165			149			135			149			158			160			電気伝導率		
		-			-			-			-			-			-			嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)		
		-			-			-			-			-			-			アンモニア態窒素		
		-			-			-			-			-			-			溶存マンガン		
		26			-			-			20			-			-			アルカリ度		
		14			-			-			13			-			-			カルシウム		
		2.6			-			-			2.3			-			-			マグネシウム		
		0.96			-			-			0.68			-			-			カリウム		
		0.045			0.051			0.037			0.026			0.028			0.028			紫外線吸光度(E260)		

※ 6月15日までは浄水処理停止のため白川浄水場より送水。

(1) 定山溪淨水場原水

項目			4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水質基準項目 水道水が有すべき性状に関連する項目	一般細菌		170	83	120	180	32	84	1100	200	400	350	120	220	430	170	280	740	380	530
	大腸菌		7.4	4.1	5.8	7.4	1.0	3.8	61	8.4	24	24	9.7	19	47	12	23	96	11	36
	カドミウム及びその化合物				-			-			-			<0.0003			-			-
	水銀及びその化合物				-			-			-			<0.00005			-			-
	セレン及びその化合物				-			-			-			<0.001			-			-
	鉛及びその化合物				-			-			-			<0.001			-			-
	ヒ素及びその化合物				0.002			0.001			0.001			0.002			0.002			0.002
	六価クロム化合物				<0.002			-			-			<0.002			-			-
	亜硝酸態窒素				-			-			-			<0.004			-			-
	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001			-			-			<0.001			-			-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				-			-			-			<1			-			-
	フッ素及びその化合物				-			-			-			<0.08			-			-
	ホウ素及びその化合物				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	四塩化炭素				-			-			-			<0.0002			-			-
	1,4-ジオキサン				-			-			-			<0.005			-			-
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				-			-			-			<0.004			-			-
	ジクロロメタン				-			-			-			<0.002			-			-
	テトラクロロエチレン				-			-			-			<0.001			-			-
	トリクロロエチレン				-			-			-			<0.001			-			-
	ベンゼン				-			-			-			<0.001			-			-
	塩素酸				-			-			-			-			-			-
	クロロ酢酸				-			-			-			-			-			-
	クロロホルム				-			-			-			-			-			-
	ジクロロ酢酸				-			-			-			-			-			-
	ジブromクロロメタン				-			-			-			-			-			-
	臭素酸				-			-			-			-			-			-
	総トリハロメタン				-			-			-			-			-			-
	トリクロロ酢酸				-			-			-			-			-			-
	ブromジクロロメタン				-			-			-			-			-			-
	ブromホルム				-			-			-			-			-			-
	ホルムアルデヒド				-			-			-			-			-			-
	亜鉛及びその化合物				-			-			-			<0.1			-			-
アルミニウム及びその化合物				0.14			0.18			0.13			0.12			0.18			0.15	
鉄及びその化合物				-			-			-			0.13			-			-	
銅及びその化合物				-			-			-			<0.1			-			-	
ナトリウム及びその化合物				-			-			-			6.0			-			-	
マンガン及びその化合物				0.010			0.014			0.012			0.019			0.027			0.019	
塩化物イオン				12			6			5			7			7			6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)				35			-			-			27			-			-	
蒸発残留物				90			-			-			90			-			-	
陰イオン界面活性剤				-			-			-			<0.02			-			-	
ジオスミン				<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
2-メチルインボルネオール				<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	

(1) 定山溪浄水場原水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
330	110	180	110	61	79	23	18	21	110	22	50	76	14	34	75	40	57		健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目	一般細菌
28	6.3	14	9.8	1.0	4.8	5.2	1.0	3.1	11	2.0	5.9	14	3.0	7.1	16	4.1	7.2				大腸菌
		-			-			-			<0.0003			-			-				カドミウム及びその化合物
		-			-			-			<0.00005			-			-				水銀及びその化合物
		-			-			-			<0.001			-			-				セレン及びその化合物
		-			-			-			<0.001			-			-				鉛及びその化合物
		0.003			0.002			0.002			0.003			0.005			0.004				ヒ素及びその化合物
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				六価クロム化合物
		-			-			-			<0.004			-			-				亜硝酸態窒素
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				シアン化物イオン及び塩化シアン
		-			-			-			<1			-			-				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
		-			-			-			<0.08			-			-				フッ素及びその化合物
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				ホウ素及びその化合物
		-			-			-			<0.0002			-			-				四塩化炭素
		-			-			-			<0.005			-			-				1,4-ジオキサン
		-			-			-			<0.004			-			-				シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
		-			-			-			<0.002			-			-				ジクロロメタン
		-			-			-			<0.001			-			-				テトラクロロエチレン
		-			-			-			<0.001			-			-				トリクロロエチレン
		-			-			-			<0.001			-			-				ベンゼン
		-			-			-			-			-			-				塩素酸
		-			-			-			-			-			-				クロロ酢酸
		-			-			-			-			-			-				クロロホルム
		-			-			-			-			-			-				ジクロロ酢酸
		-			-			-			-			-			-				ジブロモクロロメタン
		-			-			-			-			-			-				臭素酸
		-			-			-			-			-			-				総トリハロメタン
		-			-			-			-			-			-				トリクロロ酢酸
		-			-			-			-			-			-				ブロモジクロロメタン
		-			-			-			-			-			-				ブロモホルム
		-			-			-			-			-			-				ホルムアルデヒド
		-			-			-			<0.1			-			-		水道水が有すべき性状に 関連する項目		亜鉛及びその化合物
		0.22			0.15			0.11			0.15			0.16			0.12				アルミニウム及びその化合物
		-			-			-			0.06			-			-				鉄及びその化合物
		-			-			-			<0.1			-			-				銅及びその化合物
		-			-			-			9.2			-			-				ナトリウム及びその化合物
		0.049			0.015			0.014			0.018			0.017			0.015				マンガン及びその化合物
		7			8			8			9			11			12				塩化物イオン
		28			-			-			42			-			-				カルシウム、マグネシウム等(硬度)
		60			-			-			90			-			-				蒸発残留物
		-			-			-			<0.02			-			-				陰イオン界面活性剤
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				ジェオスミン
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				2-メチルイソボルネオール

(1) 定山溪浄水場原水

項目		月			4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			-			<0.002			-			-
	フェノール類			-			-			-			-			<0.0005			-			-
	有機物(TOC)	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8	1.0	0.7	0.9	1.4	0.7	1.0	1.5	0.7	1.1			
	pH値	7.6	7.4	7.5	7.5	7.1	7.2	7.5	7.2	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4			
	味			-			-			-			-			-			-			-
	臭気 *1			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	色度			3.5			4.5			3.6			3.7			5.2			5.7			
	濁度	2.6	0.6	1.0	10	1.3	4.0	2.8	1.0	1.5	2.8	1.0	1.6	6.3	1.2	2.1	3.0	0.9	1.5			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			<0.0002			-			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			<0.0004			-			-			-
	トルエン			-			-			-			<0.040			-			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			-			-			-			-
	ジクロロアセトニトリル			-			-			-			-			-			-			-
	抱水クロラール			-			-			-			-			-			-			-
	農薬類 *2			-			-			<0.1			-			<0.1			-			-
	残留塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			35			-			-			27			-			-			-
	マンガン及びその化合物			0.010			0.014			0.012			0.019			0.027			0.019			
	遊離炭酸			2.3			-			-			3.2			-			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			<0.030			-			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-			-
	有機物(TOC)	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8	1.0	0.7	0.9	1.4	0.7	1.0	1.5	0.7	1.1			
	臭気強度(TON) *3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物			90			-			-			90			-			-			-
	濁度	2.6	0.6	1.0	10	1.3	4.0	2.8	1.0	1.5	2.8	1.0	1.6	6.3	1.2	2.1	3.0	0.9	1.5			
	pH値	7.6	7.4	7.5	7.5	7.1	7.2	7.5	7.2	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4			
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			18000			30000			22000			43000			26000			20000			
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.010			-			-			-
	アルミニウム及びその化合物			0.14			0.18			0.13			0.12			0.18			0.15			
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温	6.3	4.7	5.7	8.9	5.3	7.2	14.1	9.1	12.3	17.4	14.2	15.6	18.4	14.4	17.1	19.3	12.8	16.1			
	電気伝導率	131	97	113	100	55	66	105	57	83	111	88	95	103	85	96	115	97	107			
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	2	<1	1	1	<1	<1	3	<1	2			
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			
	溶存マンガ			0.008			0.010			0.008			0.004			0.006			0.008			
	アルカリ度			22			-			-			10			-			-			
	カルシウム			8.9			-			-			7.3			-			-			
	マグネシウム			3.0			-			-			2.2			-			-			
	カリウム			1.1			-			-			0.91			-			-			
	紫外線吸光度(E260)	0.168	0.108	0.136	0.169	0.094	0.134	0.147	0.085	0.103	0.269	0.078	0.148	0.276	0.090	0.141	0.289	0.106	0.154			

*1 河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

*2 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(1) 定山溪浄水場原水

10			11			12			1			2			3			月	項目	
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
		-			-			-			<0.002			-			-		水質管理目標設定項目	非イオン界面活性剤
		-			-			-			<0.0005			-			-			フェノール類
1.3	0.8	1.0	1.3	1.0	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	1.4	0.7	1.0			有機物(TOC)
7.6	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	7.3	7.6	7.6	7.4	7.5			pH値
		-			-			-			-			-			-			味
		異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			臭気 *1
		3.5			3.8			2.2			1.3			1.6			1.8			色度
2.8	0.6	1.2	6.6	0.8	1.8	0.9	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	3.9	0.4	1.0			濁度
		-			-			-			<0.002			-			-		水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物
		-			-			-			<0.0002			-			-			ウラン及びその化合物
		-			-			-			<0.002			-			-			ニッケル及びその化合物
		-			-			-			<0.0004			-			-			1,2-ジクロロエタン
		-			-			-			<0.040			-			-			トルエン
		<0.008			-			-			<0.008			-			-			フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
		-			-			-			-			-			-			亜塩素酸
		-			-			-			-			-			-			ジクロロアセトニトリル
		-			-			-			-			-			-			抱水クロラール
		<0.1			-			<0.1			-			-			-			農薬類 *2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			残留塩素
		28			-			-			42			-			-			カルシウム, マグネシウム等(硬度)
		0.049			0.015			0.014			0.018			0.017			0.015			マンガン及びその化合物
		1.2			-			-			1.9			-			-			遊離炭酸
		-			-			-			<0.030			-			-			1,1,1-トリクロロエタン
		-			-			-			<0.002			-			-			メチルセーブチルエーテル
1.3	0.8	1.0	1.3	1.0	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	1.4	0.7	1.0			有機物(TOC)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			臭気強度(TON) *3
		60			-			-			90			-			-			蒸発残留物
2.8	0.6	1.2	6.6	0.8	1.8	0.9	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	3.9	0.4	1.0			濁度
7.6	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	7.3	7.6	7.6	7.4	7.5			pH値
		-			-			-			-			-			-			腐食性(ランゲリア指数)
		53000			38000			4800			5600			8200			12000			従属栄養細菌
		-			-			-			<0.010			-			-			1,1-ジクロロエチレン
		0.22			0.15			0.11			0.15			0.16			0.12			アルミニウム及びその化合物
		-			-			-			<0.000005			-			-			PFOS及びPFOA
15.9	8.0	11.2	10.9	4.6	6.4	4.3	1.3	3.0	2.1	1.0	1.5	2.3	1.3	1.8	4.9	1.3	2.9		その他項目	水温
122	104	112	113	80	102	133	108	122	155	133	144	166	148	156	167	114	157			電気伝導率
<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	3	<1	1			嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			アンモニア態窒素
		0.009			0.012			0.011			0.016			0.016			0.013			溶存マンガン
		22			-			-			27			-			-			アルカリ度
		7.5			-			-			11			-			-			カルシウム
		2.3			-			-			3.7			-			-			マグネシウム
		1.1			-			-			1.5			-			-			カリウム
0.213	0.105	0.139	0.206	0.096	0.151	0.091	0.055	0.068	0.067	0.057	0.062	0.108	0.060	0.077	0.216	0.075	0.122			紫外線吸光度(E260)

*3 臭気に異常を感じた場合にのみ試験を実施。

(2) 定山溪浄水場配水

項目		月	4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
水質基準項目	健康に関する項目	一般細菌	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
		大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
		カドミウム及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		水銀及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		セレン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-
		ヒ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		六価クロム化合物			<0.002			-			-			<0.002			-			-
		亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-
		シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			-			-			<0.001			-			-
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			-			-			-
		フッ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		ホウ素及びその化合物			-			-			-			-			-			-
		四塩化炭素			-			-			-			-			-			-
		1,4-ジオキサン			-			-			-			-			-			-
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
		ジクロロメタン			-			-			-			-			-			-
		テトラクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
		トリクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
		ベンゼン			-			-			-			-			-			-
	塩素酸			<0.06			-			-			0.10			-			-	
	クロロ酢酸			<0.002			-			-			<0.002			-			-	
	クロロホルム			0.002			-			-			0.007			-			-	
	ジクロロ酢酸			<0.003			-			-			0.005			-			-	
	ジブロモクロロメタン			0.001			-			-			<0.001			-			-	
	臭素酸			<0.001			-			-			<0.001			-			-	
	総トリハロメタン			0.005			-			-			0.010			-			-	
	トリクロロ酢酸			<0.003			-			-			0.007			-			-	
	ブロモジクロロメタン			0.002			-			-			0.003			-			-	
	ブロモホルム			<0.001			-			-			<0.001			-			-	
	ホルムアルデヒド			<0.008			-			-			<0.008			-			-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-
アルミニウム及びその化合物				<0.01			<0.01			<0.01			0.02			0.02			0.02	
鉄及びその化合物				-			-			-			<0.03			-			-	
銅及びその化合物				-			-			-			<0.1			-			-	
ナトリウム及びその化合物				-			-			-			-			-			-	
マンガン及びその化合物				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
塩化物イオン				15			-			-			12			-			-	
カルシウム, マグネシウム等(硬度)				-			-			-			-			-			-	
蒸発残留物				-			-			-			-			-			-	
陰イオン界面活性剤				-			-			-			-			-			-	
ジェオスミン				<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
2-メチルイソボルネオール				<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	

(2) 定山溪浄水場配水

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		一般細菌	健康に 関連 する 項目	水 質 基 準 項 目
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		大腸菌		
		-			-			-			-			-			-		カドミウム及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		水銀及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		セレン及びその化合物		
		-			-			-			<0.001			-			-		鉛及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ヒ素及びその化合物		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		六価クロム化合物		
		-			-			-			-			-			-		亜硝酸態窒素		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		シアン化物イオン及び塩化シアン		
		-			-			-			-			-			-		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		
		-			-			-			-			-			-		フッ素及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ホウ素及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		四塩化炭素		
		-			-			-			-			-			-		1,4-ジオキサン		
		-			-			-			-			-			-		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		
		-			-			-			-			-			-		ジクロロメタン		
		-			-			-			-			-			-		テトラクロロエチレン		
		-			-			-			-			-			-		トリクロロエチレン		
		-			-			-			-			-			-		ベンゼン		
		0.07			-			-			<0.06			-			-		塩素酸		
		<0.002			-			-			<0.002			-			-		クロロ酢酸		
		0.004			-			-			<0.001			-			-		クロロホルム		
		0.003			-			-			<0.003			-			-		ジクロロ酢酸		
		0.001			-			-			0.001			-			-		ジプロモクロロメタン		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		臭素酸		
		0.007			-			-			<0.004			-			-		総トリハロメタン		
		0.004			-			-			<0.003			-			-		トリクロロ酢酸		
		0.003			-			-			0.001			-			-		ブロモジクロロメタン		
		<0.001			-			-			<0.001			-			-		ブロモホルム		
		<0.008			-			-			<0.008			-			-		ホルムアルデヒド		
		-			-			-			<0.1			-			-		亜鉛及びその化合物	水道水が有すべき 性状に 関連する 項目	
		0.02			0.01			0.01			0.01			0.01			0.01		アルミニウム及びその化合物		
		-			-			-			<0.03			-			-		鉄及びその化合物		
		-			-			-			<0.1			-			-		銅及びその化合物		
		-			-			-			-			-			-		ナトリウム及びその化合物		
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		マンガン及びその化合物		
		10			-			-			11			-			-		塩化物イオン		
		-			-			-			-			-			-		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		
		-			-			-			-			-			-		蒸発残留物		
		-			-			-			-			-			-		陰イオン界面活性剤		
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		ジェオスミン		
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		2-メチルイソボルネオール		

(2) 定山溪浄水場配水

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			-			-			-
	フェノール類			-			-			-			-			-			-
	有機物 (TOC)	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.8	0.4	0.6	0.8	0.5	0.6
	pH値	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
	味	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
	臭気	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし		
	色度			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			-			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	トルエン			-			-			-			-			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			<0.06			-			-
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			-			-			<0.001			-			-
	抱水クロラール			<0.002			-			-			<0.002			-			-
	農薬類 *1			-			-			<0.1			-			<0.1			-
	残留塩素	0.48	0.44	0.45	0.50	0.40	0.44	0.52	0.38	0.43	0.74	0.46	0.62	0.72	0.48	0.59	0.72	0.52	0.66
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			-			-			-			-			-			-
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸			-			-			-			-			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			-			-			-
	メチルセブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-
	有機物 (TOC)	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.8	0.4	0.6	0.8	0.5	0.6
	臭気強度 (TON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物			-			-			-			-			-			-
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
	腐食性(ランゲリア指数)			-			-			-			-			-			-
	従属栄養細菌			<1			<1			<1			<1			<1			<1
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			-			-			-
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			0.02			0.02			0.02
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温	8.0	5.5	7.0	11.2	6.1	9.3	16.6	11.6	14.7	20.0	16.5	18.4	21.4	18.8	20.2	22.5	16.6	19.6
	電気伝導率	140	103	122	110	69	83	110	71	91	114	105	110	120	105	111	127	104	120
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶存マンガ			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			-			-			-			-			-			-
	カルシウム			-			-			-			-			-			-
	マグネシウム			-			-			-			-			-			-
	カリウム			-			-			-			-			-			-
	紫外線吸光度(E260)	0.092	0.041	0.049	0.047	0.026	0.035	0.043	0.027	0.033	0.071	0.031	0.044	0.061	0.032	0.042	0.072	0.036	0.051

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

10			11			12			1			2			3			月			項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
		-			-			-			-			-			-	非イオン界面活性剤					
		-			-			-			-			-			-	フェノール類					
0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.8	0.4	0.6	有機物(TOC)					
7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	pH値					
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			味					
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			臭気					
		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	色度					
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	濁度					
		-			-			-			-			-			-	アンチモン及びその化合物			水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		
		-			-			-			-			-			-	ウラン及びその化合物					
		-			-			-			<0.002			-			-	ニッケル及びその化合物					
		-			-			-			-			-			-	1,2-ジクロロエタン					
		-			-			-			-			-			-	トルエン					
		<0.008			-			-			<0.008			-			-	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					
		-			-			-			<0.06			-			-	亜塩素酸					
		<0.001			-			-			<0.001			-			-	ジクロロアセトニトリル					
		<0.002			-			-			<0.002			-			-	抱水クロラール					
		<0.1			-			<0.1			-			-			-	農薬類 *1					
0.66	0.48	0.58	0.62	0.46	0.54	0.48	0.40	0.45	0.44	0.38	0.41	0.44	0.36	0.41	0.46	0.36	0.39	残留塩素					
		-			-			-			-			-			-	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	マンガン及びその化合物					
		-			-			-			-			-			-	遊離炭酸					
		-			-			-			-			-			-	1,1,1-トリクロロエタン					
		-			-			-			<0.002			-			-	メチルtert-ブチルエーテル					
0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.8	0.4	0.6	有機物(TOC)					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	臭気強度(TON)					
		-			-			-			-			-			-	蒸発残留物					
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	濁度					
7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	pH値					
		-			-			-			-			-			-	腐食性(ランゲリア指数)					
		<1			2			<1			1			<1			<1	従属栄養細菌					
		-			-			-			-			-			-	1,1-ジクロロエチレン					
		0.02			0.01			0.01			0.01			0.0									

(3) 定山溪浄水場給水(南区定山溪温泉西2丁目)

項目			月			4			5			6			7			8			9		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均			
水質基準項目	健康に関する項目	一般細菌			<1			<1			<1			<1			<1			<1			
		大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			
		カドミウム及びその化合物			-			-			-			<0.0003			-			-			
		水銀及びその化合物			-			-			-			<0.00005			-			-			
		セレン及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-			
		鉛及びその化合物			-			-			-			<0.001			-			-			
		ヒ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
		六価クロム化合物			<0.002			-			-			<0.002			-			-			
		亜硝酸態窒素			-			-			-			<0.004			-			-			
		シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			-			-			<0.001			-			-			
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			-			-			-			<1			-			-			
		フッ素及びその化合物			-			-			-			<0.08			-			-			
		ホウ素及びその化合物			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			
		四塩化炭素			-			-			-			<0.0002			-			-			
		1,4-ジオキサン			-			-			-			<0.005			-			-			
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.004			-			-			
		ジクロロメタン			-			-			-			<0.002			-			-			
		テトラクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-			
		トリクロロエチレン			-			-			-			<0.001			-			-			
		ベンゼン			-			-			-			<0.001			-			-			
	水道水が有すべき性状に関連する項目	塩素酸			<0.06			-			-			0.10			-			-			
		クロロ酢酸			<0.002			-			-			<0.002			-			-			
		クロロホルム			0.003			0.002			0.003			0.007			0.007			0.008			
		ジクロロ酢酸			<0.003			-			-			0.005			-			-			
		ジブロモクロロメタン			0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001			
		臭素酸			<0.001			-			-			<0.001			-			-			
		総トリハロメタン			0.006			<0.004			0.005			0.011			0.010			0.013			
		トリクロロ酢酸			<0.003			-			-			0.008			-			-			
		ブロモジクロロメタン			0.002			0.002			0.002			0.003			0.003			0.004			
		ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			
		ホルムアルデヒド			<0.008			-			-			<0.008			-			-			
		亜鉛及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-			
アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			0.02			0.02			0.02					
鉄及びその化合物			-			-			-			<0.03			-			-					
銅及びその化合物			-			-			-			<0.1			-			-					
ナトリウム及びその化合物			-			-			-			9.8			-			-					
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
塩化物イオン			15			9			8			12			12			10					
カルシウム, マグネシウム等(硬度)			35			-			-			28			-			-					
蒸発残留物			80			-			-			60			-			-					
陰イオン界面活性剤			-			-			-			<0.02			-			-					
ジェオスミン			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
2-メチルイソボルネオール			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					

(3) 定山溪浄水場給水(南区定山溪温泉西2丁目)

10			11			12			1			2			3			月	項目		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均				
		<1			<1			<1			<1			<1			<1		健康 に 関 連 す る 項 目	水 質 基 準 項 目	水道水が有すべき性状に関連する項目
		不検出			不検出			不検出			不検出			不検出			不検出				
		-			-			-			<0.0003			-			-				
		-			-			-			<0.00005			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				
		-			-			-			<0.004			-			-				
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<1			-			-				
		-			-			-			<0.08			-			-				
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			0.1				
		-			-			-			<0.0002			-			-				
		-			-			-			<0.005			-			-				
		-			-			-			<0.004			-			-				
		-			-			-			<0.002			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		-			-			-			<0.001			-			-				
		0.07			-			-			<0.06			-			-				
		<0.002			-			-			<0.002			-			-				
		0.004			0.003			0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
		0.003			-			-			<0.003			-			-				
		0.001			<0.001			0.001			0.001			0.002			0.002				
		<0.001			-			-			<0.001			-			-				
		0.008			0.006			0.004			<0.004			<0.004			<0.004				
		0.005			-			-			<0.003			-			-				
		0.003			0.002			0.002			0.001			0.001			0.001				
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
		<0.008			-			-			<0.008			-			-				
		-			-			-			<0.1			-			-				
		0.02			0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01				
		-			-			-			<0.03			-			-				
		-			-			-			<0.1			-			-				
		-			-			-			9.8			-			-				
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
		10			11			10			11			15			17				
		28			-			-			42			-			-				
		50			-			-			90			-			-				
		-			-			-			<0.02			-			-				
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				
		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001				

(3) 定山溪浄水場給水(南区定山溪温泉西2丁目)

項目		4			5			6			7			8			9		
		最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	非イオン界面活性剤			-			-			-			<0.002			-			-
	フェノール類			-			-			-			<0.0005			-			-
	有機物(TOC)			0.6			0.4			0.4			0.7			0.8			0.7
	pH値			7.3			7.2			7.2			7.3			7.3			7.3
	味			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	臭気			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし
	色度			0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	ウラン及びその化合物			-			-			-			<0.0002			-			-
	ニッケル及びその化合物			-			-			-			<0.002			-			-
	1,2-ジクロロエタン			-			-			-			<0.0004			-			-
	トルエン			-			-			-			<0.040			-			-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.008			-			-			<0.008			-			-
	亜塩素酸			-			-			-			<0.06			-			-
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			-			-			<0.001			-			-
	抱水クロラール			<0.002			-			-			<0.002			-			-
	農薬類 *1			-			-			-			-			-			-
	残留塩素			0.38			0.42			0.36			0.64			0.52			0.44
	カルシウム, マグネシウム等(硬度)			35			-			-			28			-			-
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	遊離炭酸			2.5			-			-			3.5			-			-
	1,1,1-トリクロロエタン			-			-			-			<0.030			-			-
	メチルtertブチルエーテル			-			-			-			<0.002			-			-
	有機物(TOC)			0.6			0.4			0.4			0.7			0.8			0.7
	臭気強度(TON)			-			-			-			-			-			-
	蒸発残留物			80			-			-			60			-			-
	濁度			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	pH値			7.3			7.2			7.2			7.3			7.3			7.3
	腐食性(ランゲリア指数)			-2.1			-			-			-2.2			-			-
	従属栄養細菌			<1			2			<1			<1			<1			<1
	1,1-ジクロロエチレン			-			-			-			<0.010			-			-
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			0.02			0.02			0.02
	PFOS及びPFOA			-			-			-			-			-			-
そ の 他 項 目	水温			6.4			9.5			12.8			16.9			18.8			18.9
	電気伝導率			125			87			72			113			112			103
	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)			-			-			-			-			-			-
	アンモニア態窒素			-			-			-			-			-			-
	溶存マンガン			-			-			-			-			-			-
	アルカリ度			20			-			-			12			-			-
	カルシウム			9.2			-			-			7.5			-			-
	マグネシウム			3.0			-			-			2.3			-			-
	カリウム			1.1			-			-			0.96			-			-
	紫外線吸光度(E260)			0.050			0.029			0.025			0.050			0.051			0.055

*1 農薬類の値は、各「検出値／目標値」の合算したものである。

(3) 定山溪浄水場給水(南区定山溪温泉西2丁目)

10			11			12			1			2			3			月 項目	
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均		
		-			-			-			<0.002			-			-	非イオン界面活性剤	
		-			-			-			<0.0005			-			-	フェノール類	
		0.5			0.6			0.5			0.4			0.4			0.4	有機物(TOC)	
		7.3			7.3			7.4			7.3			7.2			7.3	pH値	
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			味	
異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			異常なし			臭気	
		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	色度	
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	濁度	
		-			-			-			<0.002			-			-	アンチモン及びその化合物	
		-			-			-			<0.0002			-			-	ウラン及びその化合物	
		-			-			-			<0.002			-			-	ニッケル及びその化合物	
		-			-			-			<0.0004			-			-	1,2-ジクロロエタン	
		-			-			-			<0.040			-			-	トルエン	
		<0.008			-			-			<0.008			-			-	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	
		-			-			-			<0.06			-			-	亜塩素酸	
		<0.001			-			-			<0.001			-			-	ジクロロアセトニトリル	
		<0.002			-			-			<0.002			-			-	抱水クロラール	
		-			-			-			-			-			-	農薬類 *1	
		0.62			0.52			0.44			0.40			0.40			0.42	残留塩素	
		28			-			-			42			-			-	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	
		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	マンガン及びその化合物	
		1.6			-			-			2.5			-			-	遊離炭酸	
		-			-			-			<0.030			-			-	1,1,1-トリクロロエタン	
		-			-			-			<0.002			-			-	メチルセーブチルエーテル	
		0.5			0.6			0.5			0.4			0.4			0.4	有機物(TOC)	
		-			-			-			-			-			-	臭気強度(TON)	
		50			-			-			90			-			-	蒸発残留物	
		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	濁度	
		7.3			7.3			7.4			7.3			7.2			7.3	pH値	
		-1.9			-			-			-1.9			-			-	腐食性(ランゲリア指数)	
		<1			<1			<1			1			<1			1	従属栄養細菌	
		-			-			-			<0.010			-			-	1,1-ジクロロエチレン	
		0.02			0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	アルミニウム及びその化合物	
		-			-			-			<0.000005			-			-	PFOS及びPFOA	
		15.5			9.7			7.6			3.8			3.8			3.4	水温	
		117			116			117			143			162			172	電気伝導率	
		-			-			-			-			-			-	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)	
		-			-			-			-			-			-	アンモニア態窒素	
		-			-			-			-			-			-	溶存マンガン	
		24			-			-			26			-			-	アルカリ度	
		7.6			-			-			11			-			-	カルシウム	
		2.3			-			-			3.7			-			-	マグネシウム	
		1.0			-			-			1.5			-			-	カリウム	
		0.036			0.052			0.040			0.028			0.027			0.039	紫外線吸光度(E260)	

2-(4)-エ 浄水管理項目水質試験結果（各浄水場実施）

2-(4)-エ-(ア) 藻岩浄水場

月 項 目			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年
気 温(℃)		最高	20.4	28.8	29.3	28.5	32.7	31.9	20.4	17.9	6.4	5.7	6.4	16.4	32.7
		最低	-2.2	3.1	10.0	13.9	12.5	9.0	3.4	-2.5	-14.6	-14.0	-12.6	-9.2	-14.6
		平均	5.7	12.9	17.5	20.6	22.5	19.1	12.0	5.3	-2.7	-5.5	-3.3	2.7	8.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
水温(℃)	原 水	最高	9.8	12.2	15.1	18.6	20.8	20.9	15.5	12.1	7.0	4.7	4.0	9.5	20.9
		最低	2.8	4.8	8.2	11.3	12.6	12.8	7.5	5.2	1.8	1.3	1.9	1.6	1.3
		平均	5.2	7.1	11.3	14.3	16.6	16.5	11.4	7.1	3.9	2.7	2.8	3.3	8.5
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁 度 (度)	原 水	最高	180	110	4.5	20	46	46	8.7	490	1.9	1.6	2.2	51	490
		最低	1.0	2.9	1.0	0.8	0.7	1.3	0.8	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
		平均	4.8	12	1.8	1.9	2.3	2.7	1.6	12	1.2	0.9	0.8	3.7	3.8
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460
	沈澱水	最高	0.9	0.7	0.8	0.7	1.4	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.8	1.8	1.8
		最低	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
		平均	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460
	Ⅰ 系 ろ過水	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	180	186	180	186	186	180	186	180	186	186	168	186	2,190
	Ⅱ 系 ろ過水	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	180	186	180	186	186	180	186	180	186	186	168	186	2,190
	配 水	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460
総アルカリ度 (mg/L)	原 水	最高	25	14	20	20	23	24	24	24	21	20	20	21	25
		最低	16	9	11	12	13	13	17	13	16	13	15	16	9
		平均	19	12	16	16	17	20	20	18	18	17	17	18	17
		回数	8	10	8	8	10	8	9	9	8	10	9	8	105
pH	原 水	最高	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
		最低	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7
		平均	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460
	配 水	最高	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		最低	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8
		平均	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		回数	60	62	60	62	62	60	62	60	62	62	56	62	730
溶存マンガ (mg/L)	原 水	最高	0.08	0.06	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.08
		最低	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
		平均	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	Ⅰ 系 ろ過水	最高	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	Ⅱ 系 ろ過水	最高	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

月 項 目			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年
残留塩素 (mg/L)	配 水	最高	0.54	0.54	0.56	0.70	0.78	0.74	0.74	0.66	0.58	0.52	0.50	0.50	0.78
		最低	0.46	0.48	0.48	0.54	0.58	0.62	0.60	0.54	0.46	0.44	0.44	0.42	0.42
		平均	0.50	0.52	0.52	0.61	0.65	0.68	0.64	0.60	0.53	0.49	0.47	0.46	0.56
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460

※ 年平均値は、月平均値の単純平均

2-(4)-エ-(イ) 白川浄水場

月 項 目			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年
気 温(℃)		最高	12.7	20.4	21.3	23.9	26.7	25.9	15.9	11.6	0.8	0.1	1.9	8.9	26.7
		最低	1.9	5.8	13.9	17.4	15.5	12.5	5.8	-1.5	-11.6	-12.1	-11.7	-5.9	-12.1
		平均	5.1	12.7	17.6	20.5	22.0	18.2	10.5	4.2	-4.1	-6.4	-4.3	2.0	8.2
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
水温(℃)	原 水	最高	8.2	11.5	14.9	18.2	20.4	20.8	15.2	9.3	5.2	3.0	3.1	4.4	20.8
		最低	2.9	4.5	7.8	11.1	12.0	12.5	7.0	4.7	1.2	0.5	1.3	1.1	0.5
		平均	4.9	6.8	10.9	14.2	16.3	16.3	11.0	6.6	3.4	2.2	2.2	2.7	8.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
濁 度 (度)	原 水	最高	260	100	4.0	18	51	46	7.3	450	1.8	1.5	1.8	60	450
		最低	1.0	2.7	0.8	0.6	0.7	1.2	0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
		平均	5.6	12	1.6	1.6	2.2	2.8	1.6	9.6	1.1	0.8	0.8	3.9	3.6
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1460
	第1浄水場 沈殿水	最高	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	2.5	0.4	0.4	0.3	0.9	2.5
		最低	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
		平均	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
		回数	60	62	60	62	62	60	62	60	62	62	56	62	730
	第2浄水場 沈殿水	最高	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7
		最低	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1
		平均	0.3	0.4	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
		回数	60	62	60	62	62	60	62	60	62	62	56	62	730
	第3浄水場 沈殿水	最高	0.6	0.5	0.5	0.3	2.5	1.0	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.5
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1
		平均	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
		回数	60	62	60	62	62	60	62	60	62	62	56	62	730
	第1浄水場 浄 水	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	120	124	119	124	123	120	123	120	123	124	111	124	1455
	第2浄水場 浄 水	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	119	124	120	124	124	120	124	120	124	124	111	124	1458
	第3浄水場 浄 水	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	119	124	119	124	123	120	123	120	124	124	112	124	1456
総アルカリ度 (mg/L)	原 水	最高	25	19	21	21	23	26	25	26	24	25	20	27	27
		最低	17	13	14	16	17	20	19	13	19	17	16	18	13
		平均	21	15	18	19	20	23	21	21	21	21	19	22	20
		回数	8	9	9	9	9	8	9	9	8	9	8	9	104
pH	原 水	最高	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2
		最低	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		平均	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1
		回数	60	62	60	62	62	60	62	60	62	62	56	62	730
	第1浄水場 浄 水	最高	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0
		最低	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		平均	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	第2浄水場 浄 水	最高	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
		最低	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.6	6.9	6.9	6.9	6.6
		平均	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	第3浄水場 浄 水	最高	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
		最低	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8
		平均	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365

月 項 目			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年
溶存マンガ (mg/L)	原 水	最高	0.09	0.04	0.02	0.03	0.02	0.06	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.09
		最低	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
		平均	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
		回数	60	61	60	62	62	60	62	60	62	62	56	62	729
	第1浄水場 ろ過水	最高	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	第2浄水場 ろ過水	最高	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	第3浄水場 ろ過水	最高	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
残留塩素 (mg/L)	第1浄水場 浄 水	最高	0.62	0.60	0.64	0.84	1.05	1.00	1.00	0.86	0.66	0.58	0.58	0.64	1.05
		最低	0.50	0.46	0.50	0.52	0.70	0.70	0.62	0.58	0.50	0.44	0.48	0.46	0.44
		平均	0.54	0.51	0.55	0.68	0.78	0.82	0.73	0.68	0.57	0.51	0.53	0.53	0.62
		回数	60	62	59	62	61	60	61	60	62	62	55	62	726
	第2浄水場 浄 水	最高	0.66	0.62	0.62	0.78	0.98	1.05	0.98	0.84	0.66	0.58	0.58	0.62	1.05
		最低	0.50	0.48	0.50	0.54	0.70	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.44	0.46	0.44
		平均	0.58	0.55	0.54	0.69	0.80	0.83	0.73	0.67	0.59	0.54	0.52	0.53	0.63
		回数	59	62	59	62	61	60	62	60	62	62	55	62	726
	第3浄水場 浄 水	最高	0.62	0.60	0.72	0.84	0.94	1.05	0.94	0.78	0.66	0.58	0.58	0.62	1.05
		最低	0.50	0.48	0.46	0.48	0.68	0.68	0.66	0.58	0.54	0.46	0.48	0.48	0.46
		平均	0.55	0.54	0.54	0.70	0.78	0.80	0.72	0.66	0.59	0.51	0.51	0.53	0.62
		回数	59	62	59	62	61	60	61	60	61	62	55	62	724
	西 岡 配 水 センター	最高	0.48	0.52	0.50	0.62	0.74	0.74	0.72	0.64	0.56	0.52	0.50	0.52	0.74
		最低	0.40	0.42	0.42	0.44	0.56	0.58	0.56	0.52	0.48	0.44	0.42	0.42	0.40
		平均	0.44	0.45	0.44	0.54	0.62	0.65	0.60	0.57	0.51	0.47	0.46	0.47	0.52
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1460

※ 年平均値は、月平均値の単純平均

2-(4)-エ-(ウ) 西野浄水場

月 項 目			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年
気 温(℃)		最高	14.5	23.8	25.2	26.2	29.1	28.3	19.2	16.3	2.9	4.3	2.6	10.5	29.1
		最低	1.3	5.8	12.5	18.2	15.1	13.8	8.1	0.1	-9.8	-11.5	-10.8	-5.3	-11.5
		平均	7.2	15.1	19.2	22.0	24.1	19.9	13.7	5.4	-2.2	-4.7	-2.5	4.0	10.1
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
水温(℃)	原 水	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
濁 度 (度)	原 水	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	沈澱水	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ろ過水	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	配 水	最高	<0.1	<0.1	<0.1	0.0	0.0	0.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.0	0.0	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460
総アルカリ度 (mg/L)	原 水	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pH	原 水	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	配 水	最高	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1
		最低	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.7
		平均	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460
溶存マンガ (mg/L)	原 水	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ろ過水	最高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
残留塩素 (mg/L)	配 水	最高	0.46	0.50	0.44	0.56	0.62	0.58	0.56	0.54	0.50	0.44	0.44	0.42	0.62
		最低	0.36	0.36	0.34	0.34	0.46	0.44	0.42	0.42	0.40	0.36	0.34	0.28	0.28
		平均	0.41	0.43	0.40	0.46	0.53	0.53	0.50	0.49	0.43	0.39	0.39	0.37	0.44
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460

※ 年平均値は、月平均値の単純平均

2-(4)-エ-(工) 宮町浄水場

月 項 目			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年
気 温(℃)		最高	14.4	24.0	26.1	26.7	29.9	28.1	20.5	14.6	2.5	5.6	2.0	12.7	29.9
		最低	1.4	6.0	12.3	16.4	14.3	12.9	8.1	0.0	-10.1	-11.3	-11.6	-5.9	-11.6
		平均	7.4	15.0	18.9	21.9	24.4	19.9	13.2	5.2	-2.5	-4.8	-3.0	3.6	9.9
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
水温(℃)	原 水	最高	-	-	15.4	18.4	21.1	21.2	15.7	10.6	2.8	0.9	1.6	5.6	21.2
		最低	-	-	11.4	12.7	14.6	12.0	7.4	2.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
		平均	-	-	13.3	15.5	18.2	16.7	11.1	5.5	1.0	0.4	0.5	2.0	8.4
		回数	0	0	58	124	124	120	124	120	124	123	112	122	1,151
濁 度 (度)	原 水	最高	-	-	36	25	71	8.1	6.2	25	1.2	1.1	12	34	71
		最低	-	-	0.8	0.6	0.6	0.7	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
		平均	-	-	2.9	1.8	1.9	1.2	0.8	1.2	0.5	0.5	0.9	3.4	1.5
		回数	0	0	58	124	124	120	124	119	124	123	112	124	1,152
	沈澱水	最高	-	-	0.7	0.5	1.0	0.3	0.7	0.7	0.4	0.3	0.6	0.9	1.0
		最低	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
		平均	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
		回数	0	0	58	124	124	120	124	119	124	123	112	124	1,152
	ろ過水	最高	-	-	0.0	<0.1	0.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.0
		最低	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	0	0	58	124	124	120	124	119	124	123	112	124	1,152
	配 水	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460
総アルカリ度 (mg/L)	原 水	最高	-	-	24	25	29	29	28	25	23	22	21	21	29
		最低	-	-	19	20	20	23	25	15	19	20	17	10	10
		平均	-	-	22	23	26	27	27	21	20	20	20	17	22
		回数	0	0	15	31	31	30	31	29	31	30	28	31	287
pH	原 水	最高	-	-	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2
		最低	-	-	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7
		平均	-	-	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0
		回数	0	0	58	124	124	120	124	119	124	123	112	124	1,152
	配 水	最高	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0
		最低	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8
		平均	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460
溶存マンガ (mg/L)	原 水	最高	-	-	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05
		最低	-	-	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01
		平均	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
		回数	0	0	15	31	31	30	31	29	31	30	28	31	287
	ろ過水	最高	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		最低	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		回数	0	0	15	31	31	30	31	29	31	30	28	31	287
残留塩素 (mg/L)	配 水	最高	0.44	0.50	0.46	0.50	0.50	0.52	0.48	0.52	0.46	0.46	0.44	0.46	0.52
		最低	0.38	0.36	0.38	0.42	0.40	0.42	0.40	0.44	0.40	0.40	0.38	0.40	0.36
		平均	0.41	0.43	0.42	0.46	0.48	0.48	0.45	0.47	0.44	0.42	0.42	0.42	0.44
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1,460

※ 年平均値は、月平均値の単純平均

2-(4)-エ-(才) 定山溪浄水場

月 項 目			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年
気 温(℃)		最高	16.6	26.4	27.6	28.4	31.9	29.8	20.2	15.6	3.1	3.6	5.5	12.8	31.9
		最低	-6.1	-0.9	5.5	11.0	8.6	5.7	-0.8	-5.7	-17.2	-18.0	-15.4	-15.1	-18.0
		平均	3.2	11.3	15.9	18.9	20.4	16.7	8.5	2.7	-5.3	-8.0	-5.8	0.3	6.6
		回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
水温(℃)	原 水	最高	5.5	8.7	13.6	16.3	18.1	19.0	17.6	7.8	3.4	1.0	1.2	4.2	19.0
		最低	3.7	5.6	8.9	13.8	14.2	12.3	7.4	3.4	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8
		平均	4.8	6.7	11.9	14.9	16.7	15.6	10.6	5.6	1.7	0.9	1.0	2.2	7.7
		回数	120	124	120	124	124	120	124	120	124	124	112	124	1460
濁 度 (度)	原 水	最高	2.5	12	13	4.7	6.1	9.0	2.5	6.9	1.1	0.6	0.6	3.7	13
		最低	0.4	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	0.4	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
		平均	0.9	3.8	1.4	1.6	2.2	1.5	1.1	1.8	0.6	0.4	0.4	0.9	1.4
		回数	120	124	120	124	124	120	124	118	124	124	112	124	1458
	沈澱水	最高	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.1	0.2	0.7
		最低	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		回数	120	124	120	124	124	120	124	118	124	124	112	124	1458
	ろ過水	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	120	124	120	124	124	120	124	118	124	124	112	124	1458
	配 水	最高	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最低	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		回数	120	124	120	124	124	120	124	118	124	124	112	124	1458
総アルカリ度 (mg/L)	原 水	最高	28	19	27	26	24	29	31	27	33	40	45	48	48
		最低	22	11	14	21	20	24	25	17	25	30	35	26	11
		平均	25	14	21	23	22	27	28	24	28	36	41	39	27
		回数	9	8	9	9	9	8	9	9	9	8	8	9	104
pH	原 水	最高	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
		最低	7.1	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	6.9
		平均	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1
		回数	120	124	120	124	124	120	124	118	124	124	112	124	1458
	配 水	最高	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0
		最低	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8
		平均	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9
		回数	120	124	120	124	124	120	124	118	124	124	112	124	1458
溶存マンガ (mg/L)	原 水	最高	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
		最低	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		平均	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		回数	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	ろ過水	最高	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		最低	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		平均	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		回数	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
残留塩素 (mg/L)	配 水	最高	0.56	0.50	0.52	0.76	0.76	0.74	0.66	0.64	0.48	0.44	0.44	0.48	0.76
		最低	0.40	0.38	0.36	0.44	0.42	0.50	0.46	0.42	0.36	0.36	0.36	0.32	0.32
		平均	0.45	0.43	0.42	0.61	0.58	0.66	0.57	0.53	0.43	0.40	0.40	0.38	0.49
		回数	120	124	120	124	124	120	124	118	124	124	112	124	1458

※ 年平均値は、月平均値の単純平均