XI　水道配水系統図

（令和8年3月末現在）


配水施設（稼働数）


	全数	配水センター管理	◆浄水場管理
ポンプ場・配水池併設施設	15	15	0
単独ポンプ場	22	21	◆1
単独配水池	27	23	◆4

凡例

Ⓟ　ポンプ場

×　配水調整バルブ

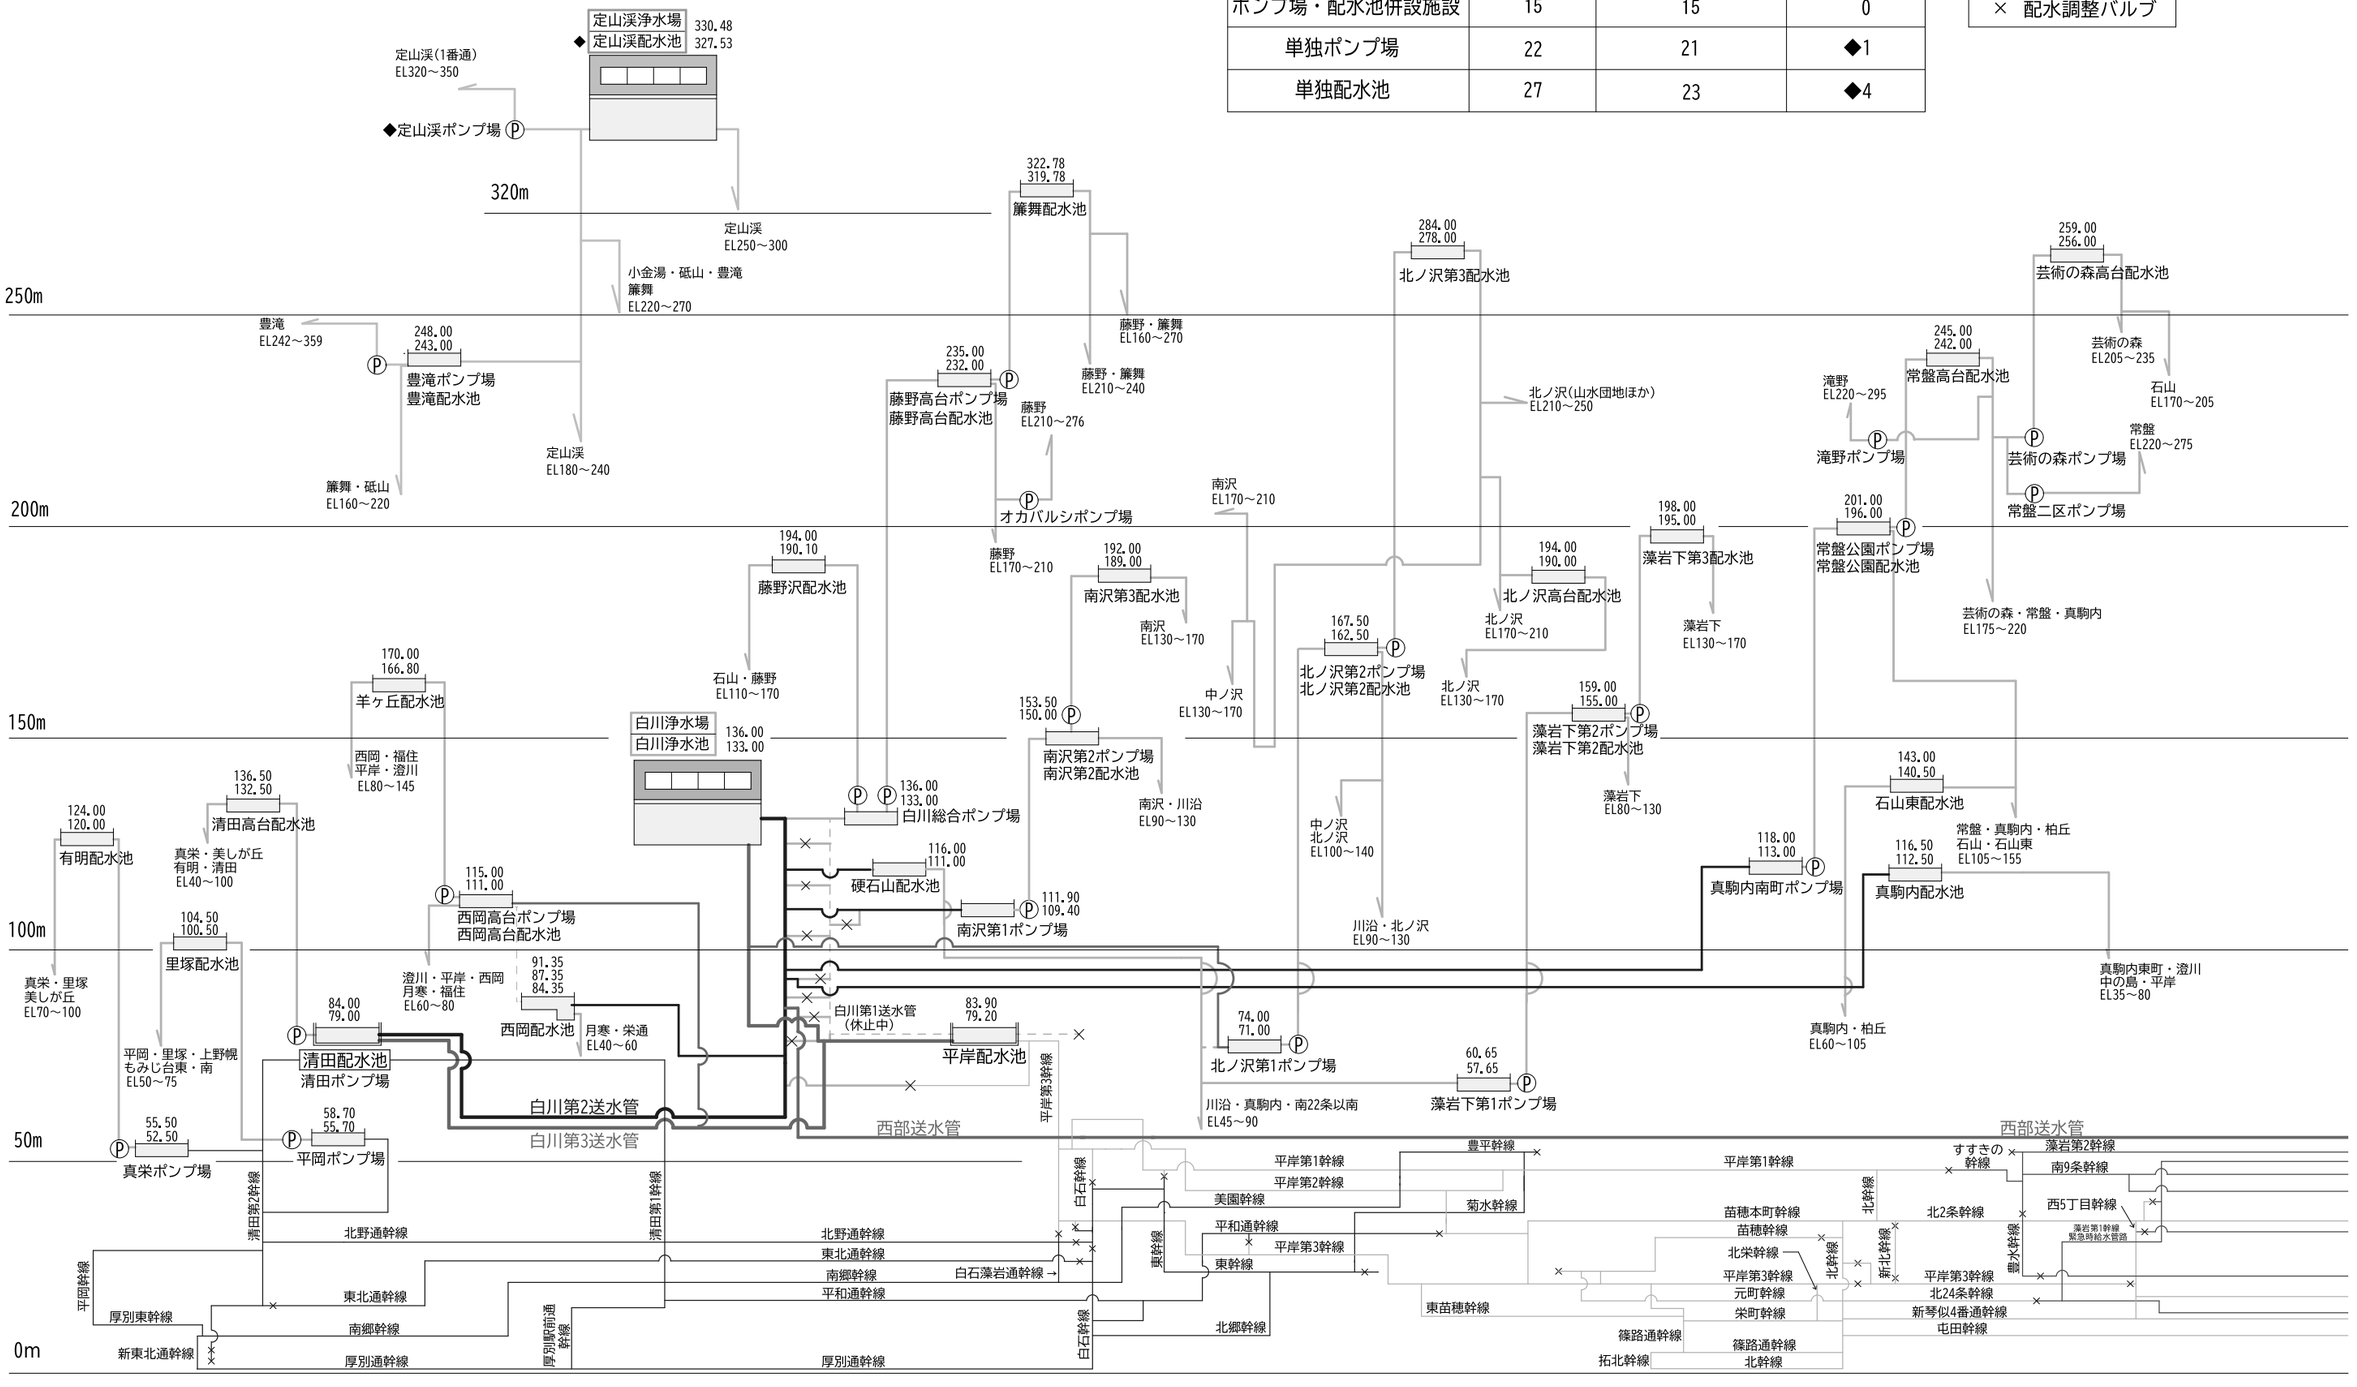

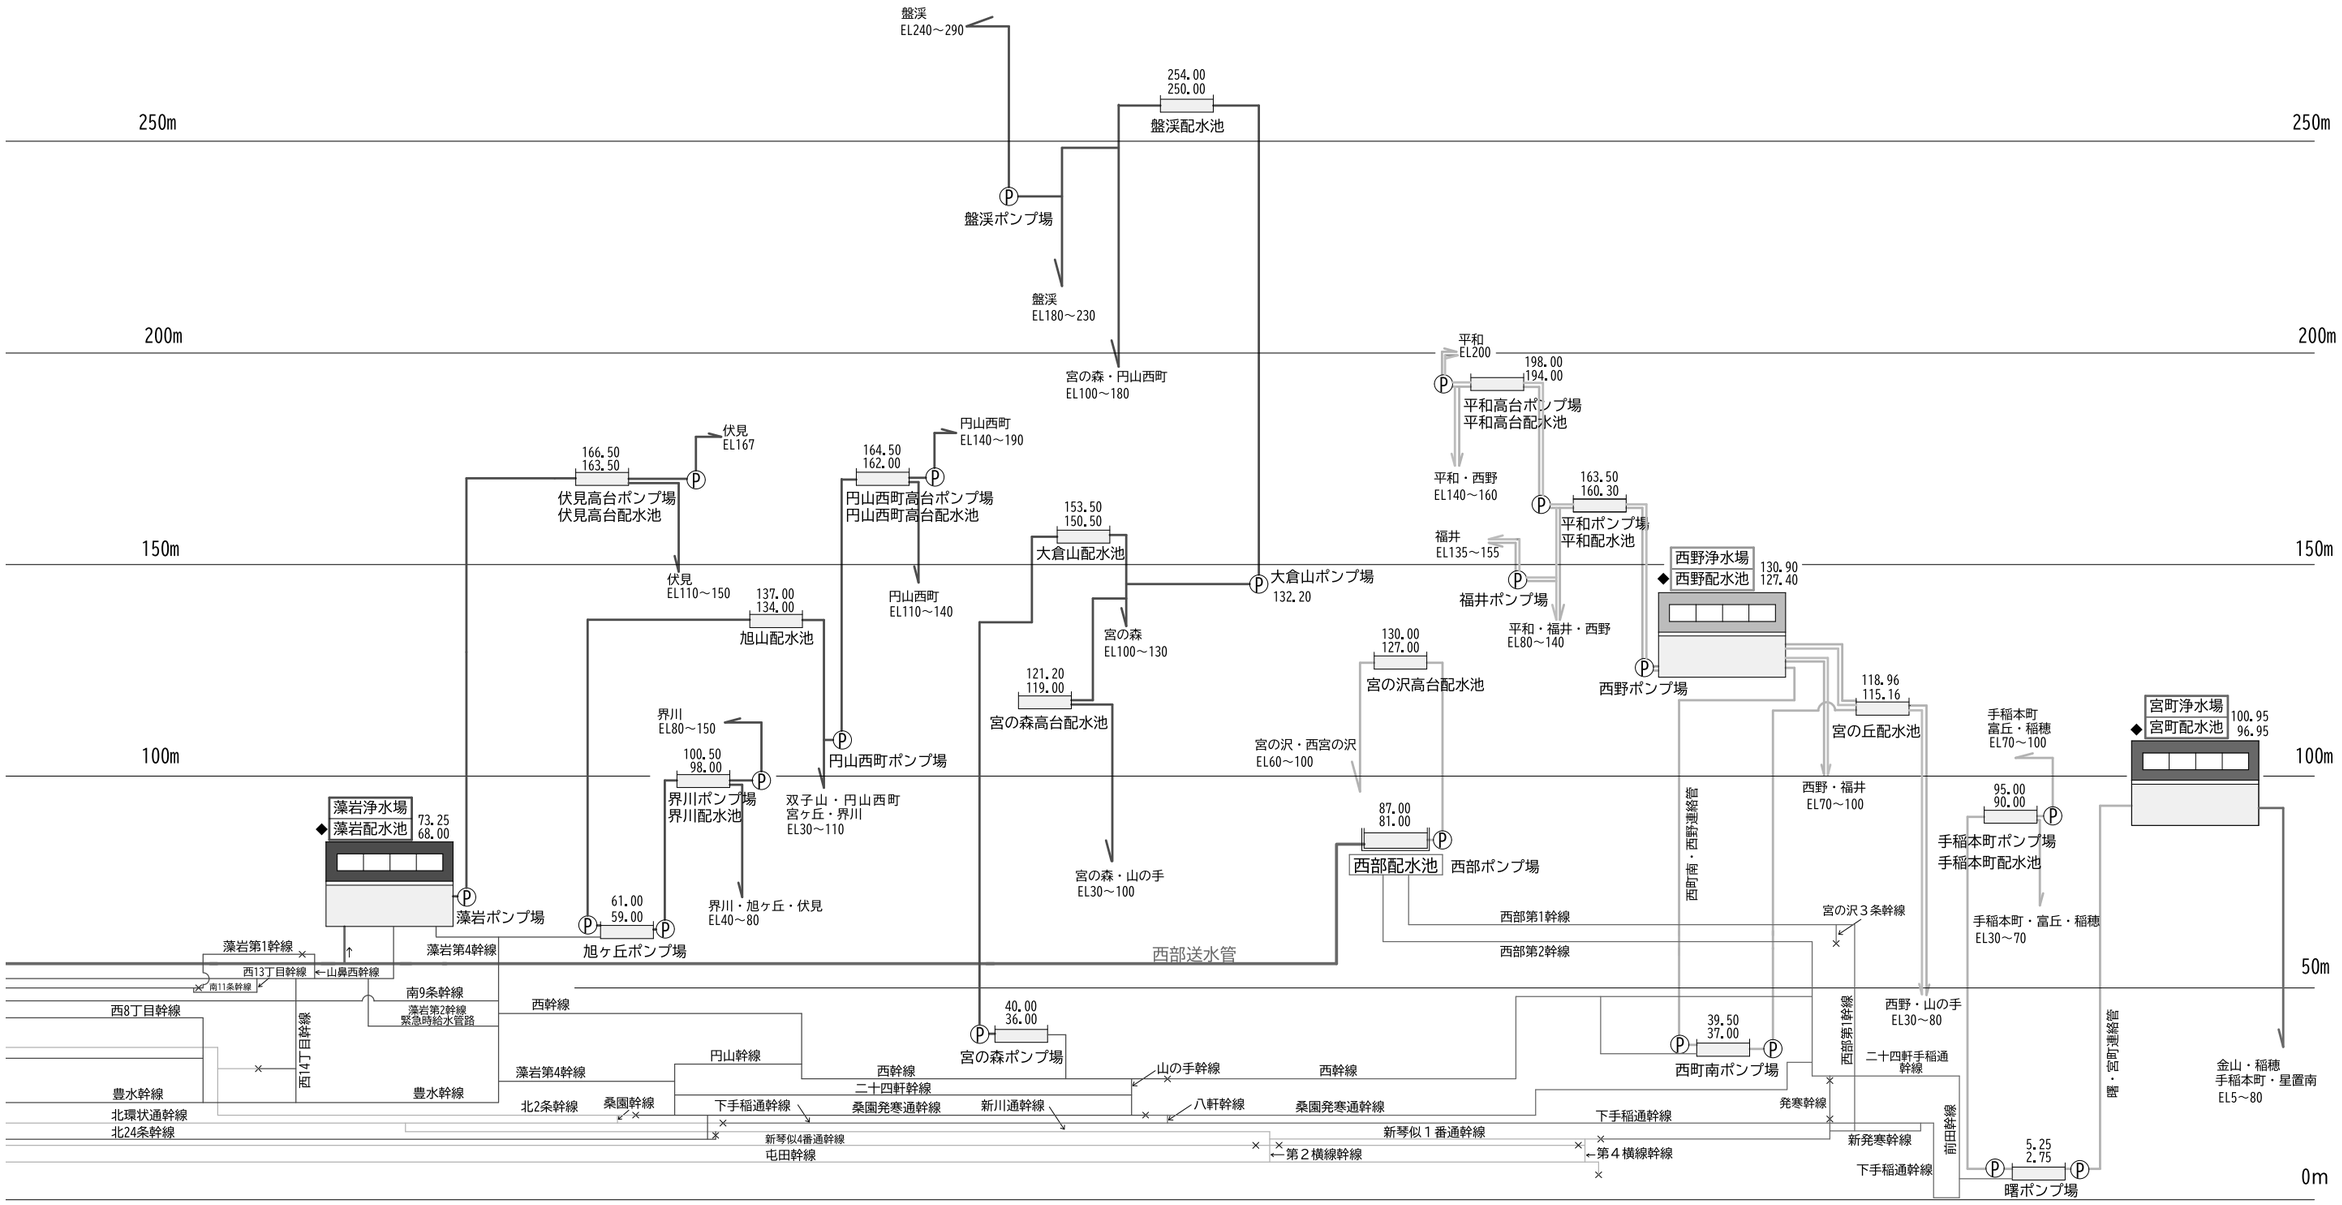
250m
200m
150m
100m
50m
0m
盤渓
EL240～290
254.00
250.00
盤渓配水池
盤渓ポンプ場
盤渓
EL180～230
宮の森・円山西町
EL100～180
平和
EL200
198.00
194.00
平和高台ポンプ場
平和高台配水池
平和・西野
EL140～160
163.50
160.30
平和ポンプ場
平和配水池
福井
EL135～155
福井ポンプ場
平和・福井・西野
EL80～140
西野浄水場
西野配水池
130.90
127.40
西野ポンプ場
伏見
EL167
166.50
163.50
伏見高台ポンプ場
伏見高台配水池
伏見
EL110～150
円山西町
EL140～190
164.50
162.00
円山西町高台ポンプ場
円山西町高台配水池
円山西町
EL110～140
153.50
150.50
大倉山配水池
大倉山ポンプ場
132.20
137.00
134.00
旭山配水池
宮の森
EL100～130
121.20
119.00
宮の森高台配水池
130.00
127.00
宮の沢高台配水池
宮の沢・西宮の沢
EL60～100
118.96
115.16
宮の丘配水池
西野・福井
EL70～100
手稲本町
富丘・稲穂
EL70～100
95.00
90.00
手稲本町ポンプ場
手稲本町配水池
手稲本町・富丘・稲穂
EL30～70
宮町浄水場
宮町配水池
100.95
96.95
界川
EL80～150
100.50
98.00
界川ポンプ場
界川配水池
双子山・円山西町
宮ヶ丘・界川
EL30～110
円山西町ポンプ場
界川・旭ヶ丘・伏見
EL40～80
藻岩浄水場
藻岩配水池
73.25
68.00
藻岩ポンプ場
61.00
59.00
旭ヶ丘ポンプ場
宮の森・山の手
EL30～100
西部配水池
87.00
81.00
西部ポンプ場
西部送水管
西部第1幹線
西部第2幹線
宮の沢３条幹線
西町南・西野連絡管
藻岩第1幹線
西13丁目幹線
山鼻西幹線
南11条幹線
藻岩第4幹線
南9条幹線
藻岩第2幹線
緊急時給水管路
西8丁目幹線
西14丁目幹線
豊水幹線
北環状通幹線
北24条幹線
西幹線
円山幹線
北2条幹線
桑園幹線
下手稲通幹線
新琴似4番通幹線
屯田幹線
二十四軒幹線
桑園発寒通幹線
新川通幹線
山の手幹線
八軒幹線
新琴似１番通幹線
第２横線幹線
第４横線幹線
40.00
36.00
宮の森ポンプ場
39.50
37.00
西町南ポンプ場
西野・山の手
EL30～80
二十四軒手稲通
幹線
発寒幹線
新発寒幹線
前田幹線
5.25
2.75
曙ポンプ場
宮町連絡管
金山・稲穂
手稲本町・星置南
EL5～80