

換気回数の設定について

気密性能と換気回数 (単位:回/時)							
内外 温度差	隙間相当面積(cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )						
	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	8.0	10.0
30°C	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.80	1.00
20°C	0.07	0.13	0.20	0.27	0.33	0.53	0.66
10°C	0.03	0.07	0.10	0.13	0.17	0.27	0.34

資料:『気密化住宅の換気設計』(財)北海道住宅指導センター

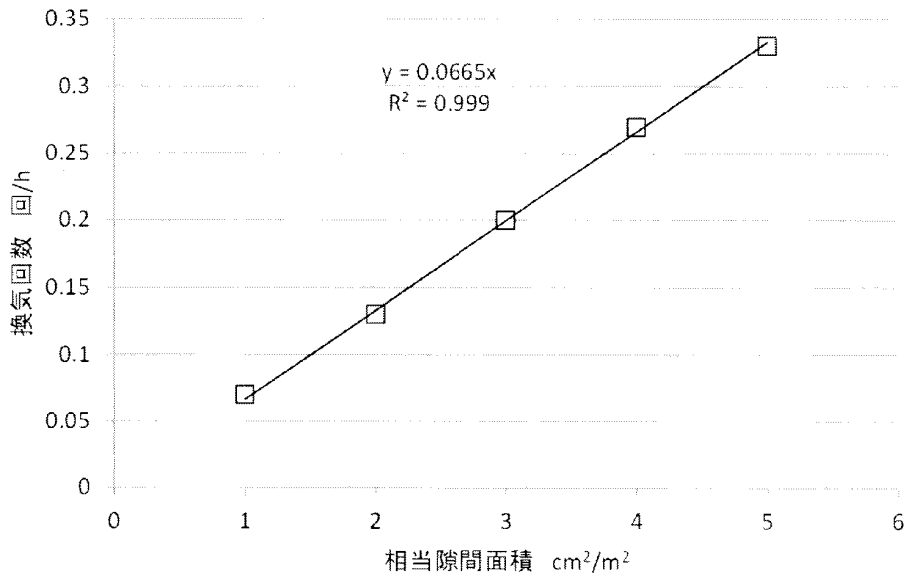


図1. 内外温度差20°C(外気平均0°C、室温平均20°C)とした場合の相当隙間面積と換気回数の関係