



建物-37  
熱帯雨林館  
(消火器)



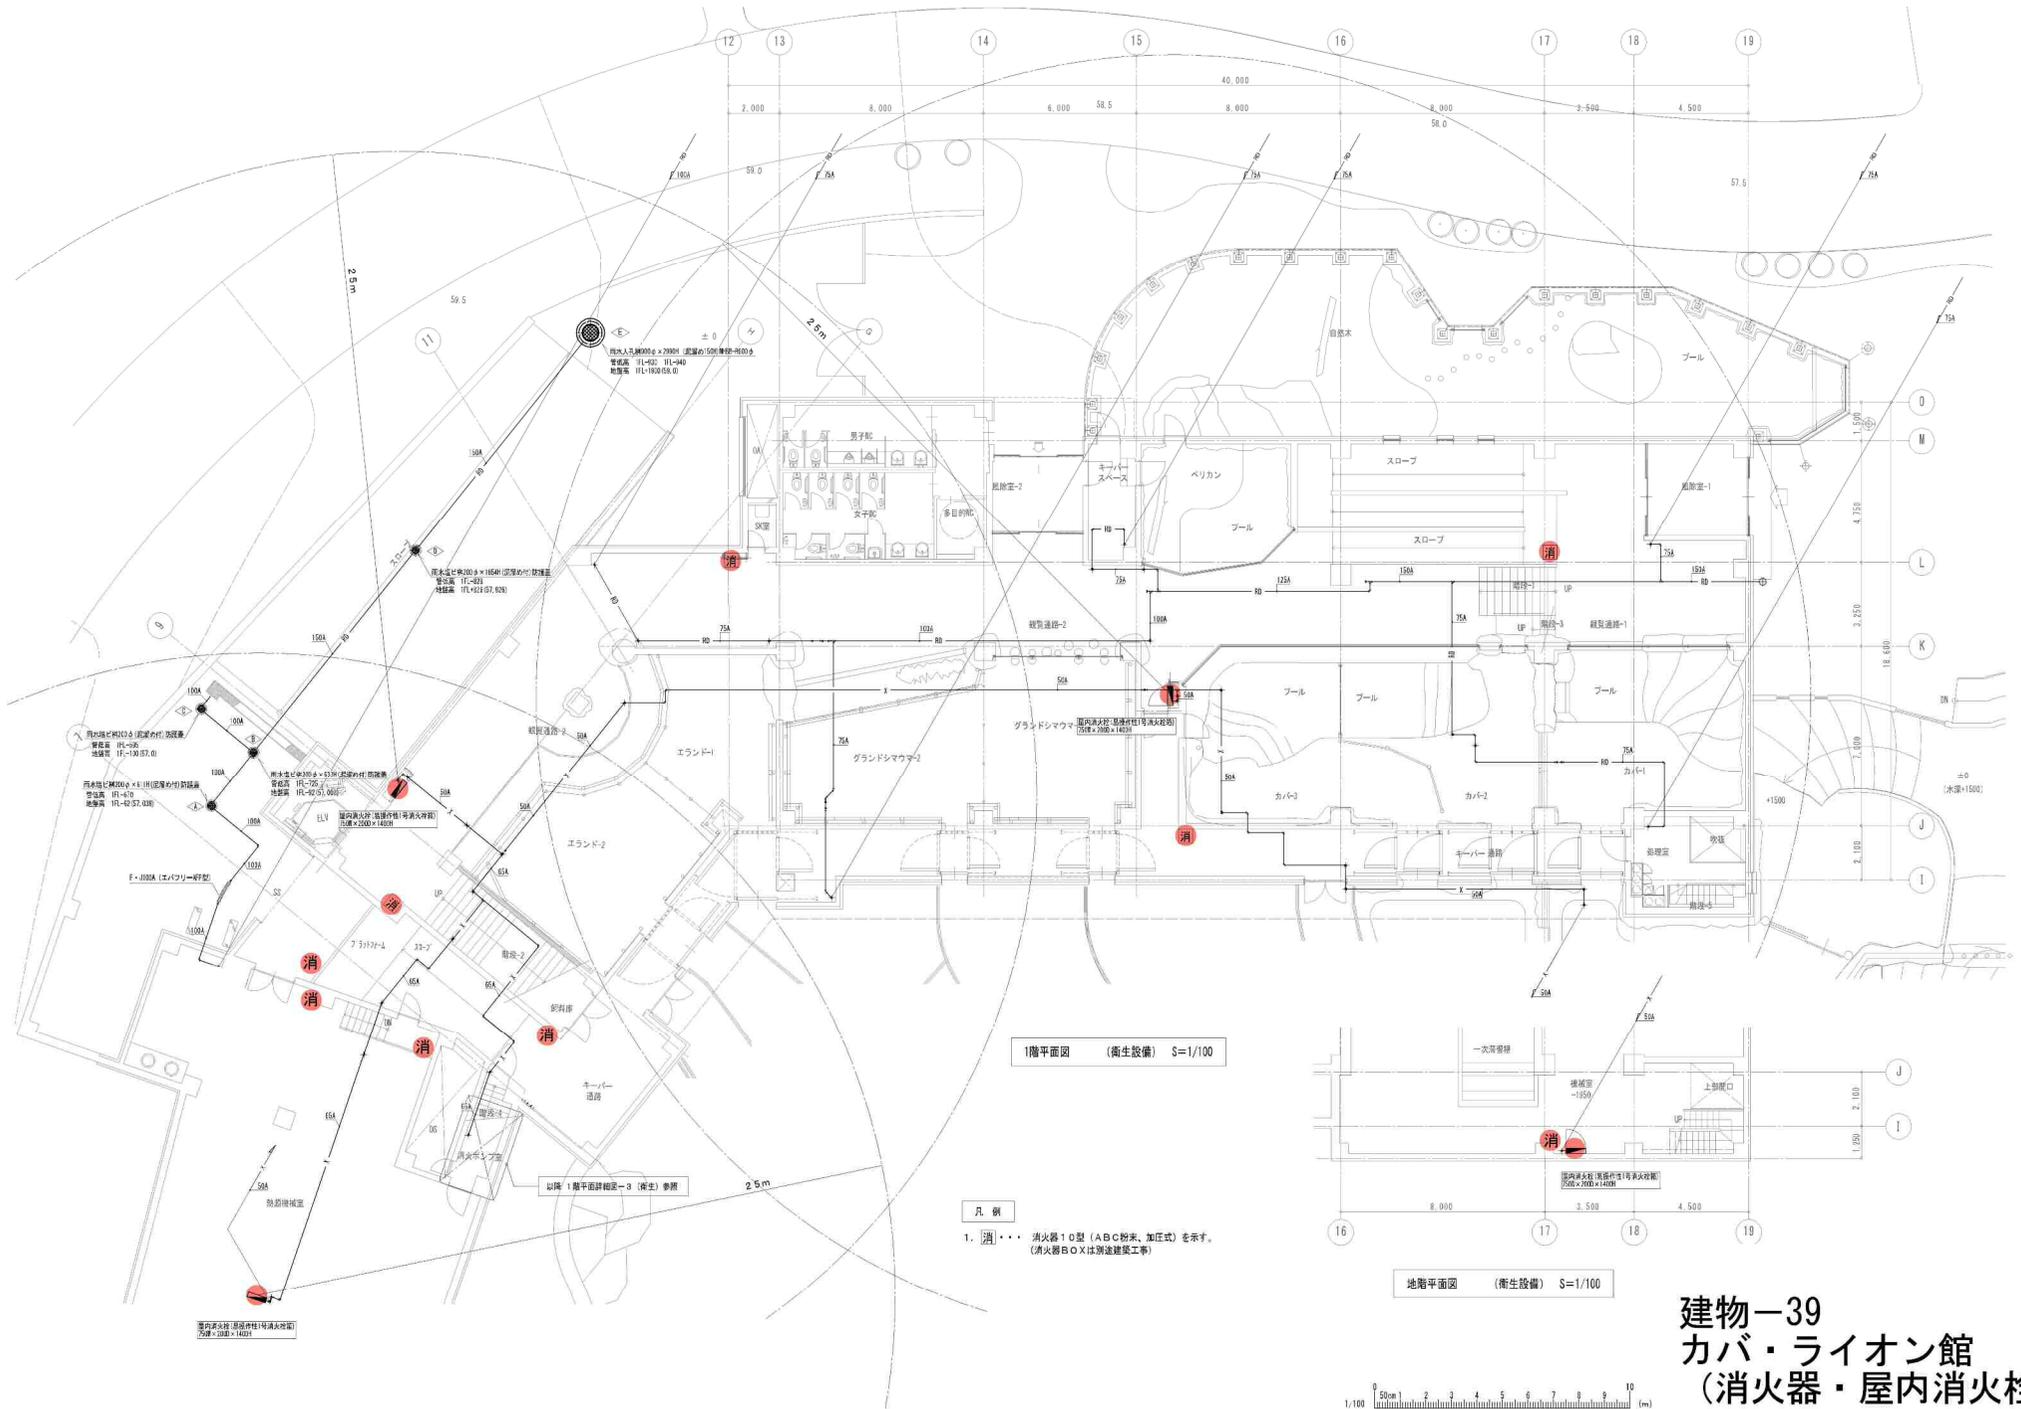

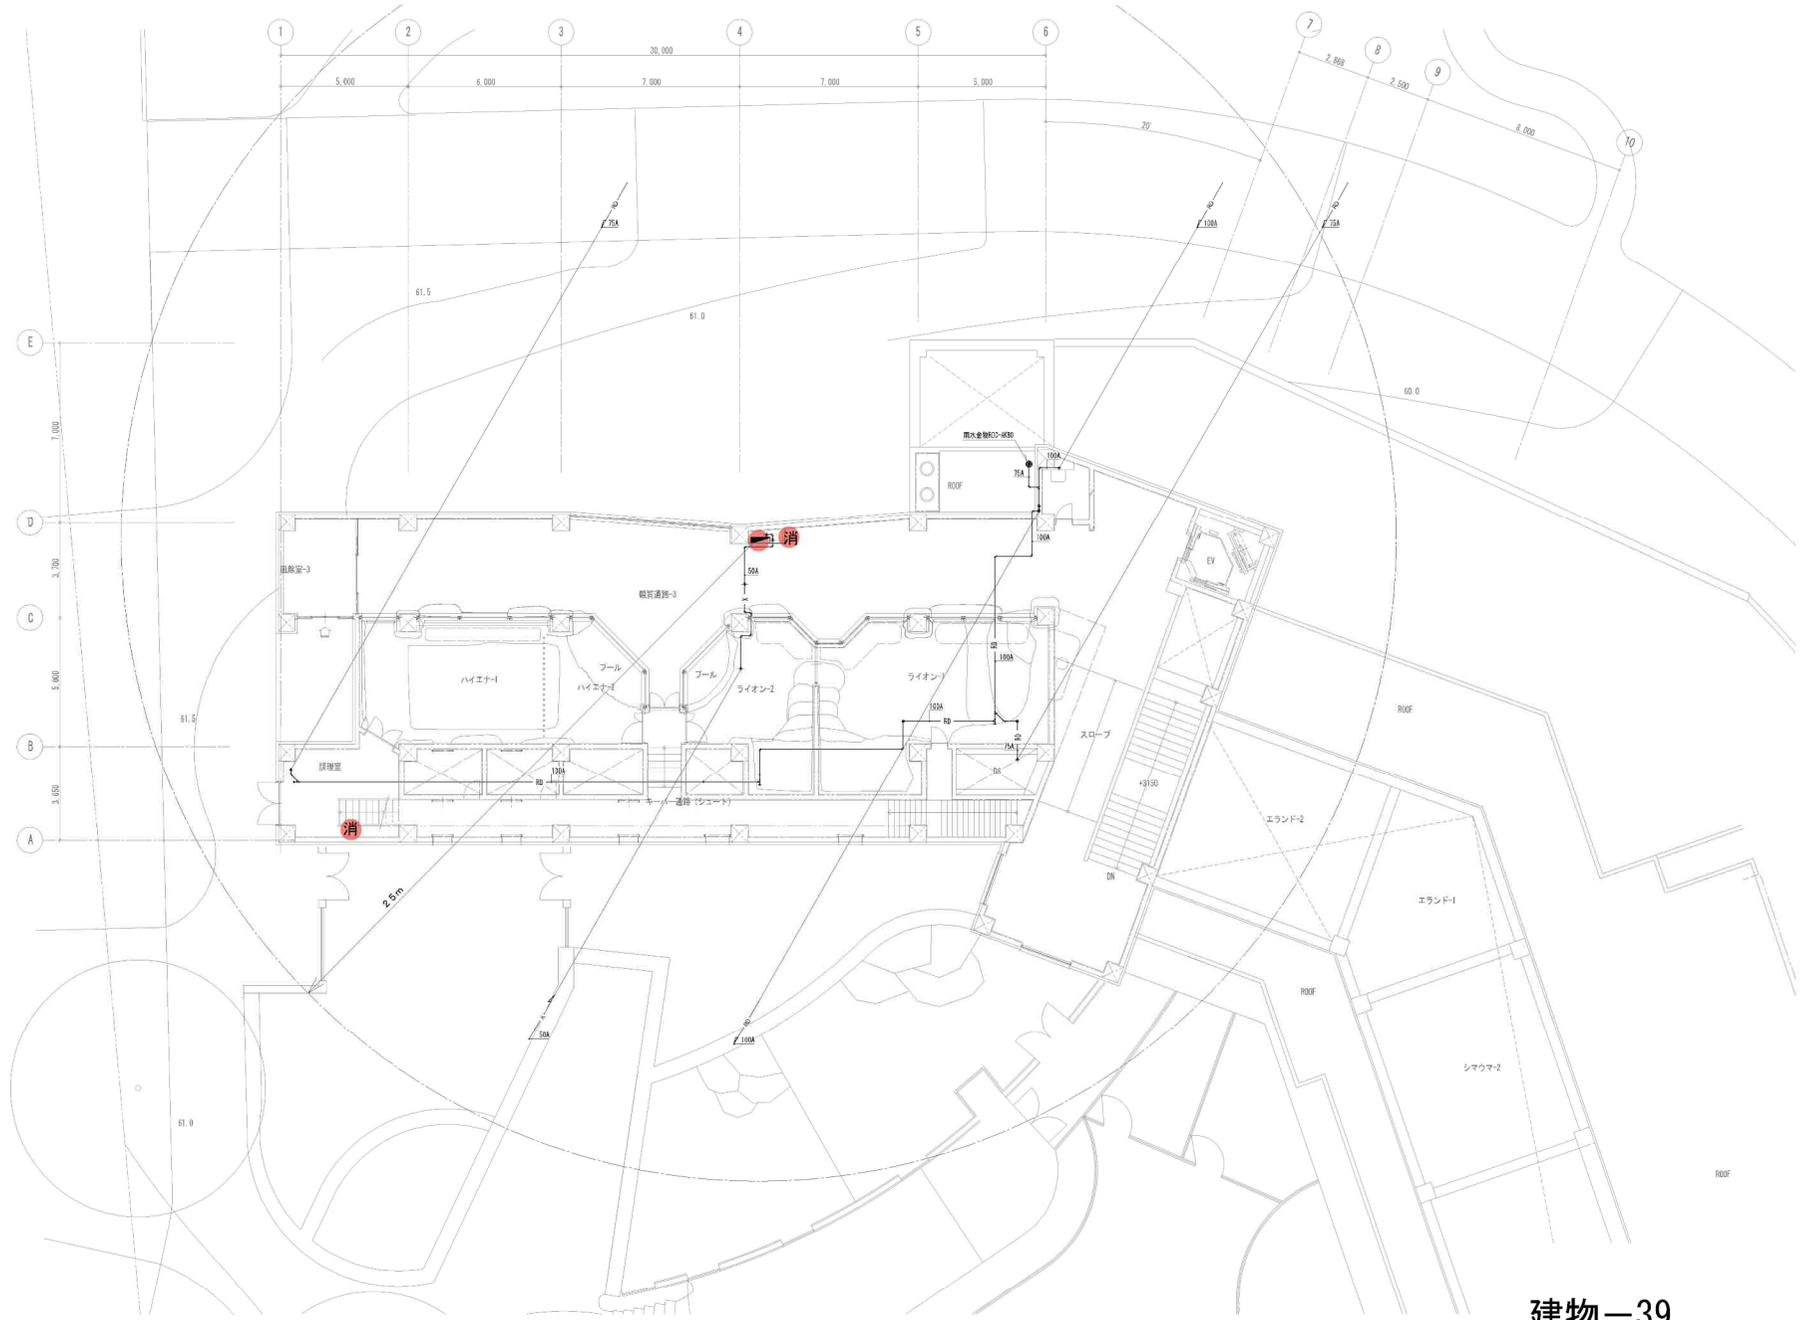


2階平面図 (衛生設備) S=1/100

凡例


- 1. [消]... 消火器10型 (ABC粉末、加圧式) を示す。  
(消火器B O Xは別途電気工事)



建物-39  
カバ・ライオン館  
(消火器・屋内消火栓)

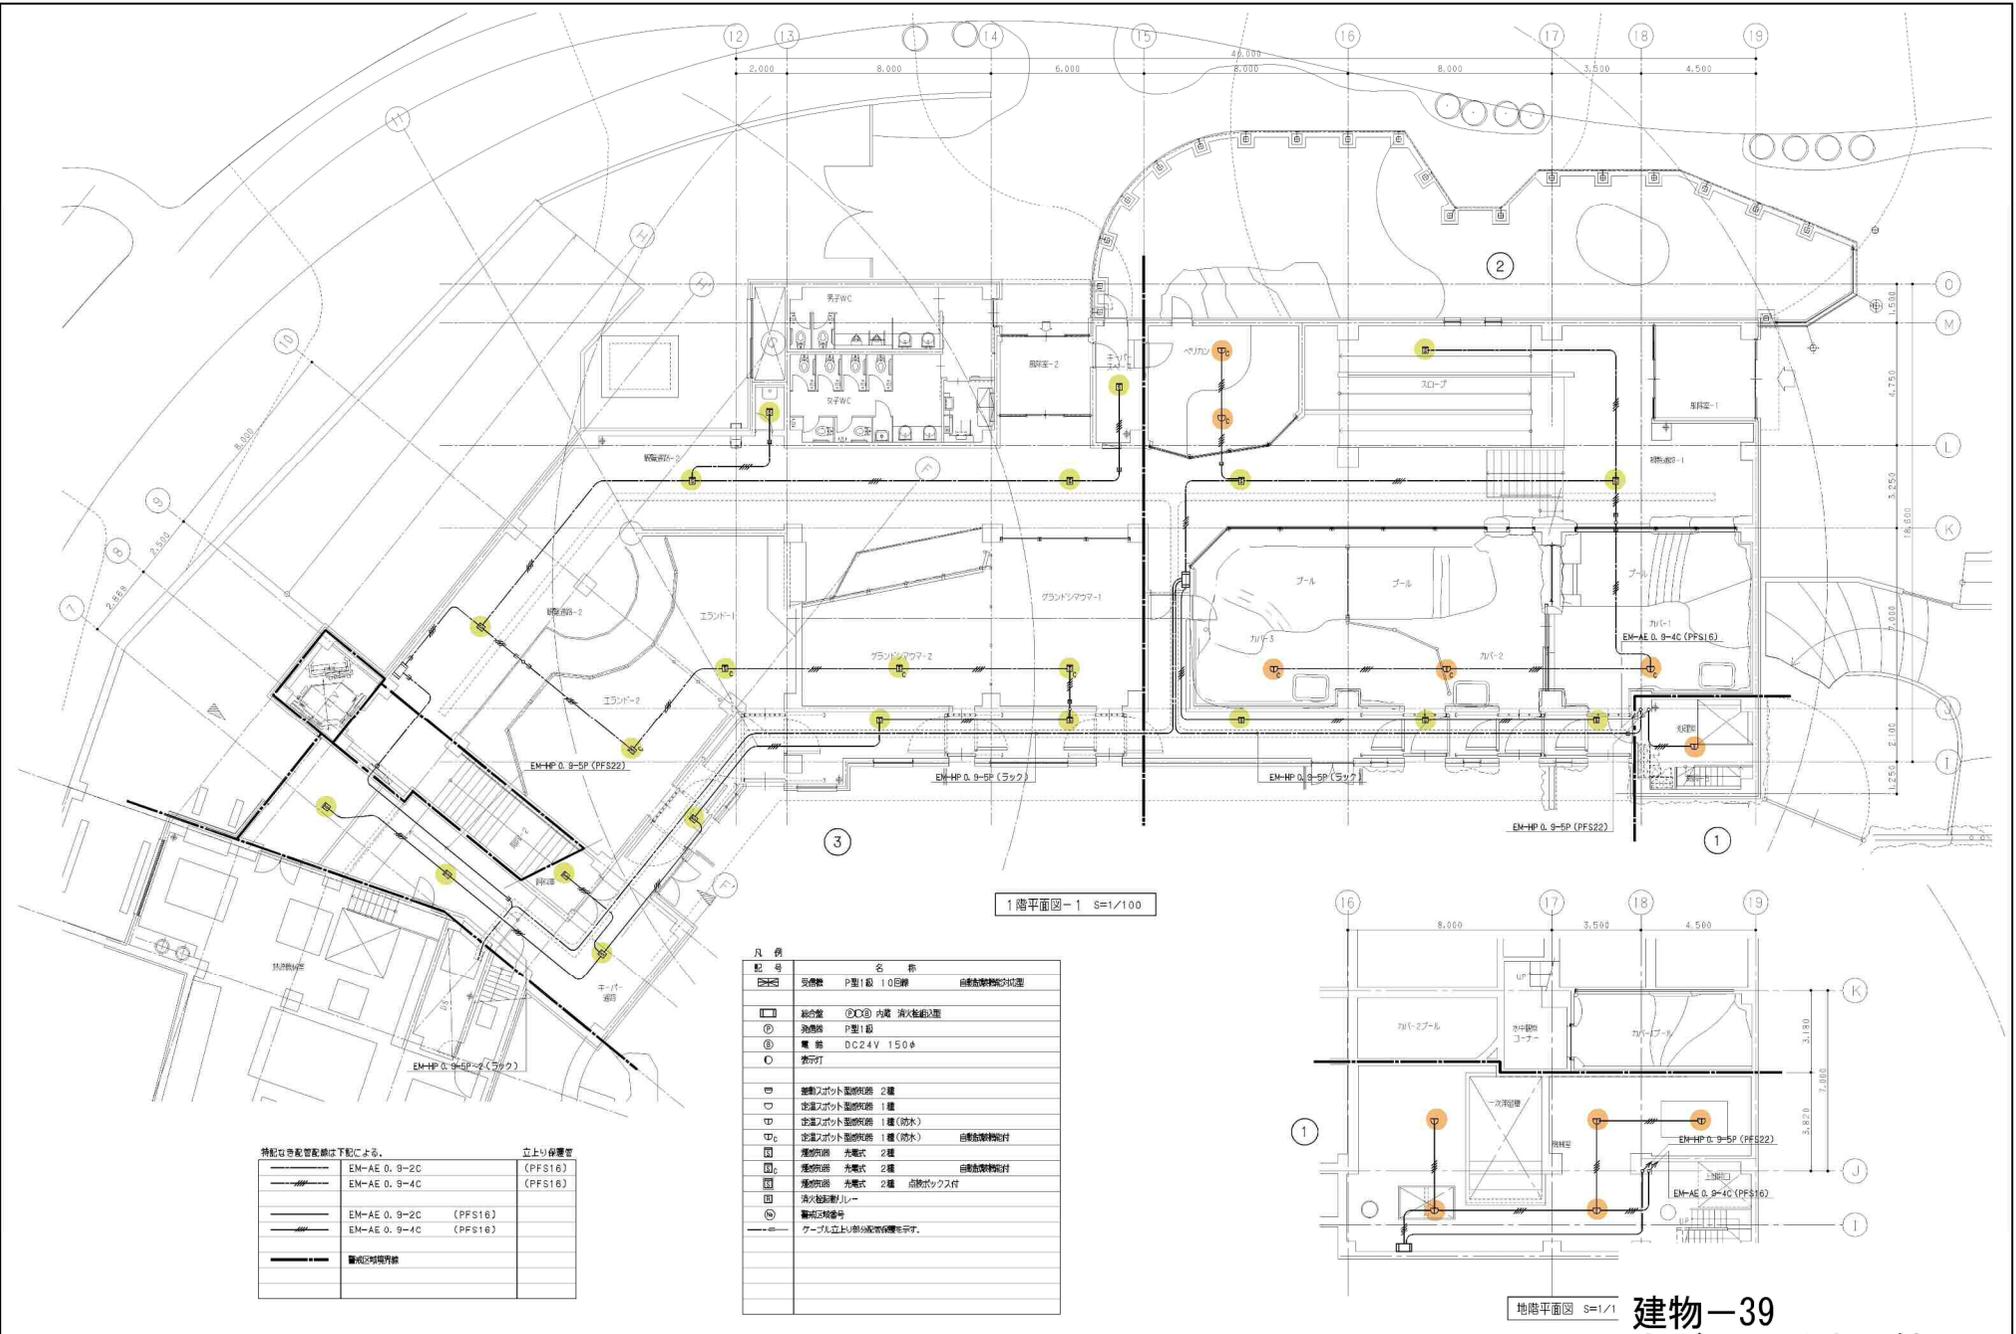

1階平面図-1 S=1/100

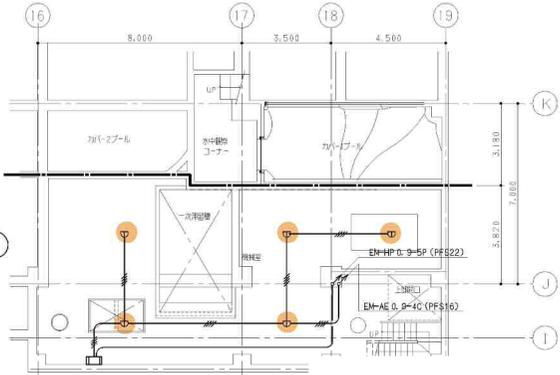

地階平面図 S=1/1

建物-39  
カバ・ライオン館  
(自動火災報知設備)

特記仕様の配管配線は下記による。

EM-AE 0.9-2C (PFS16)	立上り保護管
EM-AE 0.9-4C (PFS16)	
EM-AE 0.9-2C (PFS16)	
EM-AE 0.9-4C (PFS16)	
■	警報伝送線

凡 例	記 号	名 称	備 考
■	受信機	P型1級 10回路	自動火災報知設備
□	組合錠	◎C◎ 内蔵 消火栓検知型	
◎	検出器	P型1級	
⊙	警 鐘	DC24V 150φ	
○	表示灯		
⊞	警報スロット監視回路	2種	
⊞	消火スロット監視回路	1種	
⊞	消火スロット監視回路	1種(防氷)	
⊞	消火スロット監視回路	1種(防氷)	自動通報機付
⊞	検出器	光電式 2種	自動通報機付
⊞	検出器	光電式 2種	自動通報機付
⊞	検出器	光電式 2種	点検ボックス付
⊞	消火栓検知リレー		
◎	警報伝送番号		
—	ケーブル	立上り形と配管配線を示す。	

