


令和8年度

設計図面

業務名称 カバライオン館自動火災報知設備受信機交換


[illegible]

札幌市環境局円山動物園

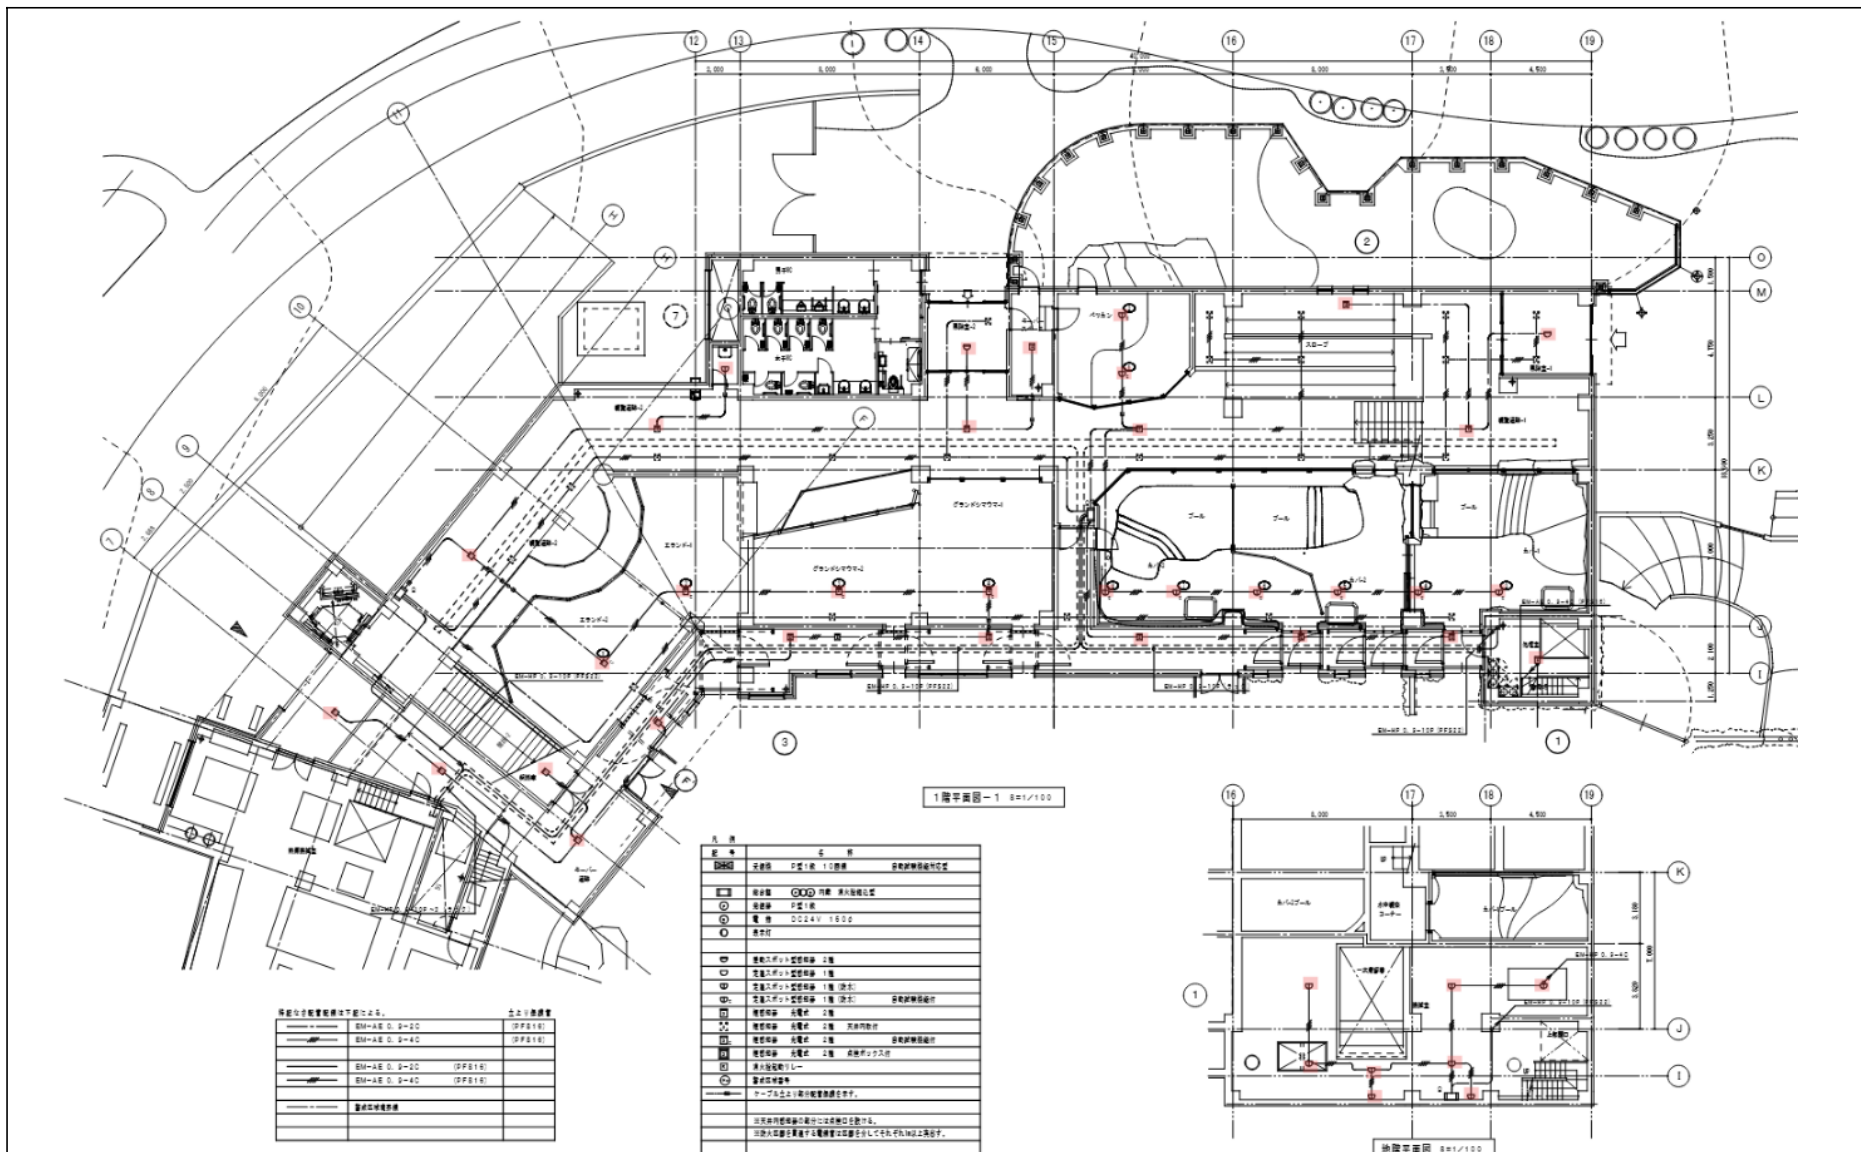


環境局円山動物園

件名	カバライオン館自動火災報知設備受信機交換					課長	係長	審査	設計	製図	図番
図面名	別図1【A棟地階・1階】										1

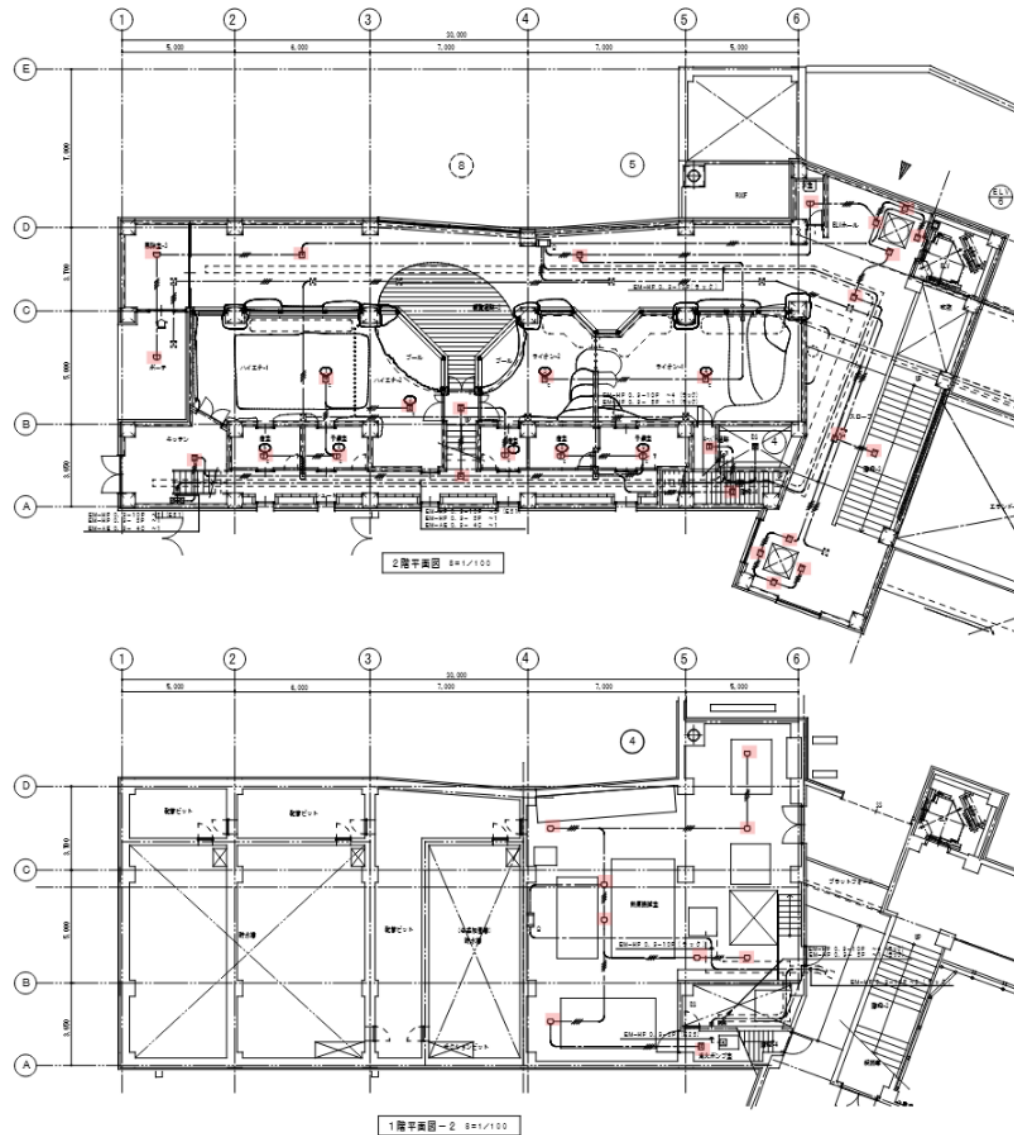

環境局円山動物園

件名	カバライオン館自動火災報知設備 受信機交換					課長	係長	審査	設計	製図	図番
図面名	別図2【A棟1階・2階】										2

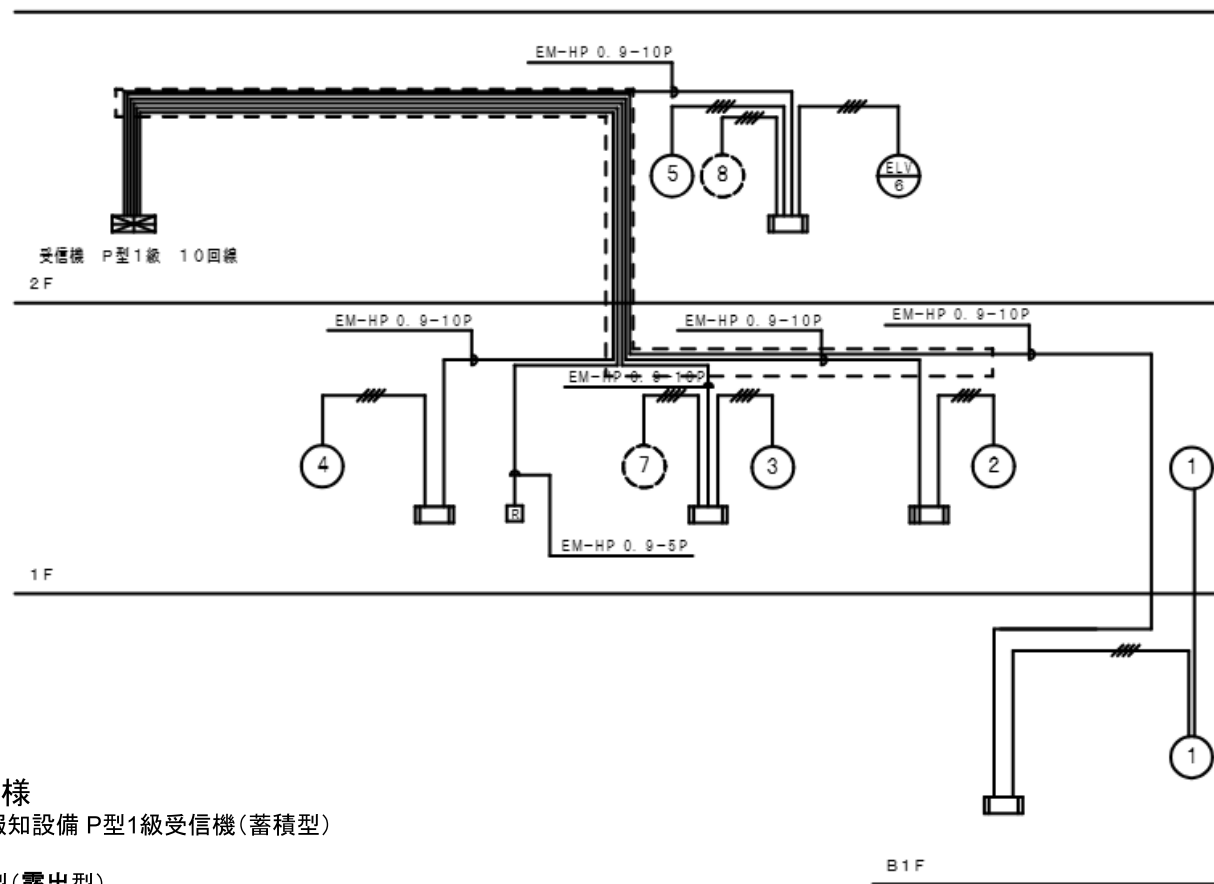

受信機基本仕様

種別: 自動火災報知設備 P型1級受信機(蓄積型)

回線数: 10回線

設置方式: 壁掛型(露出型)

その他: 既存ホーチキ製「進PⅢシリーズ(10L)」と同等以上の性能を有する

環境局円山動物園

件名	カバライオン館自動火災報知設備 受信機交換	課長	係長	審査	設計	製図	図番
図面名	別図3【自動火災報知設備 系統図】						3