

令和8年度

設計図面


業務名称 動物病院暖房更新業務

1	位置図		
2	動物病院平面図		
3	暖房仕様図		
4	暖房寸法図		



環境局円山動物園

件名	動物病院暖房更新業務					課長	係長	審査	設計	製図	図番
図面名	位置図										1

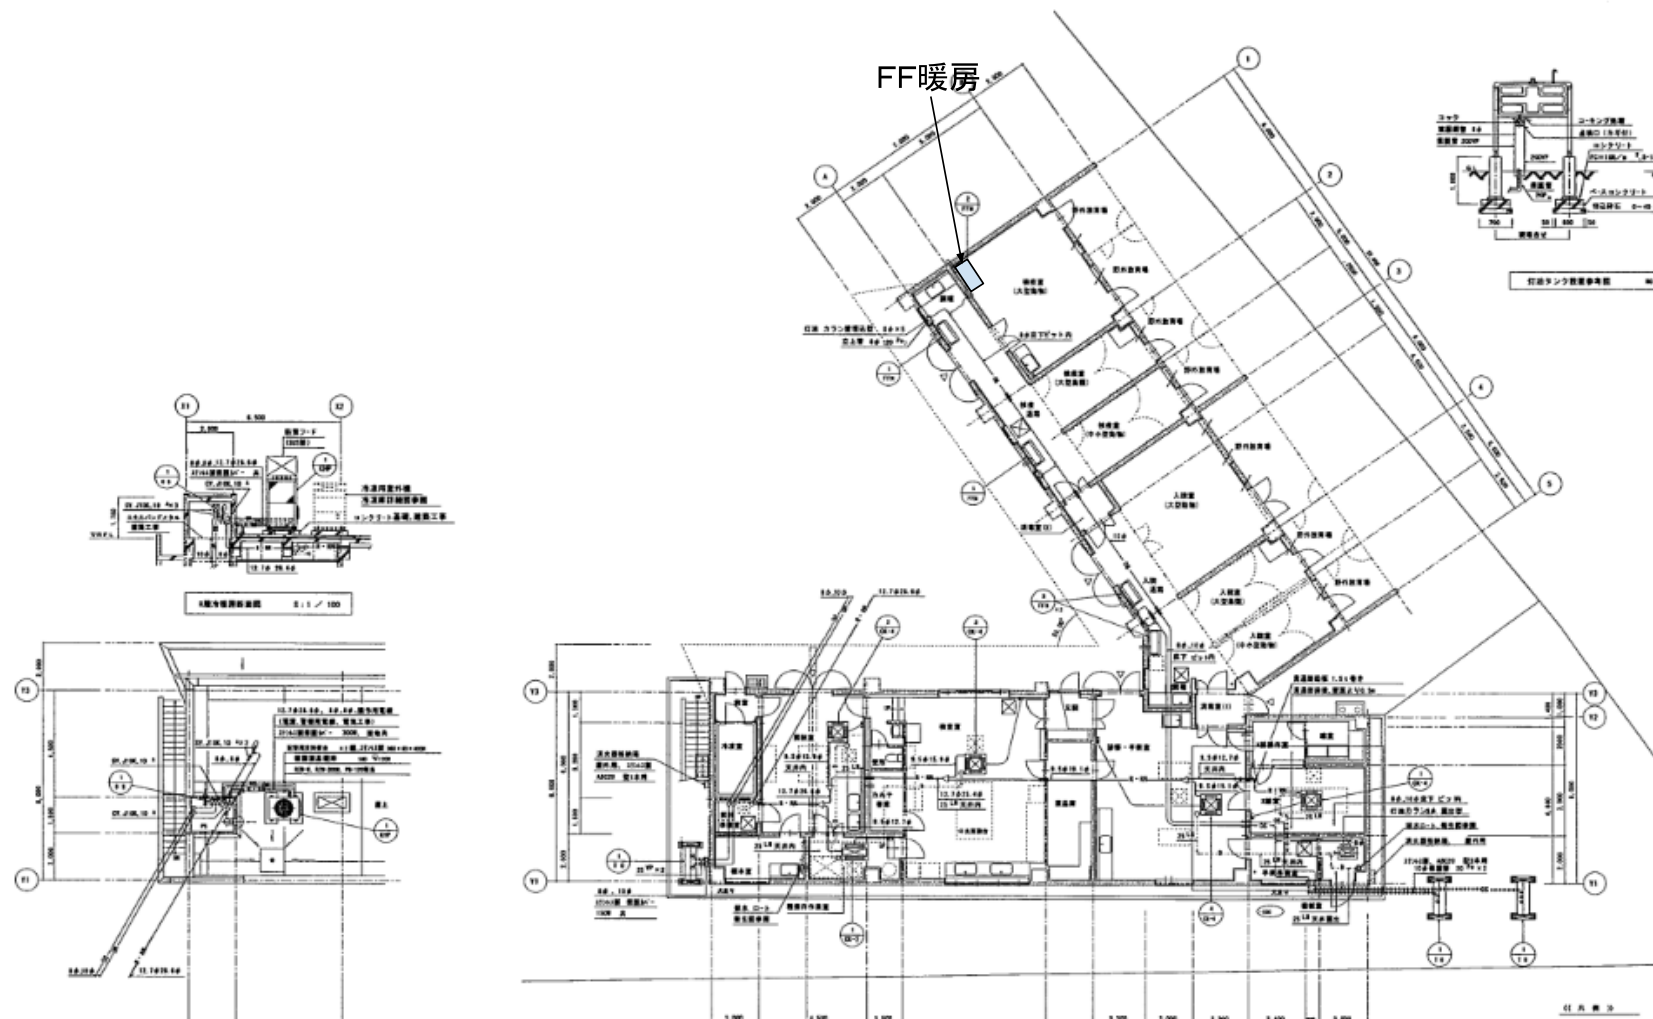

環境局円山動物園

件名	動物病院暖房更新業務	課長	係長	審査	設計	製図	図番
図面名	動物病院平面図						2

仕 様

型式の呼び	FF-15000GBF、FF-15000GBF(U)
種類	圧力噴霧式、強制給排気形、強制対流形
点火方式	電気点火
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	18.5kW (1.8L/h)
発熱量	66,670kJ/h
熱効率	86.0%
暖房出力	15.9kW
外形寸法	高さ700mm 幅830mm 奥行460mm (置台を含む)
質量	47kg
電源圧力及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時74/76W 燃焼時85/92W 最大85/92W
待機時消費電力	0.6/0.6W
電源コードの長さ	約2m
給排気筒の型式の呼び	FWT-7M-6
	FT-7S4
給排気筒の呼び径	D49
給排気筒の壁貫通部の孔径	83～96mm
排気温度	260℃以下
電流ヒューズ	筒型20mm 5A 1個
安全装置	対震自動消火装置・停電安全装置・過熱防止装置・点火安全装置・燃焼制御装置
その他の装置	排気管抜け検知装置
付属品 [※は別梱包・別売]	置台・壁固定金具・置台固定金具・床固定金具・ゴム製送油管(2.5m)・ワイヤーバンド小 ワイヤーバンド大・排気管断熱カバー・50/60Hz給気リング・背面カバー・ストッパーリング 4×10タッピンねじ・4×25タッピングねじ・取扱説明書・工事説明書 ※給排気筒セット

環境局円山動物園	件名	動物病院暖房更新業務	課長	係長	審査	設計	製図	図番
	図面名	暖房仕様図						3

